

Département du Pas-de-Calais

Extrait du Registre des Délibérations

Arrondissement de BETHUNE

du Bureau Communautaire

17 à 20

-ooOoo---

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS LYS ROMANE

Le mardi 24 juin 2025, à 17 H 00, le Bureau Communautaire s'est réuni, en l'Hôtel Communautaire de Béthune, sous la Présidence de Monsieur GACQUERRE Olivier, Président de la Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane en suite d'une convocation en date du 18 juin 2025, dont un exemplaire a été affiché à l'Hôtel Communautaire.

ETAIENT PRESENTS :

GACQUERRE Olivier, LECONTE Maurice, BOSSART Steve, SCAILLIEREZ Philippe, DELELIS Bernard, DAGBERT Julien, THELLIER David, DEROUBAIX Hervé, SOUILLIART Virginie, PÉDRINI Léo, CHRETIEN Bruno, COCQ Bertrand, DEBAS Gregory, DELANNOY Alain, DELECOURT Dominique, DEPAEUW Didier, DRUMEZ Philippe, DUBY Sophie, DUCROCQ Alain, DUHAMEL Marie-Claude, DUPONT Jean-Michel, HENNEBELLE Dominique, GIBSON Pierre-Emmanuel, LECLERCQ Odile, LEFEBVRE Nadine, MANNESSIEZ Danielle, MULLET Rosemonde, MEYFROIDT Sylvie, SELIN Pierre, OGIEZ Gérard, ALLEMAN Joëlle, BERTOUX Maryse, BEVE Jean-Pierre, BLONDEL Marcel, BRAEM Christel, CANLERS Guy, CLAIRET Dany, CRETEL Didier, DASSONVAL Michel, DEBAECKER Olivier, DECOURCELLE Catherine, DELEPINE Michèle, DELETRE Bernard, DEMULIER Jérôme, DERICQUEBOURG Daniel, DESQUIRET Christophe, DESSE Jean-Michel, DOUVRY Jean-Marie, GLUSZAK Franck, HANNEBICQ Franck, HENNEBELLE André, LECOCQ Bernadette, LECOMTE Maurice, LELEU Bertrand, MACKE Jean-Marie, MATTON Claudette, NEVEU Jean, PAJOT Ludovic, PICQUE Arnaud, PREVOST Denis, PRUD'HOMME Sandrine, QUESTE Dominique, SANSSEN Jean-Pierre, SGARD Alain, VERWAERDE Patrick

PROCURATIONS :

LAVERSIN Corinne donne procuration à GACQUERRE Olivier, LEMOINE Jacky donne procuration à DAGBERT Julien, GAQUÈRE Raymond donne procuration à DELELIS Bernard, DE CARRION Alain donne procuration à PÉDRINI Léo, IDZIAK Ludovic donne procuration à SCAILLIEREZ Philippe, BARROIS Alain donne procuration à LECOCQ Bernadette, BERTIER Jacky donne procuration à DEROUBAIX Hervé, DERUELLE Karine donne procuration à BOSSART Steve, GAROT Line donne procuration à DELEPINE Michèle, HOCQ René donne procuration à DASSONVAL Michel, JURCZYK Jean-François donne procuration à LECONTE Maurice, LOISON Jasmine donne procuration à BLONDEL Marcel, MALBRANQUE Gérard donne procuration à MACKE Jean-Marie, MARIINI Laetitia donne procuration à LEFEBVRE Nadine, OPIGEZ Dorothée donne procuration à CLAIRET Dany, PRUVOST Marcel donne procuration à SANSSEN Jean-Pierre

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

DEBUSNE Emmanuelle, BECUWE Pierre, CASTELL Jean-François, COCQ Marcel, DELANNOY Marie-Joséphé, DELBECQUE Benoît, DELHAYE Nicole, DELPLACE Jean-François, FLAHAUT Jacques, FURGEROT Jean-Marc, HERBAUT Emmanuel, LEGRAND Jean-Michel, LEVENT Isabelle, MARCELLAK Serge, MASSART Yvon, PHILIPPE Danièle, ROBIQUET Tanguy, TAILLY Gilles, TRACHE Bruno, VOISEUX Dominique

Monsieur PÉDRINI Lélío est élu Secrétaire,

La séance est ouverte,

Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane,

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
24 juin 2025

COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS, ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES ASSOCIES

TRAITEMENT DES DECHETS - CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE -
RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE - ANNÉE 2024

Monsieur le Président expose à l'Assemblée les éléments suivants :

« Vu le Projet de Territoire, approuvé par délibération n°2022/CC136 du Conseil Communautaire du 06 décembre 2022 :

Priorité n° 2 : S'adapter aux conséquences du changement climatique et protéger la nature.

Enjeu : Protéger les écosystèmes et réduire les polluants atmosphériques et sonores.

En application de l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire d'un service public produit chaque année, à l'autorité délégante, un rapport d'activités.

Le rapport annuel concernant l'exploitation du Centre de Valorisation Énergétique de Labeuvrière, fourni par la société VALNOR, titulaire d'un contrat d'affermage qui lui a été notifié le 15 avril 2014, retrace la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation du service public et une analyse de la qualité du service.

Ce rapport a reçu l'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 04 juin 2025.

Suite à l'avis favorable de la Commission « Services du Quotidien, Administration Générale et Territoriale » du 17 juin 2025, il est proposé à l'Assemblée de bien vouloir en prendre acte. »

Monsieur le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer,

En vertu des délibérations du Conseil communautaire en date des 15 juillet et 29 septembre 2020 de prendre acte de tous rapports prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, et notamment, ceux relatifs à la qualité et au prix du service public, aux délégataires de service public, à l'activité des syndicats mixtes, aux représentants de la collectivité dans les sociétés d'économie mixte locale... hors ceux présentés conjointement au rapport sur les orientations budgétaires.

Sur proposition de son Président,
Le Bureau communautaire,
A la majorité absolue,

PREND ACTE du rapport du délégataire ci-annexé.

PRECISE que ce rapport sera mis à disposition du Public dans les conditions définies aux articles L.1411-13 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

PRECISE que la présente délibération sera portée à la connaissance du Conseil communautaire lors de sa prochaine réunion.

INFORME que cette délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux par saisine de son auteur ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la collectivité.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Ont signé au registre des délibérations les membres présents,
Pour extrait conforme,
Par délégation du Président,
Le Conseiller délégué,

Certifié exécutoire par le Président

Compte tenu de la réception en

Sous-préfecture le : **27 JUIN 2025**

Et de la publication le : **30 JUIN 2025**

Par délégation du Président,

Le Conseiller délégué,



GIBSON Pierre-Emmanuel



GIBSON Pierre-Emmanuel

Centre de Valorisation Energétique VALNOR – Labeuvrière



SOMMAIRE

1.	Renseignements généraux sur le CVE	7
1.1	Présentation de l'établissement	7
1.2	Principales caractéristiques	8
1.3	Historique du CVE	10
1.4	Situation administrative	12
2.	Description du process	14
2.1	Réception des ordures ménagères	14
2.2	Chargement des fours	15
2.3	Fonctionnement des fours	15
2.3.1.	Trémie d'alimentation	15
2.3.2.	Poussoir	15
2.3.3.	Grille refroidie à l'air	16
2.3.4.	Commande de l'entraînement de la grille	16
2.3.5.	Brûleur de démarrage et de soutien	17
2.4	Traitement des mâchefers	17
2.5	Traitement des oxydes d'azote (NOx)	18
2.6	Chaudières	18
2.7	Performances de l'ensemble four-chaudière	19
2.8	Utilisation de l'énergie	20
2.9	Poste d'eau	20
2.10	Traitement des fumées	21
3.	Maintenance réalisée en 2024	23
3.1	Maintenance générale de l'installation	23
3.1.1.	Résumé des travaux d'optimisation du site	23
3.1.2.	Répartition de l'activité par type de maintenance par ordre de travail	28
3.2	Principales interventions réalisées	30
3.3	Contrôles périodiques des équipements	31
4.	Organisation	34
4.1	Organigramme	34
4.2	Préparer l'avenir	35
4.3	Horaires de travail	35
4.4	Formation du personnel	35
5.	Bilan matière et énergie	36
5.1	Déchets entrants	36
5.2	Sous-produits	38

5.3 Bilan matière – Énergie	40
5.4 Disponibilité des lignes de traitement et du GTA	42
5.4.1 Disponibilité de la Ligne n°2	42
5.4.2 Disponibilité de la Ligne n°3	43
5.4.3 Disponibilité du Groupe Turbo-Alternateur	44
5.5 Performance Énergétique du CVE	45
5.5.1 Formule de Calcul	45
5.5.2 Critères Retenus	46
5.5.3 Résultats	47
6. Suivi environnemental	48
6.1 Surveillance continue des rejets gazeux	48
6.2 Surveillance des rejets en dioxines et furannes	50
6.2.1 PCB	50
6.2.2 PCB DL	51
6.3 Mercure	52
6.4 Surveillance Ponctuelle des Rejets Gazeux	53
6.5 Analyse des dépassements des Valeurs Limites d'Emission (VLE)	56
6.5.1 Dépassements des VLE 30 minutes	56
6.5.2 Dépassements des VLE Journalières	59
6.6 Suivi mensuel des émissions atmosphériques en continu en mode NOC	60
6.7 Surveillance des émissions de gaz à effet de serre	60
6.8 Surveillance des Mâchefers	61
6.9 Surveillance des résidus d'épuration des fumées (REFIOM)	62
6.10 Surveillance des rejets d'eau	63
6.11 Surveillance des niveaux d'émissions sonores en limite de propriété	63
6.12 Surveillance de l'impact sur l'environnement	63
6.13 Incident – Accident	63
7. Démarche qualité et amélioration continue	66
7.1 Démarche de management sécurité	66
7.2 Démarche de Management environnemental	66
7.3 Moyen de la communication - Audit	73
7.3.1 Commission de suivi de site (CSS)	73
7.3.2 Inspection DREAL	73
7.3.3 Rapports mensuels d'exploitation	74
8. Bilan économique	75
8.1 Etat annuel DADS	75
8.2 Compte d'exploitation 2024	75

8.3 Compte analytique (note explicative)	75
8.4 Bilan des travaux GER 2024 et état des dépenses	76
8.5 Méthode comptable utilisée	76
8.6 Inventaire actualisé	76
8.7 Convention avec les apporteurs extérieurs	77
8.8 Etat des recettes	77
8.9 Contrats de garantie	77
8.10 Liste des biens fournis par Valnor	77
8.11 Planning prévisionnel des dépenses GER 2024	77

<u>Annexe 1 – Diagramme de grille du four n°3</u>
<u>Annexe 2a – Planning Arrêts Techniques Programmés 2024</u>
<u>Annexe 2b – Planning Arrêts Techniques Programmés 2025</u>
<u>Annexe 2c – Présentation arrêt technique début 2024</u>
<u>Annexe 2d – Présentation arrêt technique ligne 3 octobre 2024</u>
<u>Annexe 3a – Récapitulatif des formations 2024</u>
<u>Annexe 3b – Récapitulatif des formations prévues 2025</u>
<u>Annexe 4 – Rapport plan de surveillance de l'impact sur l'environnement</u>
<u>Annexe 5 – Présentation en CSS 2024</u>
<u>Annexe 6 – Attestation de valorisation des métaux ferreux et non-ferreux</u>
<u>Annexe 7 – Liste complète des rapports mensuel 2024</u>
<u>Annexe 8a - Rapports NOC - Rapports Annuel NOC L2 2024</u>
<u>Annexe 8b - Rapports NOC - Rapports Annuel NOC L3 2024</u>
<u>Annexe 9a – Compte d'exploitation 2024</u>
<u>Annexe 9b – Compte d'exploitation prévisionnel - 2025</u>
<u>Annexes 10a et 10b – Comptes analytiques et Note explicative</u>
<u>Annexe 11a – Bilan des travaux GER 2024 et état des dépenses</u>
<u>Annexe 11b – Prévisionnel des travaux GER 2025</u>
<u>Annexe 12 – Méthode comptable utilisée pour le calcul des frais généraux</u>
<u>Annexe 13 – Liste des matériels de rechange en stock et immobilisations</u>
<u>Annexe 14 – Certificats d'acceptation</u>
<u>Annexe 15 – Factures recette vapeur</u>
<u>Annexe 16 – Contrats de garantie</u>

1.

Renseignements généraux sur le CVE

1.1 Présentation de l'établissement

L'usine de Labeuvrière est la propriété de la **communauté d'agglomération de Béthune Bruay**, qui en a confié l'exploitation et la maintenance à la société **Valnor** dans le cadre d'un contrat d'exploitation, suite à une procédure d'appel d'offres. Le contrat a débuté le 15 octobre 2008 pour une durée de trois ans assorti de deux années supplémentaires optionnelles.

A la suite des deux années optionnelles, un avenant avait été signé afin de prolonger le contrat d'exploitation de l'usine pour une période de 8 mois, le temps pour Artois Comm de réaliser de gros travaux sur la ligne 3 début 2014. Cet avenant était effectif à partir du 15 octobre jusqu'au 14 juin 2014.

A l'issue d'une consultation lancée par Artois Comm., Valnor a été reconduit pour l'exploitation du site dans le cadre d'un contrat de délégation de service public pour une durée de 12 ans, fixée de sa date de notification au 14 juin 2026.

Valnor est une filiale régionale du groupe **Veolia**, et est rattachée à l'Agence du Territoire Nord/Pas-de-Calais de la division **Veolia** en région Nord-Normandie.

1.2 Principales caractéristiques

Les principales caractéristiques du CVE sont les suivantes.

	LIGNE 2	LIGNE 3
Fours/chaudières		
Four (t/h)	5	10
Four (kcal/kg)	2200	2000
Four année	1978	1996
Four constructeur	VON ROLL	VOLUND
Four type	Grille	Grille +tambour
Vapeur (t/h)	15	26
Chaudière (bar abs)	30	30
Chaudière sortie (°C)	300	300
Chaudière constructeur	Lardet Babcock	Leroux et Lotz
Type de chaudière	Verticale	Verticale
Fluide	Vapeur surchauffée	Vapeur surchauffée
Brûleur	SAACKE/GAZ	SAACKE/GAZ
Traitement des fumées/neutralisation		
Type de traitement	Semi Sec	Sec
Constructeur	ALSTOM	ALSTOM
Année mise en service neutralisation	2002	2002
Réactif	Bicarbonate	Bicarbonate

Traitement des fumées/filtration		
Filtre type	Electrofiltre 3 champs+FAM	Electrofiltre 3 champs +FAM
Filtre constructeur	HAMON/ALSTOM	HAMON/ALSTOM
Année mise en service filtration	1996/2002	1996/2002
Filtre entrée (°C)	180°C	180°C
Traitement des fumées /DéNOx		
Type déNOx (VLE jour de l'arrêté-mg/Nm³)	SNCR (200)	SNCR (200)
Réactif déNOx	Urée	Urée
Constructeur déNOx	MAGUIN/AUTOJET	MAGUIN/AUTOJET
Année mise en service déNOx	2006	2006
Réchauffage	Sans	Sans
Traitement des fumées/DéDiox		
Type déDiox	Inject. amont FAM	Inject. amont FAM
Réactif déDiox	Coke de lignite	Coke de lignite
Constructeur déDiox	ALSTOM	ALSTOM
Année mise en service déDiox	2002	2002
Mesure	Sans	Sans
Analyseurs		
Marque	Environnement SA	Environnement SA
Technologie	FTIR	FTIR
Redondance	1 POUR 1	1 POUR 1

Groupe Turbo-Alternateur (GTA)	
Constructeur Turbine	M&M
Constructeur Alternateur	INDAR
Année mise en service GTA	2015
Puissance (kW)	3 000 kW
Type	Condensation

1.3 Historique du CVE

1978 : le 24 octobre, le District de l'Artois a mis en service le Centre de Valorisation Energétique (CVE), anciennement appelé Usine d'Incinération des Ordures Ménagères (UIOM), sur le territoire de la commune de Labeuvrière. Cette installation a été réalisée par le groupe INOR, sous licence de la Société suisse VON-ROLL, et était à l'origine constituée de deux lignes dont la capacité unitaire d'incinération était de 5 tonnes/heure, soit 80 000 tonnes par an. Cependant en 1980, l'usine est déjà saturée. Le groupe INOR s'est vu confier l'exploitation du CVE dès la mise en service.

1989 : le groupe INOR perd le contrat d'exploitation. Une Société d'Economie Mixte (SEM), la SEMIORA, dont 80 % du capital provient des collectivités locales, est alors créée afin d'exploiter le CVE au travers d'un contrat de Délégation de Service Public (DSP). Néanmoins, le problème de saturation subsiste.

1991 : suite à l'arrêté du 25 janvier relatif aux installations d'incinération de résidus urbains, l'usine n'est plus aux normes en ce qui concerne les effluents gazeux. La conformité doit être établie pour décembre 1996. Par conséquent, un projet d'extension et de mise en conformité des effluents gazeux est décidé.

1993 : mise aux normes des anciens fours de 5 tonnes/heure, concernant les effluents gazeux, avec mise en œuvre d'un traitement humide des fumées.

1996 : le District de l'Artois a donné le feu vert pour l'accroissement de la capacité de son usine (adjonction d'un four VOLUND de capacité de 10 tonnes/heure) et a mis en œuvre un traitement de l'acide chlorhydrique dans les fumées de chaque ligne d'incinération.

2002 : Artois Comm, qui a repris les activités du District de l'Artois à la suite de la réorganisation des compétences territoriales, a décidé le remplacement du traitement humide des fumées par un traitement par voie sèche avec l'utilisation de bicarbonate de sodium et de coke de lignite. Cette solution technique permet également le traitement des dioxines et furanes.

2005 : le 28 décembre, faute d'avoir effectué à temps la mise en conformité de l'installation suite à l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux, le CVE cesse son activité pendant 18 mois.

2006 : Artois Comm lance des travaux de mise en conformité pour les rejets atmosphériques (oxydes d'azotes), d'installation de brûleurs à gaz sur les fours et de mise en sécurité de la fosse à ordures ménagères et de l'environnement extérieur de l'usine (sécurisation des abords).

2007 : le préfet a autorisé le CVE à reprendre complètement son activité avec seulement la ligne n°2 et la ligne n°3 puisqu'il a été décidé de ne pas mettre aux normes la ligne n°1.

2008 : le 15 octobre et suite à une procédure d'appel d'offres, Artois Comm attribue un contrat d'exploitation à la société Valnor, filiale du groupe Veolia Environnement et ce, pour une durée de 3 ans accompagné de 2 années supplémentaires optionnelles. Artois Comm reste titulaire de l'arrêté d'exploiter.

2011 : Reconduction pour 1 an (première année optionnelle) du contrat de Valnor du 15 octobre 2011 au 14 octobre 2012.

2012 : Reconduction pour 1 an (deuxième année optionnelle) du contrat de Valnor du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2013.

2013 : Prolongation du contrat d'exploitation de Valnor (par avenant) du 15 octobre 2013 au 14 juin 2014

2014 : Valnor est reconduit pour un contrat de délégation de service public pour une durée de 12 ans

2017 : Fusion des trois collectivités Artois Comm., Artois Lys et Artois Flandres pour former la communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane.
Intégration des premiers volumes CCNE

2019 : intégration des pleins volumes des regroupements des communes

2021 : Démarrage du réseau de chaleur urbain de la ville de Béthune

1.4 Situation administrative

Le CVE de Labeuvrière a fait l'objet de 16 arrêtés préfectoraux, ampliements et mises en demeure dont la liste chronologique est présentée ci-dessous.

Date	Référence	Nature	Intitulé
23/06/1976	JMD/MLC	Arrêté d'autorisation	Autorisation d'installation et d'exploitation d'une unité d'incinération d'ordures d'une capacité nominale de 245 t/j, composée de 2 fours de 5 t/h
23/12/1993	REG-ICE-CP/FT-N° 93-401	Extension d'une usine d'incinération	Autorisation de procéder à l'extension sur le territoire de la commune de Labeuvrière d'une usine d'incinération d'ordures ménagères dont les installations sont les suivantes : 2 fours existants de 5 t/h - 1 four de 10 t/h - station de transit mâchefers
10/01/1997	DAG-ENV-CP/GM-N°97-	Arrêté complémentaire	Autorisation d'exploitation en complément des installations existantes, d'une installation de traitement de mâchefers "valorisables" et d'un stockage de soude composé de 2 silos
10/01/1997	DAG-ENV-CP/GM-N°96-5	Arrêté complémentaire	Autorisation pour la réalisation d'essais d'incinération de farines animales
04/11/1997	DCVC-EIM-CP/FT-N°97-188	Arrêté complémentaire	Analyses de dioxines et furannes dans les rejets à l'atmosphère de l'U.I.O.M.
07/05/1998	DCVC-EIM-CP/GM-N°98-	Prescriptions complémentaires	Analyses de dioxines et furannes dans le lait de vache dans les exploitations agricoles dont le siège est situé dans un rayon de 6 km autour de l'U.I.O.M.
18/05/1998	DCVC-EIM-CP/FT-N°98-354	Prescriptions complémentaires	Autorisation d'incinération des déchets d'activité de soins prétraités
22/09/1998	DCVC-EIM-CP/FT-N°98-455	Prescriptions complémentaires	Autorisation d'incinération des farines animales
21/06/2000	DCVC-EIM-CP/FT-N°2000-152	Formalités applicables aux producteurs	Transmission à la DRIRE d'un état récapitulatif des opérations effectuées sur tous les déchets produits

27/07/2001	DCVC-EIM-TN/FT-N°2001-223	Prescriptions complémentaires	Autorisation d'exploitation en complément des installations existantes, d'une installation de traitement des fumées par voie sèche
07/09/2001	DCVC-EIM-TN/FT-N°2001-268	Arrêté modificatif	Modification de l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2001
10/07/2003	DCVC-EIM-CT/FT-N°2003-226	Prescriptions complémentaires	Etude de mise en conformité à l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002
27/05/2004	DCVC-EIM-TN-N°2 004-119	Prescriptions complémentaires	Travaux de mise en conformité à l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002
02/02/2006	DCVC-EIM-CT-N°2 006-29	Prescriptions complémentaires	Plan d'échantillonnage - Implantation des sondages et profondeurs de prélèvements
04/09/2009	DAECS-PE/BIC-FB -2009.208	Prescriptions complémentaires	Modification de l'article 6.3.1 de l'arrêté du 23 décembre 1993
27/10/2010	DAGE-BPUP-IC-G M-N°2010-237	Prescriptions complémentaires	Surveillance de l'impact sur l'environnement au isinage de l'installation – Rapport annuel d'activité – Auto surveillance des rejets atmosphériques.
25/06/2012	DAGE-BPUP-SIC-L L-N°2012-174	Prescriptions complémentaires	Rejets de substances dangereuses dans le milieu Aquatique – première phase : Surveillance initiale
31/01/2013	DAGE-BPUP-IC-G M-N°2013-30	Prescriptions complémentaires	Campagne d'essais de valorisation des fibreux
06/03/2014	DAGE-BPUP-SIC-L L-N°2014-59	Prescriptions complémentaires	Modification des articles 1.1, 5, 6.3, 6.4 et art. 7.4.1 de l'arrêté du 23 décembre 1993

2.

Description du process

Le CVE dispose de deux lignes opérationnelles d'incinération : la ligne n°2 d'une capacité de traitement de 5 tonnes par heure et la ligne n°3 d'une capacité de traitement de 10 tonnes par heure. La ligne n°1 est définitivement arrêtée par décision du conseil communautaire de 2006.

Bien que de capacité et de marque différentes, les lignes n°2 et n°3 ont les mêmes principes de fonctionnement et utilisent les mêmes technologies à l'exception du four n°3. En effet, celui-ci intègre un tambour rotatif en fin de voie d'incinération des déchets.

2.1 Réception des ordures ménagères

Les véhicules des collectes venant à l'usine sont pesés sur le pont-basculé d'entrée de la station de pesage. Un portique de détection de la radioactivité permet de vérifier l'absence de déchet radioactif. Les véhicules vont ensuite vider leur chargement dans la fosse d'environ 3 000 m³. Ils sont de nouveau pesés sur le pont-basculé de sortie. La différence de poids entre la pesée d'entrée et la pesée de sortie détermine le poids net vidé par le camion.

Le hall de réception des ordures ménagères abrite également les deux ponts roulants d'alimentation des fours.

Afin d'éliminer tous risques de dégagements d'odeurs et de poussières dans l'environnement, ce hall est maintenu en dépression par les ventilateurs d'air primaire qui y aspirent l'air nécessaire à la combustion. Des portes à ouverture automatique maintiennent l'étanchéité du hall.

2.2 Chargement des fours

Les ordures ménagères sont prises en fosse par l'un des deux ponts roulants de 7 tonnes, équipé d'un grappin d'une capacité de 3,3 m³. Les ordures ménagères sont homogénéisées avant leur chargement en trémie, afin d'avoir un pouvoir calorifique le plus constant possible (gage d'une bonne combustion), et de détecter les éventuels encombrants qui ne passeraient pas dans les trémies de chargement. Ces ponts sont commandés par un système radio en commande au sol depuis la salle de commande. Les grappins sont équipés de pesons afin de déterminer les tonnages horaires introduits dans chaque four.

Lorsque la concentration en polluants des rejets gazeux dépasse les limites de l'arrêté d'exploiter, l'ouverture des grappins au-dessus des trémies est bloquée afin d'empêcher l'alimentation en déchets.

2.3 Fonctionnement des fours

2.3.1. Trémie d'alimentation

La trémie d'alimentation, en acier, est équipée d'un clapet de trémie, d'une goulotte d'alimentation et d'un cadre support. L'angle d'inclinaison des parois de la trémie prévient la formation de voûtes et assure une alimentation continue de la grille en déchets. La hauteur de la goulotte d'alimentation assure une couche de déchets suffisante pour garantir l'étanchéité, et ainsi éviter les entrées d'air parasite à l'intérieur du four en cours d'incinération. Lors de la mise en route de l'installation, le clapet de trémie assure l'étanchéité du four avant l'introduction des déchets et ne peut être ouvert qu'une fois atteinte la température minimale de 850°C dans le four.

2.3.2. Poussoir

Le poussoir sert à l'introduction des déchets sur la grille d'incinération. Les déchets tombent de la goulotte sur une table horizontale, sur laquelle se déplace un poussoir à entraînement hydraulique. Par le mouvement de va-et-vient du poussoir, les déchets sont amenés sur la grille d'incinération.

La possibilité de réglage progressif de la course du poussoir permet un dosage régulier et une adaptation rapide à des volumes de déchets différents. Le nombre de courses du poussoir est régulé électroniquement selon les conditions de combustion.

2.3.3. Grille refroidie à l'air

Le dimensionnement de la grille de chaque ligne d'incinération se fonde sur le diagramme de combustion. La grille est composée de plusieurs zones séparées par un mur de chute. La grille permet l'avancement et le retournement des déchets. Le brassage est donc favorisé ainsi que la combustion des déchets, ce qui permet d'avoir un pouvoir calorifique homogène. La grille est refroidie par l'air de combustion, aspiré dans le hall de déchargement.

Les zones ou éléments de grille constituent le principe fondamental de la grille. Disposées dans le sens de la longueur, elles forment une voie. La grille est de type à « une voie et quatre zones ». Cette longueur de grille permet d'assurer de très bonnes conditions de combustion, et ainsi de bonnes performances.

Chaque zone est équipée d'un bloc de commande hydraulique distinct. Ce système permet donc le mouvement alternatif des rangées de barreaux mobiles de la grille, qui fait avancer les déchets dans le four. Le temps de séjour des déchets est au minimum de 30 minutes et peut monter jusqu'à 90 minutes.

Le four de la ligne 3 est en plus équipé d'un tambour rotatif dit « tambour de calcination » qui améliore la combustion finale des ordures en effectuant une post-combustion. Le tambour rotatif est refroidi par un système d'injection d'air de combustion indépendant, appelé « Air 4 ».

2.3.4. Commande de l'entraînement de la grille

En fonction du P.C.I. et du déroulement de l'incinération, la vitesse de la grille, zone par zone, est adaptée.

Pour un bon déroulement de la combustion, le nombre de mouvements optimum défini pour chaque zone de grille est déterminé de manière définitive. Ainsi, les éléments de grille situés dans la zone de combustion principale ont un nombre de mouvements supérieur à ceux situés dans la zone de finition de la combustion. Dans l'hypothèse où le débit de déchets varie, le nombre de mouvements de toute la grille augmente ou diminue en conséquence, sans que pour autant les vitesses relatives de transport des différents éléments de grille soient modifiées les unes par rapport aux autres.

En cas de variation du P.C.I., et partant de modification du déroulement de la combustion sur la grille, le nombre de mouvements spécifiques à chaque zone de la grille peut être adapté, en cours de fonctionnement, aux nouvelles conditions d'exploitation. Le nombre de mouvements affecte le débit et, par là-même, le volume de déchets incinérés. Il a également une influence sur le débit d'air introduit, et donc sur le déroulement de la combustion.

L'unité de commande automatique de réglage est située dans la salle API. Cette unité de réglage commande également le poussoir.

2.3.5. Brûleur de démarrage et de soutien

Chaque ligne d'incinération est équipée d'un brûleur de démarrage et d'un brûleur de soutien (2 brûleurs de soutien pour la ligne n°3). Ces brûleurs gaz sont situés dans le four au niveau des parois de la chambre de combustion et fonctionnent de la manière suivante :

Démarrage de l'installation d'incinération :

Le brûleur de démarrage permet de monter en température le foyer, selon une courbe prédéfinie et fonction de la durée d'arrêt du four, jusqu'au minimum exigé par la réglementation, soit 850°C avant l'introduction des déchets. Le brûleur de soutien permet d'atteindre les 850°C lors de la phase finale de montée en température.

Le brûleur de démarrage se met en route automatiquement dans le cas où la température des gaz de combustion chuterait en dessous de 870°C.

Arrêt de l'installation d'incinération :

Lors de l'arrêt de l'installation, les brûleurs maintiennent la température minimum de 850°C dans le foyer jusqu'à ce que les déchets sur la grille soient totalement brûlés.

2.4 Traitement des mâchefers

Les résidus solides de la combustion, constitués essentiellement de mâchefers, représentent environ 25% du poids des ordures ménagères, leur volume ne représentant que 8 à 10% du volume de celles-ci.

A la sortie des grilles, ces mâchefers tombent dans un puits et sont refroidis dans une cuve remplie d'eau munie d'un extracteur. L'eau assure également l'étanchéité, et évite les entrées d'air parasite à l'intérieur du four en cours d'incinération

A la sortie de l'extracteur, les mâchefers sont déversés sur une bande transporteuse (cf. photo n°1 ci-dessous) qui les achemine vers l'aire de stockage, le hall à mâchefers (cf. photo n°2 ci-dessous).



Photo n°1 : Bandes transporteuses



Photo n°2 : Hangar Stockage mâchefers

2.5 Traitement des oxydes d'azote (NOx)

Le traitement des oxydes d'azote est effectué par voie non catalytique. Une solution d'urée est injectée pour abattre les oxydes d'azote (NOx) dans les fumées, au moyen de deux buses sur chaque four. La quantité d'urée injectée est régulée automatiquement pour réagir avec les NOx en formant du diazote N₂, non toxique.

2.6 Chaudières

La chaudière de conception Lardet Babcock (ligne n°2) est une chaudière verticale à trois parcours et est intégrée au four n°2 avec un casing extérieur. La chaudière dispose d'un économiseur.

La chaudière de conception Leroux et Lotz (ligne n°3) est une chaudière verticale à cinq parcours et est intégrée au four n°3 avec un casing extérieur. La chaudière dispose d'un économiseur.

Les chaudières assurent le refroidissement des fumées avant leur traitement ainsi que la récupération sous forme de vapeur surchauffée de l'énergie calorifique qu'elles contiennent.

2.7 Performances de l'ensemble four-chaudière

	LIGNE 2	LIGNE 3
Disponibilité	8 000 h/an	8 000 h/an
Disponibilité des communs aux deux lignes	8 640 heures	
Tonnage et PCI mini	3,5 t/h – 1 700 kcal/kg	7,0 t/h – 1 400 kcal/kg
Tonnage et PCI nominal	5,0 t/h – 2 200 kcal/kg	10,0 t/h – 2 000 kcal/kg
Tonnage et PCI maximal	6,5 t/h – 2 200 kcal/kg	11,0 t/h – 2 000 kcal/kg
Plage de PCI	1 700 – 3 000 kcal/kg	1 400 – 2 400 kcal/kg
Capacité thermique de la grille	12,8 MW	23,3 MW
Tonnage mâchefers	0,25 t/tOM	0,25 t/tOM
Tonnage fin sous grille	0,01 t/tOM	0,01 t/tOM
Taux d'imbrûlés	4%	2%
Teneur en CO ₂	8-12%	8-12%
Débit vapeur chaudière	15 t/h	26 t/h
Température vapeur	300°C	300°C
Pression vapeur	30 bars absolus	30 bars absolus
Température fumées sortie chaudière	260°C	200°C
Rendement thermique ensemble four-chaudière	74%	75%

Le diagramme de grille du four n°3 se trouve en **Annexe 1**.


2.8 Utilisation de l'énergie

La vapeur produite par les chaudières est valorisée selon différents modes :

- Valorisation Thermique : utilisation de la vapeur surchauffée pour les utilités du CVE (réchauffage de l'air de combustion, Bâche alimentaire) ;
- Valorisation Thermique : fourniture de vapeur surchauffée sur un réseau industriel (CRODA) ;
- Valorisation Electrique : production d'énergie électrique pour autoconsommation;

Depuis 2015, le CVE est équipé d'un nouveau groupe turbo alternateur à condensation d'une puissance de 3,2 Mwh.

Le schéma ci-après explique le principe de valorisation énergétique installé sur le site du CVE Labeuvrière.

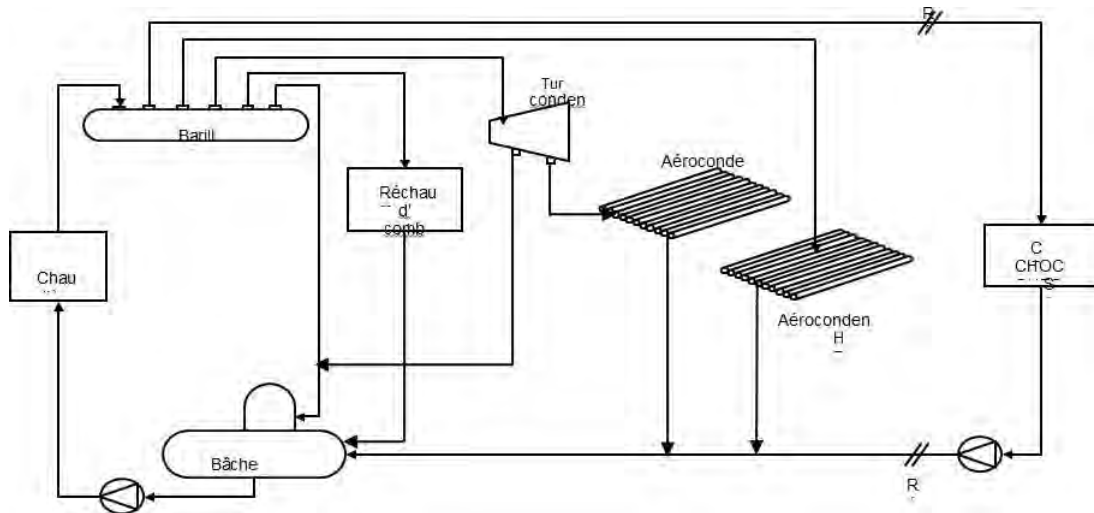

L'aérocondenseur basse-pression destiné à condenser la vapeur en sortie de l'ancien GTA Fincantieri (0,8 bars) et d'une capacité de 21 tonnes par heure est toujours présent sur l'usine et peut servir de secours en cas de problème.

2.9 Poste d'eau

L'eau d'appoint des chaudières est produite à partir de l'eau osmosée fournie par CRODA et d'une chaîne de déminéralisation située dans le CVE.

L'eau de refroidissement des fumées de la ligne n°2 est fournie par pompage d'eau de forage.

Les eaux provenant du parc à mâchefers sont recyclées dans les extracteurs à mâchefers pour assurer leur refroidissement. Toutes les eaux issues du process du CVE sont collectées dans deux bassins process de 200m³ et réutilisées en interne.

Les eaux pluviales sont récupérées dans un bassin de 400m³ puis passent au travers d'un décanteur et d'un séparateur à hydrocarbures avant d'être rejetées dans la Calonette. La qualité des eaux ainsi rejetées fait l'objet d'un suivi par analyseurs en continu.

2.10 Traitement des fumées

Le traitement des fumées est constitué d'un électro filtre, d'un réacteur et d'un filtre à manches par ligne d'incinération, ainsi que d'auxiliaires et de compléments nécessaires au système de contrôle commande.

L'électrofiltre est un mode de dépoussiérage par séparation électrostatique. C'est un système qui consiste à récupérer les poussières restantes dans les fumées. Ceci se fait à l'aide de deux électrodes : une électrode réceptive (charge +) en forme de plaque, et une électrode émissive (charge -) de type filiforme. Les gaz passent donc entre ces électrodes. Un système de champs de captation, monté en série, permet de capter les particules de poussières et les métaux lourds particuliers chargés négativement, grâce à l'électrode réceptrice. Les particules perdent donc leur charge et descendent par gravité vers le fond de l'électro filtre. Celles-ci sont récupérées et envoyées vers des silos de stockage pour ensuite être évacuées en Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU). A la sortie des électro filtres, les fumées sont débarrassées d'environ 99 % de leurs poussières.

Les fumées entrent alors dans le réacteur à flux circulant, leur flux étant maintenu à un régime turbulent ascendant par un venturi à la base du réacteur. Ensuite les fumées sont neutralisées par injection d'un mélange de bicarbonate de sodium et de charbon actif. Ce réactif réagit avec les éléments polluants et forme de nouvelles molécules qui seront captées dans le filtre à manches. Ce système intègre également le traitement des dioxines et furannes grâce à l'injection de charbon actif.

Compte tenu de leur température en sortie chaudière, les fumées de la ligne n°2 sont refroidies par injection d'eau. Pour le cas spécifique de la ligne n°2, il s'agit donc d'un traitement semi-sec.

Les filtres à manches sont utilisés à la suite du réacteur. C'est un mode de dépoussiérage par « filtration mécanique ». Ils sont constitués de rangées de manches en feutre de Polytétrafluoroéthylène ou PTFE (Téflon®), suspendues dans un caisson. Les gaz pénètrent dans le caisson et traversent les manches.

Les poussières restantes sont retenues à la surface des manches sous forme de couche (gâteau de filtration). Les poussières sont récupérées de façon périodique, par soufflage d'air comprimé à l'intérieur des manches. Il s'agit d'un décolmatage par contre pression.

Le traitement utilisé pour l'épuration des fumées est un traitement dit par voie sèche. En amont du filtre à manche, du bicarbonate de calcium et de la coke de lignite sont injectés sur les fumées. Les manches sont ainsi recouvertes de ces deux adsorbants. Ils neutralisent les éléments présents dans les fumées par le phénomène d'adsorption physique. Cela va former des sels sodiques (chlorure de sodium, fluorure de sodium, sulfate de sodium) appelés plus particulièrement PSR (Produits Sodiques Résiduels). Il s'agit d'un produit de neutralisation qui est stocké en silo avant de partir dans un CSDU.

Les fumées épurées sont aspirées par la ventilation de tirage, et dirigées vers les cheminées de 55 m de haut, d'où elles ressortent, en atteignant les valeurs des normes de rejets en vigueur, en matière d'incinération.

3.

Maintenance réalisée en 2024

3.1 Maintenance générale de l'installation

Les principales opérations de maintenance sont réalisées au cours des arrêts techniques programmés des lignes d'incinération. Ces arrêts mobilisent de nombreuses ressources et nécessitent préparation, planification et ordonnancement. En 2024, Il y a eu 3 arrêts techniques programmés au lieu des 2 annuels habituelles dans un souci de co-activité et donc de mise en sécurité des personnes.

Les dates de ces ATP étaient les suivantes :

- **Du 19 janvier au 26 janvier** : arrêt technique programmé Ligne n°3 (Première partie)
- **Du 5 avril au 21 avril** : arrêt technique programmé Ligne n°3 (Deuxième partie)
- **Du 27 septembre au 4 Octobre** : arrêt commun programmé

Le planning et le détail des travaux réalisés au cours de ces arrêts sont disponibles en **Annexe 2a**, **Annexe 2c** et **Annexe 2d**.

Le planning prévisionnel pour 2025 se trouve en **Annexe 2b**.

3.1.1. Résumé des travaux d'optimisation du site

Les travaux réalisés par Valnor ont porté sur quelques grandes tâches :

Travaux sur les lignes :

Sur la ligne 2, nous avons profité de la disponibilité du four pour travailler l'aspect étanchéité afin de réduire la vitesse d'empoussièrement du bâtiment avec pour objectif de l'éliminer à moyen terme (Reprise des joints d'étanchéité, remise en état des capots/carter, modification et amélioration de l'évacuation des REFIOM...). De plus, quelques travaux de maintenance pure ont été effectués afin de le tenir prêt en cas de besoin.

Sur la Ligne 3, nous avons réalisé plusieurs travaux d'entretien lors des arrêts techniques et une remise en état complète du briquetage du four tournant.

Le convoyeur à chaîne Mayfran a également subi une importante révision suite à des dysfonctionnements constatés en fin d'année 2023.

Nous avons aussi travaillé avec une société spécialisée dans la recherche de fuite afin de diagnostiquer et d'identifier nos points faibles et les avons repris immédiatement (principalement zone électrofiltre).

Sur le process, un nouveau dispositif d'alarme sonore d'anomalie est en cours d'installation pour gagner en disponibilité et réactivité.

Une fiabilisation a été mise en place sur l'injection du bicarbonate de sodium afin de gagner en réactivité et en termes de rejet atmosphériques.


Concernant les bâtiments, les portes d'accès des bâtiments administratifs ont été remplacées par des systèmes étanches et anti-feu.

Une campagne de remplacement d'éclairage routier, intérieur usine et extérieur usine par du LED (écologique/économique) a été entreprise et est toujours en cours.


Dans le but de supprimer les blocages de zones du four 3, nous avons revu le processus sur la zone 3, permettant d'abandonner les "STOP" sur la grille et remplacé par une avancée au ralenti ce qui permet de ne pas créer de blocs résultant du figeage.

Répartition des heures de maintenance

En 2024, les équipes internes de maintenance ont eu 4568 heures d'intervention sur les équipements du CVE, réparties comme ci-après :

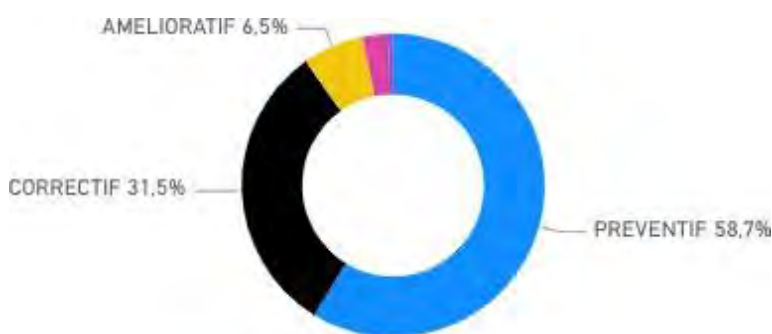

Par Equipement - Top 10

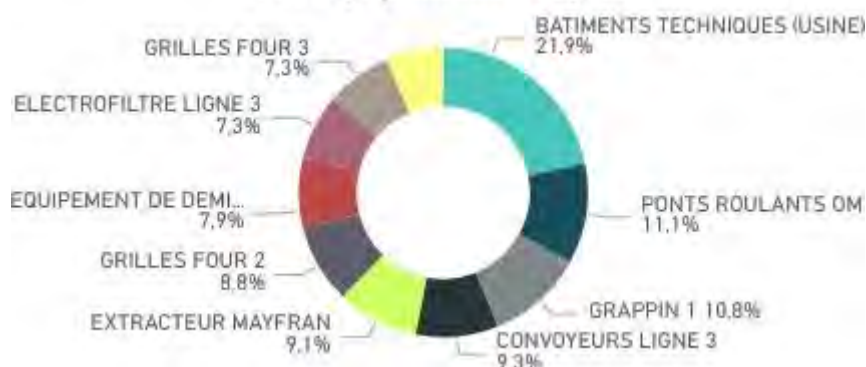

Sur ces graphiques, on constate que la part de la maintenance préventive augmente notamment grâce à la présence de 3 techniciens de maintenance en alternance, ce qui nous permet d'élargir les binômes et donc de traiter à la fois le préventif et le correctif.


De plus, un contrôle hebdomadaire et préventif sur les équipements les plus sensibles a été mis en place.

Le premier poste "bâtiments techniques" se traduit par une importante campagne d'étanchéification et d'éclairage comme dit précédemment mais également l'entretien général des structures.


Les ponts roulants/grappins ont mobilisé beaucoup de temps et de ressources. En effet, ils sont sources de pannes et soumis à un environnement difficile.

Répartition des dépenses de maintenance

En 2024, les dépenses de maintenance GER sur les équipements du CVE s'élèvent à 1 694 088 € HT (incluant achats sur stock). Répartition des dépenses :

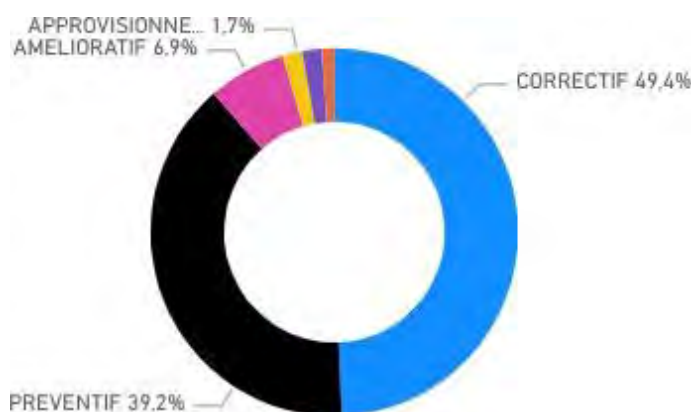


→ Voici un comparatif avec l'année 2023 :

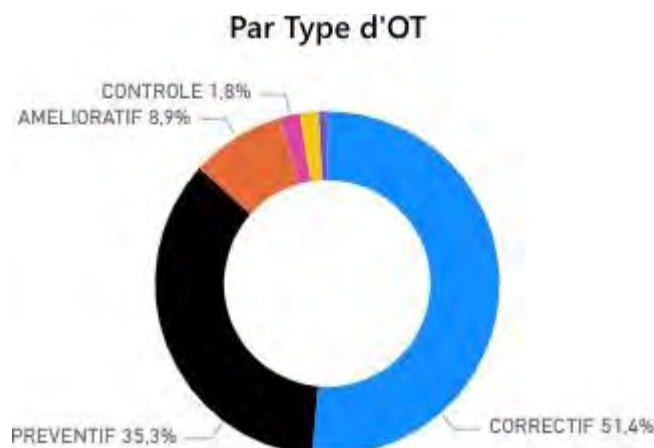

Le Top 10 des dépenses des équipements les plus consommateurs de « dépenses » de maintenance est présenté dans le tableau ci-après :




→ Voici un comparatif avec l'année 2023 :

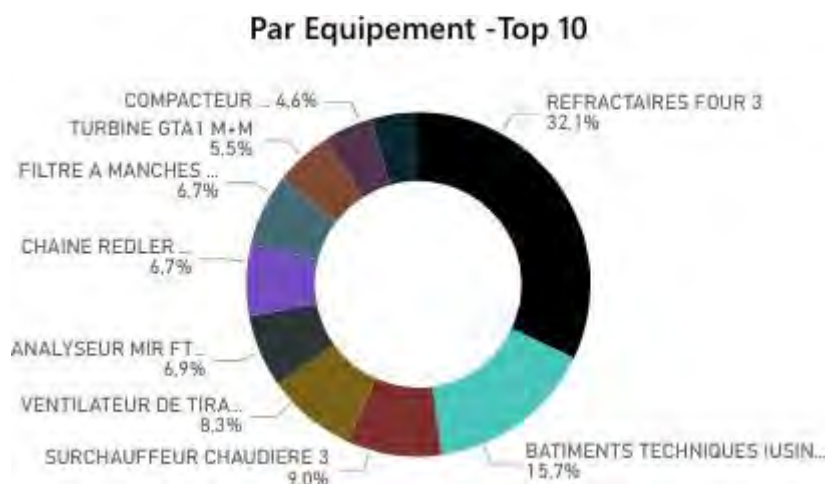

ANNEE	2023	2024
TOTAL MAINTENANCE GER EN €	2 182 259 €	1 694 088 €


En 2024 les 3 principaux postes de dépenses sont l'extracteur MAYFRAN, le bâtiment technique et le réfractaire Four 3. Les dépenses du four correspondent au changement de l'extracteur et l'étanchéité usine, ainsi que les reprises de fuites toiture. Le 3eme poste correspond aux dépenses de réfractaires habituelles.

Répartition des dépenses par groupe fonctionnel :

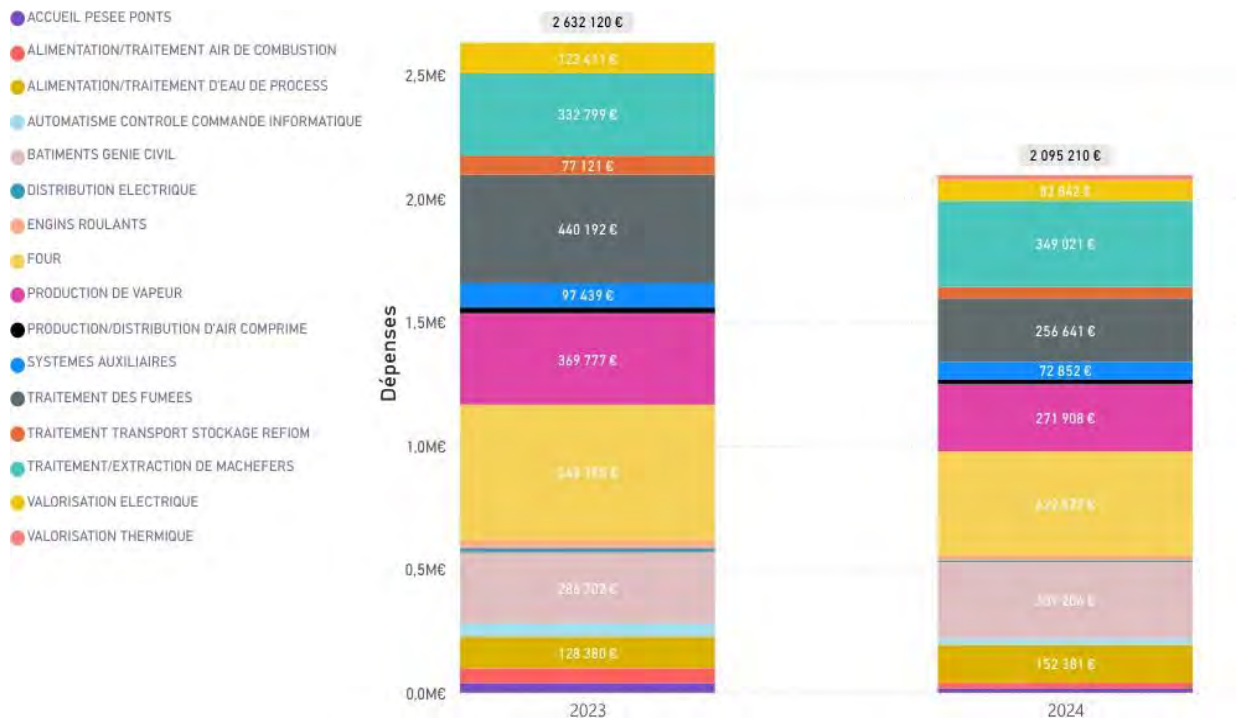

3.1.2. Répartition de l'activité par type de maintenance par ordre de travail

Les données ci-dessous reprennent la répartition des créations des ordres de travail pour l'année 2024

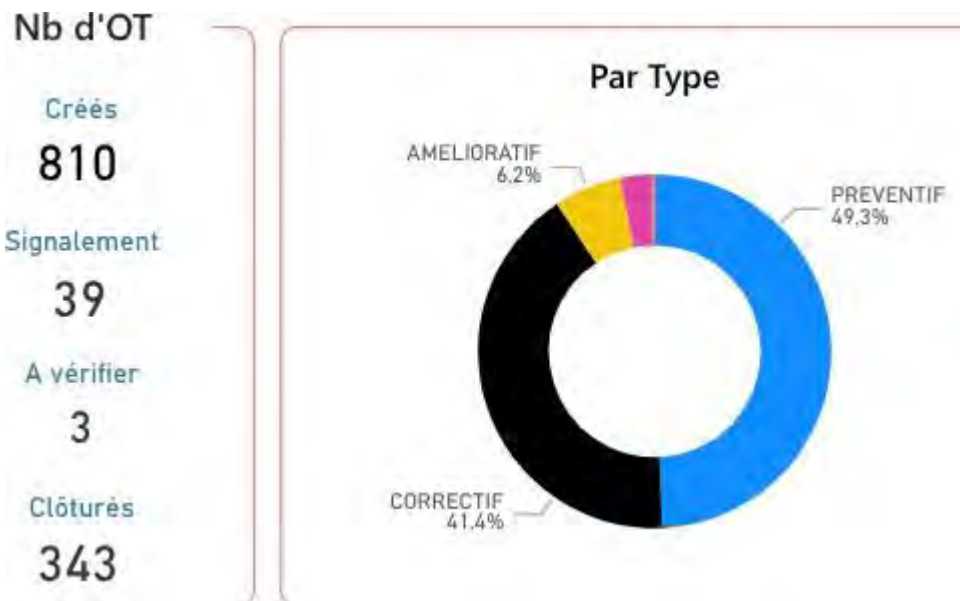


Sur le graphique de répartition des OT, nous pouvons constater une augmentation des heures de maintenances préventives, comme expliqué précédemment, que l'on explique par la présence de 3 alternants en maintenance qui ont permis d'élargir les équipes de maintenance et d'accentuer la part de maintenance préventif en parallèle au correctif (qui demande beaucoup de ressources difficilement prévisibles).

Les données ci-dessous reprennent une analyse croisée des heures et des dépenses par équipement

Groupe Fonctionnel :

- (Vide)
- ACCUEIL PESEE PONTS
- ALIMENTATION/TRAITEMENT AIR DE COMBUSTION
- ALIMENTATION/TRAITEMENT D'EAU DE PROCESS
- AUTOMATISME CONTROLE COMMANDE INFORMATI...
- BATIMENTS GENIE CIVIL
- DISTRIBUTION ELECTRIQUE
- ENGINS ROULANTS
- FOUR
- PRODUCTION DE VAPEUR
- PRODUCTION/DISTRIBUTION D'AIR COMPRI ME
- SYSTEMES AUXILIAIRES
- TRAITEMENT DES FUMÉES
- TRAITEMENT TRANSPORT STOCKAGE REFIOM
- TRAITEMENT/EXTRACTION DE MACHEFERS
- VALORISATION ELECTRIQUE
- VALORISATION THERMIQUE

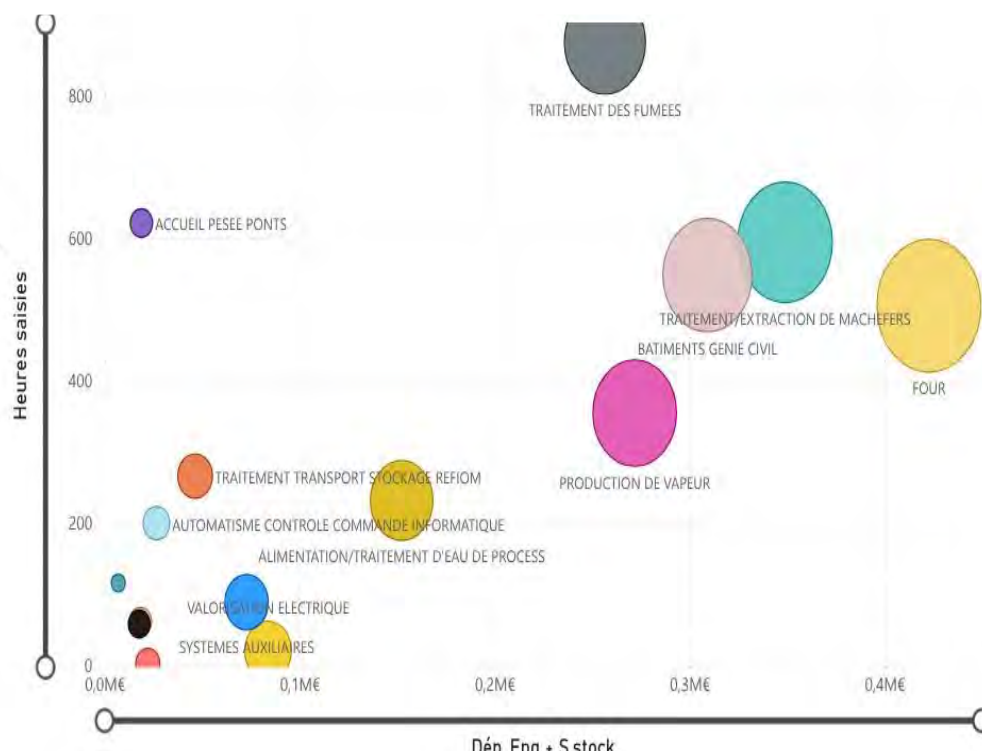

Année 2024 très compliquée avec beaucoup de pannes dès le début d'année avec la perte de briques sur le four tournant et un redémarrage après réparations particulièrement compliqués.

Nous avons eu aussi plusieurs blocages du Mayfran ainsi qu'une erreur de fonctionnement et de process qui a perturbé l'évacuation des mâchefers et donc le fonctionnement du four.

Les cendriers ont souvent été rempli d'aluminium ce qui a perturbé la combustion, et bloqué régulièrement la chaîne redler sur le dessous (nécessaire à la conduite des fours)

Nous avons fait une année de 7230 heures de fonctionnement sur le four 3.

3.2 Principales interventions réalisées

Toujours dans le but d'augmenter la fiabilité du process ligne 3 et de fiabiliser la ligne 2 ainsi que de faciliter la maintenance des équipements ou améliorer la sécurité, des travaux de perfectionnement ont été réalisés sur le CVE en 2024.

Les principales pannes subies sur le CVE sont les suivantes :

- Bourrage cendrier zone 3
- Blocage Mayfran
- Perte de briques du four tournant
- Blocage de la zone 3 du four 3

3.3 Contrôles périodiques des équipements

Certains équipements sont soumis à des suivis ou contrôles périodiques. Ces contrôles sont, soit exigés par la réglementation, soit à l'initiative de Valnor. Les contrôles périodiques réglementaires sont réalisés par des entreprises spécialisées. Le tableau suivant recense les principaux suivis et contrôles périodiques effectués sur le CVE de Labeuvrière.

Contrôles techniques	Fréquence
Suivi vibratoire des ventilateurs de tirage	continu
Suivi vibratoire du GTA	continu
Essais de fonctionnement énergie de secours (GES)	1 mois
Analyses huile du GTA	3 mois
Calibration et entretien des analyseurs	6 mois
Contrôle des portes sectionnelles et du portail d'entrée	6 mois
Contrôle Système Sécurité Incendie	6 mois
Contrôle chariot élévateur de manutention	6 mois
Contrôle chargeuse	1 an
Contrôle de détection de gaz	1 an
Contrôle des équipements de levage : ponts roulants, échelles, palans, harnais	1 an
Contrôle électrique thermographie infrarouge	1 an
Contrôle des équipements électriques	1 an
Contrôle des équipements incendie : extincteurs, trappes de désenfumage, Blocs Autonomes d'Eclairage de Secours (BAES), Robinets d'Incendie Armés (RIA)	1 an

Contrôle des poteaux incendie	1 an
Contrôle du portique de détection de radioactivité	1 an
Contrôle et étalonnage du pont-bascule	1 an
Curage des réseaux	1 an
Entretien des climatiseurs	1 an
Entretien des séparateurs d'hydrocarbure	1 an
Contrôle et étalonnage des appareils de mesure aux points de rejet vers la Calonette	1 an
Visite en marche des tuyauteries sous pression vapeur	1 an
Contrôle des appareils sous pression : chaudières	18 mois
Contrôle des appareils sous pression vapeur	40 mois
Contrôle des appareils sous pression air (air comprimé)	40 mois
Vérification diélectrique des transformateurs	2 ans
Contrôle des dispositifs de protection contre la foudre	1 an
Contrôle réglementaire de l'air comprimé des équipements communs	3 ans
Nettoyage de la cellule Haute Tension	3 ans

Ci-dessous, la planification de 2024 :

Type de contrôle	Prochaine réalisation
Analyse mensuelle des cartouches semi-continus dioxines	
Analyse mensuelle mâchefers	
Analyse semestrielle des rejets atmosphériques	
Analyse trimestrielle PSR	
Analyse trimestrielle REFION	
QaI 2	
AST	15/04/2024 -> L2 11/03/2024 -> L3
Surveillance des retombées atmosphériques	février 2024
Vérification blocs autonomes de secours	10/06/2024


Vérification caméra thermique	12/03/2024
Vérification des équipements mécaniques de levage	06/06/2024
Vérification détection incendie fosse	06/12/2024
Vérification détection incendie salle API	19/12/2024
Vérification du niveau sonore (médecine du travail)	Mai 2021 (5 ANS)
Vérification du portique de détection de radioactivité	31/01/2024
Radiamètre AD6 N° 120303	15/11/2024
Vérification du système de détection de gaz	19/09/2024
Poste de détente / comptage gaz (tous les 60 mois)	04 Février 2021 (changement prévu Juillet 2025)
Vérification équipements sous pression L3 (tous les deux ans)	Avr-23
Vérification extincteurs, RIA trappes de désenfumage	10/06/2024
Vérification extinction automatique feu de fosse	06/12/2024
Vérification installations électriques	10/09/2024
Vérification pont bascule	07/02/2024
Vérification protection contre la foudre	29/11/2024
Vérification masque à gaz	02/07/2024
Ascenseurs - Monte-charge	06/05/2024
Chargeuse	03/06/2024
Chariot élévateur	11/12/2024
Portes automatiques	04/12/2024

4.

Organisation

4.1 Organigramme

En 2024, l'effectif est composé de 29 personnes et l'organigramme du CVE est le suivant. Dans ces effectifs, 2 salariés sont en apprentissage et 1 est en contrat GEIQ (Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification).

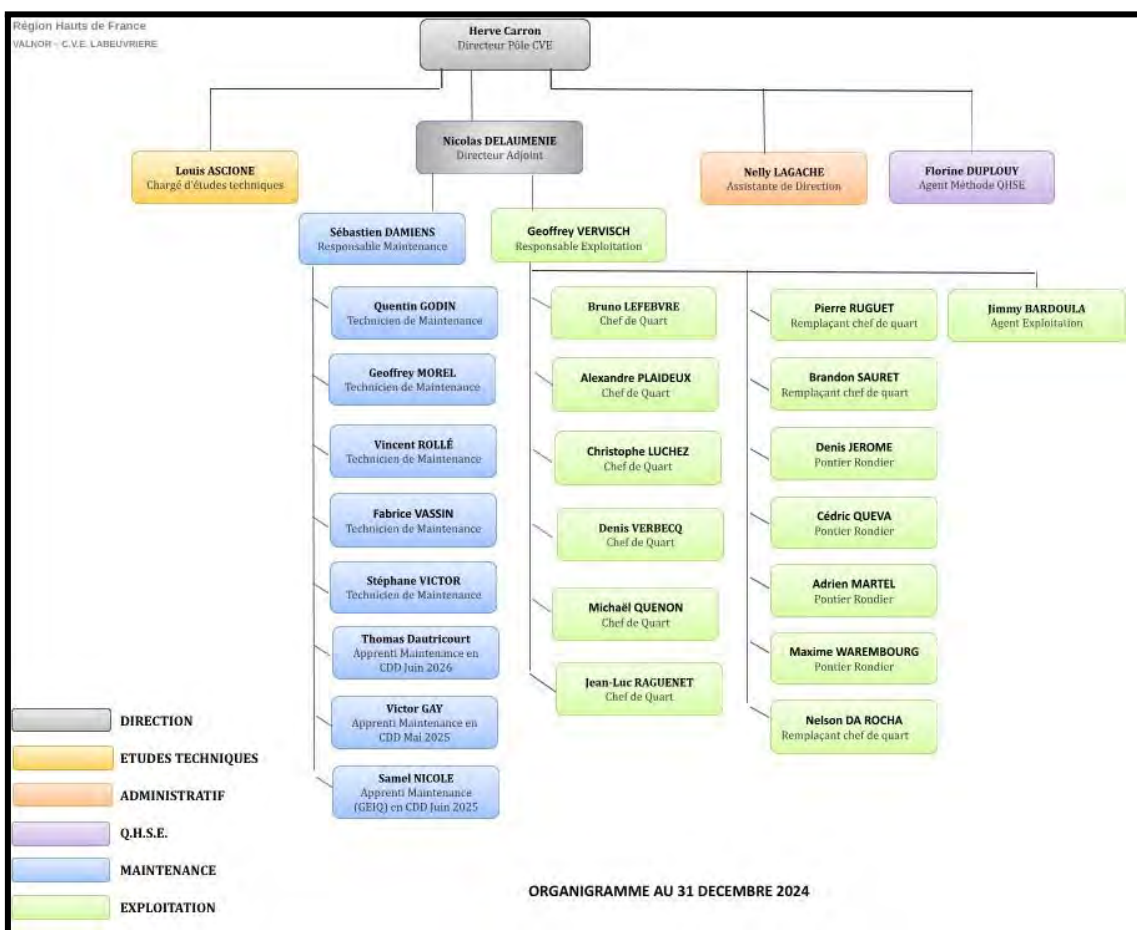

4.2 Préparer l'avenir

Depuis 2015, Valnor prépare les changements en incluant dans ses équipes des apprentis. L'objectif est de former nos futurs collaborateurs au métier de valorisation énergétique.

Au cours des années précédentes, nous avons intégré au sein du service exploitation de nouveaux salariés afin de remplacer les chefs de quart et conducteurs de four qui ont pris leur retraite. En 2024, un remplaçant chef de quart a été promu chef de quart et une promotion identique est prévue en 2025 suite à un départ en retraite fin mars. Un pontier / rondier a donc été embauché et va réaliser la formation TCVE en 2025.

4.3 Horaires de travail

Les horaires du CVE sont les suivants :

- **Administratif** : 8h-12h et 13h00-17h00, du lundi au vendredi ;
- **Maintenance** : 7h30-12h et 13h30-16h + astreinte 24h/24h, du lundi au dimanche ;
- **Exploitation** : fonctionnement en 3x8 du lundi au dimanche toute l'année (5h-13h-21h) ;
- **Réception des déchets** : 5h-22h du lundi au dimanche toute l'année ;

L'accès au CVE est fermé toutes les nuits entre 22h et 5h et ce, toute l'année.

4.4 Formation du personnel

Comme chaque année, le personnel suit des formations pour répondre à des nécessités de sécurité (lutte incendie, électricité, obligations réglementaires, etc...) mais aussi pour le développement des compétences professionnelles. Un bilan des formations réalisées en 2024 se trouve en **Annexe 3a** et le planning prévisionnel pour 2025 en **Annexe 3b**.

5.

Bilan matière et énergie

5.1 Déchets entrants

Le tableau ci-dessous reprend la synthèse des déchets entrants sur le CVE (en tonne).


	CABBALR			VEOLIA		TOTAL
	OM	Refus de Tri	DIB	OM	DIB	
2015	58625	2085	8478	620	12738	82547
2016	60063	2308	10398	2969	15218	90956
2017	60735	2283	12650	7942	3739	86388
2018	69249	2100	8031	4096	2250	85727
2019	71370	2206	8509	1692	3767	87545
2020	75396	2914	5750	0	4072	88132
2021	76041	3081	6249	0	4523	89893
2022	72599	3348	6288	0	3393	85628
2023	68068	2874	7929	0	4089	82961
2024	66487	3398	8543	0	3303	81732

Entre 2023 et 2024, les apports de déchets ont globalement diminué de 1.4%, mais depuis 2021, cette baisse représente presque 10%.

La part d'OM issus du gisement Artois Béthune a baissé en 2024 conformément au profil général observé sur les autres apporteurs et les années précédentes ; cela peut s'expliquer par le changement des consignes de tri par exemple.

Le graphique ci-dessous reprend la répartition des apports mensuels pour l'année 2024.

Répartition des déchets issus d gisement CABBALR -2024

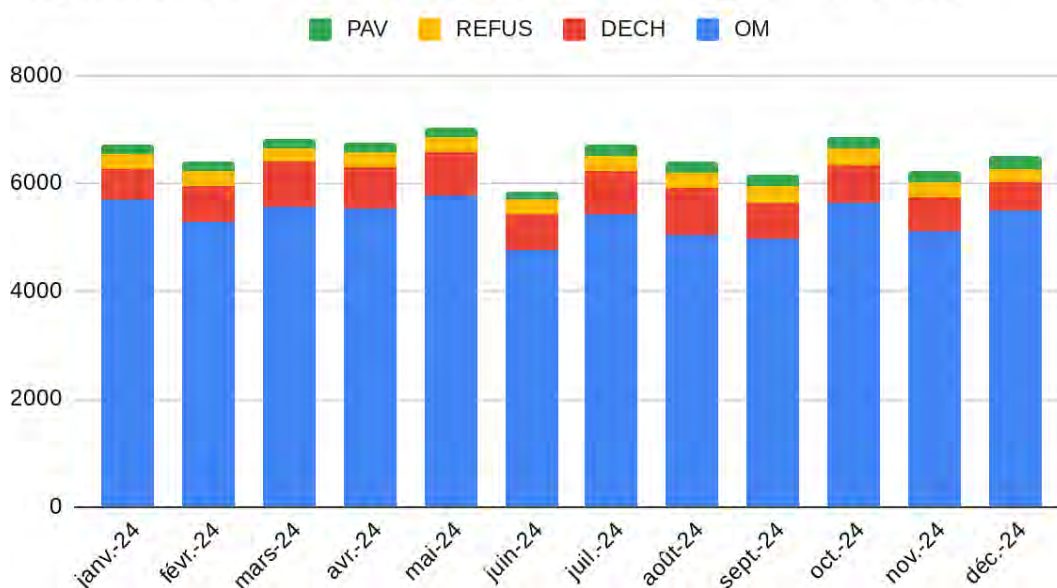

Le détail de l'origine des déchets ainsi que les différents exutoires sont repris dans le tableau ci-après. Nous avons réceptionné en 2024 sur l'usine 81732 tonnes en vue de leur valorisation.

Désignatio n du Déchet	Nature	Quantité (t)	Origine	Eliminateur		
				Dénomination	Mode de Traitement	
OM	20 03 01	66488	CABBALR	CVE LABEUVRIERE	IE	I
DIB	20 03 01	8543	DECHETERIES	CVE LABEUVRIERE	IE	I
REFUS	19 12 12	3398	REFUS TRI	CVE LABEUVRIERE	IE	I
OM	20 03 01	0	VEOLIA	CVE LABEUVRIERE	IE	I
DIB	20 03 01	3303	VEOLIA	CVE LABEUVRIERE	IE	I

5.2 Sous-produits

Le tableau ci-après reprend la synthèse des sous-produits issus de l'activité du CVE en tonne.

	Ferrailles	Mâchefers	Cendres	PSR	Gravats	Boues	TOTAL
2014	8	23 432	1 635	1 237	0	17	26 328
2015	3,78	19 386	1 452	1 315	0	36,24	22 193
2016	22	22 057	1 771	1 309	0	0	25 159
2017	82	23 219	1 958	1 243	0	0	26 503
2018	46	20 997	1 840	954	96	21	23 954
2019	23	21275	1 887	1 010	0	0	24 196
2020	4	21373	1 836	925	0	0	24 137
2021	10	21264	1 653	874	0	16,06	23 817
2022	11	20 070	1 616	913	0	0	22 610
2023	7	20 234	1 684	972	0	66.78	22 963
2024	31	20 121	1 521	1 030	73	0	22 804

Les tonnages de sous-produits sont absolument similaires à l'année précédente ; la baisse de déchets pourrait indiquer une baisse de production de sous-produits mais un effet de stock important au début de l'année en mâchefers explique cette constance.

Les graphiques ci-dessous illustrent la répartition mensuelle de l'évacuation des sous-produits pour l'année 2024.



Les variations de quantités de mâchefers évacuées d'un mois sur l'autre s'expliquent par le nombre de rotations des camions, qui s'effectue en fonction du stockage dans le hall mâchefers. Par conséquent, la quantité de mâchefers évacuée chaque mois n'est pas strictement proportionnelle à la quantité de déchets traités sur le mois, il y a un effet de stock plus ou moins important.

Depuis janvier 2009, les métaux ferreux et non ferreux ne sont plus récupérés sur le site. En effet, cette opération est directement réalisée par le prestataire chargé de valoriser les mâchefers et ce, avec les installations plus performantes disponibles sur sa plate-forme.

En 2024, parmi les 20 121 tonnes de mâchefers évacuées, notre prestataire a extrait et valorisé 2 006 tonnes de matériaux ferreux et 585 tonnes de matériaux non ferreux.

Le détail de l'évacuation des sous-produits par filières de traitement ainsi que les différents exutoires sont repris dans le tableau ci-après.

Désignation du Déchet	Nature	Quantité (t)	Origine	Transporteur	Eliminateur		
					Dénomination	Mode de Traitement	
MACHEFERS	19 01 12	20121t	CVE LABEUVRIERE	PREFERNORD	PREFERNORD	VAL	E
FERREUX (1)	19 01 02	2006t	PREFERNORD	PREFERNORD	PREFERNORD	VAL	E
NON FERREUX (1)	19 01 02	585t	PREFERNORD	PREFERNORD	GALLOO	VAL	E
REFIOM (CV)	19 01 13	1521t	CVE LABEUVRIERE	SERAF	SERAF	DC1	E
REFIOM (PSR)	19 01 07	1030t	CVE LABEUVRIERE	TSB	HYDROPALÉ	PCV	E
FERRAILLES	20 01 40	31t	CVE LABEUVRIERE	SRMA	SRMA	VAL	E
BOUES	19 08 02	0t	CVE LABEUVRIERE	SODI	SOTRENOR	IE	E

(1) matériaux ferreux et non ferreux extraits et valorisés des tonnes de mâchefers.

Les attestations de valorisation des métaux ferreux et non-ferreux sont en **Annexe 6**.

5.3 Bilan matière – Energie

	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tonnages entrants	t	86388	85727	87545	88132	89893	85628	82961	81 732
Tonnages traités	t	83831	84496	86557	88736	89878	86556	81759	80601
Fonctionnement ligne 2	h	1777	1956	1403	2347	2509	2330	2125	1629
Fonctionnement ligne 3	h	7332	6999	7623	7663	7771	7204	7096	7231
Fonctionnement GTA	h	7239	6796	7525	7419	7653	7460	6844	7191
Charge massique four 2	t/h	5,13	5,84	5	5	5	5	5	5
Taux de charge massique Four 2	%	102,6%	116,8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Charge massique four 3	t/h	10,14	10,44	10,43	10,05	10,05	10	10	10
Taux de charge massique Four 3	%	101,4%	104,40%	104,30%	100,50%	100,5%	100%	100,2%	100%

Ferrailles	t	82	42	23	4,26	9,98	11	7	31,46
Proportion de ferrailles	% OM	0,10%	0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Mâchefers	t	23220	20997	21275	21373	21264	20070	20219	20149
Proportion de mâchefers	% OM	27,70%	24,85%	24,58%	24,09%	23,6%	23,19%	24,72%	24,65%
Cendres volantes	t	1959	1841	1887	1836	1653	1616	1616	1521
Proportion de cendres volantes	% OM	2,34%	2,18%	2,18%	2,07%	1,83%	1,87%	1,97%	1,87%
Produits Solique Résiduels (PSR)	t	1244	954	1010	924	874	913	980	1030
Proportion de PSR	% OM	1,48%	1,13%	1,17%	1,04%	0,97%	1,05%	1,19%	1,28%

	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tonnage vapeur Ligne 2	T	26036	36462	13141	29335	42704	38919	33060	29030
Tonnage vapeur Ligne 3	T	15555 2	14316 6	15802 2	19250 5	17784 2	16930 3	16418 0	189030
Tonnage vapeur totale	T	18158 8	17962 8	17116 2	22184 0	22054 5	20822 2	19724 0	218061
Taux d'énergie vapeur	T/tOM	2,17	2,13	1,98	2,5	2,5	2,44	2,41	2,66
Fourniture énergie Vapeur CRODA	MWh	35566	34879	39074	38578	43022	40570	30993	38728
Production électricité GTA	MWh	20418	20268	21720	20845	21785	19324	17986	17067
Rendement GTA	%	11,24 %	11,28 %	12,69 %	15,50 %	16,7	15,7	18,5	21
Consommation Electricité GTA	MWh	6613	6838	7313	6968	7355	6936	7022	7034
Consommation Electricité EDF	MWh	1032	1111	840	890	743	889	1268	1178
Consommation Electricité totale	MWh	7645	7949	8153	7858	8098	7825	8290	8218
Consommation d'énergie électrique	kWh/t OM	91,2	94,08	94,19	88,55	90,08	100,67	101,40	100,54
Fourniture Energie Electrique EDF	MWh	13805	13430	14407	13877	14430	12389	10964	10032

En comparaison avec 2023, on constate une amélioration de la disponibilité du four 3 (7230 heures en 2024 contre 7096 heures en 2023).

Depuis le 1^{er} janvier 2017, nous avons des valeurs mesurées sur les compteurs suivants :

- Alimentation en vapeur de l'industriel CRODA
- Réchauffage de la bâche alimentaire,
- Soutirage pour réchauffage de la bâche alimentaire

- Alimentation des réchauffeurs d'air comburant de la ligne 2
- Alimentation des réchauffeurs d'air comburant de la ligne 3
- Groupe de mise sous vide
- Traçage et hors aérocondenseur BP4
- Alimentation condenseur RCU

Nous avons également installé des compteurs d'énergie électrique afin de comptabiliser la production totale de la nouvelle turbine ainsi que la quantité d'énergie injectée sur le réseau ERDF. Nous surveillons à l'aide de compteurs certaines consommations électriques pertinentes; l'air comprimé ou l'éclairage par exemple.


5.4 Disponibilité des lignes de traitement et du GTA

5.4.1 Disponibilité de la Ligne n°2

Pour 2024, la disponibilité de la ligne n°2 est de 18.54%. Cette valeur est conforme au souhait d'utiliser le plus possible le four 3, et comparable à celle de l'année dernière (18.53%). Les arrêts de la ligne 3 ont impliqué des démarrages moins fréquents de la ligne 2. Et ce, afin de produire davantage sans dégrader le bilan énergétique global de l'usine. Dans le but d'assurer une continuité de fourniture à nos différents exutoires, nous avons fait le choix de faire tourner la ligne 2 quand la ligne 3 était en ATP.

Le graphique ci-dessous reprend le temps de fonctionnement mensuel et la disponibilité de la ligne n°2 en 2024.

Temps de fonctionnement L2 2024

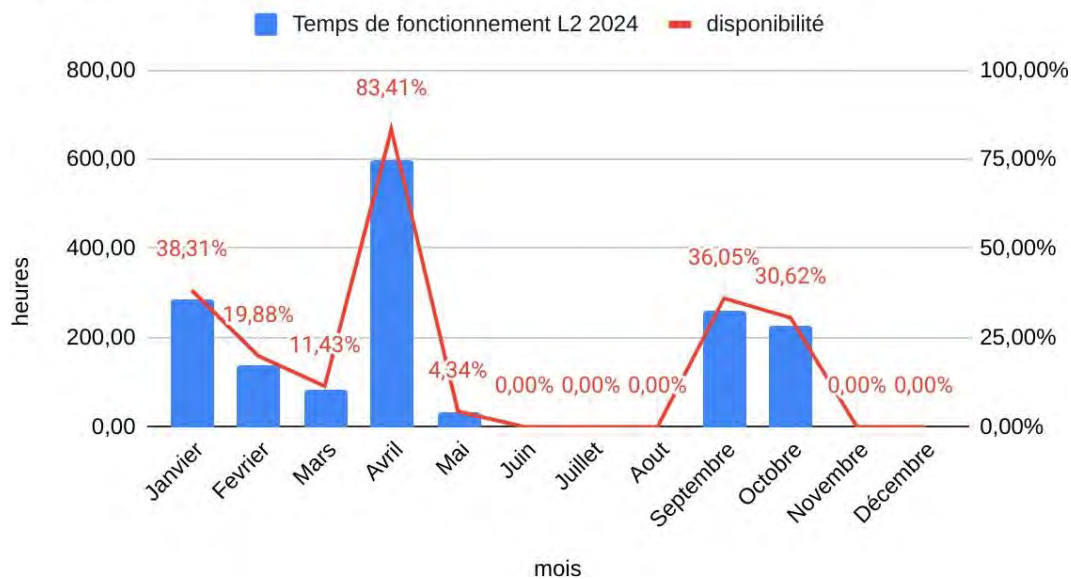


5.4.2 Disponibilité de la Ligne n°3

Pour 2024, la disponibilité de la ligne n°3 est de **82.3%** alors qu'elle était de 81% en 2023.

Le graphique ci-dessous reprend la disponibilité mensuelle de la ligne n°3.

Temps de fonctionnement L3 2024

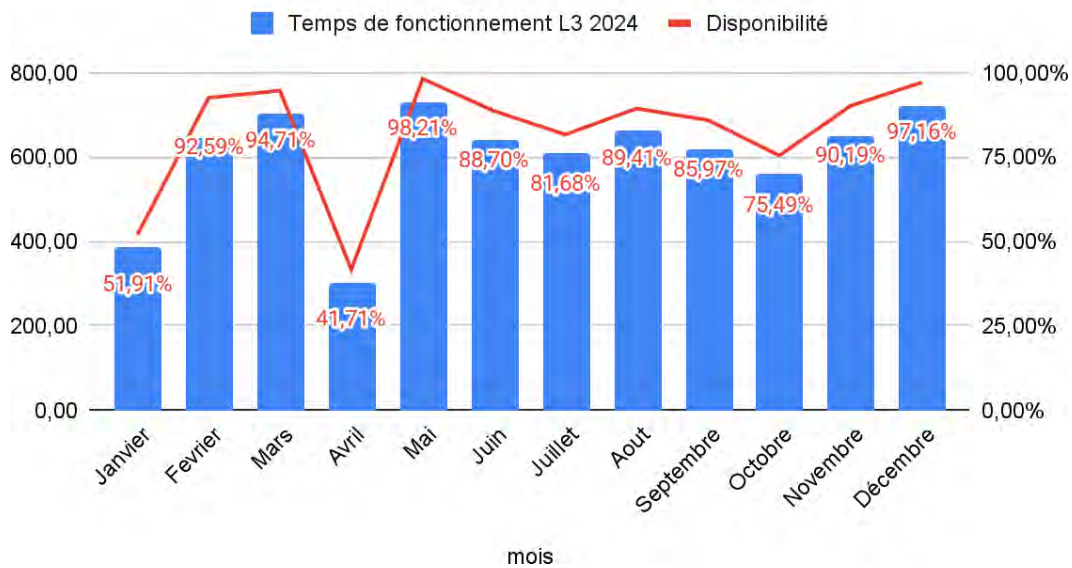


5.4.3 Disponibilité du Groupe Turbo-Alternateur

En 2024, la disponibilité du GTA s'élève à 81,85%, ce qui représente une augmentation par rapport à 2023, où elle était de 78,13%. Cette hausse est due à la disponibilité accrue du four 3 en fin d'année, ce qui a permis de faire fonctionner la turbine plus fréquemment.

Le graphique ci-dessous représente la disponibilité mensuelle du GTA.

Temps de fonctionnement GTA

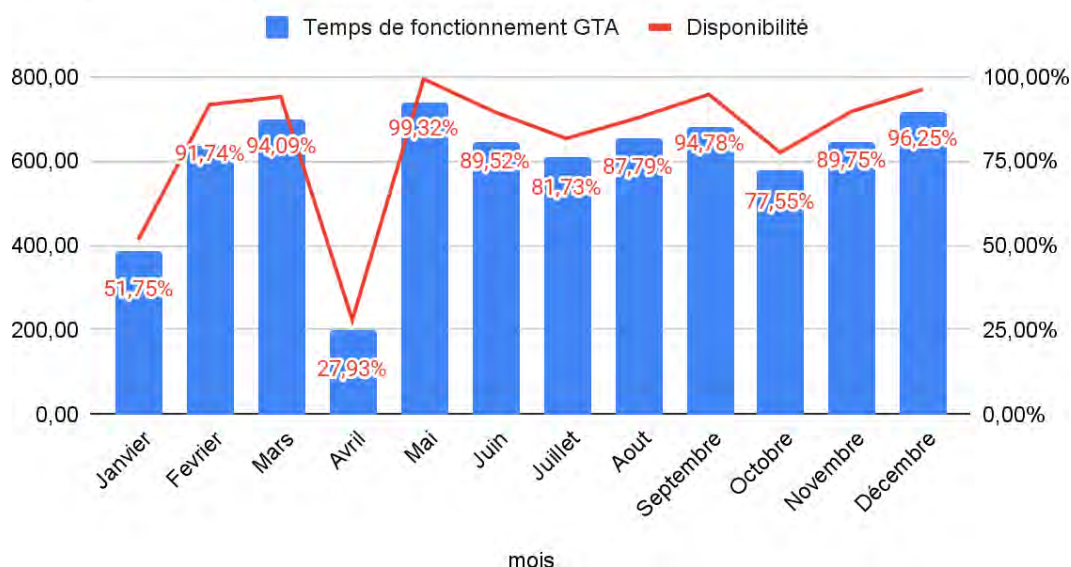

5.5 Performance Energétique du CVE

5.5.1 Formule de Calcul

L'évaluation de la performance énergétique de l'installation est réalisée selon la formule définie par le Bulletin Officiel de Douanes n°6813 du 31 mars 2009, à savoir :

$$Pe = [(2,6 \times Ee.p + 1,1 \times Eth.p) - (2,6 \times Ee.a + 1,1 \times Eth.a + Ec.a)] / (2,3 \times T) \times 1,089$$

Où :

- **Pe** représente la performance énergétique de l'installation ;
- **Ee.p** représente l'électricité produite par l'installation (Mwh/an) ;
- **Eth.p** représente la chaleur produite par l'installation (MWh/an) ;
- **Eth.a** représente l'énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation (MWh/an) ;
- **Ec.a** représente l'énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
- **Ee.a** étant l'énergie électrique externe achetée par l'installation (Mwh/an) ;

- **2.3** étant un facteur multiplicatif intégrant un PCI générique des déchets de 2044 th/t ;
- **T** représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année ;
- **1.089** : **facteur de correction climatique ajouté par décret 2017 et changement de l'objectif à atteindre passage de 60 à 65 %.**

5.5.2 Critères Retenus

A partir des caractéristiques techniques de l'installation, nous avons retenu les critères suivants pour le calcul de la performance énergétique :

- **Ee.p** : nous considérons l'électricité produite par le GTA ;
- **Eth.p** : nous considérons la chaleur produite pour :
 - Fourniture de vapeur surchauffée à CRODA
 - Alimentation réchauffeur d'air de combustion four n°2 (1,5t/h) ;
 - Alimentation réchauffeur d'air de combustion four n°3 (2,0t/h) ;
- **Eth.a** : sans objet sur le CVE ;
- **Ec.a** : nous considérons l'achat d'énergie thermique (Gaz) pour les brûleurs ;
- **Ee.a** : nous considérons l'achat d'énergie électrique pour l'installation ;

Par ailleurs, à titre indicatif, les calculateurs des compteurs utilisent cet ordre de grandeur des données ci-dessous pour le calcul de la chaleur produite.

	Fourniture CRODA	Réchauffeur d'Air
Enthalpie de la Vapeur	2 805,50 kJ/kg	2 805,50 kJ/kg
Enthalpie des Condensats	250,91 kJ/kg	250,91 kJ/kg
Enthalpie "retenue"	2 554,59 kJ/kg	2 554,59 kJ/kg

5.5.3 Résultats

	Unité	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tonnage réceptionné	t	83831	85727	83831	88132	89878	85628	82961	81 731
FQT 1 : Bâche alimentaire (soutirage)	MWh	9986	16647	17409	17136	17861	15535	11461	11202
FQT 2 : Bâche alimentaire	MWh	9452	1804	1453	1933	1466	2373	5165	4963
FQT 3 : Réchauffeur d'air Ligne 2	MWh	2530	4204	4259	4271	2818	3645	2498	2469
FQT 4 : Réchauffeur d'air Ligne 3	MWh	6496	8690	7559	6854	7158	6964	7378	7867
FQT 5 : Energie vendue à Croda	MWh	32601	34879	39074	38578	43022	40570	30993	38728
FQT 6 : GMSV	MWh	2011	2782	2614	2631	2659	2473	1901	2222
FQT 7 : Brut GTA : Production élec	MWh	20 419	20 269	21 720	20 845	21785	19324	17986	17067
FQT 8 : BP4	MWh	-	2 965	1 188	3 669	3526	2329	746	654
FQT 9 : RCU Vapeur	MWh							14736	14466
Ee.a : Energie électrique externe	MWh	1032	1110	840	890	743	889	1287	1138
Eth.a : Energie thermique externe	MWh	-	-	-	-	-	-	-	-
Ec.a : Energie combustible externe	MWh	3798	2615	2074	2427	2772	2811	4715	3678
Pe : Performance Energétique	%	68,76 %	69,79 %	72,03 %	70,93 %	72,84 %	75,41 %	69,10 %	74,48 %

Le résultat du calcul de la performance énergétique est : **74,48 %**

Bilan :

Une meilleure disponibilité du four 3 a permis d'augmenter les livraisons à Croda. En revanche, le tonnage reçu a diminué en raison de l'extension des consignes de tri.

6.

Suivi Environnemental

6.1 Surveillance continue des rejets gazeux

Chaque ligne d'incinération est dotée **d'analyseurs en continu** mesurant, dans les rejets gazeux, les teneurs en :

- eau (H₂O) ;
- oxygène (O₂) ;
- poussières ;
- monoxyde de carbone (CO) ;
- acide chlorhydrique (HCl) ;
- dioxyde de soufre (SO₂) ;
- oxydes d'azote (NO_x) ;
- carbone organique total (COT) ;
- acide fluorhydrique (HF).

En 2024, les analyseurs ont été vérifiés selon le planning suivant :

<i>Rejet atmosphérique</i>	Semestriel 1	Inopiné	Semestriel 2
Ligne 2	30/01 au 02/02/2024	24/04/2024	24/09/2024
Ligne 3	11 au 14/03/2024	25/04/2024	14/11/2024

Des analyseurs de secours peuvent prendre à tout moment le relais sur l'une ou l'autre des deux lignes en cas de défaillance des analyseurs titulaires.

Ces analyseurs sont étalonnés et vérifiés deux fois par an par le constructeur.

Un système d'alarmes avertit immédiatement le Chef de Quart de tout dépassement des normes de rejet gazeux. L'alimentation des fours est alors bloquée automatiquement.

Une visualisation graphique des concentrations en gaz polluants dans les rejets permet de déceler rapidement toute dérive et d'anticiper les dysfonctionnements avant que les seuils réglementaires ne soient dépassés.

Un service d'astreinte 24h/24h vient compléter le dispositif afin d'intervenir rapidement en cas de panne ou de dysfonctionnement important des installations.

Les flux annuels par paramètre, en kilogrammes, issus des mesures en continu des différents teneurs en chacun des paramètres, sont présentés dans les tableaux suivants.

Les concentrations moyennes sont indiquées ci-dessous. On remarque qu'elles sont inférieures aux seuils réglementaires (Valeurs Limites d'Emission 30 minutes et journalières).

LABEUVRIERE
Rapport DREAL Flux Annuel L2

Données jours										2024
Unité	Flux L2 Q30 - SO2 kg	Q30 - HCL kg	Q30 - CO kg	Q30 - COT kg	Q30 - NOX kg	Q30 - PS kg	Q30 - HF kg	Q30 - NH3 kg	DEBIT 11% O2 KNm3/h	
Janvier 2024	62.39	24.85	277.53	1.13	1325.61	12.82	2.93	69.31	31.22	
Février 2024	30.77	12.19	134.91	0.38	630.97	3.64	1.44	32.56	31.39	
Mars 2024	36.99	12.52	95.88	0.39	394.05	3.27	0.92	22.72	35.20	
Avril 2024	118.57	100.65	569.22	4.39	2575.41	18.82	2.34	89.86	32.20	
Mai 2024	1.96	0.13	20.88	0.37	128.90	0.53	0.00	1.51	29.65	
Juin 2024	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	
Juillet 2024	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Indisponible	
Aout 2024	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	
Septembre 2024	33.77	40.26	215.37	4.13	1146.15	12.31	0.00	25.17	37.37	
Octobre 2024	43.56	53.52	212.15	3.46	1038.29	11.07	0.00	23.28	36.62	
Novembre 2024	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	
Décembre 2024	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	
Max	118.57	100.65	569.22	4.39	2575.41	18.82	2.93	89.86	37.37	
Min	1.96	0.13	20.88	0.37	128.90	0.53	0.00	1.51	29.65	
Moy	46.86	34.87	217.99	2.04	1034.20	8.92	1.09	37.77	33.38	
Cumul	328.00	244.11	1525.93	14.25	7239.37	62.44	7.63	264.42	33.50	

La ligne 2 a fonctionné 1 629 heures pour l'année 2024.

LABEUVRIERE Rapport DREAL Flux annuel L3

Données jours										2024
Flux L3										
Q30 - SO ₂	Q30 - HCL	Q30 - CO	Q30 - COT	Q30 - NOX	Q30 - PS	Q30 - HF	Q30 - NH ₃	DEBIT 11% O ₂		
Unité kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	KNm ³ /h		
Janvier 2024	95.19	90.15	199.54	5.90	2344.78	38.67	2.14	68.02		44.24
Février 2024	160.89	160.48	321.84	7.30	3878.48	65.82	6.28	121.44		43.89
Mars 2024	103.47	178.55	339.15	12.40	3865.76	89.27	3.91	95.17		43.70
Avril 2024	79.38	88.70	228.47	7.16	1868.81	41.94	0.94	106.22		45.52
Mai 2024	208.60	216.91	475.90	17.36	4506.38	91.05	2.45	186.50		46.06
Juin 2024	170.65	194.25	425.15	17.27	3960.27	38.63	3.08	161.03		46.94
Juillet 2024	124.71	204.42	333.09	15.24	3780.71	33.48	3.69	114.89		48.03
Aout 2024	133.49	240.99	340.84	20.03	4219.46	35.73	5.18	114.96		49.36
Septembre 2024	122.72	220.48	329.01	18.75	3924.73	33.05	2.86	136.14		48.25
Octobre 2024	115.34	185.06	286.04	16.18	3518.78	27.83	2.86	113.22		48.17
Novembre 2024	121.57	236.47	308.50	18.76	4367.52	34.65	2.75	83.48		50.73
Décembre 2024	148.68	258.45	416.20	22.28	5059.03	39.61	2.60	134.86		52.17
Max	208.60	258.45	475.90	22.28	5059.03	91.05	6.28	186.50		52.17
Min	79.38	88.70	199.54	5.90	1868.81	27.83	0.94	68.02		43.70
Moy	132.06	189.58	333.64	14.89	3774.56	47.48	3.23	119.66		47.26
Cumul	1584.69	2274.92	4003.72	178.63	45294.71	569.72	38.74	1435.94		47.47

La ligne 3 a fonctionné 7 230 heures pour l'année 2024.


6.2 Surveillance des rejets en dioxines et furannes

6.2.1 PCB

Les préleveurs en semi-continu ont été installés fin 2012 par Béthune Bruay qui se chargeait de la réalisation des analyses. Depuis juin 2014, Valnor réalise ces analyses.

Les résultats de ces analyses en semi-continu sont les suivants pour 2024 :


Analyses dioxines et furanes sur cartouches L2 2024												
Prélèvement		Rapports										
Début	10/01/2024	07/02/2024	06/03/2024	27/03/2024	25/04/2024	30/04/2024	28/05/2024	25/06/2024	23/07/2024	20/08/2024	17/09/2024	15/10/2024
Fin	30/01/2024	27/02/2024	27/03/2024 [1]	25/04/2024	30/04/2024 [2]	28/05/2024	25/06/2024	23/07/2024	20/08/2024	17/09/2024	15/10/2024	10/12/2024
Concentration rapport	ng/Nm ³ 11%O ₂	< 0.08	0.0752		0.043	0.0246	0.02				0.0592	

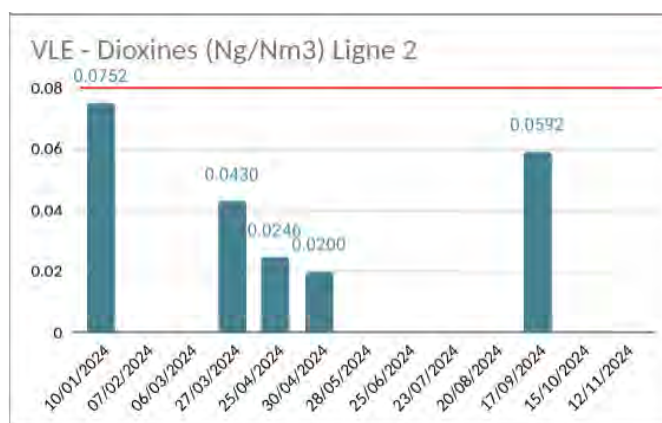

En 2024, grâce à notre surveillance accrue des émissions de dioxines et au changement de type de charbon actif, nous avons obtenu des résultats très satisfaisants sur l'ensemble des cartouches prélevées. Toutes les mesures effectuées sont restées en dessous du seuil réglementaire de 0,08 ng/Nm³.

Cette amélioration significative des performances est directement liée à l'optimisation de notre processus de traitement, notamment par l'utilisation d'un nouveau type de charbon actif plus performant. La rigueur de notre programme de surveillance et le suivi régulier des prélèvements ont permis de maintenir un contrôle efficace des émissions de dioxines tout au long de l'année, garantissant ainsi le respect constant des normes environnementales en vigueur.

Analyses dioxines et furanes sur cartouches L3 2024														
Prélèvement		Rapports												
Début	J3/MM/AAAA	Valeurs	10/01/2024	07/02/2024	06/03/2024	03/04/2024	30/04/2024	28/05/2024	25/06/2024	23/07/2024	20/08/2024	17/09/2024	15/10/2024	12/11/2024
Fin	J3/MM/AAAA	Limites	07/02/2024	06/03/2024	03/04/2024	30/04/2024	28/05/2024	25/06/2024	23/07/2024	20/08/2024	17/09/2024	15/10/2024	12/11/2024	10/12/2024
Concentration	ng/Nm3													
rapport	11%O2	< 0,08	0.0209	0.0068	0.014	0.04	0.0025	0.0019	0.001	0.0049	0.0024	0.0058	0.0058	0.0014
														0.0011

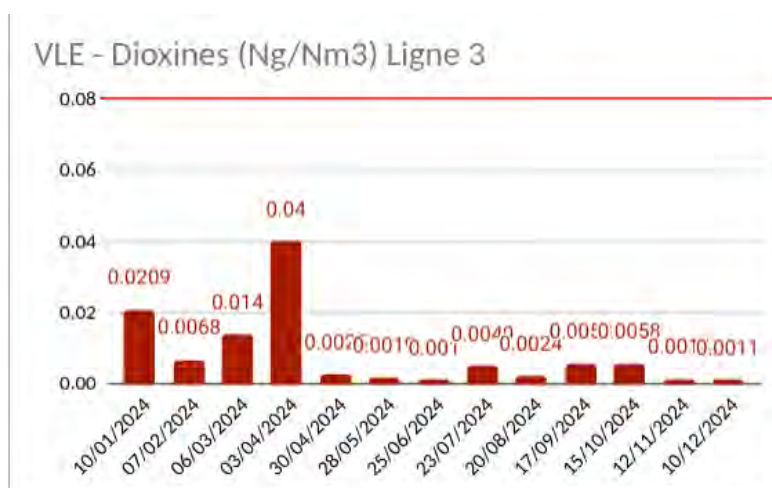

Aucun dépassement en Dioxines et furannes pour 2024.

6.2.2 PCB DL

L'arrêté du 12/01/2021 impose la mesure en semi-continu des dioxines et furanes des PCB-DL.

Période de Prélèvement	Teneur en PCB-DL (ng I-TEQ OMS2005/m03 sec) corrigé à O2 réf - LIGNE 2	VLE
Du 10-01-2024 au 07-02-2024	0,019087	-
Du 07-02-2024 au 06-03-2024	-	-
Du 06-03-2024 au 27-03-2024	-	-
Du 27-03-2024 au 25-04-2024	0,004917	-
Du 25-04-2024 au 30-04-2024	0,003421	-
Du 30-04-2024 au 28-05-2024	0,002900	-
Du 28-05-2024 au 25-06-2024	-	-
Du 25-06-2024 au 23-07-2024	-	-
Du 23-07-2024 au 20-08-2024	-	-
Du 20-08-2024 au 17-09-2024	-	-
Du 17-09-2024 au 15-10-2024	0,006718	-
Du 15-10-2024 au 12-11-2024	-	-
Du 12-11-2024 au 10-12-2024	-	-
Du 10-12-2024 au 07-01-2025	-	-


PCB-DL corrigé à O2 réf - Ligne 2


Période de Prélèvement	Teneur en PCB-DL (ng I-TEQ OMS2005/m3 sec) corrigé à O2 réf - LIGNE 3	VLE
Du 10-01-2024 au 07-02-2024	0,002855	-
Du 07-02-2024 au 06-03-2024	0,000590	-
Du 06-03-2024 au 03-04-2024	0,001150	-
Du 03-04-2024 au 30-04-2024	0,003293	-
Du 30-04-2024 au 28-05-2024	0,000256	-
Du 28-05-2024 au 25-06-2024	0,000191	-
Du 25-06-2024 au 23-07-2024	0,000109	-
Du 23-07-2024 au 20-08-2024	0,000690	-
Du 20-08-2024 au 17-09-2024	0,000252	-
Du 17-09-2024 au 15-10-2024	0,000650	-
Du 15-10-2024 au 12-11-2024	0,000503	-
Du 12-11-2024 au 10-12-2024	0,000129	-
Du 10-12-2024 au 07-01-2025	0,000119	-

PCB-DL corrigé à O2 réf - Ligne 3

6.3 mercure

Suite à l'Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets, des mesures Mercure (Hg) sont réalisées de manière ponctuelle (dérogation de la DREAL). La valeur limite est de 20 µg/Nm3.

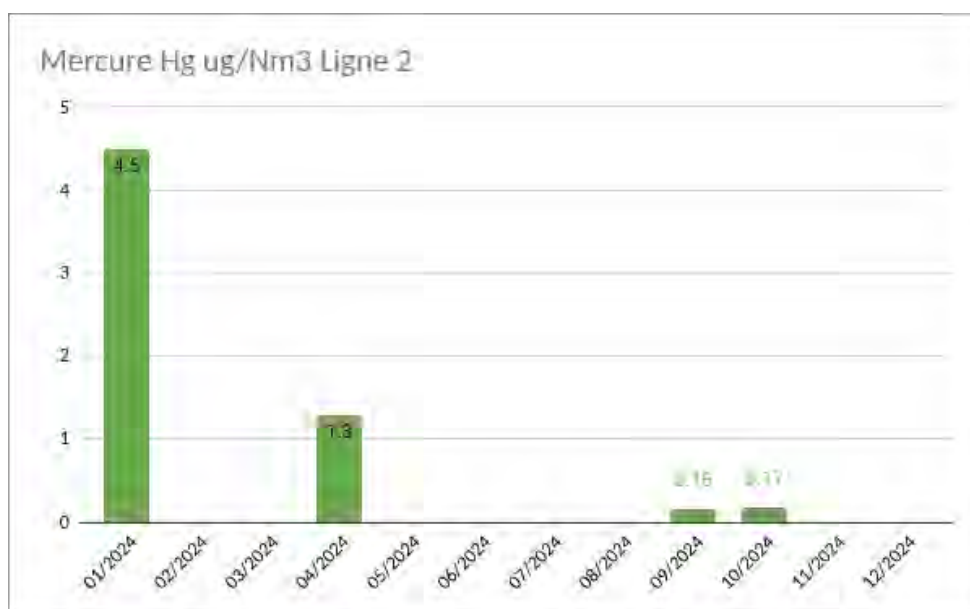

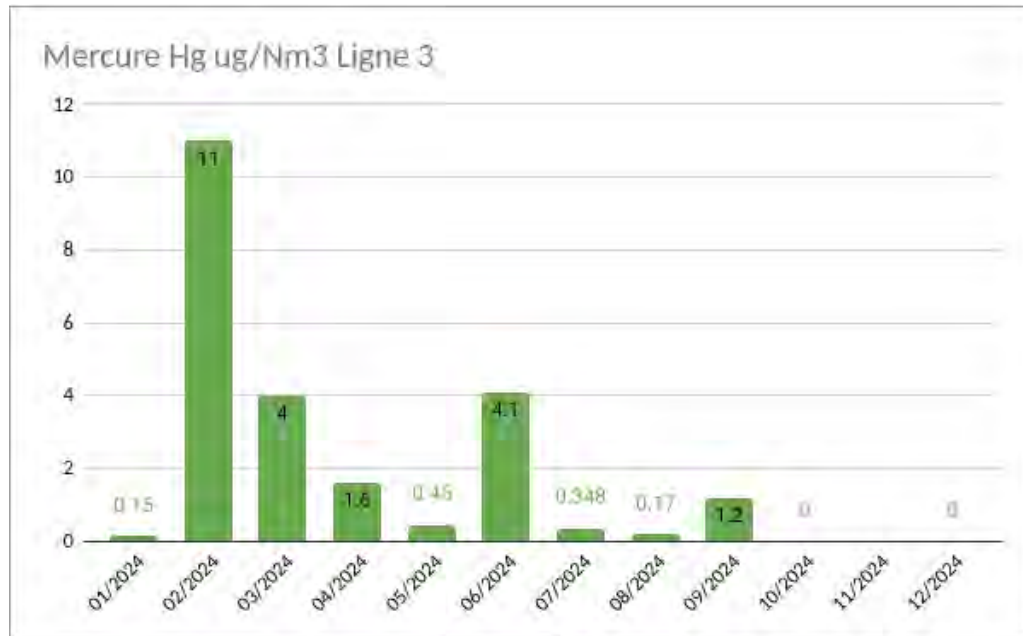

6.4 Surveillance Ponctuelle des Rejets Gazeux

Depuis 2018, des contrôles effectués par des laboratoires extérieurs agréés sont venus s'ajouter aux mesures effectuées en continu concernant les rejets gazeux. Ces contrôles permettent de vérifier la validité des mesures en continu et de mesurer des paramètres supplémentaires (dioxines et métaux lourds).

Parmi ces contrôles, deux ont été diligentés par la DREAL pour la ligne 3 et ligne 2 et effectués de façon inopinée. La synthèse de ces contrôles est présentée dans les tableaux suivants.

Les mesures sont effectuées sur gaz sec, à 11% d'O₂.

Surveillance Ponctuelle des Rejets Gazeux Ligne n°2

L2 - SEMESTRIELLES ET INOPINEES 2024

Paramètres	Unités (sur gaz secs à 13% d'O ₂)	Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets	Arrêté Préfectoral d'autorisation d'exploiter LADEUVRIERE du 06 mars 2014					Moyennes 2024
Type de contrôle				Semestriel 1	Inopiné 1	Semestriel 2	Inopiné 2	
Nom de l'organisme de contrôle				KALI AIR	ManuMesure	KALI AIR		
Dates des contrôles				30/01 - 02/02 et le 06/02	24/04/2024	24/09/2024		
		Journalier	Journalier	Semi-journalier				
Débit	Nm ³ /h [1]				57 796	54667	22405	38546
Vitesse	m/s				29.4	24		26.8
Poussières	mg/Nm ³	5	10	30	0.03	3.08	0.92	8.806
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm ³	8	10	60	5.00	3.15	0.10	2.750
Acide Fluorhydrique (HF)	mg/Nm ³	1	1	4	0.07	0.05	0.00	0.041
Dioxyde de soufre (SO ₂)	mg/Nm ³	40	50	200	54.5 [2]	5.36	0.74	20.20
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm ³	50	50	100	59.90 [3]	26	20.9	35.167
Carbone Organique Total (COT)	mg/Nm ³	10	10	20	1.7	0	3	1.507
Mercur (Hg)	mg/Nm ³	0.02	0.05		0.02	0.00067	0.00560	0.0087567
Cadmium + Thallium (Cd + Tl)	mg/Nm ³	0.02	0.05		0.00120	0.00090	0.00009	0.0007300
Autres métaux lourds Sb+As+Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+V	mg/Nm ³	0.3	0.5		0.43 [4]	0.2370	0.0412	0.233
Oxydes d'Azote (NOx)	mg/Nm ³	150 [5]	200	400	209.00 [6]	261.50 [7]	366.00	279.8
Ammoniac (NH ₃)	mg/Nm ³	15 [12]	30		9.30	2.92	1.10	4.44
Dioxines Furannes et PCDD	ng/Nm ³	0.08	0.1		0.0040	0.0050	0.040	0.044
Antimoine Sb	ng/Nm ³				0.00051	0.0011 [15]	0.00046	0.00069
Arsenic As	ng/Nm ³				0.00042	0.0011	0.00006	0.000533
Cadmium Cd	ng/Nm ³				0.00120	0.0006	0.00009	0.0007197
Chrome Cr	ng/Nm ³				0.0074	0.0021	0.0034	0.00430
Cobalt Co	ng/Nm ³				0.00000	0.0006	0.00000	0.000287
Cuivre Cu	ng/Nm ³				0.0042	0.0030	0.0080	0.005267
Manganèse Mn	ng/Nm ³				0.3850	0.0019	0.0093	0.1334
Nickel Ni	ng/Nm ³				0.00250	0.006	0.0056	0.005567
Plomb Pb	ng/Nm ³				0.0216	0.0021	0.0144	0.012800
Thallium Tl	ng/Nm ³				0.00000	0.000860	0.000	0
Vanadium V	ng/Nm ³				0.00016	0.00026	0.00006	0.000367
Benzène	ng/Nm ³				0.002		0.000	0.000000
Sélénium Se	ng/Nm ³				0.00240	0.00250	0.00000	0.00163
H ₂ O	ng/Nm ³				36.400		0.000	18.20
HAP	ng/Nm ³				0.00023		0.000000000	
Tellure Te	ng/Nm ³				0.00000	0.00110		0.00055
Zinc Zn	ng/Nm ³				0.1830	0.02100		0.19200
Etain Sn	ng/Nm ³				0.00066	0.00390		
Benzofluorène	ng/Nm ³						0.000	

Au mois d'avril, un contrôle ponctuel sur le four 2 a révélé une valeur légèrement supérieure à la norme, atteignant 0,0890 ng/Nm³ (pour une limite à 0,08 ng/Nm³). Cependant, il est important de noter que la cartouche mensuelle, qui représente une mesure plus représentative sur l'ensemble du mois, affichait une valeur très satisfaisante de 0,02 ng/Nm³. Cette situation indique que l'événement était isolé et non représentatif du fonctionnement global de l'installation.

Les contre-analyses sur le mois d'avril ont confirmé le retour à la normale (Le 5 avril à 0,041 Ng/Nm³ et le 30 avril à 0,00260 Ng/Nm³). Cette occurrence ponctuelle n'a pas eu d'impact significatif sur les performances environnementales du four 2 durant le mois d'avril, comme en témoigne la faible valeur moyenne mensuelle enregistrée sur la cartouche.

Surveillance Ponctuelle des Rejets Gazeux Ligne n°3

L3 - SEMESTRIELLES ET INOPINEES 2024										
Paramètres	Unités (sur gaz secs à 11% d'O2)	Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets			Arrêté Préfectoral d'autorisation d'exploiter LABEUVRIERE du 06 mars 2014			Moyennes 2024		
Type de contrôle					Semestriel 1	Inopiné 1	Semestriel 2	Inopiné 2		
Nom de l'organisme de contrôle					KALI AIR	Manu mesure	KALI AIR			
Dates des contrôles					11/03 au 14/03	25/04/2024	14/11/2024			
			Journalier	Jou ralier	Sem i-hora ire					
Débit	Nm3/h				55 708	59330	57352			58341
Vitesse	m/s				32.3	34.80	29.7			32.3
Poussières	mg/Nm3	5	10	30	0.62	1.59	1.10			1.103
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm3	8	10	60	5.5	1.82	5.6			4.307
Acide fluorhydrique (HF)	mg/Nm3	1	1	4	0.37	0.115	0.12			0.202
Dioxyde de soufre (SO2)	mg/Nm3	40	50	200	3.2	18.96	3.7			8.62
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm3	50	50	100	5.4	18.96	9.0			11.120
Carbone Organique Total (COT)	mg/Nm3	10	10	20	0.16	0.01	2.00			0.723
Mercure (Hg)	mg/Nm3	0.02	0.05		0.0032	0.0000	0.0000			0.001
Cadmium + Thallium (Cd + Tl)	mg/Nm3	0.02	0.05		0.00019	0.00075	0.00002			0.0003200
Autres métaux lourds Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	mg/Nm3	0.3	0.5		0.0269	0.139	0.0223			0.063
Oxydes d'Azote (NOx)	mg/Nm3	150 [8]	200	400	203 [9]	166.20 [10]	176 [11]			181.7
Ammoniac (NH3)	mg/Nm3	15 [13]	30		4.30	21.19 [14]	0.00			8.50
Diokines Furannes et PCDD	ng/Nm3	0.08	0.1		0.07900	0.00505	0.00200			0.029
Arsenic Sb	mg/Nm3				0.0005	0.0011 [16]	0.0003			0.00065
Arsenic As	mg/Nm3				0.0003	0.0011	0.0002			0.000527
Cadmium Cd	mg/Nm3				0.0002	0.00085	0.0000			0.0003533
Chrome Cr	mg/Nm3				0.0005	0.0021	0.0021			0.00227
Cobalt Co	mg/Nm3				0.0000	0.00085	0.0000			0.000290
Cuivre Cu	mg/Nm3				0.0042	0.0033	0.0019			0.003133
Manganèse Mn	mg/Nm3				0.0081	0.0019	0.0084			0.0081
Nickel Ni	mg/Nm3				0.0016	0.0085	0.0010			0.003700
Plomb Pb	mg/Nm3				0.0006	0.0021	0.0084			0.006700
Thallium Tl	mg/Nm3				0.0000	0.00085	0.0000			0
Vanadium V	mg/Nm3				0.0000	0.00085	0.0000			0.000293
Bismuth Bi	mg/Nm3				0.0000	0.00085	0.0000			0.000000
Sélénium Se	mg/Nm3				0.0003	0.0025	0.0004			0.00067
H2O	mg/Nm3				18.3000	14.3800	19.4000			17.35
H2S	mg/Nm3				0.0000	0.0001	0.0000			0.0000
Tellure Te	mg/Nm3				0.0000	0.0010	0.0000			0.00
Zinc Zn	mg/Nm3				0.0007	0.0010	0.0050			0.00090
Etain Sn	mg/Nm3				0.0000	0.0039	0.00018			0.0000
Benz(a)pyrene	ug/Nm3						0.00000			0.00000

L'ensemble des mesures effectuées par les laboratoires agréés est conforme aux normes de rejet.

Il faut noter que ces mesures sont à comparer aux VLE 30 minutes et non aux VLE journalières, puisque les prélèvements sont réalisés sur des périodes de 1 à 6 heures.

6.5 Analyse des dépassements des Valeurs Limites d'Emission (VLE)

6.5.1 Dépassements des VLE 30 minutes

Bien qu'un suivi des dérives soit réalisé en temps réel et malgré les dispositifs de blocage de l'alimentation des fours en cas de dépassement, l'inertie des actions engagées et des systèmes de régulation a provoqué des dépassements des seuils « 30 minutes ». La réglementation limite à 60 heures par an et par ligne le cumul des temps de dépassement.

Les tableaux ci-dessous indiquent la synthèse des dépassements des valeurs limites d'émission 30 minutes.

Ligne 2

MENSUEL		HCL	SO2	NOX	CO	COT	NH3	POUS	HF
JANVIER	5	0	0	0	3.5	0	0	1.5	0
FEVRIER	2.5	0	0	0	2.5	0	0	0	0
MARS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVRIL	11.5	2	0	0.5	9	0	0	0	0
MAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUILLET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBRE	7	0	0	0	6	0	1	0	0
OCTOBRE	1.5	0	0	0	1.5	0	0	0	0
NOVEMBRE	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
DECEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pour 2024 le tableau reprend les dépassements par polluant tout en y incluant les doublons. C'est-à-dire que si on a un dépassement en même temps sur deux polluants différents, le tableau le prend en compte. Dans le cas du compteur des dépassements de VLE 30 minutes, les doublons ne sont pas pris en compte car ils arrivent en simultanés.

2024	
HCL	2
SO2	0
NOX	0.5
CO	22.5
COT	0
NH3	1
POUSSIERES	1.5
HF	0
HEURES AVEC DOUBLON	27.5
HEURES REGLEMENTAIRE	27.5




En 2024, l'analyse des dépassements des VLE 30 minutes par nature des causes est la suivante pour la ligne 2. Nous constatons que la majeure partie des dépassements provient toujours des émissions de CO, les NOx, le NH3 et les poussières. Les deux causes principales sont dues à la technologie de la mécanique des grilles: blocages fréquents des grilles et déstabilisation de la combustion.

Ligne 3

MENSUEL		HCL	SO2	NOX	CO	COT	NH3	POUS	HF
JANVIER	2	0	0	0	1	1	0	0	0
FEVRIER	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0
MARS	3	1.5	0	0	1	0	0.5	0	0
AVRIL	1	0	0	0	1	0	0	0	0
MAI	7.5	2.5	0	0	1.5	1	0	2.5	0
JUIN	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0
JUILLET	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0
AOUT	2	1	0	0	1	0	0	0	0
SEPTEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCTOBRE	2	0.5	0	0	1.5	0	0	0	0
NOVEMBRE	1.5	0.5	0	0	1	0	0	0	0
DECEMBRE	2.5	0.5	0	0	2	0	0	0	0


2024	
HCL	6.5
SO2	0
NOX	0
CO	11.5
COT	2
NH3	0.5
POUSSIERES	2.5
HF	0
HEURES AVEC DOUBLON	23
HEURES REGLEMENTAIRE	21.5

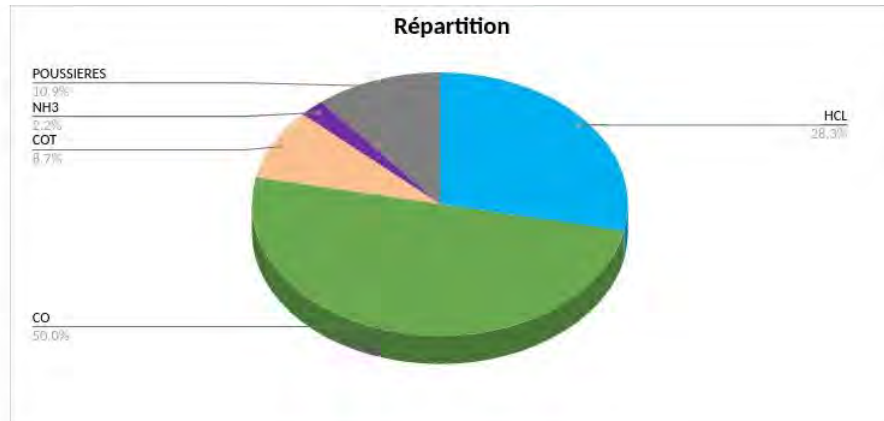


En 2024, l'analyse des dépassements des VLE 30 minutes par nature des causes est la suivante sur la ligne n°3. Nous constatons que des dépassements concernent les paramètres HCL, CO, COT, NH3 et les poussières. La cause principale est due à un problème de régulation des grilles du four qui influe sur la quantité des déchets.

Les graphiques ci-dessous indiquent les dépassements mensuels pour chacune des lignes.

Ligne 2 :

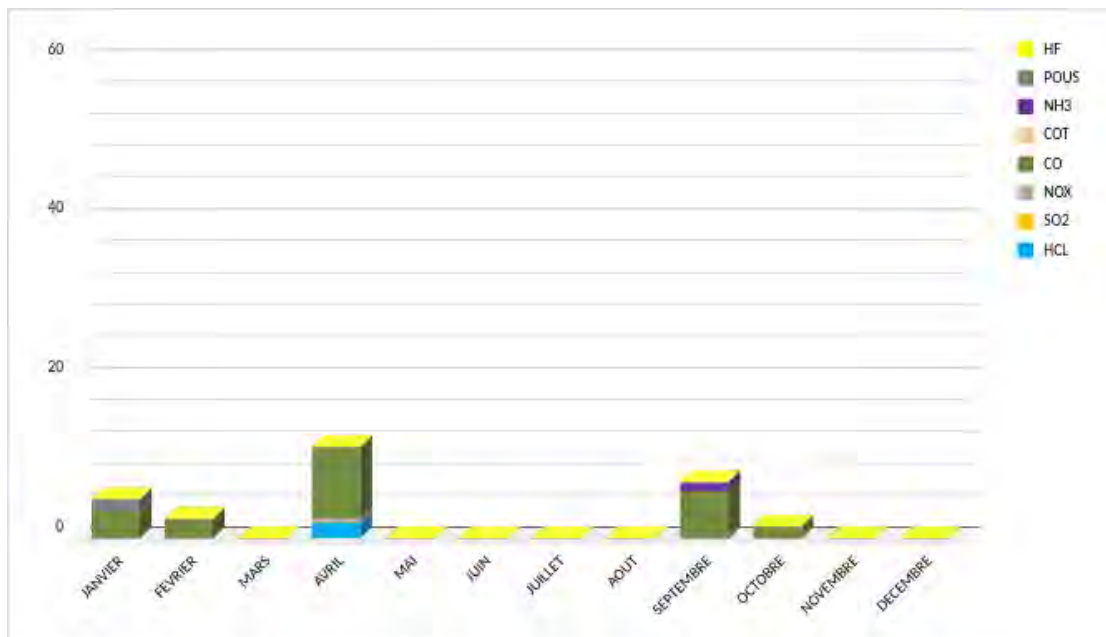

Ligne 3 :

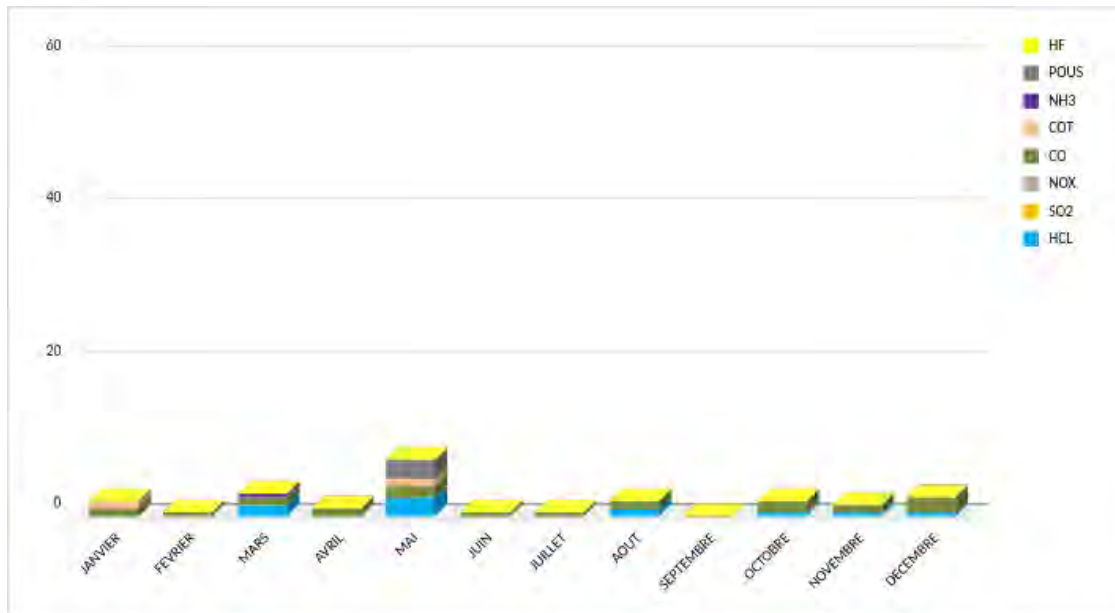

6.5.2 Dépassements des VLE Journalières

Les tableaux ci-dessous reprennent la synthèse des dépassements des valeurs limites d'émission journalière.

DEPASSEMENT VLE JOUR		
L2	VLE	FLUX
JANVIER	0	0
FEVRIER	0	0
MARS	0	0
AVRIL	0	0
MAI	0	0
JUIN	0	0
JUILLET	0	0
AOUT	0	0
SEPTEMBRE	0	0
OCTOBRE	0	0
NOVEMBRE	0	0
DECEMBRE	0	0
SOMME	0	0

Ligne 2


DEPASSEMENTS VLE JOUR		
L3	VLE	FLUX
JANVIER	0	0
FEVRIER	0	0
MARS	0	0
AVRIL	0	0
MAI	0	1
JUIN	0	0
JUILLET	1	0
AOUT	0	0
SEPTEMBRE	0	0
OCTOBRE	0	0
NOVEMBRE	0	0
DECEMBRE	0	0
SOMME	1	1

Ligne 3

6.6 Suivi mensuel des émissions atmosphériques en continu en mode NOC

La conformité avec l'obligation nouvelle de ne pas dépasser les VLE jour définies dans l'arrêté du 12/1/2021 (valeurs seuil issues des NEA-MTD) n'est requise quant à elle qu'en NOC.

Les Valeurs Limites à l'Emission en moyennes semi-horaires et en moyennes journalières des 7 substances mesurées en continu dans l'air initialement fixées dans l'arrêté du 20/9/2002 (poussières, HCl, HF, SO₂, CO, COT, NO_x) [cf. article 18 de l'arrêté] doivent comme précédemment être respectées pendant le R-EOT (temps effectif de fonctionnement avec combustion de déchets). Il en va de même de la moyenne journalière de NH₃ introduite ultérieurement (via l'arrêté modificatif du 3 août 2010).

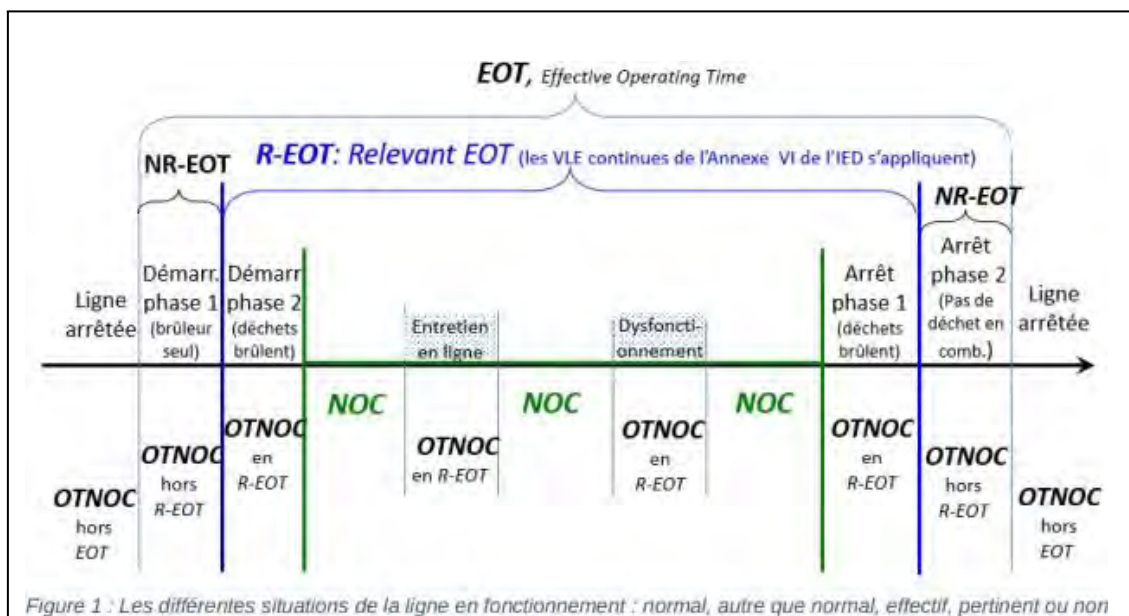

La durée cumulée d'OTNOC ne peut pas dépasser 250 h par an et par ligne.

Pour l'année 2024:

- La ligne 2: 2j 10:31:30 (58h)
- La ligne 3: 4j 21:06:40 (117h)

Cf. Annexes 8a et 8b.

6.7 Surveillance des émissions de gaz à effet de serre

Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées par facteur d'émission.

Pour distinguer, comme le demande la réglementation, le CO₂ émis lors de la combustion d'origine biomasse et celui d'origine non biomasse – c'est-à-dire produit par la combustion de ressources énergétiques fossiles, essentiellement les matières plastiques – un facteur standard de répartition présenté dans le guide FNADE d'octobre 2006 a été utilisé.

Les quantités de N₂O émises ont été calculées à partir du facteur d'émission issu de ce même guide FNADE.

CALCUL ISSU DE DÉCLARATION GEREP

FOUR 2	Émissions annuelles (tonnes /an)
DIOXYDE DE CARBONE (CO2) biomasse	4 057
DIOXYDE DE CARBONE non biomasse	3 060
PROTOXYDE D'AZOTE (N2O)	0.264

FOUR 3	Émissions annuelles (tonnes /an)
DIOXYDE DE CARBONE (CO2) biomasse	32 801
DIOXYDE DE CARBONE non biomasse	24 744
PROTOXYDE D'AZOTE (N2O)	2.132

TOTAL	Émissions annuelles (tonnes /an)
DIOXYDE DE CARBONE (CO2) biomasse	36 858
DIOXYDE DE CARBONE non biomasse	27 805
PROTOXYDE D'AZOTE (N2O)	2,396
TOTAL 2024	64 666 TONNES

6.8 Surveillance des Mâchefers

La maturation et la commercialisation des 20 121 tonnes de mâchefers produites en 2024 ont été effectuées par la société PREFERNORD, basée à FRETIN (59). Une nouvelle analyse après maturation permet de vérifier que les mâchefers sont bien

valorisables avant leur utilisation dans les travaux publics, la plupart du temps en sous-couches routières.

Chaque chantier fait l'objet d'un contrôle préalable du respect des critères de l'Arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux.

Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des résultats des analyses intrinsèques effectuées de Janvier à décembre 2024 :

Contrôle de la teneur intrinsèque en éléments polluants												
(Analyse sur échantillon sorti CVI)		Labouvrière	Labouvrière	Labouvrière	Labouvrière	Labouvrière	Labouvrière	Labouvrière	Labouvrière	Labouvrière	Labouvrière	Labouvrière
Paramètres	Valeurs limites (mg/kg)	janv-24	fév-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)	50	0,62	0,53	0,54	0,53	0,58	0,57	0,63	0,69	0,62	0,50	0,5
PCB (polychlorobiphényles 7 congénères)	1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)	6	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bioximes et furannes	10	3,1	0,18	4,63	2,08	4,04	1,8	1,31	5,92	4,1	0,75	0,852
Hydrocarbures (C10 à C40)	500	60	73	82	73	60	80	70	120	60	74	60
COT (Carbone organique total) (mg/kg)	30 000	24200	25300	25700	27600	32200	24900	16600	19600	21200	22100	20000
Résultat		Valeur limite sous réserve des résultats du contrôle intrinsèque	Valeur limite sous réserve des résultats du contrôle intrinsèque	Valeur limite sous réserve des résultats du contrôle intrinsèque	Valeur limite sous réserve des résultats du contrôle intrinsèque	Valeur limite sous réserve des résultats du contrôle intrinsèque	Valeur limite sous réserve des résultats du contrôle intrinsèque	Valeur limite sous réserve des résultats du contrôle intrinsèque	Valeur limite sous réserve des résultats du contrôle intrinsèque	Valeur limite sous réserve des résultats du contrôle intrinsèque	Valeur limite sous réserve des résultats du contrôle intrinsèque	Valeur limite sous réserve des résultats du contrôle intrinsèque

6.9 Surveillance des résidus d'épuration des fumées (REFIOM)

Une analyse trimestrielle est effectuée, mais sans comparaison à une quelconque norme, puisque les REFIOM (Résidus d'Épuration des Fumées d'Incineration d'Ordures Ménagères) sont stabilisés puis placés en Centre de Stockage de Déchets Ultimes de Classe 1 pour déchets dangereux. Le traitement des cendres volantes est effectué par la société SERAF (76) et le traitement des PSR (Produits Sodiques Résiduels) est effectué par la société HYDROPALE (59). En 2024, les PSR ont été également traités sur plusieurs plate-formes: SARP (78) et RESOLEST (54).

CENDRES									
	Teneur en eau	Fraction soluble	COT	Arsenic	Mercure	Cadmium	Chrome VI	Sulfates	Plomb
	%		mg/kg sec						
2024									
T1	0,3	28,5	19 300,0	0,1	0,01	0,075	13,4	36 400	0,1
T2	0,7	82,1	2 160	0,33	0,001	0,249	0,1	70 000	31,10
T3	6,4	23,6	2 350	0,1	0,01	0,04	11,8	27 000	24,00
T4	0,2	27	2080	0,1	0,001	0,084	0,1	28200	11,5

PSR									
	Teneur en eau	Fraction soluble	COT	Arsenic	Mercure	Cadmium	Chrome VI	Sulfates	Plomb
	%		mg/kg sec						
2024									
T1	0,8	84,7	51 100,0	0,1	0,01	7,61	0,1	46 200	0,1
T2	0,1	105	54600	0,57	0,001	0,087	0,61	57 100	23,6
T3	0,1	88,10	129 000	0,6	0,001	0,02	0,27	66 800	3,26
T4	0,2	79,3	131 000	0,49	0,001	0,041	0,1	61900	6,72

6.10 Surveillance des rejets d'eau

Paramètres	pH	CaCO ₃	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻	Ammoniac	Chlorure	Fluorure	Chlorure	Sulfate	Acide	Nitrites	Nitrates	Azote Total	Ammoniac	Chlorure	Chlorure	Ammoniac	Fluorure	Chlorure	Cuivre total	Chrome total	Zinc total
Seuil	5,5<pH<8,5	150	30	5	0,1	0,5	15	200	150	-	-	-	15	0,5	0,2	0,1	0,1	1	15			
Unités																						
janv-24	7,8	13	4	0,1	0,005	0,01	0,11	125	19,9	1	0,08	4,31	2	0,005	0,001	0,005	0,00006	0,0043	0,22	0,0157	0,005	0,0961
févr-24	7,6	5	2	0,1	0,01	0,01	0,1	117	30,1	0,8	0,06	4,47	0,5	0,005	0,001	0,005	0,00005	0,0022	0,27	0,0121	0,005	0,124
mars-24	7,8	5	3	0,1	0,01	0,011	0,12	99	24,8	2,1	0,19	1,79	2,46	0,005	0,001	0,005	0,00005	0,002	0,24	0,0161	0,005	0,894
avr-24	8,3	15	3	0,1	0,01	0,01	0,19	99,9	34,7	1,4	0,05	2,23	1,9	0,005	0,001	0,005	0,00005	0,0065	0,32	0,0175	0,0056	0,159
mai-24	8,3	11	4	0,1	0,01	0,01	0,23	157	32,3	0,6	0,05	1	1	0,005	0,001	0,005	0,00005	0,0029	0,13	0,0101	0,005	0,051
juin-24	8	6	4	0,1	0,01	0,01	0,22	151	27,2	1,3	0,57	1,19	1,74	0,005	0,001	0,005	0,00005	0,002	0,13	0,0129	0,005	0,0658
juil-24	8,4	13	2	0,1	0,01	0,01	0,19	117	20,9	1,2	0,05	1	1,2	0,005	0,001	0,005	0,00005	0,0029	0,14	0,0121	0,005	0,0551
août-24	8	6	3	0,1	0,01	0,01	0,18	131	18	0,7	0,05	1	1	0,005	0,001	0,005	0,00005	0,002	0,33	0,005	0,005	0,327
sept-24	7,8	5	4	0,1	0,01	0,01	0,18	131	19	0,7	0,79	1,74	1,33	0,005	0,001	0,005	0,00005	0,002	0,23	0,005	0,005	0,226
oct-24	7,7	9	5	0,1	0,01	0,01	0,24	166	25,1	6,9	0,2	1	6,96	0,005	0,001	0,005	0,00005	0,0107	0,32	0,0182	0,005	0,118
nov-24	7,8	13	13	0,77	0,01	0,01	0,24	154	23,7	1,1	0,09	1	1,13	0,005	0,001	0,005	0,00005	0,0107	0,35	0,0185	0,005	0,133
déc-24	7,9	12	6	0,1	0,01	0,01	0,3	169	26,1	1,7	0,06	1	1,7	0,005	0,001	0,005	0,00005	0,0041	0,16	0,0081	0,005	0,0787

6.11 Surveillance des niveaux d'émissions sonores en limite de propriété

Conformément aux exigences de l'arrêté d'autorisation d'exploiter, une mesure des niveaux d'émission sonore de l'établissement en périodes diurne et nocturne a été effectuée par SOCOTEC en octobre 2021. Les premiers résultats ont montré que **les niveaux sonores en limite de propriété** durant les périodes diurne et nocturne **étaient respectés**.

Le rapport présente des émergences sonores conformes à l'arrêté du 23 janvier 1997, relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement.

Ce test est à faire tous les 3 ans, la prochaine campagne sera donc réalisée en 2027.

6.12 Surveillance de l'impact sur l'environnement

La dernière campagne de surveillance de l'impact sur l'environnement a eu lieu du 06 février 2024 au 04 avril 2024 – cf. **Annexe 4**.

6.13 Incident – Accident

Un incident mineur a été rapidement maîtrisé grâce à l'efficacité du nouveau circuit de ronde mis en place. Le service exploitation a détecté un début d'incendie sur une gaine d'air primaire. La situation a été prise en charge immédiatement, et bien qu'il y ait eu un léger dégagement de fumée, aucune flamme n'a été observée, limitant ainsi considérablement les risques.

L'incident n'a pas eu de conséquences graves sur les installations. Le service maintenance est intervenu dès le lendemain pour effectuer un nettoyage complet de la zone concernée. Cet événement démontre l'efficacité des nouvelles procédures de surveillance mises en place, permettant une détection et une intervention rapides, essentielles pour la sécurité des installations.

Incidents :

Ci-dessous les incidents techniques ou mini arrêts de la ligne 3 :

Date	Heure	Int.freques	Description	Motif d'Arrêt	Journée d'arr
10/01/2024	05:00		EXPLOTEK	Arrêt technique programmé	1440
16/01/2024	18:07		Arrêt L3 blocage tournant	Panne mécanique	18780
25/01/2024	11:47		Casse compacteur	Grille (Blocage ou casse)	1200
31/01/2024	03:47		blocage zone 3 en raison d'un figeage de la matière sur les grilles.	Bourrage/Bouchage	1080
31/01/2024	09:00		Blocage zone 1	Grille (Blocage ou casse)	960
01/02/2024	00:00		ATP TOURNANT	Arrêt technique programmé	1560
04/02/2024	14:53		chaîne décentrage four 2 bloquée - intervention astreinte	Panne mécanique	720
20/02/2024	14:51		Blocs REDLERS 1 - aluminium cendriers	Panne mécanique	180
29/02/2024	00:52		atp explotek	Arrêt technique programmé	1080
10/03/2024	09:42		Casse chaîne FAM cellule 2	Panne mécanique	360
13/03/2024	07:00		Arrêt blocage zone 3	Panne mécanique	600
24/03/2024	10:00		blocage zone 3	Panne mécanique	840
29/03/2024	01:30		Bloc d'alu dans le redier 1	Bourrage/Bouchage	180
05/04/2024	07:56		ATP L3, Début d'arrêt à 7h.	Arrêt technique programmé	24000
10/04/2024	16:33		Intervention sur compacteur	Panne matériel	2040
24/04/2024	07:31		Intervention sur la turbine : Isolation du GTA	Panne mécanique	300
24/04/2024	08:00		Intervention fuite d'huile compacteur	Fuite (autres que chaudière)	300
24/04/2024	13:00		Arrêt L2 pour le démarrage turbine	Panne matériel	450
25/04/2024	00:39		Blocage chaîne décentrage	Panne mécanique	180
27/04/2024	11:33		Manque condition incinération	Combustion	540
28/04/2024	06:00		Blocage zone 3	Grille (Blocage ou casse)	810
28/04/2024	08:40		bouillage compacteur intervention astreinte	Bourrage/Bouchage	320
02/05/2024	09:59		perte condition incinération	Combustion	300
14/05/2024	15:20		Cendrier 1	Bourrage/Bouchage	210
12/06/2024	04:09		Explosion et blocage redier	Grille (Blocage ou casse)	3060
25/06/2024	23:30		Blocage redier 1 (bloc alu)	Panne mécanique	180
28/06/2024	10:48		Blocage redier	Panne mécanique	120
13/07/2024	04:05		Impossibilité de remise en service du VDT	Black out électrique	263
20/07/2024	14:40		Blocage Mayfran	Bourrage/Bouchage	7019
26/07/2024	09:54		Blocage de la zone 1	Panne mécanique	870
05/08/2024	04:13		Blocage mécanique de la chaîne de décentrage N°2	Panne mécanique	1440
20/08/2024	00:00		Explotek	Arrêt technique programmé	1440
28/08/2024	19:25		Plus de commande sur la zone 2	Panne électrique	1820
16/09/2024	11:22		Blocage mayfran (explosion)	Panne mécanique	10
17/09/2024	05:23		Blocage redier 1	Panne mécanique	100
18/09/2024	04:29		Moteur B1 HS	Panne mécanique	1171
21/09/2024	09:29		Compacteur	Bourrage/Bouchage	149
21/09/2024	11:31		Blocage mayfran (explosion)	Panne mécanique	121
22/09/2024	15:25		Blocage zone 2	Panne mécanique	1993
27/09/2024	00:00		DOH Arrêt du chargement four 3	Arrêt technique programmé	11561
01/10/2024	20:37		arrêt chargement, vidage, dépressurisation	Panne mécanique	1820
05/10/2024	15:22		Casse support vérin zone 2	Panne mécanique	202
11/10/2024	22:27		Four 2 à l'arrêt bouchage entre le mur de chute zone 4 et le compacteur	Bourrage/Bouchage	1533
11/10/2024	23:07		Arrêt du four 2 (bourrage sortie zone 4)	Bourrage/Bouchage	1530
26/10/2024	19:59		perte du niveau BAD aggravation fuite chaudière appel Nicolas arrêt four	Fuite (Chaudière)	1853
29/10/2024	13:53		Arrêt du four (blocage de la zone 1)	Panne mécanique	3383
16/11/2024	21:14		Blocage chaîne redier 2	Panne mécanique	165
19/11/2024	09:30		Vibration VDT	Panne mécanique	660
30/11/2024	11:20		Fuite chaudière	Fuite (Chaudière)	760
01/12/2024	04:00		Fuite du 30/11	Arrêt technique programmé	1200

Plusieurs arrêts d'une durée supérieure à 48h :

Janvier	Février	Avril	Juin	Juillet	Septembre	Octobre	Décembre
Blocage four 3 du four tournant	Arrêt technique au four 3 sur le four tournant	ATP programmé sur le four 3	Explosion dans le four 3, casse grille	Blocage du Mayfran	Arrêt technique de septembre	Four 3: Blocage de grille zone 1	Fuites chaudière 3
16/01/24 au 26/01/2024	01/02/2024 au 5/02/2024	05/04/2024 au 24/04/2024	12/06/2024 au 14/05/2024	20/07/2024 au 25/07/2024	27/09/2024 au 4/10/2024	Du 29/10/2024 au 01/11/2024	2 fuites chaudière sur le mois de novembre et décembre

7.

Démarche qualité et amélioration continue

7.1 Démarche de management sécurité

Une démarche de prévention commune Veolia « Règles qui sauvent » ou « 10 standards » a été lancée il y a 3 ans. Cette démarche « sécurité » demande principalement à chaque agence de réaliser des causeries, des visites sécurité.

Pour cela, notre management intègre au quotidien cette démarche qui se traduit par :

- La réalisation de causeries sur des thèmes divers et variés,
- La réalisation de visites sécurité,
- La réalisation d'aménagements favorisant l'amélioration des conditions de travail,
- Le suivi d'indicateurs pertinents comme le Taux de Fréquence (TF), le Taux de Gravité (TG) et le nombre d'accidents de travail.

Les résultats sécurité du site pour 2024 sont les suivants :

TF = 0

TG = 0

Nombre d'accident de travail avec arrêt : 0

Nombre d'accident sans arrêt : 0

Nombre de causeries réalisées : 9

Nombre de visites sécurité réalisées : 28

7.2 Démarche de Management environnemental

Concernant l'exploitation technique du CVE, Valnor s'est engagé à pratiquer un management intégrant pleinement la recherche de l'excellence environnementale.

Soucieuse également des problématiques d'hygiène, de santé et de sécurité, elle s'engage à faire travailler ses collaborateurs dans un cadre leur assurant pleinement la préservation de leur intégrité physique.

La certification ISO 14001 est une démarche liée à des standards internationaux garantissant l'engagement effectif de Valnor à faire fonctionner l'installation selon les principes suivants :

- Prévention des pollutions ;
- Respect de la réglementation et des autres exigences auxquelles nous avons souscrit ;
- Démarche d'amélioration continue.

Cette démarche environnementale est issue d'une volonté commune de la Collectivité Bèthune-Bruay et de Valnor, visant à garantir à tous les intervenants extérieurs que l'exploitant s'engage à maîtriser et diminuer l'impact du CVE sur l'environnement et ce, en toute transparence, tout en communiquant régulièrement sur ses performances. C'est également une volonté forte du groupe Veolia Environnement, dont le cœur de métier est constitué par les services dans le domaine de l'environnement, avec comme exigence prioritaire la garantie et la préservation de la santé, de l'intégrité et de la sécurité de tous les collaborateurs du groupe.

La conformité du système de management du site au regard des critères définis par le référentiel est attestée par l'obtention d'une certification d'une durée de 3 ans. Cette certification est attribuée par l'organisme AFNOR, à l'issue d'un audit initial (ou de renouvellement), la première année, et le bon fonctionnement du système est vérifié par deux audits de suivi pendant les deux années suivantes.

L'exploitation technique du CVE par la société Valnor a été certifiée conforme à la norme ISO 14001 le 3 septembre 2009.

Une politique Sécurité Environnement est écrite chaque année. La dernière politique est reproduite ci-après.

Politique 2024-2030 de RVD France : Entrepreneur de la transformation écologique

Dans un contexte d'un marché en constante évolution, nous faisons face à des défis majeurs. C'est pourquoi nous cherchons à renouer avec notre histoire fondée sur **notre capacité d'entrepreneur(s) de la transformation écologique**. Pour cela, nous devons travailler en toute responsabilité et exemplarité avec méthode et partages collectifs afin d'être des intrapreneurs engagés. Ainsi, RVD doit devenir une entreprise intégrée multi-spécialiste, construite sur la sélectivité des territoires et des activités afin d'en tirer un maximum de bénéfices.

Dans ce contexte, notre projet d'entreprise, en accord avec la raison d'être de Veolia, vise à être utile à nos différentes parties prenantes. TRACE 24'30, repose sur plusieurs lignes directrices afin de simplifier nos fonctionnements et de renforcer notre capacité d'adaptation :

Une boussole d'actions pour tous



V3 - 19/06/24

Afin de mener à bien ce projet, nous nous appuyons sur la **performance plurielle**, qui vise **notre amélioration continue** à travers **5 axes** :

→ **Notre performance sociale** : La santé, la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs sont nos **priorités absolues**. La responsabilisation et le développement des compétences de notre collectif sont essentiels pour progresser ensemble. Nous mobilisons toutes les équipes sur le terrain et **impliquons** activement **nos employés** pour répondre à leurs attentes et **réduire les risques**.

→ **Notre performance environnementale** : Nous accélérons la transformation écologique en **réduisant notre consommation de ressources**, **prévenant les pollutions**, **minimisant nos émissions de gaz à effet de serre** et en **préservant la biodiversité**. Nous investissons dans des **produits et services innovants et économes en énergie** pour **réduire notre empreinte carbone**. Nous mettons également en place des mesures de **gestion responsable des déchets** et nous soutenons les initiatives en faveur de l'**économie circulaire et bas-carbone**.

→ **Notre performance commerciale** : La **veille marché** et la **satisfaction de nos clients** sont primordiales. Nos atouts géographiques et sectoriels, ainsi que nos investissements dans de nouvelles filières d'excellence, constituent nos forces. Le développement de **services innovants** de spécialité nous permettra de nous démarquer sur le marché, notamment en terme de **décarbonation**.

→ **Notre performance sociétale** : Nous continuons à soutenir **les communautés locales** en favorisant les **partenariats locaux** et en répondant aux besoins spécifiques des territoires. De plus, nous nous engageons à **satisfaire aux lois, règlements et autres exigences** applicables à nos activités, dans le respect de l'**éthique et de la conformité**.

→ **Notre performance financière** : Nous devons exclure nos activités déficitaires et **améliorer notre ingénierie d'investissements**. Nous explorerons de nouveaux modèles économiques et partenariats pour pérenniser notre croissance. Il est également essentiel de lutter contre la non-qualité, mais aussi la sur-qualité génératrice de coûts inutiles.

Nous sommes déterminés, avec le CODIR RVD France, à **mobiliser toutes les ressources nécessaires** pour réussir ce projet. Nous évaluerons régulièrement nos processus à l'aide d'indicateurs clés et mettrons en place les opportunités d'amélioration. Ensemble, faisons de RVD France l'**entrepreneur de la transformation écologique**.

Marc Olivier Houel
Directeur Général RVD France





Certificat

Certificate

N° 2021/98597.7

Page 1 / 16

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA - RECYCLAGE & VALORISATION DES DECHETS FRANCE

pour les activités suivantes :
for the following activities:

POUR LES COLLECTIVITÉS, POUR LES CLIENTS PUBLICS ET ENTREPRISES :
TRAITEMENT, RECYCLAGE, VALORISATION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS :
TRI/RECYCLAGE, TRAITEMENT BIOLOGIQUE, STOCKAGE DE DÉCHETS,
DÉCONDITIONNEMENT.
PRODUCTION D'ENGRAIS, D'AMENDEMENT, DE CSR,
MATURATION ET ÉLABORATION DE MÂCHEFERS.
PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE, VALORISATION ÉNERGÉTIQUE PAR STOCKAGE,
PAR MÉTHANISATION ET PAR INCINÉRATION DE DÉCHETS NON DANGEREUX ET DASRI,
BROYAGE D'EMBALLAGE EN BOIS POUR UN USAGE COMME COMBUSTIBLE DANS UNE
INSTALLATION DE COMBUSTION SELON LES CRITÈRES DE SORTIE DE STATUT DE DÉCHETS.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 50001 : 2018

et est déployé sur les sites suivants :
and is deployed on the following locations:

Adresse	N° SIREN
SIÈGE 30 RUE MADELEINE VIONNET FR-93300 AUBERVILLIERS	493210032

Liste complémentaire des sites certifiés en annexe / Complementary list of certified locations on appendix

(L'ensemble des activités de l'entreprise sur le(s) site(s) donné(s) est couvert par la certification)
(The scope of certification covers all activities carried out on the above-mentioned location(s))

Ce certificat est valable à compter du (from this date)
(This certificate is valid from (from this date))

2024-12-31

Expiré
(until)

2027-12-30

Signature (Signature)

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

AFNOR Certification est une marque déposée de l'AFNOR. Elle est utilisée sous licence par AFNOR Certification. Les droits de reproduction sont réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la AFNOR est formellement interdite. Les droits de propriété intellectuelle sont réservés à la AFNOR. Les droits de propriété intellectuelle sont réservés à la AFNOR. Les droits de propriété intellectuelle sont réservés à la AFNOR.



Recherchez QR Code
pour vérifier l'authenticité
du certificat

Centre France & Normandie - 40731 Le Mans Cedex 01 France - T: +33 (0) 2 43 95 40 00 - F: +33 (0) 2 43 95 40 01
Mail: info@afnor-certification.com - www.afnor-certification.com





Attestation

Annexe / Appendix n° 1

VEOLIA - RECYCLAGE & VALORISATION DES DECHETS FRANCE REGION HAUTS DE FRANCE

Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification |
Complementary list of locations within the certification scope:

DIRECTION RÉGIONALE : FORT DE LEZENNES - RUE CHANZY FR-59260 LEZENNES

COVALYS : 28 CHEMIN DE PERUWELTZ D191 FR-59250 HALLUIN

HEFAALYS : ZA PORTE MULTIMODALE DE AA - 365 AVENUE ISAAC NEWTON FR-62510 ARQUES

SECODE : ROUTE DE SAINS FR-80440 BOVES

VALNOR : RUE JEAN DE SARS FR-62122 LABEUVRIERE

VRV HAUTS DE FRANCE : ROUTE DE SAINS FR-80440 BOVES

VRV HAUTS DE FRANCE : 8 BIS AVENUE DE L'EUROPE FR-02400 CHATEAU THIERRY

VRV HAUTS DE FRANCE : RUE DU FIEF / RUE DE POULAINVILLE ZI DE LONGPRÉ FR-80000 AMIENS

VRV HAUTS DE FRANCE : RUE NOUVELLE - ZI LA GROSSE BORNE FR-80400 EPPEVILLE

VRV HAUTS DE FRANCE : 30 RUE SOMBREUSE FR-60800 ORMOY-VILLERS

VRV HAUTS DE FRANCE : 334 AVENUE DES SOUCHETS FR-62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

VRV HAUTS DE FRANCE : 378A RUE VANCAUWENBERGHE - ZI DE PETITE SYNTHÉ FR-59140 DUNKERQUE

VRV HAUTS DE FRANCE : 5 RUE MAIGREMONTE FR-60800 CHIPILLY

VRV HAUTS DE FRANCE : 698 QUAI D'AMONT FR-60180 NOGENT SUR OISE

VRV HAUTS DE FRANCE : ECOCENTRE LA TUILERIE - RUE DE LA TUILERIE FR-02210 GRISOLLES

VRV HAUTS DE FRANCE : RUE DE LA SUCRERIE FR-59113 SECLIN

VRV HAUTS DE FRANCE : RUE DE REMY FR-60190 ESTREES-SAINT-DENIS

VRV HAUTS DE FRANCE : RUE JOSEPH HARENT FR-80120 ARRY

VRV HAUTS DE FRANCE : ZI SOMAIN ANICHE - ZAC DE LA RENAISSANCE BP 25 FR-59490 SOMAIN

selon le modèle :

Référentiel Sécurité VIVRE : 2023



17 rue d'Alsace de Valenciennes - 59500 Valenciennes - France - T : 03 20 51 41 02 41 03 - F : 03 20 51 41 03 03
 8445 avenue de la 157 18014 - 019 019 52 0121 0121 - www.valnor.com





Certificat

Certifiée

N° 2021/98554.8

Page 1 / 20

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA - RECYCLAGE & VALORISATION DES DECHETS FRANCE

pour les activités suivantes :
for the following activities:

POUR LES COLLECTIVITÉS, POUR LES CLIENTS PUBLICS ET ENTREPRISES :
COLLECTE ET TRANSFERT DES DÉCHETS DANGEREUX ET NON DANGEREUX,
ORDURES MÉNAGÈRES, ENCOMBRANTS, DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX,
DE DÉCHETS D'ACTIVITÉ DE SOINS À RISQUE INFECTIEUX ET DÉCHETS INDUSTRIELS.
GESTION DE DÉCHETTERIES, PROPRETÉ ET NETTOIEMENT URBAIN, MAINTENANCE,
HYDROCURATION ET NETTOYAGE INDUSTRIEL, TRAVAUX ET RÉFÉCTIONS DE CANALISATIONS.
MISE À DISPOSITION ET/OU MAINTENANCE D'ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS À CES ACTIVITÉS.
TRAITEMENT, RECYCLAGE, VALORISATION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS :
TRI/RECYCLAGE, TRAITEMENT BIOLOGIQUE, STOCKAGE DE DÉCHETS, DÉCONDITIONNEMENT,
PRODUCTION D'ENGRAIS, D'AMÉLIORATION, DE CSR, MATURATION ET ÉLABORATION DE MÂCHEFÈRES.
PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE, VALORISATION ÉNERGÉTIQUE PAR STOCKAGE,
PAR MÉTHANISATION ET PAR INCINÉRATION DE DÉCHETS NON DANGEREUX ET DASRI.
BROYAGE D'EMBALLAGE EN BOIS POUR UN USAGE COMME COMBUSTIBLE DANS UNE INSTALLATION
DE COMBUSTION SELON LES CRITÈRES DE SORTIE DE STATUT DE DÉCHETS.
TRAITEMENT MANUEL ET MÉCANISÉ DES PETITS APPAREILS EN MÉLANGES,
DES GROS ÉLECTROMÉNAGER FROID, DES PLASTIQUES, DES CÂBLES CUIVRE.
ÉTUDES, RÉALISATION ET EXPLOITATION DES CENTRES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION.
GESTION DÉLÉGUÉE ET DÉINSTALLATION SUR SITES CLIENTS, COMMERCE ET NÉGOCE DE DÉCHETS.
INDUSTRIALISATION ET PRODUCTION DE MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLÉES ET DE PRODUITS EXTRUDÉS
SOUS FORME DE GRANULÉS.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

SIÈGE : 30 RUE MADELEINE VIONNET FR-93300 AUBERVILLIERS

Liste des sites certifiés en annexe(s) / List of certified locations on appendix(ices)

Ce certificat est valable à compter du (valid from) (year/month/day)

2024-12-31

Jusqu'au (until)

2027-12-30



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Recherchez le QR
Code pour vérifier la
validité du certificat



11 rue Emile Zola - 93300 Aubervilliers - France - T +33 (0)1 47 32 82 81 - F +33 (0)1 47 32 82 82
0 800 00 00 00 (hors frais de communication) - 09 00 00 00 00 (hors frais de communication)

7.3 Moyen de la communication - Audit

7.3.1 Commission de suivi de site (CSS)

Cette commission, qui est à l'initiative de la préfecture, a eu lieu le 18 avril 2024 dans les locaux du S3PI de l'Artois, Centre Jean Monnet à Bèthune. Les CSS ont pour objectif de remplacer les anciennes CLIS ou CLIC.

Cette commission est composée de 5 collèges : l'Etat, les collectivités territoriales, les riverains ou associations, les exploitants et les salariés.

Valnor est invité à la CSS afin de présenter le bilan 2023 de l'usine pour le compte de Bèthune Bruay. La présentation est réalisée par la projection d'un document PowerPoint – cf. **Annexe 5a**.

A l'issue de cette réunion, la DREAL réalise un compte rendu – cf. **Annexe 5b**.

7.3.2 Inspection DREAL

Le 23 octobre 2024 , la DREAL a réalisé une inspection approfondie sur:

- AN24 Conformité incinérateurs IED
- IED-MTD

2.2: Bilan synthétique des fiches de constats de l'inspection:

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la présente inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
1	Surveillance en continu du mercure dans les effluents gazeux	Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article Annexe 2.2.2.a	Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective	1 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
2	Surveillance des PBDD/F et des PCB-dl dans les effluents gazeux	Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article Annexe 2.2.2.a	Sans objet
3	Surveillance des émissions atmosphériques en conditions autres que normales	Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article Annexe 2.2.5	Sans objet
4	Plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales	Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article Annexe 3.5.1	Sans objet
5	Gestion des flux de déchets reçus	Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article Annexe 3.2	Sans objet
6	Stockage des flux de déchets reçus	Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article Annexe 3.3	Sans objet
7	Surveillance environnementale	Arrêté Préfectoral du 27/10/2010, article Article 2	Sans objet
8	Surveillance environnementale	Arrêté Préfectoral du 27/10/2010, article Article 2	Sans objet
9	Surveillance environnementale	Arrêté Préfectoral du 27/10/2010, article Article 2	Sans objet

7.3.3 Rapports mensuels d'exploitation

Afin de fournir à la Collectivité Béthune-Bruay un récapitulatif des renseignements notés dans le cahier de quart et l'ensemble des relevés mensuels relatifs à la conduite, la traçabilité de la maintenance et la traçabilité de l'état des structures et surface de l'installation, Valnor transmet mensuellement un rapport d'exploitation.

L'ensemble des rapports mensuels communiqués à Béthune Bruay se trouve en **Annexe 7**.

8.

Bilan économique

Afin de faciliter la lecture du rapport financier, ce dernier suit les hiérarchisations des points demandés dans le contrat de la délégation de service public établi entre Béthune et Valnor.

Les documents suivants :

- les comptes sociaux de l'exercice (bilans, comptes de résultat et annexes) présentés en forme CERFA
- les annexes 9 - CEXP

8.1 Etat annuel DADS

Ces états n'existent plus depuis l'année 2017.

8.2 Compte d'exploitation 2024

Le détail du compte d'exploitation prévisionnel avec les commentaires des écarts par rapport au compte d'exploitation prévisionnel annexé au contrat se trouve en **Annexes 9a et 9b**.

8.3 Compte analytique (note explicative)

Les comptes analytiques et la note explicative du passage des comptes de bilan et de résultats aux comptes analytiques d'exploitation sont en **Annexes 10a et 10b**.

8.4 Bilan des travaux GER 2024 et état des dépenses

En **Annexe 11a**, se trouvent le bilan des travaux GER réalisés en 2024 ainsi que le comparatif au plan GER annexé au contrat.

Ci-dessous, les commentaires pour les principaux écarts sur l'exercice 2024 contrat.

- Remplacement de l'extracteur four 3
- Changement complet des briques du four tournant
- Remise en état du réfractaire du four 3
- Remplacement des protections de tube de la chaudière 3
- Maintenance type B sur le GTA 1
- Reprise des rails du mayfran

8.5 Méthode comptable utilisée

Concernant les éléments pour la construction de toutes les provisions et pour l'imputation des charges à étaler, ces points sont non significatifs.

Pour ce qui est de la justification et de la méthode comptable utilisée pour le calcul des frais généraux et/ou de siège, le tout est indiqué dans le tableau figurant à l'**Annexe 12**.

8.6 Inventaire actualisé

L'inventaire actualisé des actifs immobilisés et leur contrepartie, article par article, se trouve en **Annexe 13**. Dans ce tableau figurent les amortissements des investissements réalisés.

Enfin, en **Annexe 13** également, est indiquée la liste des matériels de rechange en stock jusqu'à fin décembre 2024.

8.7 Convention avec les apporteurs extérieurs

Des fiches préalables d'acceptation ont été systématiquement renseignées et signées par les apporteurs. Cette fiche d'acceptation définit les déchets admissibles sur le site et ceux étant interdits.

La délivrance du certificat d'acceptation Valnor les autorise à venir à l'usine - cf. **Annexe 14**. En parallèle, des protocoles de sécurité sont signés entre Valnor et ces prestataires.

8.8 Etat des recettes

Dans le compte d'exploitation se trouvant à l'**Annexe 9a** se trouve le bilan des recettes vapeur et des déchets industriels banals (DIB). Toutes les factures relatives aux recettes vapeur se trouvent à l'**Annexe 15**.

8.9 Contrats de garantie

Voir Annexes 16.

8.10 Liste des biens fournis par Valnor

Sans Objet.

8.11 Planning prévisionnel des dépenses GER 2024

Le planning des dépenses prévisionnelles pour le GER 2024 ainsi que les commentaires se trouvent en **Annexe 11b**.


Le montant prévisionnel total du GER a été revu à la hausse afin de finaliser notre outil de production, cela passe essentiellement par :

- Remplacement du carneau complet
- Le changement des coquilles de protection des surchauffeurs
- des travaux d'étanchéité sur le four 2
- Maintenance sur le réfractaire du four 3

Ce planning prévisionnel pourra être revu et modifié en fonction des urgences ou des nouvelles contraintes pouvant impacter 2025.

ANNEXES

Annexe 1 – Diagramme de grille du four n°3

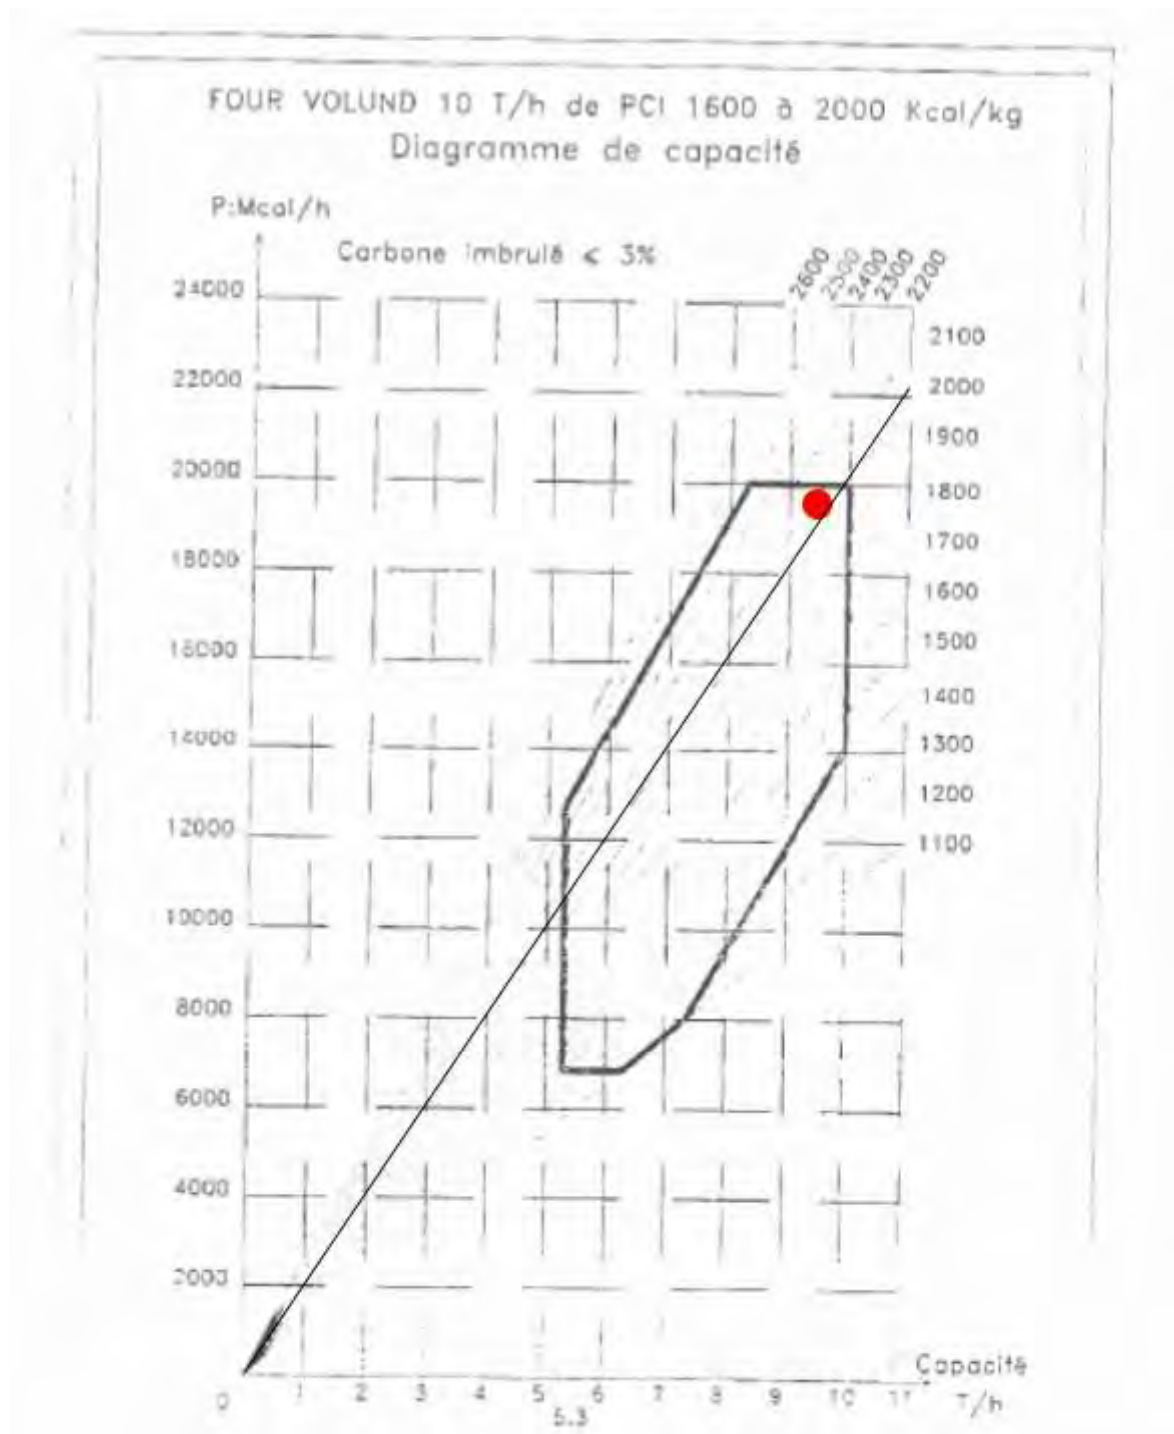

● Positionnement du fonctionnement du four n°3 sur le diagramme de grille

Annexe 2a – Planning Arrêts Techniques Programmés 2024

Annexe 2b – Planning Arrêts Techniques Programmés 2025

Annexe 2c – Présentation arrêt technique début 2024

Annexe 2d – Présentation arrêt technique ligne 3 octobre 2024

Annexe 3a – Récapitulatif des formations 2024

Annexe 3b – Récapitulatif des formations prévues 2025

Annexe 4 – Rapport plan de surveillance de l'impact sur l'environnement

Annexe 5 – Présentation en CSS 2023

Annexe 6 – Attestation de valorisation des métaux ferreux et non-ferreux

Annexe 7 – Liste complète des rapports mensuel 2024

Annexe 8a - Rapports NOC - Rapports Annuel NOC L2 2024

Annexe 8b - Rapports NOC - Rapports Annuel NOC L3 2024

Annexe 9a – Compte d'exploitation 2024

Annexe 9b – Compte d'exploitation prévisionnel - 2025

Annexes 10a et 10b – Comptes analytiques et Note explicative

Annexe 11a – Bilan des travaux GER 2024 et état des dépenses

Annexe 11b – Prévisionnel des travaux GER 202

Annexe 12 – Méthode comptable utilisée pour le calcul des frais généraux


Annexe 13 – Liste des matériels de rechange en stock et immobilisations

Annexe 14 – Certificats d'acceptation

Annexe 15 – Factures recette vapeur

Annexe 16 – Contrats de garantie

Annexe 1 - Diagramme de grille du four n° 3

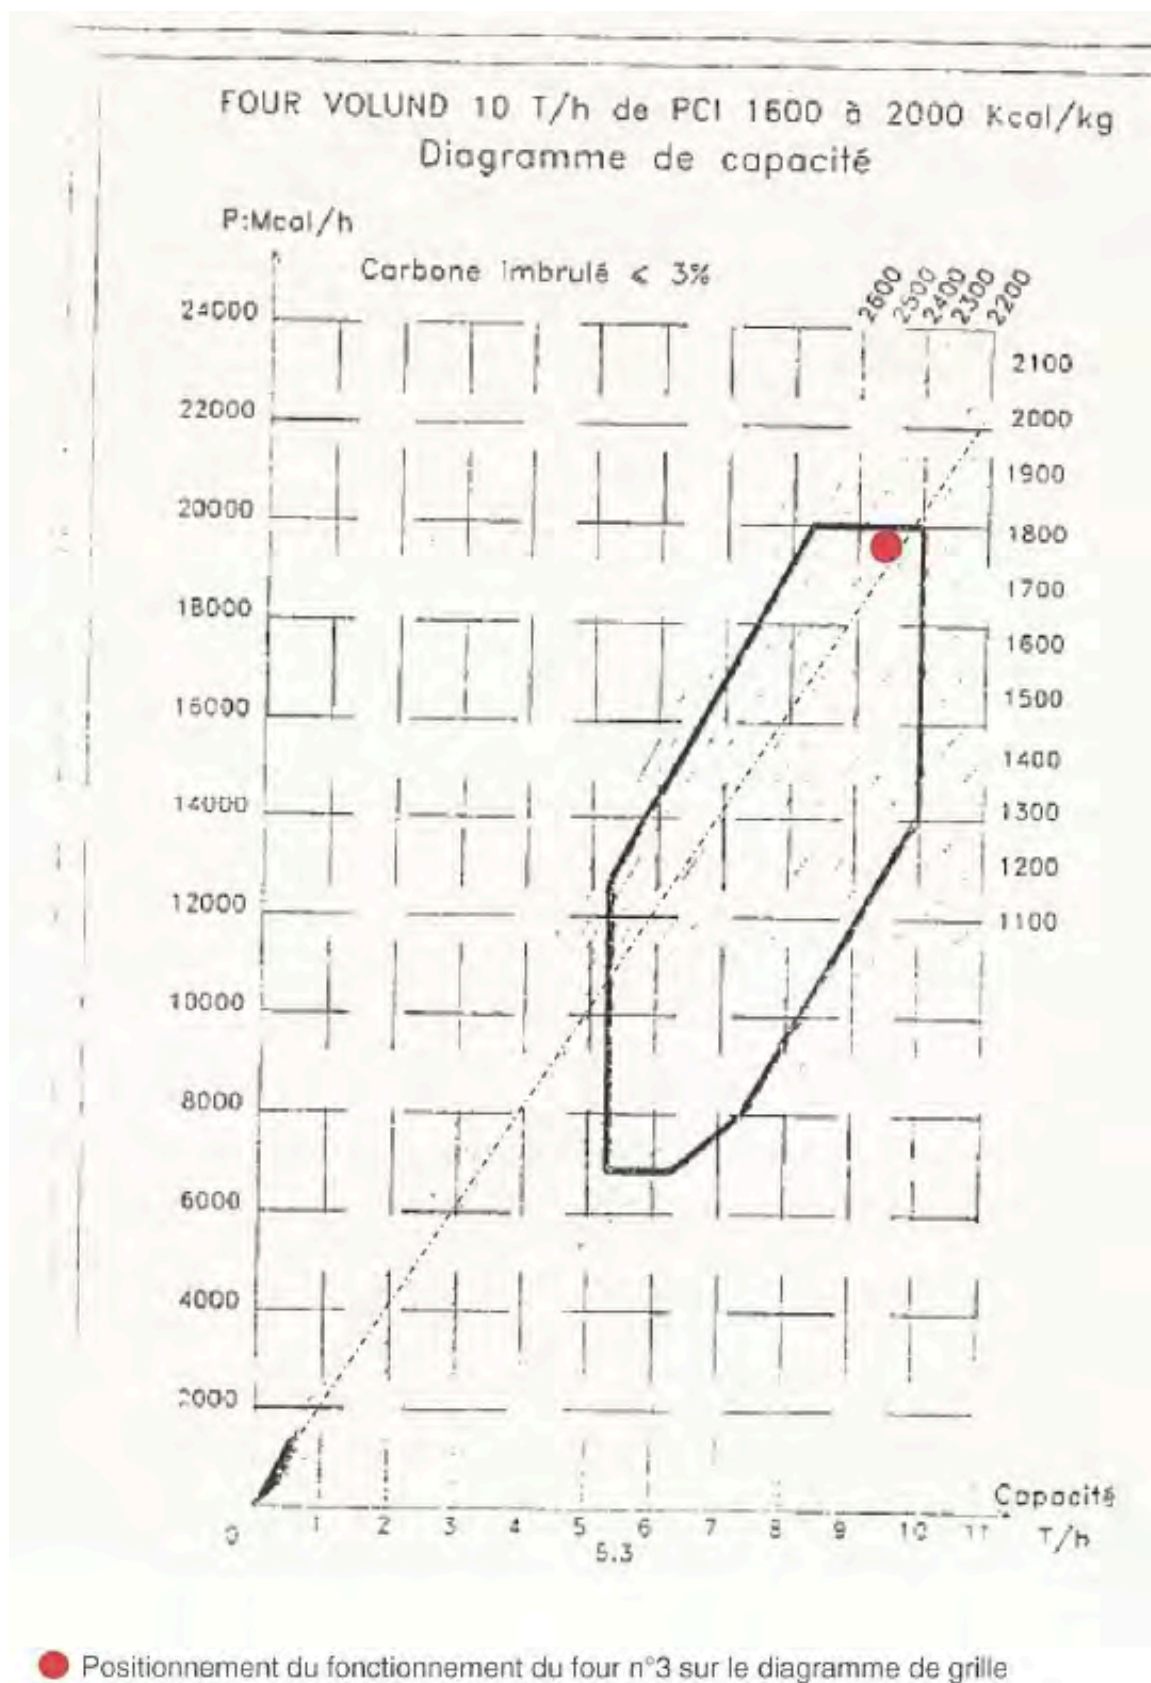

Annexe 2b - Planning 2024

[illegible]

Présentation arrêt technique
début 2024

Date d'arrêt

L'arrêt pour le four 3 va se dérouler en 2 dates afin d'éviter la co activité sur les travaux Mayfran et la remise en état du four tournant.

Les dates retenues sont du 19 janvier au 26 janvier et le deuxième 5 avril au 21 avril.

Arrêt explotek du 29 février (A voir).

Au sujet du four 2, nous sommes dans l'attente de pièce, pour l'instant la date est du 19 au 23 février

[Planning](#)

Arrêt du 19 au 26 janvier

Travaux	Société	Montant	Observation
Sortie de brique du stock	Stock magasin	69630	
Travaux de remise en état du four tournant	Bagot	61324	
Travaux accès	Poujaud	15100	
Nettoyage cendrier et chaîne redler	LEA	3000	Faire la règle
Modification du cendrier	SMUV	7100	

Suite arrêt

Mise en place de triangle de retenu en zone 1	SMUV	171	
Nettoyage de la liaison entre chaudière et électrofiltre	Nord Access	1500	Attente du devis
Sécurisation entrée du four 3	Nord Access	2580	
Contrôle de la cheminée 3	Ferbeck	9300	
Equilibrage du ventilateur d'air secondaire	DV group	1505,5	

Total pour cet arrêt : 169705 euros

Arrêt Ligne 2

Arrêt du 19/02 au 23/ 02 en attente des réponse fournisseur:

- Modification compacteur (Suivi Client)
- Remise en état chaîne de décendrage
- Remplacement des galets et support mécanique de grille
- Remplacement des barreaux grille
- Remplacement des boucliers thermique collecteur
- Remplacement moteur PA2
- Remplacement pompe PA3
- Nettoyage de la chaudière 2 (sablage) A voir
- Maintenance des brûleurs
- Contrôle FAM L2
- Maintenance des vannes de régule Chaudière 2 et air primaire
- Reprise étanchéité du pousueur (Suivi client)
- Contrôle et nettoyage du filtre à manche
- Soudure des registres FAM

[Planning](#)

Budget prévisionnel: 85 000 Euros

Arrêt du 05 avril au 21 avril

Planning

Liste des travaux prévue pour l'arrêt par le EE :

- Poujaud : 40 878 Euros (echa parcours 1 à 3; mise à disposition de 3 échafaudeurs pendant tout l'arrêt et de 2 calo.....
- Sodi : 70 040 Euros (Sablage chaudière, nettoyage 3 fois du Mayfran et peinture Mayfran, Nettoyage chaîne redler.)
- Travaux réfractaire : 83 599 euros [DOC](#)
- Mayfran: 152 900 euros
- Chaîne de décendrage: 86 064 euros Remplacement de 3 chaînes de décendrage
- Dv group: 47 090 euros (Travaux sur les pompes GTA, Air primaire, secondaire, maintenance des variateurs...).
- CECI: 98 475 euros (remplacement des coquilles et déflecteur, remplacement mur membrane parcours 1)
- Mesure d'épaisseur: 6000
- Remplacement des pots de grenailage : 12 500
- Rendre étanche le convoyeur C2 (revoir la descente du mayfran et convoyeur C2)

Suite arrêt

- Travaux électrofiltre: 29 798.20 euros
- Filtre à manche : 1580 euros (Contrôle test fluo et analyse de manche)
- Travaux sur le GTA : 102 648 euros
- Intervention sur les soupape et vanne de mise à l'air:
- Remplacement de la PA4 +Clapet schoder:

Total arrêt : 744 646 euros

Travaux de Valnor

- Mise en sécurité et consignation
- Evacuation le dimanche soir de la zone 2 et 3 après la sécurisation entrée
- Evacuation de cendre lors d'explotek
- Suivi du chantier sur les chaînes de décendrage
- Aide pour les travaux sur le ventilateur de combustion
- Inspection grenailage
- Nettoyage de l'électrofiltre et contrôle casing
- Suivi du chantier sur le GTA
- Contrôle et remise en service de tous les détecteurs de rotation
-

Travaux repoussés en octobre

- Garde d'eau May fran (coût 12 140 euros) : Co Activité
- Travaux sur l'électrofiltre : Délai de livraison des pièces a voir

Arrêt technique Ligne 3 Octobre 2024



Sommaire



1 Planning

2 Réalisation des travaux

3 Travaux à prévoir au prochain arrêt



Planning

Tâche	Début	Fin	Durée	sept. 22							sept. 29						
				D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
1	Location Bungalows (3 vestiaire 3 réfectoire)																
2	Arrêt du Four 3 Vendredi 27 septembre à 00h00	27/09/24	27/09/24	1j													
3	Arrêt du GTA 1 Vendredi 27 septembre à 00h00	27/09/24	27/09/24	1j													
4																	
5																	
6	COMMUNS																
7	Changement Vanne éliminox (BAD)	30/09/24	30/09/24	1j													
8																	
9	Travaux Silo charbon actif																
0	Nettoyage du silo	30/09/24	30/09/24	1j													
1																	
2	Reprise étanchéité du réseau vapeur CVE																
3	Liste Seb vanne de depart vapeur by pass, RCU	30/09/24	02/10/24	3j													
4																	
5	Travaux sur ventilateur suite au contrôle vibratoire																
6	Voir Liste DV Group	30/09/24	02/10/24	3j													
7																	
8	FOUR 3																
9	Pompe Alimentaire chaudière 3																
0	Changement de la protection électrique PA4 et PA5 partie contacteur	01/10/24	01/10/24	1j													
1	Travaux Chaudière																
2	Nettoyage de la chaudière par "micros explosions" (matin)(PREVOIR TIR PARCOUR1)	27/09/24	27/09/24	1j													
3	Évacuation et traitement des gravats	27/09/24	27/09/24	1j													
4	Inspection chaudière et remplacement coquilles usées des surchauffeurs HT et BT	01/10/24	02/10/24	2j													
5	Epreuve chaudière	27/09/24	27/09/24	1j													
6	Changement vanne réchauffeur d'air (voir Geoffrey)	30/09/24	30/09/24	1j													
7	Recherche de fuite grenailage																
8	Contrôle des niveaux ballon	02/10/24	02/10/24	1j													
9																	
0	Travaux réfractaires																
1	Enlèvement des crasses chaudière et sécurisation accès et enlèvement des crasses sur mur sortie grilles à partir de 19h00	29/09/24	29/09/24	1j													
2	Montage échafaudage pour passerelle accès Four (1er parcours) à partir de 6h00	30/09/24	30/09/24	0,33j													
3	Nettoyage , Réfection des réfractaires abîmés, Nettoyage du cameau et évacuation des gravats	30/09/24	02/10/24	2j													
4	Ouverture des trappes , enlèvement de la "langue" sortie du cameau à partir de 8hh00 , Nettoyage des réfractaires	30/09/24	01/10/24	1j													
5	Inspection et prévision travaux Réfractaires 2025 (Voir Nouveau prestataire) à partir de 14h00	30/09/24	01/10/24	1j													
6																	
7	Travaux Four																
8	Inspection et nettoyage des cendriers (enlèvement ALU....)	30/09/24	01/10/24	2j													
9	Mise en place d'un accès dans les 3 cendriers	01/10/24	01/10/24	1j													
0	Inspection des mécanismes et des grilles	02/10/24	02/10/24	1j													
1	Démontage d'un accès sous grilles	03/10/24	03/10/24	0,3j													
2	Changement des câbles électriques distributeur hydraulique	01/10/24	01/10/24	1j													
3	Contrôle de registre d'air primaire et secondaire	01/10/24	01/10/24	1j													

Tâche	Début	Fin	Durée
Travaux Chaînes Redler			
Nettoyage de la zone et des équipements	30/09/24	30/09/24	1j
Inspection et remise en état des chaînes redler	01/10/24	01/10/24	1j
Essais, réglages et remise en service	01/10/24	01/10/24	1j
Réparation des trémies cendrier	04/10/24	04/10/24	1j
Travaux Tapis Mayfran			
Nettoyage de la zone et des environnements	30/09/24	30/09/24	1j
Dépose des trappes latérales	01/10/24	01/10/24	0,3j
Nettoyage intermédiaire de l'intérieur	01/10/24	02/10/24	1j
Inspection du Tapis Mayfran			
Remontage de l'ensemble			
Essais, Réglages et remise en service			
Inspection garde d'eau	30/09/24	30/09/24	1j
Travaux sur Electrofiltre			
Arrêt et consignation de l'équipement	30/09/24	30/09/24	1j
Ouverture et contrôle encrassement des trémies	30/09/24	01/10/24	2j
Nettoyage éventuel			
Remplacement des spires au niveau du champs 1 sur la vis bas	02/10/24	02/10/24	1j
Remise en état du calorifuge	03/10/24	03/10/24	1j
Essais, réglages et remise en service	03/10/24	03/10/24	1j
Filtre à manche			
Contrôle des niveaux	03/10/24	03/10/24	1j
Essais, réglages et remise en service	03/10/24	03/10/24	1j
Redémarrage de la ligne 3	03/10/24	03/10/24	0,3j
GTA 1			
Reprise de fuite sur le circuit			
Essais, réglages et remise en service			



Travaux réalisés

Le Vendredi 27 septembre :

- Arrêt de la ligne 3
- Préparation chaudière au tire Explotek
- Nettoyage de la chaudière par Explotek
- Contrôle de l'état de la chaudière + épreuve
- Fermeture de l'ensemble pour descente en température


Le dimanche 29 septembre :

- Sécurisation de l'entrée du four par Nord access
- Consignation de l'ensemble du four

Le lundi 30 septembre:








- Montage échafaudage du four et parcours 1 par Isonor à 6h du matin
- Inspection du réfractaire et début de la démolition
- Nettoyage cendrier zone 3 (LEA)
- Nettoyage Mayfran (Sodi)
- Vidanges chaînes redlers (Sodi)
- Nettoyage silo charbon actif (Sodi)
- Changement cable électrique distributeur (GTI)

Bilan des travaux de réfractaire :

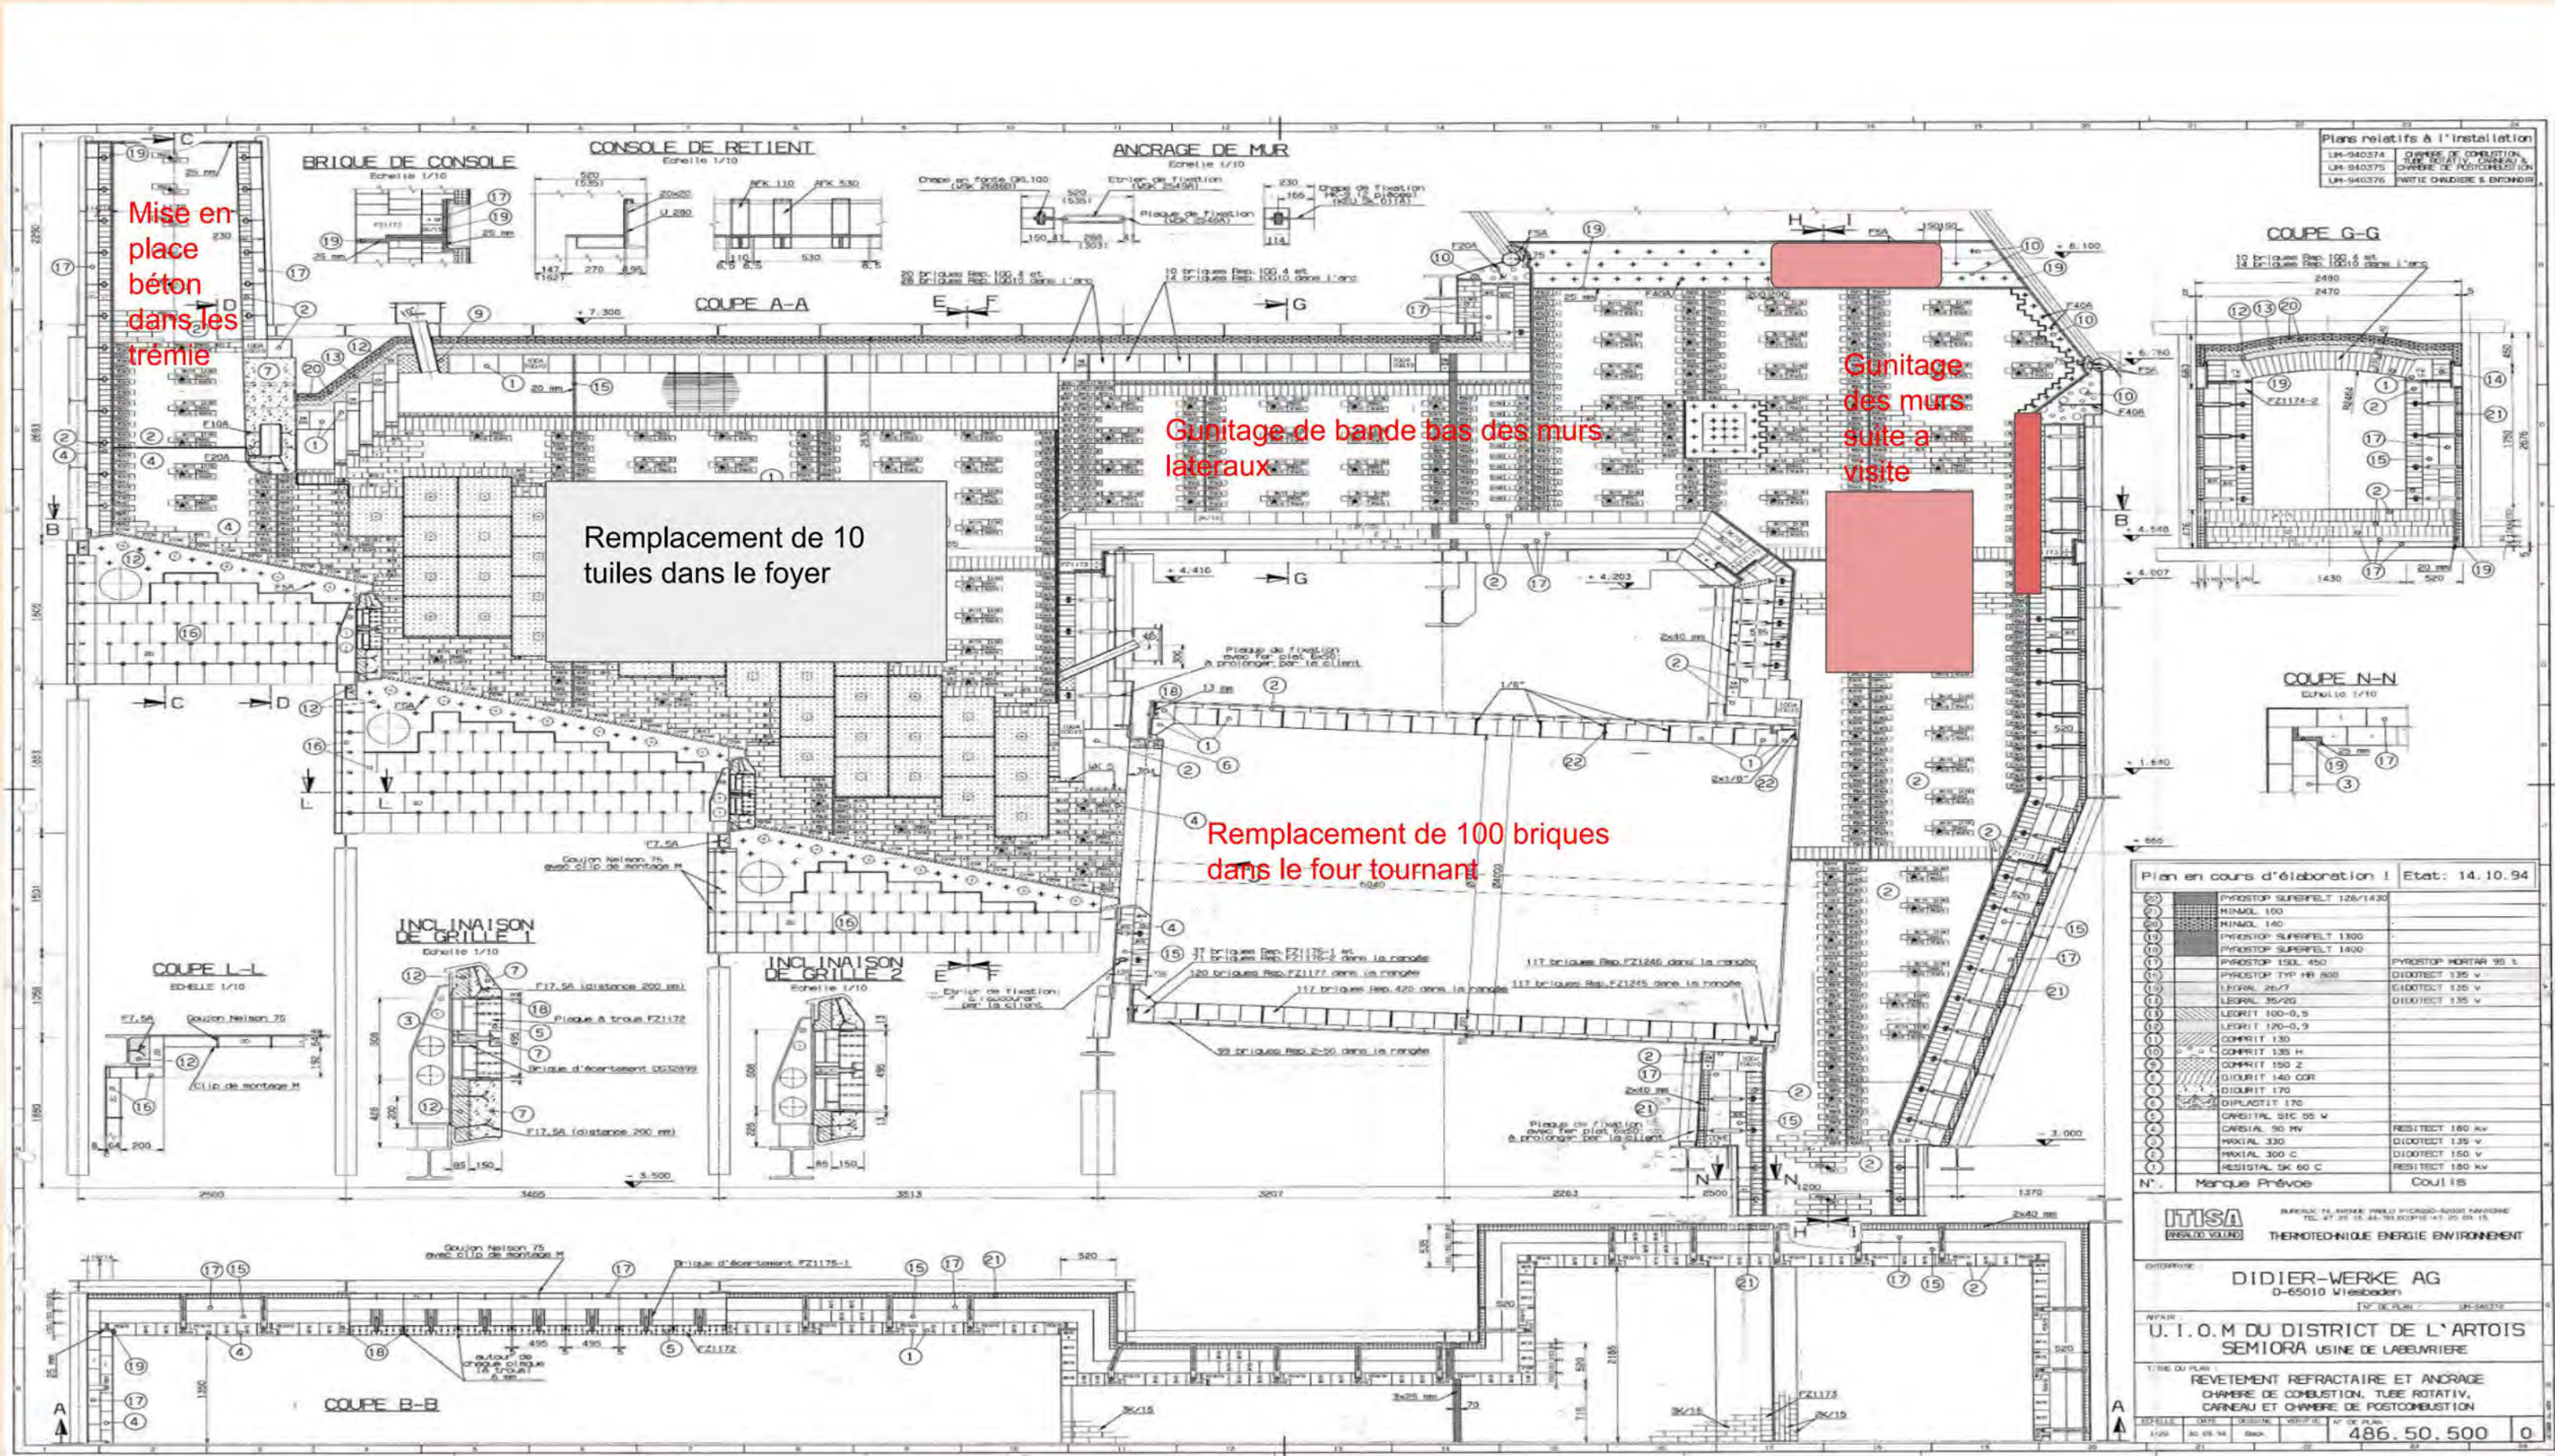

Plans relatifs à l'installation

UM-540374 CHAMBRE DE COMBUSTION
UM-540375 TUBE ROTATIF, CARNEAU &
UM-540376 CHAMBRE DE POSTCOMBUSTION
UM-540376 PARTIE CHAUDIERE & ENTREE

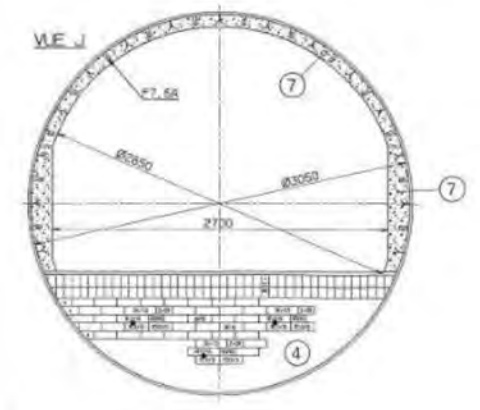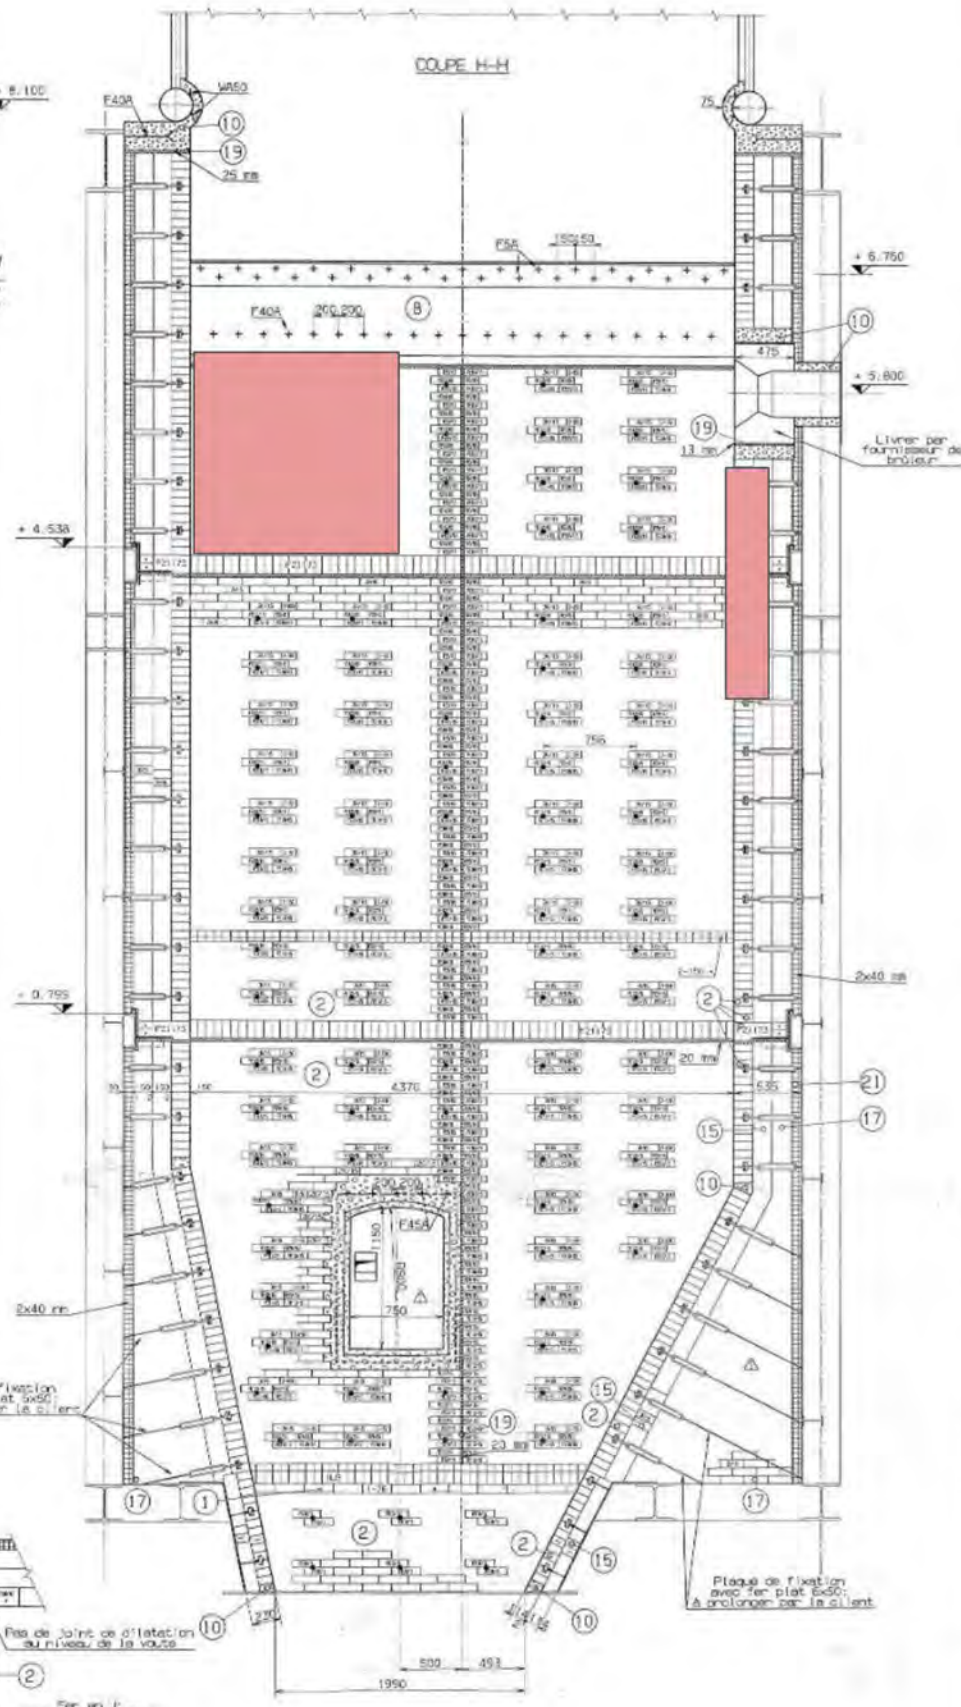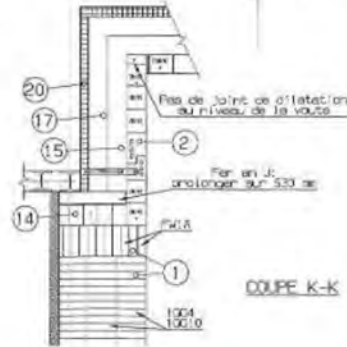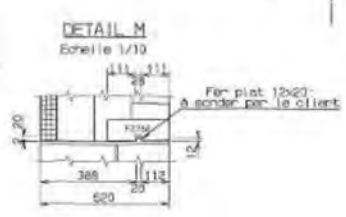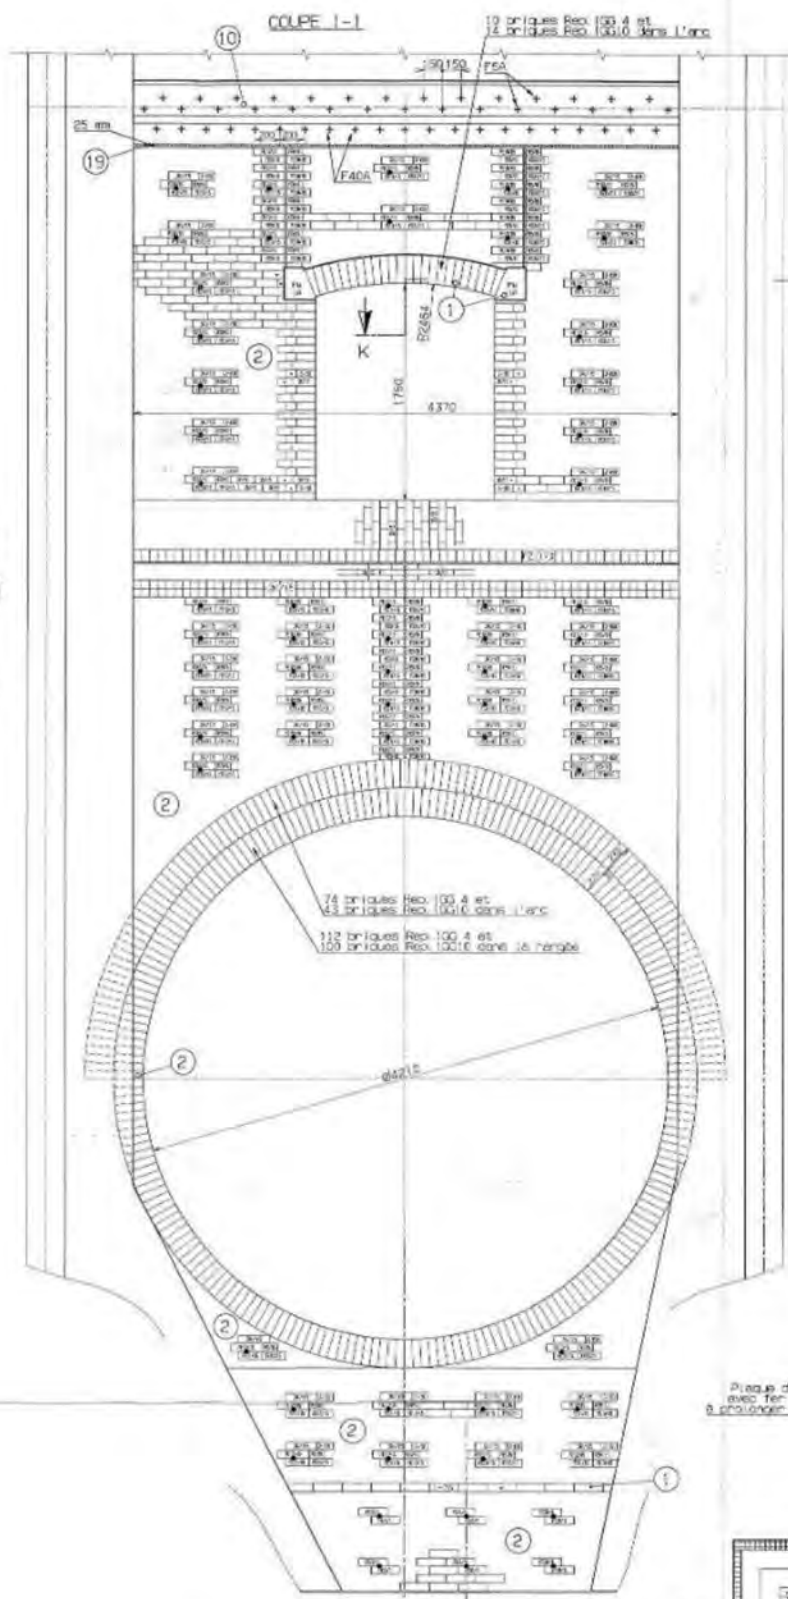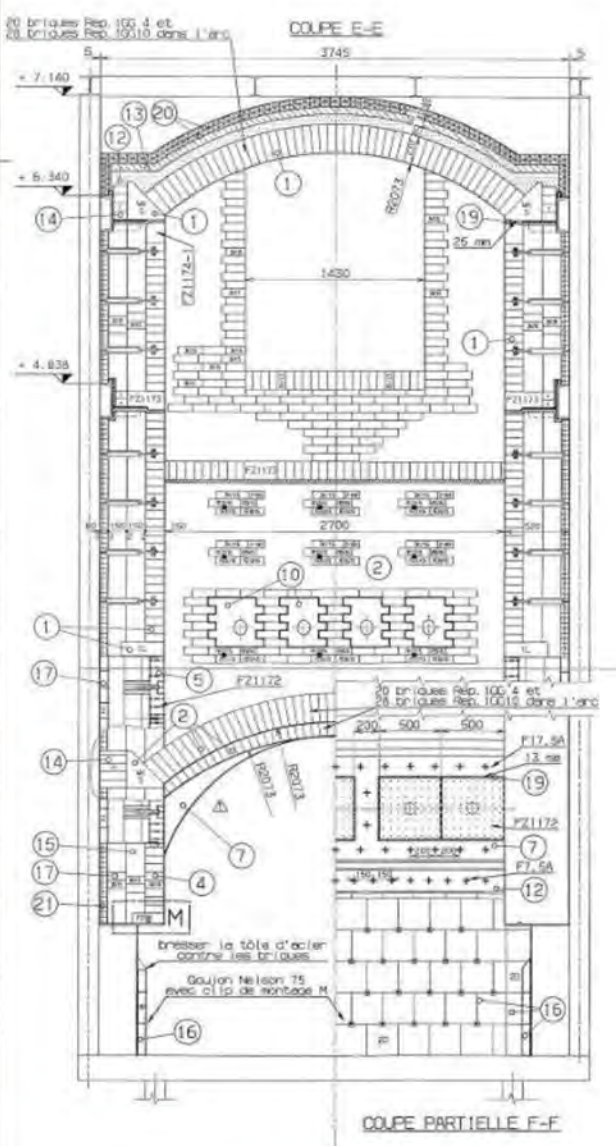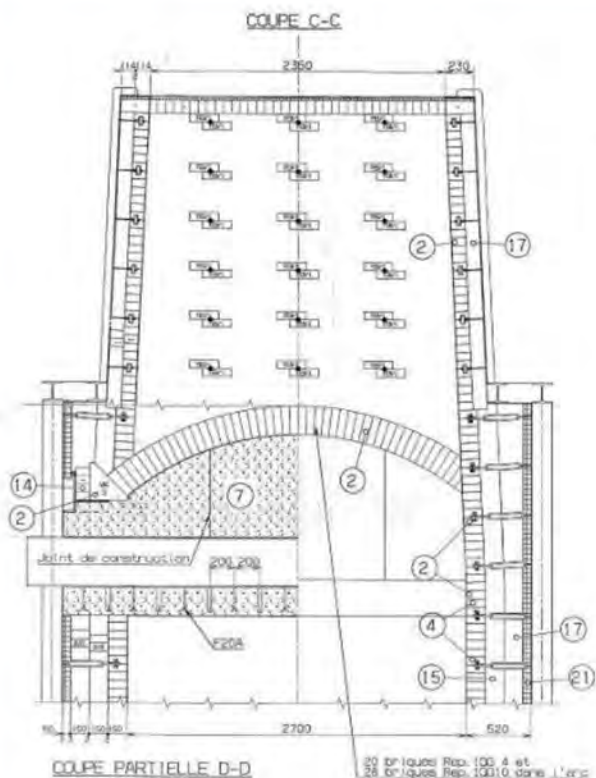

+ = ajuster sur chantier
Peindre tous les ancrage
avec du bitume.

Plan en cours d'élaboration | Etat: 13.03.95

20	PYROSTOP BLANKET 128/1250	
19	SUPERHERM 1500	
18	PYROSTOP FELT 128/1430	
17	MINWOL 100	
16	MINWOL 120	
15	PYROSTOP SUPERFELT 1300	
14	PYROSTOP SUPERFELT 1400	
13	PYROSTOP TYP 700	PYROSTOP HORTAR 85 t
12	LEGRIT 100-0,5	ODOTECT 135 v
11	LEGRIT 120-0,9	ODOTECT 135 v
10	COMPRIT 130	ODOTECT 135 v
9	COMPRIT 135 H	
8	COMPRIT 150 Z	
7	ODURIT 170	
6	CARITAL SIC 55 W	
5	CARITAL 50 M	RESITECT 180 kw
4	MAKIAL 330	ODOTECT 135 v
3	MAKIAL 300 C	ODOTECT 150 v
2	RESITECT 180 kw	
1	Carouge Prévue	Coulis

ITISA
THERMOTECNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT

DIDIER-WERKE AG
D-65010 Wiesbaden

U.I.O.M DU DISTRICT DE L'ARTOIS
SEMIORA USINE DE LABOURIERE

TITRE DU PLAN:
RELEVEMENT REFRACTAIRE ET ANCRAGE
CHAMBRE DE COMBUSTION, TUBE ROTATIF,
CARNEAU ET CHAMBRE DE POSTCOMBUSTION



NO. DE PLAN: 486.50.501







Fin de zone 3

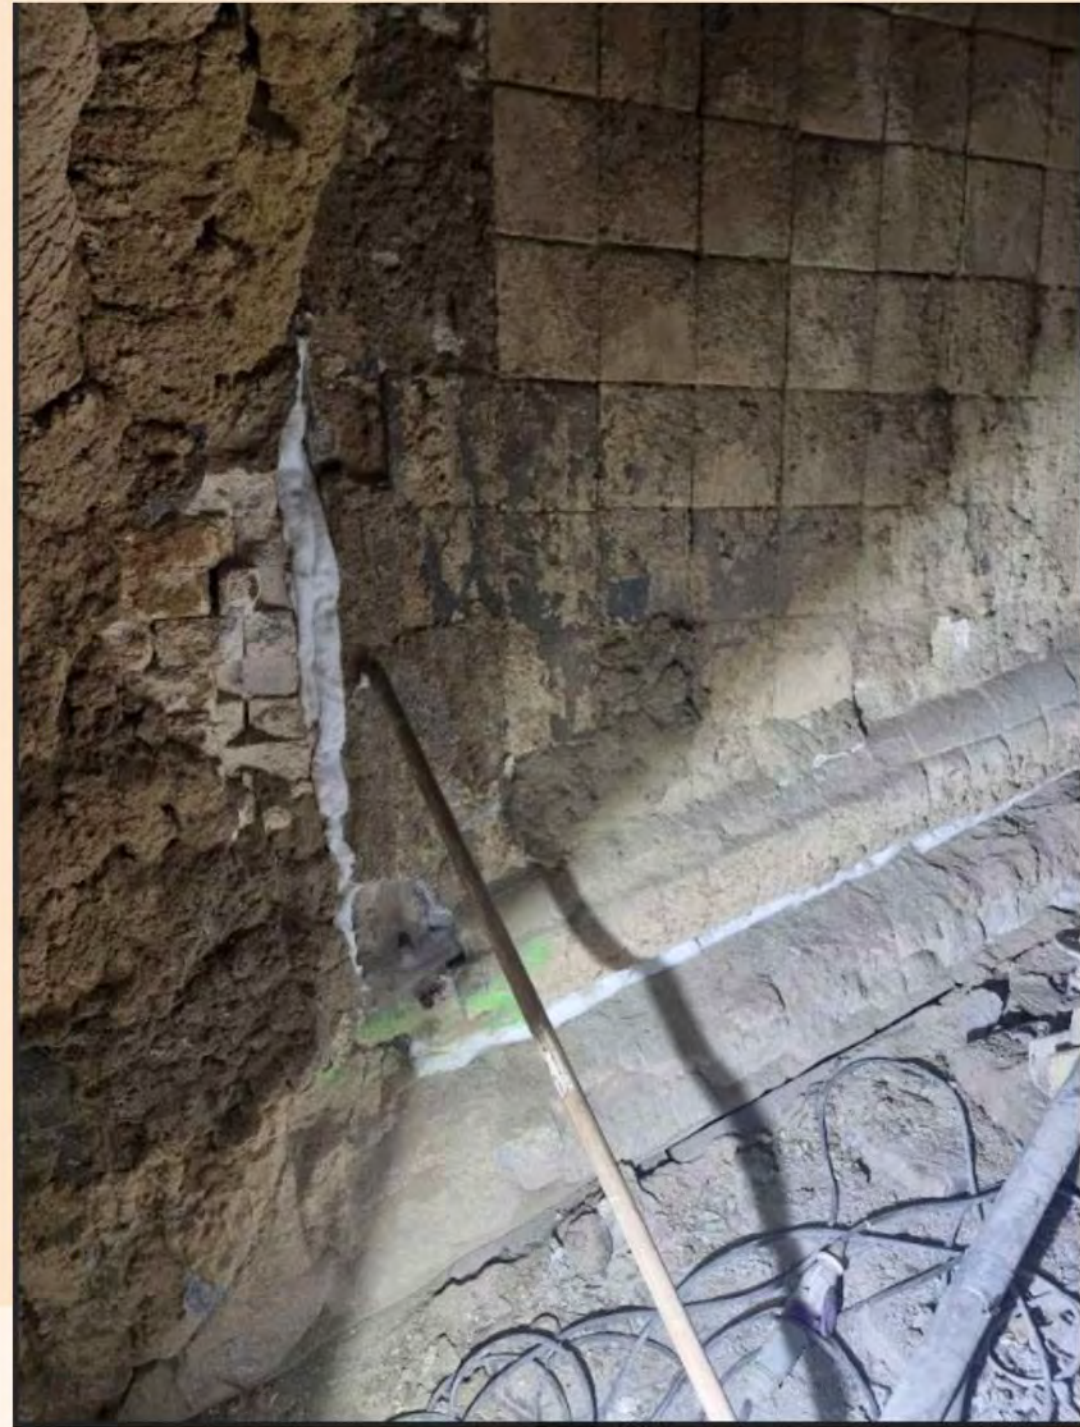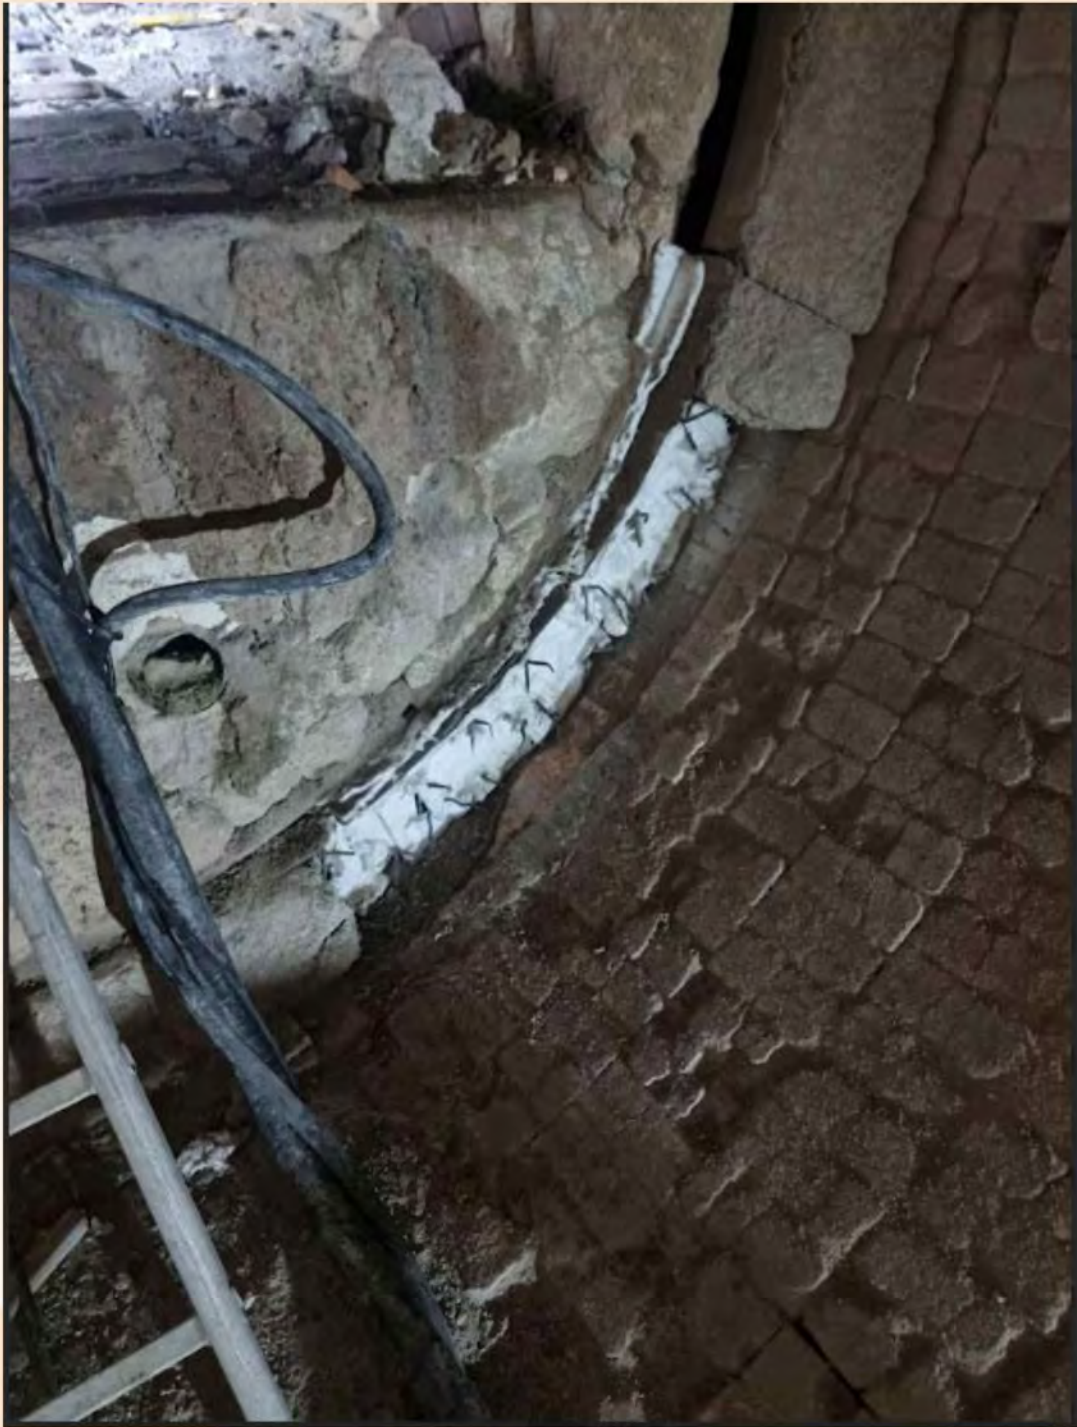


Collecteurs zone 2 et mur de chute



Chambre de combustion du four 3



Caisson trémie de chargement L3

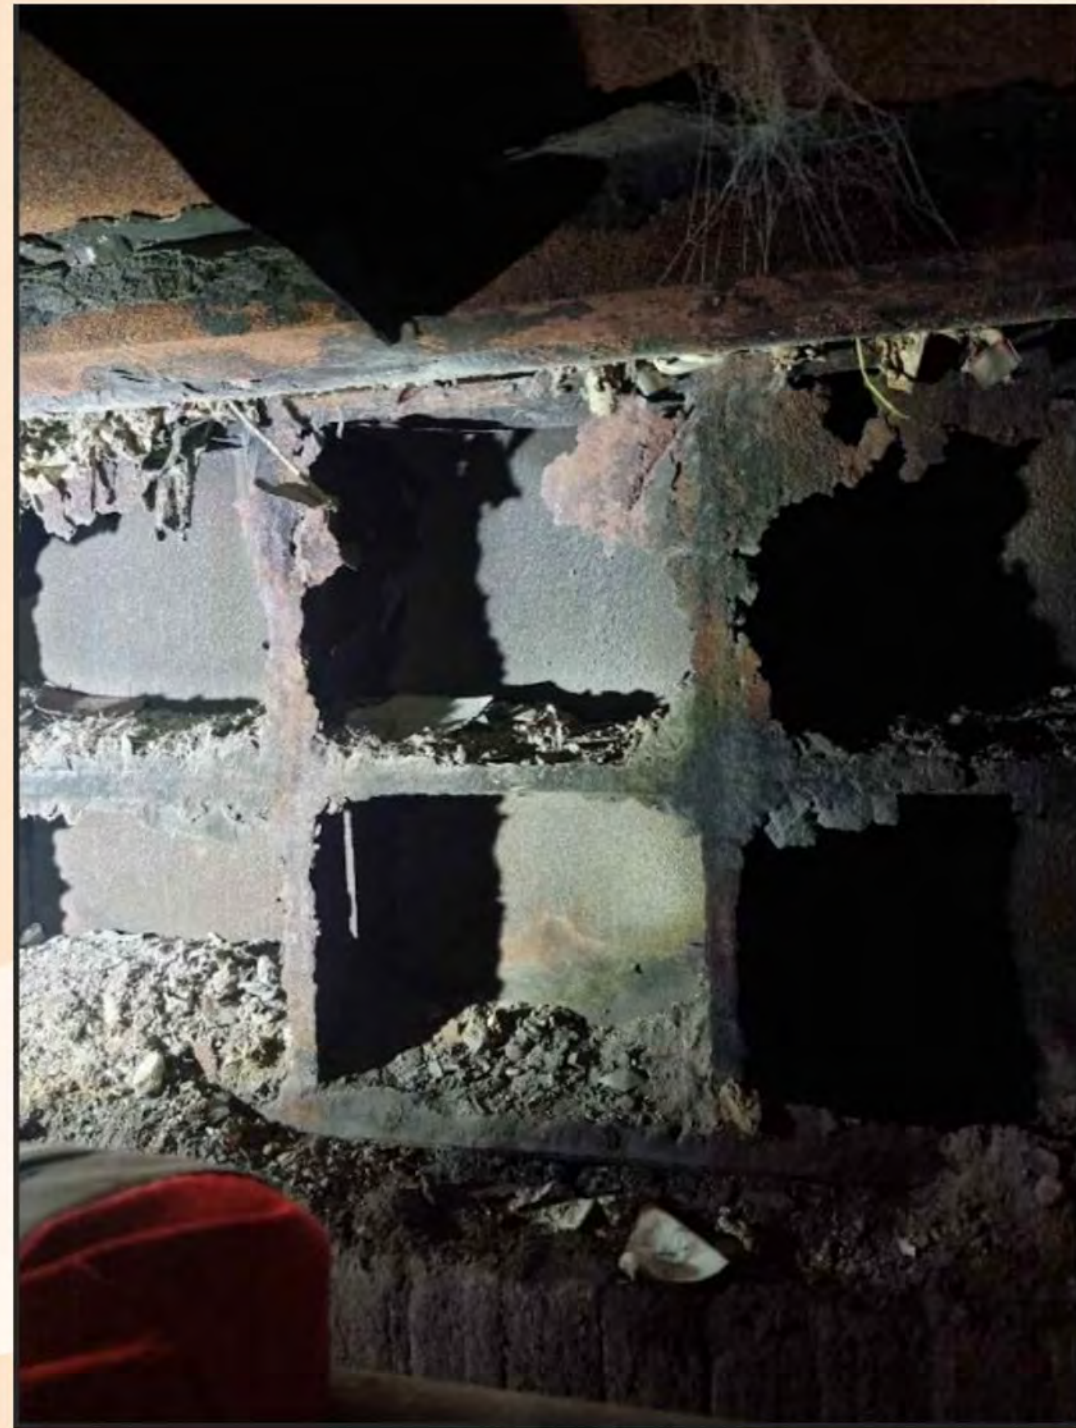

Le mardi 1 Octobre:



- Mise en place échafaudage dans le foyer (ISONORD)
- Mise en place échafaudage cendrier 1;2 et 3 (ISONORD)
- Nettoyage des cendriers zones 2 (LEA)
- Fin de démolition et évacuation
- Début reconstruction tournant/ Soudage encrages
- Contrôle variateurs (DV group)
- Soudage spires vis électrofiltre (SMUV)
- Nettoyage zone manfran+puisard
- Reprise soudure RCU (Fouré)
- Changement vanne by-pass départ vapeur L3 (Fouré)
- Nettoyage niches électrofiltre L3
- Contrôle mécanique de grilles (SMUV)
- Changement protection électrique pompe PA4 PA5 (GTI)
- Reprise fuite grenailage (parcours ..)

Le mercredi 2 Octobre:

- Gunitage carnot et trémie four 3
- Remontage vanne XSV107 et PV108 RCU (presto-control)
- Nettoyage chaine redler 2 et 3 (Sodi) (Pompage électrofiltre L2)
- Reprise étanchéité garde d'eau Mayfran (SMUV)
- Changement joints vanne de purges turbine (Fouré)

Le Jeudi 3 Octobre:

- Gunitage parcours 1 / Nettoyage chantier
- Remise en état Zone 3 (SMUV)
- Pompage et nettoyage zone redler 1 (LEA)
- Soudage spire vis V2 (Fouré)
- Nettoyage crible grenailage L3
- Reprise étanchéité trémie F3
- Démontage échafaudage cendrier (isonord)

Le vendredi 4 Octobre:

- Démontage échafaudage parcours (isonord)
- Fermeture et contrôle de l'ensemble des portes four/chaudière
- Mise en service brûleurs (12H30)







Blocs aluminium cendriers F3



Nettoyage zone Mayfran







Trémie F3



Reprise zone tournant F3

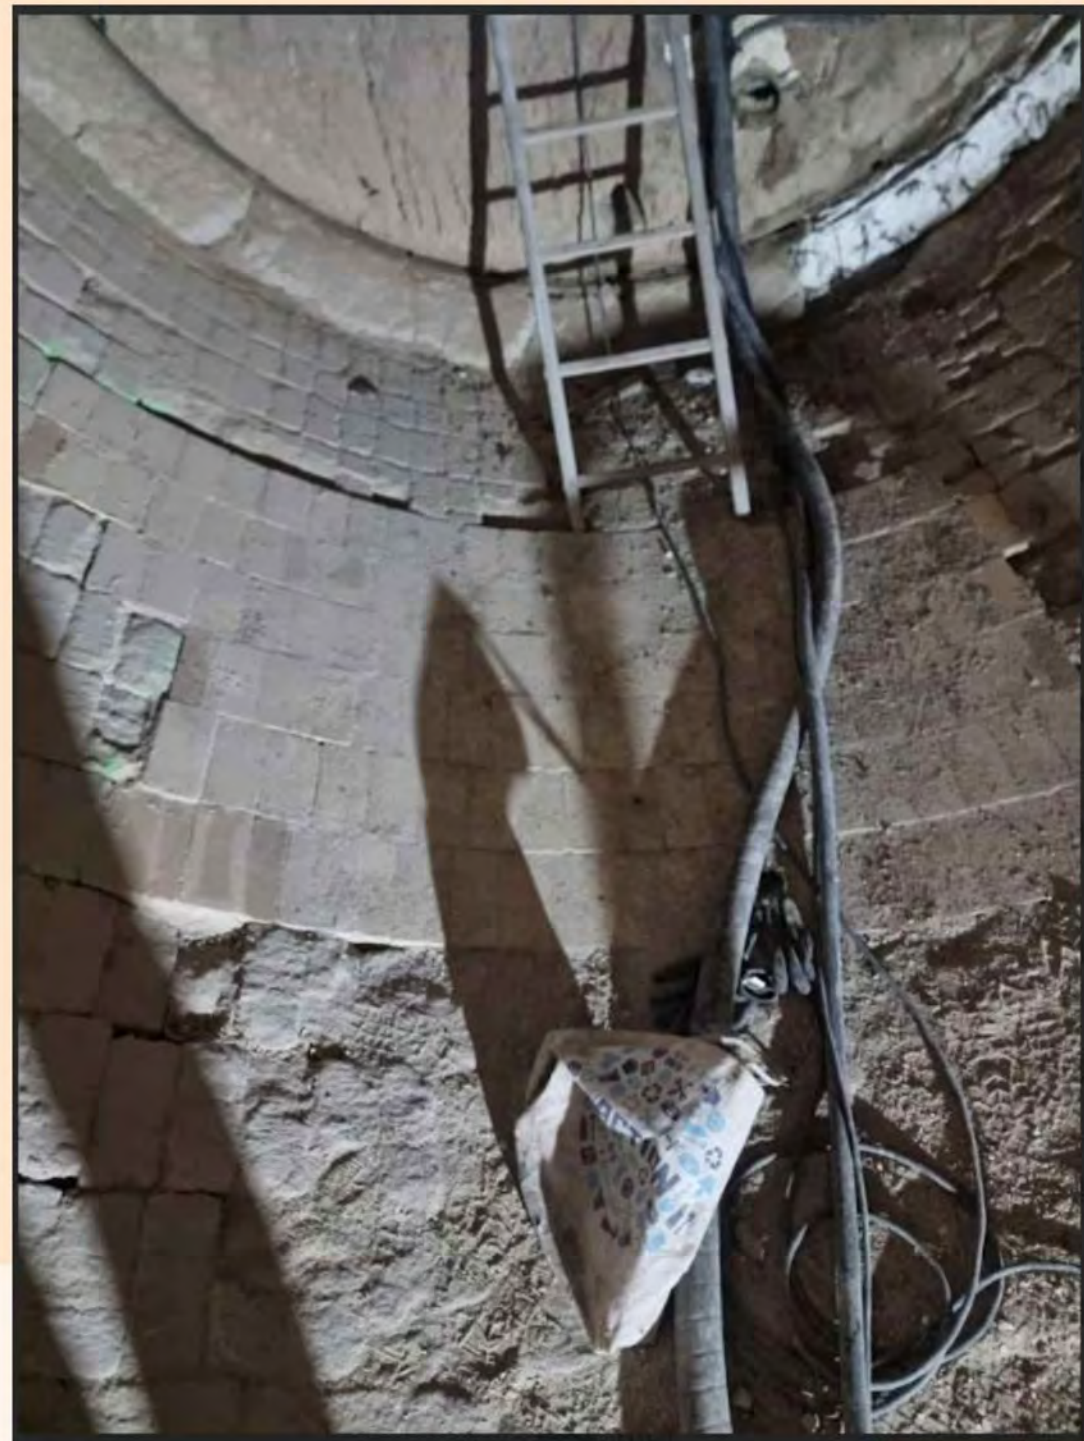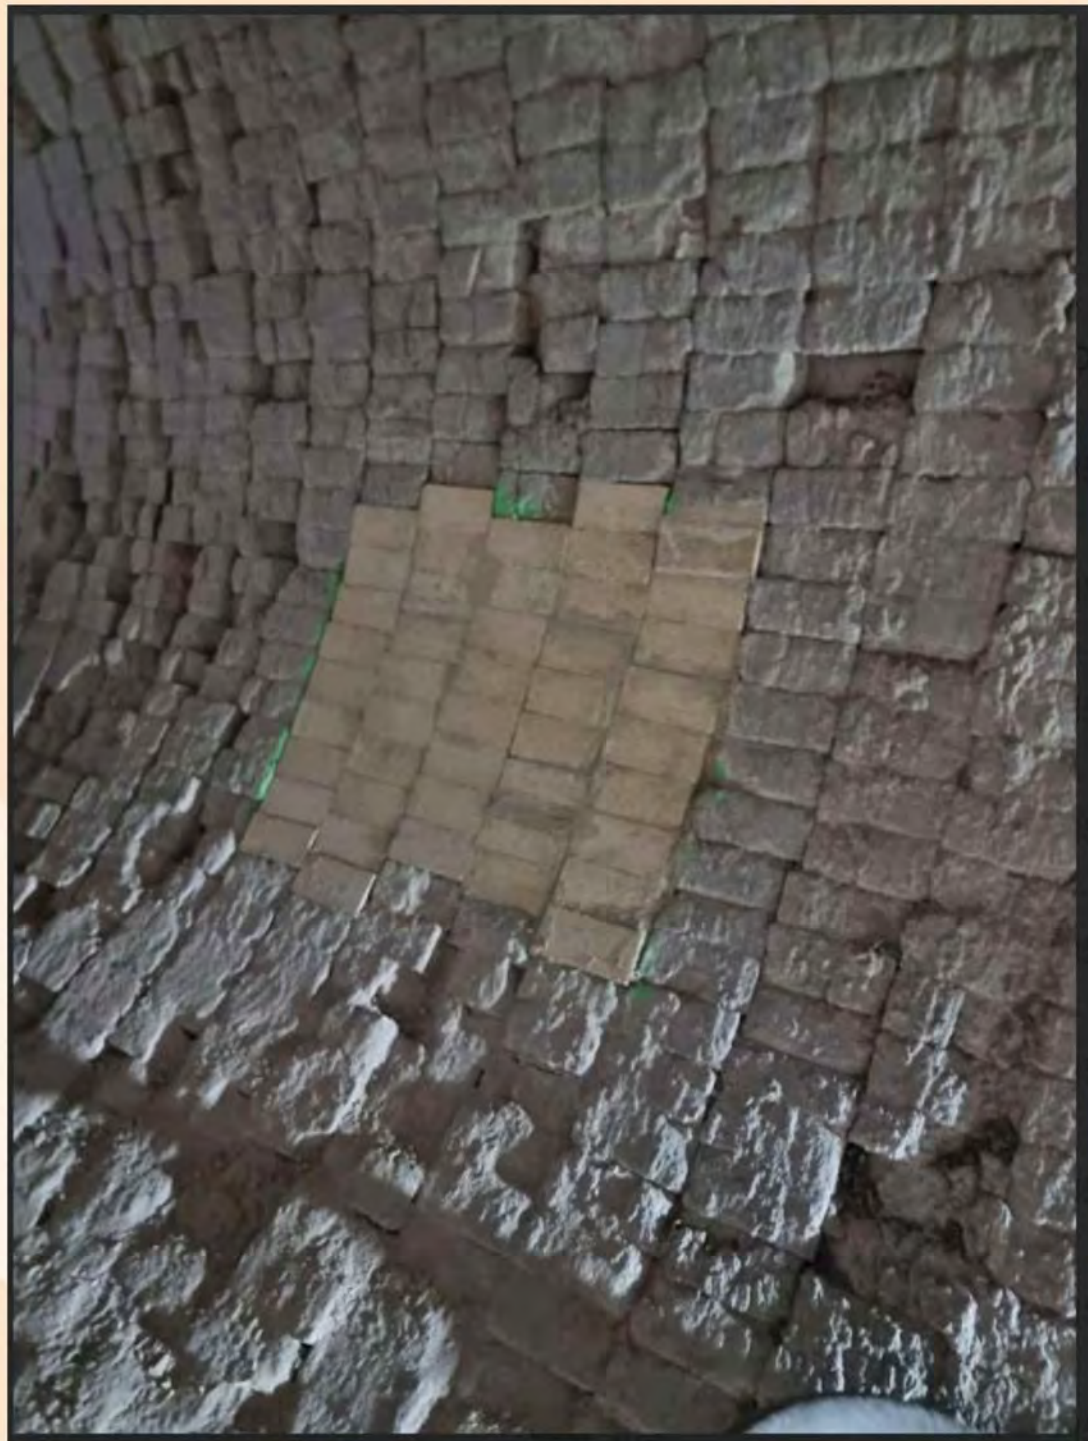



Travaux à prévoir pour 2025



- Remise en état du carneau complet et des jambages
- Remise en état garde d'eau Mayfran
- Réfractaire début parcours 1
- Gunitage bas trémie parcours 3
- Rive zone 3
- Refaire la trémies de chargement pour protéger les renforts
- Remplacement des plats REDLER ?

Annexe 2a - Planning 2025

janvier 2025					février 2025					mars 2025					avril 2025					mai 2025					juin 2025				
	Marche du four 2	F3	GTA	Explo tek		Marche du four 2	F3	GTA	Explo tek		Marche du four 2	F3	GTA	Explo tek		Marche du four 2	F3	GTA	Explo tek		Marche du four 2	F3	GTA	Explo tek		Marche du four 2	F3	GTA	Explo tek
mercredi 1 janvier 2025					samedi 1 février 2025					samedi 1 mars 2025					mardi 1 avril 2025					jeudi 1 mai 2025					dimanche 1 juin 2025				
jeudi 2 janvier 2025					dimanche 2 février 2025					dimanche 2 mars 2025					mercredi 2 avril 2025					vendredi 2 mai 2025					lundi 2 juin 2025				
vendredi 3 janvier 2025					lundi 3 février 2025					lundi 3 mars 2025					jeudi 3 avril 2025					samedi 3 mai 2025					mardi 3 juin 2025				
samedi 4 janvier 2025					mardi 4 février 2025					mardi 4 mars 2025					vendredi 4 avril 2025					dimanche 4 mai 2025					mercredi 4 juin 2025				
dimanche 5 janvier 2025					mercredi 5 février 2025					mercredi 5 mars 2025					samedi 5 avril 2025					lundi 5 mai 2025					jeudi 5 juin 2025				
lundi 6 janvier 2025					jeudi 6 février 2025					jeudi 6 mars 2025					dimanche 6 avril 2025					mardi 6 mai 2025					vendredi 6 juin 2025				
mardi 7 janvier 2025					vendredi 7 février 2025					vendredi 7 mars 2025					lundi 7 avril 2025					mercredi 7 mai 2025					samedi 7 juin 2025				
mercredi 8 janvier 2025					samedi 8 février 2025					samedi 8 mars 2025					mardi 8 avril 2025					jeudi 8 mai 2025					dimanche 8 juin 2025				
jeudi 9 janvier 2025					dimanche 9 février 2025					dimanche 9 mars 2025					mercredi 9 avril 2025					vendredi 9 mai 2025					lundi 9 juin 2025				
vendredi 10 janvier 2025					lundi 10 février 2025					lundi 10 mars 2025					jeudi 10 avril 2025					samedi 10 mai 2025					mardi 10 juin 2025				
samedi 11 janvier 2025					mardi 11 février 2025					mardi 11 mars 2025					vendredi 11 avril 2025					dimanche 11 mai 2025					mercredi 11 juin 2025				
dimanche 12 janvier 2025					mercredi 12 février 2025					mercredi 12 mars 2025					samedi 12 avril 2025					lundi 12 mai 2025					jeudi 12 juin 2025				
lundi 13 janvier 2025					jeudi 13 février 2025					jeudi 13 mars 2025					dimanche 13 avril 2025					mardi 13 mai 2025					vendredi 13 juin 2025				
mardi 14 janvier 2025					vendredi 14 février 2025					vendredi 14 mars 2025					lundi 14 avril 2025					mercredi 14 mai 2025					samedi 14 juin 2025				
mercredi 15 janvier 2025					samedi 15 février 2025					samedi 15 mars 2025					mardi 15 avril 2025					jeudi 15 mai 2025					dimanche 15 juin 2025				
jeudi 16 janvier 2025					dimanche 16 février 2025					dimanche 16 mars 2025					mercredi 16 avril 2025					vendredi 16 mai 2025					lundi 16 juin 2025				
vendredi 17 janvier 2025					lundi 17 février 2025					lundi 17 mars 2025					jeudi 17 avril 2025					samedi 17 mai 2025					mardi 17 juin 2025				
samedi 18 janvier 2025					mardi 18 février 2025					mardi 18 mars 2025					vendredi 18 avril 2025					dimanche 18 mai 2025					mercredi 18 juin 2025				
dimanche 19 janvier 2025					mercredi 19 février 2025					mercredi 19 mars 2025					samedi 19 avril 2025					lundi 19 mai 2025					jeudi 19 juin 2025				
lundi 20 janvier 2025					jeudi 20 février 2025					jeudi 20 mars 2025					dimanche 20 avril 2025					mardi 20 mai 2025					vendredi 20 juin 2025				
mardi 21 janvier 2025					vendredi 21 février 2025					vendredi 21 mars 2025					lundi 21 avril 2025					mercredi 21 mai 2025					samedi 21 juin 2025				
mercredi 22 janvier 2025					samedi 22 février 2025					samedi 22 mars 2025					mardi 22 avril 2025					jeudi 22 mai 2025					dimanche 22 juin 2025				
jeudi 23 janvier 2025					dimanche 23 février 2025					dimanche 23 mars 2025					mercredi 23 avril 2025					vendredi 23 mai 2025					lundi 23 juin 2025				
vendredi 24 janvier 2025					lundi 24 février 2025					lundi 24 mars 2025					jeudi 24 avril 2025					samedi 24 mai 2025					mardi 24 juin 2025				
samedi 25 janvier 2025					mardi 25 février 2025					mardi 25 mars 2025					vendredi 25 avril 2025					dimanche 25 mai 2025					mercredi 25 juin 2025				
dimanche 26 janvier 2025					mercredi 26 février 2025					mercredi 26 mars 2025					samedi 26 avril 2025					lundi 26 mai 2025					jeudi 26 juin 2025				
lundi 27 janvier 2025					jeudi 27 février 2025					jeudi 27 mars 2025					dimanche 27 avril 2025					mardi 27 mai 2025					vendredi 27 juin 2025				
mardi 28 janvier 2025					vendredi 28 février 2025					vendredi 28 mars 2025					lundi 28 avril 2025					mercredi 28 mai 2025					samedi 28 juin 2025				
mercredi 29 janvier 2025										samedi 29 mars 2025					mardi 29 avril 2025					jeudi 29 mai 2025					dimanche 29 juin 2025				
jeudi 30 janvier 2025										dimanche 30 mars 2025					mercredi 30 avril 2025					vendredi 30 mai 2025					lundi 30 juin 2025				
vendredi 31 janvier 2025										lundi 31 mars 2025										samedi 31 mai 2025									
	Marche du four 2	F3	GTA	Explo tek		Marche du four 2	F3	GTA	Explo tek		Marche du four 2	F3	GTA	Explo tek		Marche du four 2	F3	GTA	Explo tek		Marche du four 2	F3	GTA	Explo tek		Marche du four 2	F3	GTA	Explo tek
mardi 1 juillet 2025					vendredi 1 août 2025					lundi 1 septembre 2025					mercredi 1 octobre 2025					samedi 1 novembre 2025					lundi 1 décembre 2025				
mercredi 2 juillet 2025					samedi 2 août 2025					mardi 2 septembre 2025					jeudi 2 octobre 2025					dimanche 2 novembre 2025					mardi 2 décembre 2025				
jeudi 3 juillet 2025					dimanche 3 août 2025					mercredi 3 septembre 2025					vendredi 3 octobre 2025					lundi 3 novembre 2025					mercredi 3 décembre 2025				
vendredi 4 juillet 2025					lundi 4 août 2025					jeudi 4 septembre 2025					samedi 4 octobre 2025					mardi 4 novembre 2025					jeudi 4 décembre 2025				
samedi 5 juillet 2025					mardi 5 août 2025					vendredi 5 septembre 2025					dimanche 5 octobre 2025					mercredi 5 novembre 2025					vendredi 5 décembre 2025				
dimanche 6 juillet 2025					mercredi 6 août 2025					samedi 6 septembre 2025					lundi 6 octobre 2025					jeudi 6 novembre 2025					samedi 6 décembre 2025				
lundi 7 juillet 2025					jeudi 7 août 2025					dimanche 7 septembre 2025					mardi 7 octobre 2025					vendredi 7 novembre 2025					dimanche 7 décembre 2025				
mardi 8 juillet 2025					vendredi 8 août 2025					lundi 8 septembre 2025					mercredi 8 octobre 2025					samedi 8 novembre 2025					lundi 8 décembre 2025				
mercredi 9 juillet 2025					samedi 9 août 2025					mardi 9 septembre 2025					jeudi 9 octobre 2025					dimanche 9 novembre 2025					mardi 9 décembre 2025				
jeudi 10 juillet 2025					dimanche 10 août 2025					mercredi 10 septembre 2025					vendredi 10 octobre 2025					lundi 10 novembre 2025					mercredi 10 décembre 2025				
vendredi 11 juillet 2025					lundi 11 août 2025					jeudi 11 septembre 2025					samedi 11 octobre 2025					mardi 11 novembre 2025					jeudi 11 décembre 2025				
samedi 12 juillet 2025					mardi 12 août 2025					vendredi 12 septembre 2025					dimanche 12 octobre 2025					mercredi 12 novembre 2025									

Annexe 3a – Récapitulatif des formations 2024

FORMATIONS REALISEES - EXERCICE 2024 - Intitulés de formation	Durée en heures
ADR SPECIFICITE : chargement/déchargement, stockage/manipulation des produits	32.0
Amiante : Encadrement chantier (sous-section 4)	7.0
Amiante : Opérateurs de chantier (sous-section 4)	14.0
ATEX : atmosphère explosive	63.0
Automatismes industriels : Perfectionnement - Maintenance CONTROLLOGIX	126.0
CACES R482 Conducteur d'engins de chantier	25.0
CACES R486 PEMP Conduire en sécurité des plates-formes élévatrices mobiles de personnels (nacelles)	42.0
CACES R489 CAT 3. Conduire en sécurité des chariots automoteurs	32.0
Conduire des équipements sous pression dans une unité de valorisation énergétique - Mesures de prévention des risques sur les installations vapeur	35.0
Conduire des ponts roulants sur les sites de réception des déchets	21.0
Consignation : Mise en sécurité des équipements et installations de travail	42.0
Consolider ses compétences en conduite d'un traitement d'eau pour production vapeur	168.0
Échafaudages de pied - Utilisateurs	35.0
Habilitation électrique	161.0
Incendie extincteur RIA - Équipier de 2ème niveau	40.0
Logiciel Chronotime - Paies	9.0
Maintenance des pompes	147.0
Membre CSE et CSSCT	35.0
OHS Leadership	10.5
Parcours Manager de proximité : les fondamentaux	42.0
Réagir face à une situation d'urgence dans une unité de valorisation énergétique	42.0
Réglementation du travail et ICPE	14.0
Sensibilisation à l'hygiène de vie	26.0
Soudure Tungsten Inert Gas (TIG)	63.0
Sauveteur Secouriste du Travail	42.0
Travailler en sécurité dans les espaces confinés - Intervention en capacité	112.0
Travaux en hauteur et port du harnais	35.0
Variateurs de vitesse - Diagnostic et maintenance	84.0
TOTAL HEURES	1504.5

Annexe 3a – Récapitulatif des formations 2024

FORMATIONS REALISEES - EXERCICE 2024 - Intitulés de formation	Durée en heures
ADR SPECIFICITE : chargement/déchargement, stockage/manipulation des produits	32.0
Amiante : Encadrement chantier (sous-section 4)	7.0
Amiante : Opérateurs de chantier (sous-section 4)	14.0
ATEX : atmosphère explosive	63.0
Automatismes industriels : Perfectionnement - Maintenance CONTROLLOGIX	126.0
CACES R482 Conducteur d'engins de chantier	25.0
CACES R486 PEMP Conduire en sécurité des plates-formes élévatrices mobiles de personnels (nacelles)	42.0
CACES R489 CAT 3. Conduire en sécurité des chariots automoteurs	32.0
Conduire des équipements sous pression dans une unité de valorisation énergétique - Mesures de prévention des risques sur les installations vapeur	35.0
Conduire des ponts roulants sur les sites de réception des déchets	21.0
Consignation : Mise en sécurité des équipements et installations de travail	42.0
Consolider ses compétences en conduite d'un traitement d'eau pour production vapeur	168.0
Échafaudages de pied - Utilisateurs	35.0
Habilitation électrique	161.0
Incendie extincteur RIA - Équipier de 2ème niveau	40.0
Logiciel Chronotime - Paies	9.0
Maintenance des pompes	147.0
Membre CSE et CSSCT	35.0
OHS Leadership	10.5
Parcours Manager de proximité : les fondamentaux	42.0
Réagir face à une situation d'urgence dans une unité de valorisation énergétique	42.0
Réglementation du travail et ICPE	14.0
Sensibilisation à l'hygiène de vie	26.0
Soudure Tungsten Inert Gas (TIG)	63.0
Sauveteur Secouriste du Travail	42.0
Travailler en sécurité dans les espaces confinés - Intervention en capacité	112.0
Travaux en hauteur et port du harnais	35.0
Variateurs de vitesse - Diagnostic et maintenance	84.0
TOTAL HEURES	1504.5

Annexe 3b – Récapitulatif des formations prévues 2025


FORMATIONS PROGRAMMÉES - EXERCICE 2025 - Intitulés de formation	Durée en heures
ADR SPECIFICITE : chargement/déchargement, stockage/manipulation des produits	35.00
Amiante : Encadrant technique	35.00
Amiante : Opérateurs de chantier (sous-section 4)	21.00
ATEX : atmosphère explosive	105.00
CACES R482 - Conduire en sécurité des engins de chantier	56.00
CACES R484 - Pontier elingueur Conduire des ponts roulants	14.00
CACES R486 Cat B PEMP Conduire en sécurité des plates-formes élévatrices mobiles de personnels (nacelles)	14.00
CACES R489 - Conduire en sécurité des chariots automoteurs	84.00
Conduire des équipements sous pression dans une unité de valorisation énergétique - Mesures de prévention des risques sur les installations vapeur	49.00
Conduire des ponts roulants sur les sites de réception des déchets	10.50
Consignation : Mise en sécurité des équipements et installations de travail	35.00
Démarche O.S.S.C.A.R Manager (Organisation Santé Sécurité Autour Conduites à Risques) / PASS - Collaborateurs Prévention des conduites addictives en milieux professionnels - Opérateur	105.00
Diagnostic de Dysfonctionnement en Instrumentation - Régulation	245.00
Échafaudages de pied - Utilisateurs	14.00
ÉQUILIBRAGE CIRCUITS HYDRAULIQUES – NIVEAU 1	105.00
Habilitation électrique BT - HT	84.00
Incendie extincteur RIA - Equipier de 2ème niveau	35.00
Intervention sur les installations de production et de distribution de vapeur ou d'eau surchauffée	21.00
Les bases des gestes et postures	14.00
Maintenance spécifique des UVE	42.00
OHS Leadership	56.00
Parcours Manager de proximité : les fondamentaux	56.00
Simulateur Analyser, comprendre et maîtriser les paramètres techniques d'une UVE	49.00
Sauveteur Secouriste du Travail	84.00
TCVE - Titre Technicien de Centre de Valorisation Énergétique	343.00
Travailler en sécurité dans les espaces confinés - Intervention en capacité	28.00
Travaux en hauteur et port du harnais	35.00
UIC Niveau 1 - Personnel d'entreprises extérieures intervenant sur sites chimiques et industriels	14.00
UIC Niveau 2 - Personnel d'entreprises extérieures intervenant sur sites chimiques et industriels	28.00
TOTAL HEURES	1816.50

Annexe 3b – Récapitulatif des formations prévues 2025

FORMATIONS PROGRAMMÉES - EXERCICE 2025 - Intitulés de formation	Durée en heures
ADR SPECIFICITE : chargement/déchargement, stockage/manipulation des produits	35.00
Amiante : Encadrant technique	35.00
Amiante : Opérateurs de chantier (sous-section 4)	21.00
ATEX : atmosphère explosive	105.00
CACES R482 - Conduire en sécurité des engins de chantier	56.00
CACES R484 - Pontier elingueur Conduire des ponts roulants	14.00
CACES R486 Cat B PEMP Conduire en sécurité des plates-formes élévatrices mobiles de personnels (nacelles)	14.00
CACES R489 - Conduire en sécurité des chariots automoteurs	84.00
Conduire des équipements sous pression dans une unité de valorisation énergétique - Mesures de prévention des risques sur les installations vapeur	49.00
Conduire des ponts roulants sur les sites de réception des déchets	10.50
Consignation : Mise en sécurité des équipements et installations de travail	35.00
Démarche O.S.S.C.A.R Manager (Organisation Santé Sécurité Autour Conduites à Risques) / PASS - Collaborateurs Prévention des conduites addictives en milieux professionnels - Opérateur	105.00
Diagnostic de Dysfonctionnement en Instrumentation - Régulation	245.00
Échafaudages de pied - Utilisateurs	14.00
ÉQUILIBRAGE CIRCUITS HYDRAULIQUES – NIVEAU 1	105.00
Habilitation électrique BT - HT	84.00
Incendie extincteur RIA - Equipier de 2ème niveau	35.00
Intervention sur les installations de production et de distribution de vapeur ou d'eau surchauffée	21.00
Les bases des gestes et postures	14.00
Maintenance spécifique des UVE	42.00
OHS Leadership	56.00
Parcours Manager de proximité : les fondamentaux	56.00
Simulateur Analyser, comprendre et maîtriser les paramètres techniques d'une UVE	49.00
Sauveteur Secouriste du Travail	84.00
TCVE - Titre Technicien de Centre de Valorisation Énergétique	343.00
Travailler en sécurité dans les espaces confinés - Intervention en capacité	28.00
Travaux en hauteur et port du harnais	35.00
UIC Niveau 1 - Personnel d'entreprises extérieures intervenant sur sites chimiques et industriels	14.00
UIC Niveau 2 - Personnel d'entreprises extérieures intervenant sur sites chimiques et industriels	28.00
TOTAL HEURES	1816.50

**SURVEILLANCE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DES
RETOMBEES ATMOSPHERIQUES DE DIOXINES/FURANNES ET DE
METAUX DU CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE
LABEUVRIERE**

Véolia Propreté VALNOR

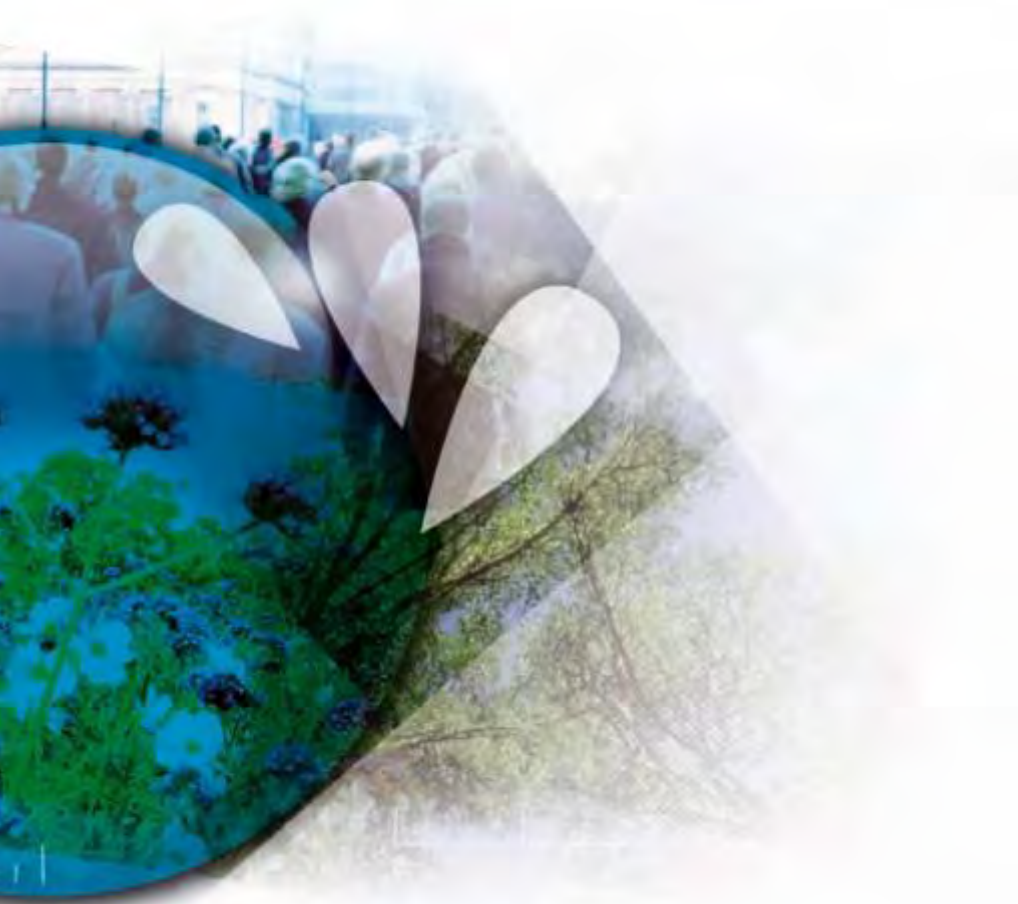

Campagne de mesures 2024
Rapport d'étude - Version 1.0

Surveillance de l'impact sur l'environnement des retombées atmosphériques de dioxines/furannes et de métaux du centre de valorisation énergétique de Labeuvrière

Client : Véolia Propreté VALNOR
CVE de Labeuvrière
Rue Jean de Sars
62122 LABEUVRIERE


N° de dossier : 24-RA-05-DS-14
N° de version : Version 1.0
Date de révision : Juin 2024

Destinataires : M. GAUTIER
gilles.gautier@veolia.com

M^{me} DUPLOUY
florine.duplouy@veolia.com

Affaire suivie par : M^{me} FRANÇOIS
marjorie.francois@biomonitor.fr

Ce rapport comporte **66 pages** y compris les annexes. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

	Rédaction	Vérification	Approbation
Nom	D. SIMILIEN	M. FRANÇOIS	J. MERSCH
Fonction	Chargée d'études	Responsable d'études	Gérant
Signature			

SOMMAIRE

LISTE DES FIGURES	4
LISTE DES TABLEAUX.....	4
1. CADRE ET OBJECTIF DE L'ETUDE.....	6
2. METHODE ET MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE	7
2.1. Principe.....	7
2.2. Présentation des dispositifs de mesures.....	7
2.3. Exposition des dispositifs	8
2.4. Polluants recherchés, procédures analytiques et expression des résultats	8
2.5. Modalités d'interprétation des résultats	9
3. LOCALISATION DES STATIONS DE MESURES.....	10
3.1. Macro-implantation	10
3.2. Micro-implantation	12
4. PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION	15
5. CONDITIONS D'EXPOSITION DES STATIONS DE MESURES	16
5.1. Analyse des vents	16
5.1.1. Analyse de la rose des vents	16
5.1.2. Fréquence d'exposition théorique des stations de mesures.....	17
5.2. Pluviométrie	18
6. RETOMBÉES ATMOSPHERIQUES DE DIOXINES/FURANNES.....	20
6.1. Résultats 2024	20
6.2. Comparaison des résultats avec les campagnes précédentes	21
7. RETOMBÉES ATMOSPHERIQUES DE METAUX.....	22
7.1. Résultats 2024	22
7.2. Comparaison des résultats avec les campagnes précédentes	24
8. BILAN	26
ANNEXES	27

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Présentation des dispositifs de mesures (source : BioMonitor)	7
Figure 2. Localisation des stations de mesures des retombées atmosphériques dans l'environnement du CVE de Labeuvrière, superposée à l'étude de dispersion	11
Figure 3. Paramètres de fonctionnement des fours du CVE de Labeuvrière de janvier 2023 à avril 2024	16
Figure 4. Régime des vents pris en compte pour la surveillance réalisée du 06 février au 04 avril 2024	17
Figure 5. Pluviométrie journalière mesurée sur la période d'exposition des collecteurs de précipitations sur la station Météo-France de Lillers (en mm).....	19
Figure 6. Pluviométrie moyenne mesurée sur les différentes stations de prélèvement et sur la station Météo-France de Lillers (en mm).....	19
Figure 7. Évolution des dépôts atmosphériques de dioxines/furannes dans l'environnement du CVE de Labeuvrière entre 2020 et 2024.....	21
Figure 8. Evolution des concentrations en métaux mesurées dans les collecteurs de précipitations dans l'environnement du CVE de Labeuvrière entre 2020 et 2024.....	25

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Période d'exposition des collecteurs de précipitations	8
Tableau 2. Présentation des limites de quantification dans les retombées atmosphériques	9
Tableau 3. Niveaux de dépôts atmosphériques totaux moyens en PCDD/F et en métaux attendus dans différents contextes environnementaux (source : INERIS).....	10
Tableau 4. Distance, orientation et fréquence d'exposition aux vents des stations vis-à-vis du CVE Labeuvrière durant la période de collecte des précipitations en 2024	18
Tableau 5. Retombées en PCDD/F (en pg I-TEQ/m ² /j) mesurées dans les collecteurs de précipitations installés du 06 février au 04 avril 2024 dans l'environnement du CVE de Labeuvrière.....	20
Tableau 6. Retombées métalliques (en µg/m ² /j) mesurées dans les collecteurs de précipitations installés du 06 février au 04 avril 2024 dans l'environnement du CVE de Labeuvrière.....	22

RESUME NON TECHNIQUE

La surveillance de l'impact sur l'environnement d'une activité industrielle est un impératif réglementaire que se doivent de respecter les exploitants d'installations d'incinération et de co-incinération de déchets (arrêté ministériel du 20/09/2002). Pour répondre à ces exigences, Véolia Propreté VALNOR a mis en œuvre un programme de surveillance fondé sur la mesure des retombées atmosphériques par la mise en place de collecteurs de précipitations selon la norme NF X 43-014.

Cette méthode a été employée en 2008, 2011 (2 campagnes), et annuellement depuis 2012 autour du Centre de Valorisation Énergétique (CVE) de Labeuvrière (62). L'étude porte sur la surveillance des dioxines/furannes et de douze métaux sur dix stations autour de l'usine. La localisation de l'ensemble des stations repose sur une étude de dispersion préalablement établie permettant d'évaluer l'impact du CVE de Labeuvrière sur son environnement.

La campagne de mesures de cette année a été réalisée du 06 février au 04 avril 2024, pendant une période représentative du fonctionnement normal de l'incinérateur.

Les résultats des mesures réalisées en 2024 n'ont pas permis de mettre en évidence de retombées atmosphériques significatives dans l'environnement de l'incinérateur. Les niveaux mesurés sur les stations potentiellement impactées sont de l'ordre de ceux mesurés sur les stations représentatives du bruit de fond local et conformes aux valeurs interprétatives de l'INERIS. A l'instar des précédentes campagnes de mesures, les résultats attestent de l'absence d'impact de l'incinérateur sur son environnement.

1. CADRE ET OBJECTIF DE L'ETUDE

La surveillance des effets sur l'environnement est un thème introduit dans la réglementation depuis l'arrêté ministériel du 02 février 1998. Ce thème a été par la suite approfondi au fur et à mesure de la mise en application d'arrêtés sectoriels.

Depuis les arrêtés du 20 septembre 2002 concernant l'incinération et la co-incinération des déchets, la surveillance des effets sur l'environnement s'attache aussi de plus en plus à contrôler/évaluer l'état de l'environnement autour de l'installation visée, c'est-à-dire en dehors des limites administratives de l'installation. Cette surveillance se concrétise par la mise en œuvre de programmes d'échantillonnage et de mesures dans l'environnement. On parle alors de « Plan de Surveillance Environnemental » ou PSE dont le contenu est dicté *a minima* par les prescriptions des Service de l'État.

Le Centre de Valorisation Énergétique (CVE) de Labeuvrière étant soumis à cette réglementation, la société VALNOR se doit donc de mettre en place un programme de surveillance de l'impact des retombées atmosphériques émises par l'incinérateur, de suivre par tout moyen adapté les niveaux de concentration des retombées atmosphériques éventuelles en dioxines/furannes et métaux et de détecter les niveaux anormalement élevés.

Depuis 2011, BioMonitor met en œuvre le plan de surveillance environnemental pour le suivi des dioxines/furannes et des métaux dans l'environnement du CVE sur dix stations de mesures permettant d'assurer une continuité dans les procédures méthodologiques de suivi.

Les résultats présentés dans cette étude sont propres à la période d'étude et aux sites sur lesquels ils ont été obtenus. Ils ne peuvent pas être représentatifs des niveaux annuels ni être extrapolés à la commune sur laquelle le site est localisé.

2. METHODE ET MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE

2.1. Principe

Dans le cas de l'incinération d'ordures ménagères, après leur émission à la cheminée et une brève phase transitoire, les dioxines/furannes et les métaux lourds se retrouvent majoritairement sous forme particulaire dans l'air ambiant. En fonction de la taille, de la composition, de la granulométrie et de la nature des particules et des conditions météorologiques (vent, température, humidité), les particules ont un temps de résidence plus ou moins long dans l'atmosphère et vont être éliminées selon deux processus de dépôts atmosphériques que sont les **retombées sèches** (par gravitation, par mouvement Brownien ou par impaction et interception) et les **retombées humides** (lessivage durant les précipitations ou piégeage par les gouttes d'eau nuageuses).

L'un des moyens pour suivre l'impact de ce type d'activité est alors de mesurer les retombées au sol. Pour cela, il existe une procédure normalisée décrite dans la norme **NF X43-014**¹ "Détermination des retombées atmosphériques totales" de novembre 2017. Elle fait appel à des collecteurs de précipitations (ou jauges Owen), système employé ici depuis 2008.

2.2. Présentation des dispositifs de mesures

Les dispositifs installés par BioMonitor (**figure 1**) sont constitués pour chaque station de mesures par deux jauges OWEN équipées :

- o d'un collecteur avec entonnoir et flacon de récupération de 20 litres en verre pour le prélèvement des dioxines/furannes ;
- o d'un collecteur avec entonnoir et flacon de récupération de 25 litres en polyéthylène (PE) pour le prélèvement des métaux.

L'ensemble entonnoir et collecteur est inséré dans un trépied servant de support. Le contenu de chaque flacon est mis à l'abri de la lumière pour limiter la prolifération d'algues et la photo-dégradation des polluants organiques comme les dioxines/furannes. Chaque récipient est équipé d'un bouchon vissant hermétique pour le transport.



Figure 1. Présentation des dispositifs de mesures
(source : BioMonitor)

¹ NF X43-014, Détermination des retombées atmosphériques totales – Échantillonnage, Préparation des échantillons avant analyses, novembre 2017, 43 p.

2.3. Exposition des dispositifs

Les phases de préparation, d'exposition et de retrait des collecteurs de précipitations sont conformes à la norme **NF X43-014**. Aucun écart à la méthodologie décrite dans la norme n'a été signalé. Les dates de pose et de dépose ainsi que les durées d'exposition des dispositifs de collecte sont renseignées par station dans le **tableau 1** ci-après.

En outre, un blanc de terrain a été réalisé pour évaluer le niveau de contamination du matériel utilisé ainsi que celle générée par les conditions d'exposition et les procédures opératoires. Les flacons ont été mis en place aux pieds des supports installés sur la station 10.

Tableau 1. Période d'exposition des collecteurs de précipitations

Station	Date d'installation	Date de retrait	Durée d'exposition
Station 1 : Mairie de Chocques	06/02/2024	03/04/2024	57 jours
Station 2 : Mat'Diffusion*	06/02/2024	03/04/2024	57 jours
Station 3 : Champs Annezin	06/02/2024	03/04/2024	57 jours
Station 4 : École maternelle de Chocques	06/02/2024	03/04/2024	57 jours
Station 5 : Cité Donat Agache – Labeuvrière*	06/02/2024	03/04/2024	57 jours
Station 6 : Pré Labeuvrière	07/02/2024	04/04/2024	57 jours
Station 7 : Cimetière Lapugnoy	07/02/2024	03/04/2024	56 jours
Station 8 : Complexe sportif Labeuvrière	07/02/2024	04/04/2024	57 jours
Station 9 : École Lapugnoy	07/02/2024	03/04/2024	56 jours
Station 10 : Château d'eau - Lapugnoy	06/02/2024	04/04/2024	58 jours

* stations renommées suite à leur déplacement (anciennement « Pépinière – Vendin-lès-Béthune » pour la station 2 et « Ferme de Labeuvrière » pour la station 5)

2.4. Polluants recherchés, procédures analytiques et expression des résultats

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire Micropolluants Technologie, accrédité COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 sous le numéro 1-1151 pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en environnement. Les contaminants recherchés et les caractéristiques des méthodes analytiques mises en œuvre sont présentés dans le **tableau 2** ci-après. Les analyses de métaux sont réalisées sur les retombées atmosphériques en phase **séparées** (métaux solubles et insolubles).

Tableau 2. Présentation des limites de quantification dans les retombées atmosphériques

Composés	Méthode	Incertitude analytique	Limite de quantification		Unité
PCDD/F (17 congénères)	HRGC/HRMS selon la méthode interne MOp C- 4/58 et In C-4/15	15 %	1,2 pg I-TEQ/ éch		pg I _{OTAN} ⁻ TEQ/m ² /j
12 Métaux			Retombées atmosphérique solubles (µg/L)	Retombées atmosphériques insolubles (ng/ech)	
As, Cd, Pb	ICP-MS selon la norme NF EN ISO 17294-2	25 %	0,1 µg/L	25 ng/ech	µg/m ² /j
Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V et Tl			0,5 µg/L	125 ng/ech	
Hg			0,05 µg/L	25 ng/ech	

HRGC/HRMS : chromatographie gazeuse haute résolution avec spectromètre de masse haute résolution

ICP-MS : plasma à couplage inductif avec détecteur de spectrométrie de masse

AFS : spectrométrie de fluorescence atomique

2.5. Modalités d'interprétation des résultats

2.5.1. Comparaison des résultats entre stations

D'après les recommandations de l'INERIS², un plan de surveillance environnemental doit prévoir l'implantation de plusieurs stations d'exposition dans une zone d'impact principal et secondaire et *a minima* une station définie dans une zone supposée être à l'abri des vents dominants en provenance de l'usine (**points de mesure 2 et 9** dans le cadre de cette étude). Les résultats d'analyses effectuées sur les échantillons de précipitations des stations témoins sont généralement représentatifs des teneurs naturelles habituellement mesurées dans l'environnement en dehors de l'influence directe d'une source industrielle. Ce niveau d'interprétation consiste donc à comparer l'ensemble des résultats mesurés sur les stations d'impact potentiel à ceux relevés sur les **stations témoins**, hors influence du site et à mettre en exergue les résultats marquants, en considérant notamment les conditions météorologiques et les influences exogènes de la zone d'étude.

2.5.2. Comparaison aux valeurs interprétatives

Pour les résultats sur les collecteurs de précipitations, il n'existe pas à l'heure actuelle de valeur réglementaire pour les dioxines/furannes. Un outil d'aide à l'interprétation consiste à comparer les

² INERIS, Guide sur la surveillance dans l'air autour des installations classées – Retombées des émissions atmosphériques, Verneuil-en-Halatte : INERIS – 201065 – 2172207 – v1.0, décembre 2021

données obtenues à la littérature existante. L'INERIS³ a réalisé une synthèse des concentrations en dioxines et furannes et huit éléments métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb et Zn) mesurées dans les retombées atmosphériques en France autour de 22 incinérateurs entre 2002 et 2011. Le **tableau 3** donne les valeurs moyennes attendues par typologie de sites d'exposition.

Tableau 3. Niveaux de dépôts atmosphériques totaux moyens en PCDD/F et en métaux attendus dans différents contextes environnementaux (source : INERIS)

Zone	PCDD/F	As	Cd	Cr	Cu	Hg	Mn	Ni	Pb
	pg I-TEQ/m ² /j	µg/m ² /j							
Bruit de fond rural	1,9	0,9	0,4	2,5	11	0,1	43	3,2	7
Bruit de fond urbain	3,0	1,3	0,5	4,6	21	0,1	55	4,0	20
Zone impactée située entre 500 m et 1000 m de l'incinérateur	2,6	1,0	0,3	2,1	31	0,4	35	5,0	5
Zone impactée située entre 100 m et 500 m de l'incinérateur	3,6	1,4	0,3	2,8	40	0,3	32	3,2	11
Zone impactée située à moins de 100 m de l'incinérateur	15,2	2,8	2,8	29,5	23	0,2	291	25,9	217

3. LOCALISATION DES STATIONS DE MESURES

3.1. Macro-implantation

Le choix des stations de mesures a été fondé sur la base des résultats de l'étude de dispersion des émissions atmosphériques réalisée par ARIA TECHNOLOGIES en mars 2006 et sur la base de l'étude relative à la définition de la stratégie de surveillance des émissions atmosphériques du CVE de Labeuvrière réalisée par TAUW ENVIRONNEMENT en décembre 2007 (rapport n°6030084-V01).

Les stations de mesures sont au nombre de dix. Elles sont placées dans des zones supposées « impactées » et « non impactées » et en tenant compte de la présence de lieux sensibles ou d'établissements recevant du public. La **figure 2** présente la localisation des stations de mesures autour de l'incinérateur superposée à l'étude de dispersion. La localisation des stations est similaire au plan de surveillance de l'année précédente. Pour rappel, suite à des changements de propriétaires des terrains, la station 2 a été déplacée de 70 mètres au sud-ouest, dans l'enceinte de l'entreprise Mat'Diffusion et la station 5 de 50 mètres à l'ouest, sur le terrain d'un particulier. Ces déplacements sont sans impact sur la typologie de ces stations.

³ Rapport d'étude INERIS DRC-13-136338-06193C, Guide de surveillance de l'impact sur l'environnement des émissions atmosphériques des installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et de déchets d'activité de soins à risques infectieux, 2013, 39 pages

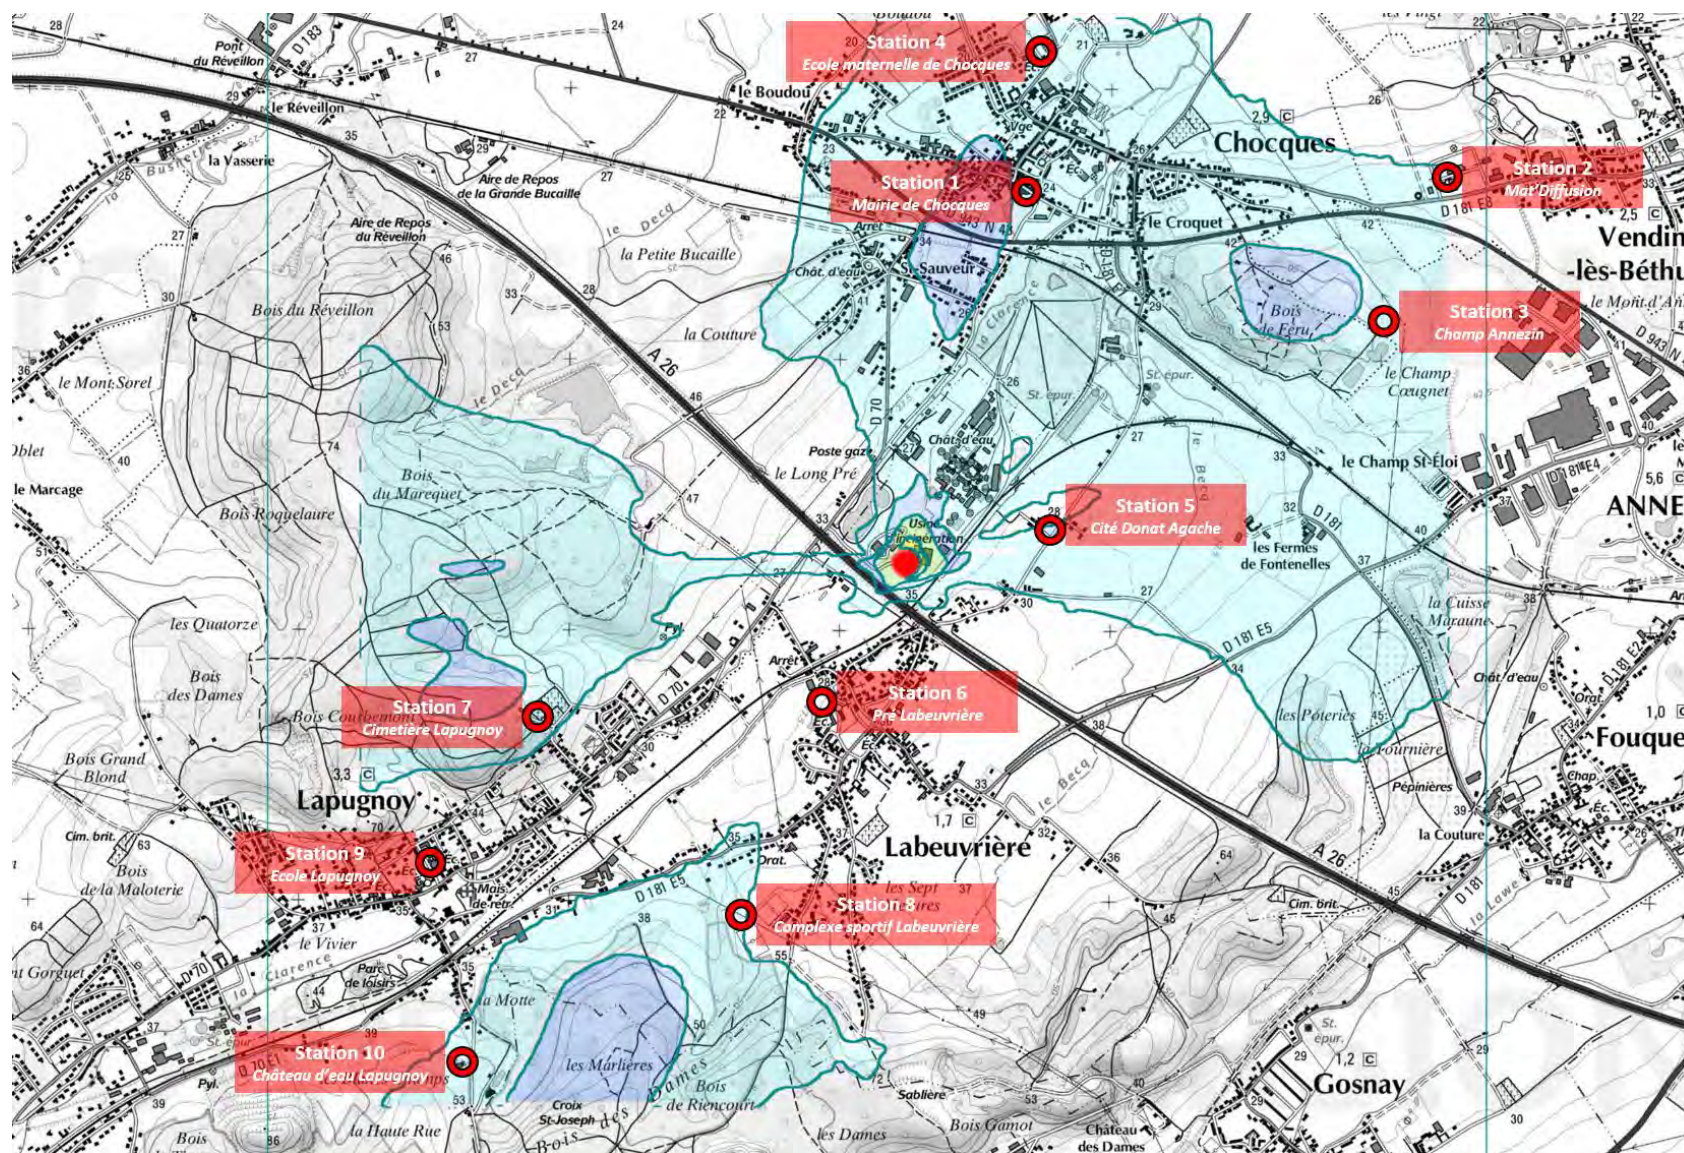



Figure 2. Localisation des stations de mesures des retombées atmosphériques dans l'environnement du CVE de Labeuvrière, superposée à l'étude de dispersion (extrait de la carte IGN ; échelle : 1/25000^{ème})

3.2. Micro-implantation

La description et la typologie des stations de mesures sont présentées ci-après. Les photographies des sites reproduites ci-après illustrent les zones de prélèvement.

Station 1 : Mairie de Chocques

Les jauges ont été installées sur le toit de la mairie de Chocques à 1,4 km au nord/nord-est de l'usine. Elle constitue une zone d'impact principal dans un secteur d'habitation.

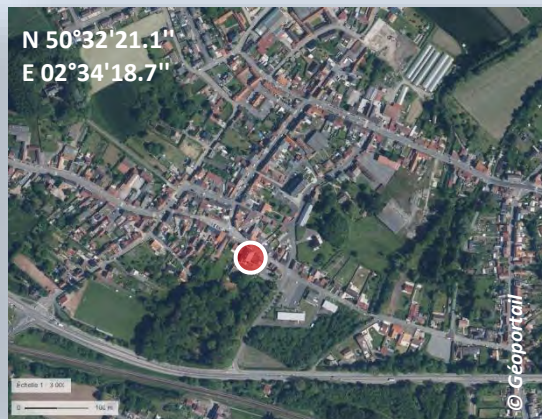


Station 2 : Mat'Diffusion (anciennement Pépinière – Vendin-lès-Béthune)

Les jauges ont été placées dans l'enceinte de l'entreprise Mat'Diffusion à Vendin-lès-Béthune à 2,3 km au nord-est de l'usine. Cette station, déplacée de 70 mètres vers le sud-ouest par rapport à la campagne de 2022, est située dans une zone non impactée par l'activité de l'usine. Elle permet de mesurer le bruit de fond local.




Station 3 : Champ Annezin

Les jauges ont été implantées dans un champ cultivé à 1,9 km au nord-est de l'usine. Cette station constitue une zone d'impact principal.

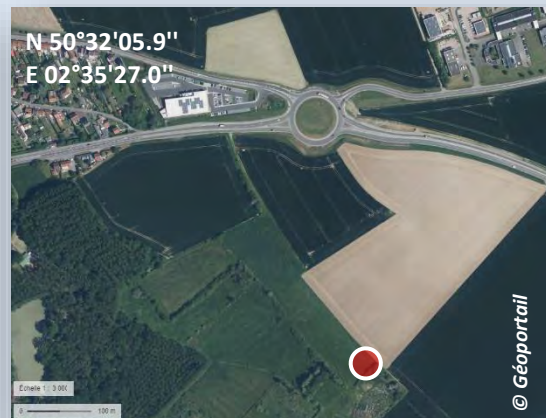

Station 4 : Ecole maternelle de Chocques

Les jauges sont installées sur le toit de l'école maternelle de Chocques, à 1,8 km au nord/nord-est de l'usine en zone d'impact secondaire.

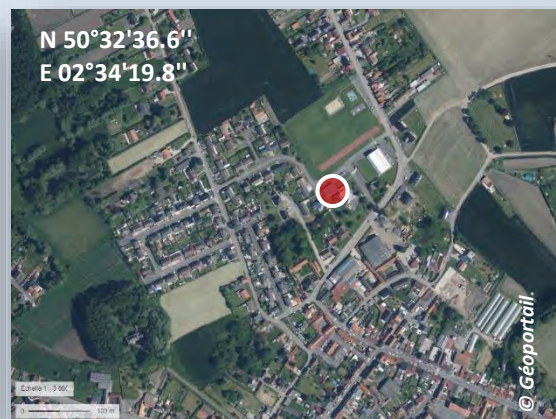


Station 5 : Cité Donat Agache (anciennement Ferme Labeuvrière)

Les jauges ont été installées chez un particulier résidant sur la commune de Labeuvrière, à 0,5 km à l'est de l'usine. Cette station, déplacée de 50 mètres à l'ouest par rapport à la campagne précédente est située dans une zone d'impact secondaire proche de l'incinérateur.




Station 6 : Pré Labeuvrière

Les jauges ont été implantées dans un pré proche des services techniques de Labeuvrière à 0,7 km au sud-sud/ouest de l'usine. Cette station n'est pas située sous le panache de dispersion des retombées atmosphériques mais elle est proche de l'installation.

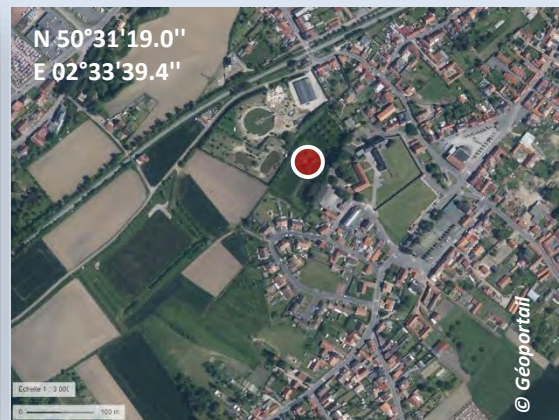


Station 7 : Cimetière Lapugnoy

Les jauges ont été installées en toiture au niveau du cimetière de Lapugnoy. La station est située à 1,5 km au sud/ouest-ouest de l'usine. Elle constitue une zone d'impact principal.

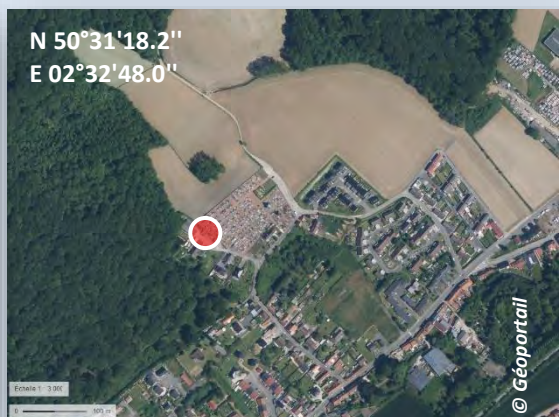


Station 8 : Complexe sportif Labeuvrière

Les jauges ont été installées aux abords du complexe sportif de Labeuvrière situé à 1,5 km au sud-sud/ouest de l'usine. Cette station est située dans une zone d'impact secondaire.

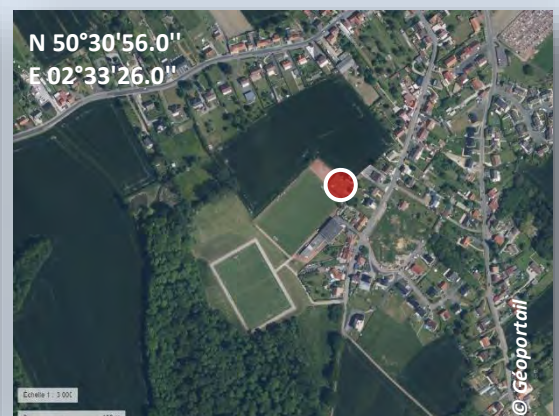


Station 9 : Ecole Lapugnoy

Les jauges ont été déposées sur la toiture de l'école de Lapugnoy à 2,1 km au sud-ouest de l'usine. Cette station, déplacée de 80 mètres vers le nord par rapport à la campagne de 2019, est située dans une zone non impactée par l'activité de l'usine. Elle permet de mesurer le bruit de fond local sur un secteur habité.

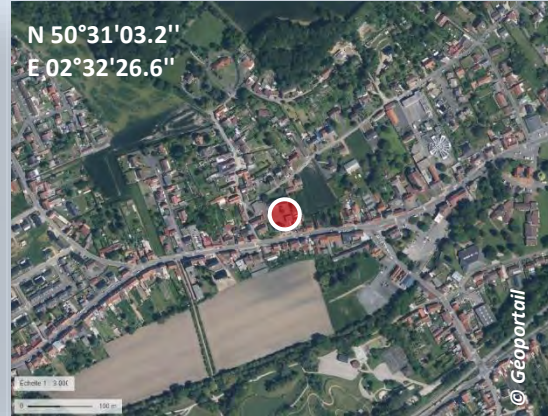

Station 10 : Château d'eau Lapugnoy

La station est située dans l'enceinte du château d'eau de Lapugnoy à 2,5 km au sud-sud/ouest de l'usine. Elle est située dans une zone d'impact secondaire.

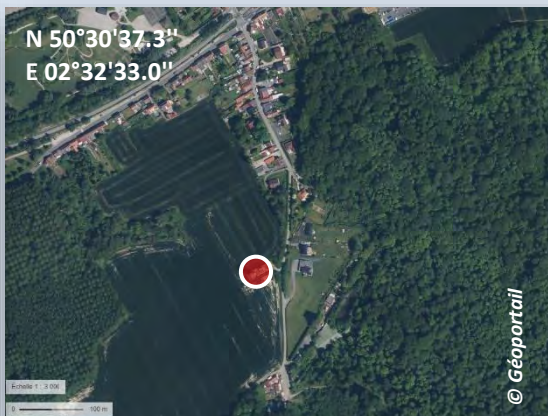

4. PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Le CVE est équipé de deux fours avec des capacités théoriques de 5 t/h et 10 t/h. L'évacuation des fumées se fait par une seule cheminée. Les principaux paramètres de fonctionnement des fours sur les deux dernières campagnes de mesures des retombées atmosphériques sont représentés sur la **figure 3** ci-après.

Au cours de la période de mesures, l'activité était concentrée sur la ligne 3, avec des tonnages incinérés dans la gamme de valeurs traitées lors de la campagne de mesure de 2023. Durant la période d'exposition des collecteurs, un arrêt technique a eu lieu le 29 février 2023. La campagne 2024 a été réalisée pendant une période de fonctionnement de l'incinérateur à 69 % de sa capacité nominale.



Figure 3. Paramètres de fonctionnement des fours du CVE de Labeuvrière de janvier 2023 à avril 2024

5. CONDITIONS D'EXPOSITION DES STATIONS DE MESURES

5.1. Analyse des vents

5.1.1. Analyse de la rose des vents

L'analyse météorologique a été réalisée à partir des données horaires collectées auprès de la station Météo-France de Lillers dans le Pas-de-Calais (50°34'46''N ; 02°29'47''E). La **figure 4** ci-après présente le régime des vents enregistré spécifiquement sur la période d'exposition des collecteurs de précipitations, c'est-à-dire du 06 février au 04 avril 2024. La rose des vents est détaillée en **annexe 1**. Pour les trois classes de force des vents (1,5 à 4,5 m/s ; 4,5 à 8,0 m/s et > 8,0 m/s), la fréquence des vents est exprimée en pourcentage en fonction de leur provenance.

Les vents dont la vitesse est supérieure à 1,5 m/s et qui interviennent de manière significative dans la dispersion des contaminants représentent 91,9 % des observations venteuses. Ils proviennent majoritairement d'un large secteur sud/sud-ouest (150° – 270°) à hauteur de 67,2 % des occurrences.

Les vents enregistrés durant la période d'exposition des collecteurs de précipitations sont essentiellement faibles (vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s) et modérés (vitesse comprise entre 4,5 et 8,0 m/s) avec respectivement 41,7 % et 40,0 % des cas observés. Les vents forts, représentés à hauteur de 10,2 % des occurrences, proviennent essentiellement du secteur ouest/sud-ouest.

Cette rose des vents met en évidence des conditions favorables à la dispersion des polluants. Le régime des vents observé durant la période d'exposition des collecteurs de précipitations présente des caractéristiques similaires de celles habituellement observées, avec des vents provenant

majoritairement du secteur sud/sud-ouest. A noter que les vents du secteur nord sont très peu représentés.

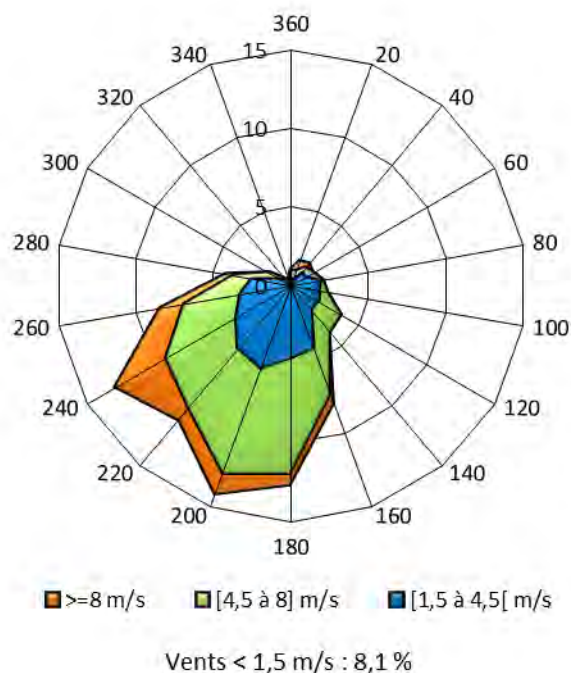


Figure 4. Régime des vents pris en compte pour la surveillance réalisée du 06 février au 04 avril 2024

5.1.2. Fréquence d'exposition théorique des stations de mesures

Le **tableau 5** ci-après rappelle l'emplacement de chaque station en fonction des épisodes venteux. L'indication de la fréquence d'exposition des stations, calculée en sommant les fréquences de vents correspondant à l'orientation de la station de mesures $\pm 30^\circ$ conformément aux préconisations de l'INERIS⁴, permet de déterminer quelles ont été les stations les plus exposées aux vents en provenance de l'usine. A noter que ce ne sont pas les seuls paramètres qui peuvent influencer sur la dispersion atmosphérique : topographie, structure des bâtiments, rugosité du terrain, nébulosité, température, pluviométrie et flux émis sont aussi des paramètres entrant en compte dans la dispersion des polluants. C'est pourquoi le taux d'exposition aux vents est une donnée théorique et informative servant uniquement d'indicateur sur l'exposition des stations aux vents durant la période considérée.

⁴ Guide INERIS-201065-2172207-v1.0 relatif à la surveillance dans l'air autour des installations classées, Décembre 2021, 176 p.

Tableau 4. Distance, orientation et fréquence d'exposition aux vents des stations vis-à-vis du CVE Labeuvrière durant la période de collecte des précipitations en 2024

Station	Localisation	Orientation / usine	Distance / source (km)	Occurrence moyenne des vents relative à l'orientation des dispositifs	
1	Mairie - Chocques	N/N-E	1,4	200°	37,8 %
2	Mat'Diffusion	N-E	2,4	240°	32,5 %
3	Champ - Annezin	N-E	1,9	240°	32,5 %
4	École maternelle - Chocques	N/N-E	1,8	200°	37,8 %
5	Cité Donat Agache – Labeuvrière	E	0,5	260°	25,5 %
6	Pré - Labeuvrière	S/S-O	0,7	30°	4,8 %
7	Cimetière - Lapugnoy	S-O/O	1,5	70°	5,9 %
8	Complexe sportif - Labeuvrière	S/S-O	1,5	30°	4,8 %
9	École - Lapugnoy	S-O	2,1	60°	5,6 %
10	Château d'eau - Lapugnoy	S/S-O	2,5	40°	5,2 %

En considérant cette rose des vents comme représentative du régime des vents observables à Labeuvrière et avec l'hypothèse que le CVE soit l'émetteur principal des paramètres suivis sur la zone d'étude, l'ensemble des stations situées au nord-est et à l'est de l'usine (stations 1 à 5) présente les taux d'exposition les plus marqués. Les stations situées au sud-ouest présentent des taux d'exposition moins importants. La station 9, qui combine à la fois un taux d'exposition faible et l'éloignement par rapport au site émetteur, confirme son statut de témoin de l'étude.

Bien que les conditions de vents rencontrées lors de cette campagne ne permettent pas de confirmer la typologie de certaines stations définies à partir de l'étude de dispersion, les conditions de vents apparaissent réunies pour que l'évaluation de l'impact soit clairement identifiable dans l'environnement du site.

5.2. Pluviométrie

Les données pluviométriques journalières collectées sur la période d'exposition des collecteurs de précipitation sont présentées sur la **figure 5** ci-après. Sur la période étudiée, du 06 février au 04 avril 2024, la hauteur de précipitations s'élève à 146,6 mm. Ce cumul de précipitations est supérieur à la normale saisonnière moyenne de 97,8 mm, établie pour les mois de février et de mars⁵. La période de collecte est marquée par des épisodes pluvieux entrecoupés de périodes de faibles voire d'absence de précipitations. Ce régime de précipitations est propice au rabattement des contaminants atmosphériques au sol sur la période d'exposition des collecteurs de précipitations.

⁵ Fiche climatologique 62516602. Statistiques 1991-2020 sur la station Météo-France Lillers.

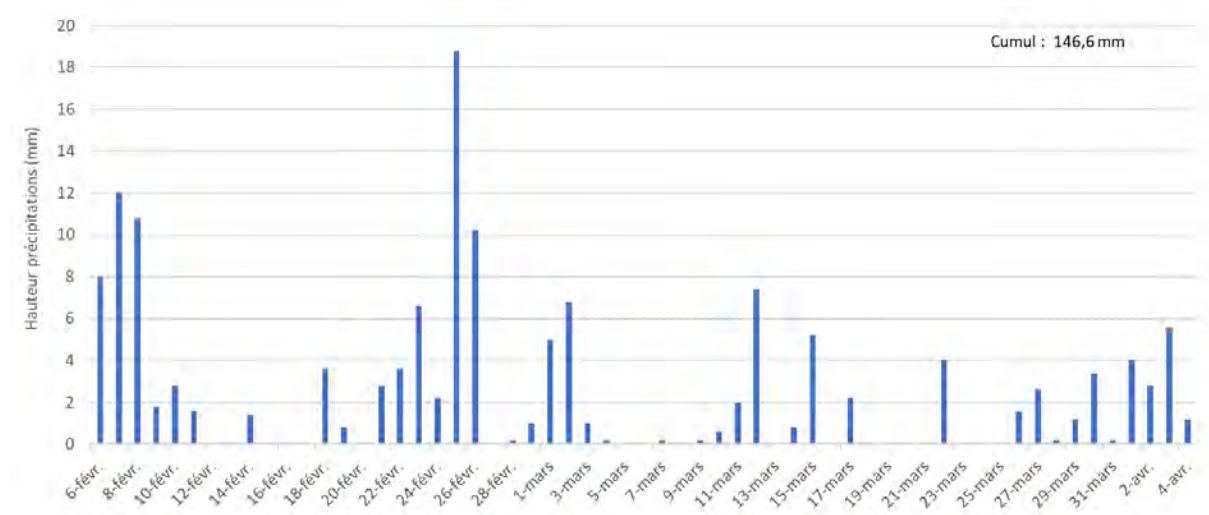


Figure 5. Pluviométrie journalière mesurée sur la période d'exposition des collecteurs de précipitations sur la station Météo-France de Lillers (en mm)

Afin de vérifier l'efficacité de la collecte des retombées atmosphériques, les quantités de précipitations contenues dans les jauges ont été comparées à celles mesurées par la station Météo-France de Lillers. La **figure 6** présente l'ensemble des précipitations moyennes collectées sur chaque site de mesures (moyenne des volumes d'eaux collectés dans les jauges « dioxines/furannes » et « métaux ») comparé à celles mesurées par la station météorologique située à Lillers.

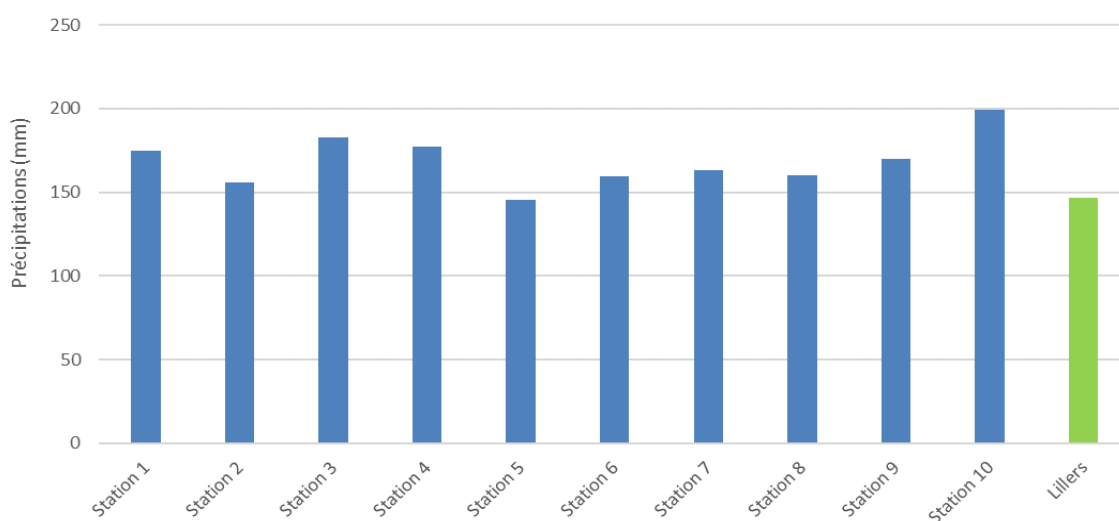


Figure 6. Pluviométrie moyenne mesurée sur les différentes stations de prélèvement et sur la station Météo-France de Lillers (en mm)

La concordance entre les quantités de précipitations collectées dans les jauges et celles enregistrées sur la station Météo France de Lillers est relativement bonne pour l'ensemble des stations. De légères fluctuations sont observables sur les quantités mesurées au droit des différentes stations de la zone d'étude mais l'écart entre les quantités mesurées par la station Météo-France et dans les collecteurs est faible.

6. RETOMBEES ATMOSPHERIQUES DE DIOXINES/FURANNES

6.1. Résultats 2024

Le **tableau 5** ci-après présente les niveaux de retombées en dioxines/furannes en tenant compte de la toxicité associée à chacun des 17 congénères. Les résultats sont exprimés en pg I-TEQ/m²/j sur la base des coefficients de pondération de l'OTAN en considérant les valeurs inférieures aux limites de quantification comme égales à ces limites (expression inclusive ou majorante). Les valeurs de mesures sont interprétées en tenant compte de l'incertitude analytique. Les bordereaux d'analyses sont présentés en **annexe 2**. Les valeurs **en gras** dépassent la teneur maximale mesurée sur les témoins locaux, celles soulignées sont supérieures au bruit de fond défini par l'INERIS et celles en police **orange** indique un dépassement du seuil de zone impactée située à moins de 100 mètres d'un incinérateur.

Tableau 5. Retombées en PCDD/F (en pg I-TEQ/m²/j) mesurées dans les collecteurs de précipitations installés du 06 février au 04 avril 2024 dans l'environnement du CVE de Labeuvrière

	Stations	Distance à l'usine (km)	Taux d'exposition aux vents (%)	PCDD/F (pg I-TEQ/m ² /j)
Secteur sud/sud-ouest ↑	Station 9 - École de Lapugnoy (témoin)	2,1	5,6	0,6
	Station 10 - Château d'eau de Lapugnoy	2,5	5,2	0,5
	Station 8 - Complexe sportif Labeuvrière	1,5	4,8	0,5
	Station 7 - Cimetière Lapugnoy	1,5	5,9	0,5
	Station 6 - Pré Labeuvrière	0,7	4,8	0,5
Secteur nord/nord-est ↓ CVE	Station 5 - Cité Donat Agache	0,5	25,5	0,5
	Station 1 - Mairie de Chocques	1,4	37,8	0,5
	Station 4 - École maternelle de Chocques	1,8	37,8	0,5
	Station 3 - Champ Annezin	1,9	32,5	0,5
	Station 2 - Mat'Diffusion (témoin)	2,4	32,5	0,5
Valeurs interprétatives (INERIS)				
Bruit de fond rural ^(a)			1,9	
Zone impactée située à moins de 100 m ^(a)			15,2	

^(a) Guide de surveillance de l'impact sur l'environnement des émissions atmosphériques des installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et de déchets d'activité de soins à risques infectieux, rapport INERIS DRC-13-136338-06193C, 2013, 61 p.

La teneur en PCDD/F mesurée dans le blanc de terrain (non exposé) est de 0,43 pg I-TEQ/m²/j et correspond à la somme des limites de quantification des 17 congénères ; aucun congénère n'ayant été quantifié. Tout problème de contamination qui aurait pu être généré par les conditions opératoires peut être écarté, permettant ainsi de valider la campagne de mesures.

Les concentrations mesurées dans les précipitations collectées au niveau des stations 2 et 9 sont faibles et inférieures au bruit de fond rural défini par l'INERIS, confirmant ainsi leur statut de témoin. En ce qui concerne les stations potentiellement exposées aux vents de l'usine, les concentrations mesurées sont équivalentes à celles mesurées sur les stations représentatives du bruit de fond local et inférieures aux valeurs caractérisant le niveau de fond rural de l'INERIS.

Aucun impact de l'incinérateur en dioxines/furannes ne peut être mis en évidence sur l'ensemble de la zone d'étude durant la période d'exposition considérée *via* la méthode employée.

6.2. Comparaison des résultats avec les campagnes précédentes

La **figure 7** ci-après présente l'évolution des retombées de PCDD/F mesurés sur les cinq dernières années (2020-2024) pour mieux rendre compte des récentes évolutions. La valeur forte de zone impactée définie par l'INERIS (15,2 pg I-TEQ/m²/j) n'est pas représentée sur le graphique pour éviter la perte d'information visuelle sur les concentrations les plus faibles. La valeur de bruit de fond rural est représentée par une ligne verte. Les résultats obtenus depuis le début de la surveillance sont présentés en **annexe 4**.

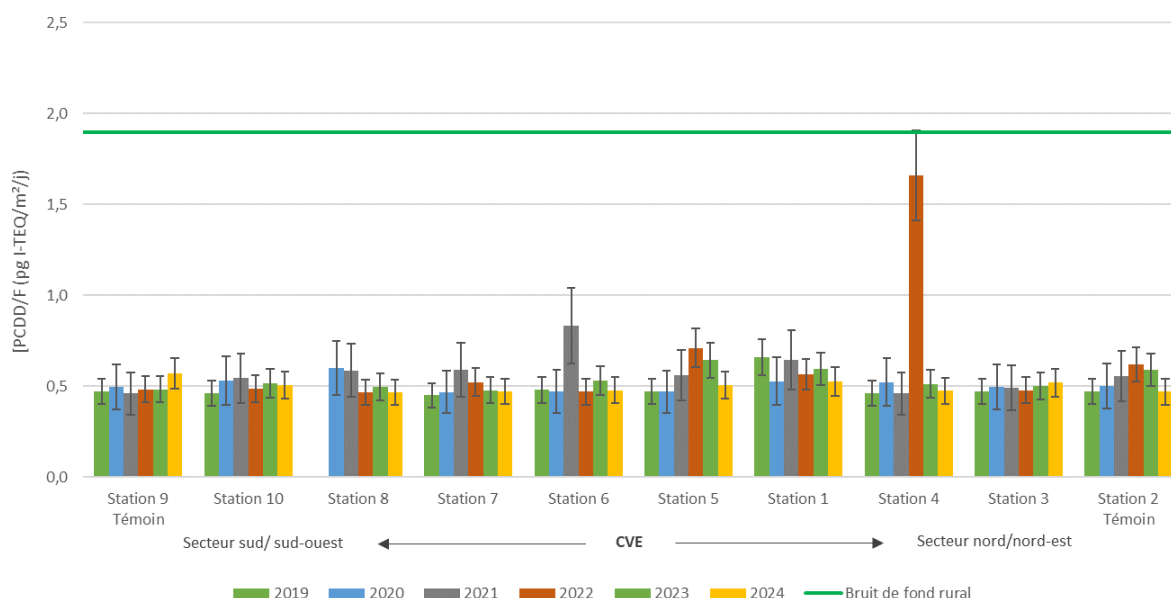


Figure 7. Évolution des dépôts atmosphériques de dioxines/furannes dans l'environnement du CVE de Labeuvrière entre 2020 et 2024

Les retombées atmosphériques de dioxines/furannes mesurées sur ces cinq dernières années sont globalement faibles et stables sur l'ensemble des stations. Les niveaux mesurés sur les stations d'impact potentiel sont équivalents à ceux mesurés sur les témoins locaux (stations 2 et 9) et inférieurs au niveau de bruit de fond défini par l'INERIS. Une teneur plus marquée a été mesurée en 2022 au droit de la station 4 ; qui n'a plus été mesurée depuis. L'ensemble des résultats obtenus sont en-deçà de la valeur forte (15,2 pg I-TEQ/m²/j) et ce depuis 2008, traduisant l'absence d'impact significatif du CVE sur la zone d'étude considérée depuis le début de la surveillance.

7. RETOMBEES ATMOSPHERIQUES DE METAUX

7.1. Résultats 2024

Le **tableau 6** présente les retombées atmosphériques métalliques totales exprimées en microgramme par unité de surface par jour ($\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{j}$) déterminées par le cumul de la fraction insoluble et de la fraction soluble exprimées dans la même unité. Les teneurs inférieures aux limites de quantification sont prises en compte dans la somme des fractions solubles et insolubles si une des deux fractions est quantifiée. Dans le cas où les teneurs des deux fractions, solubles et insolubles, sont inférieures aux limites de quantification pour un élément, le résultat de la somme est affiché « <LQ » (inférieur aux limites de quantification). Les bordereaux d'analyses sont présentés en **annexe 3**. Les valeurs représentées en **gras** dépassent la teneur maximale mesurée sur les témoins locaux, celles soulignées sont supérieures au bruit de fond défini par l'INERIS et celles en police **orange** indique un dépassement du seuil de zone impactée située à moins de 100 mètres d'un incinérateur.

Tableau 6. Retombées métalliques (en $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{j}$) mesurées dans les collecteurs de précipitations installés du 06 février au 04 avril 2024 dans l'environnement du CVE de Labeuvrière

	Stations	Distance à l'usine (km)	Taux d'exposition aux vents (%)	Métaux ($\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{j}$)					
				As	Cd	Co	Cr	Cu	Hg
Secteur sud/sud-ouest ↑ CVE	Station 9 Témoin	2,1	5,6	<LQ	<LQ	<LQ	2,0	8	<LQ
	Station 10	2,5	5,2	<LQ	<LQ	<LQ	2,3	5	<LQ
	Station 8	1,5	4,8	<LQ	<LQ	<LQ	2,0	5	<LQ
	Station 7	1,5	5,9	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	4	<LQ
	Station 6	0,7	4,8	<LQ	<LQ	<LQ	2,0	5	<LQ
Secteur nord/nord-est ↓	Station 5	0,5	25,5	<LQ	<LQ	<LQ	2,2	5	<LQ
	Station 1	1,4	37,8	<LQ	<LQ	<LQ	2,1	4	<LQ
	Station 4	1,8	37,8	<LQ	<LQ	<LQ	2,1	5	<LQ
	Station 3	1,9	32,5	<LQ	<LQ	<LQ	2,2	6	<LQ
	Station 2 Témoin	2,4	32,5	<LQ	<LQ	<LQ	1,9	5	<LQ
Valeurs interprétatives (INERIS)									
Bruit de fond rural ^(a)				0,9	0,4	-	2,5	11	0,1
Zone impactée située à moins de 100 m ^(a)				2,8	2,8	-	29,5	23	0,2

	Stations	Distance à l'usine (km)	Taux d'exposition aux vents (%)	Métaux (µg/m ² /j)					
				Mn	Ni	Pb	Sb	Tl	V
Secteur sud/sud-ouest ↑ CVE	Station 9 Témoïn	2,1	5,6	5	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 10	2,5	5,2	6	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 8	1,5	4,8	3	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 7	1,5	5,9	4	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 6	0,7	4,8	5	<LQ	0,5	<LQ	<LQ	<LQ
Secteur nord/nord-est ↓	Station 5	0,5	25,5	9	<LQ	0,6	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 1	1,4	37,8	8	<LQ	0,8	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 4	1,8	37,8	9	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 3	1,9	32,5	11	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 2 Témoïn	2,4	32,5	5	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Valeurs interprétatives (INERIS)									
Bruit de fond rural ^(a)				43	3,2	7	-	-	-
Zone impactée située à moins de 100 m ^(a)				291	25,9	217	-	-	-

^(a) Guide de surveillance de l'impact sur l'environnement des émissions atmosphériques des installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et de déchets d'activité de soins à risques infectieux, rapport INERIS DRC-13-136338-06193C, 2013, 61 p.

Les teneurs en métaux mesurées dans le blanc de terrain sont inférieures aux limites de quantification pour la totalité des éléments, permettant ainsi l'interprétation des résultats obtenus.

Parmi les douze éléments métalliques étudiés, l'arsenic (As), le cadmium (Cd), le cobalt (Co), le mercure (Hg), le nickel (Ni), l'antimoine (Sb), le thallium (Tl) et le vanadium (V) n'ont été quantifié sur aucune des stations de mesures.

Pour les quatre éléments métalliques quantifiés, les niveaux mesurés sur les stations 2 et 9, représentatives du bruit de fond urbain ou péri-urbain, sont faibles et nettement inférieurs au bruit de fond rural défini par l'INERIS, confirmant ainsi leur statut de témoin de l'environnement local.

Au sujet des stations potentiellement exposées, les concentrations mesurées sont homogènes et du même ordre que celles mesurées sur les stations représentatives du bruit de fond local. Des teneurs plus marquées que celles mesurées sur les témoins locaux sont mesurées en manganèse (Mn) sur les stations 3, 4 et 5 et en Pb sur la station 1, mais restent en deçà du niveau de bruit de fond rural établi par l'INERIS. Ainsi aucun impact de l'incinérateur sur son environnement n'est mis en évidence durant la période d'exposition des jauges OWEN concernant les retombées atmosphériques de métaux *via* la méthode employée.

7.2. Comparaison des résultats avec les campagnes précédentes

La **figure 8** ci-après présente l'évolution des teneurs en métaux sur les cinq dernières années (2020-2024) pour rendre compte des récentes évolutions. Le cas du thallium n'est pas représenté car les valeurs sont généralement inférieures aux limites de quantification. Les valeurs de bruit de fond sont représentées par une ligne **verte** et les valeurs fortes par une ligne **orange**, uniquement lorsque les valeurs de bruit de fond sont atteintes (à l'exception du plomb (Pb) pour lequel seule la valeur de bruit de fond est représentée pour une meilleure lisibilité; la valeur forte n'ayant jamais été atteinte). Les résultats obtenus depuis le début de la surveillance sont présentés en **annexe 5**.

Sur les cinq dernières années, les niveaux de dépôts observés sont homogènes sur l'ensemble de la zone d'étude et du même ordre que celles mesurées sur les stations 2 et 9, représentatives du bruit de fond local. Globalement, les teneurs obtenues sont conformes aux valeurs habituellement mesurées dans les zones rurales non impactées par des émissions industrielles. Des teneurs plus marquées en plomb (Pb) sont mesurées au droit de la station 1, dépassant la valeur de bruit de fond rural définie par l'INERIS en 2023 tout en restant nettement inférieure à la valeur forte. La teneur mesurée en 2024 est la plus faible mesurée sur les cinq années écoulées, de l'ordre de celles mesurées sur les autres stations du réseau de mesures.

En prenant en compte l'ensemble des résultats, aucun impact significatif de l'incinérateur n'a été mis en évidence depuis le début de la surveillance.

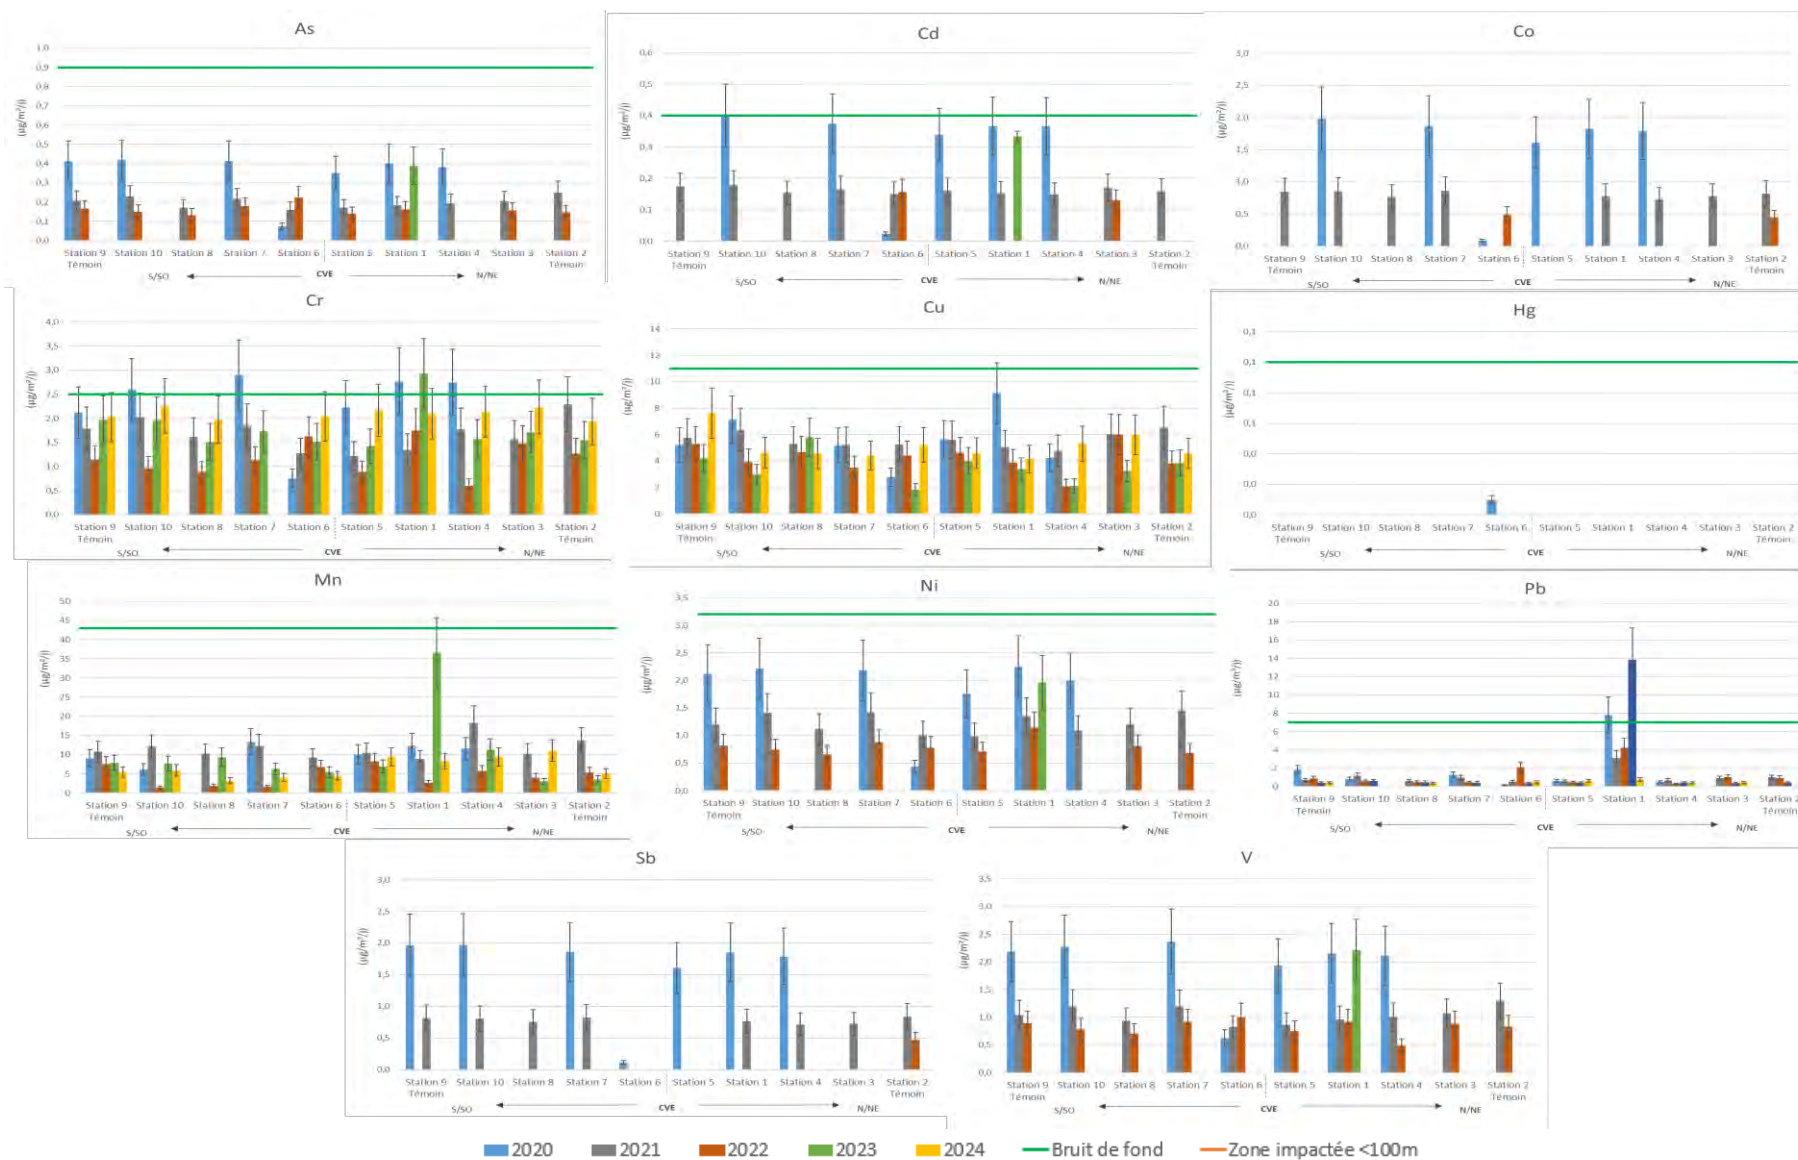


Figure 8. Evolution des concentrations en métaux mesurées dans les collecteurs de précipitations dans l'environnement du CVE de Labeuvrière entre 2020 et 2024

8. BILAN

Conformément à l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002, le Centre de Valorisation Energétique (CVE) de Labeuvrière fait l'objet d'une surveillance des retombées pour ce qui concerne les dioxines/furannes et les métaux. Une étude de modélisation de la dispersion des polluants avait permis de situer les zones théoriques d'impact potentiel aux alentours du CVE. La présente étude concerne le plan de surveillance mené selon la méthode des collecteurs de précipitations décrite dans la norme **NF X43-014**.

La campagne 2024 est réalisée dans la continuité du programme de surveillance, conduit annuellement depuis 2012. Elle a été menée entre le 06 février et le 04 avril 2024 au niveau de dix stations de mesures, réparties en huit stations d'impact potentiel et deux stations supposées non impactées et représentatives de l'environnement local (stations 2 et 9).

Les données venteuses rencontrées lors de cette campagne de mesures proviennent majoritairement du secteur sud/sud-ouest. Bien que la typologie de l'ensemble des stations ne soit pas confirmée avec celle de l'étude de dispersion, les conditions de vents apparaissent réunies pour que l'évaluation de l'impact soit clairement identifiable dans l'environnement du CVE permettant la réalisation du diagnostic environnemental des retombées atmosphériques autour du site.


Les concentrations en dioxines/furannes et en éléments traces métalliques mesurées dans les précipitations collectées sont faibles, homogènes et conformes aux valeurs attendues en l'absence de source émettrice locale. Les niveaux mesurés en 2024 s'inscrivent dans la continuité de ceux obtenus lors des campagnes de mesures antérieures.

Ainsi, le programme de surveillance environnementale réalisée en 2024 ne permet pas de mettre en évidence d'impact du centre de valorisation énergétique (CVE) de Labeuvrière sur son environnement.

ANNEXES

Annexe 1 – Rose des vents correspondant à la période de collecte des retombées atmosphériques en 2024 (du 06 février au 04 avril 2024)	28
Annexe 2 – Bordereaux d'analyses des PCDD/F et métaux dans les précipitations atmosphériques collectées dans l'environnement du CVE de Labeuvrière (du 06 février au 04 avril 2024)	29
Annexe 3 – Présentation des concentrations en dioxines/furannes et en métaux mesurées dans les collecteurs de précipitations autour du CVE de Labeuvrière depuis 2008.....	60

Annexe 1 – Rose des vents correspondant à la période de collecte des retombées atmosphériques en 2024 (du 06 février au 04 avril 2024)

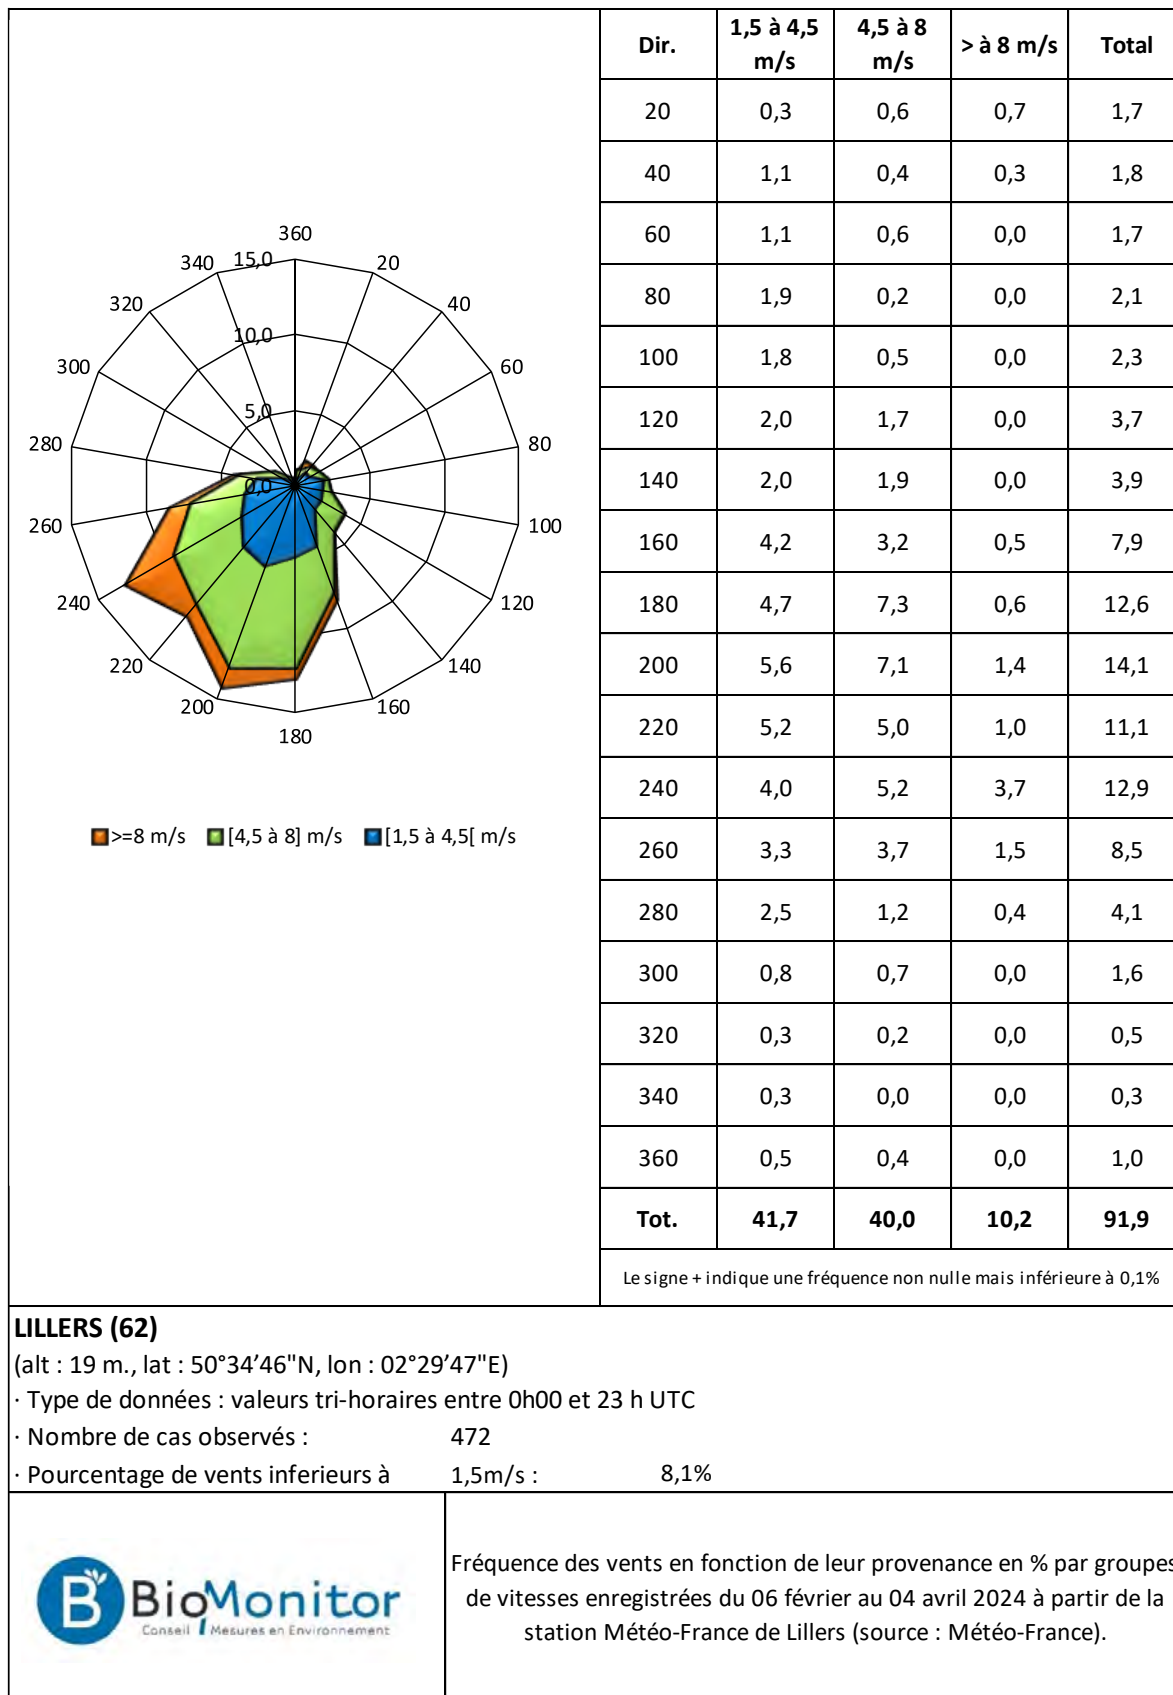

Annexe 2 – Bordereaux d'analyses des PCDD/F et métaux dans les précipitations atmosphériques collectées dans l'environnement du CVE de Labeuvrière (du 06 février au 04 avril 2024)



4, rue de Bort-lès-Orgues
ZAC de Grimont / BP 40 010
57 070 SAINT JULIEN-LES-METZ
Tél : 03 87 50 60 70
Fax : 03 87 50 81 31

RAPPORT D'ANALYSES BETE003_PCD_R1

BIOMONITOR
Madame Marjorie FRANCOIS
25, rue Anatole France
54530 PAGNY/MOSELLE

Vos références : N° 24-LC-039 DU 04/04/2024

Les résultats s'appliquent sur l'échantillon tel qu'il a été reçu.

DESRIPTIF DE L'ANALYSE DE DIOXINES / FURANES - RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES

L'échantillon est tout d'abord filtré à travers un tamis de 1 mm d'ouverture de maille. Le filtre est séché puis marqué avant extraction solide-liquide au toluène. L'extrait obtenu est purifié sur colonnes chromatographiques contenant des adsorbants spécifiques. Le filtrat n'est pas extrait car les congénères d'intérêts étant insolubles, l'ensemble des composés potentiellement présents sont piégés sur le filtre. L'extrait est concentré et des standards internes sont ajoutés. L'extrait est analysé par HRGC/HRMS à haute résolution (R = 10 000).

Norme : Méthode interne MOp C-4/58
Technique : HRGC_HRMS

Date	Description	Validé par
03/05/2024	RAPPORT FINAL	 Paul-Eric LAFARGUE Responsable d'analyses



La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s) et 0 annexe(s). L'accréditation de la section Essais du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation et identifiées par un astérisque (*). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais. En C-10/46 – V8 – 21/03/2022

MicroPolluants Technologie SA

Page 1 sur 12

BETE003_PCD_R1

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD006				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/01				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	9,30				
Masse de particules insolubles (g)	0,055				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	146 "
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	133 "
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	0,620	0,1	0,062	0,062	138 "
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	0,811	0,1	0,081	0,081	108
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	0,624	0,1	0,062	0,062	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	8,732	0,01	0,087	0,087	88
OCDD *	19,475	0,001	0,019	0,019	77
Dioxines	30,262 < Total < 31,012				
2,3,7,8 TCDF *	0,502	0,1	0,050	0,050	122
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	0,563	0,5	0,282	0,282	128
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	0,559	0,1	0,056	0,056	117
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	0,591	0,1	0,059	0,059	102
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	0,501	0,1	0,050	0,050	109
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	1,594	0,01	0,016	0,016	77
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	1
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	71
Furannes	4,310 < Total < 7,310				
" : Ecart à la méthode % Rec. 13C en dehors des critères.					
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,825	1,411	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,808	1,643	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,699	1,524	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	17,062				
Total PCDD	36,537 < Total < 161,537				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 25/04/2024 à 14:06				
Analyse par GC/HRMS	Le 26/04/2024 à 17:05				

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne		BETD007			
Référence Externe		24/ART/04/JAP/02			
Nature		Retombées atmosphériques totales			
Volume d'échantillon (l)		8,67			
Masse de particules insolubles (g)		0,031			
Volume final après concentration (µl)		10			
Volume d'extrait injecté (µl)		2			
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	118
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	94
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	107
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	0,507	0,1	0,051	0,051	80
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	5,242	0,01	0,052	0,052	68
OCDD *	15,461	0,001	0,015	0,015	63
Dioxines	21,210 < Total < 22,960				
2,3,7,8 TCDF *	0,407	0,1	0,041	0,041	85
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	82
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	87
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	78
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	76
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	1,361	0,01	0,014	0,014	57
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	56
Furannes	1,768 < Total < 6,768				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,173	1,259	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,159	1,494	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,162	1,387	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	12,236				
Total PCDD	27,697 < Total < 152,697				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection			Le 23/04/2024 à 12:07		
Analyse par GC/HRMS			Le 25/04/2024 à 02:45		

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD008				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/03				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	9,99				
Masse de particules insolubles (g)	0,772				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	75
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	81
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	89
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	66
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	14,794	0,01	0,148	0,148	70
OCDD *	31,635	0,001	0,032	0,032	72
Dioxines	46,429 < Total < 48,679				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	71
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	1
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	76
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	77
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	64
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	69
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	4,788	0,01	0,048	0,048	69
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	4,830	0,001	0,005	0,005	62
Furannes	9,617 < Total < 13,867				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,232	1,392	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,199	1,609	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,207	1,507	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	26,219				
Total PCDD	57,853 < Total < 182,853				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	4,830 < Total < 139,830				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 29/04/2024 à 12:14				
Analyse par GC/HRMS	Le 30/04/2024 à 03:29				

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD009				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/04				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	9,31				
Masse de particules insolubles (g)	0,057				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	101
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	105
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	109
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	69
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	7,701	0,01	0,077	0,077	86
OCDD *	20,925	0,001	0,021	0,021	86
Dioxines	28,625 < Total < 30,875				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	55
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	94
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	98
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	66
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	75
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	1,618	0,01	0,016	0,016	79
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	1,482	0,001	0,001	0,001	74
Furannes	3,100 < Total < 7,350				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,116	1,276	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,095	1,505	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,100	1,400	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	18,678				
Total PCDD	39,603 < Total < 164,603				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	1,482 < Total < 136,482				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 29/04/2024 à 12:14				
Analyse par GC/HRMS	Le 30/04/2024 à 04:08				

Légende: < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD010				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/05				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	7,96				
Masse de particules insolubles (g)	0,064				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	108
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	112
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	93
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	69
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	12,058	0,01	0,121	0,121	150 "
OCDD *	34,889	0,001	0,035	0,035	163 "
Dioxines	46,946 < Total < 49,196				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	100
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	129
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	85
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	81
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	83
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	3,693	0,01	0,037	0,037	157 "
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	4,302	0,001	0,004	0,004	166 "
Furannes	7,994 < Total < 12,244				
" : Ecart à la méthode % Rec. 13C en dehors des critères.					
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,197	1,357	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,161	1,571	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,169	1,469	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	19,239				
Total PCDD	54,128 < Total < 179,128				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	4,302 < Total < 139,302				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 02/05/2024 à 12:49				
Analyse par GC/HRMS	Le 03/05/2024 à 01:25				

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne		BETD011			
Référence Externe		24/ART/04/JAP/06			
Nature		Retombées atmosphériques totales			
Volume d'échantillon (l)		8,73			
Masse de particules insolubles (g)		0,053			
Volume final après concentration (µl)		10			
Volume d'extrait injecté (µl)		2			
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	100
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	91
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	82
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	78
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	8,498	0,01	0,085	0,085	67
OCDD *	20,969	0,001	0,021	0,021	71
Dioxines	29,467 < Total < 31,717				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	78
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	85
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	79
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	85
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	74
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	1,573	0,01	0,016	0,016	63
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	66
Furannes	1,573 < Total < 6,823				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,122	1,283	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,103	1,513	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,107	1,407	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	15,046				
Total PCDD	36,015 < Total < 161,015				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection		Le 26/04/2024 à 11:25			
Analyse par GC/HRMS		Le 27/04/2024 à 06:45			

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne		BETD012			
Référence Externe		24/ART/04/JAP/07			
Nature		Retombées atmosphériques totales			
Volume d'échantillon (l)		9,00			
Masse de particules insolubles (g)		0,048			
Volume final après concentration (µl)		10			
Volume d'extrait injecté (µl)		2			
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	106
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	81
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	111
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	63
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	6,439	0,01	0,064	0,064	84
OCDD *	18,294	0,001	0,018	0,018	79
Dioxines	24,732 < Total < 26,982				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	49
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	96
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	96
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	62
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	68
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	2,143	0,01	0,021	0,021	75
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	68
Furannes	2,143 < Total < 7,393				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,104	1,265	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,088	1,498	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,091	1,392	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	17,778				
Total PCDD	36,072 < Total < 161,072				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection		Le 29/04/2024 à 12:14			
Analyse par GC/HRMS		Le 30/04/2024 à 04:47			

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD013				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/08				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	8,93				
Masse de particules insolubles (g)	0,036				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	106
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	108
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	94
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	72
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	6,042	0,01	0,060	0,060	84
OCDD *	14,505	0,001	0,015	0,015	84
Dioxines	20,547 < Total < 22,797				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	87
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	99
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	82
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	70
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	76
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	1,173	0,01	0,012	0,012	74
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	75
Furannes	1,173 < Total < 6,423				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,087	1,248	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,074	1,484	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,077	1,377	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	15,553				
Total PCDD	30,059 < Total < 155,059				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 29/04/2024 à 12:14				
Analyse par GC/HRMS	Le 30/04/2024 à 05:26				

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD014				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/09				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	9,37				
Masse de particules insolubles (g)	0,050				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	106
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	102
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	0,681	0,1	0,068	0,068	93
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	1,407	0,1	0,141	0,141	79
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	0,688	0,1	0,069	0,069	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	12,457	0,01	0,125	0,125	85
OCDD *	26,531	0,001	0,027	0,027	82
Dioxines	41,765 < Total < 42,515				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	86
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	1
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	95
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	0,506	0,1	0,051	0,051	79
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	0,891	0,1	0,089	0,089	73
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	0,539	0,1	0,054	0,054	78
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	2,279	0,01	0,023	0,023	70
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	1
OCDF *	1,223	0,001	0,001	0,001	69
Furannes	5,438 < Total < 8,188				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,646	1,506	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,621	1,731	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,627	1,627	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	24,871				
Total PCDD	51,402 < Total < 176,402				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	1,223 < Total < 136,223				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 29/04/2024 à 12:14				
Analyse par GC/HRMS	Le 30/04/2024 à 06:05				

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne		BETD015			
Référence Externe		24/ART/04/JAP/10			
Nature		Retombées atmosphériques totales			
Volume d'échantillon (l)		10,47			
Masse de particules insolubles (g)		0,093			
Volume final après concentration (µl)		10			
Volume d'extrait injecté (µl)		2			
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	90
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	89
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	82
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	65
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	10,253	0,01	0,103	0,103	72
OCDD *	29,172	0,001	0,029	0,029	66
Dioxines	39,425 < Total < 41,675				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	70
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	1
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	80
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	0,747	0,1	0,075	0,075	74
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	0,916	0,1	0,092	0,092	67
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	61
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	2,146	0,01	0,021	0,021	62
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	57
Furannes	3,809 < Total < 8,059				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,319	1,380	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,293	1,603	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,299	1,499	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	21,201				
Total PCDD	50,374 < Total < 175,374				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection		Le 29/04/2024 à 12:14			
Analyse par GC/HRMS		Le 30/04/2024 à 06:44			

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD016				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/11				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	0,97				
Masse de particules insolubles (g)	<0,005				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	18 "
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	20 "
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	18 "
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	13 "
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	15 "
OCDD *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	11 "
Dioxines	< 4,250				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	15 "
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	19 "
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	15 "
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	13 "
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	14 "
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	14 "
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	10 "
Furannes	< 6,250				
" : Ecart à la méthode % Rec. 13C en dehors des critères.					
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,000	1,182	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,000	1,430	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,000	1,321	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	< 10,000				
Total PCDD	< 136,000				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection			Le 29/04/2024 à 12:14		
Analyse par GC/HRMS			Le 30/04/2024 à 07:23		

Légende: < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.



4, rue de Bort-les-Orgues
ZAC de Grumont / BP 40 010
57 070 SAINT JULIEN-LES-METZ
Téléphone : 03 87 50 60 70
Télécopie : 03 87 50 81 31
contact@mp-tech.net
www.mp-tech.net

RAPPORT D'ANALYSES
BETD034_MET_R1

BIOMONITOR
Madame Marjorie FRANCOIS
25, rue Anatole France

54530 - PAGNY/MOSELLE

Vos références : N° 24-LC-039 DU 04/04/2024

Echantillon reçu le : 05/04/2024 Analyse effectuée le : 29/04/2024

Nomme : Méthode interne selon NF X43-014/NF EN 15841

Technique : ICP_MS

Matrice : Retombées atmo. solubles et insolubles

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Date	Description	Validé par
30/04/2024	Rapport final	Marie VINGERT
		

Responsable d'analyse

Référence externe : 24/ART/04/JAM/01
 Référence interne : BETD017

Volume total (mL)	12488
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	2,37
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,11
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	0,154
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en µg/échantillon
V	<1513
Cr	1 643
Mn	<1513
Co	<1513
Ni	<1513
Cu	1 831
As	<303
Cd	<303
Sb	<1513
Tl	<1513
Pb	1 022

Référence externe : 24/ART/04/JAM/02
 Référence interne : BETD018

Volume total (mL)	10850
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	1,65
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,42
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1318
Cr	1 849
Mn	<1318
Co	<1318
Ni	<1318
Cu	1 837
As	<264
Cd	<264
Sb	<1318
Tl	<1318
Pb	<264

Référence externe : 24/ART/04/JAM/03
 Référence interne : BETD019

Volume total (mL)	12509
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	3,20
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,66
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	0,109
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1527
Cr	2 158
Mn	<1527
Co	<1527
Ni	<1527
Cu	1 827
As	<305
Cd	<305
Sb	<1527
Tl	<1527
Pb	<305

Référence externe : 24/ART/04/JAM/04
 Référence interne : BETD020

Volume total (mL)	12787
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	2,05
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,35
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1549
Cr	1 630
Mn	9 362
Co	<1549
Ni	<1549
Cu	2 758
As	<310
Cd	<310
Sb	<1549
Tl	<1549
Pb	321

Référence externe : 24/ART/04/JAM/05
 Référence interne : BETD021

Volume total (mL)	10478
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	3,02
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,38
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1273
Cr	2 920
Mn	3 936
Co	<1273
Ni	<1273
Cu	2 846
As	<256
Cd	<256
Sb	<1273
Tl	<1273
Pb	1 259

Référence externe : 24/ART/04/JAM/06
 Référence interne : BETD022

Volume total (mL)	11219
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	1,39
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,57
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	0,118
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1378
Cr	2 071
Mn	<1378
Co	<1378
Ni	<1378
Cu	2 114
As	<276
Cd	<276
Sb	<1378
Tl	<1378
Pb	570

Référence externe : 24/ART/04/JAM/07
 Référence interne : BETD023

Volume total (mL)	11323
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	1,20
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,35
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1364
Cr	<1364
Mn	1 747
Co	<1364
Ni	<1364
Cu	<1364
As	<273
Cd	<273
Sb	<1364
Tl	<1364
Pb	<273

Référence externe : 24/ART/04/JAM/08
 Référence interne : BETD024

Volume total (mL)	11007
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	0,975
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,29
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1 340
Cr	1 939
Mn	<1 340
Co	<1 340
Ni	<1 340
Cu	3 062
As	<268
Cd	<268
Sb	<1 340
Tl	<1 340
Pb	330

Référence externe : 24/ART/04/JAM/09
 Référence interne : BETD025

Volume total (mL)	11716
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	1,60
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,93
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1418
Cr	1 648
Mn	<1418
Co	<1418
Ni	<1418
Cu	5 577
As	<284
Cd	<284
Sb	<1418
Tl	<1418
Pb	335

Référence externe : 24/ART/04/JAM/10
 Référence interne : BETD026

Volume total (mL)	14086
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	1,48
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,13
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1719
Cr	1 596
Mn	<1719
Co	<1719
Ni	<1719
Cu	1 879
As	<344
Cd	<344
Sb	<1719
Tl	<1719
Pb	<344

Référence externe : 24/ART/04/JAM/11
 Référence interne : BETD027

Volume total (mL)	990
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	<0,5
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	<0,5
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<125
Cr	<125
Mn	<125
Co	<125
Ni	<125
Cu	<125
As	<25
Cd	<25
Sb	<125
Tl	<125
Pb	<25

MicroPolluants Technologie SA

12 sur 13 Pages

BETD034_MET_R1

La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comprend 12 page(s) et 0 annexe(s).
 Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais.

Légende:

< Valeur(caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification

MicroPolluants Technologie SA

13 sur 13 Pages

BETD034_MET_R1

La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **12** page(s) et **0** annexe(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais.



4, rue de Bort-lès-Orgues
ZAC de Grumont / BP 40 010
57 070 SAINT JULIEN-LES-METZ
Téléphone : 03 87 50 60 70
Télécopie : 03 87 50 81 31
contact@mp-tech.net
www.mp-tech.net

RAPPORT D'ANALYSES

BETE007_MEG_R1

BIOMONITOR
Madame Marjorie FRANCOIS
25, rue Anatole France

54530 - PAGNY/MOSELLE

Vos références : N° 24-LC-039 DU 04/04/2024

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Analyse effectuée le : 03/05/2024

Norme : Méthode interne selon NF X43-014/EN 15853

Technique : AFS

Matrice : Retombées atmo. solubles et insolubles

Date	Description	Validé par
06/05/2024	Rapport final	Mamoune EL HIMRI 

Responsable d'analyse

Référence externe : 24/ART/04/JAM/01
Référence interne : BETD017

Volume total (mL)	12488
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<303

Référence externe : 24/ART/04/JAM/02
Référence interne : BETD018

Volume total (mL)	10850
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<264

Référence externe : 24/ART/04/JAM/03
Référence interne : BETD019

Volume total (mL)	12509
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<305

Référence externe : 24/ART/04/JAM/04
Référence interne : BETD020

Volume total (mL)	12787
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<310

Référence externe : 24/ART/04/JAM/05
Référence interne : BETD021

Volume total (mL)	10478
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<256

Référence externe : 24/ART/04/JAM/06
 Référence interne : BETD022

Volume total (mL)	11219
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<276

Référence externe : 24/ART/04/JAM/07
 Référence interne : BETD023

Volume total (mL)	11323
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<273

Référence externe : 24/ART/04/JAM/08
 Référence interne : BETD024

Volume total (mL)	11007
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<268

Référence externe : 24/ART/04/JAM/09
Référence interne : BETD025

Volume total (mL)	11716
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<284

Référence externe : 24/ART/04/JAM/10
Référence interne : BETD026

Volume total (mL)	14086
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<344

Référence externe : 24/ART/04/JAM/11
Référence interne : BETD027

Volume total (mL)	990
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<25

Légende:

< Valeur (caractère simple): valeur inférieure à la limite de quantification

MicroPolluants Technologie SA

6 sur 6 Pages

BETE007_MEG_R1

La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comprend **06 page(s)** et **0 annexe(s)**.
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais.

Annexe 3 – Présentation des concentrations en dioxines/furannes et en métaux mesurées dans les collecteurs de précipitations autour du CVE de Labeuvrière depuis 2008

PCDD/F

PCDD/F pg I-TEQ/m ² /j (inclusif)	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	1,88	1,01	1,11	0,57	1,51	0,94	0,46	0,78	2,47	0,66	0,53	0,64	0,57	0,60	0,53
Station 3	1,82	0,69	1,30	0,52	0,69	3,37	0,61	0,49	1,32	0,47	0,50	0,49	0,48	0,50	0,52
Station 4	1,82	0,90	1,87	0,54	1,14	1,17	0,53	1,07	1,22	0,46	0,52	0,46	1,66	0,51	0,48
Station 5	1,88	1,03	1,43	0,60	0,69	1,74	0,88	0,49	0,87	0,47	0,47	0,56	0,71	0,64	0,51
Station 6	1,82	2,74	0,82	0,47	1,57	1,47	0,60	0,61	1,83	0,48	0,47	0,83	0,47	0,53	0,48
Station 7	1,88	1,54	1,08	0,45	0,58	0,72	0,50	0,53	0,70	0,45	0,47	0,59	0,52	0,48	0,48
Station 8	1,85	2,00	0,75	0,48	0,60	0,48	0,00	0,53	1,30	-	0,60	0,59	0,46	0,50	0,46
Station 10	1,85	1,18	0,79	0,53	0,53	0,92	0,53	0,52	0,58	0,46	0,53	0,54	0,49	0,52	0,50
Station 2	1,85	2,19	-	0,58	1,08	1,37	0,47	0,60	1,11	0,47	0,50	0,55	0,62	0,59	0,47
Station 9	1,85	1,38	-	0,48	0,49	6,65	1,20	0,47	0,66	0,47	0,50	0,46	0,48	0,48	0,57

Métaux

As μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	1,37	0,61	0,40	0,41	0,36	0,26	0,33	0,34	0,31	0,31	0,40	0,18	0,16	0,39	<LQ
Station 3	2,13	0,36	-	0,38	0,36	0,34	0,65	0,27	0,34	0,23	-	0,20	0,16	<LQ	<LQ
Station 4	1,24	0,64	0,31	0,80	0,35	0,51	0,32	0,26	0,29	0,27	0,38	0,19	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5	0,68	0,47	0,43	0,38	0,33	0,22	0,80	0,25	0,38	0,28	0,35	0,17	0,14	<LQ	<LQ
Station 6	1,01	0,51	0,32	0,36	0,36	0,29	0,27	0,35	0,21	-	0,07	0,16	0,22	<LQ	<LQ
Station 7	0,72	-	0,40	0,40	0,37	0,32	0,56	0,23	0,31	0,31	0,41	0,22	0,18	<LQ	<LQ
Station 8	0,77	0,58	0,34	0,36	0,34	0,25	0,26	0,20	0,23	0,30	-	0,17	0,13	<LQ	<LQ
Station 10	0,59	0,71	0,40	0,42	0,38	0,21	0,32	0,22	0,21	0,36	0,42	0,23	0,15	<LQ	<LQ
Station 2	-	0,67	-	0,55	0,41	0,27	0,62	0,50	0,29	0,38	-	0,25	0,15	<LQ	<LQ
Station 9	0,87	0,36	-	0,41	0,36	0,30	0,29	0,28	<0,21	<0,24	0,41	0,21	0,17	<LQ	<LQ

Cd μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	0,24	0,12	0,34	0,35	0,33	0,14	0,22	0,20	<0,24	0,19	0,37	0,15	<LQ	0,33	<LQ
Station 3	0,55	0,15	-	<0,3	0,33	0,19	0,22	0,99	0,44	0,20	-	0,17	0,13	<LQ	<LQ
Station 4	0,27	0,12	0,24	0,42	0,34	0,21	0,20	0,18	<0,22	0,16	0,37	0,15	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5	0,50	0,12	0,35	0,33	0,30	0,16	0,25	0,20	<0,21	0,22	0,34	0,16	<LQ	<LQ	<LQ
Station 6	0,32	0,14	<0,31	<0,3	0,32	0,19	0,22	0,20	<0,20	-	0,02	0,15	0,16	<LQ	<LQ
Station 7	0,29	-	<0,38	0,36	<0,35	0,22	0,25	0,18	<0,22	0,22	0,38	0,16	<LQ	<LQ	<LQ
Station 8	0,65	0,19	0,33	<0,35	<0,33	0,18	<0,21	0,17	<0,17	0,21	-	0,15	<LQ	<LQ	<LQ
Station 10	0,22	0,19	0,34	0,37	<0,36	0,17	0,23	<0,19	<0,21	0,26	0,40	0,18	<LQ	<LQ	<LQ
Station 2	-	0,11	-	0,46	0,34	0,11	0,21	0,39	<0,22	0,17	-	0,16	<LQ	<LQ	<LQ
Station 9	0,18	0,12	-	<0,37	<0,36	0,18	0,22	0,20	<0,21	0,22	<LQ	0,17	<LQ	<LQ	<LQ

Co µg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	-	0,59	1,74	1,81	1,64	0,72	1,12	0,99	<1,18	0,91	1,82	0,78	<LQ	<LQ	<LQ
Station 3	-	<0,50	-	1,80	1,62	<0,83	0,94	0,86	<1,01	0,90	-	0,77	<LQ	<LQ	<LQ
Station 4	-	0,67	1,25	2,12	<1,59	1,09	1,03	0,85	<1,10	0,84	1,79	0,73	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5	-	0,57	1,84	1,69	1,39	0,75	1,04	0,82	<1,04	0,98	1,61	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 6	-	0,53	<1,55	1,75	1,62	0,97	1,04	1,21	<1,01	-	0,08	<LQ	0,49	<LQ	<LQ
Station 7	-	-	<1,92	1,91	1,77	0,97	1,21	0,92	<1,10	1,06	1,87	0,86	<LQ	<LQ	<LQ
Station 8	-	0,70	<1,64	1,79	1,63	0,89	<1,03	<0,85	<0,87	0,96	-	0,76	<LQ	<LQ	<LQ
Station 10	-	0,77	1,79	1,94	<1,79	<0,85	1,14	0,93	<1,06	1,20	1,98	0,85	<LQ	<LQ	<LQ
Station 2	-	0,50	-	2,10	1,70	0,58	1,11	1,14	<1,08	0,89	-	0,82	0,45	<LQ	<LQ
Station 9	-	0,50	-	1,90	<1,78	0,91	<1,08	1,01	<1,03	<1,08	<LQ	0,84	<LQ	<LQ	<LQ

Cr µg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	3,3	4,8	2,6	3,1	2,4	1,5	2,7	4,7	1,3	3,4	2,8	1,3	1,8	2,9	2,1
Station 3	4,8	1,8	-	2,6	2,2	1,5	2,3	2,3	1,6	1,7	-	1,6	1,5	1,7	2,2
Station 4	6,8	4,8	3,1	3,8	2,0	4,4	1,9	2,2	1,1	2,7	2,7	1,8	0,6	1,6	2,1
Station 5	1,8	3,7	2,7	2,6	2,1	1,4	2,5	2,1	1,4	2,2	2,2	1,2	0,9	1,4	2,2
Station 6	3,4	2,8	1,9	2,2	2,0	2,1	2,5	3,3	1,5	-	0,8	1,3	1,6	1,5	2,0
Station 7	1,6	-	2,4	2,7	2,1	2,1	3,1	1,6	1,4	2,3	2,9	1,8	1,1	1,7	<LQ
Station 8	1,5	3,4	1,9	2,3	1,8	1,7	1,4	1,3	1,1	2,4	-	1,6	0,9	1,5	2,0
Station 10	1,7	4,5	2,9	3,1	2,0	1,1	2,3	1,4	1,1	3,6	2,6	2,0	1,0	2,0	2,3
Station 2	-	1,6	-	6,2	2,6	1,4	4,1	6,3	1,4	4,8	-	2,3	1,3	1,6	1,9
Station 9	1,8	1,2	-	2,6	2,0	1,7	1,4	2,4	1,0	1,5	2,1	1,8	1,1	2,0	2,0

Cu μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	-	4,2	3,4	4,5	3,5	2,3	5,0	5,0	14,3	7,5	9,2	5,1	3,9	3,4	4,2
Station 3	-	1,9	-	5,2	2,7	3,2	3,4	2,8	11,9	4,9	-	6,1	6,0	3,2	6,0
Station 4	-	3,9	2,9	6,6	2,5	4,7	4,5	2,9	10,7	5,4	4,2	4,8	2,1	2,1	5,3
Station 5	-	3,3	3,0	3,5	3,9	2,8	4,8	2,8	8,0	6,8	5,7	5,6	4,6	4,0	4,6
Station 6	-	3,6	2,1	2,6	2,8	2,8	4,3	3,5	7,4	-	2,8	5,3	4,4	1,8	5,2
Station 7	-	-	2,8	3,1	3,1	2,5	6,7	2,0	7,5	13,5	5,2	5,2	3,5	<LQ	4,4
Station 8	-	6,0	2,3	3,9	2,0	2,1	3,0	1,3	6,3	10,5	-	5,3	4,7	5,8	4,6
Station 10	-	5,0	2,9	3,2	2,1	2,7	3,7	3,7	5,3	10,0	7,1	6,4	3,9	3,0	4,6
Station 2	-	2,2	-	7,5	4,7	2,6	4,0	5,4	14,8	9,9	-	6,5	3,8	3,9	4,6
Station 9	-	1,6	-	4,4	2,6	2,8	2,4	2,5	8,7	6,7	5,2	5,8	5,3	4,2	7,6

Hg μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1		<0,05	<0,17	<0,18	<0,16	<0,07	<0,11	<0,76	<1,15	0,73	<LQ	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 3		<0,06	-	<0,18	<0,16	<0,09	<0,10	<0,76	<0,98	0,83	-	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 4		<0,05	<0,12	<0,18	<0,16	0,11	<0,10	<0,73	<1,07	0,71	<LQ	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5		0,05	<0,18	<0,16	<0,14	<0,08	<0,10	<0,71	<1,02	0,91	<LQ	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 6		0,05	<0,16	<0,18	<0,17	<0,10	<0,11	<0,84	<0,99	-	0,01	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 7		-	0,20	<0,19	<0,18	<0,09	<0,12	<0,85	<1,07	0,94	<LQ	0,10	<LQ	<LQ	<LQ
Station 8	<0,2	0,06	<0,17	<0,18	<0,17	<0,08	<0,11	<0,81	<0,85	0,87	-	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 10		0,06	<0,17	<0,19	<0,18	<0,09	<0,11	<0,89	<1,03	1,04	<LQ	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 2		<0,05	-	<0,18	<0,17	<0,06	<0,10	<0,76	<1,05	0,60	-	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 9		0,05	-	<0,19	<0,18	<0,09	<0,11	<0,90	<1,00	1,06	<LQ	0,09	<LQ	<LQ	<LQ

Mn µg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	-	32,7	7,5	28,4	7,3	10,2	22,4	29,8	29,2	15,1	12,4	8,9	2,7	36,6	8,3
Station 3	-	10,9	-	7,3	4,5	3,9	20,1	12,9	31,0	5,1	-	10,3	4,1	3,0	11,0
Station 4	-	28,3	15,1	25,1	4,4	26,8	9,2	14,8	20,9	8,6	11,6	18,2	5,8	11,3	9,5
Station 5	-	20,0	7,3	10,2	5,5	6,9	17,7	12,1	31,1	11,2	10,1	10,4	8,3	6,9	9,5
Station 6	-	16,8	3,0	5,5	4,5	10,0	14,2	19,1	15,8	-	0,03	9,2	6,8	5,4	4,5
Station 7	-	-	11,4	10,8	5,3	14,9	20,0	7,9	16,4	11,3	13,4	12,3	1,5	6,3	4,1
Station 8	-	24,2	2,9	6,0	4,7	9,3	9,1	4,1	17,7	9,9	-	10,3	1,8	9,4	3,2
Station 10	-	27,0	8,6	9,4	3,5	3,5	14,2	7,6	19,3	13,5	6,1	12,2	1,5	7,7	5,9
Station 2	-	10,9	-	22,3	10,4	6,5	20,6	31,2	26,2	22,2	-	13,6	5,3	3,6	5,1
Station 9	-	7,7	-	10,5	4,4	10,3	15,8	10,7	16,6	3,7	9,0	10,8	7,6	7,9	5,5

Ni µg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	3,6	2,8	2,2	2,4	2,2	1,1	1,6	1,9	1,2	1,8	2,2	1,3	1,1	2,0	<LQ
Station 3	10,8	3,1	-	2,2	4,0	1,1	1,3	1,4	1,1	1,2	-	1,2	0,8	<LQ	<LQ
Station 4	20,9	5,9	1,9	8,4	1,9	2,1	1,4	1,3	1,1	1,5	2,0	1,1	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5	1,6	3,2	14,4	3,6	2,1	1,2	2,7	1,4	1,2	1,4	1,8	1,0	0,7	<LQ	<LQ
Station 6	1,7	3,6	1,7	2,1	2,2	1,4	1,6	1,9	1,1	-	0,4	1,0	0,8	<LQ	<LQ
Station 7	6,5	-	2,1	4,3	4,5	1,5	2,0	1,2	1,1	1,7	2,2	1,4	0,9	<LQ	<LQ
Station 8	4,0	5,6	1,8	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,9	1,7	-	1,1	0,7	<LQ	<LQ
Station 10	11,8	3,6	2,4	2,5	1,9	1,9	1,5	1,1	1,1	1,9	2,2	1,4	0,7	<LQ	<LQ
Station 2	-	2,1	-	7,0	2,1	2,7	2,0	2,6	1,1	2,0	-	1,5	0,7	<LQ	<LQ
Station 9	0,6	2,3	-	462,7	2,5	1,2	1,3	1,5	1,1	1,3	2,1	1,2	0,8	<LQ	<LQ

Pb μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	22,6	17,0	9,0	7,3	14,9	3,6	5,4	10,7	10,2	19,9	7,8	3,1	4,2	13,9	0,8
Station 3	9,5	4,6	-	1,4	0,9	1,9	0,9	1,2	3,8	0,9	-	0,9	1,0	0,4	0,4
Station 4	13,1	9,6	2,5	4,7	0,8	4,9	2,2	1,6	4,0	1,7	0,5	0,7	0,3	0,4	0,4
Station 5	7,0	5,6	1,6	1,6	11,7	1,1	2,5	1,8	3,9	1,3	0,6	0,6	0,5	0,4	0,6
Station 6	12,0	6,4	0,9	0,8	4,3	1,3	1,6	4,4	4,5	-	0,2	0,5	2,1	0,4	0,5
Station 7	4,1	-	1,1	1,9	0,9	3,4	2,6	0,8	4,7	1,5	1,3	1,0	0,5	0,4	<LQ
Station 8	4,6	8,0	0,8	0,9	0,6	1,0	2,3	1,5	3,3	1,5	-	0,6	0,5	0,5	0,4
Station 10	2,9	11,8	2,2	1,9	0,7	4,0	2,7	0,7	3,4	2,1	0,8	1,2	0,6	0,6	<LQ
Station 2	-	3,9	-	3,1	1,5	0,9	3,2	4,4	5,7	3,2	-	1,0	0,9	0,4	<LQ
Station 9	4,9	2,1	-	2,3	0,7	1,1	1,0	1,7	3,3	0,6	1,8	0,7	0,9	0,4	0,4


Sb μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	-	0,42	1,85	1,93	1,66	0,71	1,13	0,89	<1,18	0,89	1,85	0,77	<LQ	<LQ	<LQ
Station 3	-	<0,50	-	1,80	1,62	<0,83	0,95	0,84	<1,01	0,89	-	0,72	<LQ	<LQ	<LQ
Station 4	-	0,43	1,20	1,93	<1,59	0,95	1,01	0,77	<1,10	0,80	1,79	0,71	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5	-	0,47	1,76	1,65	1,39	0,74	0,98	0,80	<1,04	0,96	1,61	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 6	-	0,47	1,57	1,75	1,66	1,00	1,08	1,11	<1,01	-	0,12	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 7	-	-	1,93	1,85	<1,77	0,89	1,23	<0,89	<1,10	1,02	1,86	0,82	<LQ	<LQ	<LQ
Station 8	-	0,60	<1,64	1,77	<1,63	0,81	<1,03	<0,85	<0,87	0,93	-	0,76	<LQ	<LQ	<LQ
Station 10	-	0,62	1,72	1,86	<1,79	<0,85	1,09	<0,93	<1,06	1,13	1,97	0,80	<LQ	<LQ	<LQ
Station 2	-	0,41	-	1,91	1,68	0,60	1,03	0,92	<1,08	0,84	-	0,84	0,47	<LQ	<LQ
Station 9	-	<0,49	-	1,89	<1,78	0,89	<1,08	0,96	<1,03	1,09	1,96	0,82	<LQ	<LQ	<LQ

TI μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	-	0,16	<0,37	<0,38	<0,36	<0,18	<0,25	<0,20	<1,18	<0,75	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 3	-	0,19	-	<0,38	<0,36	<0,20	<0,23	<0,20	<1,01	<0,85	-	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 4	-	0,17	<0,26	<0,39	<0,36	<0,21	<0,24	<0,19	<1,10	<0,73	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5	-	0,18	<0,38	<0,35	<0,31	<0,18	<0,23	<0,19	<1,04	<0,92	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 6	-	0,17	<0,34	<0,38	<0,36	<0,22	<0,24	<0,21	<1,01	-	0,03	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 7	-	-	0,42	<0,40	<0,39	<0,21	<0,26	<0,22	<1,10	<0,95	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 8	-	0,19	<0,36	<0,39	<0,36	<0,19	<0,24	<0,21	<0,87	<0,86	-	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 10	-	0,22	<0,37	<0,40	<0,40	<0,21	<0,26	<0,22	<1,06	<1,05	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 2	-	0,16	-	<0,38	<0,37	<0,15	<0,23	<0,20	<1,08	<0,62	-	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 9	-	0,19	-	<0,40	<0,39	<0,21	<0,25	<0,23	<1,03	<1,08	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ

V μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	-	2,6	2,1	2,2	1,9	1,0	1,8	2,3	1,5	1,9	2,2	1,0	0,9	2,2	<LQ
Station 3	-	1,1	-	2,0	1,8	1,2	2,3	1,5	1,2	1,2	-	1,1	0,9	<LQ	<LQ
Station 4	-	2,8	1,8	3,2	1,7	2,4	1,4	1,4	1,2	1,7	2,1	1,0	0,5	<LQ	<LQ
Station 5	-	1,8	2,2	2,1	1,7	1,0	1,8	1,4	1,9	1,5	1,9	0,9	0,8	<LQ	<LQ
Station 6	-	1,8	1,7	2,0	1,8	1,4	1,5	2,0	1,3	-	0,6	0,8	1,0	<LQ	<LQ
Station 7	-	-	2,1	2,1	1,9	1,4	2,0	1,2	1,2	1,8	2,4	1,2	0,9	<LQ	<LQ
Station 8	-	2,0	1,7	1,9	1,7	1,1	1,2	1,1	0,9	1,6	-	0,9	0,7	<LQ	<LQ
Station 10	-	2,6	2,3	2,3	2,0	1,0	1,7	1,2	1,1	2,1	2,3	1,2	0,8	<LQ	<LQ
Station 2	-	1,3	-	3,3	2,1	0,9	2,2	3,2	1,2	2,4	-	1,3	0,8	<LQ	<LQ
Station 9	-	1,2	-	2,2	1,9	1,2	1,2	1,6	1,1	1,3	2,2	1,0	0,9	<LQ	<LQ

**SURVEILLANCE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DES
RETOMBEES ATMOSPHERIQUES DE DIOXINES/FURANNES ET DE
METAUX DU CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE
LABEUVRIERE**

Véolia Propreté VALNOR

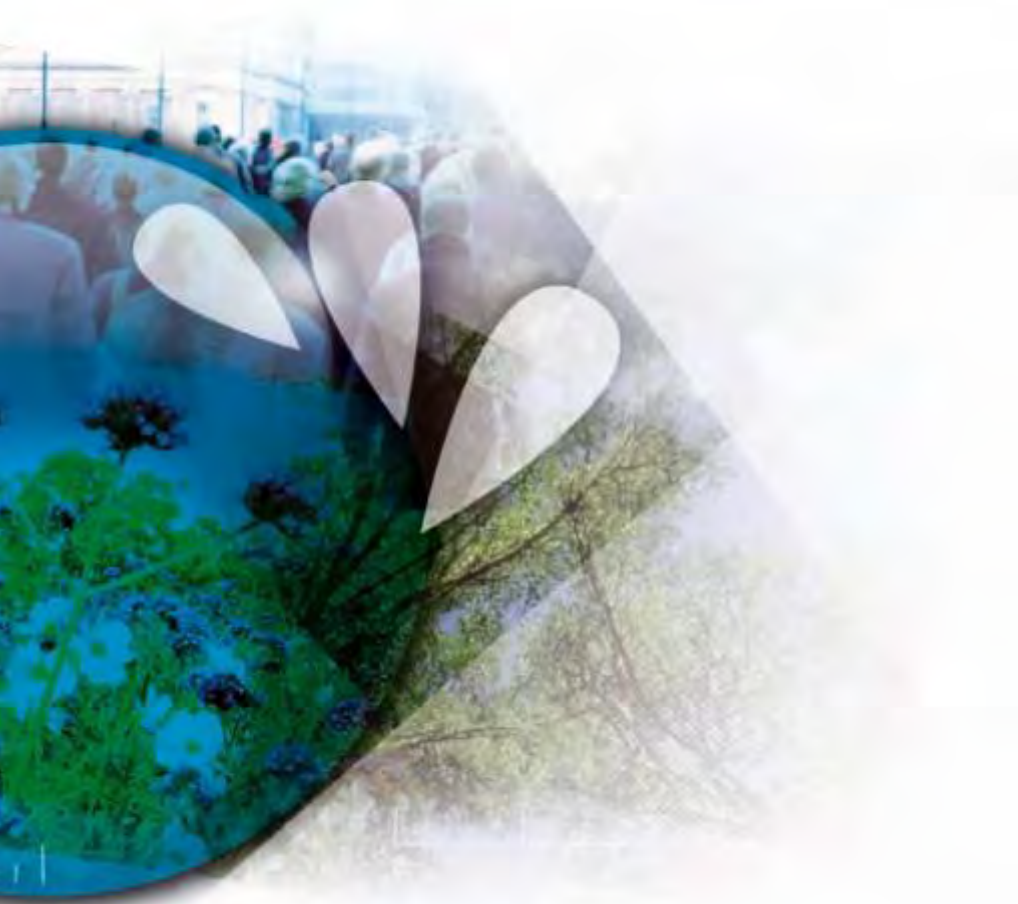

Campagne de mesures 2024
Rapport d'étude - Version 1.0

Surveillance de l'impact sur l'environnement des retombées atmosphériques de dioxines/furannes et de métaux du centre de valorisation énergétique de Labeuvrière

Client : Véolia Propreté VALNOR
CVE de Labeuvrière
Rue Jean de Sars
62122 LABEUVRIERE


N° de dossier : 24-RA-05-DS-14
N° de version : Version 1.0
Date de révision : Juin 2024

Destinataires : M. GAUTIER
gilles.gautier@veolia.com

M^{me} DUPLOUY
florine.duploux@veolia.com

Affaire suivie par : M^{me} FRANÇOIS
marjorie.francois@biomonitor.fr

Ce rapport comporte **66 pages** y compris les annexes. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

	Rédaction	Vérification	Approbation
Nom	D. SIMILIEN	M. FRANÇOIS	J. MERSCH
Fonction	Chargée d'études	Responsable d'études	Gérant
Signature			

SOMMAIRE

LISTE DES FIGURES	4
LISTE DES TABLEAUX.....	4
1. CADRE ET OBJECTIF DE L'ETUDE.....	6
2. METHODE ET MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE	7
2.1. Principe.....	7
2.2. Présentation des dispositifs de mesures.....	7
2.3. Exposition des dispositifs	8
2.4. Polluants recherchés, procédures analytiques et expression des résultats	8
2.5. Modalités d'interprétation des résultats	9
3. LOCALISATION DES STATIONS DE MESURES.....	10
3.1. Macro-implantation	10
3.2. Micro-implantation	12
4. PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION	15
5. CONDITIONS D'EXPOSITION DES STATIONS DE MESURES	16
5.1. Analyse des vents	16
5.1.1. Analyse de la rose des vents	16
5.1.2. Fréquence d'exposition théorique des stations de mesures.....	17
5.2. Pluviométrie	18
6. RETOMBÉES ATMOSPHERIQUES DE DIOXINES/FURANNES.....	20
6.1. Résultats 2024	20
6.2. Comparaison des résultats avec les campagnes précédentes	21
7. RETOMBÉES ATMOSPHERIQUES DE METAUX.....	22
7.1. Résultats 2024	22
7.2. Comparaison des résultats avec les campagnes précédentes	24
8. BILAN	26
ANNEXES	27

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Présentation des dispositifs de mesures (source : BioMonitor)	7
Figure 2. Localisation des stations de mesures des retombées atmosphériques dans l'environnement du CVE de Labeuvrière, superposée à l'étude de dispersion	11
Figure 3. Paramètres de fonctionnement des fours du CVE de Labeuvrière de janvier 2023 à avril 2024	16
Figure 4. Régime des vents pris en compte pour la surveillance réalisée du 06 février au 04 avril 2024	17
Figure 5. Pluviométrie journalière mesurée sur la période d'exposition des collecteurs de précipitations sur la station Météo-France de Lillers (en mm).....	19
Figure 6. Pluviométrie moyenne mesurée sur les différentes stations de prélèvement et sur la station Météo-France de Lillers (en mm).....	19
Figure 7. Évolution des dépôts atmosphériques de dioxines/furannes dans l'environnement du CVE de Labeuvrière entre 2020 et 2024.....	21
Figure 8. Evolution des concentrations en métaux mesurées dans les collecteurs de précipitations dans l'environnement du CVE de Labeuvrière entre 2020 et 2024.....	25

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Période d'exposition des collecteurs de précipitations	8
Tableau 2. Présentation des limites de quantification dans les retombées atmosphériques	9
Tableau 3. Niveaux de dépôts atmosphériques totaux moyens en PCDD/F et en métaux attendus dans différents contextes environnementaux (source : INERIS).....	10
Tableau 4. Distance, orientation et fréquence d'exposition aux vents des stations vis-à-vis du CVE Labeuvrière durant la période de collecte des précipitations en 2024	18
Tableau 5. Retombées en PCDD/F (en pg I-TEQ/m ² /j) mesurées dans les collecteurs de précipitations installés du 06 février au 04 avril 2024 dans l'environnement du CVE de Labeuvrière.....	20
Tableau 6. Retombées métalliques (en µg/m ² /j) mesurées dans les collecteurs de précipitations installés du 06 février au 04 avril 2024 dans l'environnement du CVE de Labeuvrière.....	22

RESUME NON TECHNIQUE

La surveillance de l'impact sur l'environnement d'une activité industrielle est un impératif réglementaire que se doivent de respecter les exploitants d'installations d'incinération et de co-incinération de déchets (arrêté ministériel du 20/09/2002). Pour répondre à ces exigences, Véolia Propreté VALNOR a mis en œuvre un programme de surveillance fondé sur la mesure des retombées atmosphériques par la mise en place de collecteurs de précipitations selon la norme NF X 43-014.

Cette méthode a été employée en 2008, 2011 (2 campagnes), et annuellement depuis 2012 autour du Centre de Valorisation Énergétique (CVE) de Labeuvrière (62). L'étude porte sur la surveillance des dioxines/furannes et de douze métaux sur dix stations autour de l'usine. La localisation de l'ensemble des stations repose sur une étude de dispersion préalablement établie permettant d'évaluer l'impact du CVE de Labeuvrière sur son environnement.

La campagne de mesures de cette année a été réalisée du 06 février au 04 avril 2024, pendant une période représentative du fonctionnement normal de l'incinérateur.

Les résultats des mesures réalisées en 2024 n'ont pas permis de mettre en évidence de retombées atmosphériques significatives dans l'environnement de l'incinérateur. Les niveaux mesurés sur les stations potentiellement impactées sont de l'ordre de ceux mesurés sur les stations représentatives du bruit de fond local et conformes aux valeurs interprétatives de l'INERIS. A l'instar des précédentes campagnes de mesures, les résultats attestent de l'absence d'impact de l'incinérateur sur son environnement.

1. CADRE ET OBJECTIF DE L'ETUDE

La surveillance des effets sur l'environnement est un thème introduit dans la réglementation depuis l'arrêté ministériel du 02 février 1998. Ce thème a été par la suite approfondi au fur et à mesure de la mise en application d'arrêtés sectoriels.

Depuis les arrêtés du 20 septembre 2002 concernant l'incinération et la co-incinération des déchets, la surveillance des effets sur l'environnement s'attache aussi de plus en plus à contrôler/évaluer l'état de l'environnement autour de l'installation visée, c'est-à-dire en dehors des limites administratives de l'installation. Cette surveillance se concrétise par la mise en œuvre de programmes d'échantillonnage et de mesures dans l'environnement. On parle alors de « Plan de Surveillance Environnemental » ou PSE dont le contenu est dicté *a minima* par les prescriptions des Service de l'État.

Le Centre de Valorisation Énergétique (CVE) de Labeuvrière étant soumis à cette réglementation, la société VALNOR se doit donc de mettre en place un programme de surveillance de l'impact des retombées atmosphériques émises par l'incinérateur, de suivre par tout moyen adapté les niveaux de concentration des retombées atmosphériques éventuelles en dioxines/furannes et métaux et de détecter les niveaux anormalement élevés.

Depuis 2011, BioMonitor met en œuvre le plan de surveillance environnemental pour le suivi des dioxines/furannes et des métaux dans l'environnement du CVE sur dix stations de mesures permettant d'assurer une continuité dans les procédures méthodologiques de suivi.

Les résultats présentés dans cette étude sont propres à la période d'étude et aux sites sur lesquels ils ont été obtenus. Ils ne peuvent pas être représentatifs des niveaux annuels ni être extrapolés à la commune sur laquelle le site est localisé.

2. METHODE ET MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE

2.1. Principe

Dans le cas de l'incinération d'ordures ménagères, après leur émission à la cheminée et une brève phase transitoire, les dioxines/furannes et les métaux lourds se retrouvent majoritairement sous forme particulaire dans l'air ambiant. En fonction de la taille, de la composition, de la granulométrie et de la nature des particules et des conditions météorologiques (vent, température, humidité), les particules ont un temps de résidence plus ou moins long dans l'atmosphère et vont être éliminées selon deux processus de dépôts atmosphériques que sont les **retombées sèches** (par gravitation, par mouvement Brownien ou par impaction et interception) et les **retombées humides** (lessivage durant les précipitations ou piégeage par les gouttes d'eau nuageuses).

L'un des moyens pour suivre l'impact de ce type d'activité est alors de mesurer les retombées au sol. Pour cela, il existe une procédure normalisée décrite dans la norme **NF X43-014**¹ "Détermination des retombées atmosphériques totales" de novembre 2017. Elle fait appel à des collecteurs de précipitations (ou jauges Owen), système employé ici depuis 2008.

2.2. Présentation des dispositifs de mesures

Les dispositifs installés par BioMonitor (**figure 1**) sont constitués pour chaque station de mesures par deux jauges OWEN équipées :

- o d'un collecteur avec entonnoir et flacon de récupération de 20 litres en verre pour le prélèvement des dioxines/furannes ;
- o d'un collecteur avec entonnoir et flacon de récupération de 25 litres en polyéthylène (PE) pour le prélèvement des métaux.

L'ensemble entonnoir et collecteur est inséré dans un trépied servant de support. Le contenu de chaque flacon est mis à l'abri de la lumière pour limiter la prolifération d'algues et la photo-dégradation des polluants organiques comme les dioxines/furannes. Chaque récipient est équipé d'un bouchon vissant hermétique pour le transport.



Figure 1. Présentation des dispositifs de mesures
(source : BioMonitor)

¹ NF X43-014, Détermination des retombées atmosphériques totales – Échantillonnage, Préparation des échantillons avant analyses, novembre 2017, 43 p.

2.3. Exposition des dispositifs

Les phases de préparation, d'exposition et de retrait des collecteurs de précipitations sont conformes à la norme **NF X43-014**. Aucun écart à la méthodologie décrite dans la norme n'a été signalé. Les dates de pose et de dépose ainsi que les durées d'exposition des dispositifs de collecte sont renseignées par station dans le **tableau 1** ci-après.

En outre, un blanc de terrain a été réalisé pour évaluer le niveau de contamination du matériel utilisé ainsi que celle générée par les conditions d'exposition et les procédures opératoires. Les flacons ont été mis en place aux pieds des supports installés sur la station 10.

Tableau 1. Période d'exposition des collecteurs de précipitations

Station	Date d'installation	Date de retrait	Durée d'exposition
Station 1 : Mairie de Chocques	06/02/2024	03/04/2024	57 jours
Station 2 : Mat'Diffusion*	06/02/2024	03/04/2024	57 jours
Station 3 : Champs Annezin	06/02/2024	03/04/2024	57 jours
Station 4 : École maternelle de Chocques	06/02/2024	03/04/2024	57 jours
Station 5 : Cité Donat Agache – Labeuvrière*	06/02/2024	03/04/2024	57 jours
Station 6 : Pré Labeuvrière	07/02/2024	04/04/2024	57 jours
Station 7 : Cimetière Lapugnoy	07/02/2024	03/04/2024	56 jours
Station 8 : Complexe sportif Labeuvrière	07/02/2024	04/04/2024	57 jours
Station 9 : École Lapugnoy	07/02/2024	03/04/2024	56 jours
Station 10 : Château d'eau - Lapugnoy	06/02/2024	04/04/2024	58 jours

* stations renommées suite à leur déplacement (anciennement « Pépinière – Vendin-lès-Béthune » pour la station 2 et « Ferme de Labeuvrière » pour la station 5)

2.4. Polluants recherchés, procédures analytiques et expression des résultats

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire Micropolluants Technologie, accrédité COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 sous le numéro 1-1151 pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en environnement. Les contaminants recherchés et les caractéristiques des méthodes analytiques mises en œuvre sont présentés dans le **tableau 2** ci-après. Les analyses de métaux sont réalisées sur les retombées atmosphériques en phase **séparées** (métaux solubles et insolubles).

Tableau 2. Présentation des limites de quantification dans les retombées atmosphériques

Composés	Méthode	Incertitude analytique	Limite de quantification		Unité
PCDD/F (17 congénères)	HRGC/HRMS selon la méthode interne MOp C- 4/58 et In C-4/15	15 %	1,2 pg I-TEQ/ éch		pg I _{OTAN} ⁻ TEQ/m ² /j
12 Métaux			Retombées atmosphérique solubles (µg/L)	Retombées atmosphériques insolubles (ng/ech)	
As, Cd, Pb	ICP-MS selon la norme NF EN ISO 17294-2	25 %	0,1 µg/L	25 ng/ech	µg/m ² /j
Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V et Tl			0,5 µg/L	125 ng/ech	
Hg			0,05 µg/L	25 ng/ech	

HRGC/HRMS : chromatographie gazeuse haute résolution avec spectromètre de masse haute résolution

ICP-MS : plasma à couplage inductif avec détecteur de spectrométrie de masse

AFS : spectrométrie de fluorescence atomique

2.5. Modalités d'interprétation des résultats

2.5.1. Comparaison des résultats entre stations

D'après les recommandations de l'INERIS², un plan de surveillance environnemental doit prévoir l'implantation de plusieurs stations d'exposition dans une zone d'impact principal et secondaire et *a minima* une station définie dans une zone supposée être à l'abri des vents dominants en provenance de l'usine (**points de mesure 2 et 9** dans le cadre de cette étude). Les résultats d'analyses effectuées sur les échantillons de précipitations des stations témoins sont généralement représentatifs des teneurs naturelles habituellement mesurées dans l'environnement en dehors de l'influence directe d'une source industrielle. Ce niveau d'interprétation consiste donc à comparer l'ensemble des résultats mesurés sur les stations d'impact potentiel à ceux relevés sur les **stations témoins**, hors influence du site et à mettre en exergue les résultats marquants, en considérant notamment les conditions météorologiques et les influences exogènes de la zone d'étude.

2.5.2. Comparaison aux valeurs interprétatives

Pour les résultats sur les collecteurs de précipitations, il n'existe pas à l'heure actuelle de valeur réglementaire pour les dioxines/furannes. Un outil d'aide à l'interprétation consiste à comparer les

² INERIS, Guide sur la surveillance dans l'air autour des installations classées – Retombées des émissions atmosphériques, Verneuil-en-Halatte : INERIS – 201065 – 2172207 – v1.0, décembre 2021

données obtenues à la littérature existante. L'INERIS³ a réalisé une synthèse des concentrations en dioxines et furannes et huit éléments métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb et Zn) mesurées dans les retombées atmosphériques en France autour de 22 incinérateurs entre 2002 et 2011. Le **tableau 3** donne les valeurs moyennes attendues par typologie de sites d'exposition.

Tableau 3. Niveaux de dépôts atmosphériques totaux moyens en PCDD/F et en métaux attendus dans différents contextes environnementaux (source : INERIS)

Zone	PCDD/F	As	Cd	Cr	Cu	Hg	Mn	Ni	Pb
	pg I-TEQ/m ² /j	µg/m ² /j							
Bruit de fond rural	1,9	0,9	0,4	2,5	11	0,1	43	3,2	7
Bruit de fond urbain	3,0	1,3	0,5	4,6	21	0,1	55	4,0	20
Zone impactée située entre 500 m et 1000 m de l'incinérateur	2,6	1,0	0,3	2,1	31	0,4	35	5,0	5
Zone impactée située entre 100 m et 500 m de l'incinérateur	3,6	1,4	0,3	2,8	40	0,3	32	3,2	11
Zone impactée située à moins de 100 m de l'incinérateur	15,2	2,8	2,8	29,5	23	0,2	291	25,9	217

3. LOCALISATION DES STATIONS DE MESURES

3.1. Macro-implantation

Le choix des stations de mesures a été fondé sur la base des résultats de l'étude de dispersion des émissions atmosphériques réalisée par ARIA TECHNOLOGIES en mars 2006 et sur la base de l'étude relative à la définition de la stratégie de surveillance des émissions atmosphériques du CVE de Labeuvrière réalisée par TAUW ENVIRONNEMENT en décembre 2007 (rapport n°6030084-V01).

Les stations de mesures sont au nombre de dix. Elles sont placées dans des zones supposées « impactées » et « non impactées » et en tenant compte de la présence de lieux sensibles ou d'établissements recevant du public. La **figure 2** présente la localisation des stations de mesures autour de l'incinérateur superposée à l'étude de dispersion. La localisation des stations est similaire au plan de surveillance de l'année précédente. Pour rappel, suite à des changements de propriétaires des terrains, la station 2 a été déplacée de 70 mètres au sud-ouest, dans l'enceinte de l'entreprise Mat'Diffusion et la station 5 de 50 mètres à l'ouest, sur le terrain d'un particulier. Ces déplacements sont sans impact sur la typologie de ces stations.

³ Rapport d'étude INERIS DRC-13-136338-06193C, Guide de surveillance de l'impact sur l'environnement des émissions atmosphériques des installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et de déchets d'activité de soins à risques infectieux, 2013, 39 pages

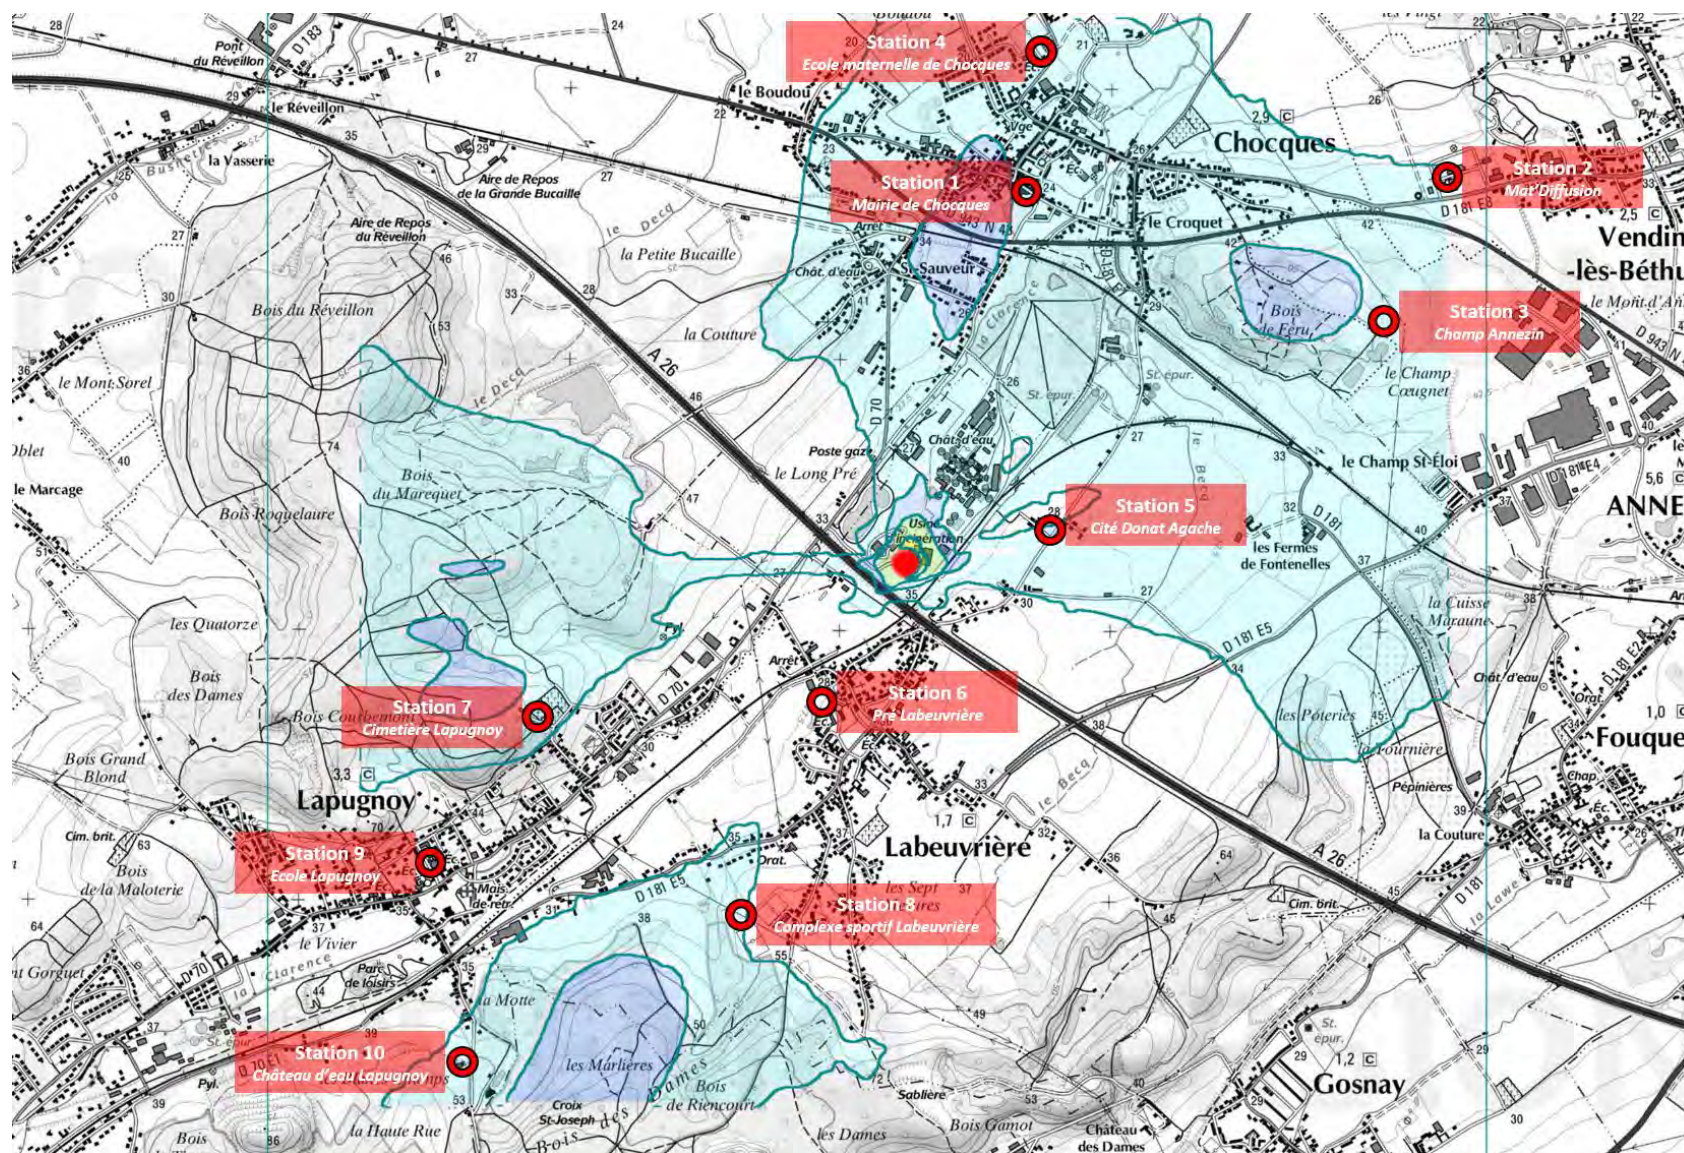



Figure 2. Localisation des stations de mesures des retombées atmosphériques dans l'environnement du CVE de Labeuvrière, superposée à l'étude de dispersion (extrait de la carte IGN ; échelle : 1/25000^{ème})

3.2. Micro-implantation

La description et la typologie des stations de mesures sont présentées ci-après. Les photographies des sites reproduites ci-après illustrent les zones de prélèvement.


Station 1 : Mairie de Chocques

Les jauges ont été installées sur le toit de la mairie de Chocques à 1,4 km au nord/nord-est de l'usine. Elle constitue une zone d'impact principal dans un secteur d'habitation.

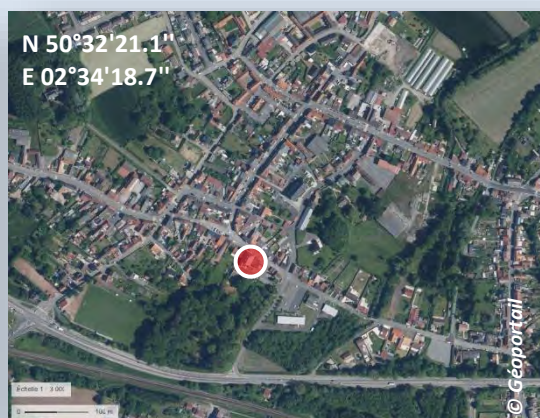


Station 2 : Mat'Diffusion (anciennement Pépinière – Vendin-lès-Béthune)

Les jauges ont été placées dans l'enceinte de l'entreprise Mat'Diffusion à Vendin-lès-Béthune à 2,3 km au nord-est de l'usine. Cette station, déplacée de 70 mètres vers le sud-ouest par rapport à la campagne de 2022, est située dans une zone non impactée par l'activité de l'usine. Elle permet de mesurer le bruit de fond local.

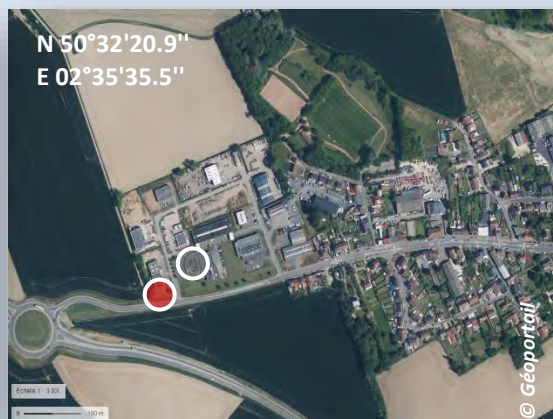


Station 3 : Champ Annezin

Les jauges ont été implantées dans un champ cultivé à 1,9 km au nord-est de l'usine. Cette station constitue une zone d'impact principal.

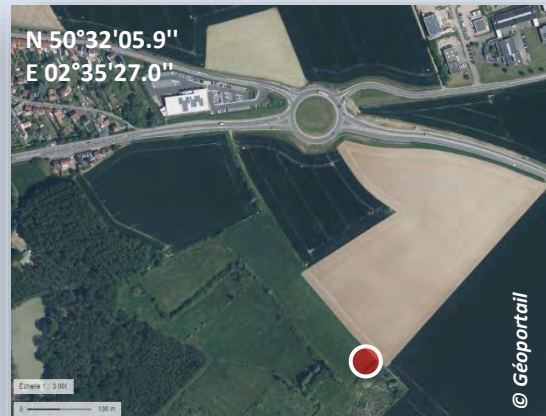

Station 4 : Ecole maternelle de Chocques

Les jauges sont installées sur le toit de l'école maternelle de Chocques, à 1,8 km au nord/nord-est de l'usine en zone d'impact secondaire.

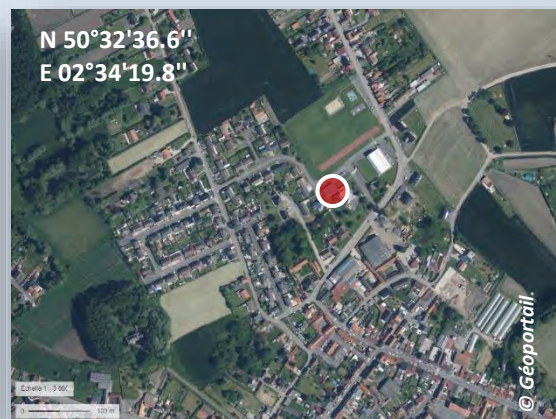


Station 5 : Cité Donat Agache (anciennement Ferme Labeuvrière)

Les jauges ont été installées chez un particulier résidant sur la commune de Labeuvrière, à 0,5 km à l'est de l'usine. Cette station, déplacée de 50 mètres à l'ouest par rapport à la campagne précédente est située dans une zone d'impact secondaire proche de l'incinérateur.




Station 6 : Pré Labeuvrière

Les jauges ont été implantées dans un pré proche des services techniques de Labeuvrière à 0,7 km au sud-sud/ouest de l'usine. Cette station n'est pas située sous le panache de dispersion des retombées atmosphériques mais elle est proche de l'installation.

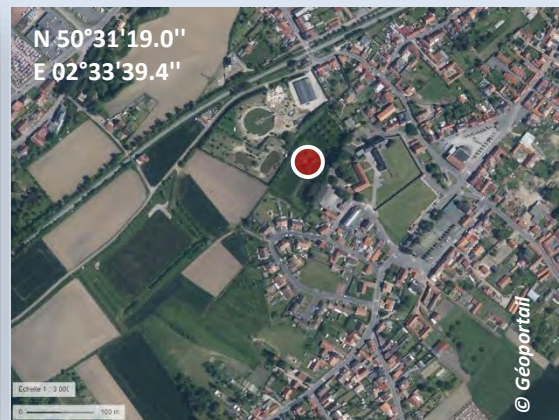


Station 7 : Cimetière Lapugnoy

Les jauges ont été installées en toiture au niveau du cimetière de Lapugnoy. La station est située à 1,5 km au sud/ouest-ouest de l'usine. Elle constitue une zone d'impact principal.

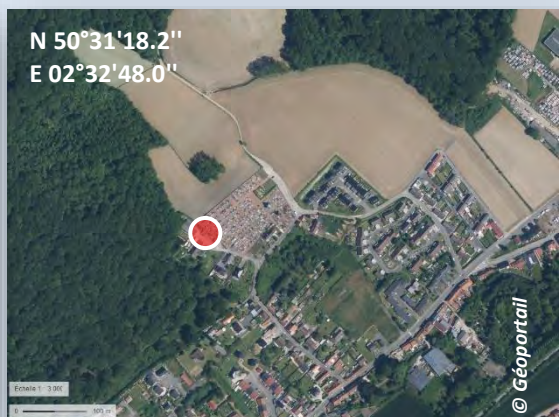


Station 8 : Complexe sportif Labeuvrière

Les jauges ont été installées aux abords du complexe sportif de Labeuvrière situé à 1,5 km au sud-sud/ouest de l'usine. Cette station est située dans une zone d'impact secondaire.

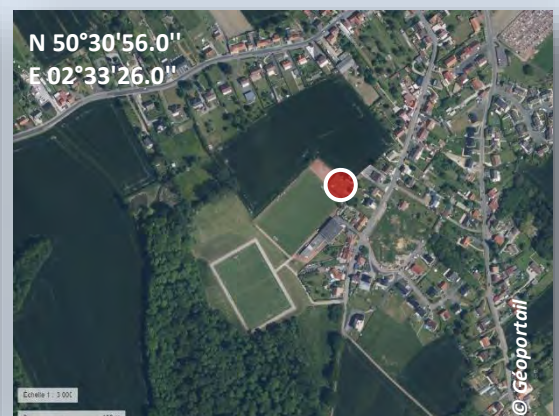


Station 9 : Ecole Lapugnoy

Les jauges ont été déposées sur la toiture de l'école de Lapugnoy à 2,1 km au sud-ouest de l'usine. Cette station, déplacée de 80 mètres vers le nord par rapport à la campagne de 2019, est située dans une zone non impactée par l'activité de l'usine. Elle permet de mesurer le bruit de fond local sur un secteur habité.

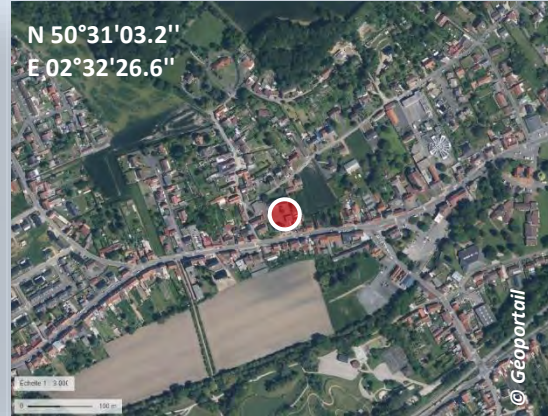

Station 10 : Château d'eau Lapugnoy

La station est située dans l'enceinte du château d'eau de Lapugnoy à 2,5 km au sud-sud/ouest de l'usine. Elle est située dans une zone d'impact secondaire.

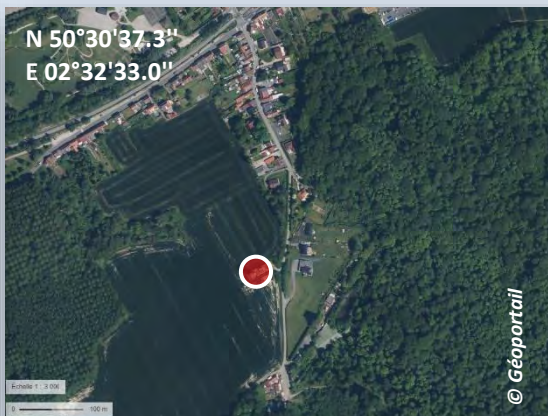

4. PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Le CVE est équipé de deux fours avec des capacités théoriques de 5 t/h et 10 t/h. L'évacuation des fumées se fait par une seule cheminée. Les principaux paramètres de fonctionnement des fours sur les deux dernières campagnes de mesures des retombées atmosphériques sont représentés sur la **figure 3** ci-après.

Au cours de la période de mesures, l'activité était concentrée sur la ligne 3, avec des tonnages incinérés dans la gamme de valeurs traitées lors de la campagne de mesure de 2023. Durant la période d'exposition des collecteurs, un arrêt technique a eu lieu le 29 février 2023. La campagne 2024 a été réalisée pendant une période de fonctionnement de l'incinérateur à 69 % de sa capacité nominale.



Figure 3. Paramètres de fonctionnement des fours du CVE de Labeuvrière de janvier 2023 à avril 2024

5. CONDITIONS D'EXPOSITION DES STATIONS DE MESURES

5.1. Analyse des vents

5.1.1. Analyse de la rose des vents

L'analyse météorologique a été réalisée à partir des données horaires collectées auprès de la station Météo-France de Lillers dans le Pas-de-Calais (50°34'46''N ; 02°29'47''E). La **figure 4** ci-après présente le régime des vents enregistré spécifiquement sur la période d'exposition des collecteurs de précipitations, c'est-à-dire du 06 février au 04 avril 2024. La rose des vents est détaillée en **annexe 1**. Pour les trois classes de force des vents (1,5 à 4,5 m/s ; 4,5 à 8,0 m/s et > 8,0 m/s), la fréquence des vents est exprimée en pourcentage en fonction de leur provenance.

Les vents dont la vitesse est supérieure à 1,5 m/s et qui interviennent de manière significative dans la dispersion des contaminants représentent 91,9 % des observations venteuses. Ils proviennent majoritairement d'un large secteur sud/sud-ouest (150° – 270°) à hauteur de 67,2 % des occurrences.

Les vents enregistrés durant la période d'exposition des collecteurs de précipitations sont essentiellement faibles (vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s) et modérés (vitesse comprise entre 4,5 et 8,0 m/s) avec respectivement 41,7 % et 40,0 % des cas observés. Les vents forts, représentés à hauteur de 10,2 % des occurrences, proviennent essentiellement du secteur ouest/sud-ouest.

Cette rose des vents met en évidence des conditions favorables à la dispersion des polluants. Le régime des vents observé durant la période d'exposition des collecteurs de précipitations présente des caractéristiques similaires de celles habituellement observées, avec des vents provenant

majoritairement du secteur sud/sud-ouest. A noter que les vents du secteur nord sont très peu représentés.

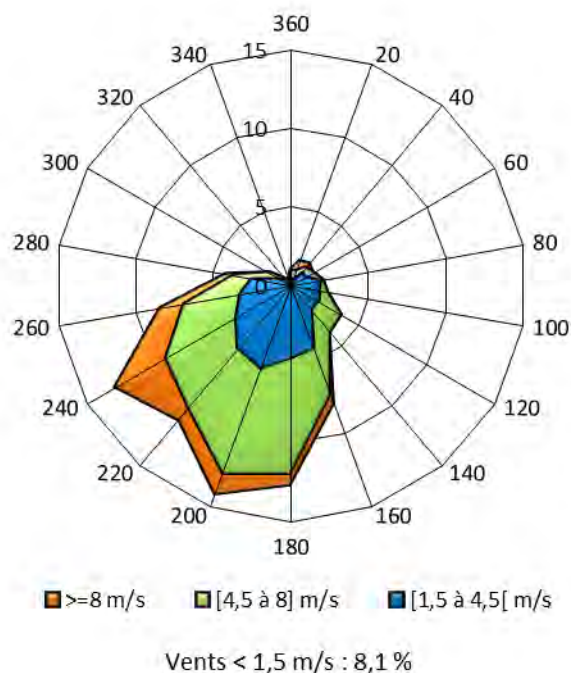


Figure 4. Régime des vents pris en compte pour la surveillance réalisée du 06 février au 04 avril 2024

5.1.2. Fréquence d'exposition théorique des stations de mesures

Le **tableau 5** ci-après rappelle l'emplacement de chaque station en fonction des épisodes venteux. L'indication de la fréquence d'exposition des stations, calculée en sommant les fréquences de vents correspondant à l'orientation de la station de mesures $\pm 30^\circ$ conformément aux préconisations de l'INERIS⁴, permet de déterminer quelles ont été les stations les plus exposées aux vents en provenance de l'usine. A noter que ce ne sont pas les seuls paramètres qui peuvent influencer sur la dispersion atmosphérique : topographie, structure des bâtiments, rugosité du terrain, nébulosité, température, pluviométrie et flux émis sont aussi des paramètres entrant en compte dans la dispersion des polluants. C'est pourquoi le taux d'exposition aux vents est une donnée théorique et informative servant uniquement d'indicateur sur l'exposition des stations aux vents durant la période considérée.

⁴ Guide INERIS-201065-2172207-v1.0 relatif à la surveillance dans l'air autour des installations classées, Décembre 2021, 176 p.

Tableau 4. Distance, orientation et fréquence d'exposition aux vents des stations vis-à-vis du CVE Labeuvrière durant la période de collecte des précipitations en 2024

Station	Localisation	Orientation / usine	Distance / source (km)	Occurrence moyenne des vents relative à l'orientation des dispositifs	
1	Mairie - Chocques	N/N-E	1,4	200°	37,8 %
2	Mat'Diffusion	N-E	2,4	240°	32,5 %
3	Champ - Annezin	N-E	1,9	240°	32,5 %
4	École maternelle - Chocques	N/N-E	1,8	200°	37,8 %
5	Cité Donat Agache – Labeuvrière	E	0,5	260°	25,5 %
6	Pré - Labeuvrière	S/S-O	0,7	30°	4,8 %
7	Cimetière - Lapugnoy	S-O/O	1,5	70°	5,9 %
8	Complexe sportif - Labeuvrière	S/S-O	1,5	30°	4,8 %
9	École - Lapugnoy	S-O	2,1	60°	5,6 %
10	Château d'eau - Lapugnoy	S/S-O	2,5	40°	5,2 %

En considérant cette rose des vents comme représentative du régime des vents observables à Labeuvrière et avec l'hypothèse que le CVE soit l'émetteur principal des paramètres suivis sur la zone d'étude, l'ensemble des stations situées au nord-est et à l'est de l'usine (stations 1 à 5) présente les taux d'exposition les plus marqués. Les stations situées au sud-ouest présentent des taux d'exposition moins importants. La station 9, qui combine à la fois un taux d'exposition faible et l'éloignement par rapport au site émetteur, confirme son statut de témoin de l'étude.

Bien que les conditions de vents rencontrées lors de cette campagne ne permettent pas de confirmer la typologie de certaines stations définies à partir de l'étude de dispersion, les conditions de vents apparaissent réunies pour que l'évaluation de l'impact soit clairement identifiable dans l'environnement du site.

5.2. Pluviométrie

Les données pluviométriques journalières collectées sur la période d'exposition des collecteurs de précipitation sont présentées sur la **figure 5** ci-après. Sur la période étudiée, du 06 février au 04 avril 2024, la hauteur de précipitations s'élève à 146,6 mm. Ce cumul de précipitations est supérieur à la normale saisonnière moyenne de 97,8 mm, établie pour les mois de février et de mars⁵. La période de collecte est marquée par des épisodes pluvieux entrecoupés de périodes de faibles voire d'absence de précipitations. Ce régime de précipitations est propice au rabattement des contaminants atmosphériques au sol sur la période d'exposition des collecteurs de précipitations.

⁵ Fiche climatologique 62516602. Statistiques 1991-2020 sur la station Météo-France Lillers.

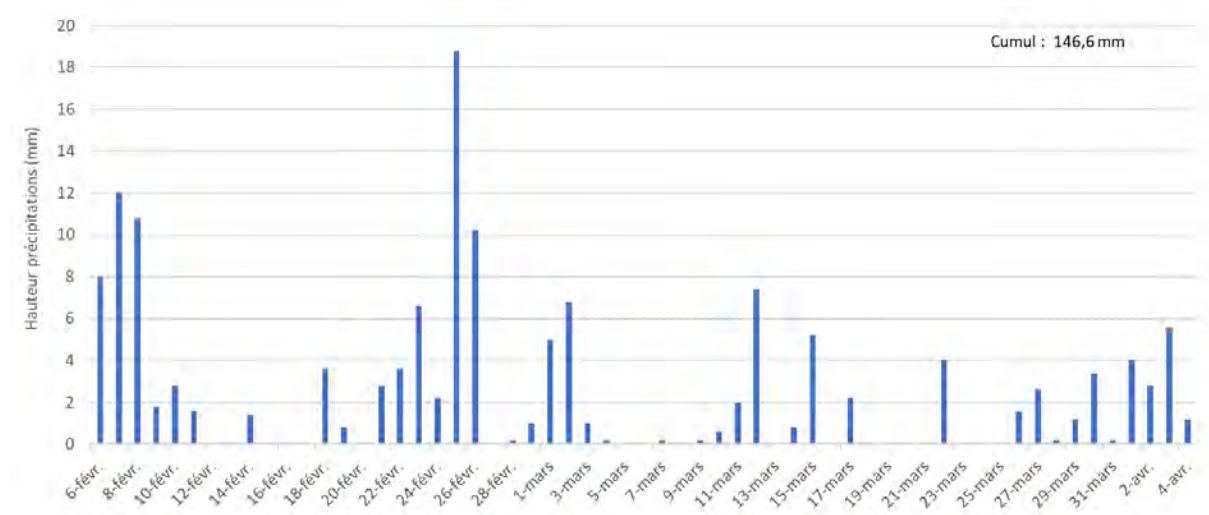


Figure 5. Pluviométrie journalière mesurée sur la période d'exposition des collecteurs de précipitations sur la station Météo-France de Lillers (en mm)

Afin de vérifier l'efficacité de la collecte des retombées atmosphériques, les quantités de précipitations contenues dans les jauges ont été comparées à celles mesurées par la station Météo-France de Lillers. La **figure 6** présente l'ensemble des précipitations moyennes collectées sur chaque site de mesures (moyenne des volumes d'eaux collectés dans les jauges « dioxines/furannes » et « métaux ») comparé à celles mesurées par la station météorologique située à Lillers.

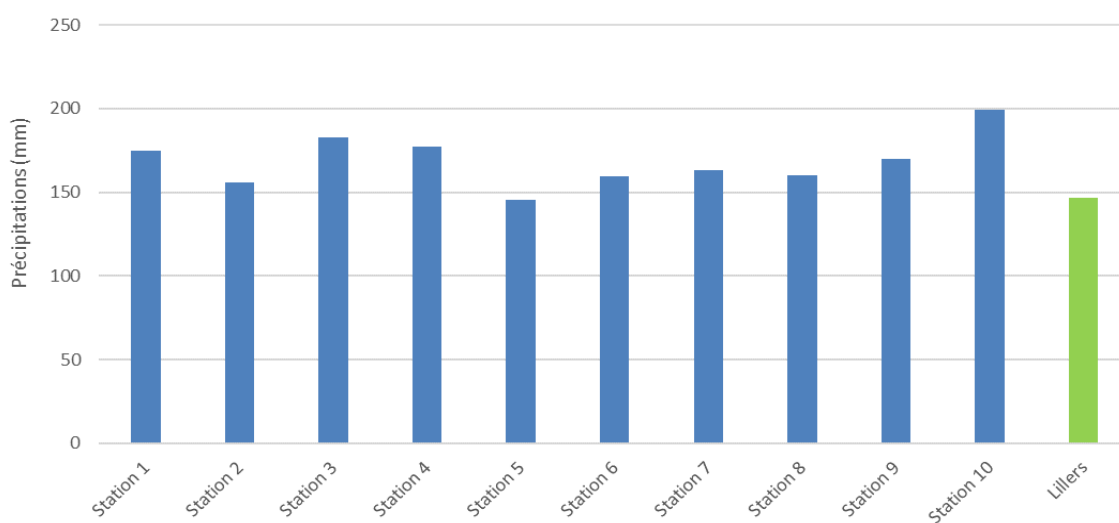


Figure 6. Pluviométrie moyenne mesurée sur les différentes stations de prélèvement et sur la station Météo-France de Lillers (en mm)

La concordance entre les quantités de précipitations collectées dans les jauges et celles enregistrées sur la station Météo France de Lillers est relativement bonne pour l'ensemble des stations. De légères fluctuations sont observables sur les quantités mesurées au droit des différentes stations de la zone d'étude mais l'écart entre les quantités mesurées par la station Météo-France et dans les collecteurs est faible.

6. RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES DE DIOXINES/FURANNES

6.1. Résultats 2024

Le **tableau 5** ci-après présente les niveaux de retombées en dioxines/furannes en tenant compte de la toxicité associée à chacun des 17 congénères. Les résultats sont exprimés en pg I-TEQ/m²/j sur la base des coefficients de pondération de l'OTAN en considérant les valeurs inférieures aux limites de quantification comme égales à ces limites (expression inclusive ou majorante). Les valeurs de mesures sont interprétées en tenant compte de l'incertitude analytique. Les bordereaux d'analyses sont présentés en **annexe 2**. Les valeurs **en gras** dépassent la teneur maximale mesurée sur les témoins locaux, celles soulignées sont supérieures au bruit de fond défini par l'INERIS et celles en police **orange** indique un dépassement du seuil de zone impactée située à moins de 100 mètres d'un incinérateur.

Tableau 5. Retombées en PCDD/F (en pg I-TEQ/m²/j) mesurées dans les collecteurs de précipitations installés du 06 février au 04 avril 2024 dans l'environnement du CVE de Labeuvrière

	Stations	Distance à l'usine (km)	Taux d'exposition aux vents (%)	PCDD/F (pg I-TEQ/m ² /j)
Secteur sud/sud-ouest ↑	Station 9 - École de Lapugnoy (témoin)	2,1	5,6	0,6
	Station 10 - Château d'eau de Lapugnoy	2,5	5,2	0,5
	Station 8 - Complexe sportif Labeuvrière	1,5	4,8	0,5
	Station 7 - Cimetière Lapugnoy	1,5	5,9	0,5
	Station 6 - Pré Labeuvrière	0,7	4,8	0,5
Secteur nord/nord-est ↓ CVE	Station 5 - Cité Donat Agache	0,5	25,5	0,5
	Station 1 - Mairie de Chocques	1,4	37,8	0,5
	Station 4 - École maternelle de Chocques	1,8	37,8	0,5
	Station 3 - Champ Annezin	1,9	32,5	0,5
	Station 2 - Mat'Diffusion (témoin)	2,4	32,5	0,5
Valeurs interprétatives (INERIS)				
Bruit de fond rural ^(a)			1,9	
Zone impactée située à moins de 100 m ^(a)			15,2	

^(a) Guide de surveillance de l'impact sur l'environnement des émissions atmosphériques des installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et de déchets d'activité de soins à risques infectieux, rapport INERIS DRC-13-136338-06193C, 2013, 61 p.

La teneur en PCDD/F mesurée dans le blanc de terrain (non exposé) est de 0,43 pg I-TEQ/m²/j et correspond à la somme des limites de quantification des 17 congénères ; aucun congénère n'ayant été quantifié. Tout problème de contamination qui aurait pu être généré par les conditions opératoires peut être écarté, permettant ainsi de valider la campagne de mesures.

Les concentrations mesurées dans les précipitations collectées au niveau des stations 2 et 9 sont faibles et inférieures au bruit de fond rural défini par l'INERIS, confirmant ainsi leur statut de témoin. En ce qui concerne les stations potentiellement exposées aux vents de l'usine, les concentrations mesurées sont équivalentes à celles mesurées sur les stations représentatives du bruit de fond local et inférieures aux valeurs caractérisant le niveau de fond rural de l'INERIS.

Aucun impact de l'incinérateur en dioxines/furannes ne peut être mis en évidence sur l'ensemble de la zone d'étude durant la période d'exposition considérée *via* la méthode employée.

6.2. Comparaison des résultats avec les campagnes précédentes

La **figure 7** ci-après présente l'évolution des retombées de PCDD/F mesurés sur les cinq dernières années (2020-2024) pour mieux rendre compte des récentes évolutions. La valeur forte de zone impactée définie par l'INERIS (15,2 pg I-TEQ/m²/j) n'est pas représentée sur le graphique pour éviter la perte d'information visuelle sur les concentrations les plus faibles. La valeur de bruit de fond rural est représentée par une ligne verte. Les résultats obtenus depuis le début de la surveillance sont présentés en **annexe 4**.

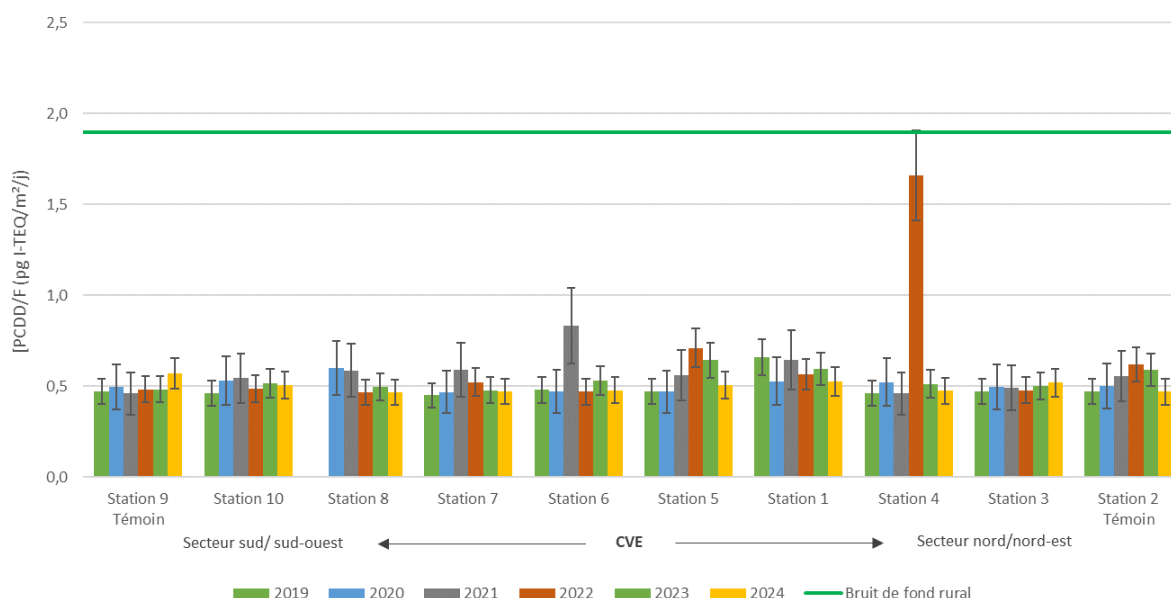


Figure 7. Évolution des dépôts atmosphériques de dioxines/furannes dans l'environnement du CVE de Labeuvrière entre 2020 et 2024

Les retombées atmosphériques de dioxines/furannes mesurées sur ces cinq dernières années sont globalement faibles et stables sur l'ensemble des stations. Les niveaux mesurés sur les stations d'impact potentiel sont équivalents à ceux mesurés sur les témoins locaux (stations 2 et 9) et inférieurs au niveau de bruit de fond défini par l'INERIS. Une teneur plus marquée a été mesurée en 2022 au droit de la station 4 ; qui n'a plus été mesurée depuis. L'ensemble des résultats obtenus sont en-deçà de la valeur forte (15,2 pg I-TEQ/m²/j) et ce depuis 2008, traduisant l'absence d'impact significatif du CVE sur la zone d'étude considérée depuis le début de la surveillance.

7. RETOMBEES ATMOSPHERIQUES DE METAUX

7.1. Résultats 2024

Le **tableau 6** présente les retombées atmosphériques métalliques totales exprimées en microgramme par unité de surface par jour ($\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{j}$) déterminées par le cumul de la fraction insoluble et de la fraction soluble exprimées dans la même unité. Les teneurs inférieures aux limites de quantification sont prises en compte dans la somme des fractions solubles et insolubles si une des deux fractions est quantifiée. Dans le cas où les teneurs des deux fractions, solubles et insolubles, sont inférieures aux limites de quantification pour un élément, le résultat de la somme est affiché « <LQ » (inférieur aux limites de quantification). Les bordereaux d'analyses sont présentés en **annexe 3**. Les valeurs représentées en **gras** dépassent la teneur maximale mesurée sur les témoins locaux, celles soulignées sont supérieures au bruit de fond défini par l'INERIS et celles en police **orange** indique un dépassement du seuil de zone impactée située à moins de 100 mètres d'un incinérateur.

Tableau 6. Retombées métalliques (en $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{j}$) mesurées dans les collecteurs de précipitations installés du 06 février au 04 avril 2024 dans l'environnement du CVE de Labeuvrière

	Stations	Distance à l'usine (km)	Taux d'exposition aux vents (%)	Métaux ($\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{j}$)					
				As	Cd	Co	Cr	Cu	Hg
Secteur sud/sud-ouest ↑ CVE	Station 9 Témoin	2,1	5,6	<LQ	<LQ	<LQ	2,0	8	<LQ
	Station 10	2,5	5,2	<LQ	<LQ	<LQ	2,3	5	<LQ
	Station 8	1,5	4,8	<LQ	<LQ	<LQ	2,0	5	<LQ
	Station 7	1,5	5,9	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	4	<LQ
	Station 6	0,7	4,8	<LQ	<LQ	<LQ	2,0	5	<LQ
Secteur nord/nord-est ↓	Station 5	0,5	25,5	<LQ	<LQ	<LQ	2,2	5	<LQ
	Station 1	1,4	37,8	<LQ	<LQ	<LQ	2,1	4	<LQ
	Station 4	1,8	37,8	<LQ	<LQ	<LQ	2,1	5	<LQ
	Station 3	1,9	32,5	<LQ	<LQ	<LQ	2,2	6	<LQ
	Station 2 Témoin	2,4	32,5	<LQ	<LQ	<LQ	1,9	5	<LQ
Valeurs interprétatives (INERIS)									
Bruit de fond rural ^(a)				0,9	0,4	-	2,5	11	0,1
Zone impactée située à moins de 100 m ^(a)				2,8	2,8	-	29,5	23	0,2

	Stations	Distance à l'usine (km)	Taux d'exposition aux vents (%)	Métaux (µg/m ² /j)					
				Mn	Ni	Pb	Sb	Tl	V
Secteur sud/sud-ouest ↑ CVE	Station 9 Témoïn	2,1	5,6	5	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 10	2,5	5,2	6	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 8	1,5	4,8	3	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 7	1,5	5,9	4	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 6	0,7	4,8	5	<LQ	0,5	<LQ	<LQ	<LQ
Secteur nord/nord-est ↓	Station 5	0,5	25,5	9	<LQ	0,6	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 1	1,4	37,8	8	<LQ	0,8	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 4	1,8	37,8	9	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 3	1,9	32,5	11	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 2 Témoïn	2,4	32,5	5	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Valeurs interprétatives (INERIS)									
Bruit de fond rural ^(a)				43	3,2	7	-	-	-
Zone impactée située à moins de 100 m ^(a)				291	25,9	217	-	-	-

^(a) Guide de surveillance de l'impact sur l'environnement des émissions atmosphériques des installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et de déchets d'activité de soins à risques infectieux, rapport INERIS DRC-13-136338-06193C, 2013, 61 p.

Les teneurs en métaux mesurées dans le blanc de terrain sont inférieures aux limites de quantification pour la totalité des éléments, permettant ainsi l'interprétation des résultats obtenus.

Parmi les douze éléments métalliques étudiés, l'arsenic (As), le cadmium (Cd), le cobalt (Co), le mercure (Hg), le nickel (Ni), l'antimoine (Sb), le thallium (Tl) et le vanadium (V) n'ont été quantifié sur aucune des stations de mesures.

Pour les quatre éléments métalliques quantifiés, les niveaux mesurés sur les stations 2 et 9, représentatives du bruit de fond urbain ou péri-urbain, sont faibles et nettement inférieurs au bruit de fond rural défini par l'INERIS, confirmant ainsi leur statut de témoin de l'environnement local.

Au sujet des stations potentiellement exposées, les concentrations mesurées sont homogènes et du même ordre que celles mesurées sur les stations représentatives du bruit de fond local. Des teneurs plus marquées que celles mesurées sur les témoins locaux sont mesurées en manganèse (Mn) sur les stations 3, 4 et 5 et en Pb sur la station 1, mais restent en deçà du niveau de bruit de fond rural établi par l'INERIS. Ainsi aucun impact de l'incinérateur sur son environnement n'est mis en évidence durant la période d'exposition des jauges OWEN concernant les retombées atmosphériques de métaux *via* la méthode employée.

7.2. Comparaison des résultats avec les campagnes précédentes

La **figure 8** ci-après présente l'évolution des teneurs en métaux sur les cinq dernières années (2020-2024) pour rendre compte des récentes évolutions. Le cas du thallium n'est pas représenté car les valeurs sont généralement inférieures aux limites de quantification. Les valeurs de bruit de fond sont représentées par une ligne **verte** et les valeurs fortes par une ligne **orange**, uniquement lorsque les valeurs de bruit de fond sont atteintes (à l'exception du plomb (Pb) pour lequel seule la valeur de bruit de fond est représentée pour une meilleure lisibilité; la valeur forte n'ayant jamais été atteinte). Les résultats obtenus depuis le début de la surveillance sont présentés en **annexe 5**.

Sur les cinq dernières années, les niveaux de dépôts observés sont homogènes sur l'ensemble de la zone d'étude et du même ordre que celles mesurées sur les stations 2 et 9, représentatives du bruit de fond local. Globalement, les teneurs obtenues sont conformes aux valeurs habituellement mesurées dans les zones rurales non impactées par des émissions industrielles. Des teneurs plus marquées en plomb (Pb) sont mesurées au droit de la station 1, dépassant la valeur de bruit de fond rural définie par l'INERIS en 2023 tout en restant nettement inférieure à la valeur forte. La teneur mesurée en 2024 est la plus faible mesurée sur les cinq années écoulées, de l'ordre de celles mesurées sur les autres stations du réseau de mesures.

En prenant en compte l'ensemble des résultats, aucun impact significatif de l'incinérateur n'a été mis en évidence depuis le début de la surveillance.

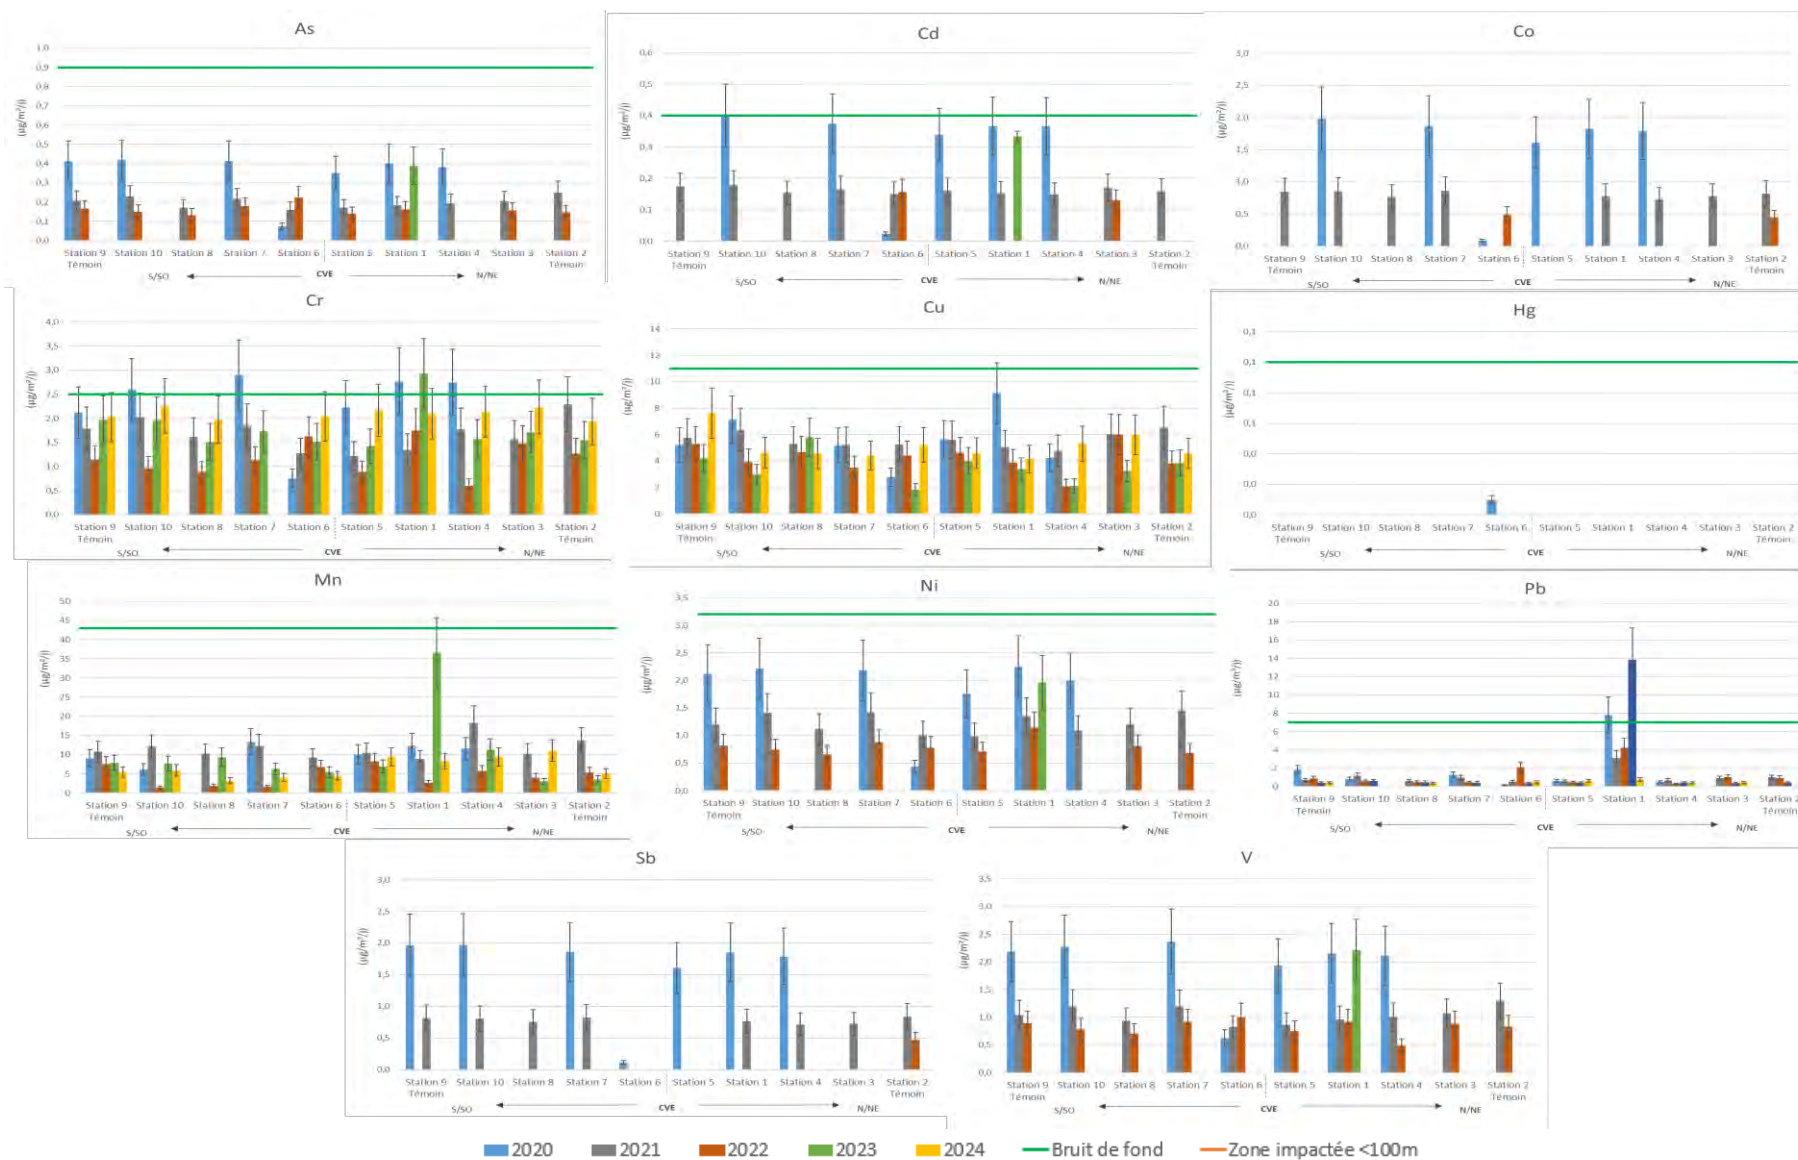


Figure 8. Evolution des concentrations en métaux mesurées dans les collecteurs de précipitations dans l'environnement du CVE de Labeuvrière entre 2020 et 2024

8. BILAN

Conformément à l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002, le Centre de Valorisation Energétique (CVE) de Labeuvrière fait l'objet d'une surveillance des retombées pour ce qui concerne les dioxines/furannes et les métaux. Une étude de modélisation de la dispersion des polluants avait permis de situer les zones théoriques d'impact potentiel aux alentours du CVE. La présente étude concerne le plan de surveillance mené selon la méthode des collecteurs de précipitations décrite dans la norme **NF X43-014**.

La campagne 2024 est réalisée dans la continuité du programme de surveillance, conduit annuellement depuis 2012. Elle a été menée entre le 06 février et le 04 avril 2024 au niveau de dix stations de mesures, réparties en huit stations d'impact potentiel et deux stations supposées non impactées et représentatives de l'environnement local (stations 2 et 9).

Les données venteuses rencontrées lors de cette campagne de mesures proviennent majoritairement du secteur sud/sud-ouest. Bien que la typologie de l'ensemble des stations ne soit pas confirmée avec celle de l'étude de dispersion, les conditions de vents apparaissent réunies pour que l'évaluation de l'impact soit clairement identifiable dans l'environnement du CVE permettant la réalisation du diagnostic environnemental des retombées atmosphériques autour du site.


Les concentrations en dioxines/furannes et en éléments traces métalliques mesurées dans les précipitations collectées sont faibles, homogènes et conformes aux valeurs attendues en l'absence de source émettrice locale. Les niveaux mesurés en 2024 s'inscrivent dans la continuité de ceux obtenus lors des campagnes de mesures antérieures.

Ainsi, le programme de surveillance environnementale réalisée en 2024 ne permet pas de mettre en évidence d'impact du centre de valorisation énergétique (CVE) de Labeuvrière sur son environnement.

ANNEXES

Annexe 1 – Rose des vents correspondant à la période de collecte des retombées atmosphériques en 2024 (du 06 février au 04 avril 2024)	28
Annexe 2 – Bordereaux d'analyses des PCDD/F et métaux dans les précipitations atmosphériques collectées dans l'environnement du CVE de Labeuvrière (du 06 février au 04 avril 2024)	29
Annexe 3 – Présentation des concentrations en dioxines/furannes et en métaux mesurées dans les collecteurs de précipitations autour du CVE de Labeuvrière depuis 2008.....	60

Annexe 1 – Rose des vents correspondant à la période de collecte des retombées atmosphériques en 2024 (du 06 février au 04 avril 2024)

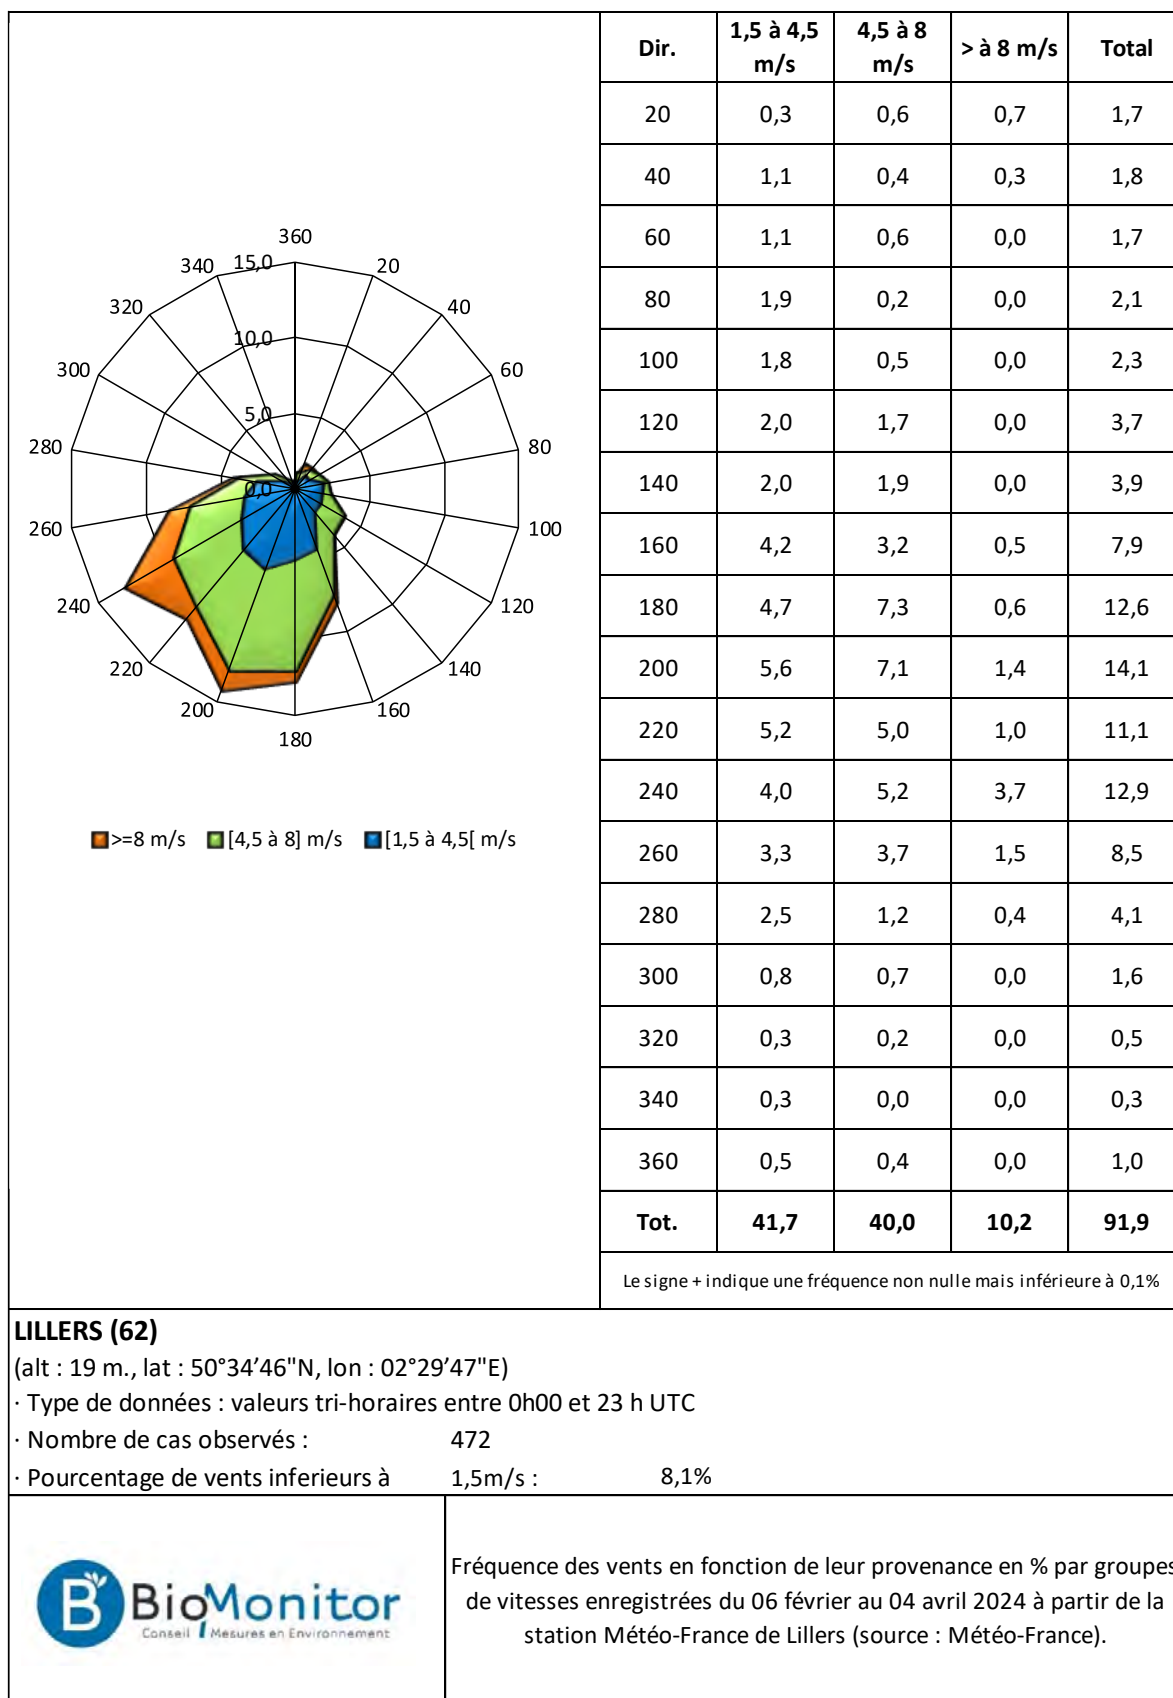

Annexe 2 – Bordereaux d'analyses des PCDD/F et métaux dans les précipitations atmosphériques collectées dans l'environnement du CVE de Labeuvrière (du 06 février au 04 avril 2024)



4, rue de Bort-lès-Orgues
ZAC de Grimont / BP 40 010
57 070 SAINT JULIEN-LES-METZ
Tél : 03 87 50 60 70
Fax : 03 87 50 81 31

RAPPORT D'ANALYSES BETE003_PCD_R1

BIOMONITOR
Madame Marjorie FRANCOIS
25, rue Anatole France
54530 PAGNY/MOSELLE

Vos références : N° 24-LC-039 DU 04/04/2024

Les résultats s'appliquent sur l'échantillon tel qu'il a été reçu.

DESCRIPTIF DE L'ANALYSE DE DIOXINES / FURANES - RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES

L'échantillon est tout d'abord filtré à travers un tamis de 1 mm d'ouverture de maille. Le filtre est séché puis marqué avant extraction solide-liquide au toluène. L'extrait obtenu est purifié sur colonnes chromatographiques contenant des adsorbants spécifiques. Le filtrat n'est pas extrait car les congénères d'intérêts étant insolubles, l'ensemble des composés potentiellement présents sont piégés sur le filtre. L'extrait est concentré et des standards internes sont ajoutés. L'extrait est analysé par HRGC/HRMS à haute résolution (R = 10 000).

Norme : Méthode interne MOp C-4/58
Technique : HRGC_HRMS

Date	Description	Validé par
03/05/2024	RAPPORT FINAL	 Paul-Eric LAFARGUE Responsable d'analyses



La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s) et 0 annexe(s). L'accréditation de la section Essais du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation et identifiées par un astérisque (*). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais. En C-10/46 – V8 – 21/03/2022

MicroPolluants Technologie SA

Page 1 sur 12

BETE003_PCD_R1

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD006				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/01				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	9,30				
Masse de particules insolubles (g)	0,055				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	146 "
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	133 "
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	0,620	0,1	0,062	0,062	138 "
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	0,811	0,1	0,081	0,081	108
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	0,624	0,1	0,062	0,062	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	8,732	0,01	0,087	0,087	88
OCDD *	19,475	0,001	0,019	0,019	77
Dioxines	30,262 < Total < 31,012				
2,3,7,8 TCDF *	0,502	0,1	0,050	0,050	122
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	0,563	0,5	0,282	0,282	128
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	0,559	0,1	0,056	0,056	117
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	0,591	0,1	0,059	0,059	102
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	0,501	0,1	0,050	0,050	109
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	1,594	0,01	0,016	0,016	77
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	1
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	71
Furannes	4,310 < Total < 7,310				
" : Ecart à la méthode % Rec. 13C en dehors des critères.					
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,825	1,411	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,808	1,643	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,699	1,524	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	17,062				
Total PCDD	36,537 < Total < 161,537				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 25/04/2024 à 14:06				
Analyse par GC/HRMS	Le 26/04/2024 à 17:05				

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne		BETD007			
Référence Externe		24/ART/04/JAP/02			
Nature		Retombées atmosphériques totales			
Volume d'échantillon (l)		8,67			
Masse de particules insolubles (g)		0,031			
Volume final après concentration (µl)		10			
Volume d'extrait injecté (µl)		2			
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	118
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	94
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	107
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	0,507	0,1	0,051	0,051	80
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	5,242	0,01	0,052	0,052	68
OCDD *	15,461	0,001	0,015	0,015	63
Dioxines	21,210 < Total < 22,960				
2,3,7,8 TCDF *	0,407	0,1	0,041	0,041	85
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	82
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	87
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	78
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	76
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	1,361	0,01	0,014	0,014	57
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	56
Furannes	1,768 < Total < 6,768				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,173	1,259	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,159	1,494	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,162	1,387	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	12,236				
Total PCDD	27,697 < Total < 152,697				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection			Le 23/04/2024 à 12:07		
Analyse par GC/HRMS			Le 25/04/2024 à 02:45		

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD008				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/03				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	9,99				
Masse de particules insolubles (g)	0,772				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	75
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	81
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	89
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	66
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	14,794	0,01	0,148	0,148	70
OCDD *	31,635	0,001	0,032	0,032	72
Dioxines	46,429 < Total < 48,679				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	71
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	1
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	76
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	77
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	64
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	69
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	4,788	0,01	0,048	0,048	69
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	4,830	0,001	0,005	0,005	62
Furannes	9,617 < Total < 13,867				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,232	1,392	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,199	1,609	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,207	1,507	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	26,219				
Total PCDD	57,853 < Total < 182,853				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	4,830 < Total < 139,830				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 29/04/2024 à 12:14				
Analyse par GC/HRMS	Le 30/04/2024 à 03:29				

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD009				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/04				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	9,31				
Masse de particules insolubles (g)	0,057				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	101
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	105
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	109
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	69
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	7,701	0,01	0,077	0,077	86
OCDD *	20,925	0,001	0,021	0,021	86
Dioxines	28,625 < Total < 30,875				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	55
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	94
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	98
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	66
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	75
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	1,618	0,01	0,016	0,016	79
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	1,482	0,001	0,001	0,001	74
Furannes	3,100 < Total < 7,350				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,116	1,276	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,095	1,505	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,100	1,400	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	18,678				
Total PCDD	39,603 < Total < 164,603				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	1,482 < Total < 136,482				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 29/04/2024 à 12:14				
Analyse par GC/HRMS	Le 30/04/2024 à 04:08				

Légende: < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD010				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/05				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	7,96				
Masse de particules insolubles (g)	0,064				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	108
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	112
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	93
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	69
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	12,058	0,01	0,121	0,121	150 "
OCDD *	34,889	0,001	0,035	0,035	163 "
Dioxines	46,946 < Total < 49,196				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	100
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	129
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	85
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	81
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	83
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	3,693	0,01	0,037	0,037	157 "
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	4,302	0,001	0,004	0,004	166 "
Furannes	7,994 < Total < 12,244				
" : Ecart à la méthode % Rec. 13C en dehors des critères.					
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,197	1,357	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,161	1,571	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,169	1,469	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	19,239				
Total PCDD	54,128 < Total < 179,128				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	4,302 < Total < 139,302				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 02/05/2024 à 12:49				
Analyse par GC/HRMS	Le 03/05/2024 à 01:25				

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne		BETD011			
Référence Externe		24/ART/04/JAP/06			
Nature		Retombées atmosphériques totales			
Volume d'échantillon (l)		8,73			
Masse de particules insolubles (g)		0,053			
Volume final après concentration (µl)		10			
Volume d'extrait injecté (µl)		2			
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	100
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	91
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	82
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	78
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	8,498	0,01	0,085	0,085	67
OCDD *	20,969	0,001	0,021	0,021	71
Dioxines	29,467 < Total < 31,717				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	78
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	85
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	79
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	85
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	74
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	1,573	0,01	0,016	0,016	63
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	66
Furannes	1,573 < Total < 6,823				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,122	1,283	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,103	1,513	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,107	1,407	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	15,046				
Total PCDD	36,015 < Total < 161,015				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection		Le 26/04/2024 à 11:25			
Analyse par GC/HRMS		Le 27/04/2024 à 06:45			

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne		BETD012			
Référence Externe		24/ART/04/JAP/07			
Nature		Retombées atmosphériques totales			
Volume d'échantillon (l)		9,00			
Masse de particules insolubles (g)		0,048			
Volume final après concentration (µl)		10			
Volume d'extrait injecté (µl)		2			
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	106
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	81
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	111
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	63
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	6,439	0,01	0,064	0,064	84
OCDD *	18,294	0,001	0,018	0,018	79
Dioxines	24,732 < Total < 26,982				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	49
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	96
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	96
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	62
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	68
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	2,143	0,01	0,021	0,021	75
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	68
Furannes	2,143 < Total < 7,393				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,104	1,265	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,088	1,498	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,091	1,392	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	17,778				
Total PCDD	36,072 < Total < 161,072				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection		Le 29/04/2024 à 12:14			
Analyse par GC/HRMS		Le 30/04/2024 à 04:47			

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD013				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/08				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	8,93				
Masse de particules insolubles (g)	0,036				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	106
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	108
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	94
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	72
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	6,042	0,01	0,060	0,060	84
OCDD *	14,505	0,001	0,015	0,015	84
Dioxines	20,547 < Total < 22,797				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	87
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	99
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	82
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	70
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	76
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	1,173	0,01	0,012	0,012	74
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	75
Furannes	1,173 < Total < 6,423				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,087	1,248	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,074	1,484	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,077	1,377	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	15,553				
Total PCDD	30,059 < Total < 155,059				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 29/04/2024 à 12:14				
Analyse par GC/HRMS	Le 30/04/2024 à 05:26				

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD014				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/09				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	9,37				
Masse de particules insolubles (g)	0,050				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	106
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	102
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	0,681	0,1	0,068	0,068	93
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	1,407	0,1	0,141	0,141	79
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	0,688	0,1	0,069	0,069	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	12,457	0,01	0,125	0,125	85
OCDD *	26,531	0,001	0,027	0,027	82
Dioxines	41,765 < Total < 42,515				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	86
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	1
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	95
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	0,506	0,1	0,051	0,051	79
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	0,891	0,1	0,089	0,089	73
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	0,539	0,1	0,054	0,054	78
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	2,279	0,01	0,023	0,023	70
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	1
OCDF *	1,223	0,001	0,001	0,001	69
Furannes	5,438 < Total < 8,188				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,646	1,506	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,621	1,731	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,627	1,627	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	24,871				
Total PCDD	51,402 < Total < 176,402				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	1,223 < Total < 136,223				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 29/04/2024 à 12:14				
Analyse par GC/HRMS	Le 30/04/2024 à 06:05				

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne		BETD015			
Référence Externe		24/ART/04/JAP/10			
Nature		Retombées atmosphériques totales			
Volume d'échantillon (l)		10,47			
Masse de particules insolubles (g)		0,093			
Volume final après concentration (µl)		10			
Volume d'extrait injecté (µl)		2			
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	90
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	89
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	82
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	65
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	10,253	0,01	0,103	0,103	72
OCDD *	29,172	0,001	0,029	0,029	66
Dioxines	39,425 < Total < 41,675				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	70
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	1
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	80
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	0,747	0,1	0,075	0,075	74
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	0,916	0,1	0,092	0,092	67
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	61
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	2,146	0,01	0,021	0,021	62
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	57
Furannes	3,809 < Total < 8,059				
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)			0,319	1,380	
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)			0,293	1,603	
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)			0,299	1,499	
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	21,201				
Total PCDD	50,374 < Total < 175,374				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection		Le 29/04/2024 à 12:14			
Analyse par GC/HRMS		Le 30/04/2024 à 06:44			

Légende : < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Référence Interne	BETD016				
Référence Externe	24/ART/04/JAP/11				
Nature	Retombées atmosphériques totales				
Volume d'échantillon (l)	0,97				
Masse de particules insolubles (g)	<0,005				
Volume final après concentration (µl)	10				
Volume d'extrait injecté (µl)	2				
Congénère	Concentration (pg/échantillon)	TEF (NATO)	TEQ (min)	TEQ (max)	% Rec. 13C
2,3,7,8 TCDD *	< 0,250	1	0,000	0,250	18 "
1,2,3,7,8 PeCDD *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	20 "
1,2,3,4,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	18 "
1,2,3,6,7,8 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	13 "
1,2,3,7,8,9 HxCDD *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	/
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	15 "
OCDD *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	11 "
Dioxines	< 4,250				
2,3,7,8 TCDF *	< 0,250	0,1	0,000	0,025	15 "
1,2,3,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,05	0,000	0,025	0
2,3,4,7,8 PeCDF *	< 0,500	0,5	0,000	0,250	19 "
1,2,3,4,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	15 "
1,2,3,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	13 "
2,3,4,6,7,8 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	14 "
1,2,3,7,8,9 HxCDF *	< 0,500	0,1	0,000	0,050	0
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	14 "
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF *	< 1,000	0,01	0,000	0,010	0
OCDF *	< 1,000	0,001	0,000	0,001	10 "
Furannes	< 6,250				
" : Ecart à la méthode % Rec. 13C en dehors des critères.					
TOTAL TEQ NATO (pg/échantillon)		0,000	1,182		
TOTAL TEQ WHO-1998 (pg/échantillon)		0,000	1,430		
TOTAL TEQ WHO-2005 (pg/échantillon)		0,000	1,321		
Total TCDD	< 25,000				
Total PeCDD	< 50,000				
Total HxCDD	< 50,000				
Total HpCDD	< 10,000				
Total PCDD	< 136,000				
Total TCDF	< 25,000				
Total PeCDF	< 50,000				
Total HxCDF	< 50,000				
Total HpCDF	< 10,000				
Total PCDF	< 136,000				
Marquage de l'extrait avant injection	Le 29/04/2024 à 12:14				
Analyse par GC/HRMS	Le 30/04/2024 à 07:23				

Légende: < Valeur (caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification
 Les incertitudes associées aux résultats quantitatifs sont disponibles auprès du laboratoire.



4, rue de Bort-les-Orgues
ZAC de Grumont / BP 40 010
57 070 SAINT JULIEN-LES-METZ
Téléphone : 03 87 50 60 70
Télécopie : 03 87 50 81 31
contact@mp-tech.net
www.mp-tech.net

RAPPORT D'ANALYSES
BETD034_MET_R1

BIOMONITOR
Madame Marjorie FRANCOIS
25, rue Anatole France

54530 - PAGNY/MOSELLE

Vos références : N° 24-LC-039 DU 04/04/2024

Echantillon reçu le : 05/04/2024 Analyse effectuée le : 29/04/2024

Norme : Méthode interne selon NF X43-014/NF EN 15841

Technique : ICP_MS

Matrice : Retombées atmo. solubles et insolubles

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Date	Description	Validé par
30/04/2024	Rapport final	Marie VINGERT
		

Responsable d'analyse

Référence externe : 24/ART/04/JAM/01
 Référence interne : BETD017

Volume total (mL)	12488
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	2,37
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,11
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	0,154
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en µg/échantillon
V	<1513
Cr	1 643
Mn	<1513
Co	<1513
Ni	<1513
Cu	1 831
As	<303
Cd	<303
Sb	<1513
Tl	<1513
Pb	1 022

Référence externe : 24/ART/04/JAM/02
 Référence interne : BETD018

Volume total (mL)	108,50
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	1,65
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,42
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1318
Cr	1 849
Mn	<1318
Co	<1318
Ni	<1318
Cu	1 837
As	<264
Cd	<264
Sb	<1318
Tl	<1318
Pb	<264

Référence externe : 24/ART/04/JAM/03
 Référence interne : BETD019

Volume total (mL)	12509
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	3,20
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,66
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	0,109
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1527
Cr	2 158
Mn	<1527
Co	<1527
Ni	<1527
Cu	1 827
As	<305
Cd	<305
Sb	<1527
Tl	<1527
Pb	<305

Référence externe : 24/ART/04/JAM/04
 Référence interne : BETD020

Volume total (mL)	12787
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	2,05
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,35
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1549
Cr	1 630
Mn	9 362
Co	<1549
Ni	<1549
Cu	2 758
As	<310
Cd	<310
Sb	<1549
Tl	<1549
Pb	321

Référence externe : 24/ART/04/JAM/05
 Référence interne : BETD021

Volume total (mL)	10478
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	3,02
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,38
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1273
Cr	2 920
Mn	3 936
Co	<1273
Ni	<1273
Cu	2 846
As	<256
Cd	<256
Sb	<1273
Tl	<1273
Pb	1 259

Référence externe : 24/ART/04/JAM/06
 Référence interne : BETD022

Volume total (mL)	11219
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	1,39
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,57
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	0,118
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1378
Cr	2 071
Mn	<1378
Co	<1378
Ni	<1378
Cu	2 114
As	<276
Cd	<276
Sb	<1378
Tl	<1378
Pb	570

Référence externe : 24/ART/04/JAM/07
 Référence interne : BETD023

Volume total (mL)	11323
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	1,20
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,35
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1364
Cr	<1364
Mn	1 747
Co	<1364
Ni	<1364
Cu	<1364
As	<273
Cd	<273
Sb	<1364
Tl	<1364
Pb	<273

Référence externe : 24/ART/04/JAM/08
 Référence interne : BETD024

Volume total (mL)	11007
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	0,975
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,29
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1 340
Cr	1 939
Mn	<1 340
Co	<1 340
Ni	<1 340
Cu	3 062
As	<268
Cd	<268
Sb	<1 340
Tl	<1 340
Pb	330

Référence externe : 24/ART/04/JAM/09
 Référence interne : BETD025

Volume total (mL)	11716
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	1,60
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,93
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1418
Cr	1 648
Mn	<1418
Co	<1418
Ni	<1418
Cu	5 577
As	<284
Cd	<284
Sb	<1418
Tl	<1418
Pb	335

Référence externe : 24/ART/04/JAM/10
 Référence interne : BETD026

Volume total (mL)	14086
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	1,48
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	1,13
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<1719
Cr	1 596
Mn	<1719
Co	<1719
Ni	<1719
Cu	1 879
As	<344
Cd	<344
Sb	<1719
Tl	<1719
Pb	<344

Référence externe : 24/ART/04/JAM/11
 Référence interne : BETD027

Volume total (mL)	990
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
V	<0,5
Cr	<0,5
Mn	<0,5
Co	<0,5
Ni	<0,5
Cu	<0,5
As	<0,1
Cd	<0,1
Sb	<0,5
Tl	<0,5
Pb	<0,1
Partie insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
V	<125
Cr	<125
Mn	<125
Co	<125
Ni	<125
Cu	<125
As	<25
Cd	<25
Sb	<125
Tl	<125
Pb	<25

MicroPolluants Technologie SA

12 sur 13 Pages

BETD034_MET_R1

La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comprend 12 page(s) et 0 annexe(s).
 Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais.

Légende:

< Valeur(caractère simple) : valeur inférieure à la limite de quantification

MicroPolluants Technologie SA

13 sur 13 Pages

BETD034_MET_R1

La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **12** page(s) et **0** annexe(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais.



4, rue de Bort-lès-Orgues
ZAC de Grunmont / BP 40 010
57 070 SAINT JULIEN-LES-METZ
Téléphone : 03 87 50 60 70
Télécopie : 03 87 50 81 31
contact@mp-tech.net
www.mp-tech.net

RAPPORT D'ANALYSES

BETE007_MEG_R1

BIOMONITOR
Madame Marjorie FRANCOIS
25, rue Anatole France

54530 - PAGNY/MOSELLE

Vos références : N° 24-LC-039 DU 04/04/2024

Echantillon reçu le : 05/04/2024

Analyse effectuée le : 03/05/2024

Norme : Méthode interne selon NF X43-014/EN 15853

Technique : AFS

Matrice : Retombées atmo. solubles et insolubles

Date	Description	Validé par
06/05/2024	Rapport final	Mamoune EL HIMRI 

Responsable d'analyse

Référence externe : 24/ART/04/JAM/01
Référence interne : BETD017

Volume total (mL)	12488
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<303

Référence externe : 24/ART/04/JAM/02
Référence interne : BETD018

Volume total (mL)	10850
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<264

Référence externe : 24/ART/04/JAM/03
Référence interne : BETD019

Volume total (mL)	12509
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<305

Référence externe : 24/ART/04/JAM/04
Référence interne : BETD020

Volume total (mL)	12787
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<310

Référence externe : 24/ART/04/JAM/05
Référence interne : BETD021

Volume total (mL)	10478
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<256

Référence externe : 24/ART/04/JAM/06
 Référence interne : BETD022

Volume total (mL)	11219
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<276

Référence externe : 24/ART/04/JAM/07
 Référence interne : BETD023

Volume total (mL)	11323
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<273

Référence externe : 24/ART/04/JAM/08
 Référence interne : BETD024

Volume total (mL)	11007
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<268

Référence externe : 24/ART/04/JAM/09
Référence interne : BETD025

Volume total (mL)	11716
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<284

Référence externe : 24/ART/04/JAM/10
Référence interne : BETD026

Volume total (mL)	14086
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<344

Référence externe : 24/ART/04/JAM/11
Référence interne : BETD027

Volume total (mL)	990
Partie soluble	Partie soluble
Eléments	Concentration en µg/L
Hg	<0,05
Partie Insoluble	Partie Insoluble
Eléments	Concentration en ng/échantillon
Hg	<25

Légende:

< Valeur (caractère simple): valeur inférieure à la limite de quantification

MicroPolluants Technologie SA

6 sur 6 Pages

BETE007_MEG_R1

La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comprend page(s) et 0 annexe(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais.

Annexe 3 – Présentation des concentrations en dioxines/furannes et en métaux mesurées dans les collecteurs de précipitations autour du CVE de Labeuvrière depuis 2008

PCDD/F

PCDD/F pg I-TEQ/m²/j (inclusif)	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	1,88	1,01	1,11	0,57	1,51	0,94	0,46	0,78	2,47	0,66	0,53	0,64	0,57	0,60	0,53
Station 3	1,82	0,69	1,30	0,52	0,69	3,37	0,61	0,49	1,32	0,47	0,50	0,49	0,48	0,50	0,52
Station 4	1,82	0,90	1,87	0,54	1,14	1,17	0,53	1,07	1,22	0,46	0,52	0,46	1,66	0,51	0,48
Station 5	1,88	1,03	1,43	0,60	0,69	1,74	0,88	0,49	0,87	0,47	0,47	0,56	0,71	0,64	0,51
Station 6	1,82	2,74	0,82	0,47	1,57	1,47	0,60	0,61	1,83	0,48	0,47	0,83	0,47	0,53	0,48
Station 7	1,88	1,54	1,08	0,45	0,58	0,72	0,50	0,53	0,70	0,45	0,47	0,59	0,52	0,48	0,48
Station 8	1,85	2,00	0,75	0,48	0,60	0,48	0,00	0,53	1,30	-	0,60	0,59	0,46	0,50	0,46
Station 10	1,85	1,18	0,79	0,53	0,53	0,92	0,53	0,52	0,58	0,46	0,53	0,54	0,49	0,52	0,50
Station 2	1,85	2,19	-	0,58	1,08	1,37	0,47	0,60	1,11	0,47	0,50	0,55	0,62	0,59	0,47
Station 9	1,85	1,38	-	0,48	0,49	6,65	1,20	0,47	0,66	0,47	0,50	0,46	0,48	0,48	0,57

Métaux

As µg/m²/j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	1,37	0,61	0,40	0,41	0,36	0,26	0,33	0,34	0,31	0,31	0,40	0,18	0,16	0,39	<LQ
Station 3	2,13	0,36	-	0,38	0,36	0,34	0,65	0,27	0,34	0,23	-	0,20	0,16	<LQ	<LQ
Station 4	1,24	0,64	0,31	0,80	0,35	0,51	0,32	0,26	0,29	0,27	0,38	0,19	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5	0,68	0,47	0,43	0,38	0,33	0,22	0,80	0,25	0,38	0,28	0,35	0,17	0,14	<LQ	<LQ
Station 6	1,01	0,51	0,32	0,36	0,36	0,29	0,27	0,35	0,21	-	0,07	0,16	0,22	<LQ	<LQ
Station 7	0,72	-	0,40	0,40	0,37	0,32	0,56	0,23	0,31	0,31	0,41	0,22	0,18	<LQ	<LQ
Station 8	0,77	0,58	0,34	0,36	0,34	0,25	0,26	0,20	0,23	0,30	-	0,17	0,13	<LQ	<LQ
Station 10	0,59	0,71	0,40	0,42	0,38	0,21	0,32	0,22	0,21	0,36	0,42	0,23	0,15	<LQ	<LQ
Station 2	-	0,67	-	0,55	0,41	0,27	0,62	0,50	0,29	0,38	-	0,25	0,15	<LQ	<LQ
Station 9	0,87	0,36	-	0,41	0,36	0,30	0,29	0,28	<0,21	<0,24	0,41	0,21	0,17	<LQ	<LQ

Cd µg/m²/j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	0,24	0,12	0,34	0,35	0,33	0,14	0,22	0,20	<0,24	0,19	0,37	0,15	<LQ	0,33	<LQ
Station 3	0,55	0,15	-	<0,3	0,33	0,19	0,22	0,99	0,44	0,20	-	0,17	0,13	<LQ	<LQ
Station 4	0,27	0,12	0,24	0,42	0,34	0,21	0,20	0,18	<0,22	0,16	0,37	0,15	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5	0,50	0,12	0,35	0,33	0,30	0,16	0,25	0,20	<0,21	0,22	0,34	0,16	<LQ	<LQ	<LQ
Station 6	0,32	0,14	<0,31	<0,3	0,32	0,19	0,22	0,20	<0,20	-	0,02	0,15	0,16	<LQ	<LQ
Station 7	0,29	-	<0,38	0,36	<0,35	0,22	0,25	0,18	<0,22	0,22	0,38	0,16	<LQ	<LQ	<LQ
Station 8	0,65	0,19	0,33	<0,35	<0,33	0,18	<0,21	0,17	<0,17	0,21	-	0,15	<LQ	<LQ	<LQ
Station 10	0,22	0,19	0,34	0,37	<0,36	0,17	0,23	<0,19	<0,21	0,26	0,40	0,18	<LQ	<LQ	<LQ
Station 2	-	0,11	-	0,46	0,34	0,11	0,21	0,39	<0,22	0,17	-	0,16	<LQ	<LQ	<LQ
Station 9	0,18	0,12	-	<0,37	<0,36	0,18	0,22	0,20	<0,21	0,22	<LQ	0,17	<LQ	<LQ	<LQ

Co µg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	-	0,59	1,74	1,81	1,64	0,72	1,12	0,99	<1,18	0,91	1,82	0,78	<LQ	<LQ	<LQ
Station 3	-	<0,50	-	1,80	1,62	<0,83	0,94	0,86	<1,01	0,90	-	0,77	<LQ	<LQ	<LQ
Station 4	-	0,67	1,25	2,12	<1,59	1,09	1,03	0,85	<1,10	0,84	1,79	0,73	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5	-	0,57	1,84	1,69	1,39	0,75	1,04	0,82	<1,04	0,98	1,61	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 6	-	0,53	<1,55	1,75	1,62	0,97	1,04	1,21	<1,01	-	0,08	<LQ	0,49	<LQ	<LQ
Station 7	-	-	<1,92	1,91	1,77	0,97	1,21	0,92	<1,10	1,06	1,87	0,86	<LQ	<LQ	<LQ
Station 8	-	0,70	<1,64	1,79	1,63	0,89	<1,03	<0,85	<0,87	0,96	-	0,76	<LQ	<LQ	<LQ
Station 10	-	0,77	1,79	1,94	<1,79	<0,85	1,14	0,93	<1,06	1,20	1,98	0,85	<LQ	<LQ	<LQ
Station 2	-	0,50	-	2,10	1,70	0,58	1,11	1,14	<1,08	0,89	-	0,82	0,45	<LQ	<LQ
Station 9	-	0,50	-	1,90	<1,78	0,91	<1,08	1,01	<1,03	<1,08	<LQ	0,84	<LQ	<LQ	<LQ

Cr µg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	3,3	4,8	2,6	3,1	2,4	1,5	2,7	4,7	1,3	3,4	2,8	1,3	1,8	2,9	2,1
Station 3	4,8	1,8	-	2,6	2,2	1,5	2,3	2,3	1,6	1,7	-	1,6	1,5	1,7	2,2
Station 4	6,8	4,8	3,1	3,8	2,0	4,4	1,9	2,2	1,1	2,7	2,7	1,8	0,6	1,6	2,1
Station 5	1,8	3,7	2,7	2,6	2,1	1,4	2,5	2,1	1,4	2,2	2,2	1,2	0,9	1,4	2,2
Station 6	3,4	2,8	1,9	2,2	2,0	2,1	2,5	3,3	1,5	-	0,8	1,3	1,6	1,5	2,0
Station 7	1,6	-	2,4	2,7	2,1	2,1	3,1	1,6	1,4	2,3	2,9	1,8	1,1	1,7	<LQ
Station 8	1,5	3,4	1,9	2,3	1,8	1,7	1,4	1,3	1,1	2,4	-	1,6	0,9	1,5	2,0
Station 10	1,7	4,5	2,9	3,1	2,0	1,1	2,3	1,4	1,1	3,6	2,6	2,0	1,0	2,0	2,3
Station 2	-	1,6	-	6,2	2,6	1,4	4,1	6,3	1,4	4,8	-	2,3	1,3	1,6	1,9
Station 9	1,8	1,2	-	2,6	2,0	1,7	1,4	2,4	1,0	1,5	2,1	1,8	1,1	2,0	2,0

Cu μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	-	4,2	3,4	4,5	3,5	2,3	5,0	5,0	14,3	7,5	9,2	5,1	3,9	3,4	4,2
Station 3	-	1,9	-	5,2	2,7	3,2	3,4	2,8	11,9	4,9	-	6,1	6,0	3,2	6,0
Station 4	-	3,9	2,9	6,6	2,5	4,7	4,5	2,9	10,7	5,4	4,2	4,8	2,1	2,1	5,3
Station 5	-	3,3	3,0	3,5	3,9	2,8	4,8	2,8	8,0	6,8	5,7	5,6	4,6	4,0	4,6
Station 6	-	3,6	2,1	2,6	2,8	2,8	4,3	3,5	7,4	-	2,8	5,3	4,4	1,8	5,2
Station 7	-	-	2,8	3,1	3,1	2,5	6,7	2,0	7,5	13,5	5,2	5,2	3,5	<LQ	4,4
Station 8	-	6,0	2,3	3,9	2,0	2,1	3,0	1,3	6,3	10,5	-	5,3	4,7	5,8	4,6
Station 10	-	5,0	2,9	3,2	2,1	2,7	3,7	3,7	5,3	10,0	7,1	6,4	3,9	3,0	4,6
Station 2	-	2,2	-	7,5	4,7	2,6	4,0	5,4	14,8	9,9	-	6,5	3,8	3,9	4,6
Station 9	-	1,6	-	4,4	2,6	2,8	2,4	2,5	8,7	6,7	5,2	5,8	5,3	4,2	7,6

Hg μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1		<0,05	<0,17	<0,18	<0,16	<0,07	<0,11	<0,76	<1,15	0,73	<LQ	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 3		<0,06	-	<0,18	<0,16	<0,09	<0,10	<0,76	<0,98	0,83	-	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 4		<0,05	<0,12	<0,18	<0,16	0,11	<0,10	<0,73	<1,07	0,71	<LQ	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5		0,05	<0,18	<0,16	<0,14	<0,08	<0,10	<0,71	<1,02	0,91	<LQ	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 6		0,05	<0,16	<0,18	<0,17	<0,10	<0,11	<0,84	<0,99	-	0,01	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 7		-	0,20	<0,19	<0,18	<0,09	<0,12	<0,85	<1,07	0,94	<LQ	0,10	<LQ	<LQ	<LQ
Station 8	<0,2	0,06	<0,17	<0,18	<0,17	<0,08	<0,11	<0,81	<0,85	0,87	-	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 10		0,06	<0,17	<0,19	<0,18	<0,09	<0,11	<0,89	<1,03	1,04	<LQ	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 2		<0,05	-	<0,18	<0,17	<0,06	<0,10	<0,76	<1,05	0,60	-	0,08	<LQ	<LQ	<LQ
Station 9		0,05	-	<0,19	<0,18	<0,09	<0,11	<0,90	<1,00	1,06	<LQ	0,09	<LQ	<LQ	<LQ

Mn μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	-	32,7	7,5	28,4	7,3	10,2	22,4	29,8	29,2	15,1	12,4	8,9	2,7	36,6	8,3
Station 3	-	10,9	-	7,3	4,5	3,9	20,1	12,9	31,0	5,1	-	10,3	4,1	3,0	11,0
Station 4	-	28,3	15,1	25,1	4,4	26,8	9,2	14,8	20,9	8,6	11,6	18,2	5,8	11,3	9,5
Station 5	-	20,0	7,3	10,2	5,5	6,9	17,7	12,1	31,1	11,2	10,1	10,4	8,3	6,9	9,5
Station 6	-	16,8	3,0	5,5	4,5	10,0	14,2	19,1	15,8	-	0,03	9,2	6,8	5,4	4,5
Station 7	-	-	11,4	10,8	5,3	14,9	20,0	7,9	16,4	11,3	13,4	12,3	1,5	6,3	4,1
Station 8	-	24,2	2,9	6,0	4,7	9,3	9,1	4,1	17,7	9,9	-	10,3	1,8	9,4	3,2
Station 10	-	27,0	8,6	9,4	3,5	3,5	14,2	7,6	19,3	13,5	6,1	12,2	1,5	7,7	5,9
Station 2	-	10,9	-	22,3	10,4	6,5	20,6	31,2	26,2	22,2	-	13,6	5,3	3,6	5,1
Station 9	-	7,7	-	10,5	4,4	10,3	15,8	10,7	16,6	3,7	9,0	10,8	7,6	7,9	5,5

Ni μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	3,6	2,8	2,2	2,4	2,2	1,1	1,6	1,9	1,2	1,8	2,2	1,3	1,1	2,0	<LQ
Station 3	10,8	3,1	-	2,2	4,0	1,1	1,3	1,4	1,1	1,2	-	1,2	0,8	<LQ	<LQ
Station 4	20,9	5,9	1,9	8,4	1,9	2,1	1,4	1,3	1,1	1,5	2,0	1,1	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5	1,6	3,2	14,4	3,6	2,1	1,2	2,7	1,4	1,2	1,4	1,8	1,0	0,7	<LQ	<LQ
Station 6	1,7	3,6	1,7	2,1	2,2	1,4	1,6	1,9	1,1	-	0,4	1,0	0,8	<LQ	<LQ
Station 7	6,5	-	2,1	4,3	4,5	1,5	2,0	1,2	1,1	1,7	2,2	1,4	0,9	<LQ	<LQ
Station 8	4,0	5,6	1,8	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,9	1,7	-	1,1	0,7	<LQ	<LQ
Station 10	11,8	3,6	2,4	2,5	1,9	1,9	1,5	1,1	1,1	1,9	2,2	1,4	0,7	<LQ	<LQ
Station 2	-	2,1	-	7,0	2,1	2,7	2,0	2,6	1,1	2,0	-	1,5	0,7	<LQ	<LQ
Station 9	0,6	2,3	-	462,7	2,5	1,2	1,3	1,5	1,1	1,3	2,1	1,2	0,8	<LQ	<LQ

Pb μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	22,6	17,0	9,0	7,3	14,9	3,6	5,4	10,7	10,2	19,9	7,8	3,1	4,2	13,9	0,8
Station 3	9,5	4,6	-	1,4	0,9	1,9	0,9	1,2	3,8	0,9	-	0,9	1,0	0,4	0,4
Station 4	13,1	9,6	2,5	4,7	0,8	4,9	2,2	1,6	4,0	1,7	0,5	0,7	0,3	0,4	0,4
Station 5	7,0	5,6	1,6	1,6	11,7	1,1	2,5	1,8	3,9	1,3	0,6	0,6	0,5	0,4	0,6
Station 6	12,0	6,4	0,9	0,8	4,3	1,3	1,6	4,4	4,5	-	0,2	0,5	2,1	0,4	0,5
Station 7	4,1	-	1,1	1,9	0,9	3,4	2,6	0,8	4,7	1,5	1,3	1,0	0,5	0,4	<LQ
Station 8	4,6	8,0	0,8	0,9	0,6	1,0	2,3	1,5	3,3	1,5	-	0,6	0,5	0,5	0,4
Station 10	2,9	11,8	2,2	1,9	0,7	4,0	2,7	0,7	3,4	2,1	0,8	1,2	0,6	0,6	<LQ
Station 2	-	3,9	-	3,1	1,5	0,9	3,2	4,4	5,7	3,2	-	1,0	0,9	0,4	<LQ
Station 9	4,9	2,1	-	2,3	0,7	1,1	1,0	1,7	3,3	0,6	1,8	0,7	0,9	0,4	0,4

Sb μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	-	0,42	1,85	1,93	1,66	0,71	1,13	0,89	<1,18	0,89	1,85	0,77	<LQ	<LQ	<LQ
Station 3	-	<0,50	-	1,80	1,62	<0,83	0,95	0,84	<1,01	0,89	-	0,72	<LQ	<LQ	<LQ
Station 4	-	0,43	1,20	1,93	<1,59	0,95	1,01	0,77	<1,10	0,80	1,79	0,71	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5	-	0,47	1,76	1,65	1,39	0,74	0,98	0,80	<1,04	0,96	1,61	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 6	-	0,47	1,57	1,75	1,66	1,00	1,08	1,11	<1,01	-	0,12	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 7	-	-	1,93	1,85	<1,77	0,89	1,23	<0,89	<1,10	1,02	1,86	0,82	<LQ	<LQ	<LQ
Station 8	-	0,60	<1,64	1,77	<1,63	0,81	<1,03	<0,85	<0,87	0,93	-	0,76	<LQ	<LQ	<LQ
Station 10	-	0,62	1,72	1,86	<1,79	<0,85	1,09	<0,93	<1,06	1,13	1,97	0,80	<LQ	<LQ	<LQ
Station 2	-	0,41	-	1,91	1,68	0,60	1,03	0,92	<1,08	0,84	-	0,84	0,47	<LQ	<LQ
Station 9	-	<0,49	-	1,89	<1,78	0,89	<1,08	0,96	<1,03	1,09	1,96	0,82	<LQ	<LQ	<LQ

TI μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	-	0,16	<0,37	<0,38	<0,36	<0,18	<0,25	<0,20	<1,18	<0,75	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 3	-	0,19	-	<0,38	<0,36	<0,20	<0,23	<0,20	<1,01	<0,85	-	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 4	-	0,17	<0,26	<0,39	<0,36	<0,21	<0,24	<0,19	<1,10	<0,73	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 5	-	0,18	<0,38	<0,35	<0,31	<0,18	<0,23	<0,19	<1,04	<0,92	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 6	-	0,17	<0,34	<0,38	<0,36	<0,22	<0,24	<0,21	<1,01	-	0,03	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 7	-	-	0,42	<0,40	<0,39	<0,21	<0,26	<0,22	<1,10	<0,95	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 8	-	0,19	<0,36	<0,39	<0,36	<0,19	<0,24	<0,21	<0,87	<0,86	-	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 10	-	0,22	<0,37	<0,40	<0,40	<0,21	<0,26	<0,22	<1,06	<1,05	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 2	-	0,16	-	<0,38	<0,37	<0,15	<0,23	<0,20	<1,08	<0,62	-	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Station 9	-	0,19	-	<0,40	<0,39	<0,21	<0,25	<0,23	<1,03	<1,08	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ

V μg/m ² /j	2008	2011 printemps	2011 automne	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Station 1	-	2,6	2,1	2,2	1,9	1,0	1,8	2,3	1,5	1,9	2,2	1,0	0,9	2,2	<LQ
Station 3	-	1,1	-	2,0	1,8	1,2	2,3	1,5	1,2	1,2	-	1,1	0,9	<LQ	<LQ
Station 4	-	2,8	1,8	3,2	1,7	2,4	1,4	1,4	1,2	1,7	2,1	1,0	0,5	<LQ	<LQ
Station 5	-	1,8	2,2	2,1	1,7	1,0	1,8	1,4	1,9	1,5	1,9	0,9	0,8	<LQ	<LQ
Station 6	-	1,8	1,7	2,0	1,8	1,4	1,5	2,0	1,3	-	0,6	0,8	1,0	<LQ	<LQ
Station 7	-	-	2,1	2,1	1,9	1,4	2,0	1,2	1,2	1,8	2,4	1,2	0,9	<LQ	<LQ
Station 8	-	2,0	1,7	1,9	1,7	1,1	1,2	1,1	0,9	1,6	-	0,9	0,7	<LQ	<LQ
Station 10	-	2,6	2,3	2,3	2,0	1,0	1,7	1,2	1,1	2,1	2,3	1,2	0,8	<LQ	<LQ
Station 2	-	1,3	-	3,3	2,1	0,9	2,2	3,2	1,2	2,4	-	1,3	0,8	<LQ	<LQ
Station 9	-	1,2	-	2,2	1,9	1,2	1,2	1,6	1,1	1,3	2,2	1,0	0,9	<LQ	<LQ

Commission de Suivi des Sites



Bilan 2023

Contexte

Artois Comm.

Maître d'ouvrage : Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane.
Exploitant : Valnor

Hier



Aujourd'hui



Historique du site

1978 : le 24 octobre, le District de l'Artois a mis en service l'UIOM. Le groupe INOR s'est vu confier l'exploitation du CVE dès la mise en service.

1989 : le groupe INOR perd le contrat d'exploitation => SEMIORA (DSP)

1991 : Un projet d'extension et de mise en conformité des effluents gazeux est décidé.

1993 : mise aux normes des anciens fours de 5 tonnes/heure, concernant les effluents gazeux, avec mise en œuvre d'un traitement humide des fumées.

1996 : accroissement de la capacité de l'usine

2002 : Artois Comm, reprend les activités du District de l'Artois => remplacement du traitement des fumées par un traitement sec (bicarbonate de sodium - coke de lignite. => traitement des dioxines et furanes).

2005 : l'usine cesse son activité pendant 18 mois.

2006 : mise en conformité de l'installation

2007 : le préfet a autorisé la remise en service de la ligne 2 et 3

2008 : Valnor, filiale du groupe Veolia Environnement remporte le contrat d'exploitation de l'usine (3 ans + 2 fois 1 an). Artois Comm reste titulaire de l'arrêté d'exploiter.

2011 : Reconduction pour 1 an (première année optionnelle) du contrat de Valnor

2012 : Reconduction pour 1 an (deuxième année optionnelle) du contrat de Valnor

2014 : Valnor, filiale du groupe Veolia Environnement remporte le contrat délégation de service public de l'usine (12 ans). Artois Comm reste titulaire de l'arrêté d'exploiter.

2019 : Décision de raccorder le CVE au réseau de chauffe de la ville de Béthune pour fournir une partie de l'énergie

2020 : Fin des travaux RCU Béthune


2023 : Décembre 2023 application de la réglementation BREF



Tonnages réceptionnés

Tonnages réceptionnés

82 961 T réceptionnées en 2023

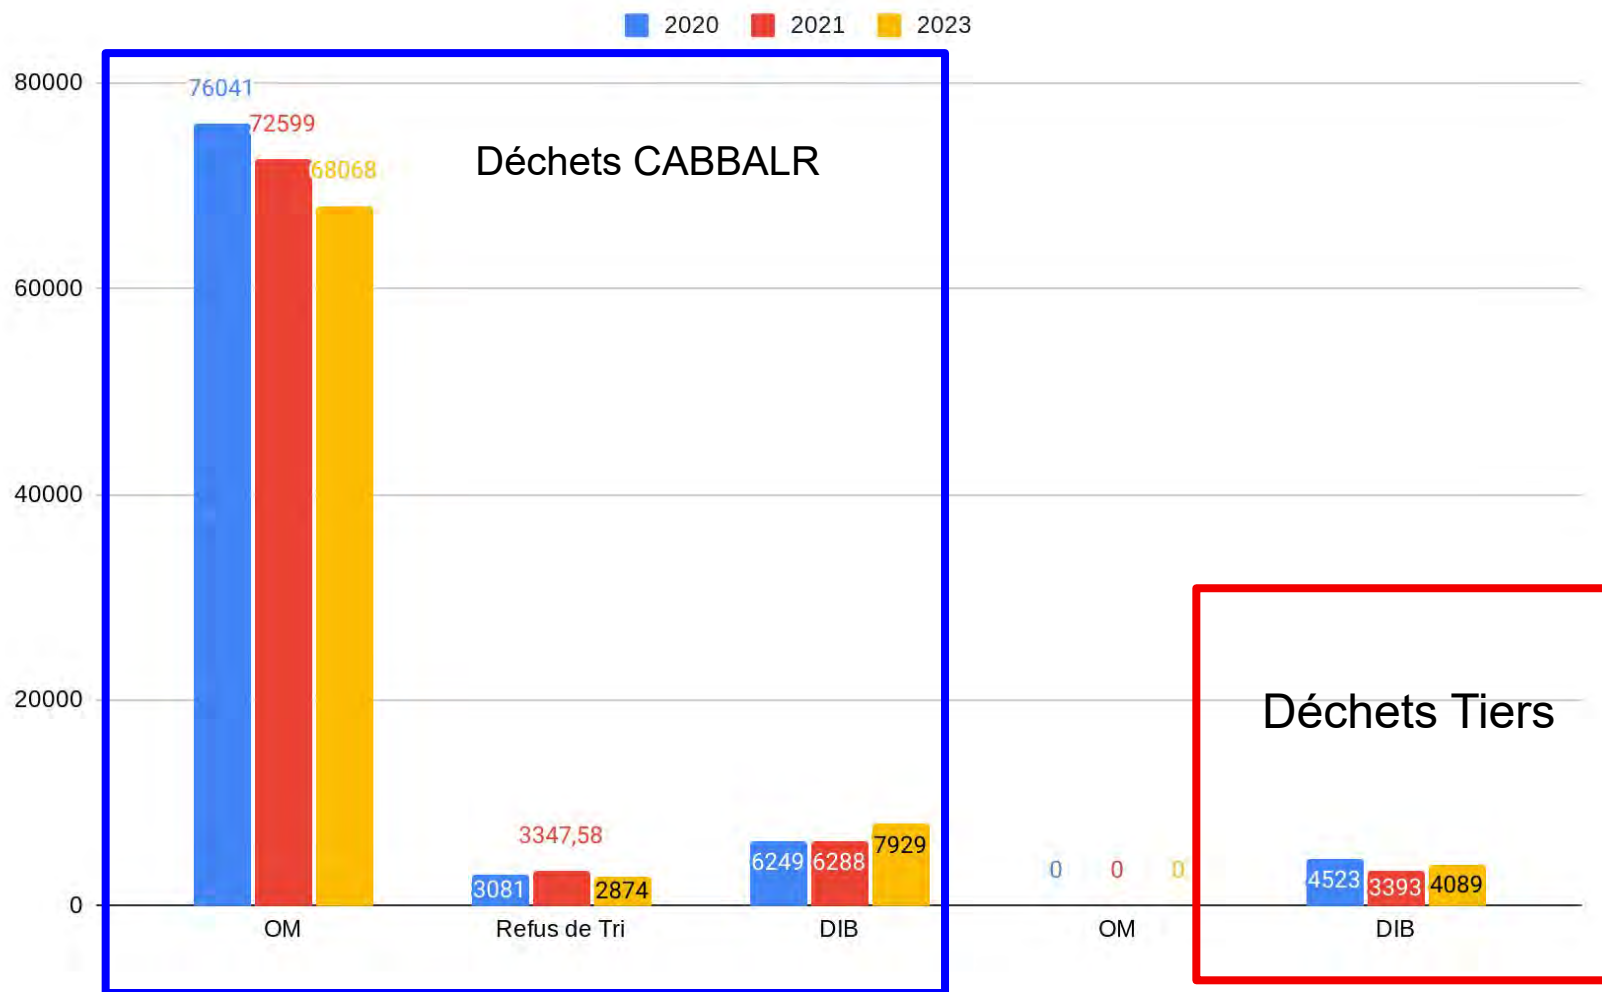

Apports tonnages extérieurs

apports extérieur



Résidus solides

Tonnages des sous-produits évacués

	Ferrailles	Mâchefers	Cendres	PSR	Gravats	Boues	TOTAL
2014	8	23 432	1 635	1 237	0	17	26 328
2015	3,78	19 386	1 452	1 315	0	36,24	22 193
2016	22	22 057	1 771	1 309	0	0	25 159
2017	82	23 219	1 958	1 243	0	0	26 503
2018	46	20 997	1 840	954	96	21	23 954
2019	23	21275	1887	1010	0	0	24 196
2020	4	21373	1836	925	0	0	24 137
2021	10	21264	1653	874	0	16,06	23817
2022	11	20070	1616	913	0	0	22610,8
2023	7	20219	1616	980	0	0	22821,58

Les mâchefers sont traités par la société PREFERNORD

Les cendres sont traitées par la société SERAF

Les PSR sont traités par les sociétés HYDROPALE + RESOLEST + SUEZ

Traitement et valorisation des mâchefers


~~Circulaire du 9 mai 1994~~ => l'arrêté ministériel du 18/11/2011,
applicable aux UIOM et aux Installations de Maturation et d'Elaboration (IME)
Passage sur une IME **obligatoire** avant recyclage

Deux seuils en fonction des utilisations routières :


- Type 1 : recyclage en ouvrages revêtus (réputés imperméables)
- Type 2 : recyclage en ouvrages recouverts

Renforcement de la traçabilité

Usages routiers "type 1"

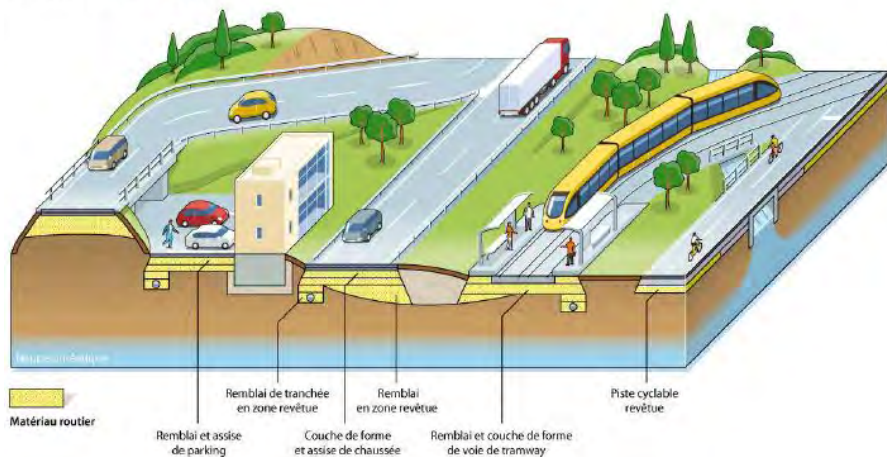

Usages routiers "type 2"

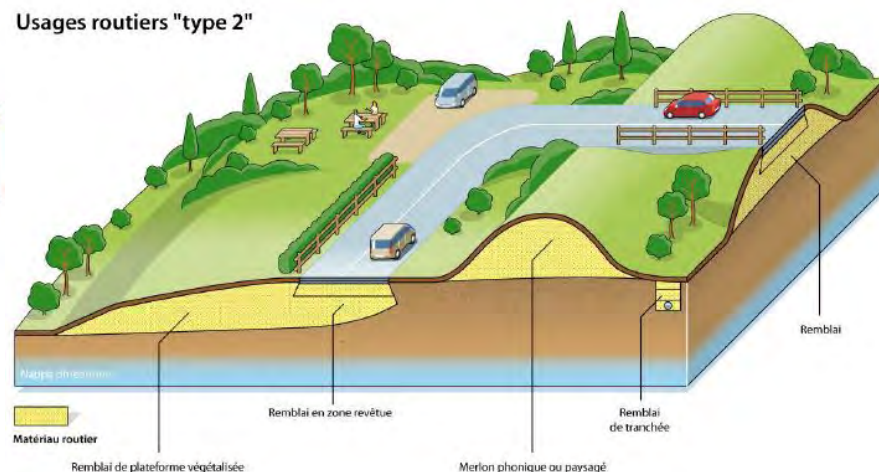



Mesures des émissions Atmosphériques

Calcul de l'émission de CO₂

ISSU DE LA DÉCLARATION GEREP (calcul automatique)

FOUR 2	Émissions annuelles (tonnes /an)
DIOXYDE DE CARBONE (CO2) biomasse	5 294
DIOXYDE DE CARBONE non biomasse	3 993
DIOXYDE DE CARBONE GAZ	223

FOUR 3	Émissions annuelles (tonnes /an)
DIOXYDE DE CARBONE (CO2) biomasse	32 201
DIOXYDE DE CARBONE non biomasse	24 292
DIOXYDE DE CARBONE GAZ	744

TOTAL	Émissions annuelles (tonnes /an)
DIOXYDE DE CARBONE (CO2) biomasse	37 495
DIOXYDE DE CARBONE non biomasse	28 285
DIOXYDE DE CARBONE GAZ	967
TOTAL 2023	66 747 TONNES

Mesures externes

Surveillance Ponctuelle des Rejets Gazeux Ligne n°2

Paramètres	Unités (sur gaz secs à 11% d'O2)	Directive Européenne 2000/76/CE du 04/12/2000 et Arrêtés Français du 20/09/2002 et du 03/08/2010	Arrêté Préfectoral d'autorisation d'exploiter LABEUVRIE RE du			Moyennes 2023	Seuil réglementaire pulvérisable	Seuil réglementaire semi-pulvérisable
Type de contrôle				Semestriel 1	Semestriel 2			
Nom de l'organisme de contrôle				KALI AIR	KALI AIR			
Dates des contrôles				16 au 17 janvier	20 au 21 novembre			
Débit	Nm3/h			61595	54141	57868		
Vitesse	m/s			27.4	29.5	28.5		
Poussières	mg/Nm3	10		0.71	0.95	0.830	10	30
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm3	10		0.12	1.6	0.860	10	60
Acide fluorhydrique (HF)	mg/Nm3	1		0.00	0.05	0.025	1	4
Dioxyde de soufre (SO2)	mg/Nm3	50		29.8	1.2	15.50	50	200
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm3	50		11.90	41.3	26.600	50	100
Carbone Organique Total (COT)	mg/Nm3	10		3.2		3.200	10	20
Mercure (Hg)	mg/Nm3	0.05		0.02840	0.0000	0.0142000	0.05	
Cadmium + Thallium (Cd + Tl)	mg/Nm3	0.05		0.00038	0.0001	0.0003800	0.05	
Autres métaux lourds Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	mg/Nm3	0.5		0.07180	0.0319	0.052	0.5	
Oxydes d'Azote (Nox)	mg/Nm3	200		145.0	216	180.5	200	400
Ammoniac (NH3)	mg/Nm3	30		3.00	7.30	5.15	30	
Dioxines Furannes et PCDD	ng/Nm3	0.1		0.0010	0.002	0.002	0.1	

Mesures externes

Surveillance Ponctuelle des Rejets Gazeux Ligne n°3

Paramètres	Unités (sur gaz secs à 11% d'O ₂)	Directive Européenne 2000/76/CE du 04/12/2000 et Arrêtés Français du 20/09/2002 et du 03/08/2010	Arrêté Préfectoral d'autorisation d'exploiter LABEUVRIERE du			Moyennant 2021
Type de contrôle				Semestriel 1	Semestriel 2	
Nom de l'organisme de contrôle				KALI AIR	KALI AIR	
Dates des contrôles				06 au 09 mars	19 au 20 octobre	
Débit	Nm ³ /h			43953	57448	
Vitesse	m/s			29.2	33.5	31.4
Poussières	mg/Nm ³	10		0.87	2.10	1.485
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm ³	10		6.4	1.4	3.900
Acide fluorhydrique (HF)	mg/Nm ³	1		0.48	0.1	0.290
Dioxyde de soufre (SO ₂)	mg/Nm ³	50		8.2	9.1	8.65
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm ³	50		10.0	10.9	10.450
Carbone Organique Total (COT)	mg/Nm ³	10		2.0	4.30	3.150
Mercure (Hg)	mg/Nm ³	0.05		0.0030	0.0005	0.002
Cadmium + Thalium (Cd + Tl)	mg/Nm ³	0.05		0.00003	0.00054	0.0002850
Autres métaux lourds Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	mg/Nm ³	0.5		0.0532	0.0933	0.073
Oxydes d'Azote (Nox)	mg/Nm ³	200		1.75	2.21	1.98.0
Ammoniac (NH ₃)	mg/Nm ³	30		4.80	11.30	8.05
Dioxines Furannes et PCDD	ng/Nm ³	0.1		0.00001	0.02	0.00001

Rejets Atmosphériques

Flux annuel par paramètre

LABEUVRIERE Rapport DREAL Flux Annuel L2

Données jours									2023
Unité	Flux L2 Q30 - SO2 kg	Q30 - HCL kg	Q30 - CO kg	Q30 - COT kg	Q30 - NOX kg	Q30 - PS kg	Q30 - HF kg	Q30 - NH3 kg	DEBIT 11% O2 KNm3/h
Janvier 2023	40.00	19.59	284.10	0.74	2419.53	7.88	4.44	11.35	36.48
Février 2023	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	2.55
Mars 2023	63.81	36.43	211.80	0.27	915.23	57.62	2.18	27.21	32.70
Avril 2023	189.63	110.16	513.89	0.86	3052.67	19.84	5.23	73.52	30.74
Mai 2023	129.67	96.81	390.92	0.71	2631.17	17.69	4.80	73.60	28.22
Juin 2023	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
Juillet 2023	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
Aout 2023	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
Septembre 2023	16.49	17.12	83.10	0.69	694.57	2.88	1.18	13.41	32.23
Octobre 2023	44.65	21.44	123.61	0.06	774.68	2.03	0.95	22.68	28.76
Novembre 2023	13.93	4.72	79.49	0.83	535.11	1.14	0.95	5.48	28.59
Decembre 2023	26.70	-1.32	176.93	0.51	854.23	1.44	1.78	44.72	28.84
Max	189.63	110.16	513.89	0.86	3052.67	57.62	5.23	73.60	36.48
Min	13.93	-1.32	79.49	0.06	535.11	1.14	0.95	5.48	2.55
Moy	65.61	38.12	232.98	0.58	1484.65	13.82	2.69	34.00	27.68
Cumul	524.88	304.95	1863.83	4.67	11877.18	110.53	21.51	271.98	31.03

Rejets Atmosphériques

LABEUVRIERE Rapport DREAL Flux annuel L3

Données jours									2023
Flux L3									
Q30 - SO2	Q30 - HCL	Q30 - CO	Q30 - COT	Q30 - NOX	Q30 - PS	Q30 - HF	Q30 - NH3	DEBIT 11% O2	
Unité kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	KNm3/h	
Janvier 2023	432.03	260.40	219.36	10.28	5984.75	51.43	10.48	8.46	58.83
Février 2023	401.18	307.99	315.67	11.70	6559.81	94.24	21.04	6.41	58.29
Mars 2023	279.39	181.86	442.55	8.09	4891.85	51.49	9.89	160.46	49.54
Avril 2023	190.96	158.28	222.69	4.62	3501.89	39.31	10.73	63.06	50.60
Mai 2023	388.56	243.05	739.04	7.73	4963.88	136.72	7.83	239.41	49.95
Juin 2023	392.13	230.70	736.82	8.62	5095.43	96.33	10.10	205.25	50.47
Juillet 2023	353.24	275.06	630.89	12.18	6241.21	166.40	14.80	185.62	49.92
Aout 2023	316.10	329.14	533.25	10.96	6352.64	105.12	14.46	71.51	54.48
Septembre 2023	140.30	173.84	273.62	6.44	3938.99	91.72	8.66	44.07	52.99
Octobre 2023	422.86	282.08	371.66	9.43	5082.57	11.46	11.93	85.06	43.86
Novembre 2023	181.10	183.36	368.87	8.54	3965.06	31.06	4.24	77.92	44.00
Decembre 2023	181.76	167.54	474.29	13.38	4495.00	84.88	5.93	180.36	44.80
Max	432.03	329.14	739.04	13.38	6559.81	166.40	21.04	239.41	58.83
Min	140.30	158.28	219.36	4.62	3501.89	11.46	4.24	6.41	43.86
Moy	306.63	232.78	444.06	9.33	5089.42	80.01	10.84	110.63	50.64
Cumul	3679.61	2793.30	5328.73	111.97	61073.10	960.17	130.11	1327.60	50.52

Rejets Atmosphériques

Analyses des dépassements des Valeurs Limites d'Émission FOUR 2

MENSUEL	HCL	SO2	NOX	CO	COT	NH3	POUS	HF
JANVIER	1.5	0	0	0	1.5	0	0	0
FEVRIER	0	0	0	0	0	0	0	0
MARS	11	0.5	0	0	6.5	0	4	0
AVRIL	10	0	0	0	10	0	0	0
MAI	7	0.5	0	0	6.5	0	0	0
JUIN	0	0	0	0	0	0	0	0
JUILLET	0	0	0	0	0	0	0	0
AOUT	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBRE	4	0	0	0	3.5	0	0.5	0
OCTOBRE	11	0	0	3	7	0	1	0
NOVEMBRE	2	0	0	0	2.0	0	0	0
DECEMBRE	3.5	0	0	0	3.5	0	0	0



2023	
HCL	1
SO2	0
NOX	3
CO	40.5
COT	0
NH3	1.5
POUSSIÈRES	4
HF	0
HEURES AVEC DOUBLON	50
HEURES REGLEMENTAIRE	47.5


60 h/an / four de dépassement toléré par la réglementation

Rejets Atmosphériques

Analyses des dépassements des Valeurs Limites d'Émission FOUR 3

MENSUEL		HCL	SO2	NOX	CO	COT	NH3	POUS	HF
JANVIER	1	0	0	0	1	0	0	0	0
FEVRIER	2.5	0.5	0	0	1	0	0	0	1
MARS	3.5	0.5	0	0	3	0	0	0	0
AVRIL	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
MAI	15	1.5	0	0	13	0	0.5	0	0
JUIN	8	0	0	0	7	0	1	0	0
JUILLET	3.5	0	0	0	3.5	0	0	0	0
AOUT	1.5	0	0	0	1.5	0	0	0	0
SEPTEMBRE	1.5	0	0	0	0.5	0	0	0.5	0.5
OCTOBRE	8.5	3.5	1.5	0	3	0	0.5	0	0
NOVEMBRE	7	0	0	0	7	0	0	0	0
DECEMBRE	3	0	0	0	1.5	1.5	0	0	0


2023	
HCL	6.5
SO2	1.5
NOX	0
CO	42
COT	1.5
NH3	2
POUSSIERES	0.5
HF	1.5
HEURES AVEC DOUBLON	55.5
HEURES REGLEMENTAIRE	52.5

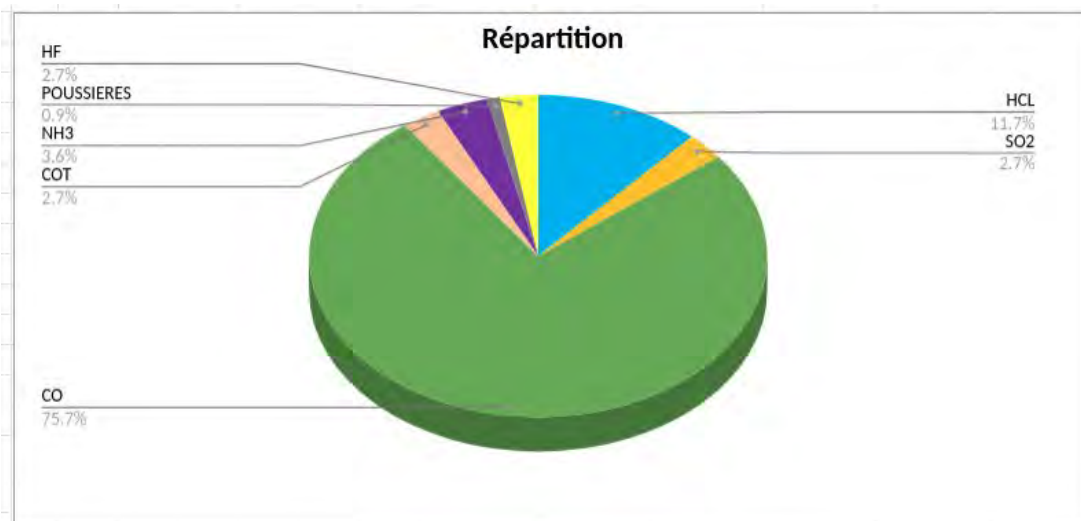

60 h/an / four de dépassement toléré par la réglementation


Rejets Atmosphériques - Poussières

VLE - Poussières mg/Nm³

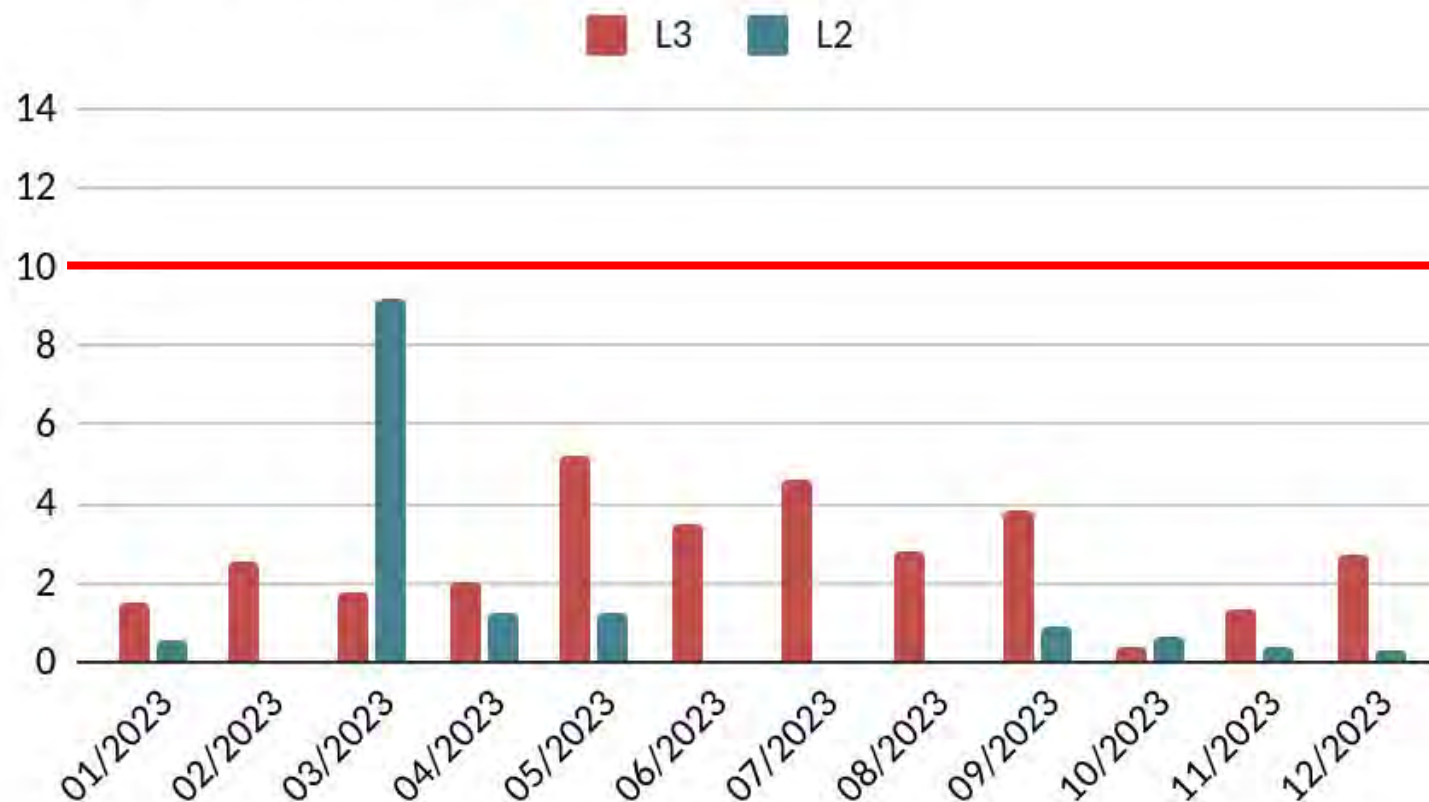

Rejets Atmosphériques – Acide Chlorhydrique


VLE - HCL mg/Nm³

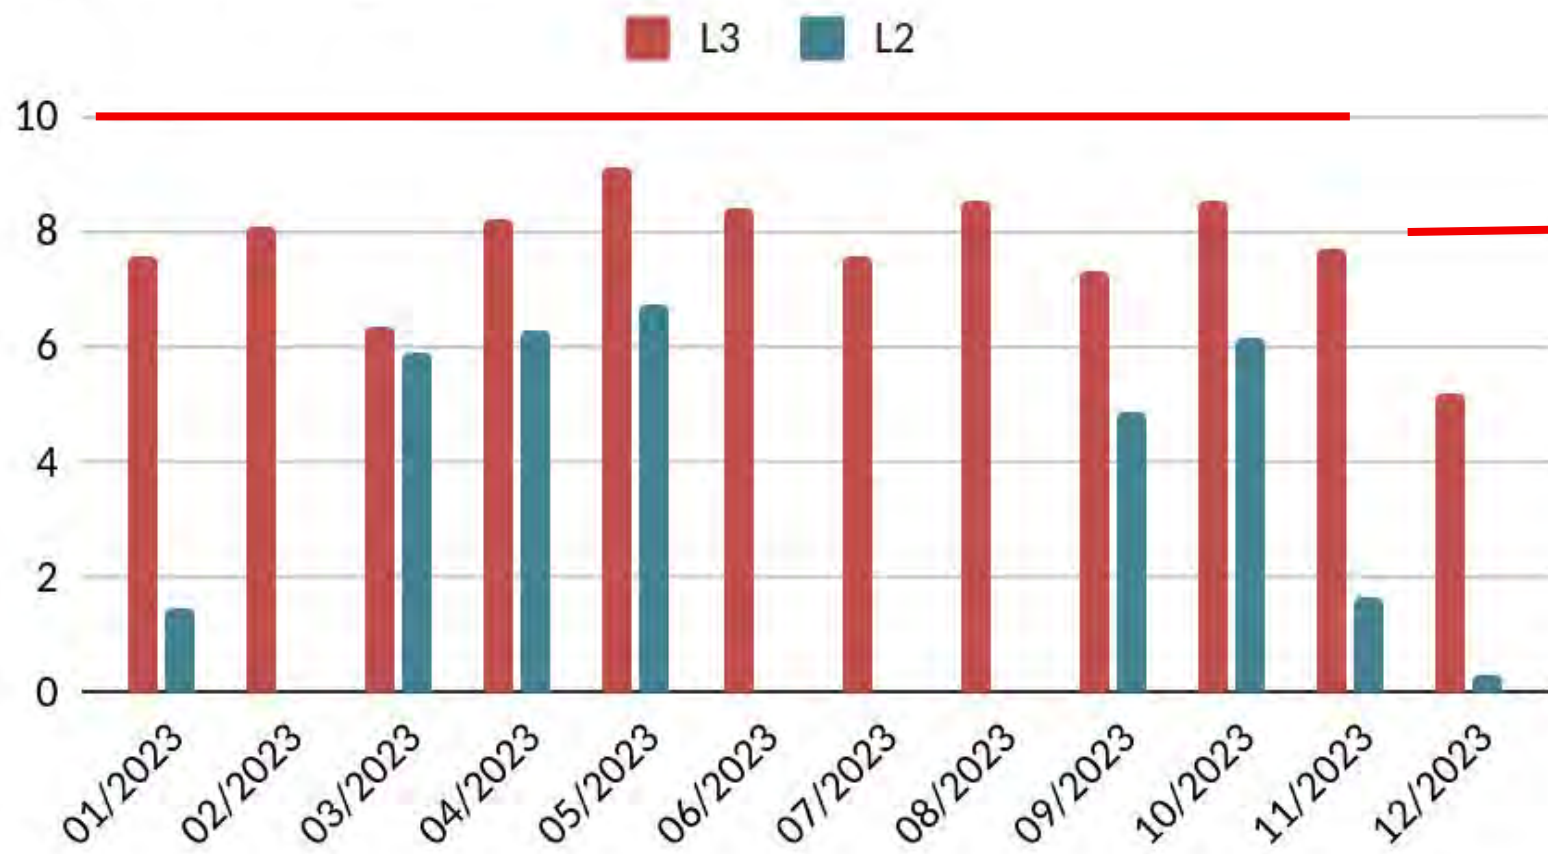

Rejets Atmosphériques - Acide Fluorhydrique

VLE - HF mg/Nm³

L3 L2

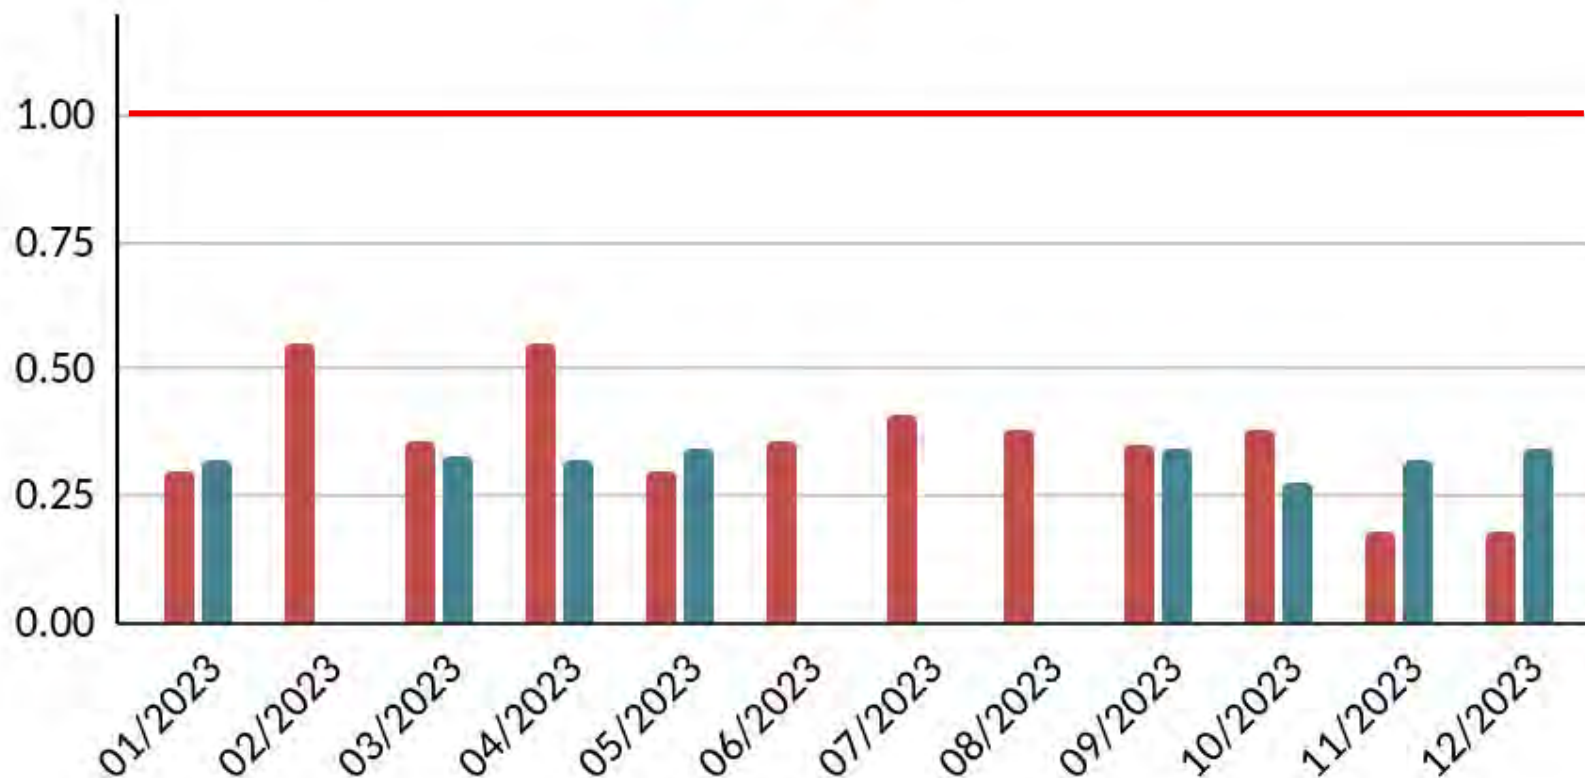

Rejets Atmosphériques – Dioxyde de Soufre

VLE - SO₂ mg/Nm³




Rejets Atmosphériques – Monoxyde de Carbone

VLE - CO mg/Nm³




Rejets Atmosphériques – Composés Organiques Totals

VLE - COT mg/Nm³

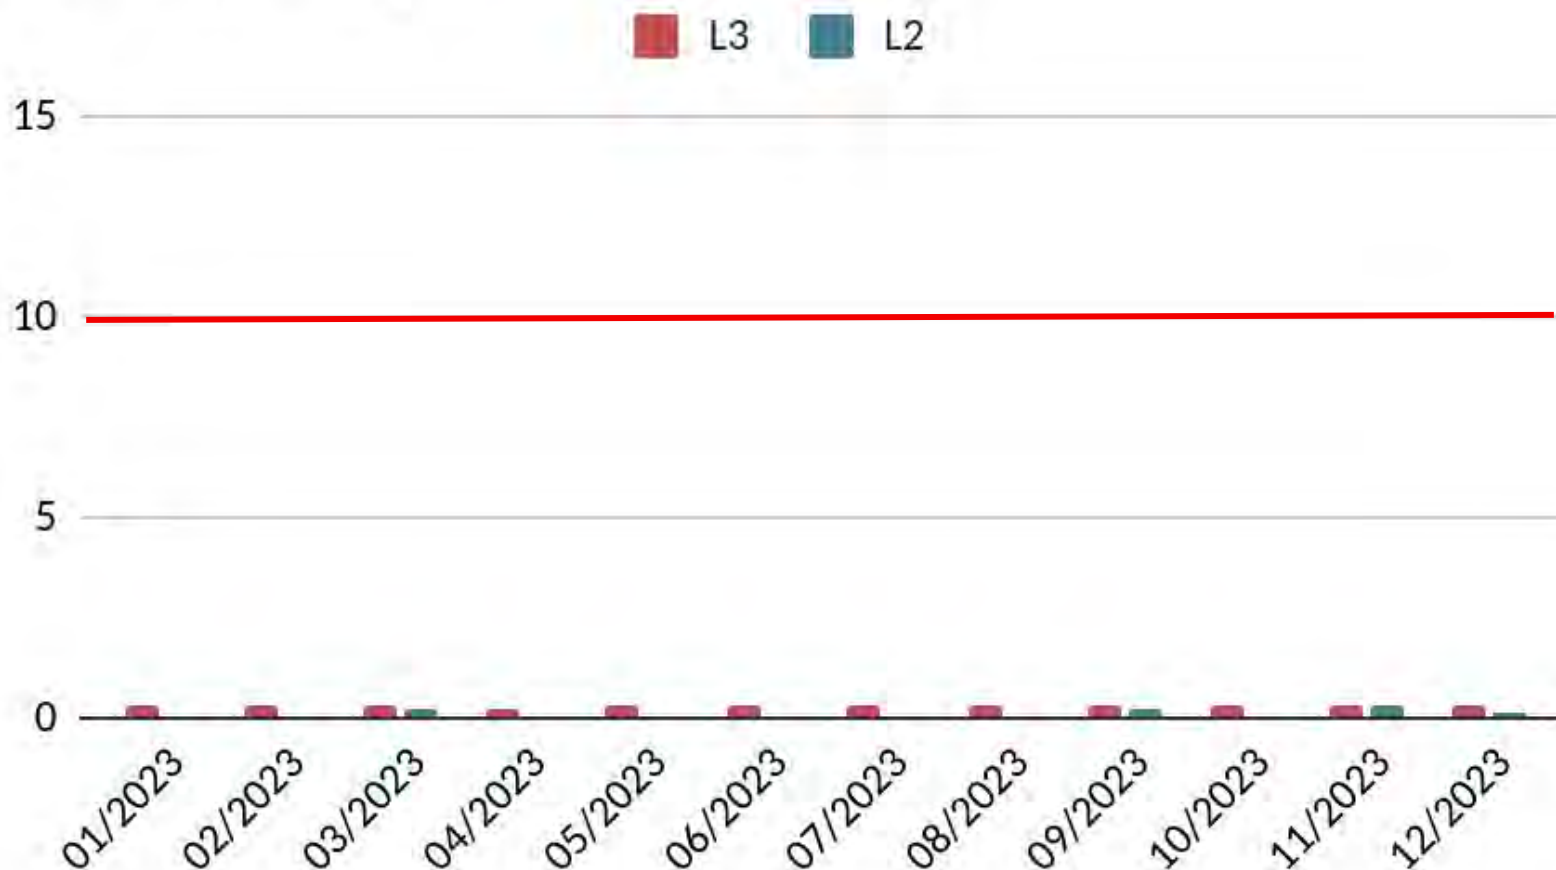


Rejets Atmosphériques – Oxydes d'Azote

VLE - NOX mg/Nm³

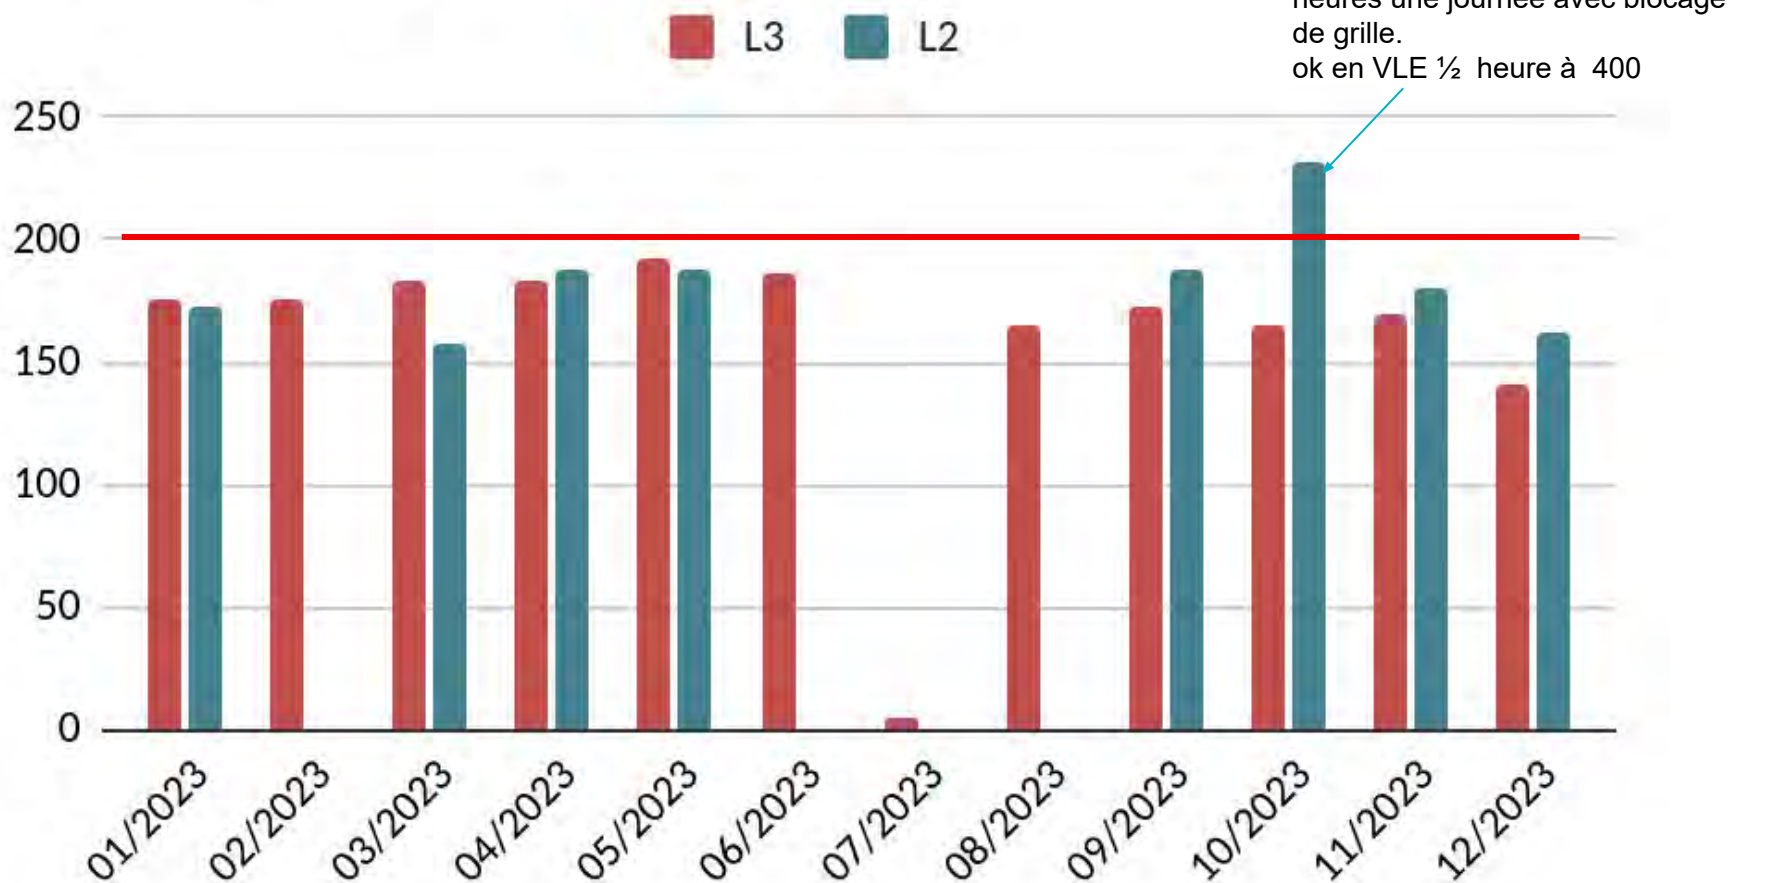


Rejets Atmosphériques - Ammoniaque

VLE - NH₃ mg/Nm³

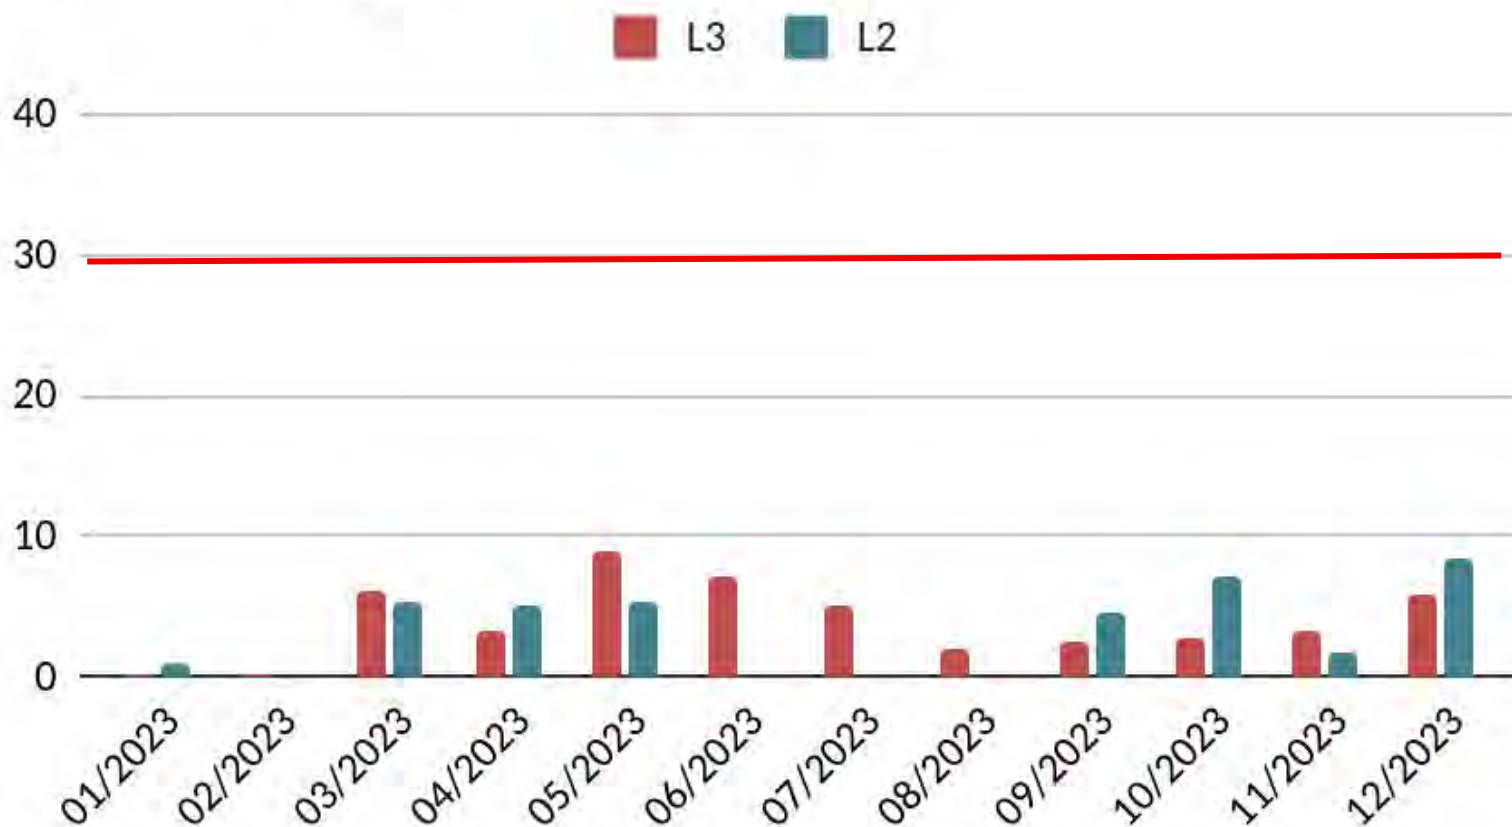

Mesures en semi-continu – Dioxines et Furannes

VLE - Dioxines (Ng/Nm³)

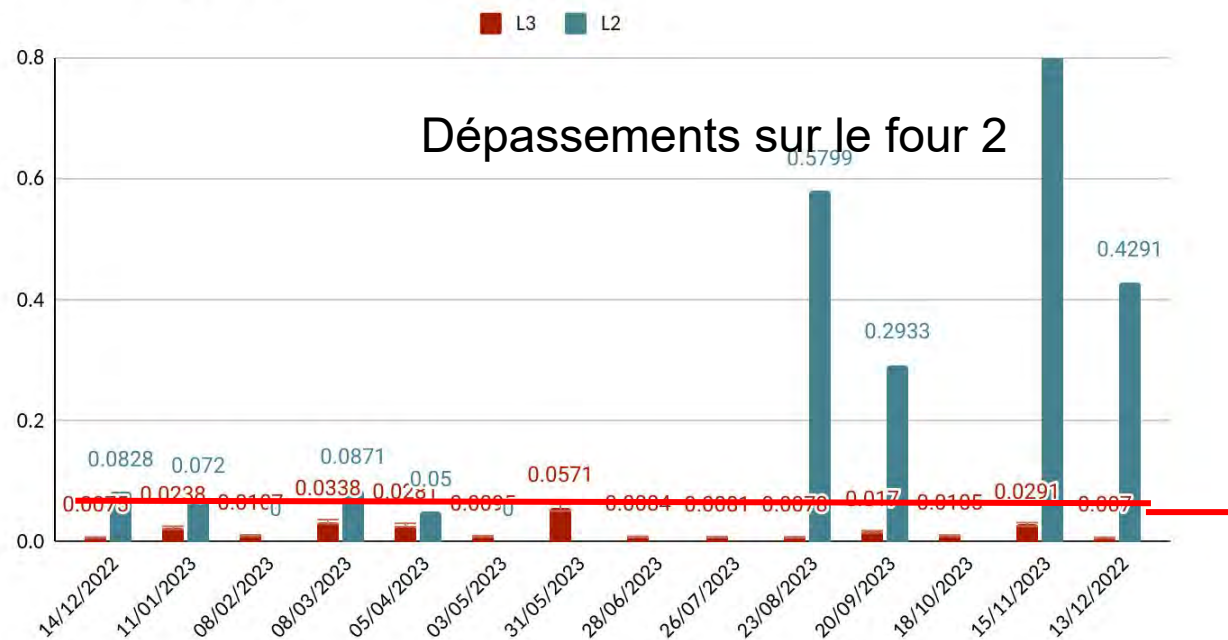

Des dépassements de dioxines sur le four 2 liés à des faibles temps de mesure de la cartouche en semi continu

Le four 2 ne fonctionne que 2500 heures par an sur les 8760 heures

Un retard du prestataire sur les cartouches

Plan d'actions – Dioxines et Furannes

- La contre analyse du 20 novembre donne des dioxines conforme à **0,002 ng/Nm³**
- Contre analyse du 22 janvier conforme à **0,047 ng/Nm³**
- Contre analyse du 6 février conforme à **0,023 ng/Nm³**
- Courrier de rappel à l'ordre du prestataire pour son retard sur les cartouches
- Proposition de production du four 2 sur temps plus long et mise en place d'une cartouche neuve au démarrage du four 2 systématiquement
- dernière cartouche mesurée conforme à **0,072 ng/Nm³**



Surveillance de l'environnement

Contrôles des niveaux sonores

La campagne a eu lieu en décembre 2021 afin de respecter la périodicité de 3 ans.



les points 4 et 5 masqués ont été décalés d'une habitation, les occupants des anciens points de mesure n'ayant pas souhaité que la mesure soit réalisée chez eux



A realiser en 2024

Contrôles des niveaux sonores

Point de mesure	Période	Niveau sonore dB(A)		Avis
N°		L _{Aeq}	L _{Aeq} admissible	
1	Diurne (07h/22h)	56,5	70	C
	Nocturne (22h/7h)	55,0	60	C
2	Diurne (07h/22h)	58,0	70	C
	Nocturne (22h/7h)	54,0	60	C
3	Diurne (07h/22h)	57,0	70	C
	Nocturne (22h/7h)	53,0	60	C

C : Conforme

NC : Non Conforme

Contrôles des niveaux sonores

Points de mesures N°	Période	Type	Niveau sonore en dB(A)		Émergence en dB(A)		Avis
			LAeq	L50	mesurée	admissible	
4 (4' masqué)	Diurne (07h/22h)	Ambiant	50,3	49,4	0	+ 5	C
		Résiduel	55,6	53,0			
	Nocturne (22h/7h)	Ambiant	46,6	45,7	0	+ 3	C
		Résiduel	52,3	46,4			
5 (5' masqué)	Diurne (07h/22h)	Ambiant	58,3	56,6	+ 3,5	+ 5	C
		Résiduel	54,7	53,3			
	Nocturne (22h/7h)	Ambiant	52,8	44,0	+ 2,0	+ 3	C
		Résiduel	49,1	42,0			
6 (6' masqué)	Diurne (07h/22h)	Ambiant	55,7	54,8	0	+ 5	C
		Résiduel	57,0	56,2			
	Nocturne (22h/7h)	Ambiant	50,1	45,5	0	+ 3	C
		Résiduel	51,1	46,8			

C : Conforme

NC : Non Conforme

Surveillance de l'impact sur l'environnement

Campagne réalisée du **8 février au 5 avril 2023** par BioMonitor

Paramètres étudiés :

- Arsenic (As)
- Cadmium (Cd)
- Cobalt (Co)
- Chrome (Cr)
- Cuivre (Cu)
- Manganèse (Mn)
- Nickel (Ni)
- Antimoine (Sb)
- Thallium (Ti)
- Vanadium (V)
- Dioxines et furannes



Surveillance de l'impact sur l'environnement

Implantation des stations de mesure

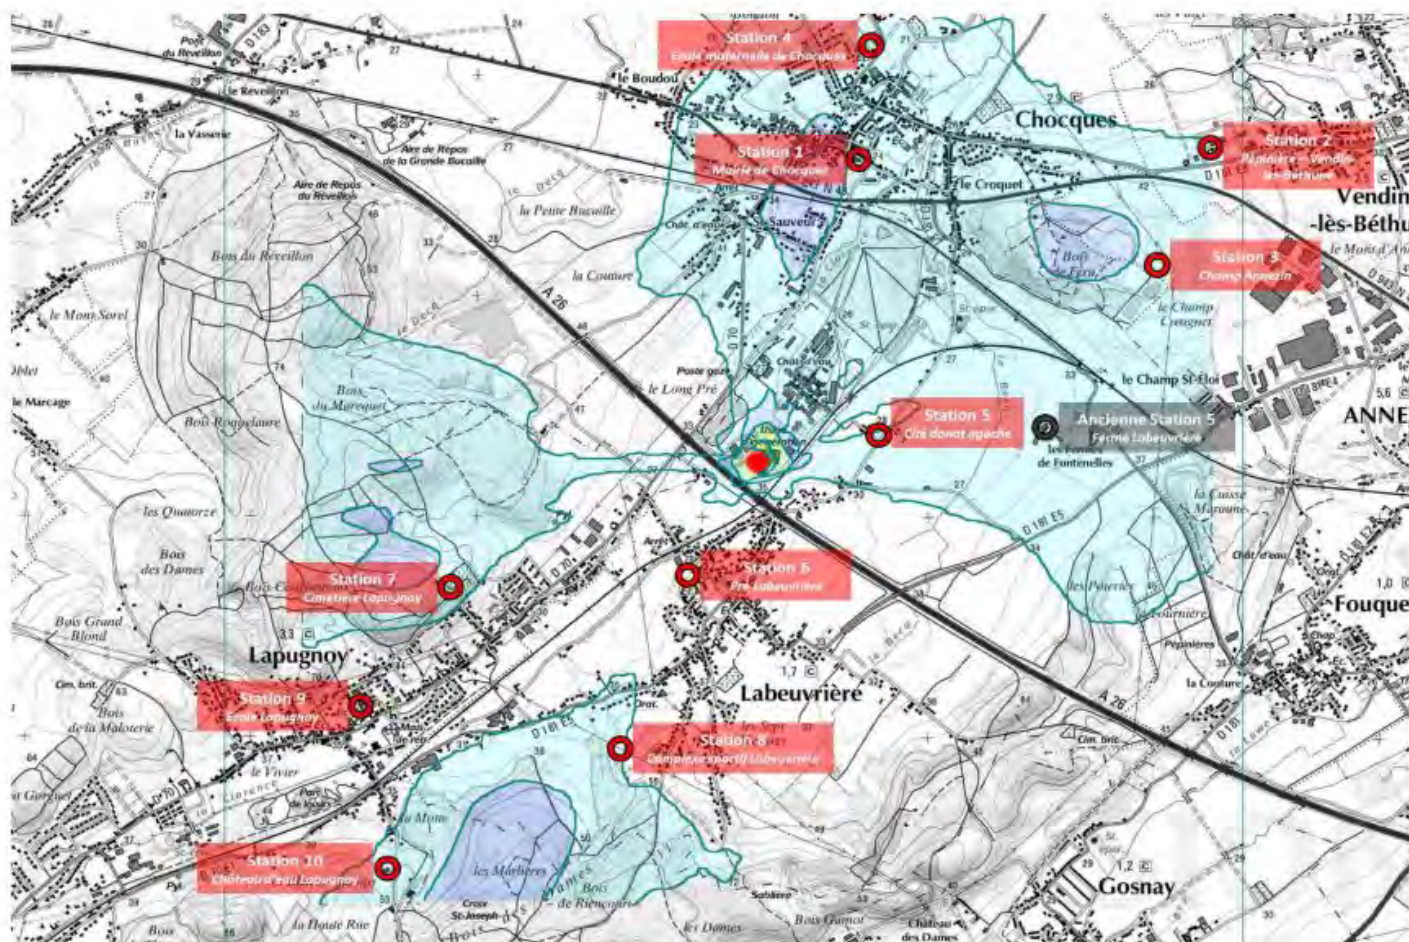



Figure 2. Localisation des stations de mesures des retombées atmosphériques dans l'environnement du CVE de Labeuvrière, superposée à l'étude de dispersion (Extrait de la carte IGN ; Echelle : 1/25000^{ème})

Surveillance de l'impact sur l'environnement

rappel des points et des conditions

Station	Date d'installation	Date de retrait	Durée d'exposition
Station 1 : Mairie de Chocques	08/02/2023	04/04/2023	55 jours
Station 2 : Mat'Diffusion*	09/02/2023	04/04/2023	54 jours
Station 3 : Champs Annezin	08/02/2023	04/04/2023	55 jours
Station 4 : École maternelle de Chocques	08/02/2023	05/04/2023	56 jours
Station 5 : Cité Donat Agache – Labeuvrière*	08/02/2023	04/04/2023	55 jours
Station 6 : Pré Labeuvrière	09/02/2023	04/04/2023	54 jours
Station 7 : Cimetière Lapugnoy	09/02/2023	05/04/2023	55 jours
Station 8 : Complexe sportif Labeuvrière	09/02/2023	04/04/2023	54 jours
Station 9 : École Lapugnoy	09/02/2023	05/04/2023	55 jours
Station 10 : Château d'eau - Lapugnoy	08/02/2023	05/04/2023	55 jours

Surveillance de l'impact sur l'environnement

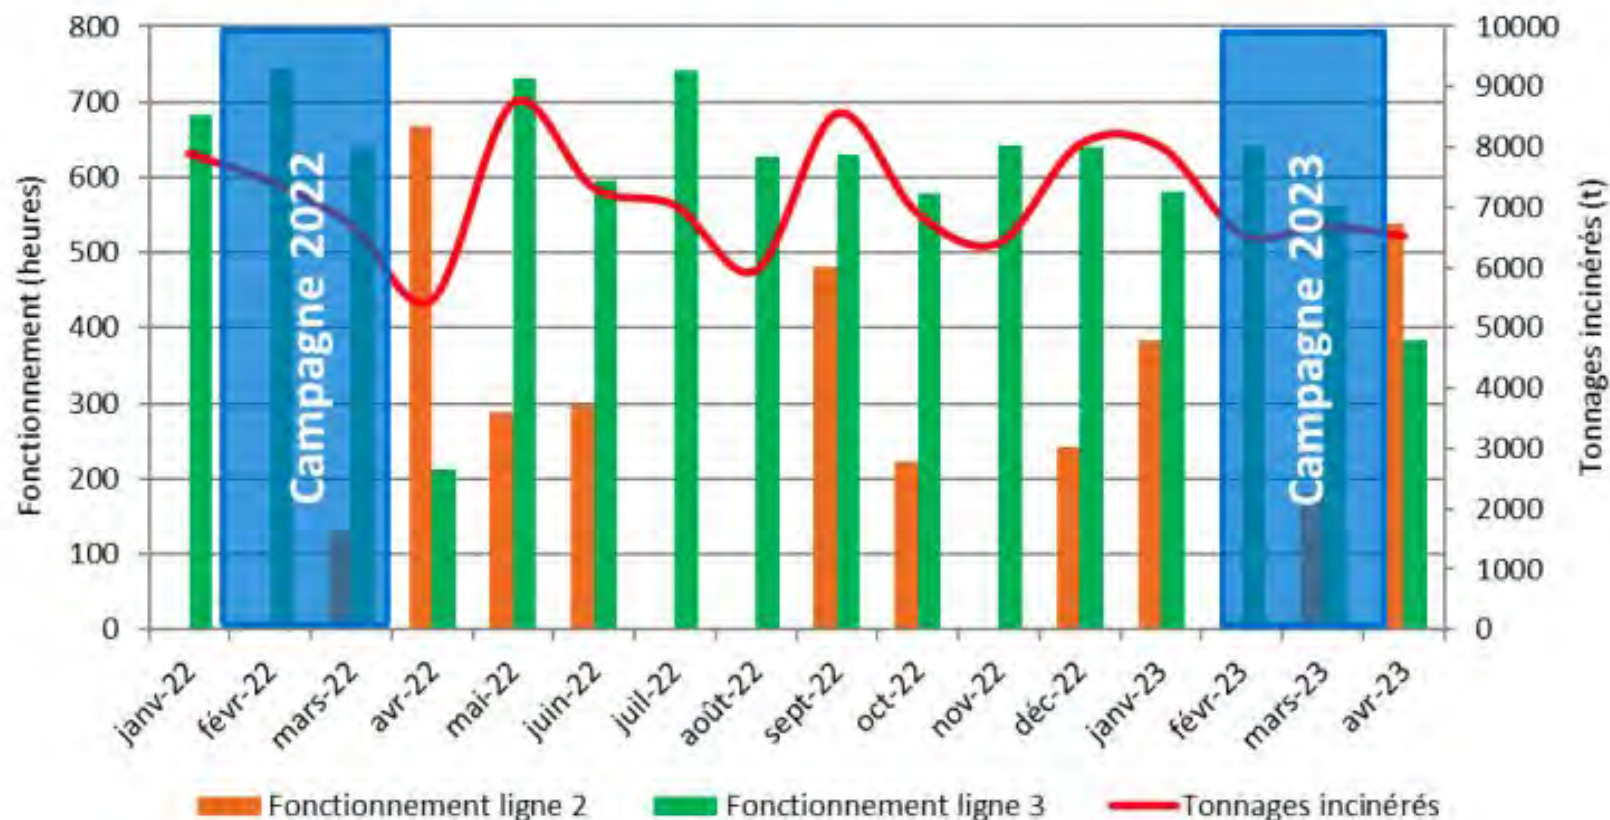

Surveillance de l'impact sur l'environnement

Synthèse des résultats métaux

	Stations	Distance à l'usine (km)	Taux d'exposition aux vents (%)	Métaux (µg/m ² /j)					
				As	Cd	Co	Cr	Cu	Hg
Secteur sud/sud-ouest ↑ CVE	Station 9 Témoin	2,1	8,4	<LQ	<LQ	<LQ	2,0	4,2	<LQ
	Station 10	2,5	11,1	<LQ	<LQ	<LQ	2,0	3,0	<LQ
	Station 8	1,5	12,6	<LQ	<LQ	<LQ	1,5	5,8	<LQ
	Station 7	1,5	6,9	<LQ	<LQ	<LQ	1,7	<LQ	<LQ
	Station 6	0,7	12,6	<LQ	<LQ	<LQ	1,5	1,8	<LQ
Secteur nord/nord-est ↓	Station 5	0,5	25,0	<LQ	<LQ	<LQ	1,4	4,0	<LQ
	Station 1	1,4	22,3	0,4	0,3	<LQ	2,9	3,4	<LQ
	Station 4	1,8	22,3	<LQ	<LQ	<LQ	1,6	2,1	<LQ
	Station 3	2,5	30,9	<LQ	<LQ	<LQ	1,7	3,2	<LQ
	Station 2 Témoin	2,4	30,9	<LQ	<LQ	<LQ	1,6	3,9	<LQ
Valeurs interprétatives (INERIS)									
Bruit de fond rural ^(a)				0,9	0,4	-	2,5	11	0,1
Zone impactée située à moins de 100 m ^(a)				2,8	2,8	-	29,5	23	0,2

Surveillance de l'impact sur l'environnement

Synthèse des résultats métaux

	Stations	Distance à l'usine (km)	Taux d'exposition aux vents (%)	Métaux (µg/m²/j)					
				Mn	Ni	Pb	Sb	Tl	V
Secteur sud/sud-ouest ↑ CVE	Station 9 Témoign	2,1	8,4	7,9	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 10	2,5	11,1	7,7	<LQ	0,6	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 8	1,5	12,6	9,4	<LQ	0,5	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 7	1,5	6,9	6,3	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 6	0,7	12,6	5,4	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
Secteur nord/nord-est ↓	Station 5	0,5	25,0	6,9	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 1	1,4	22,3	<u>36,6</u>	2,0	<u>13,9</u>	<LQ	<LQ	2,2
	Station 4	1,8	22,3	11,3	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 3	2,5	30,9	3,0	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
	Station 2 Témoign	2,4	30,9	3,6	<LQ	0,4	<LQ	<LQ	<LQ
Valeurs interprétatives (INERIS)									
Bruit de fond rural ^(a)				43	3,2	7	-	-	-
Zone impactée située à moins de 100 m ^(a)				291	25,9	217	-	-	-


Surveillance de l'impact sur l'environnement

Synthèse des résultats Dioxines et furannes

	Stations	Distance à l'usine (km)	Taux d'exposition aux vents (%)	PCDD/F (pg I-TEQ/m ² /j)
Secteur sud/sud-ouest ↑ CVE	Station 9 - École de Lapugnoy (Témoin)	2,1	8,4	0,5
	Station 10 - Château d'eau de Lapugnoy	2,5	11,1	0,5
	Station 8 - Complexe sportif Labeuvrière	1,5	12,6	0,5
	Station 7 - Cimetière Lapugnoy	1,5	6,9	0,5
	Station 6 - Pré Labeuvrière	0,7	12,6	0,5
Secteur nord/nord-est ↓	Station 5 - Cité Donat Agache	0,5	25,0	0,6
	Station 1 - Mairie de Chocques	1,4	22,3	0,6
	Station 4 - École maternelle de Chocques	1,8	22,3	0,5
	Station 3 - Champ Annezin	2,5	30,9	0,5
	Station 2 - Mat'Diffusion	2,4	30,9	0,6
Valeurs interprétatives (INERIS)				
Bruit de fond rural ^(a)			1,9	
Zone impactée située à moins de 100 m ^(a)			15,2	

Surveillance de l'impact sur l'environnement

Retombées atmosphériques de dioxines/furannes en 2023

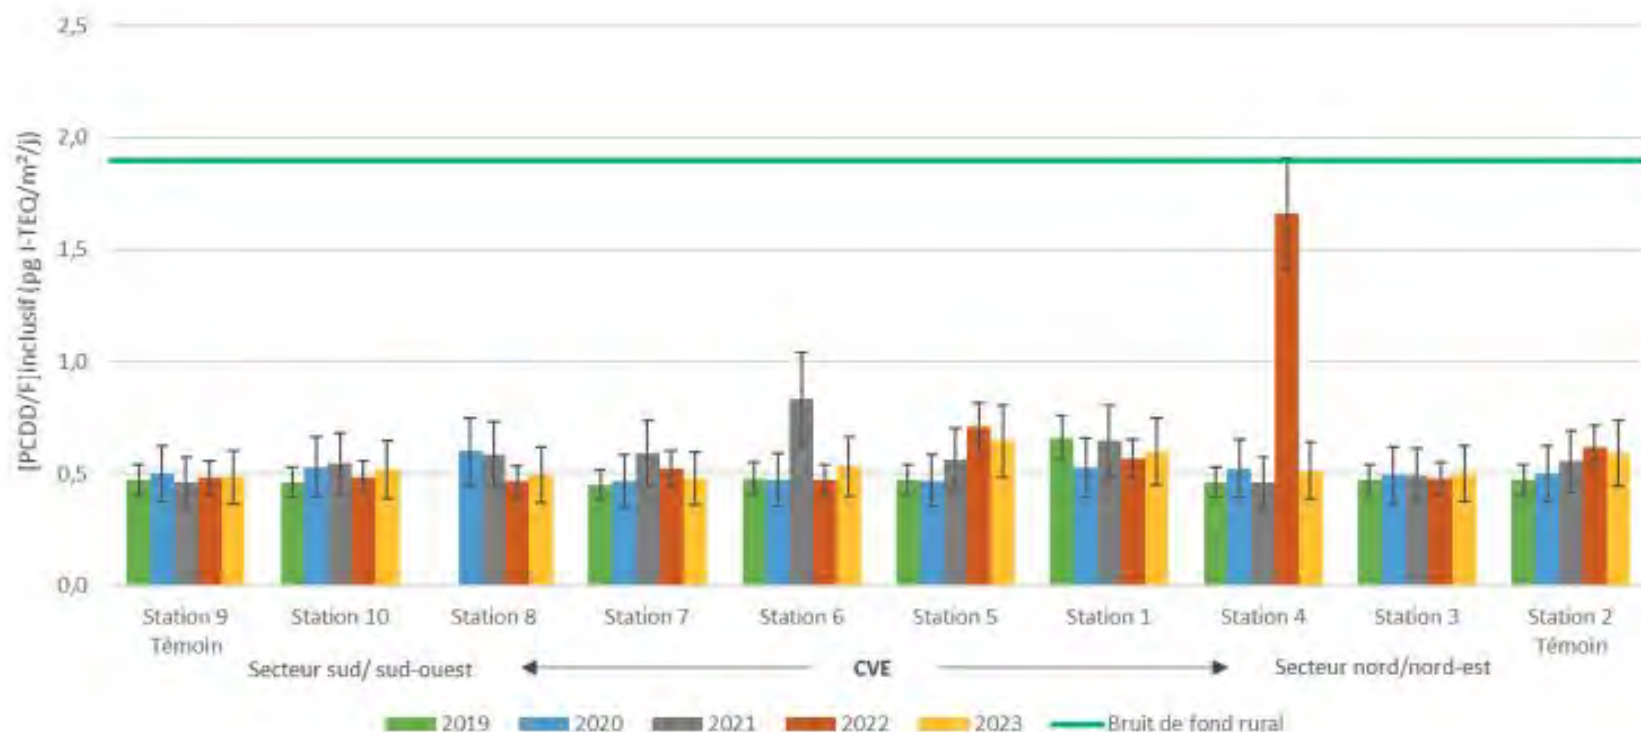

Surveillance de l'impact : CONCLUSION

Qu'il s'agisse des retombées en dioxines/furannes ou en éléments traces métalliques, les résultats des mesures sont caractéristiques des niveaux observables dans un environnement rural en l'absence de source émettrice locale.

En ce qui concerne les dépôts métalliques, les résultats sont inférieurs ou équivalents aux valeurs de bruit de fond rural défini par l'INERIS, à l'exception du plomb au droit de la station 1 (mairie de Chocques). En effet, la teneur en plomb mesurée est supérieure au bruit de fond défini par l'INERIS mais reste nettement inférieure à la valeur forte caractérisant une zone impactée située à moins de 100 m d'un incinérateur. Les résultats obtenus au cours de la campagne 2023 s'inscrivent dans la continuité de ceux obtenus lors des précédentes campagnes de mesures.

Performance énergétique

Performance énergétique - Définition

Le PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) désigne la quantité de chaleur dégagée par la combustion d'une unité de masse de produit (1kg) dans des conditions standardisées.

Plus le PCI est élevé, mieux le produit brûle => dégage de l'énergie,

L'unité officielle est le joule/kilo mais il est en général exprimé en thermie/tonne (th/t).

Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) des ordures ménagères est de l'ordre de 2.000 th/t mais varie d'un lieu à l'autre et d'une saison à l'autre.

1 thermie = 1.000.000 calories,

1 kWh = 0,86 thermie.

Performance énergétique - Définition

$$Pe = [(2.6 \times Ee.p + 1.1 \times Eth.p) - (2,6 \times Ee.a + 1,1 \times Eth.a + Ec.a)] / (2.3 \times T) \times 1,089$$

$$Pe = (\text{Energie Valorisée} - \text{Energie Achetée}) / \text{tonnage réceptionné}$$

Pe : représente la performance énergétique de l'installation ;

Ee.p : représente l'électricité produite par l'installation (Mwh/an) (GTA)

Eth.p : représente la chaleur produite et valorisée par l'installation (MWh/an) (Vente à Croda)

Ee.a : étant l'énergie **électrique externe achetée** par l'installation (Mwh/an)

Eth.a : représente **l'énergie thermique externe** apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation (MWh/an) ;

Ec.a : représente l'énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;

2.3 : étant un facteur multiplicatif intégrant un PCI générique des déchets de 2044 th/t ;

T : représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année.

FCC=1,089 > Evolution réglementaire de décembre 2017 : passage du seuil à 65% au lieu de 60% pour l'atteinte de la performance énergétique et ajout d'un facteur de correction climatique.

Performance énergétique

	Unité	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tonnage réceptionné	t	89974	83831	85727	83831	88132	89878	85628	82961
FQT 1 : Bâche alimentaire (soutirage)	MWh	9986	9986	16647	17409	17136	17861	15535	11461
FQT 2 : Bâche alimentaire	MWh	9452	9452	1804	1453	1933	1466	2373	5165
FQT 3 : Réchauffeur d'air Ligne 2	MWh	2530	2530	4204	4259	4271	2818	3645	2498
FQT 4 : Réchauffeur d'air Ligne 3	MWh	6496	6496	8690	7559	6854	7158	6964	7378
FQT 5 : Energie vendue à Croda	MWh	32601	32601	34879	39074	38578	43022	40570	30993
FQT 6 : GMSV	MWh	-	2011	2782	2614	2631	2659	2473	1901
FQT 7 : Brut GTA : Production élec	MWh	-	20419	20269	21720	20845	21785	19324	17986
FQT 8 : BP4	MWh	-	-	2965	1188	3669	3526	2329	746
FQT 9 : RCU Vapeur	MWh								14736
Ee.a : Energie électrique externe	MWh	2338	1032	1110	840	890	743	889	1287
Eth.a : Energie thermique externe	MWh	-	-	-	-	-	-	-	-
Ec.a : Energie combustible externe	MWh	6702	3798	2615	2074	2427	2772	2811	4715
Pe : Performance Energétique	%	48,83%	68,76%	69,79%	72,03%	70,93%	72,84%	75,41%	69,10%

Baisse en 2023 de la performance liée aux aléas du site mais aussi à la baisse du pouvoir calorifique des déchets depuis janvier 2023

MERCI



Commission de Suivi de Site
CVE LABEUVRIERE

RELEVÉ DE CONCLUSIONS

Réunion du mardi 18 avril 2024

Présidée par : M. Jean-François RAL, Secrétaire Général de la Sous-préfecture de Béthune

Lieu : S3PI de l'Artois

Objet : CSS CVE LABEUVRIERE

Téléphone : 03 21 63 69 36

PJ : liste des participants + Glossaire

Monsieur RAL fait un tour de table.

I)-Objet de la réunion

Présentation du rapport d'activité 2023 du CVE de LABEUVRIERE. La présentation est disponible sur le site internet du S3PI de l'Artois (www.s3pi-artois.fr).

II)-Présentation du CVE Labeuvrière effectuée par Gilles Gautier, Directeur du site

- Contexte

Bilan de l'année 2023.

En 2020, fin des travaux du RCU (Réseau de chauffe Urbain) qui alimente la ville de Béthune, ce réseau fonctionne depuis deux ans.

Fin 2023, évolution réglementaire européenne sur les CVE, application des BREF(S) qui concernent des baisses de seuils admissibles en sortie cheminée, ainsi que des prescriptions supplémentaires.

- Tonnages réceptionnés

Tonnages réceptionnés en 2023 : 82 961 t.

On constate une baisse des volumes pour les ordures classiques liée à l'évolution des consignes de tri depuis janvier 2023 : les containers jaunes peuvent accueillir tous les emballages plastiques.

On constate une baisse du pouvoir calorifique des déchets, ce qui entraîne une incidence sur la conduite des fours.

- Résidus Solides

Les mâchefers sont traités par la société PREFERNOR (20 219 t)

Les cendres sont traitées par la société SERAF (1 616 t)

Les PSR (produits solides résiduels) sont traités par les sociétés HYDROPALE, RESOLEST et SUEZ (980 t).

- Mesures des émissions Atmosphériques

Total d'émission de CO₂ : 66 747 t

Les dépassements des valeurs limite d'émission (VLE) pour chacun des paramètres sont tolérés par la réglementation à hauteur de 60 h /an pour chaque four.

Four 2 : 47h30 de dépassement

Four 3 : 52h30 de dépassement

Monsieur RAL demande une indication sur « heure avec doublons »

Monsieur GAUTIER répond que dans la réglementation lorsqu'on a un dépassement sur deux polluants simultanément, on ne comptabilise qu'un dépassement.

Les tableaux reprennent les différents seuils des suivis annuels des poussières.

Monsieur RAL note un dépassement sur les NOX.

Monsieur GAUTIER explique que cela est dû à l'arrêt du four 2 mais que cela n'est pas représentatif. C'est la problématique du Four 2 qui ne tourne qu'un quart de l'année.

Le seuil journalier des NOX est passé de 200 à 150 au 1^{er} décembre, ce qui implique de devoir alimenter massivement les fours en produits de traitements pour respecter ces seuils.

Le four 2 a enregistré des dépassements des seuils pour les dioxines, attribués à de nombreux arrêts et démarrages du four 2, dus à des campagnes trop courtes d'utilisation du four 2 ou à des problèmes techniques.

Madame BERKMANS demande une meilleure gestion du four 2, notamment par une utilisation de ce four par campagnes de durées plus longues et par la mise en place d'actions correctives afin d'éviter des arrêts techniques trop nombreux.

Retard de mesure des cartouches par le prestataire.

Les résultats de la dernière cartouche sont corrects.

Monsieur GIBSON fait remarquer que les différents services techniques municipaux apportent des déchets qui posent problème comme machine à laver, caddie, capot de voiture ... il n'y a pas de broyeur en tête de ligne, donc tout passe et cela bloque.

On pense interdire l'accès CVE aux services techniques communaux.

La DREAL demande d'intensifier les contrôles à l'arrivée des déchets.

- Surveillance de l'impact sur l'environnement

BRUIT :

Les contrôles des niveaux sonores : dernière campagne réalisée en décembre 2021, avec un nouveau contrôle planifié pour 2024. Certains points de mesure ont été déplacés en raison du refus de résidents.

SURVEILLANCE DE L'IMPACT DU CVE SUR L'ENVIRONNEMENT :

Une campagne de surveillance a été menée du 8 février au 5 avril 2023 par BioMonitor, incluant des mesures de métaux lourds (comme l'arsenic, le cadmium, le cobalt, etc.) et de dioxines/furannes.

Les retombées atmosphériques de dioxines et furannes ont été analysées et un suivi continu est assuré pour minimiser l'impact environnement.

Les points de mesures ont été déterminés par un bureau d'étude suivant la rose des vents, ils restent les mêmes afin de pouvoir établir une comparaison d'année en année.

Monsieur MODRZIEWSKI signale que c'est une usine qui arrive en fin de vie. Le futur

projet remettra en cause les points de contrôle.

Monsieur HELLE demande si le site a été impacté par les inondations en 2023 ; et si le site récupère les eaux pluviales.

Monsieur GAUTIER répond que probablement à travers les déchets, car difficulté pour la combustion, le pouvoir calorifique est bas.

Le site possède un bassin de récupération des eaux pluviales 400 m², des analyses sont réalisées avant rejet.

- Performance Énergétique

La performance énergétique est mesurée par le ratio de l'énergie valorisée par rapport à l'énergie achetée, en fonction du tonnage de déchets traité.

La baisse de performance observée en 2023 est due à des aléas opérationnels et à une diminution du pouvoir calorifique des déchets reçus depuis janvier 2023.

III) -Échanges :

Monsieur HELLE demande le véritable rendement énergétique de l'incinérateur.

Monsieur GAUTIER répond que les rendements de chaudière sont à 80-85 %. On mesure le pouvoir calorifique des déchets multiplié par le tonnage annuel des déchets comparé à l'énergie de la vapeur sortie de la chaudière.

Monsieur MODRZEJEWSKI : le seuil a été élevé à 65 %. Le site est à 69 %. Il apporte une triple contribution énergétique : de la vapeur d'eau au site CRODA, de la chaleur dans le réseau de chaleur de la CABBALR et de l'électricité réinjectée dans le réseau. C'est un outil performant sur le point énergétique.

Monsieur HELLE : il faut valoriser le rendement énergétique. Prenons les bons indicateurs pour prendre les bonnes décisions.

Monsieur GIBSON affirme que le nouveau CVE sera beaucoup plus puissant en énergie et moins polluant.

Monsieur RAL précise que le nouveau CVE, en projet, répondra à la réglementation en vigueur, aux exigences européennes.

Le réseau de chaleur urbain est modèle. Avant l'ouverture sur le nouveau CVE, il faut optimiser les fours, et éviter les « stops and go » qui polluent.

Monsieur FLORKE précise que, dans la distribution de l'énergie, l'industriel est prioritaire. Ce système est rare sur le territoire.

Monsieur GAUTIER alerte sur un phénomène de société avec l'utilisation des PROTOXYDES d'azote dans les grandes villes.

Monsieur HELLE demande s'il peut poser des questions par rapport au nouveau projet

Monsieur GIBSON annonce qu'il y aura, prochainement, le dépôt de dossier de demande d'autorisation, qui sera suivi d'une enquête publique en septembre, avec un commissaire enquêteur.

C'est IDEX qui a emporté le marché.

Fin de la réunion

Le Secrétaire Général de la Sous-préfecture de Béthune



Jean-François RAL

Liste des participants :

Etat

- Jean-François RAL, Secrétaire général de la sous-Préfecture de Béthune
- Frédéric MODRZEJEWSKI,
- Laurence BERKMANS, Inspectrice des Installations classées UD Artois, DREAL HDF
- Olivier WOLSKI, SDIS 62
- Arnaud MULLET, SDIS 62

Exploitant

- Gilles GAUTIER, Responsable VALNOR

Collectivités Territoriales

- Gérard OGIEZ, Maire de Fouquereuil
- Rainer FLORKE, Représentant CABBALR
- Louis LOUCHART, Représentant CABALR
- Pierre Emmanuel GIBSON, Représentant CABBALR

Associations et Riverains

- Denis BODELET, Association Noeux et Environs
- Bernard HELLE, Association Climactif

Etaient aussi présents pour le S3PI de l'Artois, Agathe NOURY et Jérôme HERBAUT DEQUIT

GLOSSAIRE

IME (Installation de Maturation et d'Elaboration)

HCL (Chlorure d'Hydrogène)

SO2 (Dioxyde de Soufre)

Nox (Oxyde d'Azote)

CO (Monoxyde de Carbone)

COT (Carbone Organique Total)

NH3 (Ammoniaque)

HF (Fluorure d'Hydrogène)

PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur)

RCU (Réseau de Chauffe Urbain)

DIB (Déchet industriel banal)

PSR (Produit solide résiduel)

VLE (Valeur limite d'émission)

**CERTIFICAT DE RECYCLAGE DE DECHET D'EMBALLAGES MENAGERS
ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE**

Numéro MNF_T2 2024_Aluminium issu des MIDND/LABEUUVRIERE

1. Ce certificat de recyclage est établi par le repreneur pour la collectivité, la période, le standard et le point d'enlèvement spécifiés dans le ou les tableaux de détail joints.
2. Il est prévu dans les textes, conventions et contrats qui définissent le fonctionnement de la reprise des Déchets d'Emballages Ménagers, à savoir
 - a. le Cahier des Charges de la filière emballages ménagers ;
 - b. l'article 4.4 de la convention entre les sociétés agréées et les fédérations,
 - c. l'article 13 de la convention cadre entre les sociétés agréées et les filières ;
 - d. le Contrat conclu par la Collectivité avec la société agréée,
3. Les informations contenues dans le certificat de recyclage sont exigées quelle que soit l'option de reprise choisie par la Collectivité et doivent permettre d'identifier le destinataire final (recycleur) en précisant au minimum le nom de sa société et son adresse. Ces informations servent :
 - a. de justificatif au versement des soutiens liés à la Tonne Recyclée versés à la collectivité par la Société Agréée, dans la limite des quantités éligibles à ces soutiens;
 - b. de base aux contrôles diligentés par les sociétés agréées afin de s'assurer de la réalité du recyclage effectif des déchets d'emballages ménagers.
4. Le signataire certifie notamment:
 - a. que l'intégralité des tonnages déclarés dans ce certificat ont été effectivement recyclés
 - b. que les tonnages de déchets d'emballages ménagers concernés :
 - i. sont conformes aux standards par matériaux définis dans le cahier des charges de la filière emballages ménagers
 - ii. et qu'ils tiennent compte des éventuelles réfections appliquées pour non conformité ponctuelle aux standards
 - c. que la traçabilité jusqu'au destinataire final a bien été assurée pour les tonnages déclarés ;
 - d. que le signataire lui même, ses intermédiaires éventuels et le destinataire final se sont engagés à accepter les contrôles éventuellement diligentés par les sociétés agréées et destinés à vérifier la traçabilité, le recyclage effectif et, en cas d'exportation en dehors de l'union européenne, la conformité des conditions de recyclage au référentiel défini par les sociétés agréées, de l'intégralité des tonnages déclarés.
 - e. le précédent engagement est souscrit sous réserve que la plus grande confidentialité soit observée sur les informations recueillies dans le cadre des contrôles effectués tant par les sociétés agréées que par les personnes agissant en son nom et pour son compte.
5. Les repreneurs qui font leurs déclarations de tonnages via la plate-forme dématérialisée mise à disposition par les Sociétés Agréées souscrivent à l'ensemble de ces engagements lorsqu'ils valident informatiquement les données trimestrielles et sont dispensés de l'envoi d'un certificat « papier ».
6. Le présent document valant certificat de recyclage est utilisé uniquement en cas d'indisponibilité de la plateforme de déclaration dématérialisée. Il doit alors être transmis au siège de la société agréée et à la collectivité.
7. En cas de différence éventuelle dans les informations déclarées, la déclaration faite dans la plate-forme dématérialisée prévaut sur les certificats papiers éventuellement émis (notamment en cas de contrôle).

N° de Contrat collectivité - société agréée
Code du point d'enlèvement

Année	2024
Trimestre	

signature et tampon du repreneur



Pour les repreneurs de Déchets d'emballages ménagers
en Papier Carton dans le cadre de l'option Filières,
Tampon et Signature du papetier :

--

**Nombre de pages du
certificat**

--

**CERTIFICAT DE RECYCLAGE DE DECHET D'EMBALLAGES MENAGERS
ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE**

Numéro

MF_T3 2024/LABEUUVRIERE

1. Ce certificat de recyclage est établi par le repreneur pour la collectivité, la période, le standard et le point d'enlèvement spécifiés dans le ou les tableaux de détail joints.
2. Il est prévu dans les textes, conventions et contrats qui définissent le fonctionnement de la reprise des Déchets d'Emballages Ménagers, à savoir
 - a. le Cahier des Charges de la filière emballages ménagers ;
 - b. l'article 4.4 de la convention entre les sociétés agréées et les fédérations,
 - c. l'article 13 de la convention cadre entre les sociétés agréées et les filières ;
 - d. le Contrat conclu par la Collectivité avec la société agréée,
3. Les informations contenues dans le certificat de recyclage sont exigées quelle que soit l'option de reprise choisie par la Collectivité et doivent permettre d'identifier le destinataire final (recycleur) en précisant au minimum le nom de sa société et son adresse. Ces informations servent :
 - a. de justificatif au versement des soutiens liés à la Tonne Recyclée versés à la collectivité par la Société Agréée, dans la limite des quantités éligibles à ces soutiens;
 - b. de base aux contrôles diligentés par les sociétés agréées afin de s'assurer de la réalité du recyclage effectif des déchets d'emballages ménagers.
4. Le signataire certifie notamment:
 - a. que l'intégralité des tonnages déclarés dans ce certificat ont été effectivement recyclés
 - b. que les tonnages de déchets d'emballages ménagers concernés :
 - i. sont conformes aux standards par matériaux définis dans le cahier des charges de la filière emballages ménagers
 - ii. et qu'ils tiennent compte des éventuelles réfections appliquées pour non conformité ponctuelle aux standards
 - c. que la traçabilité jusqu'au destinataire final a bien été assurée pour les tonnages déclarés ;
 - d. que le signataire lui même, ses intermédiaires éventuels et le destinataire final se sont engagés à accepter les contrôles éventuellement diligentés par les sociétés agréées et destinés à vérifier la traçabilité, le recyclage effectif et, en cas d'exportation en dehors de l'union européenne, la conformité des conditions de recyclage au référentiel défini par les sociétés agréées, de l'intégralité des tonnages déclarés.
 - e. le précédent engagement est souscrit sous réserve que la plus grande confidentialité soit observée sur les informations recueillies dans le cadre des contrôles effectués tant par les sociétés agréées que par les personnes agissant en son nom et pour son compte.
5. Les repreneurs qui font leurs déclarations de tonnages via la plate-forme dématérialisée mise à disposition par les Sociétés Agréées souscrivent à l'ensemble de ces engagements lorsqu'ils valident informatiquement les données trimestrielles et sont dispensés de l'envoi d'un certificat « papier ».
6. Le présent document valant certificat de recyclage est utilisé uniquement en cas d'indisponibilité de la plateforme de déclaration dématérialisée. Il doit alors être transmis au siège de la société agréée et à la collectivité.
7. En cas de différence éventuelle dans les informations déclarées, la déclaration faite dans la plate-forme dématérialisée prévaut sur les certificats papiers éventuellement émis (notamment en cas de contrôle).

N° de Contrat collectivité - société agréée

Code du point d'enlèvement

Année

2024

Trimestre

3

signature et tampon du repreneur

PRE.FER.NORD
CS 80110 - 59811 LESQUIN Cedex
T +33 (0)3 20 41 57 00
SA au capital de 120 000 €
347 682 114 RCS Lille
FR 19 347 682 114

Pour les repreneurs de Déchets d'emballages ménagers
en Papier Carton dans le cadre de l'option Filières,
Tampon et Signature du papetier :

**Nombre de pages du
certificat**

1/2


CERTIFICAT DE RECYCLAGE DE DECHET D'EMBALLAGES MENAGERS - TABLEAU DE DETAIL

MF_ T3 2024/LABEUVRIERE	
Numéro	
Ce certificat de recyclage est établi par (nom, fonction) : DESSAUVAGES PATRICK - DIRECTEUR GENERAL	
Au nom de la société (raison sociale, ville, département) : SA PREFERNORD	
Intervenant en tant que reprenneur de la Collectivité (numéro, nom, département) LABEUVRIERE	
Dans le cadre de l'option (cocher la case) :	
Filières	Individuelle
X	
N° de la collectivité (CLXXXXXX)	Code du point d'enlèvement
	Année
	2024
	Trimestre
	3

Dans le tableau ci-dessous, les éléments constitutifs du certificat de recyclage pour la Société Agrée sont les suivants : la date de la réception, la quantité totale en tonnes, le standard, l'identité et l'adresse du destinataire final. Les autres colonnes contiennent des informations nécessaires à la traçabilité.

Date de la réception	standard	Quantité totale en tonnes	Identité et adresse du Intermédiaire (s'il y a lieu)	Identité et adresse du Destinataire final (recycleur)	Observations et / ou fraction plastique	Dénomination du produit lors de la vente (<i>information souhaitée</i>)	numéro du bordereau d'enlèvement	numéro bordereau de livraison connu du destinataire final
juillet 2024	Acier issu de mâchefer	178,295	Pas d'intermédiaire	PREFERNORD FRETIN	Produit conforme	E46		
août 2024	Acier issu de mâchefer	145,849	Pas d'intermédiaire	PREFERNORD FRETIN	Produit conforme	E46		
septembre 2024	Acier issu de mâchefer	245,249	Pas d'intermédiaire	PREFERNORD FRETIN	Produit conforme	E46		
TOTAL :		569,393						

PREFERNORD

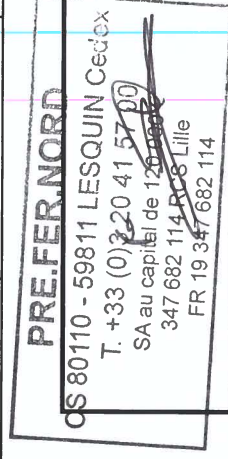Signature et tampon du repreneur

**CERTIFICAT DE RECYCLAGE DE DECHET D'EMBALLAGES MENAGERS
ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE**

Numéro MNF_T3 2024_Aluminium issu des MIDND/LABEUVRIERE

1. Ce certificat de recyclage est établi par le repreneur pour la collectivité, la période, le standard et le point d'enlèvement spécifiés dans le ou les tableaux de détail joints.
2. Il est prévu dans les textes, conventions et contrats qui définissent le fonctionnement de la reprise des Déchets d'Emballages Ménagers, à savoir
 - a. le Cahier des Charges de la filière emballages ménagers ;
 - b. l'article 4.4 de la convention entre les sociétés agréées et les fédérations,
 - c. l'article 13 de la convention cadre entre les sociétés agréées et les filières ;
 - d. le Contrat conclu par la Collectivité avec la société agréée,
3. Les informations contenues dans le certificat de recyclage sont exigées quelle que soit l'option de reprise choisie par la Collectivité et doivent permettre d'identifier le destinataire final (recycleur) en précisant au minimum le nom de sa société et son adresse. Ces informations servent :
 - a. de justificatif au versement des soutiens liés à la Tonne Recyclée versés à la collectivité par la Société Agréée, dans la limite des quantités éligibles à ces soutiens;
 - b. de base aux contrôles diligentés par les sociétés agréées afin de s'assurer de la réalité du recyclage effectif des déchets d'emballages ménagers.
4. Le signataire certifie notamment:
 - a. que l'intégralité des tonnages déclarés dans ce certificat ont été effectivement recyclés
 - b. que les tonnages de déchets d'emballages ménagers concernés :
 - i. sont conformes aux standards par matériaux définis dans le cahier des charges de la filière emballages ménagers
 - ii. et qu'ils tiennent compte des éventuelles réfections appliquées pour non conformité ponctuelle aux standards
 - c. que la traçabilité jusqu'au destinataire final a bien été assurée pour les tonnages déclarés ;
 - d. que le signataire lui même, ses intermédiaires éventuels et le destinataire final se sont engagés à accepter les contrôles éventuellement diligentés par les sociétés agréées et destinés à vérifier la traçabilité, le recyclage effectif et, en cas d'exportation en dehors de l'union européenne, la conformité des conditions de recyclage au référentiel défini par les sociétés agréées, de l'intégralité des tonnages déclarés.
 - e. le précédent engagement est souscrit sous réserve que la plus grande confidentialité soit observée sur les informations recueillies dans le cadre des contrôles effectués tant par les sociétés agréées que par les personnes agissant en son nom et pour son compte.
5. Les repreneurs qui font leurs déclarations de tonnages via la plate-forme dématérialisée mise à disposition par les Sociétés Agréées souscrivent à l'ensemble de ces engagements lorsqu'ils valident informatiquement les données trimestrielles et sont dispensés de l'envoi d'un certificat « papier ».
6. Le présent document valant certificat de recyclage est utilisé uniquement en cas d'indisponibilité de la plateforme de déclaration dématérialisée. Il doit alors être transmis au siège de la société agréée et à la collectivité.
7. En cas de différence éventuelle dans les informations déclarées, la déclaration faite dans la plate-forme dématérialisée prévaut sur les certificats papiers éventuellement émis (notamment en cas de contrôle).

N° de Contrat collectivité - société agréée
Code du point d'enlèvement

Année	2024
Trimestre	3

signature et tampon du repreneur

GALLOO FRANCE SA
Première Avenue - Port Fluvial
F-59250 HALLUIN
Tél +33 (0)320 23 91 49
Fax +33 (0)320 23 95 60
TVA FR78 383 066 602 - SIREN: 383 066 602

Pour les repreneurs de Déchets d'emballages ménagers
en Papier Carton dans le cadre de l'option Filières,
Tampon et Signature du papetier :

--

Nombre de pages du
certificat

--

**CERTIFICAT DE RECYCLAGE DE DECHET D'EMBALLAGES MENAGERS
ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE**

Numéro

MF_T4 2024/LABEUVRIERE

1. Ce certificat de recyclage est établi par le repreneur pour la collectivité, la période, le standard et le point d'enlèvement spécifiés dans le ou les tableaux de détail joints.
2. Il est prévu dans les textes, conventions et contrats qui définissent le fonctionnement de la reprise des Déchets d'Emballages Ménagers, à savoir
 - a. le Cahier des Charges de la filière emballages ménagers ;
 - b. l'article 4.4 de la convention entre les sociétés agréées et les fédérations,
 - c. l'article 13 de la convention cadre entre les sociétés agréées et les filières ;
 - d. le Contrat conclu par la Collectivité avec la société agréée,
3. Les informations contenues dans le certificat de recyclage sont exigées quelle que soit l'option de reprise choisie par la Collectivité et doivent permettre d'identifier le destinataire final (recycleur) en précisant au minimum le nom de sa société et son adresse. Ces informations servent :
 - a. de justificatif au versement des soutiens liés à la Tonne Recyclée versés à la collectivité par la Société Agréée, dans la limite des quantités éligibles à ces soutiens;
 - b. de base aux contrôles diligentés par les sociétés agréées afin de s'assurer de la réalité du recyclage effectif des déchets d'emballages ménagers.
4. Le signataire certifie notamment:
 - a. que l'intégralité des tonnages déclarés dans ce certificat ont été effectivement recyclés
 - b. que les tonnages de déchets d'emballages ménagers concernés :
 - i. sont conformes aux standards par matériaux définis dans le cahier des charges de la filière emballages ménagers
 - ii. et qu'ils tiennent compte des éventuelles réfections appliquées pour non conformité ponctuelle aux standards
 - c. que la traçabilité jusqu'au destinataire final a bien été assurée pour les tonnages déclarés ;
 - d. que le signataire lui même, ses intermédiaires éventuels et le destinataire final se sont engagés à accepter les contrôles éventuellement diligentés par les sociétés agréées et destinés à vérifier la traçabilité, le recyclage effectif et, en cas d'exportation en dehors de l'union européenne, la conformité des conditions de recyclage au référentiel défini par les sociétés agréées, de l'intégralité des tonnages déclarés.
 - e. le précédent engagement est souscrit sous réserve que la plus grande confidentialité soit observée sur les informations recueillies dans le cadre des contrôles effectués tant par les sociétés agréées que par les personnes agissant en son nom et pour son compte.
5. Les repreneurs qui font leurs déclarations de tonnages via la plate-forme dématérialisée mise à disposition par les Sociétés Agréées souscrivent à l'ensemble de ces engagements lorsqu'ils valident informatiquement les données trimestrielles et sont dispensés de l'envoi d'un certificat « papier ».
6. Le présent document valant certificat de recyclage est utilisé uniquement en cas d'indisponibilité de la plateforme de déclaration dématérialisée. Il doit alors être transmis au siège de la société agréée et à la collectivité.
7. En cas de différence éventuelle dans les informations déclarées, la déclaration faite dans la plate-forme dématérialisée prévaut sur les certificats papiers éventuellement émis (notamment en cas de contrôle).

N° de Contrat collectivité - société agréée

Code du point d'enlèvement

Année

2024

Trimestre

4

signature et tampon du repreneur



Pour les repreneurs de Déchets d'emballages ménagers
en Papier Carton dans le cadre de l'option Filières,
Tampon et Signature du papetier :

Nombre de pages du
certificat

1/2

CERTIFICAT DE RECYCLAGE DE DECHET D'EMBALLAGES MENAGERS
ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE

Numéro MNF_T4 2024_Aluminium issu des MIDND/LABEUVERIERE

1. Ce certificat de recyclage est établi par le repreneur pour la collectivité, la période, le standard et le point d'enlèvement spécifiés dans le ou les tableaux de détail joints.
2. Il est prévu dans les textes, conventions et contrats qui définissent le fonctionnement de la reprise des Déchets d'Emballages Ménagers, à savoir
 - a. le Cahier des Charges de la filière emballages ménagers ;
 - b. l'article 4.4 de la convention entre les sociétés agréées et les fédérations,
 - c. l'article 13 de la convention cadre entre les sociétés agréées et les filières ;
 - d. le Contrat conclu par la Collectivité avec la société agréée,
3. Les informations contenues dans le certificat de recyclage sont exigées quelle que soit l'option de reprise choisie par la Collectivité et doivent permettre d'identifier le destinataire final (recycleur) en précisant au minimum le nom de sa société et son adresse. Ces informations servent :
 - a. de justificatif au versement des soutiens liés à la Tonne Recyclée versés à la collectivité par la Société Agréée, dans la limite des quantités éligibles à ces soutiens;
 - b. de base aux contrôles diligentés par les sociétés agréées afin de s'assurer de la réalité du recyclage effectif des déchets d'emballages ménagers.
4. Le signataire certifie notamment:
 - a. que l'intégralité des tonnages déclarés dans ce certificat ont été effectivement recyclés
 - b. que les tonnages de déchets d'emballages ménagers concernés :
 - i. sont conformes aux standards par matériaux définis dans le cahier des charges de la filière emballages ménagers
 - ii. et qu'ils tiennent compte des éventuelles réfections appliquées pour non conformité ponctuelle aux standards
 - c. que la traçabilité jusqu'au destinataire final a bien été assurée pour les tonnages déclarés ;
 - d. que le signataire lui même, ses intermédiaires éventuels et le destinataire final se sont engagés à accepter les contrôles éventuellement diligentés par les sociétés agréées et destinés à vérifier la traçabilité, le recyclage effectif et, en cas d'exportation en dehors de l'union européenne, la conformité des conditions de recyclage au référentiel défini par les sociétés agréées, de l'intégralité des tonnages déclarés.
 - e. le précédent engagement est souscrit sous réserve que la plus grande confidentialité soit observée sur les informations recueillies dans le cadre des contrôles effectués tant par les sociétés agréées que par les personnes agissant en son nom et pour son compte.
5. Les repreneurs qui font leurs déclarations de tonnages via la plate-forme dématérialisée mise à disposition par les Sociétés Agréées souscrivent à l'ensemble de ces engagements lorsqu'ils valident informatiquement les données trimestrielles et sont dispensés de l'envoi d'un certificat « papier ».
6. Le présent document valant certificat de recyclage est utilisé uniquement en cas d'indisponibilité de la plateforme de déclaration dématérialisée. Il doit alors être transmis au siège de la société agréée et à la collectivité.
7. En cas de différence éventuelle dans les informations déclarées, la déclaration faite dans la plate-forme dématérialisée prévaut sur les certificats papiers éventuellement émis (notamment en cas de contrôle).

N° de Contrat collectivité - société agréée
Code du point d'enlèvement

Année	2024
Trimestre	4

signature et tampon du repreneur

GALLOO FRANCE SA
Première Avenue - Port Fluvial
F-59250 HALLUIN
Tél +33 (0)320 23 91 49
Fax +33 (0)320 23 95 60
TVA FR78 383 066 602 - SIREN: 383 066 602

Pour les repreneurs de Déchets d'emballages ménagers
en Papier Carton dans le cadre de l'option Filières,
Tampon et Signature du papetier :

--

Nombre de pages du
certificat

--

CERTIFICAT DE RECYCLAGE DE DECHET D'EMBALLAGES MENAGERS
ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE

Numéro

MF_T1 2024/LABEUVRIERE

1. Ce certificat de recyclage est établi par le repreneur pour la collectivité, la période, le standard et le point d'enlèvement spécifiés dans le ou les tableaux de détail joints.
2. Il est prévu dans les textes, conventions et contrats qui définissent le fonctionnement de la reprise des Déchets d'Emballages Ménagers, à savoir
 - a. le Cahier des Charges de la filière emballages ménagers ;
 - b. l'article 4.4 de la convention entre les sociétés agréées et les fédérations,
 - c. l'article 13 de la convention cadre entre les sociétés agréées et les filières ;
 - d. le Contrat conclu par la Collectivité avec la société agréée,
3. Les informations contenues dans le certificat de recyclage sont exigées quelle que soit l'option de reprise choisie par la Collectivité et doivent permettre d'identifier le destinataire final (recycleur) en précisant au minimum le nom de sa société et son adresse. Ces informations servent :
 - a. de justificatif au versement des soutiens liés à la Tonne Recyclée versés à la collectivité par la Société Agréée, dans la limite des quantités éligibles à ces soutiens;
 - b. de base aux contrôles diligentés par les sociétés agréées afin de s'assurer de la réalité du recyclage effectif des déchets d'emballages ménagers.
4. Le signataire certifie notamment:
 - a. que l'intégralité des tonnages déclarés dans ce certificat ont été effectivement recyclés
 - b. que les tonnages de déchets d'emballages ménagers concernés :
 - i. sont conformes aux standards par matériaux définis dans le cahier des charges de la filière emballages ménagers
 - ii. et qu'ils tiennent compte des éventuelles réfections appliquées pour non conformité ponctuelle aux standards
 - c. que la traçabilité jusqu'au destinataire final a bien été assurée pour les tonnages déclarés ;
 - d. que le signataire lui même, ses intermédiaires éventuels et le destinataire final se sont engagés à accepter les contrôles éventuellement diligentés par les sociétés agréées et destinés à vérifier la traçabilité, le recyclage effectif et, en cas d'exportation en dehors de l'union européenne, la conformité des conditions de recyclage au référentiel défini par les sociétés agréées, de l'intégralité des tonnages déclarés.
 - e. le précédent engagement est souscrit sous réserve que la plus grande confidentialité soit observée sur les informations recueillies dans le cadre des contrôles effectués tant par les sociétés agréées que par les personnes agissant en son nom et pour son compte.
5. Les repreneurs qui font leurs déclarations de tonnages via la plate-forme dématérialisée mise à disposition par les Sociétés Agréées souscrivent à l'ensemble de ces engagements lorsqu'ils valident informatiquement les données trimestrielles et sont dispensés de l'envoi d'un certificat « papier ».
6. Le présent document valant certificat de recyclage est utilisé uniquement en cas d'indisponibilité de la plateforme de déclaration dématérialisée. Il doit alors être transmis au siège de la société agréée et à la collectivité.
7. En cas de différence éventuelle dans les informations déclarées, la déclaration faite dans la plate-forme dématérialisée prévaut sur les certificats papiers éventuellement émis (notamment en cas de contrôle).

N° de Contrat collectivité - société agréée
Code du point d'enlèvement

Année 2024
Trimestre 1

signature et tampon du repreneur

PRE.FER NORD
CS 80110 - 59811 LESQUIN Cedex
T. +33 (0)3 20 41 57 00
SA au capital de 120 000 €
347 682 114 RCS Lille
FR 19 347 682 114

Pour les repreneurs de Déchets d'emballages ménagers
en Papier Carton dans le cadre de l'option Filières,
Tampon et Signature du papetier :

Nombre de pages du
certificat

1/2

**CERTIFICAT DE RECYCLAGE DE DECHET D'EMBALLAGES MENAGERS
ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE**

Numéro MNF_T1 2023_Aluminium issu des MIDND/LABEUVERIERE

1. Ce certificat de recyclage est établi par le repreneur pour la collectivité, la période, le standard et le point d'enlèvement spécifiés dans le ou les tableaux de détail joints.
2. Il est prévu dans les textes, conventions et contrats qui définissent le fonctionnement de la reprise des Déchets d'Emballages Ménagers, à savoir
 - a. le Cahier des Charges de la filière emballages ménagers ;
 - b. l'article 4.4 de la convention entre les sociétés agréées et les fédérations,
 - c. l'article 13 de la convention cadre entre les sociétés agréées et les filières ;
 - d. le Contrat conclu par la Collectivité avec la société agréée,
3. Les informations contenues dans le certificat de recyclage sont exigées quelle que soit l'option de reprise choisie par la Collectivité et doivent permettre d'identifier le destinataire final (recycleur) en précisant au minimum le nom de sa société et son adresse. Ces informations servent :
 - a. de justificatif au versement des soutiens liés à la Tonne Recyclée versés à la collectivité par la Société Agréée, dans la limite des quantités éligibles à ces soutiens;
 - b. de base aux contrôles diligentés par les sociétés agréées afin de s'assurer de la réalité du recyclage effectif des déchets d'emballages ménagers.
4. Le signataire certifie notamment:
 - a. que l'intégralité des tonnages déclarés dans ce certificat ont été effectivement recyclés
 - b. que les tonnages de déchets d'emballages ménagers concernés :
 - i. sont conformes aux standards par matériaux définis dans le cahier des charges de la filière emballages ménagers
 - ii. et qu'ils tiennent compte des éventuelles réfections appliquées pour non conformité ponctuelle aux standards
 - c. que la traçabilité jusqu'au destinataire final a bien été assurée pour les tonnages déclarés ;
 - d. que le signataire lui même, ses intermédiaires éventuels et le destinataire final se sont engagés à accepter les contrôles éventuellement diligentés par les sociétés agréées et destinés à vérifier la traçabilité, le recyclage effectif et, en cas d'exportation en dehors de l'union européenne, la conformité des conditions de recyclage au référentiel défini par les sociétés agréées, de l'intégralité des tonnages déclarés.
 - e. le précédent engagement est souscrit sous réserve que la plus grande confidentialité soit observée sur les informations recueillies dans le cadre des contrôles effectués tant par les sociétés agréées que par les personnes agissant en son nom et pour son compte.
5. Les repreneurs qui font leurs déclarations de tonnages via la plate-forme dématérialisée mise à disposition par les Sociétés Agréées souscrivent à l'ensemble de ces engagements lorsqu'ils valident informatiquement les données trimestrielles et sont dispensés de l'envoi d'un certificat « papier ».
6. Le présent document valant certificat de recyclage est utilisé uniquement en cas d'indisponibilité de la plateforme de déclaration dématérialisée. Il doit alors être transmis au siège de la société agréée et à la collectivité.
7. En cas de différence éventuelle dans les informations déclarées, la déclaration faite dans la plate-forme dématérialisée prévaut sur les certificats papiers éventuellement émis (notamment en cas de contrôle).

N° de Contrat collectivité - société agréée
Code du point d'enlèvement

Année	2023
Trimestre	1

signature et tampon du repreneur

GALLOO FRANCE SA
Première Avenue - Port Fluvial
F-59250 HALLUIN
Tél +33 (0)320 23 91 49
Fax +33 (0)320 23 95 60
TVA FR78 383 066 602 - SIREN: 383 066 602

Pour les repreneurs de Déchets d'emballages ménagers
en Papier Carton dans le cadre de l'option Filières,
Tampon et Signature du papetier :

--

**Nombre de pages du
certificat**

--

**CERTIFICAT DE RECYCLAGE DE DECHET D'EMBALLAGES MENAGERS
ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE**

Numéro

MF_T2 2024/LABEUVRIERE

1. Ce certificat de recyclage est établi par le repreneur pour la collectivité, la période, le standard et le point d'enlèvement spécifiés dans le ou les tableaux de détail joints.
2. Il est prévu dans les textes, conventions et contrats qui définissent le fonctionnement de la reprise des Déchets d'Emballages Ménagers, à savoir
 - a. le Cahier des Charges de la filière emballages ménagers ;
 - b. l'article 4.4 de la convention entre les sociétés agréées et les fédérations,
 - c. l'article 13 de la convention cadre entre les sociétés agréées et les filières ;
 - d. le Contrat conclu par la Collectivité avec la société agréée,
3. Les informations contenues dans le certificat de recyclage sont exigées quelle que soit l'option de reprise choisie par la Collectivité et doivent permettre d'identifier le destinataire final (recycleur) en précisant au minimum le nom de sa société et son adresse. Ces informations servent :
 - a. de justificatif au versement des soutiens liés à la Tonne Recyclée versés à la collectivité par la Société Agréée, dans la limite des quantités éligibles à ces soutiens;
 - b. de base aux contrôles diligentés par les sociétés agréées afin de s'assurer de la réalité du recyclage effectif des déchets d'emballages ménagers.
4. Le signataire certifie notamment:
 - a. que l'intégralité des tonnages déclarés dans ce certificat ont été effectivement recyclés
 - b. que les tonnages de déchets d'emballages ménagers concernés :
 - i. sont conformes aux standards par matériaux définis dans le cahier des charges de la filière emballages ménagers
 - ii. et qu'ils tiennent compte des éventuelles réfections appliquées pour non conformité ponctuelle aux standards
 - c. que la traçabilité jusqu'au destinataire final a bien été assurée pour les tonnages déclarés ;
 - d. que le signataire lui même, ses intermédiaires éventuels et le destinataire final se sont engagés à accepter les contrôles éventuellement diligentés par les sociétés agréées et destinés à vérifier la traçabilité, le recyclage effectif et, en cas d'exportation en dehors de l'union européenne, la conformité des conditions de recyclage au référentiel défini par les sociétés agréées, de l'intégralité des tonnages déclarés.
 - e. le précédent engagement est souscrit sous réserve que la plus grande confidentialité soit observée sur les informations recueillies dans le cadre des contrôles effectués tant par les sociétés agréées que par les personnes agissant en son nom et pour son compte.
5. Les repreneurs qui font leurs déclarations de tonnages via la plate-forme dématérialisée mise à disposition par les Sociétés Agréées souscrivent à l'ensemble de ces engagements lorsqu'ils valident informatiquement les données trimestrielles et sont dispensés de l'envoi d'un certificat « papier ».
6. Le présent document valant certificat de recyclage est utilisé uniquement en cas d'indisponibilité de la plateforme de déclaration dématérialisée. Il doit alors être transmis au siège de la société agréée et à la collectivité.
7. En cas de différence éventuelle dans les informations déclarées, la déclaration faite dans la plate-forme dématérialisée prévaut sur les certificats papiers éventuellement émis (notamment en cas de contrôle).

N° de Contrat collectivité - société agréée

Code du point d'enlèvement

Année

2024

Trimestre

2

signature et tampon du repreneur

PRE.FER.NORD
CS 80110-598 FLESCUIN Cedex
T. +33 (0)3 20 41 57 00
SA au capital de 120 000 €
347 682 114 RCS Lille
FR 19 347 682 114

Pour les repreneurs de Déchets d'emballages ménagers
en Papier Carton dans le cadre de l'option Filières,
Tampon et Signature du papetier :

Nombre de pages du
certificat

1/2

C.V.E. Labeuvrière

Rapport Mensuel d'Exploitation

Juin 2024



Point sécurité

La sécurité de nos collaborateurs est un point important, c'est pourquoi nous avons développé un outil intitulé « V.I.V.R.E », que nous pratiquons au quotidien dans notre management de la sécurité. Voici nos résultats :

Nombre d'accident de travail avec arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail sans arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail bénins =	0	depuis début janvier =	1
Nombre de visites sécurité réalisées =	1	depuis début janvier =	20
Nombre de causeries sécurité réalisées =	2	depuis début janvier =	3

Données d'Exploitation

2024		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
d	C.V.E. Temps de Fonctionnement Théorique par Equipement (heure)	744	696	744	720	744	720
	L2 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	285,06	138,34	85,03	600,52	32,27	0,00
	L3 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	386,23	644,43	704,64	300,30	730,69	638,61
	GTA 1 : Temps de Fonctionnement (heure)	385,00	638,50	700,00	201,13	738,97	644,53
	% Disponibilité GTA1	99,68%	99,08%	99,34%	66,98%	101,13%	100,93%
	L2 : Déchets Traités (tonne)	1 425,31	691,72	425,13	3 002,58	161,35	0,00
	L3 : Déchets Traités (tonne)	4 055,42	6 573,16	7 257,78	3 003,00	7 306,89	6 258,38
	C.V.E. : Total Déchets Traités (tonne)	5 480,73	7 264,89	7 682,91	6 005,58	7 468,24	6 258,38
	Déchets Entrants : Ordures Ménagères (tonne)	5 867,33	5 439,45	5 705,72	5 691,94	5 935,92	4 905,30
	Déchets Entrants : D.I.B., Encombrants : DECH(tonne)	559,66	680,00	846,54	774,60	812,54	689,12
	Déchets Entrants : Refus de tri (tonne)	299,26	269,24	266,40	268,46	299,44	249,14
	Béthune Bruay : Total Déchets Entrants (tonne)	6 726,25	6 388,69	6 818,66	6 735,00	7 047,90	5 843,56
	Autres Clients : Total Déchets Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40
	Autres Clients : Total Déchets DIB Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40
	Autres Clients : Total Déchets OM Entrants (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Détournés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Transférés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Reçus (tonne)	7 528,39	6 530,39	7 088,26	6 846,38	7 213,08	6 032,96
	C.V.E. : Evacuation Mâchefers (tonne)	1 851,76	1 802,46	1 662,38	1 514,96	1 473,90	1 681,82
	C.V.E. : Evacuation Ferrailles (tonne)	0,00	6,08	0,00	0,00	14,06	0,00
	C.V.E. : Evacuation Cendres Volantes Electrofiltre (tonne)	186,88	139,58	103,64	132,80	111,00	121,82
	C.V.E. : Evacuation Produits Sodiques Résiduels (tonne)	64,06	66,68	99,44	93,60	95,34	88,50
	L2 : Vapeur Produite (tonne)	1 425,3	2 547,9	1 647,0	11 552,4	647,9	0
	L3 : Vapeur Produite (tonne)	3 862,3	14 704,3	16 119,3	6 981	21 452,9375	26 877
	C.V.E. : Total Vapeur Produite (tonne)	5 287,6	17 252,2	17 766,3	18 533,2	22 100,8	26 876,8
	CRODA : Vapeur Livrée (tonne)	3 596,34	4 228,41	4 154,00	3 056,50	4 341,18	3 816,31
	C.V.E. : Total Production Electricité (kWh) GTA Compteur officiel	711 422	1 483 516	1 747 687	596 203	1 841 266	1 562 328
	C.V.E. : Achat Electricité EDF (kWh) <i>exclure la facture</i>	275 189	40 361,08	30 987	440 289	5 011	39 411
	C.V.E. : Electricité Livrée EDF (kWh) <i>inclure la facture</i>	318 091	836 505	1 099 793	355 617	1 114 773	981 574
	C.V.E. : Electricité Auto Consommée (kWh)	393 331	647 011	647 894	240 587	726 493	580 754
	C.V.E. : Electricité totale Consommée (kWh)	668 520	687 372	678 881	680 876	731 504	620 165
able	C.V.E. : Fioul (t)						10 000,00
	C.V.E. : GNR (t) Index			50,00	0,00		
	C.V.E. : GNR (t)	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00
	C.V.E. : Gaz (MWh) <i>site GROF ou Facture</i>	639,88	328,30	266,17	637,60	62,57	245,80
	C.V.E. : Eau Industrielle forage (m3)	23,16	85,15	94,80	35,39	48,48	
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) - envoyé par CRODA	5 245,00	5 785,00	5 497,00	4 719,00	5 674,00	4 816,00
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) achat	1 648,66	1 558,59	1 343,00	1 662,50	1 332,82	999,69
	C.V.E. : Eau Potable Compteur	1 773,00	570,00	2 497,00	2 072,00	1 251,00	289,00
	C.V.E. : Eau Potable Index Compteur (m3)	25 882,00	26 452,00	28 949,00	31 021,00	32 272,00	32 561,00
	C.V.E. : Bicarbonate de Sodium (tonne)	69,53	93,61	145,49	106,90	110,29	87,98
	C.V.E. : Charbon actif (tonne)	8,22	6,0	7	13	7	8
	C.V.E. : Urée Liquide 40% (tonne)	12	13	14	8	5	18

Evènements Techniques : Pannes et Arrêts

2024	Four 2	Four 3	GTA M+M	Travaux sur les communs
31-May				
1-Jun				
2-Jun				
3-Jun				
4-Jun		Explosion f3		Maintenance strata
5-Jun		Explotek		
6-Jun		Remise en service four 3		
7-Jun				
8-Jun				
9-Jun				
10-Jun		Niveau haut électrofiltre		
11-Jun		Explosion avec arrêt		
12-Jun		Epreuve chaudière		
13-Jun		Remise en service four		
14-Jun		Explosion		
15-Jun				
16-Jun				
17-Jun			Nettoyage aéros	nettoyage 200M3
18-Jun				Cable elec pont 2
19-Jun				
20-Jun		Explosion		
21-Jun				
22-Jun				
23-Jun				
24-Jun				
25-Jun		Bloc d'alu redler 1		
26-Jun				Intervention pont 1
27-Jun		Intervention casing		
28-Jun		Blocage redler 2		
29-Jun				

Évènements Environnementaux

DEPASSEMENTS LIGNE 2				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS

DEPASSEMENTS LIGNE 3				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
15/06/2024	CO	23:00	Figeage trop long PCI élevé	Augmentation débit air secondaire Baisse du débit d'air primaire Baisse de la température air comburant

Détail des Déchets Entrants Béthune Bruay

Date de sortie	CA DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS-LYS ROM																				Total pour CA DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS-LYS ROM			
	CA DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS-LYS ROM	CGEZ - CAMBRIN	COMMUNE D'ANNIEZIN	COMMUNE D'AUCHEL	COMMUNE D'HAILLICOUR	COMMUNE DE BETHUNE	COMMUNE DE BELVRY	COMMUNE DE BRUAY LA	COMMUNE DE CALONNE R	COMMUNE DE CAMBLAIN	COMMUNE DE CHOCHQUES	COMMUNE DE DIVION	COMMUNE DE HAINES L	COMMUNE DE LABEVRIE	COMMUNE DE LAPUGNOY	COMMUNE DE LILLERS	COMMUNE DE MARLES LE	COMMUNE DE SAILLY LA	COMMUNE DE VERMELLES	DECHETTERIE CA DE THUME BRUAY		PAV - CABBALR	SIVOM COMMUNAUTE DU	SUEZ RV NE - RUITZ
01/06/2024	13,410					0,840														38,960				53,210
02/06/2024						0,320																		0,320
03/06/2024	210,840	0,560	0,220	1,420		1,460		0,620				0,240						1,020		16,080	15,200		13,280	260,940
04/06/2024	277,150		0,300	1,840		1,660					0,320									22,500	5,960		13,120	322,850
05/06/2024	267,810			0,560		1,580		2,040		0,280	0,300	0,300							0,540	31,020	6,280		11,860	322,570
06/06/2024	211,940			1,060		2,180		1,240			0,200	0,180		0,220			0,560			40,400	5,840		18,080	281,900
07/06/2024	241,750	0,540	0,320	0,620		1,020					0,200				0,180		0,460			31,580	5,200		11,020	292,890
08/06/2024	13,690					1,440														37,000				52,130
09/06/2024						0,540																		0,540
10/06/2024	215,740	1,720	0,280	1,640		1,300		0,880			0,180	0,380			0,320		0,520			11,540	12,220		10,880	257,600
11/06/2024	245,720	2,270	0,320	1,380		1,020		1,300	0,580			0,400						0,360	0,480	30,120	9,920		11,340	305,210
12/06/2024	243,430		0,240	1,460		1,420			0,340		0,400	0,500								31,640	5,380		9,160	293,970
13/06/2024	215,520		0,120	1,360		1,860					0,740	0,160	0,740							8,400	6,000		17,660	252,560
14/06/2024	227,960	0,740	0,840	0,960		2,800		0,980			0,080	0,240			0,180	0,720	0,740			33,700	5,060		6,480	281,480
15/06/2024	12,610					0,620														39,280				52,510
17/06/2024	199,150		0,160	0,600		1,600	2,840	1,940			0,120	0,300					0,420			7,120	13,560		17,020	244,830
18/06/2024	268,040		0,400	1,620		1,040			0,320											28,760	6,580		10,840	317,600
19/06/2024	218,020		0,380	0,980		1,700			0,280			0,640								19,500	5,920		19,400	266,820
20/06/2024	183,290			0,920		1,800						0,240					0,740			39,780	5,480		10,380	242,630
21/06/2024	224,520	0,420	0,620	0,680		2,420		1,080			0,160			0,180	0,280		0,280			26,820	5,240		17,000	279,700
22/06/2024	12,770					1,300														31,680				45,750
23/06/2024						1,260																		1,260
24/06/2024	203,450		0,440	1,120	3,080	0,780		0,860	0,420		0,100	0,400			0,180			1,040		10,180	15,660	0,160	1,620	239,490
25/06/2024	232,170		0,020	2,200	0,300	1,200		0,920				0,220					0,580			30,760	7,260		10,860	286,490
26/06/2024	247,100			0,940		0,820			1,080		0,280								0,560	38,880	6,040		12,180	307,880
27/06/2024	191,240	0,940	0,320	1,380		0,580	1,980	0,960				0,140		0,160						24,340	7,240		17,700	246,980
28/06/2024	239,840	0,480	0,180	1,300	0,180	0,560		0,760	1,180		0,160	0,120	0,260		0,220		0,520			22,300	4,840		9,260	282,160
29/06/2024	13,390					0,800														36,780				50,970
30/06/2024						0,320																		0,320
 général	4630,550	7,670	5,160	24,040	3,560	36,240	4,820	12,960	4,820	0,280	3,240	4,460	1,000	0,560	1,360	0,720	4,820	2,420	1,580	689,120	154,880	0,160	249,140	5843,560

Détail des Déchets Extérieurs Entrants

Date de sortie	VRV HDF AMIENS		Total pour VRV HDF AMIENS	VRV HDF SECLIN		Total pour VRV HDF SECLIN
	PILLON TRANSPORTS	VRVHDF - AMIENS - CYCLAMED		DELESTREZ TRANSPORTS	VRVHDF - SECLIN - CYCLAMED	
01/06/2024						
02/06/2024						
03/06/2024					1,680	1,680
04/06/2024					4,960	4,960
05/06/2024	24,460		24,460		5,560	5,560
06/06/2024					7,440	7,440
07/06/2024		2,720	2,720		2,520	2,520
08/06/2024						
09/06/2024						
10/06/2024		2,140	2,140	21,700		21,700
11/06/2024						
12/06/2024		1,940	1,940		2,500	2,500
13/06/2024					5,240	5,240
14/06/2024				20,740		20,740
15/06/2024						
17/06/2024				18,560	6,100	24,660
18/06/2024					9,600	9,600
19/06/2024					7,460	7,460
20/06/2024						
21/06/2024		2,000	2,000			
22/06/2024						
23/06/2024						
24/06/2024					2,720	2,720
25/06/2024						
26/06/2024					6,180	6,180
27/06/2024					10,320	10,320
28/06/2024		2,320	2,320	20,540		20,540
29/06/2024						
30/06/2024						
Total général	24,460	11,120	35,580	81,540	72,280	153,820

Performance énergétique

Le résultat de la performance énergétique du mois est de 78,94 %.

C.V.E. Labeuvrière

Rapport Mensuel d'Exploitation

Juillet 2024



Point sécurité

La sécurité de nos collaborateurs est un point important, c'est pourquoi nous avons développé un outil intitulé « V.I.V.R.E », que nous pratiquons au quotidien dans notre management de la sécurité. Voici nos résultats :

Nombre d'accident de travail avec arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail sans arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail bénins =	0	depuis début janvier =	1
Nombre de visites sécurité réalisées =	0	depuis début janvier =	18
Nombre de causeries sécurité réalisées =	1	depuis début janvier =	5

Données d'Exploitation

2024		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
d	C.V.E. Temps de Fonctionnement Théorique par Equipement (heure)	744	696	744	720	744	720	744
	L2 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	285,06	138,34	85,03	600,52	32,27	0,00	0,00
	L3 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	386,23	644,43	704,64	300,30	730,69	638,61	607,73
	GTA 1 : Temps de Fonctionnement (heure)	385,00	638,50	700,00	201,13	738,97	644,53	608,04
	% Disponibilité GTA1	99,68%	99,08%	99,34%	66,98%	101,13%	100,93%	100,05%
	L2 : Déchets Traités (tonne)	1 425,31	691,72	425,13	3 002,58	161,35	0,00	0,00
	L3 : Déchets Traités (tonne)	4 055,42	6 573,16	7 257,78	3 003,00	7 306,89	6 258,38	5 773,44
	C.V.E. : Total Déchets Traités (tonne)	5 480,73	7 264,89	7 682,91	6 005,58	7 468,24	6 258,38	5 773,44
	Déchets Entrants : Ordures Ménagères (tonne)	5 867,33	5 439,45	5 705,72	5 691,94	5 935,92	4 905,30	5 614,13
	Déchets Entrants : D.I.B., Encombrants : DECH (tonne)	559,66	680,00	846,54	774,60	812,54	689,12	798,42
	Déchets Entrants : Refus de tri (tonne)	299,26	269,24	266,40	268,46	299,44	249,14	289,44
	Béthune Bruay : Total Déchets Entrants (tonne)	6 726,25	6 388,69	6 818,66	6 735,00	7 047,90	5 843,56	6 701,99
	Autres Clients : Total Déchets Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40	246,22
	Autres Clients : Total Déchets DIB Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40	246,22
	Autres Clients : Total Déchets OM Entrants (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Détournés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Transférés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Reçus (tonne)	7 528,39	6 530,39	7 088,26	6 846,38	7 213,08	6 032,96	6 948,21
	C.V.E. : Evacuation Mâchefers (tonne)	1 851,76	1 802,46	1 662,38	1 514,96	1 473,90	1 681,82	1 765,30
	C.V.E. : Evacuation Ferrailles (tonne)	0,00	6,08	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00
	C.V.E. : Evacuation Cendres Volantes Electrofiltre (tonne)	186,88	139,58	103,64	132,80	111,00	121,82	101,88
	C.V.E. : Evacuation Produits Sodiques Résiduels (tonne)	64,06	66,68	99,44	93,60	95,34	88,50	77,66
	L2 : Vapeur Produite (tonne)	1 425,3	2 547,9	1 647,0	11 552,4	647,9	0	0
	L3 : Vapeur Produite (tonne)	3 862,3	14 704,3	16 119,3	6 981	21 452,9375	26 877	26 533
	C.V.E. : Total Vapeur Produite (tonne)	5 287,6	17 252,2	17 766,3	18 533,2	22 100,8	26 876,8	26 533,3
	CRODA : Vapeur Livrée (tonne)	3 596,34	4 226,41	4 154,00	3 056,50	4 341,18	3 816,31	3 428,59
Electricité	C.V.E. : Total Production Electricité (kWh) GTA Compteur officiel	711 422	1 483 516	1 747 687	596 203	1 841 266	1 562 328	1 567 312
	C.V.E. : Achat Electricité EDF (kWh) <i>voir au facture</i>	275 189	40 361,08	30 987	440 289	5 011	39 411	74 841
	C.V.E. : Electricité Livrée EDF (kWh) <i>facture EDF</i>	318 091	836 505	1 099 793	355 617	1 114 773	981 574	979 502
	C.V.E. : Electricité Auto Consommée (kWh)	393 331	647 011	647 894	240 587	726 493	580 754	587 810
	C.V.E. : Electricité totale Consommée (kWh)	668 520	687 372	678 881	680 876	731 504	620 165	662 651
able	C.V.E. : Fioul (l)						10 000,00	10 000,00
	C.V.E. : GNR (l) Index			50,00	0,00			
	C.V.E. : GNR (l)	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	C.V.E. : Gaz (MWh) <i>site GRDF ou Facture</i>	639,88	328,30	266,17	637,60	62,57	245,80	265,12
	C.V.E. : Eau Industrielle forage (m3)	23,16	85,15	94,80	35,39	48,48	33,86	33,86
	C.V.E. : Eau Osmodée (m3) - envoyé par CRODA	5 245,00	5 785,00	5 497,00	4 719,00	5 674,00	4 816,00	4 604,00
	C.V.E. : Eau Osmodée (m3) achat	1 648,66	1 558,59	1 343,00	1 662,50	1 332,82	999,69	1 175,41
	C.V.E. : Eau Potable Compteur	1 773,00	570,00	2 497,00	2 072,00	1 251,00	289,00	471,00
	C.V.E. : Eau Potable Index Compteur (m3)	25 882,00	26 452,00	28 949,00	31 021,00	32 272,00	32 561,00	33 032,00
	C.V.E. : Bicarbonate de Sodium (tonne)	69,53	93,61	145,49	106,90	110,29	87,98	78,72
	C.V.E. : Charbon actif (tonne)	8,22	6,0	7	13	7	8	5
	C.V.E. : Urée Liquide 40% (tonne)	12	13	14	8	5	18	-1

Evènements Techniques : Pannes et Arrêts

1-Jul			Problème vanne VFR	
2-Jul				
3-Jul				
4-Jul			Arrêt GTA pour intervention vanne VFR	
5-Jul				
6-Jul		Explosion +19.3mmCE - Bouage des cendres vis bas chaudière		
7-Jul		Explosion +15.8mmCE		
8-Jul		Blocage zone 3		
9-Jul				
10-Jul		Intervention électrofiltre		
11-Jul				
12-Jul		Explosion +50mmCE		
13-Jul		Black out - Intervention sur ventilateur de tirage		Perte des strais eau déminée
14-Jul				
15-Jul				
16-Jul		Explosion +51.9mmCE		
17-Jul		Analyseur poussière titulaire en défaut		Problème débit strata 400
18-Jul				
19-Jul				Perte PC windows
20-Jul		Blocage MAYFRAN arrêt four		
21-Jul				
22-Jul				
23-Jul				
24-Jul		Remise en service four		
25-Jul		Blocage zone 1		
26-Jul				
27-Jul				
28-Jul				Problème indispo analyseur
29-Jul				
30-Jul				Changement groupe froid Tecora
31-Jul				

Évènements Environnementaux

DEPASSEMENTS LIGNE 2				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS

DEPASSEMENTS LIGNE 3				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
26/07/2024	CO	17:00	Four vide suite à un PCI élevé	Passage des zone 1 et 2 à 100%

Détail des Déchets Entrants Béthune Bruay

Date de sortie	CA DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS-LYS ROM	CG22 - CAMBRIN	COMMUNE D'ANNEZIN	COMMUNE D'AUCHEL	COMMUNE D'AUCHY-LES	COMMUNE D'HALLUICOUR	COMMUNE DE BETHUNE	COMMUNE DE BEUVRY	COMMUNE DE BRUAY LA	COMMUNE DE CALOINNE R	COMMUNE DE CHOQUES	COMMUNE DE DIVON	COMMUNE DE HAINES S L	COMMUNE DE HINGES	COMMUNE DE LAREUVRIE	COMMUNE DE LAPUIGNY	COMMUNE DE MARLES LE	COMMUNE DE SAILLY LA	COMMUNE DE VERMELLES	DECHETTERIE CA BETHUNE BRUAY	PAV - CARRAUR	SUEZ PV NE - RUITZ	
01/07/2024	182,490	0,340	1,000	1,460		0,100	1,120		1,360	1,220		0,220				0,180		0,240		7,080	8,120	18,780	223,710
02/07/2024	267,800		0,320	1,760		0,340	0,240			0,560		0,200								42,580	7,340	8,580	329,720
03/07/2024	241,140			0,500			0,580			1,140		0,340								26,760	7,380	17,500	295,340
04/07/2024	195,390		0,220	1,640		0,060	1,820					0,320					0,480			20,960	7,120	5,220	233,230
05/07/2024	222,970	0,800		0,540			0,600		1,180	0,420	0,440					0,260	0,300			17,480	5,060	18,580	268,630
06/07/2024	13,860						0,560													47,040			61,460
07/07/2024							0,340																0,340
08/07/2024	200,470		0,480	2,800		0,240	0,840		1,780	1,280		0,360			0,220	0,120	0,240			10,000	17,780	7,920	244,530
09/07/2024	258,950			2,700		0,100	1,220	2,620			0,480	0,220				0,280			0,760	24,860	4,480	11,660	308,330
10/07/2024	243,040		0,200	1,840	0,520		0,860		1,760		1,060	0,220					0,620			33,480	10,820	9,000	303,420
11/07/2024	218,990		0,320	1,600			0,300			1,140		0,220			0,260		0,300		0,460	32,040	2,440	13,000	271,070
12/07/2024	237,020	4,030	0,100	0,840			0,900		1,700	0,560		0,360	0,820			0,300	0,640	0,360	0,480	49,760			297,870
13/07/2024	12,560																			34,180			46,740
14/07/2024			0,960				1,040																2,000
15/07/2024	191,700		0,840	1,620	0,280		0,880		2,160	1,400	0,460	0,320		0,240		0,340	0,380			15,840	18,100	14,000	248,560
16/07/2024	271,140		0,160	1,360			0,320					0,220					0,500			34,340	7,740	9,920	325,700
17/07/2024	232,640		0,460	1,120			0,360				0,540	0,280			0,160				0,580	16,560	5,120	18,420	276,240
18/07/2024	207,120	0,900	0,240	1,440			0,860				0,420	0,320							0,600	44,020	7,940	10,920	274,780
19/07/2024	227,690	0,520	0,200	0,820		1,020	0,260	1,200		0,780	0,480	0,380				0,380	0,480			34,100	4,820	17,880	291,010
20/07/2024	12,930						1,040		1,340											30,500			45,810
21/07/2024																							
22/07/2024	220,790		0,180	0,900			0,840		4,400	0,600	0,320	0,240							0,540	9,080	18,420	9,240	265,550
23/07/2024	225,550		0,280	0,600		0,540	0,720		0,840	0,580		0,160						1,060		47,760	6,960	17,040	302,090
24/07/2024	256,650			0,800		0,040	0,220		4,140	0,640		0,100					0,660			24,340	5,920	15,600	309,110
25/07/2024	201,840	0,260	0,320	2,180			0,280					0,220							0,460	42,280	10,600	6,260	264,700
26/07/2024	231,090	1,300	0,080	0,520			0,220		1,020	0,640						0,320	0,520	0,280		29,160	4,120	17,600	286,870
27/07/2024	11,930						0,200													40,900			53,030
28/07/2024																							
29/07/2024	215,710		0,100	1,460		0,380	0,440			1,060	0,400	0,120				0,200	0,480	0,320		8,920	17,480	13,400	260,470
30/07/2024	247,100		0,180	0,480		0,180	1,580				0,480	0,220								45,380	6,240	15,920	317,760
31/07/2024	240,820			1,860			0,360		1,340			0,240					0,680			29,020	6,600	13,000	293,920
Total général	5289,380	8,150	6,640	30,840	0,800	3,000	19,000	3,820	23,020	12,020	5,080	5,280	0,820	0,240	0,640	2,380	6,280	2,260	3,880	798,420	190,600	289,440	6701,990

Détail des Déchets Extérieurs Entrants

Date de sortie	VRV HDF AMIENS		Total pour VRV HDF AMIENS	VRV HDF SECLIN		Total pour VRV HDF SECLIN
	PILLON TRANSPORTS	VRVHDF - AMIENS - CYCLAMED		DELESTREZ TRANSPORTS	VRVHDF - SECLIN - CYCLAMED	
01/07/2024						
02/07/2024					2,300	2,300
03/07/2024					5,140	5,140
04/07/2024					12,240	12,240
05/07/2024		1,780	1,780	22,020	1,600	23,620
06/07/2024						
07/07/2024						
08/07/2024						
09/07/2024				25,120	12,760	37,880
10/07/2024		2,180	2,180		2,440	2,440
11/07/2024	16,400		16,400		7,420	7,420
12/07/2024						
13/07/2024						
14/07/2024						
15/07/2024						
16/07/2024				21,080	7,620	28,700
17/07/2024				22,780		22,780
18/07/2024					5,640	5,640
19/07/2024		1,940	1,940	21,640		21,640
20/07/2024						
21/07/2024						
22/07/2024					3,240	3,240
23/07/2024					9,140	9,140
24/07/2024					9,820	9,820
25/07/2024	17,480		17,480		4,180	4,180
26/07/2024					5,360	5,360
27/07/2024						
28/07/2024						
29/07/2024					4,900	4,900
30/07/2024						
31/07/2024						
Total général	33,880	5,900	39,780	112,640	93,800	206,440

Performance énergétique

Le résultat de la performance énergétique du mois est de 63,62 %.

C.V.E. Labeuvrière

Rapport Mensuel d'Exploitation

Août 2024



Point sécurité

La sécurité de nos collaborateurs est un point important, c'est pourquoi nous avons développé un outil intitulé « V.I.V.R.E », que nous pratiquons au quotidien dans notre management de la sécurité. Voici nos résultats :

Nombre d'accident de travail avec arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail sans arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail bénins =	0	depuis début janvier =	1
Nombre de visites sécurité réalisées =	3	depuis début janvier =	21
Nombre de causeries sécurité réalisées =	2	depuis début janvier =	7

Données d'Exploitation

2024		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août
Exploitation	C.V.E. Temps de Fonctionnement Théorique par Equipement (heures)	744	695	744	720	744	720	744	744
	L2 : Temps de Fonctionnement J	11	5	3	25	1	0	0	0
	H	21	28	13	0	8	0	0	0
	M	9	20	1	31	25	0	0	0
	S	40	40	30	0	20	0	0	0
	L3 : Temps de Fonctionnement J	35	26	29	12	31	26	25	27
	H	2	20	8	12	20	14	7	17
	M	19	25	30	18	41	37	44	14
	S	50	40	20	0	20	40	50	10
	L2 : Temps de Fonctionnement (heure) vax	285,06	138,34	85,03	600,52	32,27	0,00	0,00	0,00
	L3 : Temps de Fonctionnement (heure) vax	386,23	644,43	704,64	300,30	730,69	638,61	607,73	665,24
	GTA 1 : Temps de Fonctionnement (heure)	385,00	638,50	700,00	201,13	738,97	644,53	608,04	653,14
	% Disponibilité GTA1	99,68%	99,08%	99,34%	66,98%	101,13%	100,93%	100,05%	98,18%
	L2 : Déchets Traités (tonne)	1 425,31	691,72	425,13	3 002,58	161,35	0,00	0,00	0,00
	L3 : Déchets Traités (tonne)	4 055,42	6 573,16	7 257,78	3 003,00	7 306,89	6 258,38	5 773,44	6 319,74
	C.V.E. : Total Déchets Traités (tonne)	5 480,73	7 264,89	7 682,91	6 005,58	7 468,24	6 258,38	5 773,44	6 319,74
	Déchets Entrants : Ordures Ménagères (tonne)	5 867,33	5 439,45	5 705,72	5 691,94	5 935,92	4 905,30	5 614,13	5 229,60
	Déchets Entrants : D.I.B., Encombrants : DECH(tonne)	559,66	680,00	846,54	774,60	812,54	689,12	798,42	862,92
	Déchets Entrants : Refus de ts (tonne)	299,26	269,24	266,40	268,46	299,44	249,14	289,44	296,98
	Béthune Bruay : Total Déchets Entrants (tonne)	6 726,25	6 388,69	6 818,66	6 735,00	7 047,90	5 843,56	6 701,99	6 389,50
	Autres Clients : Total Déchets Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40	246,22	107,16
	Autres Clients : Total Déchets DIB Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40	246,22	107,16
	Autres Clients : Total Déchets OM Entrants (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Détournés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Transférés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Receptionnés (tonne)	7 528,39	6 530,39	7 088,26	6 846,38	7 213,08	6 032,96	6 948,21	6 496,66
	C.V.E. : Evacuation Mâchefers (tonne)	1 851,76	1 802,46	1 662,38	1 514,96	1 473,90	1 681,82	1 765,30	1 593,98
	C.V.E. : Evacuation Ferrailles (tonne)	0,00	6,08	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	11,32
	C.V.E. : Evacuation Cendres Volantes Electrolitre (tonne)	186,88	139,58	103,64	132,80	111,00	121,82	102,56	104,28
	C.V.E. : Evacuation Produits Solides Résiduels (tonne)	64,06	66,68	99,41	93,60	95,34	88,50	77,66	93,02
	L2 : Vapeur Produite (tonne)	1 425,3	2 547,9	1 647,0	11 552,4	647,9	0	0	0
	L3 : Vapeur Produite (tonne)	3 862,3	14 704,3	16 119,3	6 981	18971	16 801	16 380	18 373
	C.V.E. : Total Vapeur Produite (tonne)	5 287,6	17 252,2	17 766,3	18 533,2	19 618,9	16 801,0	16 360,0	18 373,0
	CRODA : Vapeur Livrée (tonne)	3 586,34	4 226,41	4 154,00	3 056,50	4 341,18	3 816,31	3 428,59	3 639,34
Electricité	C.V.E. : Total Production Electricité (kWh) GTA Compteur officiel	711 422	1 483 516	1 747 687	596 203	1 841 266	1 562 328	1 567 312	1 799 546
	C.V.E. : Achat Electricité EDF (kWh) enveloppe ou facture	275 189	40 361,08	30 987	440 289	5 011	39 411	74 841	61 947,25
	C.V.E. : Electricité Livrée EDF (kWh) facture facturation	318 091	836 505	1 099 793	355 617	1 114 773	981 574	979 502	1 102 303
	C.V.E. : Electricité Auto Consommée (kWh)	393 331	647 011	647 894	240 587	726 493	580 754	587 810	697 243
	C.V.E. : Electricité totale Consommée (kWh)	668 520	687 372	678 881	680 876	731 504	620 165	662 651	759 191
Consommables Process	C.V.E. : Flouil (l)			50,00	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000
	C.V.E. : GNR (l) Index			50,00	0,00				
	C.V.E. : GNR (l)	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00
	C.V.E. : Gaz (MWh) site GROF ou Facture	639,88	328,30	266,17	637,60	62,57	245,80	265,12	302,8
	C.V.E. : Eau Industrielle forage (m3)	23,16	85,15	94,80	35,39	48,48	33,86	33,86	43,48
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) - envoyé par CRODA	5 245,00	5 785,00	5 497,00	4 719,00	5 674,00	4 816,00	4 604,00	5 035,00
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) achat	1 648,66	1 598,59	1 343,00	1 662,50	1 332,82	999,69	1 175,41	1 395,66
	C.V.E. : Eau Potable Compteur	1 773,00	570,00	2 497,00	2 072,00	1 251,00	289,00	471,00	598,00
	C.V.E. : Eau Potable Index Compteur (m3)	25 882,00	26 452,00	28 949,00	31 021,00	32 272,00	32 561,00	33 032,00	33 590
	C.V.E. : Bicarbonate de Sodium (tonne)	69,53	93,61	143,49	106,90	110,29	87,98	78,72	124,81
	C.V.E. : Charbon actif (tonne)	8,22	6,0	7	13	7	8	5	15
	C.V.E. : Urée Liquide 40% (tonne)	12	13	14	8	5	18	-1	3

Evènements Techniques : Pannes et Arrêts

2024	Four 2	Four 3	GTA M+M	Travaux sur les communs
1-Aug		Explosion F3 17.5 mm/ce		
2-Aug				
3-Aug				
4-Aug		Arrêt four blocage redler 2	Arrêt	
5-Aug				
6-Aug		mise en service four	Redémarrage	
7-Aug				
8-Aug				Arrêt analyseur silice
9-Aug		explosion F3 21.6mm/ce		
10-Aug				
11-Aug				
12-Aug				
13-Aug				
14-Aug				
15-Aug				
16-Aug		Niveau haut électrofiltre	PSLL huile GTA	Dépannage prise pont 1
17-Aug				
18-Aug				
19-Aug				
20-Aug		Arrêt Explotek/ épreuve chaudière		épreuve RCU
21-Aug				
22-Aug				
23-Aug				
24-Aug				
25-Aug				
26-Aug				
27-Aug				
28-Aug		Incendie cendrier zone 1 /Arrêt four		
29-Aug		Mise en service four		
30-Aug				
31-Aug				

Évènements Environnementaux

DEPASSEMENTS LIGNE 2				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS

DEPASSEMENTS LIGNE 3				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
01/08/2024	HCL	21:30	Voûtage important au niveau de l'écluse	Dévoûtage sur le site par frappage et injection d'air comprimé
03/08/2024	HCL	13:00	Présence importante de blocs à la base du silo 3	Injection en manu à 100% et débouillage de la base du silo

Détail des Déchets Entrants Béthune Bruay

Date de sortie	CA DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS-ILYS ROM	CG22 - CAMBRIN	COMMUNE D'ANNIEZIN	COMMUNE D'AUCHEL	COMMUNE D'AUCHY-LES	COMMUNE D'HAILLICOUR	COMMUNE DE BETHUNE	COMMUNE DE BEUVRY	COMMUNE DE BRUAY LA	COMMUNE DE CALONNE R	COMMUNE DE CHOQUES	COMMUNE DE DIVION	COMMUNE DE HAINES L	COMMUNE DE LABEURIE	COMMUNE DE LA PUGNOY	COMMUNE DE MARLES LE	COMMUNE DE SAILLY LA	COMMUNE DE VERMELLES	DECHETTERIE CA BETHUNE BRUAY	PAV - CABBALR	SUEZ RY NE - RUITZ	
01/08/2024	205,940		0,340	0,980			0,380		1,080	0,520	0,160	0,380	0,620				0,260		30,840	9,780	15,960	267,240
02/08/2024	222,280	1,820		0,680	0,620		0,220		1,580		0,160	0,140			0,460	0,640			40,000	3,640	14,100	286,340
03/08/2024	12,880						0,480												31,560			44,920
04/08/2024																						
05/08/2024	202,970	0,420	0,220	1,980			0,560			0,700		0,140		0,180			0,340		6,880	19,440	12,020	245,850
06/08/2024	243,910			0,580			0,380	1,980		0,640	0,180	0,100				0,560			44,720	8,140	13,100	314,290
07/08/2024	248,180		0,160	0,460			0,180		2,020		0,260	0,080						0,940	53,300	5,660	16,920	328,160
08/08/2024	214,850		0,200	0,860		1,140	0,220			0,760	0,320			0,120					29,920	9,180	16,220	273,790
09/08/2024	225,620	1,900					0,220		1,520		0,700	0,140			0,260	0,300			38,740	4,020	6,160	279,580
10/08/2024	12,510						0,280												42,600			55,390
11/08/2024							0,380															0,380
12/08/2024	185,390	2,670	0,180	1,600			0,100			1,280		0,280				0,180			11,640	19,040	17,960	240,320
13/08/2024	238,260		0,120	1,100		0,680	0,060		2,060	0,660	0,240	0,080							30,640	6,140	16,840	296,880
14/08/2024	227,030	0,700		0,900			2,160				0,480	0,200					0,200		38,620	6,160	15,540	291,990
15/08/2024	180,400																		18,260	4,700		203,360
16/08/2024	181,760		0,140						1,300	0,540					0,520	0,420			29,260	7,520	9,780	231,240
17/08/2024	10,950			0,380			1,040												38,720			51,090
18/08/2024							0,420															0,420
19/08/2024	196,680	0,300	0,180	2,480			1,560			1,060		0,440							20,520	19,660	10,840	253,720
20/08/2024	248,090	1,540		1,260		1,000	0,160					0,140				0,560		0,540	26,540	7,960	14,340	302,130
21/08/2024	244,140		0,380	1,660			0,760		2,200			0,080							39,740	6,260	13,020	308,240
22/08/2024	198,840		0,180	0,680			0,260				0,860				0,320			0,960	38,180	8,180	16,540	265,000
23/08/2024	236,100			0,300			0,540		3,260	0,560	0,200	0,160		0,300	0,480	0,500			42,560	4,720	19,360	309,040
24/08/2024	6,710						0,600												38,000			45,310
25/08/2024			0,520				3,040															3,560
26/08/2024	213,440	0,180	0,180	1,080			5,060					0,280				0,480			13,180	19,460	14,380	267,720
27/08/2024	247,810			1,860		0,560	0,280	2,120					0,400						26,640	7,000	15,340	302,010
28/08/2024	263,380			0,820			0,300		2,860			0,140							36,260	6,480	6,320	316,560
29/08/2024	213,980		0,520	2,640			0,360				0,340								24,160	8,460	15,740	266,200
30/08/2024	226,920	2,200		0,420			0,500		2,000	0,680		0,160			0,660	0,440	1,000		35,960	3,400	16,500	290,840
31/08/2024	12,230						0,220												35,480			47,930
Total général	4921,250	11,730	3,320	22,720	0,620	3,380	20,720	4,100	19,880	7,400	3,900	2,940	1,020	0,600	2,700	4,080	1,800	2,440	862,920	195,000	296,980	6389,500

Détail des Déchets Extérieurs Entrants

	VRV HDF AMIENS		Total pour VRV HDF AMIENS	VRV HDF SECUN		Total pour VRV HDF SECLIN
Date de sortie	PILLON TRANSPORTS	VRVHDF - AMIENS - CYCLAMED		VRVHDF - SECUN - CYCLAMED		
01/08/2024		2,900	2,900			
02/08/2024				4,100		4,100
03/08/2024						
04/08/2024						
05/08/2024				8,100		8,100
06/08/2024		2,380	2,380	5,220		5,220
07/08/2024						
08/08/2024						
09/08/2024				8,900		8,900
10/08/2024						
11/08/2024						
12/08/2024				4,340		4,340
13/08/2024				5,060		5,060
14/08/2024						
15/08/2024						
16/08/2024		1,480	1,480			
17/08/2024						
18/08/2024						
19/08/2024				2,580		2,580
20/08/2024				2,840		2,840
21/08/2024		2,500	2,500	7,280		7,280
22/08/2024	19,880		19,880	5,540		5,540
23/08/2024						
24/08/2024						
25/08/2024						
26/08/2024				2,940		2,940
27/08/2024						
28/08/2024				6,360		6,360
29/08/2024				7,800		7,800
30/08/2024		2,360	2,360	4,600		4,600
31/08/2024						
Total général	19,880	11,620	31,500	75,660		75,660

Performance énergétique

Le résultat de la performance énergétique du mois est de 73,69 %.

C.V.E. Labeuvrière

Rapport Mensuel d'Exploitation

Septembre 2024



Point sécurité

La sécurité de nos collaborateurs est un point important, c'est pourquoi nous avons développé un outil intitulé « V.I.V.R.E », que nous pratiquons au quotidien dans notre management de la sécurité. Voici nos résultats :

Nombre d'accident de travail avec arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail sans arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail bénins =	0	depuis début janvier =	1
Nombre de visites sécurité réalisées =	1	depuis début janvier =	22
Nombre de causeries sécurité réalisées =	1	depuis début janvier =	8

Données d'Exploitation

2024		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
Exploitation	C.V.E. Temps de Fonctionnement Théorique par Equipement (heure)	744	896	744	720	744	720	744	744	720
	L2 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	285,06	138,34	85,03	600,52	32,27	0,00	0,00	0,00	259,58
	L3 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	386,23	644,43	704,64	300,30	730,69	638,61	607,73	665,24	618,99
	GTA 1 : Temps de Fonctionnement (heure)	385,00	638,50	700,00	201,13	738,97	644,53	608,04	653,14	682,45
	% Disponibilité GTA1	99,68%	99,08%	99,34%	66,98%	101,13%	100,93%	100,05%	98,18%	110,25%
	L2 : Déchets Traités (tonne)	1 425,31	691,72	425,13	3 002,58	161,35	0,00	0,00	0,00	1 297,90
	L3 : Déchets Traités (tonne)	4 056,42	6 573,16	7 257,78	3 003,00	7 306,89	6 258,38	5 773,44	6 319,74	6 066,15
	C.V.E. : Total Déchets Traités (tonne)	5 480,73	7 264,89	7 682,91	6 005,58	7 468,24	6 258,38	5 773,44	6 319,74	7 364,05
	Déchets Entrants : Ordures Ménagères (tonne)	5 867,33	5 439,45	5 705,72	5 691,94	5 935,92	4 905,30	5 614,13	5 229,60	5 180,99
	Déchets Entrants : D.I.B., Encombrants : DECH(tonne)	559,66	680,00	846,54	774,60	812,54	689,12	798,42	862,92	679,62
	Déchets Entrants : Refus de tri (tonne)	299,26	269,24	266,40	268,46	299,44	249,14	289,44	296,98	259,54
	Béthune Bruay : Total Déchets Entrants (tonne)	6 726,25	6 388,69	6 818,66	6 735,00	7 047,90	5 843,56	6 701,99	6 389,50	6 159,15
	Autres Clients : Total Déchets Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40	246,22	107,16	175,20
	Autres Clients : Total Déchets DIB Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40	246,22	107,16	175,20
	Autres Clients : Total Déchets OM Entrants (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Détournés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Transférés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Reçue (tonne)	7 528,39	6 530,39	7 088,26	6 846,38	7 213,08	6 032,96	6 948,21	6 496,66	6 334,35
	C.V.E. : Evacuation Mâchefers (tonne)	1 851,76	1 802,46	1 662,38	1 514,96	1 473,90	1 681,82	1 765,30	1 593,98	2 335,70
	C.V.E. : Evacuation Ferrailles (tonne)	0,00	6,08	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	11,32	0,00
	C.V.E. : Evacuation Cendres Volantes Electrofiltre (tonne)	186,88	139,58	103,64	132,80	111,00	121,82	102,56	104,28	136,56
	C.V.E. : Evacuation Produits Sodiques Résidués (tonne)	64,06	66,68	99,44	93,60	95,34	88,50	77,66	93,02	118,44
	L2 : Vapeur Produite (tonne)	1 425,3	2 547,9	1 647,0	11 552,4	647,9	0	0	0	4 185
	L3 : Vapeur Produite (tonne)	3 862,3	14 704,3	16 119,3	6 981	18 971	16 801	16 360	18 373	16 304
	C.V.E. : Total Vapeur Produite (tonne)	5 287,6	17 252,2	17 766,3	18 533,2	19 618,9	16 801,0	16 360,0	18 373,0	20 489,0
	CRODA : Vapeur Livrée (tonne)	3 596,34	4 226,41	4 154,00	3 056,50	4 341,18	3 816,31	3 428,59	3 639,34	4 011,18
Electricité	C.V.E. : Total Production Electricité (kWh) GTA Compteur officiel	711 422	1 483 516	1 747 687	596 203	1 841 266	1 562 328	1 567 312	1 799 546	1 872 062
	C.V.E. : Achat Electricité EDF (kWh) éviter ou facture	275 189	40 361,08	30 987	440 289	5 011	39 411	74 841	61 947,25	29 935
	C.V.E. : Electricité Livrée EDF (kWh) éviter ou facture	318 091	836 505	1 099 793	355 617	1 114 773	981 574	979 502	1 102 303	1 195 137
	C.V.E. : Electricité Auto Consommée (kWh)	393 331	647 011	647 894	240 587	726 493	580 754	587 810	697 243	676 925
	C.V.E. : Electricité totale Consommée (kWh)	668 520	687 372	678 881	680 876	731 504	620 165	662 651	759 191	706 860
Consommables Process	C.V.E. : Fioul (l)						10 000,00	10 000,00	10 000	10 000
	C.V.E. : GNR (l) Index			50,00	0,00					
	C.V.E. : GNR (l)	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	40,00
	C.V.E. : Gaz (MWh) site GRDF ou facture	639,88	328,30	266,17	637,60	62,57	245,80	265,12	302,8	251,120
	C.V.E. : Eau Industrielle forage (m3)	23,16	85,15	94,80	35,39	48,48	33,86	33,86	43,48	55,79
	C.V.E. : Eau Osmodée (m3) - envoyé par CRODA	5 245,00	5 785,00	5 497,00	4 719,00	5 674,00	4 816,00	4 604,00	5 035,00	5 605,00
	C.V.E. : Eau Osmodée (m3) achat	1 648,66	1 558,59	1 343,00	1 662,50	1 332,82	999,69	1 175,41	1 395,66	1 593,82
	C.V.E. : Eau Potable Compteur	1 773,00	570,00	2 497,00	2 072,00	1 251,00	289,00	471,00	558,00	506,00
	C.V.E. : Eau Potable Index Compteur (m3)	25 882,00	26 452,00	28 949,00	31 021,00	32 272,00	32 561,00	33 032,00	33 590	34 096
	C.V.E. : Bicarbonate de Sodium (tonne)	89,53	93,61	145,49	106,90	110,29	87,98	78,72	124,81	136,70
	C.V.E. : Charbon actif (tonne)	8,22	6,0	7	13	7	8	5	1	32
	C.V.E. : Urée Liquide 40% (tonne)	12	13	14	15	11	9	9	25	14

Evènements Techniques : Pannes et Arrêts

2024	Four 2	Four 3	GTA M+M	Travaux sur les communs
1-Sep		Caméra F3 HS		
2-Sep		Blocage Mayfran		
3-Sep		Problème presostat ballon		
4-Sep		Blocage Mayfran /Explosion F3		
5-Sep				
6-Sep				Frappage électrofiltre (Niveau haut)
7-Sep				
8-Sep				
9-Sep				
10-Sep				
11-Sep		Défaut transmetteur pression ballon		
12-Sep				
13-Sep				
14-Sep		Black-out		
15-Sep				Preparation démarrage L 2
16-Sep		Blocage mayfran /explosion		
17-Sep	Mise en service F2	Blocage redler 1		Moteur covoyeur B1 HS
18-Sep	Mise en service F2			
19-Sep				
20-Sep	Arrêt bourrage compacteur			
21-Sep		Explosion F3 / blocage mayfran		
22-Sep	Arrêt L2 blocage zone 2			
23-Sep				
24-Sep				
25-Sep				
26-Sep	explosion F2	Arrêt L3 ATP		
27-Sep				
28-Sep				
29-Sep				Remise en état prise Pont 1

Évènements Environnementaux

DEPASSEMENTS LIGNE 2				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
18/09/2024	CO	1:30	Four vide + bourrage compacteur et déclenchement B1	Pousseur zone 1 et 2 à 100%
19/09/2024	CO	20:00	Zone 1 et 2 vide	Accélération des zones + prise des aires en manu Augmentation de l'air secondaire et baisse de l'air primaire
20/09/2024	CO	10:00	2 bourrages compacteur 1 bourrage sortie zone 4 et entrée compacteur	Augmentation du dosage par le pousseur - augmentation du débit air secondaire
22/09/2024	CO	0:30	Four vide	Pousseur + zone 1 et 2 à 100%
22/09/2024	CO	2:30		
22/09/2024	CO	3:30		
22/09/2024	CO	7:30	Pic important de CO dû a un figeage trop long (déchets riches)	Baisse de l'air primaire, augmentation de l'air secondaire Pousseur zone 1 et 2 à 50% pour recharger les zones
24/09/2024	CO	10:00	Pic important + Blocage zone 2	Augmentation de l'air secondaire et baisse de l'air primaire Zone 1 et 2 à 100% et pousseur à 50%
26/09/2024	CO	11:00	Déchet riche	Baisse de l'air primaire, augmentation de l'air secondaire
27/09/2024	NH3	15:00	Modification des réglages suite analyse sur le four 2	Attente din d'analyses
27/09/2024	NH3	15:30		
28/09/2024	CO	3:30	Figeages des grilles trop long	Réduction air primaire - Augmentation de la vitesse des grilles (pousseur + Grille 1 et 2)
28/09/2024	CO	14:00	Four vide en zone3	Baisse de l'air primaire, four 2 trop souvent à 18T/H pour recharger celui-ci
30/09/2024	CO	10:00	Voûtage trémie	Accélération du pousoir Augmentation du débit secondaire

DEPASSEMENTS LIGNE 3				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS

Qualité des rejets - Ligne 2

2024 CONCENTRATIONS MOYENNES LIGNE 2

Paramètres	Unités (sur gaz secs à 11% d'O2)	VALEURS LIMITES JOUR		RESULTATS DES MESURES MENSUELLES												Moyenne annuelle
		Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets	Arrêté préfectoral 06/03/201 4	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	
Poussières totales	mg/Nm3	5	10	0.93	0.83	1.11	0.94	0.62	0	0	0	1.28				0.63
Carbone organique total (COT)	mg/Nm3	10	10	0.12	0.09	0.13	0.23	0.41	0	0	0	0.41				0.15
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm3	8	10	2.68	2.92	3.85	5.12	0.05	0	0	0	4.45				2.12
Dioxyde de Soufre (SO2)	mg/Nm3	40	50	6.9	7.14	12.08	6.11	2.08	0	0	0	3.66				4.22
Oxydes d'Azote (NOx)	mg/Nm3	150	200	150.93	146.82	132.36	133.37	136.01	0	0	0	118.41				90.88
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm3	50	50	30.5	29.19	33.61	28.42	23.63	0	0	0	20.38				18.41
Ammoniac (NH3)	mg/Nm3	15	30	8.03	7.26	7.62	4.69	1.67	0	0	0	2.46				3.53
Acide fluorhydrique (HF)	mg/Nm3	1	1	0.33	0.33	0.31	0.12	0	0	0	0	0				0.12
H2O	-	-	-	14.2	15.73	13.3	16.09	19.44	0	0	0	15.99				10.53
O2		15	15	11.19	11.09	10.12	11.1	11.37	0	0	0	8.89				7.08
T2S		850	850	1148.9	1119	935.5	989.2	1064.6	0	0	0	1019.8				697.44

Qualité des rejets - Ligne 3

2024 CONCENTRATIONS MOYENNES LIGNE 3

		VALEURS LIMITES JOUR		RESULTATS DES MESURES MENSUELLES												
Paramètres	Unités (sur gaz secs à 11% d'O2)	Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets	Arrêté préfectoral 06/03/201 4	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Moyenne annuelle
Poussières totales	mg/Nm3	5	10	2.21	2.35	0.14	3.25	1.85	1.29	1.18	1.09	1.11				1.608
Carbone organique total (COT)	mg/Nm3	10	10	0.25	0.25	0.42	0.53	0.53	0.58	0.55	0.61	0.63				0.483
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm3	8	10	5.39	5.69	6.15	6.43	6.37	6.49	7.23	7.24	7.39				6.487
Dioxyde de Soufre (SO2)	mg/Nm3	40	50	5.64	5.73	4	5.74	6.29	5.73	4.43	4.1	4.16				5.091
Oxydes d'Azote (NOx)	mg/Nm3	150	200	138.32	137.33	137.09	137.6	134.02	132.6	134.9	128.51	131.44				134.646
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm3	50	50	11.61	11.56	12.31	16.78	14.23	14.39	11.82	10.39	11.27				12.707
Ammoniac (NH3)	mg/Nm3	15	30	4.02	4.39	3.53	7.74	5.61	5.43	4.08	3.55	4.65				4.778
Acide fluorhydrique (HF)	mg/Nm3	1	1	0.13	0.22	0.14	0.07	0.08	0.1	0.13	0.16	0.1				0.126
H2O		-	-	12.37	12.49	12.96	12.94	12.86	13.18	13.21	13.57	13.71				13.032
O2		15	15	12.74	12.63	12.78	13.23	13.25	12.96	12.67	12.4	12.48				12.793
T2S		850	850	1128.4	1175.5	1153.2	1074.5	1001.5	1087.6	1117.3	1017.4	1007.3				1,085

Détail des Déchets Entrants Béthune Bruay

Date de sortie	CA DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS-LYS ROM	CG62 - CAMBRIN	COMMUNE D'ANNEZIN	COMMUNE D'AUCHEL	COMMUNE D'HAILLOCOUR	COMMUNE DE BETHUNE	COMMUNE DE BEUVRY	COMMUNE DE BRUAY LA	COMMUNE DE CALONNE R	COMMUNE DE CHOQUEQUES	COMMUNE DE DIVION	COMMUNE DE HAINES L	COMMUNE DE LABEUVRIE	COMMUNE DE LAPUGNOY	COMMUNE DE LILLERS	COMMUNE DE MARLES LE	COMMUNE DE SAILLY LA	COMMUNE DE VERMEILLES	DE CHETTERIE CA BETHUNE BRUAY	PAV - CABBIAUR	SUEZ RY NE - RUITZ	
01/09/2024				0,460		0,580																1,040
02/09/2024	202,880			0,820		0,400					0,140			0,720		0,600		0,740	12,720	21,500	15,840	256,360
03/09/2024	245,570		0,480	1,440		0,280			0,780						0,360				27,240	7,220	6,480	289,850
04/09/2024	242,980			1,160	0,380	1,080		3,500			0,160					0,820			30,220	6,200	8,860	295,360
05/09/2024	224,360	0,860		2,780	0,200	0,380							0,200	0,300				0,500	33,660	8,380	16,080	287,700
06/09/2024	231,970	2,950	0,180	0,380	0,240	0,740	2,120				0,340			0,320		1,040	0,340		32,240	4,920	20,320	298,100
07/09/2024	11,130					0,540													38,200			49,870
08/09/2024						0,540																0,540
09/09/2024	212,130			1,600		1,160	2,600		0,580		0,180			0,260					13,280	14,120	15,820	261,730
10/09/2024	254,410		0,460	1,580		2,300	0,620												23,400	6,140	15,680	304,590
11/09/2024	231,380		0,240	1,860		0,280		3,280	0,660		0,240					0,680			23,620	8,880	11,140	282,260
12/09/2024	218,640		0,120	1,920				1,500		0,240	0,080								20,360	13,440	13,140	269,440
13/09/2024	222,890	1,720	0,400	0,920		1,220			0,640	0,060				0,340		0,520	0,840	0,760	23,600	4,600	16,760	275,270
14/09/2024	12,390																		49,480			61,870
15/09/2024						0,540																0,540
16/09/2024	205,370	0,240	0,340	1,460		0,660				0,500	0,340			0,240		0,780			12,740	18,580	6,380	247,630
17/09/2024	253,850		0,240	1,960		0,220				0,320									29,740	7,620	15,960	309,910
18/09/2024	260,800			1,180						0,180	0,420		0,180						28,160	6,320	8,420	305,660
19/09/2024	211,890		0,180	1,260		0,500			0,600	0,200									38,240	10,680	18,960	282,510
20/09/2024	228,580	0,460	3,340	0,220		0,800					0,440			0,360		0,700	0,300	0,540	19,160	4,620	16,520	276,040
21/09/2024	10,410																		23,120			33,530
22/09/2024						0,500																0,500
23/09/2024	205,730	0,860	0,280	1,520					0,780		0,300			0,200					23,620	21,780	13,400	268,470
24/09/2024	269,250			1,120		0,400	2,280	2,360	0,740		0,180	0,380				0,840			30,020	7,200	13,260	328,030
25/09/2024	238,850			1,100		0,660										1,000			50,100	2,720	6,600	301,030
26/09/2024	201,080		0,280	1,460		0,720		3,300		0,160	0,280								28,420	13,780	23,460	272,940
27/09/2024	231,630	0,420	0,120	0,400		0,860			0,500	1,520				0,340		0,520	0,320		24,320	4,220	15,600	280,770
28/09/2024	9,650					0,360													31,160			41,170
29/09/2024						0,400																0,400
30/09/2024	217,560	0,600	0,400	1,080	2,780	0,600				0,340	0,320					0,500		0,560	12,800	18,640	19,860	276,040
Total général	4855,380	8,110	7,060	27,680	3,600	16,720	7,620	13,940	5,280	3,520	3,420	0,380	0,380	3,080	0,360	8,000	1,800	3,100	679,620	211,560	298,540	6159,150

Détail des Déchets Extérieurs Entrants

Date de sortie	VRV HDF AMIENS		Total pour VRV HDF AMIENS	VRV HDF SECLIN		Total pour VRV HDF SECLIN
	PILLON TRANSPORTS	VRVHDF - AMIENS - CYCLAMED		VRVHDF - SECLIN	VRVHDF - SECLIN - CYCLAMED	
01/09/2024	0,000		0,000			
02/09/2024					4,800	4,800
03/09/2024					7,220	7,220
04/09/2024						
05/09/2024					3,760	3,760
06/09/2024						
07/09/2024						
08/09/2024						
09/09/2024		2,400	2,400		5,200	5,200
10/09/2024					8,660	8,660
11/09/2024					4,680	4,680
12/09/2024						
13/09/2024					4,180	4,180
14/09/2024						
15/09/2024						
16/09/2024				67,300	2,600	69,900
17/09/2024						
18/09/2024					5,220	5,220
19/09/2024		2,820	2,820		2,140	2,140
20/09/2024					4,660	4,660
21/09/2024						
22/09/2024						
23/09/2024					4,880	4,880
24/09/2024		1,900	1,900		4,100	4,100
25/09/2024					8,120	8,120
26/09/2024					4,500	4,500
27/09/2024	23,680		23,680			
28/09/2024						
29/09/2024						
30/09/2024					2,380	2,380
Total général	23,680	7,120	30,800	67,300	77,100	144,400

Performance énergétique

Le résultat de la performance énergétique du mois est de 83,32 %.

C.V.E. Labeuvrière

Rapport Mensuel d'Exploitation

Octobre 2024



Point sécurité

La sécurité de nos collaborateurs est un point important, c'est pourquoi nous avons développé un outil intitulé « V.I.V.R.E », que nous pratiquons au quotidien dans notre management de la sécurité. Voici nos résultats :

Nombre d'accident de travail avec arrêt = 0	depuis début janvier = 0
Nombre d'accident de travail sans arrêt = 0	depuis début janvier = 0
Nombre d'accident de travail bénins = 0	depuis début janvier = 1
Nombre de visites sécurité réalisées = 0	depuis début janvier = 22
Nombre de causeries sécurité réalisées = 0	depuis début janvier = 8

Données d'Exploitation

2024		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Exploitation	C.V.E. Temps de Fonctionnement Théorique par Equipement (heures)	744	695	744	720	744	720	744	744	720	744
	L2 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	285,06	138,34	85,03	600,52	32,27	0,00	0,00	0,00	259,58	227,81
	L3 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	386,23	644,43	704,64	300,30	730,69	638,61	607,73	665,24	618,99	561,63
	GTA 1 : Temps de Fonctionnement (heure)	385,00	638,50	700,00	201,13	738,97	644,53	608,04	653,14	682,45	577,00
	% Disponibilité GTA1	99,68%	99,08%	99,34%	66,98%	101,13%	100,93%	100,05%	98,18%	110,25%	102,74%
	L2 : Déchets Traités (tonne)	1 425,31	691,72	425,13	3 002,58	161,35	0,00	0,00	0,00	1 297,90	1 139,03
	L3 : Déchets Traités (tonne)	4 055,42	6 573,16	7 257,78	3 003,00	7 306,89	6 258,38	5 773,44	6 319,74	6 066,15	5 616,28
	C.V.E. : Total Déchets Traités (tonne)	5 480,73	7 264,89	7 682,91	6 005,58	7 468,24	6 258,38	5 773,44	6 319,74	7 364,05	6 755,31
	Déchets Entrants : Ordures Ménagères (tonne)	5 867,33	5 439,45	5 705,72	5 691,94	5 935,92	4 905,30	5 614,13	5 229,60	5 180,99	5 849,71
	Déchets Entrants : D.I.B., Encombrants : DECH(tonne)	559,66	680,00	846,54	774,60	812,54	689,12	798,42	862,92	679,62	697,88
	Déchets Entrants : Refus de tri (tonne)	299,26	269,24	266,40	268,46	299,44	249,14	289,44	296,98	298,54	310,88
	Béthune Bruay : Total Déchets Entrants (tonne)	6 726,25	6 388,69	6 818,66	6 735,00	7 047,90	5 843,56	6 701,99	6 389,50	6 159,15	6 858,47
	Autres Clients : Total Déchets Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40	246,22	107,16	175,20	241,52
	Autres Clients : Total Déchets DIB Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40	246,22	107,16	175,20	241,52
	Autres Clients : Total Déchets OM Entrants (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Détournés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Transférés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Receptionnés (tonne)	7 528,39	6 530,39	7 088,26	6 846,38	7 213,08	6 032,96	6 948,21	6 496,66	6 334,35	7 099,99
	C.V.E. : Evacuation Mâchefer (tonne)	1 851,76	1 802,46	1 662,38	1 514,96	1 473,90	1 681,82	1 765,30	1 593,98	2 335,70	1 447,76
	C.V.E. : Evacuation Ferrailles (tonne)	0,00	6,08	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00
	C.V.E. : Evacuation Cendres Volantes Electrofiltre (tonne)	186,88	139,58	103,64	132,80	111,00	121,82	102,56	104,28	135,56	124,30
	C.V.E. : Evacuation Produits Sodiques Résiduels (tonne)	64,06	66,68	99,44	93,60	95,34	88,50	77,66	93,02	118,44	86,30
	L2 : Vapeur Produite (tonne)	1 425,3	2 547,9	1 647,0	11 552,4	647,9	0	0	0	4 185	3 310
	L3 : Vapeur Produite (tonne)	3 862,3	14 704,3	16 119,3	6 981	18971	16 801	16 360	18 373	16 304	14 960
	C.V.E. : Total Vapeur Produite (tonne)	5 287,6	17 252,2	17 766,3	18 533,2	19 618,9	16 801,0	16 360,0	18 373,0	20 489,0	18 270
	CRODA : Vapeur Livrée (tonne)	3 596,34	4 226,41	4 154,00	3 056,50	4 341,18	3 816,31	3 428,59	3 639,34	4 011,18	3 447,19
Electricité	C.V.E. : Total Production Electricité (kWh) GTA Compteur officiel	711 422	1 483 516	1 747 687	596 203	1 841 266	1 562 328	1 567 312	1 799 546	1 872 062	1 276 031
	C.V.E. : Achat Electricité EDF (kWh) <i>voir le factuel</i>	275 189	40 361,08	30 987	440 289	5 011	39 411	74 841	61 947,25	29 935	102 874
	C.V.E. : Electricité Livrée EDF (kWh) <i>voir le factuel</i>	318 091	836 505	1 099 793	355 617	1 114 773	981 574	979 502	1 102 303	1 195 137	700 953
	C.V.E. : Electricité Auto Consommée (kWh)	393 331	647 011	647 894	240 587	726 493	580 754	587 810	697 243	676 925	575 079
	C.V.E. : Electricité totale Consommée (kWh)	668 520	687 372	678 881	680 876	731 504	620 165	662 651	759 191	706 860	677 953
Consommables Process	C.V.E. : Fioul (l)						10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000
	C.V.E. : GNR (l) Index			50,00	0,00						
	C.V.E. : GNR (l)	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	40,00	10,00
	C.V.E. : Gaz (MWh) site GRODF ou Facture	639,88	328,30	266,17	637,60	62,57	245,80	265,12	302,8	251,120	381,35
	C.V.E. : Eau Industrielle forage (m3)	23,16	85,15	94,80	35,39	48,48	33,86	33,86	43,48	55,79	55,70
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) - envoyé par CRODA	5 245,00	5 785,00	5 497,00	4 719,00	5 674,00	4 816,00	4 604,00	5 035,00	5 605,00	4 929,00
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) achat	1 648,66	1 558,59	1 343,00	1 662,50	1 332,82	999,69	1 175,41	1 395,66	1 593,82	1 481,81
	C.V.E. : Eau Potable Compteur	1 773,00	570,00	2 497,00	2 072,00	1 251,00	289,00	471,00	558,00	506,00	462,00
	C.V.E. : Eau Potable Index Compteur (m3)	25 882,00	26 452,00	28 949,00	31 021,00	32 272,00	32 561,00	33 032,00	33 590	34 096	34 558
	C.V.E. : Bicarbonate de Sodium (tonne)	69,53	93,61	145,49	106,90	110,29	87,98	78,72	124,81	136,70	83,53
	C.V.E. : Charbon actif (tonne)	8,22	6,00	7	13	7	8	5	5	14	32
	C.V.E. : Urée Liquide 40% (tonne)	11,61	13,33	14	15	11	9	9	7	10	

Evènements Techniques : Pannes et Arrêts

2024	Four 2	Four 3	GTA M+M	Travaux sur les communs
1-Oct	Arrêt L2 moteur vis électrofiltre HS			
2-Oct	Remise en service L 2		Arrêt GTA ATP	
3-Oct				Mise en service RCU
4-Oct		Mise en service F3		
5-Oct				
6-Oct			Remise en service GTA	
7-Oct				
8-Oct	Bourrage vis bas chaudière			
9-Oct	Blocage zone 3			
10-Oct		Explosion 10.8 mmCE		
11-Oct	Blocage ecluse electrofiltre + Arrêt F2 sortie bloquée (féraille)			Pont 1 HS
12-Oct				
13-Oct				Déclenchement pompes DALKIA
14-Oct				
15-Oct		Explosion 36 mmCE		
16-Oct				
17-Oct				
18-Oct				
19-Oct				
20-Oct				
21-Oct		Explosion 39.8 mmCE		Pont 1 HS fuite huile
22-Oct				Déclenchement pompe CRODA
23-Oct				
24-Oct				
25-Oct			Déclenchement GTA	
26-Oct		Fuite chaudière arrêt F3		Bourrage transport des cendres
27-Oct		Epreuve chaudière + Démarrage F3		
28-Oct		Blocage chaîne redler 1 bloc alu		
29-Oct		Vis V12 cassée		
30-Oct		Arrêt F3 blocage zone 1		
31-Oct		Redémarrage F3 - Arrêt blocage zone 1		

Évènements Environnementaux

DEPASSEMENTS LIGNE 2				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
03/10/2024	CO	9:30	Zone 3 vide	Augmentation pousseur zones 1 et 2
04/10/2024	CO	16:00	Zone 3 vide (déchets riches)	Augmentation vitesse pousseur zones 1 et 2
07/10/2024	CO	16:30		

DEPASSEMENTS LIGNE 3				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
05/10/2024	CO	18:00	Démarrage four 3 - Four froid	
11/10/2024	CO	1:30	Four vide zone3	Malgré les zones 1 et 2 à 100%, le CO a continué de monter - Air secondaire à 90%
19/10/2024	HCL	19:00	Défaut électrique moteur broyeur L3	Acquittement et remise en service
30/10/2024	CO	13:00	Blocage important zone 1	

Qualité des rejets - Ligne 2

2024 CONCENTRATIONS MOYENNES LIGNE 2																
		VALEURS LIMITES JOUR		RESULTATS DES MESURES MENSUELLES												
Paramètres	Unités (sur gaz secs à 11% d'O2)	Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération des déchets	Arrêté préfectoral 06/03/201 4	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Moyenne annuelle
Poussières totales	mg/Nm3	5	10	0.93	0.83	1.11	0.94	0.62	0	0	0	1.28	1.33			0.70
Carbone organique total (COT)	mg/Nm3	10	10	0.12	0.09	0.13	0.23	0.41	0	0	0	0.41	0.41			0.18
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm3	8	10	2.68	2.92	3.85	5.12	0.05	0	0	0	4.45	6.46			2.55
Dioxyde de Soufre (SO2)	mg/Nm3	40	50	6.9	7.14	12.08	6.11	2.08	0	0	0	3.66	5.24			4.32
Oxydes d'Azote (NOx)	mg/Nm3	150	200	150.93	146.82	132.36	133.37	136.01	0	0	0	118.41	124.62			94.25
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm3	50	50	30.5	29.19	33.61	28.42	23.63	0	0	0	20.38	25.15			19.09
Ammoniac (NH3)	mg/Nm3	15	30	8.03	7.26	7.62	4.69	1.67	0	0	0	2.46	2.89			3.46
Acide fluorhydrique (HF)	mg/Nm3	1	1	0.33	0.33	0.31	0.12	0	0	0	0	0	0			0.11
H2O		-	-	14.2	15.73	13.3	16.09	19.44	0	0	0	15.99	16.82			11.16
O2		15	15	11.19	11.09	10.12	11.1	11.37	0	0	0	8.89	9.45			7.32
T2S		850	850	1148.9	1119	935.5	989.2	1064.6	0	0	0	1019.8	1009.6			728.66
Mercure (Hg) Mesure ponctuel	ug/Nm3	20		4.5			1.3					0.15				1.98

Qualité des rejets - Ligne 3

2024 CONCENTRATIONS MOYENNES LIGNE 3

Paramètres	Unités (sur gaz secs à 11% d'O2)	VALEURS LIMITES JOUR		RESULTATS DES MESURES MENSUELLES												Moyenne annuelle
		Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération des déchets	Arrêté préfectoral 06/03/201 4	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	
Poussières totales	mg/Nm3	5	10	2.21	2.35	0.14	3.25	1.85	1.29	1.18	1.09	1.11	1.04			1.551
Carbone organique total (COT)	mg/Nm3	10	10	0.25	0.25	0.42	0.53	0.53	0.58	0.55	0.61	0.63	0.6			0.495
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm3	8	10	5.39	5.69	6.15	6.43	6.37	6.49	7.23	7.24	7.39	6.82			6.520
Dioxyde de Soufre (SO2)	mg/Nm3	40	50	5.64	5.73	4	5.74	6.29	5.73	4.43	4.1	4.16	4.33			5.015
Oxydes d'Azote (NOx)	mg/Nm3	150	200	138.32	137.33	137.09	137.6	134.02	132.6	134.9	128.51	131.44	130.17			134.198
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm3	50	50	11.61	11.56	12.31	16.78	14.23	14.39	11.82	10.39	11.27	10.96			12.532
Ammoniac (NH3)	mg/Nm3	15	30	4.02	4.39	3.53	7.74	5.61	5.43	4.08	3.55	4.65	4.36			4.736
Acide fluorhydrique (HF)	mg/Nm3	1	1	0.13	0.22	0.14	0.07	0.08	0.1	0.13	0.16	0.1	0.1			0.123
H2O		-	-	12.37	12.49	12.96	12.94	12.86	13.18	13.21	13.57	13.71	13.86			13.115
O2		15	15	12.74	12.63	12.78	13.23	13.25	12.96	12.67	12.4	12.48	12.43			12.757
T2S		850	850	1128.4	1175.5	1153.2	1074.5	1001.5	1087.6	1117.3	1017.4	1007.3	1147.2			1,091
Mercure (Hg) Mesure ponctuel	ug/Nm3	20		0.15	11	4	1.6	0.45	4.1	0.348	0.17	1.2				3

Détail des Déchets Entrants Béthune Bruay

Date de sortie	CA DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS-ILYS ROM	COGZ - CAMBRIN	COMMISSARIAT DAUCHEL	COMMUNE D'ANNEZIN	COMMUNE DAUCHEL	COMMUNE D'HAILLICOUR	COMMUNE DE BETHUNE	COMMUNE DE BEURY	COMMUNE DE BRUAY LA	COMMUNE DE CALONNE 14	COMMUNE DE CAMBLAIN	COMMUNE DE CHOQUEQUES	COMMUNE DE DIVION	COMMUNE DE HAINES L	COMMUNE DE LABELVRIE	COMMUNE DE LAPUGNOY	COMMUNE DE MARLES LE	COMMUNE DE SAILLY LA	COMMUNE DE VERMEILLES	DECHETTERIE CA BETHUNE BRUAY	PAV - CABBALY	SIVOM COMMUNAUTE DU	SUEZ RV NE - RUITZ	
01/10/2024	258,240	0,800			1,160		0,640													31,120	7,140		10,100	309,200
02/10/2024	263,810			0,320	0,720				4,020	0,720			0,200					1,140		22,720	8,880		6,960	309,490
03/10/2024	204,820			0,080	1,400		1,080	1,740					0,060				0,840			30,380	7,020		10,760	258,180
04/10/2024	232,690	0,020			0,680		0,180		1,160	0,700		0,280			0,180	0,240	0,240			30,900	5,860		18,760	291,890
05/10/2024	11,170						0,320													35,400				46,890
06/10/2024							0,640																	0,640
07/10/2024	182,590	1,500		0,240	0,680	0,600	0,360			0,600			0,500				0,580	0,900		32,160	15,020		10,300	246,030
08/10/2024	269,270	0,880			1,040	0,140	0,300			0,620		0,780					0,760			15,140	9,880		13,520	312,330
09/10/2024	242,820			0,260	0,700		0,480				0,720		0,460						0,960	26,860	8,220		12,700	294,180
10/10/2024	206,270			0,900	0,680					0,600		0,240	0,200	0,060			0,500			21,800	1,020		9,520	241,790
11/10/2024	221,650	1,000		0,420	0,560	0,360	0,720		4,460			0,580				0,220	1,000	0,860		27,100	6,320		16,300	281,550
12/10/2024	9,670						0,180													35,480				45,330
13/10/2024									0,900															0,900
14/10/2024	209,210			0,600	1,420		2,400			0,620		0,260	0,200				0,500			13,380	18,420		7,540	254,550
15/10/2024	254,860			0,620	1,060					0,620			0,120		0,260		0,740			21,820	7,840		9,760	297,700
16/10/2024	254,320				0,920		0,520		2,460				0,240							21,160	7,920		13,640	301,180
17/10/2024	227,350	1,680		0,560	1,140		0,740			0,560		0,160			0,160					31,880	6,360		21,900	292,490
18/10/2024	240,960	0,400		1,020	0,180		0,320		3,140				0,100			0,300	0,480		0,500	18,240	5,600		16,900	288,140
19/10/2024	11,470																			26,660				38,130
20/10/2024							0,360																	0,360
21/10/2024	213,960			1,680	0,900	0,900		2,380	1,920	0,700	0,760		0,160							13,220	18,920	0,480	17,640	273,620
22/10/2024	268,380				0,340	1,020											0,760			34,100	7,860		16,660	329,120
23/10/2024	267,590			0,420	0,460								0,200				0,800			33,400	8,660		18,560	330,090
24/10/2024	219,710	0,520		0,300	1,600		0,860			1,700		0,220					1,220			15,400	7,300		13,040	261,870
25/10/2024	242,000	0,380	0,280	0,100	1,040				7,400	0,520						0,400	0,840			29,880	7,000		11,640	301,480
26/10/2024	11,490																			33,400				44,890
27/10/2024							0,660																	0,660
28/10/2024	229,570			1,400	0,640		0,100			0,620		0,440	0,380			0,880	0,660			19,900	19,620		12,680	286,890
29/10/2024	280,980			0,280	1,020		0,480										0,460			32,980	9,340		17,220	342,760
30/10/2024	257,810			1,600	0,500				4,320	0,720		0,380	0,100	0,580			2,080	0,560		20,960	10,280		14,120	314,010
31/10/2024	210,770	0,940		0,340	1,320	0,620		2,700	2,800	1,800		0,160				0,380	0,740			22,440	6,180	0,280	10,660	262,130
Total général	5503,430	8,120	0,280	11,140	20,160	3,640	11,340	6,820	32,580	11,100	1,480	3,500	2,920	0,640	0,600	2,420	13,200	3,460	1,460	697,880	210,660	0,760	310,880	6858,470

Détail des Déchets Extérieurs Entrants

Date de sortie	VRV HDF AMIENS		Total pour VRV HDF AMIENS	VRV HDF SECLUN		Total pour VRV HDF SECLUN
	PILLON TRANSPORTS	VRVHDF - AMIENS - CYCLAMED		ETABLISSEMENTS BAUDELET	VRVHDF - SECLUN - CYCLAMED	
01/10/2024	0,000		0,000	0,000	2,380	2,380
02/10/2024					5,220	5,220
03/10/2024		2,220	2,220			
04/10/2024					2,520	2,520
05/10/2024						
06/10/2024						
07/10/2024						
08/10/2024					10,900	10,900
09/10/2024					9,660	9,660
10/10/2024						
11/10/2024						
12/10/2024						
13/10/2024						
14/10/2024					2,540	2,540
15/10/2024					3,300	3,300
16/10/2024					9,760	9,760
17/10/2024	21,700	2,800	24,500	15,500		15,500
18/10/2024						
19/10/2024						
20/10/2024						
21/10/2024				20,480	2,360	22,840
22/10/2024					4,620	4,620
23/10/2024		2,040	2,040	14,320	9,500	23,820
24/10/2024				16,900	2,340	19,240
25/10/2024					2,160	2,160
26/10/2024						
27/10/2024						
28/10/2024				15,360		15,360
29/10/2024				12,860	4,260	17,120
30/10/2024				15,920	7,680	23,600
31/10/2024				17,100	5,120	22,220
Total général	21,700	7,060	28,760	128,440	84,320	212,760

Performance énergétique

Le résultat de la performance énergétique du mois est de 64,96 %.

C.V.E. Labeuvrière

Rapport Mensuel d'Exploitation

Novembre 2024



Point sécurité

La sécurité de nos collaborateurs est un point important, c'est pourquoi nous avons développé un outil intitulé « V.I.V.R.E », que nous pratiquons au quotidien dans notre management de la sécurité. Voici nos résultats :

Nombre d'accident de travail avec arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail sans arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail bénins =	0	depuis début janvier =	4
Nombre de visites sécurité réalisées =	0	depuis début janvier =	23
Nombre de causeries sécurité réalisées =	1	depuis début janvier =	9

Données d'Exploitation

2024		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
Exploitation	C.V.E. Temps de Fonctionnement Théorique par Equipement (heure)	744	696	744	720	744	720	744	744	720	744	720
	L2 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	285,06	138,34	85,03	600,52	32,27	0,00	0,00	0,00	259,58	227,81	0,00
	L3 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	386,23	644,43	704,64	300,30	730,69	638,61	607,73	665,24	618,99	561,63	649,35
	GTA 1 : Temps de Fonctionnement (heure)	385,00	638,50	700,00	201,13	738,97	644,53	608,04	653,14	682,45	577,00	646,19
	% Disponibilité GTA1	99,68%	99,08%	99,34%	66,98%	101,13%	100,93%	100,05%	98,18%	110,25%	102,74%	99,51%
	L2 : Déchets Traités (tonne)	1 425,31	691,72	425,13	3 002,58	161,35	0,00	0,00	0,00	1 297,90	1 139,03	0,00
	L3 : Déchets Traités (tonne)	4 055,42	6 573,16	7 257,78	3 003,00	7 306,89	6 258,38	5 773,44	6 319,74	6 066,15	5 616,28	6 493,53
	C.V.E. : Total Déchets Traités (tonne)	5 480,73	7 264,89	7 682,91	6 005,58	7 468,24	6 258,38	5 773,44	6 319,74	7 364,05	6 755,31	6 493,53
	Déchets Entrants : Ordures Ménagères (tonne)	5 867,33	5 439,45	5 705,72	5 691,94	5 935,92	4 905,30	5 614,13	5 229,60	5 180,99	5 849,71	5 331,20
	Déchets Entrants : D.I.B., Encombrants - DECH(tonne)	559,66	680,00	846,54	774,60	812,54	689,12	798,42	862,92	679,62	697,88	611,36
	Déchets Entrants : Refus de tri (tonne)	299,26	269,24	266,40	268,46	299,44	249,14	289,44	296,98	298,54	310,88	291,12
	Béthune Bruay : Total Déchets Entrants (tonne)	6 726,25	6 388,69	6 818,66	6 735,00	7 047,90	5 843,56	6 701,99	6 389,50	6 159,15	6 858,47	6 233,68
	Autres Clients : Total Déchets Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40	246,22	107,16	175,20	241,52	416,56
	Autres Clients : Total Déchets DIB Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40	246,22	107,16	175,20	241,52	416,56
	Autres Clients : Total Déchets OM Entrants (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Détournés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Transférés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Reçus (tonne)	7 528,39	6 530,39	7 088,26	6 846,38	7 213,08	6 032,96	6 948,21	6 496,66	6 334,35	7 099,99	6 650,24
	C.V.E. : Evacuation Mâchefers (tonne)	1 851,76	1 802,46	1 662,38	1 514,96	1 473,90	1 681,82	1 765,30	1 593,98	2 335,70	1 447,76	1 510,82
	C.V.E. : Evacuation Ferrailles (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Evacuation Cendres Volantes Electrofiltre (tonne)	186,88	139,58	103,64	132,80	111,00	121,82	102,56	104,28	135,56	124,30	110,14
	C.V.E. : Evacuation Produits Sodiques Résiduels (tonne)	64,06	66,68	99,44	93,60	95,34	88,50	77,66	93,02	118,44	86,30	56,46
	L2 : Vapeur Produite (tonne)	5 140,0	2 547,9	1 647,0	11 562,4	647,9	0	0	0	4 185	3 310	0
	L3 : Vapeur Produite (tonne)	12 148,0	14 704,3	16 119,3	6 961	18 971	16 801	16 360	18 373	16 304	14 960	17 574
	C.V.E. : Total Vapeur Produite (tonne)	17 288,0	17 252,2	17 766,3	18 533,2	19 618,9	16 801,0	16 360,0	18 373,0	20 489,0	18 270	17 574
	CRODA : Vapeur Livrée (tonne)	3 596,34	4 226,41	4 154,00	3 056,50	4 341,18	3 816,31	3 428,59	3 639,34	4 011,18	3 447,19	4 152,44
Electricité	C.V.E. : Total Production Electricité (kWh) GTA Compteur officiel	711 422	1 483 516	1 747 687	596 203	1 841 266	1 562 328	1 567 312	1 799 546	1 872 062	1 276 031	1 274 765
	C.V.E. : Achat Electricité EDF (kWh) <i>exclut du factuel</i>	275 189	40 361,08	30 987	440 289	5 011	39 411	74 841	61 947,25	29 935	102 874	58 888
	C.V.E. : Electricité Livrée EDF (kWh) <i>factuel</i>	318 091	836 505	1 099 793	355 617	1 114 773	981 574	979 502	1 102 303	1 195 137	700 953	688 465
	C.V.E. : Electricité Auto Consommée (kWh)	393 331	647 011	647 894	240 587	726 493	580 754	587 810	697 243	676 925	575 079	586 300
	C.V.E. : Electricité totale Consommée (kWh)	668 520	887 372	678 881	680 876	731 504	620 165	662 651	759 191	706 860	677 953	645 188
Consommables Process	C.V.E. : Froid (t)						10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	C.V.E. : GNR (t) Index			50,00	0,00							
	C.V.E. : GNR (t)	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	40,00	10,00	0,00
	C.V.E. : Gaz (MWh) <i>site GRDF ou Facture</i>	639,88	328,30	266,17	637,60	62,57	245,80	265,12	302,8	251,120	381,35	232,31
	C.V.E. : Eau Industrielle forage (m3)	23,16	85,15	94,80	35,39	48,48	33,86	33,86	43,48	55,79	55,70	13,82
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) - envoyé par CRODA	5 245,00	5 785,00	5 497,00	4 719,00	5 674,00	4 816,00	4 604,00	5 035,00	5 605,00	4 929,00	5 383,00
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) achat	1 648,66	1 558,59	1 343,00	1 662,50	1 332,82	999,69	1 175,41	1 395,66	1 593,82	1 481,81	1 230,56
	C.V.E. : Eau Potable Compteur	1 773,00	570,00	2 497,00	2 072,00	1 251,00	289,00	471,00	558,00	506,00	462,00	403,00
	C.V.E. : Eau Potable Index Compteur (m3)	25 882,00	26 452,00	28 949,00	31 021,00	32 272,00	32 561,00	33 032,00	33 590	34 096	34 558	34 961
	C.V.E. : Bicarbonate de Sodium (tonne)	69,53	93,61	145,49	106,90	110,29	87,98	78,72	124,81	136,70	83,53	104,83
	C.V.E. : Charbon actif (tonne)	8,22	6,00	7	13	7	8	5	5	14	13	9
	C.V.E. : Urée Liquide 40% (tonne)	11,61	13,33	14	15	11	9	8	10	15	10	17

Evènements Techniques : Pannes et Arrêts

	L2	L3	GTA	Commun
01/11/2024		Même réparation que la veille sur un autre barreau		
02/11/2024				compleur RCU vapeur valeur négative
03/11/2024				
04/11/2024				
05/11/2024	Installation nouvelle technologie refroidissement des fumées			Contrôle Q18
06/11/2024	Installation nouvelle technologie refroidissement des fumées	Crible encrassé		Pas d'injection pompe phosphate, Découpe BAL garage pont 1
07/11/2024	Reprise d'étanchéité au pousseur	Lavage Dublix		Installation nouvelle télécommande pont 1
08/11/2024	Travaux sur le pousseur du four	Nettoyage convoyeur C2		Nettoyage salle API, Remise en place capteur témie 2 sur le pont 1
09/11/2024				
10/11/2024				
11/11/2024				
12/11/2024				Débordement par le haut lors du dépotage PSR, emplacement de 2 veins sur le grappin, essai de la navette
13/11/2024		Nettoyage Exploitek		Reprise de fuite BP4, Reprise de fuite conduite BCR, Installation BY PASS Strata, Maintenance complète du secheur d'air, Remplacement du câble d'alimentation usine
14/11/2024				
15/11/2024				Déchets très volumineux fosse et garage du pont 1
16/11/2024		Intervention d'astreinte sur la chaîne de decendrage 2		
17/11/2024				
18/11/2024		Maintenance groupe hydraulique, contrôle du ventilateur de tirage vibratoire, Maintenance convoyeur C2, Maintenance grenailage	Nettoyage et contrôle du groupe hydraulique	Contrôle des analyseur SA:
19/11/2024		Arrêt du four 3 pour équilibrage de la turbine du tiage, Recentrage du convoyeur C2 difficile car très encombré sur le dessous		
20/11/2024	Remise en état du trommel grenailage			Travaux sur la gestion des alarmes
21/11/2024	Remise en état du trommel grenailage	Remise en état du clapet du convoyeur C2		Travaux sur la gestion des alarmes
22/11/2024		Nettoyage convoyeur C2 et soufflage des filtres d'air primaire		Problème sur le compresseur d'air Keaser
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024	Remontage du C1	Contrôle des trappes d'étanchéité C2,		Remise en état du marche pied grappin, Dépotage PSR compliqué dû à un capteur fatigué
26/11/2024	Remontage du C1, Remis en état du grenailage	Maintenance et nettoyage du broyeur L3, Contrôle étalonnage du capteur charbon actif		Nettoyage salle API, Grappin 1 casse d'une dent a vor
27/11/2024				
28/11/2024				Grappin 1 : griffe cassé
29/11/2024				
30/11/2024		Fuite chaudiere		

Évènements Environnementaux

DEPASSEMENTS LIGNE 2				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS

DEPASSEMENTS LIGNE 3				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
01/11/2024	CO	18:00	Déchets trop riches	Contrôle broyeur injection Changement des déchets
02/11/2024	HCL	6:00		
25/11/2024	CO	3:00		

Qualité des rejets - Ligne 2

2024 CONCENTRATIONS MOYENNES LIGNE 2

Paramètres	Unités (sur gaz secs à 11% d'O2)	VALEURS LIMITES JOUR		RESULTATS DES MESURES MENSUELLES												Moyenne annuelle
		Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets	Arrêté préfectoral 06/03/201 4	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	
Poussières totales	mg/Nm3	5	10	0.93	0.83	1.11	0.94	0.62	0	0	0	1.28	1.33	0		0.64
Carbone organique total (COT)	mg/Nm3	10	10	0.12	0.09	0.13	0.23	0.41	0	0	0	0.41	0.41	0		0.16
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm3	8	10	2.68	2.92	3.85	5.12	0.05	0	0	0	4.45	6.46	0		2.32
Dioxyde de Soufre (SO2)	mg/Nm3	40	50	6.9	7.14	12.08	6.11	2.08	0	0	0	3.66	5.24	0		3.93
Oxydes d'Azote (NOx)	mg/Nm3	150	200	150.93	146.82	132.36	133.37	136.01	0	0	0	118.41	124.62	0		85.68
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm3	50	50	30.5	29.19	33.61	28.42	23.63	0	0	0	20.38	25.15	0		17.35
Ammoniac (NH3)	mg/Nm3	15	30	8.03	7.26	7.62	4.69	1.67	0	0	0	2.46	2.89	0		3.15
Acide fluorhydrique (HF)	mg/Nm3	1	1	0.33	0.33	0.31	0.12	0	0	0	0	0	0	0		0.10
H2O		-	-	14.2	15.73	13.3	16.09	19.44	0	0	0	15.99	16.82	0		10.14
O2		15	15	11.19	11.09	10.12	11.1	11.37	0	0	0	8.89	9.45	0		6.66
T2S		850	850	1148.9	1119	935.5	989.2	1064.6	0	0	0	1019.8	1009.6	0		662.42
Mercure (Hg) Mesure ponctuel	ug/Nm3	20		4.5			1.3					0.15	0.17			1.53

Qualité des rejets - Ligne 3

2024 CONCENTRATIONS MOYENNES LIGNE 3

		VALEURS LIMITES JOUR		RESULTATS DES MESURES MENSUELLES												
Paramètres	Unités (sur gaz secs à 11% d'O2)	Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets	Arrêté préfectoral I 06/03/2014	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Moyenne annuelle
Poussières totales	mg/Nm3	5	10	2.21	2.35	0.14	3.25	1.85	1.29	1.18	1.09	1.11	1.04	1.06		1.506
Carbone organique total (COT)	mg/Nm3	10	10	0.25	0.25	0.42	0.53	0.53	0.58	0.55	0.61	0.63	0.6	0.59		0.504
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm3	8	10	5.39	5.69	6.15	6.43	6.37	6.49	7.23	7.24	7.39	6.82	7.12		6.575
Dioxyde de Soufre (SO2)	mg/Nm3	40	50	5.64	5.73	4	5.74	6.29	5.73	4.43	4.1	4.16	4.33	3.84		4.908
Oxydes d'Azote (NOx)	mg/Nm3	150	200	138.32	137.33	137.09	137.6	134.02	132.6	134.9	128.51	131.44	130.17	133.01		134.090
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm3	50	50	11.61	11.56	12.31	16.78	14.23	14.39	11.82	10.39	11.27	10.96	9.5		12.256
Ammoniac (NH3)	mg/Nm3	15	30	4.02	4.39	3.53	7.74	5.61	5.43	4.08	3.55	4.65	4.36	2.68		4.549
Acide fluorhydrique (HF)	mg/Nm3	1	1	0.13	0.22	0.14	0.07	0.08	0.1	0.13	0.16	0.1	0.1	0.08		0.119
H2O		-	-	12.37	12.49	12.96	12.94	12.86	13.18	13.21	13.57	13.71	13.86	13.46		13.146
O2		15	15	12.74	12.63	12.78	13.23	13.25	12.96	12.67	12.4	12.48	12.43	12.02		12.690
T2S		850	850	1128.4	1175.5	1153.2	1074.5	1001.5	1087.6	1117.3	1017.4	1007.3	1147.2	1171.4		1,098
Mercure (Hg) Mesure ponctuel	ug/Nm3	20		0.15	11	4	1.6	0.45	4.1	0.348	0.17	1.2	0			2

Détail des Déchets Entrants Béthune Bruay

Date de sortie																										
	CA DE BETHUNE-BRUAY-ARTOIS-LYS ROM	CG22-CAMBRIN	COMMISSARIAT DE MARLES LES MINES	COMMUNE D'ANNEZIN	COMMUNE D'AUCHEL	COMMUNE D'HAILLICOURT	COMMUNE DE BETHUNE	COMMUNE DE BEUVRY	COMMUNE DE BRUAY LA	COMMUNE DE CALONNE R	COMMUNE DE CAMBLAIN	COMMUNE DE CAUCHY A	COMMUNE DE CHOQUEQUES	COMMUNE DE DIVION	COMMUNE DE HAINES L	COMMUNE DE LABEUVRE	COMMUNE DE LAPUGNOY	COMMUNE DE MARLES LE	COMMUNE DE SAILLY LA	COMMUNE DE VERMEILLES	DECHETTERIE CA BETHUNE BRUAY	PAV -CABBALR	SUEZ RV NE - RUITZ			
01/11/2024	219,180																				39,980	9,040		268,200		
02/11/2024																					15,060			15,060		
03/11/2024	0,000	0,000																								
04/11/2024	218,070	0,680		0,440	0,940									0,480					0,660		27,060	18,020	21,340	287,690		
05/11/2024	289,040			0,220	0,860								0,600		0,880			0,440			18,460	11,040	11,040	332,580		
06/11/2024	261,790	2,410		1,580	0,420				4,220					0,100				0,860			31,100	8,740	20,460	331,680		
07/11/2024	218,860			0,440	0,700					0,780	0,680			0,140		0,200				21,100	6,060	12,340	261,300			
08/11/2024	252,580	0,080		0,600	1,240		0,500		1,200	0,580			0,200				0,320	0,360	1,440	0,560	18,140	9,060	16,840	303,700		
09/11/2024	10,660						1,120														44,500			56,280		
10/11/2024	0,000	0,000																								
11/11/2024	183,760																				7,360	16,480		207,600		
12/11/2024	246,770			0,520	1,060					0,740				0,360			0,200	0,400			29,900	10,120	17,560	307,630		
13/11/2024	252,520			0,560	1,740				1,840	0,460								0,640			10,380	9,260	14,200	291,600		
14/11/2024	222,050			0,820	1,160																33,480	7,380	16,320	281,210		
15/11/2024	244,870	0,300		0,680		0,580	1,700	2,220				0,540	0,320			0,160	0,760	0,200		10,880	8,980	14,100	286,290			
16/11/2024	4,900					0,520															40,660			46,080		
17/11/2024	0,000	0,000																								
18/11/2024	216,850	0,620		1,040	1,480	2,180	0,340			0,800				0,240				1,080	0,380	0,460	3,160	18,760	18,200	265,590		
19/11/2024	278,800				0,880				2,040			0,520	0,320	0,240				0,720			22,100	10,520	14,320	330,460		
20/11/2024	251,680	0,360		0,680	0,660													0,820			25,680	8,320	18,800	307,000		
21/11/2024	213,610			0,100	1,240					0,680				0,100	0,840						21,320	5,740	12,200	255,830		
22/11/2024	232,580	0,700		0,300	0,440				3,020	0,680						0,100	0,480	1,740	1,200		14,420	8,860	11,240	275,760		
23/11/2024	12,520																				44,400			56,920		
24/11/2024						0,320																		0,320		
25/11/2024	215,270	2,320		0,900	0,580	0,940	0,200			1,420			0,200				0,420	0,440			7,040	19,960	12,980	262,670		
26/11/2024	258,150			0,140	1,920					1,320			0,100	0,980							14,360	11,600	10,620	299,190		
27/11/2024	246,660	0,460			1,200				5,500	0,740			0,060	0,300				0,260			36,140	4,000	17,980	313,300		
28/11/2024	210,300			0,280	1,860		0,540	1,860		0,600					0,680						23,300	6,920	13,840	260,180		
29/11/2024	234,970			0,320	0,360		0,840		1,640	1,900							0,280	0,680	0,800		17,700	9,360	16,740	285,590		
30/11/2024	10,290																				33,680			43,970		
Total général	0,000	0,000	5006,730	7,570	0,360	8,940	19,420	3,120	4,960	3,560	21,680	10,700	0,680	0,520	2,020	3,260	2,400	0,300	1,860	9,200	4,020	1,680	611,360	218,220	291,120	6233,680

Détail des Déchets Extérieurs Entrants

Date de sortie	VRV HDF AMIENS		Total pour VRV HDF AMIENS	VRV HDF SECLIN		Total pour VRV HDF SECLIN
	PILLON TRANSPORTS	VRVHDF - AMIENS - CYCLAMED		ETABLISSEMENT S BAUDELET	VRVHDF - SECLIN - CYCLAMED	
01/11/2024						
02/11/2024						
03/11/2024						
04/11/2024				19,820	4,320	24,140
05/11/2024				19,660	6,380	26,040
06/11/2024				21,540	2,680	24,220
07/11/2024		5,020	5,020	13,120	7,040	20,160
08/11/2024						
09/11/2024						
10/11/2024						
11/11/2024						
12/11/2024				13,660		13,660
13/11/2024				10,180		10,180
14/11/2024	43,800		43,800	17,360	2,600	19,960
15/11/2024					7,620	7,620
16/11/2024						
17/11/2024						
18/11/2024				12,400	2,520	14,920
19/11/2024	25,040		25,040	14,080	7,040	21,120
20/11/2024	17,340		17,340	12,200	6,520	18,720
21/11/2024				16,860		16,860
22/11/2024					7,080	7,080
23/11/2024						
24/11/2024						
25/11/2024				20,380		20,380
26/11/2024		2,480	2,480	15,140	7,460	22,600
27/11/2024	13,800		13,800	14,120	2,220	16,340
28/11/2024	17,960	2,840	20,800		4,280	4,280
29/11/2024						
30/11/2024						
Total général	117,940	10,340	128,280	220,520	67,760	288,280

Performance énergétique

Le résultat de la performance énergétique du mois est de 84,40 %.

C.V.E. Labeuvrière

Rapport Mensuel d'Exploitation

Décembre 2024



Point sécurité

La sécurité de nos collaborateurs est un point important, c'est pourquoi nous avons développé un outil intitulé « V.I.V.R.E », que nous pratiquons au quotidien dans notre management de la sécurité. Voici nos résultats :

Nombre d'accident de travail avec arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail sans arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail bénins =	0	depuis début janvier =	3
Nombre de visites sécurité réalisées =	2	depuis début janvier =	28
Nombre de causeries sécurité réalisées =	0	depuis début janvier =	9

Données d'Exploitation

2024		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Exploitation	C.V.E. : Temps de Fonctionnement Théorique par Equipement (heure)	744	696	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8 784
	L2 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	285,06	138,34	85,03	600,52	32,27	0,00	0,00	0,00	259,58	227,81	0,00	0,00	1 629
	L3 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	386,23	644,43	704,64	300,30	730,69	638,61	607,73	665,24	618,99	561,63	649,35	722,87	7 230,70
	GTA 1 : Temps de Fonctionnement (heure)	385,00	638,50	700,00	201,13	738,97	644,53	608,04	653,14	682,45	577,00	646,19	716,10	7 191
	% Disponibilité GTA1	99,68%	99,08%	99,34%	66,98%	101,13%	100,93%	100,05%	98,18%	110,25%	102,74%	99,51%	99,06%	99,45%
	L2 : Déchets Traités (tonne)	1 425,31	691,72	425,13	3 002,58	161,35	0,00	0,00	0,00	1 297,90	1 139,03	0,00	0,00	8 143
	L3 : Déchets Traités (tonne)	4 055,42	6 573,16	7 257,78	3 003,00	7 306,89	6 258,38	5 773,44	6 319,74	6 066,15	5 616,28	6 493,53	7 734,67	72 458,43
	C.V.E. : Total Déchets Traités (tonne)	5 480,73	7 264,89	7 682,91	6 005,58	7 468,24	6 258,38	5 773,44	6 319,74	7 364,05	6 755,31	6 493,53	7 734,67	80 601
	Déchets Entrants : Ordures Ménagères (tonne)	5 867,33	5 439,45	5 705,72	5 692,33	5 935,92	4 905,30	5 614,13	5 229,60	5 180,99	5 849,71	5 331,20	5 736,27	66 488
	Déchets Entrants : D.I.B., Encombrants : DECH(tonne)	559,66	680,00	846,54	774,60	812,54	689,12	798,42	862,92	679,62	697,88	611,36	530,38	8 543
	Déchets Entrants : Refus de tri (tonne)	299,26	269,24	266,40	268,46	299,44	249,14	289,44	296,98	298,54	310,88	291,12	258,68	3 398
	Béthune Bruay : Total Déchets Entrants (tonne)	6 726,25	6 388,69	6 818,66	6 735,39	7 047,90	5 843,56	6 701,99	6 389,50	6 159,15	6 858,47	6 233,68	6 525,33	78 429
	Autres Clients : Total Déchets Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40	246,22	107,16	175,20	241,52	416,56	437,00	3 303
	Autres Clients : Total Déchets DIB Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18	189,40	246,22	107,16	175,20	241,52	416,56	437,00	3 303
	Autres Clients : Total Déchets OM Entrants (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	C.V.E. : Total Déchets Détournés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	C.V.E. : Total Déchets Transférés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	C.V.E. : Total Déchets Receptionnés (tonne)	7 528,39	6 530,39	7 088,26	6 846,77	7 213,08	6 032,96	6 948,21	6 496,66	6 334,35	7 099,99	6 650,24	6 962,33	81 731,63
	C.V.E. : Evacuation Mâchelets (tonne)	1 851,76	1 802,46	1 662,38	1 514,96	1 473,90	1 681,82	1 765,30	1 593,98	2 335,70	1 447,76	1 510,82	1 507,68	20 149
	C.V.E. : Evacuation Ferrailles (tonne)	0,00	6,08	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31
	C.V.E. : Evacuation Cendres Volantes Electrofiltre (tonne)	186,88	139,58	103,64	132,80	111,00	121,82	102,56	104,28	135,56	124,30	110,14	148,38	1 521
	C.V.E. : Evacuation Produits Sodiques Résiduels (tonne)	64,06	66,68	99,44	93,60	95,34	88,50	77,66	93,02	118,44	86,30	56,46	90,46	1 030
	L2 : Vapeur Produite (tonne)	5 140,0	2 547,9	1 647,0	11 552,4	647,9	0	0	0	4 185	3 310	0	0	29 030
	L3 : Vapeur Produite (tonne)	12 148,0	14 704,3	16 119,3	6 981	18971	16 801	16 360	18 373	16 304	14 960	17 574	19 735	189 030
	C.V.E. : Total Vapeur Produite (tonne)	17 288,0	17 252,2	17 766,3	18 533,2	19 618,9	16 801,0	16 360,0	18 373,0	20 489,0	18 270	17 574	19 735	218 061
	CRODA : Vapeur Livrée (tonne)	3 596,34	4 226,41	4 154,00	3 056,50	4 341,18	3 816,31	3 428,59	3 639,34	4 011,18	3 447,19	4 152,44	3 739,00	45 608
Electricité	C.V.E. : Total Production Electricité (kWh) GTA Compteur officiel	711 422	1 483 516	1 747 687	596 203	1 841 266	1 562 328	1 567 312	1 799 546	1 872 062	1 276 031	1 274 765	1 335 015	17 067 153
	C.V.E. : Achat Electricité EDF (kWh) enveloppe ou facture	275 189	40 361,08	30 987	440 289	5 011	39 411	74 841	61 947,25	29 935	102 874	58 888	18 984	1 178 718
	C.V.E. : Electricité Livrée EDF (kWh) facture	318 091	836 505	1 099 793	355 617	1 114 773	981 574	979 502	1 102 303	1 195 137	700 953	688 465	659 585	10 032 298
	C.V.E. : Electricité Auto Consommée (kWh)	393 331	647 011	647 894	240 587	726 493	580 754	587 810	697 243	676 925	575 079	586 300	675 430	7 034 855
	C.V.E. : Electricité totale Consommée (kWh)	668 520	687 372	678 881	680 876	731 504	620 165	662 651	759 191	706 880	677 953	645 188	694 414	8 213 573
Consommables Process	C.V.E. : Fioul (l)			50,00	0,00		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	50 000
	C.V.E. : GNR (l) Index			50,00	0,00	0,00								50
	C.V.E. : GNR (l)	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	40,00	10,00	0,00	50,00	500
	C.V.E. : Gaz (MWh) site GRDF ou Facture	639,88	328,30	266,17	637,60	62,57	245,80	265,12	302,8	251,120	381,35	232,31	65,55	3 670
	C.V.E. : Eau Industrielle forage (m3)	23,16	85,15	94,80	35,39	48,48	33,86	33,86	43,48	55,79	55,70	13,82	13,87	537
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) - envoyé par CRODA	5 245,00	5 785,00	5 497,00	4 719,00	5 674,00	4 816,00	4 604,00	5 035,00	5 605,00	4 929,00	5 383,00	5 614,00	62 906
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) achat	1 648,66	1 558,59	1 343,00	1 662,50	1 332,82	999,69	1 175,41	1 395,66	1 593,82	1 481,81	1 230,56	1 875,00	17 298
	C.V.E. : Eau Potable Compteur	1 773,00	570,00	2 497,00	2 072,00	1 251,00	289,00	471,00	558,00	506,00	462,00	403,00	391,00	11 243
	C.V.E. : Eau Potable Index Compteur (m3)	25 882,00	26 452,00	28 949,00	31 021,00	32 272,00	32 561,00	33 032,00	33 590	34 096	34 558	34 961	35 352	
	C.V.E. : Bicarbonate de Sodium (tonne)	69,53	93,61	145,49	106,90	110,29	87,98	78,72	124,81	136,70	83,53	104,83	74,36	1 217
	C.V.E. : Charbon actif (tonne)	8,22	6,00	7	13	7	8	5	5	14	13	9	12	107
	C.V.E. : Urée Liquide 40% (tonne)	11,61	13,33	14	15	11	9	8	10	15	10	10	11	73

Evènements Techniques : Pannes et Arrêts

2024	Four 2	Four 3	GTA M+M	Travaux sur les communs
1-Dec		Explosion + 10mmCE	Coupage G/LA	
2-Dec		Explosion + 24.8 mmCE		Bourrage V2
3-Dec			Déclenchement GTA	Bourrage pont 1
4-Dec		Explosion + 13 mmCE		
5-Dec		Explosion + 27.5 mmCE		Endoquer cable électrique pont 1 HS
6-Dec				
7-Dec				
8-Dec		Explosion + 38 mmCE		Bourrage V13.1
9-Dec				Bourrage V13.1
10-Dec			Déclenchement GTA	
11-Dec				Défaut vis transport bicarbonate
12-Dec				Défaut vis transport bicarbonate
13-Dec				
14-Dec				
15-Dec				Blocage pont 1
16-Dec				
17-Dec				Déclenchement silo charbon lors du dépotage
18-Dec		Déclenchement soupape ballon	Déclenchement GTA	
19-Dec				
20-Dec				
21-Dec				
22-Dec				
23-Dec		Explosion + 7.7mmCE		
24-Dec				
25-Dec				Bourrage C2
26-Dec		Perte analyseur MIR		
27-Dec			Déclenchement GTA	Bourrage V13.1
28-Dec				Cable niveau marche pont 1 HS
29-Dec				
30-Dec		Explosion + 11.2 mmCE		

Évènements Environnementaux

DEPASSEMENTS LIGNE 2				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS

DEPASSEMENTS LIGNE 3				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
11/12/2024	HCL	15:00	Défaut contrôleur de vibration vers le transport bicarbonate	Remise en service à plusieurs reprises
16/12/2024	CO	1:30	Glissement de déchet + four plafonné à 34T/h	Baisse de l'air primaire et augmentation de l'air secondaire
23/12/2024	CO	2:00	Chute d'OM dans le four Pic important de CO chaud	Baisse de l'air primaire
29/12/2024	CO	13:00	Four chargé suite à la chute d'OM jusqu'à la zone 3 - CO chaud	Baisse de l'air primaire et augmentation de l'air secondaire à 100%
30/12/2024	CO	21:00		

Qualité des rejets - Ligne 2

2024 CONCENTRATIONS MOYENNES LIGNE 2

Paramètres	Unités (sur gaz secs à 11% d'O ₂)	VALEURS LIMITES JOUR		RESULTATS DES MESURES MENSUELLES												Moyenne annuelle
		Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets	Arrêté préfectoral I 06/03/201 4	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	
Poussières totales	mg/Nm ³	5	10	0.93	0.83	1.11	0.94	0.62	0	0	0	1.28	1.33	0	0	0.59
Carbone organique total (COT)	mg/Nm ³	10	10	0.12	0.09	0.13	0.23	0.41	0	0	0	0.41	0.41	0	0	0.15
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm ³	8	10	2.68	2.92	3.85	5.12	0.05	0	0	0	4.45	6.46	0	0	2.13
Dioxyde de Soufre (SO ₂)	mg/Nm ³	40	50	6.9	7.14	12.08	6.11	2.08	0	0	0	3.66	5.24	0	0	3.60
Oxydes d'Azote (NO _x)	mg/Nm ³	150	200	150.93	146.82	132.36	133.37	136.01	0	0	0	118.41	124.62	0	0	78.54
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm ³	50	50	30.5	29.19	33.61	28.42	23.63	0	0	0	20.38	25.15	0	0	15.91
Ammoniac (NH ₃)	mg/Nm ³	15	30	8.03	7.26	7.62	4.69	1.67	0	0	0	2.46	2.89	0	0	2.89
Acide fluorhydrique (HF)	mg/Nm ³	1	1	0.33	0.33	0.31	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09
H ₂ O		-	-	14.2	15.73	13.3	16.09	19.44	0	0	0	15.99	16.82	0	0	9.30
O ₂		15	15	11.19	11.09	10.12	11.1	11.37	0	0	0	8.89	9.45	0	0	6.10
T ₂ S		850	850	1148.9	1119	935.5	989.2	1064.6	0	0	0	1019.8	1009.6	0	0	607.22
Mercure (Hg) Mesure ponctuel	ug/Nm ³	20		4.5			1.3					0.15	0.17			1.53

Qualité des rejets - Ligne 3

2024 CONCENTRATIONS MOYENNES LIGNE 3

Paramètres	Unités (sur gaz secs à 11% d'O2)	VALEURS LIMITES JOUR		RESULTATS DES MESURES MENSUELLES												Moyenne annuelle
		Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets	Arrêté préfectoral 06/03/2014	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	
Poussières totales	mg/Nm3	5	10	2.21	2.35	0.14	3.25	1.85	1.29	1.18	1.09	1.11	1.04	1.06	1.06	1.469
Carbone organique total (COT)	mg/Nm3	10	10	0.25	0.25	0.42	0.53	0.53	0.58	0.55	0.61	0.63	0.6	0.59	0.58	0.510
Acide Chlorhydrique (HCl)	mg/Nm3	8	10	5.39	5.69	6.15	6.43	6.37	6.49	7.23	7.24	7.39	6.82	7.12	6.75	6.589
Dioxyde de Soufre (SO2)	mg/Nm3	40	50	5.64	5.73	4	5.74	6.29	5.73	4.43	4.1	4.16	4.33	3.84	3.89	4.823
Oxydes d'Azote (NOx)	mg/Nm3	150	200	138.32	137.33	137.09	137.6	134.02	132.6	134.9	128.51	131.44	130.17	133.01	134.17	134.097
Monoxyde de carbone (CO)	mg/Nm3	50	50	11.61	11.56	12.31	16.78	14.23	14.39	11.82	10.39	11.27	10.96	9.5	10.73	12.129
Ammoniac (NH3)	mg/Nm3	15	30	4.02	4.39	3.53	7.74	5.61	5.43	4.08	3.55	4.65	4.36	2.68	3.61	4.471
Acide fluorhydrique (HF)	mg/Nm3	1	1	0.13	0.22	0.14	0.07	0.08	0.1	0.13	0.16	0.1	0.1	0.08	0.07	0.115
H2O		-	-	12.37	12.49	12.96	12.94	12.86	13.18	13.21	13.57	13.71	13.86	13.46	13.74	13.196
O2		15	15	12.74	12.63	12.78	13.23	13.25	12.96	12.67	12.4	12.48	12.43	12.02	11.99	12.632
T2S		850	850	1128.4	1175.5	1153.2	1074.5	1001.5	1087.6	1117.3	1017.4	1007.3	1147.2	1171.4	1150	1,103
Mercurure (Hg) Mesure ponctuel	ug/Nm3	20		0.15	11	4	1.6	0.45	4.1	0.348	0.17	1.2	0			2

Détail des Déchets Entrants Béthune Bruay

Date de sortie																										
	CA DE BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS ROM	CGRZ - CAMBRIN	COMMISSARIAT BETHUNE	COMMISSARIAT MARLES LES MINES	COMMUNE DANNEZIN	COMMUNE D'AUCEL	COMMUNE D'AUCHY LES	COMMUNE D'HAULCOUR	COMMUNE DE BETHUNE	COMMUNE DE BRUY	COMMUNE DE BRUY LA	COMMUNE DE CALONNE R	COMMUNE DE CHOQUEUX	COMMUNE DE DIVON	COMMUNE DE HAINES L	COMMUNE DE LABELVRIE	COMMUNE DE LAPUGNOY	COMMUNE DE MARLES LE	COMMUNE DE SAILLY LA	COMMUNE DE VERMELLES	DECHETTERIE CA BETHUNE BRUAY	PAV - CABBALR	SUEZ IV NE - RUITZ			
01/12/2024																										
02/12/2024			219,920			0,340	0,580		0,340			0,740		2,080	0,440	0,460		0,720		0,500	12,440	17,320	7,340	263,220		
03/12/2024			266,330			0,120	0,880				5,340		0,500	0,280				0,700			41,960	13,580	19,640	349,330		
04/12/2024			261,170	1,300		0,340	0,620	0,480				1,940	0,180	0,220				0,880			7,360	7,520	14,100	296,110		
05/12/2024			185,420	0,260			0,280	1,980				1,520		0,200					0,360		27,280	5,840	11,780	234,920		
06/12/2024			225,890	1,680			0,060	0,260			3,000	1,200	0,300			0,640	0,320	0,460			3,860	9,420	11,560	258,650		
07/12/2024			24,940																		29,180			54,120		
08/12/2024	0,000	0,000																								
09/12/2024			222,640			0,960	1,730	0,300	0,180		4,680			0,800				0,440				20,380	7,180	259,290		
10/12/2024			274,730				1,100							0,660				0,340			32,880	11,380	17,280	338,370		
11/12/2024			239,590		0,680	0,220	0,200	0,500				1,440		0,480						0,420	19,300	8,960	10,780	282,570		
12/12/2024			214,470	3,070			0,140	1,420		0,240	3,200	0,620	0,220			0,260		0,600			14,380	5,520	19,020	263,160		
13/12/2024			235,300	0,300			0,860	0,600		0,740	0,880	1,360	0,180	0,340			0,260	0,700			19,820	8,760	17,520	287,620		
14/12/2024			10,070																		37,900			47,970		
15/12/2024	0,000	0,000																								
16/12/2024			209,030			0,260			2,140		4,820	3,420	0,180					1,020			3,320	19,480	6,540	250,210		
17/12/2024			264,510	1,820		0,360	0,960							0,240		0,440		0,720			34,600	10,320	19,080	333,050		
18/12/2024			260,270				1,200		0,460		3,320	0,620	0,500	0,200			0,460	0,840			28,360	7,740	11,120	315,090		
19/12/2024			207,450	0,140			0,280	2,540				0,560						0,420			24,020	5,300	20,660	261,370		
20/12/2024			237,520	0,260			0,340	0,260			1,800		0,940	0,220	0,360	0,340	0,320	0,300	0,220	0,360	16,540	9,760	11,640	281,180		
21/12/2024			10,450																		33,680			44,130		
22/12/2024	0,000	0,000																								
23/12/2024			208,830	0,740			0,360	1,840		2,580		1,300		0,360				0,460			6,160	18,320	4,940	245,890		
24/12/2024			254,130				0,180	1,290				2,340		0,480	0,500	0,400	0,120	0,220			21,600	17,240	7,200	305,700		
25/12/2024	0,000	0,000																								
26/12/2024			198,670					1,950			1,300			0,200				0,220			30,140	6,580	17,620	256,680		
27/12/2024			238,180	0,800			1,340	0,970		1,880	0,920		0,200	0,260	0,460		0,260	0,200			17,700	16,860	11,400	291,430		
28/12/2024			338,380																		24,380			362,760		
29/12/2024	0,000	0,000																								
30/12/2024			241,650				1,200	1,240			1,040		0,300			0,640	0,180	0,420			18,500	22,720	9,680	297,570		
31/12/2024			298,680	2,830				1,450		1,180				2,500							25,020	10,680	2,600	344,940		
Total général	0,000	0,000	5348,220	13,200	0,680	0,560	7,900	23,230	0,300	0,740	5,240	3,760	30,300	17,060	3,500	9,520	1,760	3,180	1,920	9,660	0,580	1,280	530,380	253,680	258,680	6525,330

Détail des Déchets Extérieurs Entrants

	VRV HOF AMIENS		Total pour VRV HOF AMIENS	VRV HOF DUNKERQUE		Total pour VRV HOF DUNKERQUE	VRV HOF SECLIN		Total pour VRV HOF SECLIN
Date de sortie	PILLON TRANSPORTS	VRVHOF - AMIENS - CYCLAMED		VRVHOF - DUNKERQUE			ETABLISSEMENT S BAUDELET	VRVHOF - SECLIN - CYCLAMED	
01/12/2024		0,000	0,000				0,000		0,000
02/12/2024	24,800		24,800					3,760	3,760
03/12/2024									
04/12/2024	45,980		45,980						
05/12/2024	25,440		25,440				15,940		15,940
06/12/2024							2,480		2,480
07/12/2024									
08/12/2024									
09/12/2024	26,220		26,220				8,160		8,160
10/12/2024	24,120		24,120				4,540		4,540
11/12/2024	24,940		24,940	0,080	0,080				
12/12/2024	46,180		46,180				7,220		7,220
13/12/2024		2,260	2,260						
14/12/2024									
15/12/2024									
16/12/2024							2,220		2,220
17/12/2024							4,660		4,660
18/12/2024							7,480		7,480
19/12/2024	25,000		25,000				2,240		2,240
20/12/2024	16,880	4,460	21,340				2,580		2,580
21/12/2024									
22/12/2024									
23/12/2024									
24/12/2024	18,980		18,980				4,520		4,520
25/12/2024									
26/12/2024	22,740		22,740				2,520		2,520
27/12/2024	22,100		22,100				4,940		4,940
28/12/2024									
29/12/2024									
30/12/2024	25,280		25,280				2,180		2,180
31/12/2024		2,080	2,080				4,020		4,020
Total général	348,660	8,800	357,460	0,080	0,080	0,000	79,460		79,460

Performance énergétique

Le résultat de la performance énergétique du mois est de 89,63 %.

Le résultat de la performance énergétique de l'année est de 74,48 %.

C.V.E. Labeuvrière

Rapport Mensuel d'Exploitation

Janvier 2024



Point sécurité

La sécurité de nos collaborateurs est un point important, c'est pourquoi nous avons développé un outil intitulé « V.I.V.R.E », que nous pratiquons au quotidien dans notre management de la sécurité. Voici nos résultats :

Nombre d'accident de travail avec arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail sans arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail bénins =	0	depuis début janvier =	0
Nombre de visites sécurité réalisées =	7	depuis début janvier =	7
Nombre de causeries sécurité réalisées =	0	depuis début janvier =	0

Données d'Exploitation

	2024	Janvier
Exploitation	C.V.E. Temps de Fonctionnement Théorique par Equipement (heure)	744
	L2 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	285,06
	L3 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	386,23
	GTA 1 : Temps de Fonctionnement (heure)	385,00
	% Disponibilité GTA1	99,68%
	L2 : Déchets Traités (tonne)	1 425,31
	L3 : Déchets Traités (tonne)	4 055,42
	C.V.E. : Total Déchets Traités (tonne)	5 480,73
	Déchets Entrants : Ordures Ménagères (tonne)	5 867,33
	Déchets Entrants : D.I.B., Encombrants : DECH(tonne)	559,66
	Déchets Entrants : Refus de tri (tonne)	299,26
	Béthune Bruay : Total Déchets Entrants (tonne)	6 726,25
	Autres Clients : Total Déchets Entrants (tonne)	802,14
	Autres Clients : Total Déchets DIB Entrants (tonne)	802,14
	Autres Clients : Total Déchets OM Entrants (tonne)	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Détournés (tonne)	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Transférés (tonne)	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Receptionnés (tonne)	7 528,39
	C.V.E. : Evacuation Mâchefers (tonne)	1 851,76
	C.V.E. : Evacuation Ferrailles (tonne)	0,00
	C.V.E. : Evacuation Cendres Volantes Electrofiltre (tonne)	186,88
	C.V.E. : Evacuation Produits Sodiques Résiduels (tonne)	64,06
	L2 : Vapeur Produite (tonne)	1 425,3
	L3 : Vapeur Produite (tonne)	3 862,3
	C.V.E. : Total Vapeur Produite (tonne)	5 287,6
	CRODA : Vapeur Livrée (tonne)	3 596,34
Electricité	C.V.E. : Total Production Electricité (kWh) GTA Compteur officiel	711 422
	C.V.E. : Achat Electricité EDF (kWh) eveler ou facture	275 189
	C.V.E. : Electricité Livrée EDF (kWh) fichier factures	318 091
	C.V.E. : Electricité Auto Consommée (kWh)	393 331
	C.V.E. : Electricité totale Consommée (kWh)	668 520
Consommables Process	C.V.E. : Fioul (l)	0,00
	C.V.E. : GNR (l)	150,00
	C.V.E. : Gaz (MWh) site GRDF ou Facture	484,76
	C.V.E. : Eau Industrielle forage (m3)	23,16
	C.V.E. : Eau Osmodée (m3)	5 245,00
	C.V.E. : Eau Osmodée (m3) achat	1 648,66
	C.V.E. : Eau Potable Compteur	1 773,00
	C.V.E. : Eau Potable Index Compteur (m3)	25 882,00
	C.V.E. : Bicarbonate de Sodium (tonne)	69,53
	C.V.E. : Charbon actif (tonne)	8,22
	C.V.E. : Urée Liquide 40% (tonne)	12

Evènements Techniques : Pannes et Arrêts

2023	Four 2	Four 3	GTA M+M	Travaux sur les communs
3-Jan				Grappin pont 1
4-Jan		Maintenance Grenailage Maintenance Broveur L3	Maintenance GTA Perte GTA sur température basse suite lavage parcours	Livraison acide soude Travaux Q18
5-Jan		Dépannage Crible		Courbes OTNOC Travaux Q18
10-Jan	Remplacement cartouche dioxines	ATP pour explotek : Contrôles EF, Redlers, Cendriers, surchauffeurs, Q18	Défaut AU niv 1 au redémarrage du GTA : coupure et remise en service de l'armoire élec de l'alimentation	
16-Jan	Préparation au redémarrage de la ligne compte tenu du tournant f3	Blocages tournant - ARRÊT DU FOUR		
18-Jan	Démarrage du four 2 : mise en OM à 2h	ATP Tournant		
26-Jan	Redémarrage four 2			
27-Jan		Démarrage de la courbe de chauffe		
31-Jan	Intervention sur zone 3	Arrêt du four sur dysfonctionnement zone 1 - plus de course même en mode dégradé		

Évènements Environnementaux

DEPASSEMENTS LIGNE 2				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
19/01/2024	CO	0:30	Explosion dans le four - Pic de CO à plus de 1000 mg/Nm3	Augmentation de l'air secondaire
20/01/2024	CO	11:00	Four vide	Rechargement des grilles
22/01/2024	CO	14:00	Bourrage compacteur	
24/01/2024	CO	10:00	Intervention compacteur	
24/01/2024	CO	13:00	Déchet pauvre en fosse, des difficultés à avoir une bonne combustion	
24/01/2024	CO	13:30	Mauvaise combustion déchets trop frais	Augmentation du débit d'air secondaire
24/01/2024	CO	15:00	Combustion très irrégulière nous ne pouvons régler le pousseur que par séquence de 10% - Donc très difficile d'affiner le réglage et la couche	Augmentation de la vitesse du pousseur - Augmentation du débit d'air secondaire
29/01/2024	POUS	11:00		
29/01/2024	POUS	11:30	Manipulation des vannes pour la maintenance	
31/01/2024	POUS	22:30		

DEPASSEMENTS LIGNE 3				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
01/01/2024	CO	1:30	Four à 34T/h suite au glissement des OM dans le four	Baisse de l'air primaire et de l'air secondaire
01/01/2024	COT	5:30	Emballement du four - Pic important CO- Nox - SO2 - COT	Augmentation du débit d'air secondaire - Baisse de l'air primaire
08/01/2024	CO	4:00	Glissement dans le four puis à 34t/h de débit	Baisse de l'air primaire augmentation de l'air secondaire

Détail des Déchets Entrants Béthune Bruay

Date de sortie	CA DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS-LYS ROM	CG62 - CAMBRIN	COMMUNE DIANEZIN	COMMUNE D'AUACHEL	COMMUNE D'AUCHY LES	COMMUNE D'HAILLOUR	COMMUNE DE BETHUNE	COMMUNE DE BELVRY	COMMUNE DE BRUAY LA	COMMUNE DE CALONNE R	COMMUNE DE CAUCHY A	COMMUNE DE CHOQUEUX	COMMUNE DE DIVON	COMMUNE DE HAINES L	COMMUNE DE LABEURIE	COMMUNE DE LAPUGNOT	COMMUNE DE MAPLES LE	COMMUNE DE SAILLY LA	COMMUNE DE VERNELLES	DECHETTERIE CA BETHUNE BRUAY	NICOLLIN QZ	SUEZ RV NE - RUITZ	
02/01/2024	294,410	0,560	0,620	2,060		0,840	4,620			2,680			0,240				1,760			18,160	14,400	18,460	358,810
03/01/2024	267,890			0,940			0,400		3,040	0,680		0,160		0,680			1,060			26,540	8,760	11,540	321,690
04/01/2024	238,680		0,800	2,160		0,640	3,580				0,520		0,320				1,200			25,820	11,980	17,620	303,320
05/01/2024	269,840	1,660	0,320	0,820			1,380		2,800	0,660		0,060	0,420	0,320		0,220	0,520			36,660	3,700	7,320	326,700
06/01/2024	16,340						1,080													32,020			49,440
07/01/2024							1,680																1,680
08/01/2024	320,270		0,280	1,900			2,220	1,920		1,400						0,500	0,440			8,560	12,660	12,780	362,930
09/01/2024	305,920		0,200	1,880			1,420		3,120				0,360				0,620			23,960	7,500	16,220	361,200
10/01/2024	281,860			1,280			2,740					0,200	0,400							12,100	3,560	9,760	311,900
11/01/2024	230,270	0,920	0,560	1,940			1,260					0,480	0,400		0,500		1,140			29,520	7,480	12,060	286,530
12/01/2024	244,440	0,400	0,180	1,120		1,940	3,220		2,080	1,460		0,220				0,380	1,060		0,680	18,400	3,820	11,140	290,540
13/01/2024	11,070						0,600													27,080			38,750
14/01/2024							1,000																1,000
15/01/2024	205,790	0,740	0,440	1,340		0,440	0,340			0,660			0,560			0,160	0,720			7,900	11,920	11,800	242,810
16/01/2024	273,410	1,320		2,140			2,360		2,640			0,120	0,420					0,900		26,800	11,140	12,920	334,170
17/01/2024				1,000			0,760					0,380											2,140
18/01/2024	5,800		0,520	0,660			0,320					0,440	0,440				0,600			26,480		16,040	51,300
19/01/2024	11,560		0,220				2,260					0,400	0,260					0,480	0,780	12,800		21,380	50,140
20/01/2024	5,440						0,720													28,320			34,480
21/01/2024							1,540																1,540
22/01/2024	212,870			2,400			1,900			0,580		0,780	0,360	0,400			0,440			10,180	19,740	11,700	261,350
23/01/2024	302,440	0,980	1,180	1,760			3,040		4,780	0,900		0,460	0,400				0,660			15,460	8,220	11,180	351,460
24/01/2024	444,020	0,780		2,500	0,740		2,360			0,700		0,160	0,500							28,400	4,420	16,080	500,660
25/01/2024	393,690			0,700			1,760	2,560	3,300				3,080				0,740			23,000	7,340	12,680	448,850
26/01/2024	388,510	2,810	0,580	1,260		1,120	2,020			0,680		0,360	0,520		0,340	0,200	0,840		0,540	14,120	5,100	19,860	438,860
27/01/2024	13,910						1,080													35,200			50,190
28/01/2024							1,640																1,640
29/01/2024	229,950		0,280	1,840			2,100		2,240	1,380			0,320				0,780			10,640	13,040	19,980	282,550
30/01/2024	277,970			1,880			1,800			0,700			0,360	0,420			0,440			43,480	7,500	11,660	346,210
31/01/2024	269,230			0,960			1,080			0,680			0,600				0,960			18,060	4,760	17,080	313,410
Total général	5515,580	10,170	6,180	32,540	0,740	4,980	52,280	4,480	24,000	13,160	0,520	4,220	9,960	1,820	0,840	1,460	13,960	1,380	2,000	559,660	167,040	299,260	6726,250

Détail des Déchets Extérieurs Entrants

	VRV HDF AMIENS		Total pour VRV HDF AMIENS	VRV HDF SECLIN			Total pour VRV HDF SECLIN
Date de sortie	CL NORD WANCOURT	VPNN - CYCLAMED		DELESTREZ TRANSPORTS	VPNN - CYCLAMED	VRVHDF - SECLIN (SILLIKER)	
02/01/2024	48,260	2,480	50,740		7,120		7,120
03/01/2024					8,800		8,800
04/01/2024				25,500		6,100	31,600
05/01/2024				46,340	7,320		53,660
06/01/2024							
07/01/2024							
08/01/2024					1,140		1,140
09/01/2024				65,660	3,100		68,760
10/01/2024				22,340	7,020		29,360
11/01/2024					7,600		7,600
12/01/2024				64,600	6,720		71,320
13/01/2024							
14/01/2024							
15/01/2024				45,240	3,500		48,740
16/01/2024		4,980	4,980	47,220			47,220
17/01/2024							
18/01/2024					4,600		4,600
19/01/2024				17,780	5,240		23,020
20/01/2024							
21/01/2024							
22/01/2024				44,740	6,760		51,500
23/01/2024				50,640			50,640
24/01/2024	22,480		22,480	26,200	5,620		31,820
25/01/2024				47,940	6,020		53,960
26/01/2024					4,320		4,320
27/01/2024							
28/01/2024							
29/01/2024				27,100	3,820		30,920
30/01/2024		2,620	2,620	43,960			43,960
31/01/2024				46,680	4,580		51,260
Total général	70,740	10,080	80,820	621,940	93,280	6,100	721,320

Performance énergétique

Le résultat de la performance énergétique du mois est de 59,17 %.

C.V.E. Labeuvrière

Rapport Mensuel d'Exploitation

Février 2024



Point sécurité

La sécurité de nos collaborateurs est un point important, c'est pourquoi nous avons développé un outil intitulé « V.I.V.R.E », que nous pratiquons au quotidien dans notre management de la sécurité. Voici nos résultats :

Nombre d'accident de travail avec arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail sans arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail bénins =	0	depuis début janvier =	0
Nombre de visites sécurité réalisées =	2	depuis début janvier =	9
Nombre de causeries sécurité réalisées =	0	depuis début janvier =	0

Données d'Exploitation

	2024	Janvier	Février
Exploitation	C.V.E. Temps de Fonctionnement Théorique par Equipement (heure)	744	696
	L2 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	285,06	138,34
	L3 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	386,23	642,92
	GTA 1 : Temps de Fonctionnement (heure)	385,00	638,50
	% Disponibilité GTA1	99,68%	99,31%
	L2 : Déchets Traités (tonne)	1 425,31	691,72
	L3 : Déchets Traités (tonne)	4 055,42	6 557,78
	C.V.E. : Total Déchets Traités (tonne)	5 480,73	7 249,50
	Déchets Entrants : Ordures Ménagères (tonne)	5 867,33	5 439,45
	Déchets Entrants : D.I.B., Encombrants : DECH(tonne)	559,66	680,00
	Déchets Entrants : Refus de tri (tonne)	299,26	269,24
	Béthune Bruay : Total Déchets Entrants (tonne)	6 726,25	6 388,69
	Autres Clients : Total Déchets Entrants (tonne)	802,14	141,70
	Autres Clients : Total Déchets DIB Entrants (tonne)	802,14	141,70
	Autres Clients : Total Déchets OM Entrants (tonne)	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Détournés (tonne)	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Transférés (tonne)	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Receptionnés (tonne)	7 528,39	6 530,39
	C.V.E. : Evacuation Mâchefers (tonne)	1 851,76	1 802,46
	C.V.E. : Evacuation Ferrailles (tonne)	0,00	6,08
	C.V.E. : Evacuation Cendres Volantes Electrofiltre (tonne)	186,88	139,58
	C.V.E. : Evacuation Produits Sodiques Résiduels (tonne)	64,06	66,68
	L2 : Vapeur Produite (tonne)	1 425,3	2 547,9
	L3 : Vapeur Produite (tonne)	3 862,3	14 704,3
	C.V.E. : Total Vapeur Produite (tonne)	5 287,6	17 252,2
	CRODA : Vapeur Livrée (tonne)	3 596,34	4 226,41
Electricité	C.V.E. : Total Production Electricité (kWh) GTA Compteur officiel	711 422	1 483 516
	C.V.E. : Achat Electricité EDF (kWh) eveler ou facture	275 189	39 127,00
	C.V.E. : Electricité Livrée EDF (kWh) fiches factures	318 091	386 505
	C.V.E. : Electricité Auto Consommée (kWh)	393 331	1 097 011
	C.V.E. : Electricité totale Consommée (kWh)	668 520	1 136 138
Consommables Process	C.V.E. : Fioul (l)	0,00	0,00
	C.V.E. : GNR (l)	150,00	0,00
	C.V.E. : Gaz (MWh) site GRDF ou Facture	484,76	211,81
	C.V.E. : Eau Industrielle forage (m3)	23,16	85,15
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3)	5 245,00	5 785,00
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) achat	1 648,66	1 558,59
	C.V.E. : Eau Potable Compteur	1 773,00	570,00
	C.V.E. : Eau Potable Index Compteur (m3)	25 882,00	26 452,00
	C.V.E. : Bicarbonate de Sodium (tonne)	69,53	93,61
	C.V.E. : Charbon actif (tonne)	8,22	6,0
	C.V.E. : Urée Liquide 40% (tonne)	12	13

Evènements Techniques : Pannes et Arrêts

2024	Four 2	Four 3	GTA M+M	Travaux sur les communs
7-Feb	Arrêt du four - Remplacement cartouche dioxines			Maintenance pont bascule avec nettoyage et étalonnage
9-Feb	Travaux élévateur zéro + nettoyage du four + compacteur LEA	Capteur de pression four		Maintenance salle api
20-Feb		Maintenance chaudière Entretien broyeur L3 Capteur de dépression		
24-Feb		Explosion + 52mm/CE		AT Bénin : brûlures au genou suite travail dans la zone machefers / navette
26-Feb	Démarrage de l'arrêt technique du four2			
29-Feb		ATP Explotek		

Évènements Environnementaux

DEPASSEMENTS LIGNE 2				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
02/02/2024	CO	4:00	Pic très important de CO à 1094mg/Nm3 pdt 1 min, impossible à récupérer et le four est chargé correctement	
02/02/2024	CO	9:00	Déchets pauvres PCI bas	Ralentissement des grilles + arrêt pour brûler la couche (allumage brûleur). Augmentation air primaire à 100%
06/02/2024	CO	12:30	Zone 3 décharger, OM bloqués en fin de zone 2	Passage du pousleur de la zone 1 et 2 en manu à 100%
06/02/2024	CO	13:30	Four vide	Rechargement des zones 1 et 2
06/02/2024	CO	18:30	Four vide	Rechargement des zones 1, 2 et 3

DEPASSEMENTS LIGNE 3				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
17/02/2024	CO	4:30	Four à 34T - Baisse de la charge	Remonter la charge en augmentant l'air

Détail des Déchets Entrants Béthune Bruay

Date de sortie	CA DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS-LYS ROM	CG62 CAMBRIIN	COMMUNE DANNEZIN	COMMUNE D'AUACHEL	COMMUNE D'HAULICOURT	COMMUNE DE BETHUNE	COMMUNE DE BEUVRY	COMMUNE DE BRUAY LA	COMMUNE DE CALONNE R	COMMUNE DE CAMBLAIN	COMMUNE DE CHOCQUES	COMMUNE DE DIVION	COMMUNE DE HAINES L	COMMUNE DE LABELVRIE	COMMUNE DE LAPUGNOY	COMMUNE DE MARLES LE	COMMUNE DE SAILLY LA	COMMUNE DE VERMEILLES	DECHETTERIE CA BETHUNE BRUAY	NICOLLIN 62	SUEZ RY NE - RUITZ	
01/02/2024	216,410			2,840		1,720		0,760			0,500	0,220			0,400				27,260	6,380	11,040	267,530
02/02/2024	233,740	1,340	0,820	0,520	1,980	1,520		3,220			0,300	0,120		0,340	0,400	0,540		0,560	33,320	4,120	11,380	294,220
03/02/2024	13,850					1,080													38,020			52,950
04/02/2024						0,440																0,440
05/02/2024	203,710		1,900	1,660		2,060	1,840	0,680				0,580			0,720	0,420			4,000	13,860	5,020	236,450
06/02/2024	266,410	0,480		1,920		2,000		2,680				0,440							32,560	6,360	7,200	320,050
07/02/2024	257,290			1,360		2,180		0,780		0,100	0,180								23,940	4,420	17,480	307,730
08/02/2024	224,000	2,650		3,000		1,580		1,340			0,200				0,620				17,240	7,860	13,320	271,810
09/02/2024	230,940	1,540	0,480	1,460	0,920	2,280		1,480	0,520		0,420	0,140			0,280	0,500		0,400	30,760	4,840	20,880	297,840
10/02/2024	13,810					2,000													35,120			50,930
11/02/2024						0,940																0,940
12/02/2024	212,090			1,760		1,700		0,660			0,260				0,580				12,460	13,820	10,900	254,230
13/02/2024	286,250		0,480	1,660	0,520	2,940		3,400	0,680		0,200					0,520			21,940	7,180	14,700	339,950
14/02/2024	269,280		0,320	1,600		1,180			0,500		0,240	0,100				0,520			22,620	4,700	6,860	307,920
15/02/2024	227,670			2,060		2,200										0,300			17,940	7,520	17,440	275,130
16/02/2024	249,290	4,470	0,700	0,620	0,760	1,420		2,780	1,140		0,440	0,340		0,240	0,160	0,260		0,800	35,240		11,360	310,020
17/02/2024	14,550					0,660													33,200	3,920		52,330
18/02/2024						1,420																1,420
19/02/2024	222,830		0,780	2,060		0,700	1,760	1,260			0,460				0,540		0,600		9,360	14,780	5,060	260,190
20/02/2024	277,630			1,260		1,340									0,440				19,080	12,180	10,760	322,690
21/02/2024	259,160			1,420		2,220		0,720		0,200	0,320								50,240		18,740	333,020
22/02/2024	225,420	2,110		0,920		2,160		4,380											36,040	8,920	11,980	291,930
23/02/2024	218,540	0,120	0,520	0,960	0,980	1,860		0,720		0,500				0,260	0,900		0,800		39,640	3,220	20,080	289,100
24/02/2024	13,970					1,840													38,140			53,950
25/02/2024						0,780																0,780
26/02/2024	214,610	0,840	0,220	3,240		1,100	2,400	0,700			0,420			0,300	0,460				11,080	12,440	7,660	255,470
27/02/2024	279,800		0,840	1,640	0,500	2,040		0,720		0,100	0,240					0,460			30,680	7,920	19,480	344,420
28/02/2024	253,590			1,600		2,800					0,200								38,240	5,340	13,740	315,510
29/02/2024	227,680			1,280		2,020		4,920			0,360	0,220		0,200		0,540			21,880	6,480	14,160	279,740
Total général	5112,520	13,550	7,060	34,840	5,660	48,180	6,000	22,860	10,680	0,500	2,920	4,780	0,100	0,780	1,400	7,780	0,420	3,160	680,000	156,260	269,240	6388,690

Détail des Déchets Extérieurs Entrants

Date de sortie	VRV HDF AMIENS		Total pour VRV HDF AMIENS	VRV HDF SECLIN		Total pour VRV HDF SECLIN
	PILLON TRANSPORTS	VRVHDF - AMIENS - CYCLAMED		VRVHDF - SECLIN - CYCLAMED		
01/02/2024				3,040		3,040
02/02/2024				2,660		2,660
03/02/2024						
04/02/2024						
05/02/2024		2,560	2,560			
06/02/2024				5,680		5,680
07/02/2024				3,040		3,040
08/02/2024						
09/02/2024				8,900		8,900
10/02/2024						
11/02/2024						
12/02/2024	25,060		25,060	3,680		3,680
13/02/2024				10,200		10,200
14/02/2024				2,800		2,800
15/02/2024				2,480		2,480
16/02/2024				3,620		3,620
17/02/2024						
18/02/2024						
19/02/2024		2,700	2,700	2,800		2,800
20/02/2024		2,540	2,540	7,380		7,380
21/02/2024				8,320		8,320
22/02/2024				9,580		9,580
23/02/2024						
24/02/2024						
25/02/2024						
26/02/2024	17,820		17,820	5,840		5,840
27/02/2024				3,940		3,940
28/02/2024				2,880		2,880
29/02/2024				4,180		4,180
Total général	42,880	7,800	50,680	91,020		91,020

Performance énergétique

Le résultat de la performance énergétique du mois est de 87,08 %.

C.V.E. Labeuvrière

Rapport Mensuel d'Exploitation

Mars 2024



Point sécurité

La sécurité de nos collaborateurs est un point important, c'est pourquoi nous avons développé un outil intitulé « V.I.V.R.E », que nous pratiquons au quotidien dans notre management de la sécurité. Voici nos résultats :

Nombre d'accident de travail avec arrêt = 0	depuis début janvier = 0
Nombre d'accident de travail sans arrêt = 0	depuis début janvier = 0
Nombre d'accident de travail bénins = 0	depuis début janvier = 0
Nombre de visites sécurité réalisées = 1	depuis début janvier = 10
Nombre de causeries sécurité réalisées = 1	depuis début janvier = 1

Données d'Exploitation

2024		Janvier	Février	Mars
Exploitation	C.V.E. Temps de Fonctionnement Théorique par Equipement (heure)	744	696	744
	L2 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	285,06	138,34	85,03
	L3 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	386,23	644,43	704,64
	GTA 1 : Temps de Fonctionnement (heure)	385,00	638,50	700,00
	% Disponibilité GTA1	99,68%	99,08%	99,34%
	L2 : Déchets Traités (tonne)	1 425,31	691,72	425,13
	L3 : Déchets Traités (tonne)	4 055,42	6 573,16	7 257,78
	C.V.E. : Total Déchets Traités (tonne)	5 480,73	7 264,89	7 682,91
	Déchets Entrants : Ordures Ménagères (tonne)	5 867,33	5 439,45	5 705,72
	Déchets Entrants : D.I.B., Encombrants : DECH(tonne)	559,66	680,00	846,54
	Déchets Entrants : Refus de tri (tonne)	299,26	269,24	266,40
	Béthune Bruay : Total Déchets Entrants (tonne)	6 726,25	6 388,69	6 818,66
	Autres Clients : Total Déchets Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60
	Autres Clients : Total Déchets DIB Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60
	Autres Clients : Total Déchets OM Entrants (tonne)	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Détournés (tonne)	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Transférés (tonne)	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Receptionnés (tonne)	7 528,39	6 530,39	7 088,26
	C.V.E. : Evacuation Mâchefers (tonne)	1 851,76	1 802,46	1 662,38
	C.V.E. : Evacuation Ferrailles (tonne)	0,00	6,08	0,00
	C.V.E. : Evacuation Cendres Volantes Electrofiltre (tonne)	186,88	139,58	103,64
	C.V.E. : Evacuation Produits Sodiques Résiduels (tonne)	64,06	66,68	99,44
	L2 : Vapeur Produite (tonne)	1 425,3	2 547,9	1 647,0
	L3 : Vapeur Produite (tonne)	3 862,3	14 704,3	16 119,3
	C.V.E. : Total Vapeur Produite (tonne)	5 287,6	17 252,2	17 766,3
	CRODA : Vapeur Livrée (tonne)	3 596,34	4 226,41	4 154,00
Electricité	C.V.E. : Total Production Electricité (kWh) GTA Compteur officiel	711 422	1 483 516	1 747 687
	C.V.E. : Achat Electricité EDF (kWh) <i>eveler ou facture</i>	275 189	40 361,08	30 987
	C.V.E. : Electricité Livrée EDF (kWh) <i>fiches factures</i>	318 091	836 505	1 099 793
	C.V.E. : Electricité Auto Consommée (kWh)	393 331	647 011	647 894
	C.V.E. : Electricité totale Consommée (kWh)	668 520	687 372	678 881
	C.V.E. : GNR (l)	150,00	0,00	50,00
	C.V.E. : Gaz (MWh) <i>site GRDF ou Facture</i>	484,76	211,81	266,00
	C.V.E. : Eau Industrielle forage (m3)	23,16	85,15	94,80
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) - envoyé par CRODA	5 245,00	5 785,00	5 497,00
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) achat	1 648,66	1 558,59	1 343,00
	C.V.E. : Eau Potable Compteur	1 773,00	570,00	2 497,00
	C.V.E. : Eau Potable Index Compteur (m3)	25 882,00	26 452,00	28 949,00
	C.V.E. : Bicarbonate de Sodium (tonne)	69,53	93,61	0,00
	C.V.E. : Charbon actif (tonne)	8,22	6,0	7
	C.V.E. : Urée Liquide 40% (tonne)	12	13	14

Evènements Techniques : Pannes et Arrêts

2024	Four 2	Four 3	GTA M+M	Travaux sur les communs
1-Mar				
2-Mar				
3-Mar	Pb niveau bicar L2	Explosion		
4-Mar				
5-Mar	Nettoyage des niches EF	Nettoyage de la zone chaines rediers par LEA		Maintenance de TECORA sur les analyseurs dioxines Installation d'un petit bungalow pour faire patienter les chauffeurs arrivant à l'entrée du site
6-Mar		Explosion +51mmCE	Maintenance GTA	Remplacement cartouches dioxines
7-Mar				
8-Mar				
9-Mar				
10-Mar				
11-Mar				
12-Mar				
13-Mar		Arrêt pour blocage zone 3 durée 24h		
14-Mar				
15-Mar				
16-Mar				
17-Mar				
18-Mar	Precoating charbon actif	Explosion		Intervention pompe vide cave + C2 (remise en état IS)
19-Mar				Réfection toiture Convoyeurs
20-Mar				
21-Mar		Explosion		
22-Mar				
23-Mar				
24-Mar		Arrêt pour blocage zone 3 remise en OM à 2h		
25-Mar				SMCA carter C2
26-Mar	Changement sectionneur compacteur			
27-Mar	Essai four 2 et démarrage L2			Fin de travaux sur le rail pont roulant
28-Mar		Maintenance des brûleurs		
29-Mar		Explosion		

Évènements Environnementaux

DEPASSEMENTS LIGNE 2				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS

DEPASSEMENTS LIGNE 3				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
07/03/2024	NH3	6:00	Problème pompe urée	Intervention pompe urée
08/03/2024	HCL	23:00	Présence de bloc de bicar dans le silo bicar Ligne 3 (blocage écoulement)	Passage sur le broyeur de secours
10/03/2024	CO	17:00		
25/03/2024	CO	21:00		
26/03/2024	HCL	6:30	Voûtage important silo bicar Ligne 3	Dévoutage Injection maximale Baisse des airs de combustion pour concentrer le traitement
31/03/2024	HCL	23:30	Bourrage sous silo bicar Ligne 3	Débouillage

Détail des Déchets Entrants Béthune Bruay

Date de sortie	CA DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS-LYS ROM	COUZ-CAMBRIIN	COMMUNE D'AMÉZIN	COMMUNE D'AUGHÉL	COMMUNE D'HAILLICOUR	COMMUNE DE BETHUNE	COMMUNE DE BELVRY	COMMUNE DE BRUAY LA	COMMUNE DE CALONNE H	COMMUNE DE CAMBLAIN	COMMUNE DE CHOQUEQUES	COMMUNE DE DIVION	COMMUNE DE HAISNES L	COMMUNE DE LABEURVIE	COMMUNE DE LAPEUCNOY	COMMUNE DE LILLERS	COMMUNE DE MARLES LE	COMMUNE DE SAILLY LA	COMMUNE DE VERMEILLES	DECHETTERIE CA BETHUNE-BRUAY	NICOLLIN 82	SIVOM COMMUNAUTE DU	SUEZ RV NE - RUITZ	
01/03/2024	231,580	0,200	0,520	1,360	0,600	1,960			0,660		0,460	0,100			0,860		0,300			33,960			10,520	283,080
02/03/2024	14,000					1,320														42,260	4,800			62,380
03/03/2024						0,480																		0,480
04/03/2024	222,060		0,180	1,880		2,080			1,280			0,160	0,260				0,720			17,900	13,640		7,480	267,640
05/03/2024	269,040	3,210		1,340		2,540					0,540		0,300				0,500			8,520	5,960		20,680	312,630
06/03/2024	272,670		0,300	0,860		2,620		4,520				0,220					0,460			32,200	8,320	0,280	7,200	329,650
07/03/2024	229,760			2,140		2,600					0,460						0,400			43,760	3,140		17,260	299,520
08/03/2024	248,740	0,720		0,920		2,420	1,900	1,520				0,280		0,320	0,440		0,440	1,220	0,860	31,640	4,600		7,760	303,780
09/03/2024	14,310					1,800														55,280				71,390
10/03/2024						1,300																		1,300
11/03/2024	232,600	0,880	0,680	1,860	1,340	1,940						0,380					0,700			11,880	15,220		13,320	280,800
12/03/2024	287,460		0,260	1,000		2,840		2,560	0,880	0,240		1,720			0,440	2,880				40,580	6,620	0,080	20,240	367,800
13/03/2024	261,320			0,920		2,780					0,140	1,860		0,140	0,440		0,760			27,080	4,620		6,700	306,760
14/03/2024	229,840			2,280		3,420						0,160					0,380	1,100		13,980	8,340		16,240	275,740
15/03/2024	256,310	3,220	0,700	0,740	0,860	3,480		2,780	0,640		0,220				0,240		0,320			31,380	5,060		6,280	312,230
16/03/2024	15,010					2,560														49,960				67,530
17/03/2024						2,400																		2,400
18/03/2024	214,570		0,140	2,160		3,400	2,620		1,260	0,300	0,640	0,280		0,180			0,340			17,000	14,020		10,240	267,150
19/03/2024	292,460	0,940		2,640		2,720			0,700								0,760			31,640	6,240		11,960	350,060
20/03/2024	286,650		0,640	1,200		2,580			0,900			0,320					0,820			31,800	4,640		16,720	346,270
21/03/2024	241,670			2,220	0,480			4,460			0,420			0,200						45,380	8,280		10,860	316,090
22/03/2024	259,270	1,260	0,840	0,640		2,480			0,660			0,500			0,220		0,340		0,740	28,520	4,880		13,840	314,190
23/03/2024	14,650					1,520														58,280				74,450
24/03/2024						1,820																		1,820
25/03/2024	232,830		0,260	2,020	0,460	3,620			0,720			0,220			0,240		0,780			17,820	12,640		12,220	283,830
26/03/2024	291,020			1,580		1,800			0,700			0,180	0,480				0,760			39,620	6,760		11,820	354,720
27/03/2024	266,890	2,250		1,280		2,000		4,860	0,780			0,360							0,680	24,960	4,800		13,700	322,560
28/03/2024	221,760	0,300		1,540		1,560	2,200		0,700		0,420						0,780			43,820	8,040		18,880	300,000
29/03/2024	232,100	2,360	0,500	0,420		2,880			0,580		1,100	0,160			0,800		0,420			31,060	4,880		12,480	289,740
30/03/2024	14,850					0,620														36,260				51,730
31/03/2024						0,940																		0,940
Total général	5353,420	15,340	5,020	31,000	3,740	68,600	6,720	20,700	10,460	0,540	4,400	6,900	1,040	0,840	3,680	2,880	9,980	2,320	2,280	846,540	155,500	0,360	266,400	6818,660

Détail des Déchets Extérieurs Entrants

	VRV HDF AMIENS		Total pour VRV HDF AMIENS	VRV HDF SECLIN		Total pour VRV HDF SECLIN
Date de sortie	VRVHDF - AMIENS	VRVHDF - AMIENS - CYCLAMED		VRVHDF - SECLIN - CYCLAMED		
01/03/2024						
02/03/2024						
03/03/2024						
04/03/2024				7,620	7,620	
05/03/2024				2,520	2,520	
06/03/2024				2,800	2,800	
07/03/2024				5,660	5,660	
08/03/2024				8,540	8,540	
09/03/2024						
10/03/2024						
11/03/2024	24,500		24,500	3,140	3,140	
12/03/2024	24,600	2,500	27,100	2,160	2,160	
13/03/2024						
14/03/2024		2,500	2,500	7,860	7,860	
15/03/2024				8,780	8,780	
16/03/2024						
17/03/2024						
18/03/2024				2,420	2,420	
19/03/2024						
20/03/2024	25,600	2,340	27,940	4,240	4,240	
21/03/2024	15,180		15,180			
22/03/2024				8,240	8,240	
23/03/2024						
24/03/2024						
25/03/2024	24,700	2,780	27,480	2,620	2,620	
26/03/2024				2,720	2,720	
27/03/2024	34,960		34,960	10,420	10,420	
28/03/2024				4,340	4,340	
29/03/2024	25,860		25,860			
30/03/2024						
31/03/2024						
Total général	175,400	10,120	185,520	84,080	84,080	

Performance énergétique

Le résultat de la performance énergétique du mois est de 80,82 %.

C.V.E. Labeuvrière

Rapport Mensuel d'Exploitation

Avril 2024



Point sécurité

La sécurité de nos collaborateurs est un point important, c'est pourquoi nous avons développé un outil intitulé « V.I.V.R.E », que nous pratiquons au quotidien dans notre management de la sécurité. Voici nos résultats :

Nombre d'accident de travail avec arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail sans arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail bénins =	0	depuis début janvier =	1
Nombre de visites sécurité réalisées =	1	depuis début janvier =	19
Nombre de causeries sécurité réalisées =	0	depuis début janvier =	2

Données d'Exploitation

2024		Janvier	Février	Mars	Avril
d	C.V.E. Temps de Fonctionnement Théorique par Equipement (heure)	744	696	744	720
	L2 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	285,06	138,34	85,03	586,10
	L3 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	386,23	644,43	704,64	291,45
	GTA 1 : Temps de Fonctionnement (heure)	385,00	638,50	700,00	201,13
	% Disponibilité GTA1	99,68%	99,08%	99,34%	69,01%
	L2 : Déchets Traités (tonne)	1 425,31	691,72	425,13	2 930,50
	L3 : Déchets Traités (tonne)	4 055,42	6 573,16	7 257,78	2 914,50
	C.V.E. : Total Déchets Traités (tonne)	5 480,73	7 264,89	7 682,91	5 845,00
	Déchets Entrants : Ordures Ménagères (tonne)	5 867,33	5 439,45	5 705,72	5 691,94
	Déchets Entrants : D.I.B., Encombrants : DECH(tonne)	559,66	680,00	846,54	774,60
	Déchets Entrants : Refus de tri (tonne)	299,26	269,24	266,40	268,46
	Béthune Bruay : Total Déchets Entrants (tonne)	6 726,25	6 388,69	6 818,66	6 735,00
	Autres Clients : Total Déchets Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38
	Autres Clients : Total Déchets DIB Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38
	Autres Clients : Total Déchets OM Entrants (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Détournés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Transférés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Receptionnés (tonne)	7 528,39	6 530,39	7 088,26	6 846,38
	C.V.E. : Evacuation Mâchefers (tonne)	1 851,76	1 802,46	1 662,38	1 514,96
	C.V.E. : Evacuation Ferrailles (tonne)	0,00	6,08	0,00	0,00
	C.V.E. : Evacuation Cendres Volantes Electrofiltre (tonne)	186,88	139,58	103,64	132,80
	C.V.E. : Evacuation Produits Sodiques Résiduels (tonne)	64,06	66,68	99,44	93,60
	L2 : Vapeur Produite (tonne)	1 425,3	2 547,9	1 647,0	11 552,4
	L3 : Vapeur Produite (tonne)	3 862,3	14 704,3	16 119,3	6 981
	C.V.E. : Total Vapeur Produite (tonne)	5 287,6	17 252,2	17 766,3	18 533,2
	CRODA : Vapeur Livrée (tonne)	3 596,34	4 226,41	4 154,00	3 056,50
Electricité	C.V.E. : Total Production Electricité (kWh) GTA Compteur officiel	711 422	1 483 516	1 747 687	596 203
	C.V.E. : Achat Electricité EDF (kWh) <i>enlever ou facture</i>	275 189	40 361,08	30 987	440 289
	C.V.E. : Electricité Livrée EDF (kWh) <i>facture factures</i>	318 091	836 505	1 099 793	355 617
	C.V.E. : Electricité Auto Consommée (kWh)	393 331	647 011	647 894	240 587
	C.V.E. : Electricité totale Consommée (kWh)	668 520	687 372	678 881	680 876
Eau	C.V.E. : Fioul (l)				
	C.V.E. : GNR (l) Index			50,00	0,00
	C.V.E. : GNR (l)	150,00	0,00	50,00	0,00
	C.V.E. : Gaz (MWh) <i>site GRDF ou Facture</i>	639,88	328,30	266,17	637,60
	C.V.E. : Eau Industrielle forage (m3)	23,16	85,15	94,80	35,39
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) - envoyé par CRODA	5 245,00	5 785,00	5 497,00	4 719,00
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) achat	1 648,66	1 558,59	1 343,00	1 662,50
	C.V.E. : Eau Potable Compteur	1 773,00	570,00	2 497,00	2 072,00
	C.V.E. : Eau Potable Index Compteur (m3)	25 882,00	26 452,00	28 949,00	31 021,00
	C.V.E. : Bicarbonate de Sodium (tonne)	69,53	93,61	145,49	106,90
	C.V.E. : Charbon actif (tonne)	8,22	6,0	7	13
	C.V.E. : Urée Liquide 40% (tonne)	12	13	14	8

Evènements Techniques : Pannes et Arrêts

1-Apr				
2-Apr	Contrôle chaîne décendrage + contrôle refroidissement des fumées			
3-Apr				
4-Apr				
5-Apr		Début arrêt technique	Arrêt GT4 pour arrêt technique	
6-Apr				
7-Apr				
8-Apr	Blocage zone 2			Changement convoyeur C2
9-Apr	Remise en service de l'élèveur après V0			
10-Apr	Intervention axes et rotules verins compacteur			
11-Apr	Réparation écluse sous électrofiltre			
12-Apr				
13-Apr	Blocage zone 3			
14-Apr	Remise en service four			
15-Apr				
16-Apr				
17-Apr				
18-Apr	Réparation fuite chaudière		Fin de travaux Gta pour arrêt	
19-Apr	Camera HS	Mise en service bruleur		
20-Apr				
21-Apr		Four en OM		
22-Apr		Remise en service tecora		Nettoyage usine par Sodi
23-Apr				
24-Apr				
25-Apr				
26-Apr				
27-Apr				
28-Apr				
29-Apr				
30-Apr				

Évènements Environnementaux

DEPASSEMENTS LIGNE 2				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
05/04/2024	CO	6:30	Pic important de CO lors du bourrage compacteur	Intervention au compacteur - Arrêt grilles pour la sécurité
05/04/2024	CO	8:00	Figeage des valeurs durant le recalibrage	
06/04/2024	CO	19:00	Pic important du CO > 440mg/Nm3 Figeage trop long, le four s'est vidé - Déchets trop riches	Débit d'air secondaire max Diminution du débit d'air primaire Augmentation de la vitesse du pousseur ainsi que la zone 1 et la zone 2
07/04/2024	CO	0:30	Plus de fin de course arrière zone 2	Changement de fin de course
07/04/2024	CO	6:00	Blocage zone 2	Déblocage aux fin de course et ajout d'une cale sur FDC avant
07/04/2024	CO	7:00	Plus de course zone 2 zone 3 et 4 vides	Réglage fin de course pour récupérer toute la course et évacuer les déchets en zone 2
07/04/2024	CO	17:00	Accrochage important en zone 2	Zone 2 à 100% Débit d'air secondaire 100%
08/04/2024	CO	13:30	Zone 3 vide, rien ne tombe de la zone 2	Zone 2 à 100%
08/04/2024	CO	15:00	Déchets bloqués en zone 2 retenus par des accroches zone 3 et 4 vides + brûleur en défaut	Zone 2 en manu 100% Mise en sécurité des brûleurs
10/04/2024	CO	5:00	Zone 3 et 4 arrêtés cause compacteur plein	Mise en route des brûleurs + baisse des airs
12/04/2024	CO	6:00	Blocage zone 2	Déblocage fin de course en local
12/04/2024	CO	9:00		
12/04/2024	CO	11:00	Blocage zone 2 (fin de course + relais)	Remplacement relais + fin de course par la maintenance
13/04/2024	CO	9:00	Blocage zone 2 relais grippé	Déblocage par la maintenance
16/04/2024	HCL	2:00	Perte vis de transport, plusieurs essai pour la remettre en service sans succès	Passage sur le broyeur secours
16/04/2024	HCL	21:00	Perte vis transport plusieurs essai pour la remettre en service sans succès + bug lors de la mise en service du broyeur secours	Passage sur le broyeur secours
20/04/2024	CO	14:00	Bourrage compacteur	Débouillage
20/04/2024	CO	14:30		
22/04/2024	HCL	14:30	Défaut brûleur de la vis de transport de bicarbonate, le titulaire ligne 3 en phase de remontage et le secours utilisé pour le four 3	Inversion du sens de rotation de la vis de transport, démontage de la plaque sans risque pour vider les cailloux et remise en service de celle-ci
23/04/2024	CO	0:30	Perte chaîne de décendrage en défaut thermique	Nettoyage du tourteau + remise en service
27/04/2024	CO	18:00	Le four s'est vidé car le PCI est trop élevé ce qui entraîne des arrêts combustion fréquents	Augmentation du débit d'air secondaire Baisse du débit d'air primaire Augmentation de la vitesse du pousseur ainsi que le zone 1 et 2
29/04/2024	CO	2:30	Le four s'est vidé	Augmentation du débit d'air secondaire
29/04/2024	HCL	11:30	Maintenance sur le refroidissement des fumées (canne + filtre des pompes)	
30/04/2024	CO	4:00	Bourrage compacteur	

Heures
réglementaires

Ligne 2

Ligne 3

19.5 h

6 h

DEPASSEMENTS LIGNE 3				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
29/04/2024	CO	18:30	Déclenchement redler entraînant l'arrêt des grilles pic de CO important	Remise en service redler + grilles zone 1 et 2 en manu à 100% pour recharger es zones
01/04/2024	CO			

Détail des Déchets Entrants Béthune Bruay

Date de sortie	CA DE BETHUNE-BRUAY ARTISANS ROM	COSEZ-CAMBRIN	COMMUNE DANIEZIN	COMMUNE DAUCHEL	COMMUNE D'AUCHY-LES	COMMUNE D'HAILLICOUR	COMMUNE DE BETHUNE	COMMUNE DE BEUVRY	COMMUNE DE BRUAY LA	COMMUNE DE CALONNE R	COMMUNE DE CHOQUEQUES	COMMUNE DE DIVIDON	COMMUNE DE HAISNES L	COMMUNE DE HERSIN CO	COMMUNE DE LABELVRIE	COMMUNE DE LAPUGNOY	COMMUNE DE LILLERS	COMMUNE DE MARLES LE	COMMUNE DE SAILLY LA	COMMUNE DE VERNELLES	DECHETTERIE CA BETHUNE BRUAY	NICOLLIN 02	SIVOM COMMUNAUTE DU	SUEZ RV ME - RUITZ	
01/04/2024	190,280																				21,160	13,280			224,720
02/04/2024	242,060		0,900	2,020			2,560			1,680		0,300					0,500				19,340	7,220		11,600	288,180
03/04/2024	256,060			1,240		1,040	2,580		3,640	0,780		0,200					0,800	0,660			26,240	4,540		20,140	317,920
04/04/2024	219,190		0,260	1,700			1,080		2,400	0,600											45,340	8,720	0,180	10,300	289,770
05/04/2024	260,280	1,280	0,120	0,980		0,840	2,380			0,620		2,040			0,200	0,340		0,880		0,780	24,100	3,780		18,960	317,580
06/04/2024	15,070						2,100														38,680				55,850
07/04/2024							0,560																		0,560
08/04/2024	254,570		0,280	2,340	0,140		1,260			0,640	0,260	0,280				0,360		0,640			18,400	14,220		11,320	304,710
09/04/2024	290,580			1,100			2,600					0,140		0,260				0,660			37,000	6,560		17,200	356,100
10/04/2024	260,830	0,300		0,900			1,600		4,100		0,460	0,220	0,340					0,880			27,760	5,080		10,180	312,630
11/04/2024	235,480			0,640			0,700			0,680											44,700	8,120		10,360	300,680
12/04/2024	257,250	1,440	0,940	0,520			1,080			0,740	0,260					0,220		0,320	0,960		32,800	4,360		12,260	313,150
13/04/2024	14,990						0,880														38,440				54,310
14/04/2024							0,520																		0,520
15/04/2024	212,010	0,220	1,120	2,200			0,940					0,200						0,240			15,340	13,060		4,320	249,650
16/04/2024	272,700		0,320	1,520			3,080			0,780											46,900	7,560		9,920	342,780
17/04/2024	264,430		0,220	0,580			2,160	2,060				0,140						0,500			29,300	5,080		18,420	322,890
18/04/2024	226,870		0,200	1,760			1,140				0,200	0,460								0,620	29,660	7,980		6,380	275,270
19/04/2024	247,690	2,160		1,100			1,240			0,580	0,260	0,180			0,360	0,220		0,500	1,220		24,220	3,400		15,380	298,510
20/04/2024	14,590						0,840														40,480				55,910
21/04/2024							0,480																		0,480
22/04/2024	203,870	2,050	0,200	1,780			1,800			0,560	0,280	0,280				0,140		0,220			16,040	12,800		13,060	253,080
23/04/2024	286,270			1,340			1,080				0,200	0,140						0,300			25,400	8,020		16,480	339,230
24/04/2024	241,720			0,320			2,520				0,120	0,240									28,560	4,160		8,780	286,420
25/04/2024	211,020		0,380	1,360			1,120					0,080						0,400			47,340	9,400		13,860	284,960
26/04/2024	230,440	1,060	0,160	0,980			1,280			1,160	0,120	0,380				0,260					18,300	4,960		11,260	270,360
27/04/2024	12,830						1,180														41,980	3,820			58,810
28/04/2024							0,980																		0,980
29/04/2024	217,100		0,300	1,380			1,260				0,080	0,120									17,200	5,380		11,640	254,460
30/04/2024	263,180		0,340	1,440			1,160			1,140		0,100									19,920			16,640	303,920
Total général	5401,360	8,510	5,740	27,200	0,140	1,880	42,160	2,060	10,140	9,960	2,240	5,500	0,340	0,260	0,560	1,540	0,800	6,680	2,180	1,400	774,600	161,500	0,180	268,460	6735,390

Détail des Déchets Extérieurs Entrants

	VRV HDF AMIENS		Total pour VRV HDF AMIENS	VRV HDF SECLIN		Total pour VRV HDF SECLIN
Date de sortie	VRVHDF - AMIENS	VRVHDF - AMIENS - CYCLAMED		VRVHDF - SECLIN - CYCLAMED		
01/04/2024						
02/04/2024	22,040		22,040	2,360		2,360
03/04/2024						
04/04/2024		2,080	2,080	10,020		10,020
05/04/2024				5,760		5,760
06/04/2024						
07/04/2024						
08/04/2024						
09/04/2024				6,300		6,300
10/04/2024				4,520		4,520
11/04/2024				2,740		2,740
12/04/2024		2,320	2,320			
13/04/2024						
14/04/2024						
15/04/2024				5,000		5,000
16/04/2024				2,180		2,180
17/04/2024				7,060		7,060
18/04/2024		1,940	1,940	5,360		5,360
19/04/2024				2,720		2,720
20/04/2024						
21/04/2024						
22/04/2024				9,340		9,340
23/04/2024				0,080		0,080
24/04/2024						
25/04/2024						
26/04/2024				6,540		6,540
27/04/2024						
28/04/2024						
29/04/2024				9,780		9,780
30/04/2024				3,240		3,240
Total général	22,040	6,340	28,380	83,000		83,000

Performance énergétique

Le résultat de la performance énergétique du mois est de 45,77 %.

C.V.E. Labeuvrière

Rapport Mensuel d'Exploitation

Mai 2024



Point sécurité

La sécurité de nos collaborateurs est un point important, c'est pourquoi nous avons développé un outil intitulé « V.I.V.R.E », que nous pratiquons au quotidien dans notre management de la sécurité. Voici nos résultats :

Nombre d'accident de travail avec arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail sans arrêt =	0	depuis début janvier =	0
Nombre d'accident de travail bénins =	0	depuis début janvier =	1
Nombre de visites sécurité réalisées =	0	depuis début janvier =	19
Nombre de causeries sécurité réalisées =	0	depuis début janvier =	2

Données d'Exploitation

2024		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai
d	C.V.E. : Temps de Fonctionnement Théorique par Equipement (heure)	764	896	764	720	764
	L2 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	285,06	138,34	85,03	600,52	32,27
	L3 : Temps de Fonctionnement (heure) wex	386,23	644,43	704,64	300,30	730,69
	GTA 1 : Temps de Fonctionnement (heure)	385,00	638,50	700,00	201,13	738,97
	% Disponibilité GTA1	99,68%	99,08%	99,34%	66,98%	101,13%
	L2 : Déchets Traités (tonne)	1 425,31	691,72	425,13	3 002,58	161,35
	L3 : Déchets Traités (tonne)	4 055,42	6 573,16	7 257,78	3 003,00	7 306,89
	C.V.E. : Total Déchets Traités (tonne)	5 480,73	7 264,89	7 682,91	6 005,58	7 468,24
	Déchets Entrants : Ordures Ménagères (tonne)	5 867,33	5 439,45	5 705,72	5 691,94	5 936,22
	Déchets Entrants : D.I.B., Encombrants : DECH(tonne)	559,66	680,00	846,54	774,60	812,54
	Déchets Entrants : Refus de tri (tonne)	299,26	269,24	266,40	268,46	299,44
	Béthune Bruay : Total Déchets Entrants (tonne)	6 726,25	6 388,69	6 818,66	6 735,00	7 048,20
	Autres Clients : Total Déchets Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18
	Autres Clients : Total Déchets DIB Entrants (tonne)	802,14	141,70	269,60	111,38	165,18
	Autres Clients : Total Déchets OM Entrants (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Détournés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Transférés (tonne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Total Déchets Receptionnés (tonne)	7 528,39	6 530,39	7 088,26	6 846,38	7 213,38
	C.V.E. : Evacuation Mâchefers (tonne)	1 851,76	1 802,46	1 662,38	1 514,96	1 473,90
	C.V.E. : Evacuation Ferrailles (tonne)	0,00	6,08	0,00	0,00	14,06
	C.V.E. : Evacuation Cendres Volantes Electrofiltre (tonne)	186,88	139,58	103,64	132,80	111,00
	C.V.E. : Evacuation Produits Sodiques Résiduels (tonne)	64,06	66,68	99,44	93,60	95,34
	L2 : Vapeur Produite (tonne)	1 425,3	2 547,9	1 647,0	11 552,4	647,9
	L3 : Vapeur Produite (tonne)	3 862,3	14 704,3	16 119,3	6 981	21452,9375
	C.V.E. : Total Vapeur Produite (tonne)	5 287,6	17 252,2	17 766,3	18 533,2	22 100,8
	CRODA : Vapeur Livrée (tonne)	3 596,34	4 226,41	4 154,00	3 056,50	4 341,18
Electricité	C.V.E. : Total Production Electricité (kWh) GTA Compteur officiel	711 422	1 483 516	1 747 687	596 203	1 841 266
	C.V.E. : Achat Electricité EDF (kWh) <i>eveller ou facture</i>	275 189	40 361,08	30 987	440 289	5 011
	C.V.E. : Electricité Livrée EDF (kWh) <i>facture factures</i>	318 091	836 505	1 099 793	355 617	1 114 773
	C.V.E. : Electricité Auto Consommée (kWh)	393 331	647 011	647 894	240 587	726 493
	C.V.E. : Electricité totale Consommée (kWh)	668 520	687 372	678 881	680 876	731 504
able	C.V.E. : Fioul (l)					
	C.V.E. : GNR (l) Index			50,00	0,00	
	C.V.E. : GNR (l)	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	C.V.E. : Gaz (MWh) <i>site GRDF ou Facture</i>	639,88	328,30	266,17	637,60	62,57
	C.V.E. : Eau Industrielle forage (m3)	23,16	85,15	94,80	35,39	48,48
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) - envoyé par CRODA	5 245,00	5 785,00	5 497,00	4 719,00	5 674,00
	C.V.E. : Eau Osmosée (m3) achat	1 648,66	1 558,59	1 343,00	1 662,50	1 332,82
	C.V.E. : Eau Potable Compteur	1 773,00	570,00	2 497,00	2 072,00	1 251,00
	C.V.E. : Eau Potable Index Compteur (m3)	25 882,00	26 452,00	28 949,00	31 021,00	32 272,00
	C.V.E. : Bicarbonate de Sodium (tonne)	69,53	93,61	145,49	106,90	110,29
	C.V.E. : Charbon actif (tonne)	8,22	6,0	7	13	7
	C.V.E. : Urée Liquide 40% (tonne)	12	13	14	8	5

Evènements Techniques : Pannes et Arrêts

Anrêt four			Analyseurs en Défaut
Epreuve chaudière			Contrôle ligne charbon actif
	Blocage zone 3		
	Explosion + Blocage Mayfran		
			Perte retour de marche PC ENVEA
	Bloc alu dans le redler		Remise en service commutateur barrière PL
	Bourrage cendrier 1		
	Trou dans le cendrier zone 2		
Mise en service réchauffeur			Changement cables pont 1
			Black out + départ de feu amoir PA4
	Explosion F3		
			Caractérisation des déchets
	Explosion F3		Défaut pont 1 montée/descente
			Changement cable pont 2
			Bourrage PSR
	Explosion F3		

Évènements Environnementaux

DEPASSEMENTS LIGNE 2				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS

DEPASSEMENTS LIGNE 3				
DATE	TYPE	H	CAUSES	ACTIONS
02/05/2024	COT	11:00	Titulaire en alarme générale	
02/05/2024	COT	13:30		
02/05/2024	HCL	16:00	Arrêt broyeur L3 pour test	Redémarrage broyeur
07/05/2024	HCL	9:30		
07/05/2024	HCL	10:00		
07/05/2024	HCL	16:30	Problème de redémarrage du broyeur L3, et également broyeur secours	Redémarrage du broyeur L3
17/05/2024	POUSS	9:30	Problèmes analyseurs	
17/05/2024	POUSS	10:00		
17/05/2024	POUSS	10:30		
17/05/2024	POUSS	11:00		
19/05/2024	HCL	10:00	Niveau haut bloqué trémie bicar	Déblocage du niveau haut + réinjection du bicar
25/05/2024	CO	14:30	Lavage parcours 1	
25/05/2024	CO	16:30	Four vide en zone 3	Passage des zones 1 et 2 par à-coups pour recharger la zone 3
26/05/2024	CO	12:00	Caméra trémie figée puis PC planté Remise en service	Rechargement de la trémie avec une personne présente à la trémie

Détail des Déchets Entrants Béthune Bruay

Date de sortie	CA DE BETHUNE-BRUAY, APTOSIS-LYS ROM	COGZ -CAMBRIN	COMMUNE D'ANNEZIN	COMMUNE DAUCHEL	COMMUNE D'HAILUCOUR	COMMUNE DE BETHUNE	COMMUNE DE BELVRY	COMMUNE DE BRUAY LA	COMMUNE DE BURBURE	COMMUNE DE CALONNE D	COMMUNE DE CHOQUEQUES	COMMUNE DE DIVION	COMMUNE DE DOUVRIIN	COMMUNE DE HAINES L	COMMUNE DE LABELVRIE	COMMUNE DE LAPUGNOY	COMMUNE DE MARLES LE	COMMUNE DE SAILLY LA	COMMUNE DE VERMEILLES	DECHETTERIE CA BETHUNE BRUAY	PAV -CABBAUR	SIVOM COMMUNAUTE DU	SUEZ RV NE - RUITZ	
02/05/2024	206,250			1,240		2,980		2,660		1,000	0,860	0,280			0,360				0,540	56,740	9,100		16,540	298,550
03/05/2024	249,810	0,740	0,260		3,520	4,860		5,200			0,120	0,120	0,380			0,240		1,020		39,400	14,320	0,400	17,600	337,990
04/05/2024	272,620					1,660														48,360	6,760			329,400
05/05/2024						1,320																		1,320
06/05/2024	220,490		0,320	1,020		1,200				1,140		0,120					1,480			15,080	12,700		11,280	264,830
07/05/2024	284,430	0,880		0,920		2,340	2,620			0,580		0,120		0,420			0,820			33,780	5,580		20,400	352,890
08/05/2024	179,690																			48,000	5,200			232,890
09/05/2024	206,470																			4,800	5,140			216,410
10/05/2024	220,060		0,260			3,260		4,180			0,220	0,060				0,320				31,580	4,820		11,240	276,000
11/05/2024	14,740		0,160	0,580		1,380														48,200				65,060
12/05/2024			0,860			0,840																		1,700
13/05/2024	225,050	0,380	0,480	2,880	1,060	2,580		2,460		1,260		0,320					0,600		1,340	18,360	14,580		12,420	283,770
14/05/2024	279,130		0,540	2,320		2,060				0,640	0,180	0,240					0,640		0,560	55,660	7,660		17,860	367,490
15/05/2024	275,620			1,160	0,720	1,360				0,580	0,300	0,220		0,560			1,000			31,500	6,040		12,120	331,180
16/05/2024	242,450	0,900	1,160	1,040		1,080				0,500	0,900	2,060								18,900	5,460		19,840	294,290
17/05/2024	241,810	2,990	0,200	0,700		1,820		3,360		0,480	0,220				0,220	0,300	0,460			33,600	4,520		19,020	309,700
18/05/2024	15,470					2,540														40,380				58,390
19/05/2024						0,840																		0,840
20/05/2024	201,800					1,200																		234,100
21/05/2024	270,580		0,360	1,960		1,220				0,740	0,440	0,520				0,260		1,080		36,220	7,440		8,380	329,200
22/05/2024	270,990			0,800		2,760		4,480			0,160	0,180					1,380			18,520	6,660		20,260	326,190
23/05/2024	222,180		0,260	0,560		2,040			0,920			0,220								21,740	5,980		20,480	274,380
24/05/2024	253,860	0,960	0,160	1,200		1,860	2,560			0,660	0,200					0,260	0,360			33,400	4,400		12,400	312,280
25/05/2024	14,550					1,040														41,980				57,570
26/05/2024						0,580																		0,580
27/05/2024	234,510	0,820	0,160	1,060	1,200	0,880				1,340					0,160		0,320			3,300	14,840		18,240	276,830
28/05/2024	277,390		0,240	1,320	0,060	1,560								0,440			1,160			31,980	6,040		12,020	332,210
29/05/2024	255,930		0,340	1,180		1,120		4,240									0,800	0,340		29,000	6,100		16,120	315,170
30/05/2024	213,680		0,160	1,000		2,640				0,540	0,260	0,440					0,320			33,780	5,260		14,800	272,880
31/05/2024	241,290	0,040	1,080	0,420		2,460		2,740			0,200	0,260				0,460	0,480		0,860	20,840	4,260		18,420	293,810
Total général	5590,850	7,710	7,000	21,360	6,560	51,480	5,180	29,320	0,920	9,460	4,060	5,160	0,380	1,420	0,740	1,840	9,820	2,440	3,300	812,540	176,520	0,400	299,440	7047,900

Détail des Déchets Extérieurs Entrants

	VRV HDF AMIENS		Total pour VRV HDF AMIENS	VRV HDF SECLIN		Total pour VRV HDF SECLIN
Date de sortie	PILLON TRANSPORTS	VRVHDF - AMIENS - CYCLAMED		DELESTREZ TRANSPORTS	VRVHDF - SECLIN - CYCLAMED	
02/05/2024					6,340	6,340
03/05/2024					9,480	9,480
04/05/2024						
05/05/2024						
06/05/2024	11,800	2,560	14,360			
07/05/2024						
08/05/2024						
09/05/2024						
10/05/2024		2,380	2,380			
11/05/2024						
12/05/2024						
13/05/2024					11,760	11,760
14/05/2024						
15/05/2024					5,500	5,500
16/05/2024					9,100	9,100
17/05/2024					1,200	1,200
18/05/2024						
19/05/2024						
20/05/2024						
21/05/2024					5,260	5,260
22/05/2024					2,600	2,600
23/05/2024					5,420	5,420
24/05/2024				42,660	3,100	45,760
25/05/2024						
26/05/2024						
27/05/2024		2,460	2,460		6,340	6,340
28/05/2024					7,980	7,980
29/05/2024					2,520	2,520
30/05/2024						
31/05/2024				24,720	2,000	26,720
Total général	11,800	7,400	19,200	67,380	78,600	145,980

Performance énergétique

Le résultat de la performance énergétique du mois est de 77,91 %.

LABEUVRIERE
Rapport NOC annuel L2

Rapport Annuel													2024
Mesures NOC L2					Parametre Process Ligne 2								
Unité	SO2 L2NOC mg/Nm3	HCL L2NOC mg/Nm3	CO L2NOC mg/Nm3	COT L2NOC mg/Nm3	NOX L2NOC mg/Nm3	Poussières L2NOC mg/Nm3	HF L2NOC mg/Nm3	NH3 L2NOC mg/Nm3	H2O %	O2 sec %	T2S L2 degreC	Marche Four L2 hh:mm:ss	TPS_OTNOC_L2 hh:mm:ss
Janvier 2024	7.10	2.61	31.68	0.13	150.34	1.24	0.33	7.87	14.13	11.24	1147.8	11j 21:03:40	14:07:00
Février 2024	7.17	2.85	30.62	0.09	145.79	0.84	0.33	7.49	15.79	11.09	1125.2	5j 18:20:40	03:47:30
Mars 2024	12.58	4.29	32.86	0.13	134.86	1.10	0.31	7.81	13.47	10.10	938.3	3j 13:01:30	07:16:00
Avril 2024	6.05	4.86	29.20	0.26	133.38	4.61	0.11	4.58	16.03	11.11	988.1	25j 00:31:00	21:58:30
Mai 2024	2.07	0.14	22.18	0.39	136.13	0.56	0.00	1.61	19.32	11.35	1075.1	1j 08:16:10	00:02:30
Juin 2024	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00
Juillet 2024	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00
Aout 2024	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00
Septembre 2024	3.58	4.18	22.46	0.42	118.84	1.28	0.00	2.69	16.06	8.86	1014.8	10j 19:34:50	08:38:20
Octobre 2024	5.22	6.34	25.38	0.42	124.64	1.33	0.00	2.80	16.81	9.45	1009.2	9j 11:48:20	02:41:40
Novembre 2024	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00
Decembre 2024	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00
Max.	12.58	6.34	32.86	0.42	150.34	4.61	0.33	7.87	19.32	11.35	1147.8		
Min.	2.07	0.14	22.18	0.09	118.84	0.56	0.00	1.61	13.47	8.86	938.3		
Moy / Cumul annuel	6.07	4.28	28.18	0.27	133.95	2.43	0.14	4.95	15.73	10.49	1034.0	67j 20:36:10	2j 10:31:30

L2 - NOC- Nbr des dépassements VLE jour NOC							
2024/01/01 - 2024/12/31	SO2 L2NOC	HCL L2NOC	CO L2NOC	COT L2NOC	NOX L2NOC	Poussières L2NOC	HF_L2NOC
Seuil	40	8	50	10	150	5	1
2024-12	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	3	1	0
							4
							15
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0

LABEUVRIERE
Rapport NOC annuel L3

Rapport Annuel													2024	
Mesures NOC L3														
Unité		SO2 L3NOC mg/Nm3	HCL L3NOC mg/Nm3	CO L3NOC mg/Nm3	COT L3NOC mg/Nm3	NOX L3NOC mg/Nm3	Poussières L3NOC mg/Nm3	HF L3NOC mg/Nm3	NH3 L3NOC mg/Nm3	H2O %	O2 sec %	T2S L3 degreC	Marche Four L3 hh:mm:ss	TPS_OTNOC_L3 hh:mm:ss
Janvier 2024		5.55	5.20	11.76	0.28	0.28	138.28	2.28	0.12	4.09	12.36	12.74	16j 02:13:50	08:34:10
Février 2024		5.71	5.60	11.39	0.25	0.25	137.61	2.33	0.14	4.35	12.47	12.63	26j 20:25:40	22:38:10
Mars 2024		3.93	6.17	12.10	0.41	0.41	136.59	3.10	0.14	3.50	12.95	12.77	29j 09:08:20	15:17:40
Avril 2024		6.10	6.62	17.51	0.52	0.52	136.47	3.12	0.07	8.28	12.95	13.23	12j 12:18:00	07:25:50
Mai 2024		6.27	6.53	14.37	0.56	0.56	134.13	2.84	0.08	5.59	12.87	13.25	30j 10:41:20	08:06:30
Jun 2024		5.71	6.48	14.38	0.58	0.58	132.57	1.30	0.10	5.42	13.17	12.96	26j 14:37:40	08:06:00
Juillet 2024		4.39	7.24	11.90	0.54	0.54	135.04	1.19	0.13	4.09	13.21	12.69	25j 07:44:50	06:34:50
Aout 2024		4.06	7.26	10.48	0.61	0.61	128.55	1.09	0.16	3.55	13.57	12.40	27j 17:14:10	05:45:50
Septembre 2024		4.16	7.38	11.24	0.63	0.63	131.40	1.11	0.10	4.66	13.71	12.48	25j 18:59:40	07:55:30
Octobre 2024		4.30	6.82	10.69	0.60	0.60	130.17	1.04	0.10	4.32	13.85	12.43	23j 09:37:40	09:40:20
Novembre 2024		3.69	7.18	9.39	0.57	0.57	132.62	1.06	0.08	2.54	13.39	12.03	30j 01:21:10	12:18:50
Decembre 2024		3.91	6.84	10.95	0.58	0.58	134.13	1.05	0.07	3.61	13.74	11.98	27j 02:52:00	04:43:00
Max.	6.27	7.38	17.51	0.63	0.63	138.28	3.12	0.22	8.28	13.85	13.25	1177.8		
Min.	3.69	5.20	9.39	0.25	0.25	128.55	1.04	0.07	2.54	12.36	11.98	1001.2		
Moy / Cumul annuel	4.73	6.65	11.95	0.52	0.52	133.73	1.73	0.12	4.32	13.22	12.60	1102.8	30j 07:14:20	4j 21:06:40

L3 - NOC- Nbr des dépassements VLE jour NOC										Global		
2024/01/01 - 2024/12/31	SO2 L3NOC	HCL L3NOC	CO L3NOC	COT L3NOC	NOX L3NOC	Poussières L3NOC	HF L3NOC	NH3 L3NOC				
Seuil	40			8	50	150	5	1		15		
2024-12	0	0	0	1	0	0	0	0		0		1
Total	0	0	0	7	0	1	0	0		0		8

L3 - OTNOC - Temps OTNOC HI										TPS OTNOC_L3		
2024/01/01 - 2024/12/31												04:43:00
2024-12												4j 21:06:40
Total												

L3 - OTNOC - Temps OTNOC HI et H2										TPS OTNOC_L3 (H2)		
2024/01/01 - 2024/12/31												00:00:00
2024-12												03:49:00
Total												

- Notes:
- Max : donnée mensuelle maximale sur l'année
 - Min: donnée mensuelle minimale sur l'année
 - Moy/ Cumul : moyennes ou cumuls annuels calculés à partir des données de base (30 ou 10 min) en NOC.
 - H1 : compter des periodes OTNOC (Limite=250h/an)
 - H2 : compter des periodes OTNOC conditionné aux dépassements des moyennes jour en R-EOT des VLE Jour en NOC

	contrat	contrat				
	2024	2025				
Année	11	12				
Nombre de mois d'exploitation	12 mois	12 mois	Réalisé 2024	Commentaire(s)	Prévisionnel 2025	Commentaire(s)
Tonnages traités	83,447	82,802	81,732		85,477	
Tonnages provenant de la collectivité	66,463	65,883	78,429		80,484	
autres (à préciser)	16,984	16,919	3,303		2,980	
Tonnages apportés	83,764	83,057	81,732		83,464	
Tonnages provenant de la collectivité	66,780	66,138	78,429	baisse du volume de 5% à nouveau en 2024	80,484	
autres (à préciser)	16,984	16,919	3,303	dechets tiers	2,980	
Energie électrique vendue (MWh)	10,859	10,909	10,032		9,754	
Energie thermique vendue (MWh)	50,546	50,520	53,194	dont 14 466 mwh RCU	49,382	
Produits d'exploitation						
Recette de vente d'eau déminéralisée						
Recettes liées à la vente d'électricité	635,852	638,785	1,637,628	hausse par rapport à 2023	786,914	
Recettes liées aux sous-produits de l'incinération	43,049	43,049				
Recettes liées au traitement des déchets d'Artois Comm	4,100,691	4,061,313	6,543,652		6,788,137	
Recettes liées au traitement des déchets des clients du délégataire	951,121	947,452	405,619		342,900	
Recette liée à la vente de chaleur	689,450	689,098	1,128,668		1,071,823	
Recettes liées au financement des ouvrages	1,003,887	1,003,887				
.....					203,000	Ajustement B25
Total Produits	7,424,052	7,383,583	9,715,567		9,192,774	
Charges d'exploitation						
Electricité	119,355	118,752	182,136		130,534	
Abonnement	41,463	41,463		plus d'abonnement EDF direct dans le prix elecrtcité		
Consommation	77,892	77,290				
Quantité	1,138	1,130				
Tarif unitaire	68	68				
Eau	6,202	6,157		Intregé dans le traitement de l'eau		
Abonnement	395	395				
Consommation	5,806	5,762				
Quantité	1,645	1,632				
Tarif unitaire	4	4				
Gaz	88,101.00 €	87,497.00 €	390,930.00 €	Désordre du au four tournant et année avec 3 arrêts technique	234,676.00 €	
Abonnement	10,005	10,005				
Consommation	78,096	77,492				
Quantité	2,276	2,258				
Tarif unitaire	34.00 €	34.00 €				
Réactifs pour le traitement des fumées	408,698	405,537	713,969		810,325	
Achat d'eau osmosée à CRODA	25,360	25,164	125,690	Regroupe avec l'eau de ville et forage	87,685	
Carburants	1,122	1,122	6,656		11,268	
Traitement d'eau d'appoint des chaudières	28,908	28,908		Integré dans le traitement des fumées		
Entretien courant proportionnel (grenaille...)	23,596	23,596		Integré dans le traitement des fumées		
.....						
S/total consommables	701,342	696,733	1,419,381		1,274,488	
Machefers	540,722	536,540	590,092		613,417	
Transport	193,956	192,455				
Traitement	346,767	344,085				
REFIOM	441,134	437,722	600,724	groupement prestation traitement + transport+ Boue	613,916	
Transport	41,356	41,036				
Traitement	399,778	396,686				
Transfert des déchets vers un autre exutoire en cas d'arrêt technique	30,473	30,473		Pas de detournement		
Traitement des déchets vers un autre exutoire en cas d'arrêt technique						
Primes d'assurances	242,754	242,754	516,717	forte hausse des assurances en 2024	498,659	
Frais de structure	607,828	607,828	1,362,717		1,304,551	
Etudes	0	0	85,346		36,000	
Services bancaires	0	0				
Divers (publicité, publications, relations publiques...)	23,601	23,601				
Frais postaux et frais de télécommunication	21,194	21,194	28,663		26,592	
Groupe électrogène	7,872	7,872		Intrgré dans les dépenses dans le GER		
Forfait contrôle technique	98,249	98,249		Integré dans les dépenses courant		
Contrôle des rejets	24,788	24,788		Integré dans le traitement des fumées		
Prog de surveillance de l'impact sur l'environnement	22,600	22,600		Integré dans le traitement des fumées		
Analyse produits et résidus	13,266	13,266	173,581	Integré dans le traitement des fumées	212,160	Laboratoire
Contrôle des analyseurs	6,482	6,482		Dépense dans le GER		
Entretien courant process	361,970	361,970	639,546	Somme toujours elevées liées à des travaux non integrés au contrat et à des actions et modifications pour la securité des personnes	534,100	
Entretien courant Equipements	17,267	17,267				
.....			-280,387	AJAX		
.....						

S/total services extérieurs et autres services extérieurs	2,460,201	2,452,607	3,716,999		3,839,395	
Rémunération directes du personnel	738,197	738,197	1,245,914	couts gloabl brute salaire + formation+note de frais	1,266,132	
Charges sociales et autres charges	625,347	625,347	748,211	charges + couts de formations et habillage et note de frais	668,823	
Interim	84,933	84,933			0	
S/total charges de personnel	1,448,477	1,448,477	1,994,125	intègre la formation et déplacements	1,934,955	
Redevance pour frais de contrôle	0	0			0	
Redevance d'occupation du domaine public	0	0	20,004		20,004	
Locations	18,344	18,344	41,888	locations bungalows+ chariot ATP+ vehicules	29,532	
Charges diverses de gestion courante	9,612	9,612	263,175	Cout batiment	261,979	
S/total autres charges de gestion courante	27,956	27,956	305,063		291,511	
Coût destruction TGAP	67,937	67,675	49,286		27,600	
Cotisation économique territoriale	101,996	101,148	19,937		37,860	
Autres taxes	29,076	29,076	17,586		18,000	
S/total impôts et taxes	199,009	197,899	37,523		55,860	
S/total charges d'exploitation	4,836,985	4,823,672	7,473,090		7,396,209	
Résultat d'exploitation	2,587,067	2,559,911	2,242,477		1,796,565	
Dépenses de gros entretien	797,159	797,159	1,708,518		1,367,000	
Provisions sinistres	50,000	50,000				
S/total dépenses de GER	847,159	847,159	1,708,518		1,367,000	
Amortissement des investissements d'exploitation	5,628	5,628	236,030		241,672	
Amortissement des ouvrages	825,406	825,406			0	
S/total amortissement des invest.	831,034	831,034	236,030		241,672	
Frais financiers	124,326	65,403	5,355			
Frais intercalaires	33,658	33,658				
S/total frais financiers	157,984	99,061	5,355		0	
Résultat avant impôts et participation	750,890	782,658	292,574		187,893	

5. Compte d'exploitation prévisionnel détaillé		5. Compte d'exploitation prévisionnel détaillé		réel	réel	réel	réel	réel	réel	réel	réel	réel	réel	contrat	contrat
		2,014	2,015	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,021	2,022	2,023				
Année	Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Nombre de mois d'exploitation	Nombre de mois d'exploitation	6.5 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	5.5 mois	
Tonnages traités	Tonnages traités	56,929	74,324	84,593	83,831	84,496	86,557	88,132	89,893	86,556	81,759	81,732	85,477	37,757	
Tonnages provenant de la collectivité autres (à préciser)	Tonnages provenant de la collectivité autres (à préciser)	40,836					82,078	84,060	85,000	82,235	78,871	78,429	80,484	29,943	
Tonnages apportés	Tonnages apportés	15,765					5,467	4,072	4,523	3,393	4,089	3,303	2,980	7,813	
Tonnages provenant de la collectivité autres (à préciser)	Tonnages apportés	56,601	81,907	90,174	86,387	86,387	87,545	88,132	89,523	85,628	82,960	81,732	83,464	37,993	
Tonnages provenant de la collectivité autres (à préciser)	Tonnages provenant de la collectivité autres (à préciser)	40,836				75,668	79,381	82,078	84,060	85,370	82,235	78,871	78,429	80,484	30,179
Energie électrique vendue (MWh)	Energie électrique vendue (MWh)	15,765				10,719	6,347	5,467	4,072	4,523	3,393	4,089	3,303	2,980	7,813
Energie thermique vendue (MWh)	Energie thermique vendue (MWh)	0	1,867	11,182	13,804	13,429	14,406	13,877	14,430	12,387	10,963	10,032	9,754	5,085	
Energie thermique vendue (MWh)	Energie thermique vendue (MWh)	23,531	49,378	39,807	35,566	34,879	39,074	38,578	43,022	49,646	45,679	53,194	49,382	23,152	
Produits d'exploitation	Produits d'exploitation														
Recette de vente d'eau déminéralisée	Recette de vente d'eau déminéralisée	0													
Recettes liées à la vente d'électricité	Recettes liées à la vente d'électricité	0	173,448	631,983	753,219	745,000	849,739		796,559	858,467	1,306,948	2,094,717	1,637,628	786,914	297,795
Recettes liées aux sous-produits de l'incinération	Recettes liées aux sous-produits de l'incinération	0	0	0	0	0	0	0	280,000	429,700	182,994	0			19,731
Recettes liées au traitement des déchets d'Artois Comm	Recettes liées au traitement des déchets d'Artois Comm	2,257,871	4,273,392	4,464,785	4,763,045	5,031,708	5,468,845	5,481,163	5,612,711	5,877,874	5,758,905	6,543,652	6,788,137	1,853,203	
Recettes liées au traitement des déchets des clients du délégataire	Recettes liées au traitement des déchets des clients du délégataire	932,250	812,031	1,226,299	731,448	406,664	367,674	297,289	324,867	341,004	447,458	405,619	342,900	437,555	
Recette liée à la vente de chaleur	Recette liée à la vente de chaleur	343,961	653,827	542,019	548,030	569,000	783,152	642,722	668,251	935,529	1,038,057	1,128,668	1,071,823	315,799	
Recettes liées au financement des ouvrages	Recettes liées au financement des ouvrages	579,814	963,919	960,627	867,152										460,115
charges detournement pour un tiers	charges detournement pour un tiers						-139,509				111,621			203,000	
Total Produits	Total Produits	4,113,896	6,876,616	7,825,713	7,662,893	6,752,372	7,329,901	7,497,733	7,893,996	8,644,349	9,450,758	9,715,567	9,192,774	3,384,198	
Charges d'exploitation	Charges d'exploitation														
Electricité	Electricité	194,913	353,468	208,570	105,682	78,000	75,518	114,498	53,347	110,283	282,215	182,136	130,534	54,247	
Abonnement	Abonnement		41,463	24,466			0		0		0			19,004	
Consommation	Consommation		312,006	184,105							110,283	110,283		35,243	
Quantité	Quantité					1,111	840	889	743	889	1,267			515	
Tarif unitaire	Tarif unitaire					70	90	129	72	124	223			68	
Eau	Eau	33,183	17,824	38,699	25,194	77,000	56,000	24,000	3,124	3,649	3,200			2,808	
Abonnement	Abonnement		395	858										181	
Consommation	Consommation		17,429	37,842		87,967	61,893				10,618			2,627	
Quantité	Quantité										3			744	
Tarif unitaire	Tarif unitaire													4	
Gaz	Gaz	87,378	178,610	209,826	134,502	71,000	66,103	121,053	70,112	162,836	505,696	390,930.00 €	234,676.00 €	39,921	
Abonnement	Abonnement													4,586	
Consommation	Consommation					2,615								35,336	
Quantité	Quantité						2,077	2,427	2,772	2,811	4,715			1,030	
Tarif unitaire	Tarif unitaire					34	32	32	36	58	107			34	
Réactifs pour le traitement des fumées	Réactifs pour le traitement des fumées	299,788	443,539	458,516	437,072	516,000	531,432	521,972	509,855	953,563	670,153	713,969	810,325	184,922	
Achat d'eau osmosée à CRODA	Achat d'eau osmosée à CRODA	32,120	36,359	40,282	61,080	54,677	73,596	55,364	65,636	68,677	69,498	125,690	87,685	11,475	
Carburants	Carburants	842	5,823	3,413	9,712	1,245	992	4,946	4,521	4,521	9,158	6,656	11,268	514	
Traitement d'eau d'appoint des chaudières	Traitement d'eau d'appoint des chaudières	9,797	27,161	27,417	35,318	21,323	22,605							13,249	
Entretien courant proportionnel (grenaille...)	Entretien courant proportionnel (grenaille...)		29,506	34,373										10,815	
.....															
S/total consommables	S/total consommables	658,020	1,092,291	1,021,096	808,560	819,245	826,246	841,833	706,595	1,303,529	1,539,920	1,419,381	1,274,488	317,952	
Machefers	Machefers	330,729	442,786	511,388	556,288	533,000	498,562	520,360	545,426	548,609	559,130	590,092	613,417	244,658	
Transport	Transport	124,308	172,350	199,611	215,182									87,758	
Traitement	Traitement	206,421	270,436	311,777	341,106	550,000								156,900	
REFIOM	REFIOM	308,591	458,629	527,681	707,128		528,938	543,206	596,360	491,423	571,338	600,724	613,916	199,598	
Transport	Transport	26,660	42,976	78,497	86,597									18,712	
Traitement	Traitement	281,932	415,654	449,185	620,531	0								180,886	
Transfert des déchets vers un autre exutoire en cas d'arrêt technique	Transfert des déchets vers un autre exutoire en cas d'arrêt technique		489,215	121,869	49,736									13,967	
Traitement des déchets vers un autre exutoire en cas d'arrêt technique	Traitement des déchets vers un autre exutoire en cas d'arrêt technique					251,000									
Primes d'assurances	Primes d'assurances	116,519	194,689	158,094	157,050	782,000	366,425	452,013	420,536	404,418	517,324	516,717	498,659	111,262	
Frais de structure	Frais de structure	421,180	770,149	887,456	865,986	0	937,803	820,640	918,149	1,132,997	1,350,963	1,362,717	1,304,551	278,588	
Etudes	Etudes	0	0	0	0	0	0	392,000	361,000	0	0	85,346	36,000	0	
Services bancaires	Services bancaires	0	0	0	0			0	0	0	0			0	
Divers (publicité, publications, relations publiques...)	Divers (publicité, publications, relations publiques...)	0	6,435	14,217	9,346									10,817	
Frais postaux et frais de télécommunication	Frais postaux et frais de télécommunication	1,970	6,118	6,583	7,737		122,480	34,700	15,600	38,223	6,434	28,663	26,592	9,714	
Groupe électrogène	Groupe électrogène		4,075	3,923		84,000								3,608	
Forfait contrôle technique	Forfait contrôle technique	76,698	82,173	90,849	101,615	0	109,179	70,723	97,470	67,342	68,219			45,031	
Contrôle des rejets	Contrôle des rejets	0	29,539	58,704	12,619	10,200	3								



N° 10947 * 03

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

D.G.I. N° 2053

1

Formulaire obligatoire (article 53A du
Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		Marché d'exploitation du CVE de la CU de LABEUVRIERE				
		Exercice 01/01/2024 au 31/12/2024				
		%PAO				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	0		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB	2 831		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		HC	0		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	2 831	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)		HE	93		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	0		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	0		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	93	0	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	2 738	0	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	0		
Impôts sur les bénéfices* (X)			HK	0		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			HL	11 640 358		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			HM	11 290 214		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	350 143		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	produits de locations immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	- crédit-bail mobilier *		HP		
		- crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (8)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits à des organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 Obligatoires A9				
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnelles	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		


* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise :		Marché d'exploitation du CVE de la CU de LABEUVRIE					
		Exercice 01/01/2024 au 31/12/2024					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 766 297	FB		FC	2 766 296,58
	Production vendue biens* 						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

en euros HT	Description	Quantités	GER ANNEXE CONTRAT	GER DEPENSES 2024	Coûts annuels durant la phase d'exploitation [€ HT]												
					janv.-24	févr.-24	mars-24	avr.-24	mai-24	juin-24	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24	nov.-24	déc.-24	total
CENDRES ET REFIOM			53 300	40 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 035 €	7 988 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 023 €
Silos cendres volantes/PSR	0	2	18 190	0						7 988 €							7 988 €
Manches chargement cendres volantes/PSR	0	2	0														0 €
Elévateurs à godets cendres volantes/PSR	0	2	4 664	5 000													0 €
Ensemble vis de transport cendres volantes/PSR	0	2	0	20 000													0 €
Ventilateur cendres volantes/PSR	0	2	2 332	5 000					4 035 €								4 035 €
Transport cendres volantes/PSR	0	2	29 733	10 000													0 €
TRAITEMENT DES FUMÉES			167 830	237 000 €	55 704 €	0 €	22 821 €	27 811 €	0 €	0 €	7 986 €	0 €	4 628 €	0 €	0 €	1 056 €	120 006 €
ligne 3			85 397	143 000 €	48 407 €	0 €	21 890 €	27 811 €	0 €	0 €	7 986 €	0 €	4 628 €	0 €	0 €	1 056 €	111 778 €
traitement des Nox L3	0	1	4 198														0 €
électrofiltres L3	0	1	2 099	35 000				27 811 €					4 010 €				31 821 €
injection (bicar et coke) L3	0	1	26 048														0 €
réacteurs (bicar et coke) L3	0	1	0														0 €
filtre à manche L3	0	1	4 897	80 000			1 955 €						618 €				2 573 €
ventilateur de tirage L3	0	1	0	21 000			12 045 €				7 986 €					1 056 €	21 087 €
cheminée L3	0	1	26 585		7 650 €		7 890 €										15 540 €
instrumentation TF L3	0	1	2 157	5 000	1 960 €												1 960 €
ensemble gaines TF L3	0	1	0	2 000													0 €
...			0		38 797 €												38 797 €
ligne 2			79 151	83 000 €	7 297 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 297 €
traitement des Nox L2	0	1	0														0 €
électrofiltres L2	0	1	0	3 000													0 €
injection (bicar et coke) L2	0	1	0	15 000													0 €
réacteurs (bicar et coke) L2	0	1	0	8 000													0 €
filtre à manche L2	0	1	0	10 000													0 €
ventilateur de tirage L2	0	1	0	5 000													0 €
cheminée L2	0	1	0														0 €
instrumentation TF L2	0	1	0														0 €
ensemble gaines TF L2	0	1	0	2 000													0 €
analyseurs			0	40 000	7 297 €												7 297 €
commun			3 282	11 000 €	0	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931
silos bicar	0	1	3 265	5 000			931 €										0 €
extraction/broyage dosage bicarbonate secours	0	1	11 077	6 000													0 €
CIRCUIT VAPEUR			116 169	212 000 €	7 074 €	0 €	76 949 €	6 887 €	5 442 €	0 €	0 €	2 860 €	20 046 €	16 971 €	2 318 €	303 €	138 850 €
barillet	0	1	6 180	10 000					4 240 €								4 240 €
conduite vapeur CRODA	0	1	14 820	10 000													0 €
Conduite eau CRODA	0	0	0	4 000													0 €
Aéros HP et BP	0	4	6 530	110 000	1 025 €										1 685 €		2 710 €
GTA	0	1	46 057	45 000			66 000 €	6 887 €	1 202 €				5 464 €		633 €		80 186 €
bacher et pompe transfert condensats	0	1	0	10 000													0 €
bacher et pompe alimentaire	0	1	3 498	18 000			10 949 €										10 949 €
tuyauterie vapeur et condensats	0	1	10 377	5 000									14 582 €	3 820 €			18 402 €
...			0		6 049 €							2 860 €		13 151 €		303 €	22 363 €
AUXILIAIRES ET UTILITES			95 745	80 000 €	18 547 €	3 190 €	0 €	0 €	0 €	8 306 €	0 €	780 €	5 737 €	0 €	10 €	50 €	36 620 €
air comprimé	0	1	12 010	12 000	6 601 €							780 €	5 737 €		10 €	50 €	13 178 €
poste HTA	0	1	7 579														0 €
TGBT	0	1	3 498	24 000													0 €
Groupe électrogène	0	1	0	5 000		3 190 €				1 840 €							5 030 €
contrôle commande/ mat informatique	0	1	6 005	25 000	11 946 €												11 946 €
panoplie gaz	0	1	1 166							395 €							395 €
Protection incendie	0	1	3 148	20 000													0 €
Autres (pompes cuve de stockage fuel/eaux de recyclage)	0	1	9 118	6 000						6 071 €							6 071 €
DIVERS			2 225	112 000 €	4 357 €	4 696 €	4 586 €	2 941 €	0 €	10 792 €	9 098 €	4 639 €	5 069 €	23 751 €	0 €	3 458 €	73 387 €
voirie	0	0	0	12 000 €	633 €					10 792 €							11 425 €
charpente, GC	0	1	2 332	50 000 €							9 098 €						9 098 €
réseaux divers	0	0	0	10 000 €									5 069 €				5 069 €
locaux	0	1	0	40 000 €	3 724 €	4 696 €	4 586 €	2 941 €				4 639 €		23 751 €		3 458 €	47 795 €
ajustement de stock																	0
Total annuel			842 699	1 663 525	303 261	180 253	281 969	254 354	156 076	64 009	73 268	23 005	123 969	67 992	32 514	116 181	1 676 851

Groupe Fonctionnel	Commun	Ligne 2	Ligne 3
I-A Alimentation/traitement air de combustion	0 €	0 €	12 000 €
I-B Bâtiment génie civil	40 000 €	0 €	0 €
I-C Production de vapeur	0 €	0 €	310 000 €
I-D Alimentation/traitement eau de process	32 000 €	0 €	15 000 €
I-E Distribution électrique	15 000 €	0 €	0 €
I-F Fours/ métallurgie/ réfractaires/ Système hydraulique	0 €	50 000 €	480 000 €
I-G Traitement des fumées	7 000 €	5 000 €	86 000 €
I-H Traitement DASRI	0 €	0 €	0 €
I-I Automatismes/ contrôle commande	30 000 €	0 €	0 €
I-K Production et distribution air comprimé	10 000 €	0 €	0 €
I-L Equipement traitement des rejets liquides	0 €	0 €	0 €
I-M Extraction/prétraitement des machefers	10 000 €	10 000 €	90 000 €
I-N Matériel roulant engins	20 000 €	0 €	0 €
I-P Accueil, pesée pont-roulant	65 000 €	0 €	0 €
I-R Transport/traitement/stockage des cendres et REFIOM	25 000 €	0 €	0 €
I-S Traitement boues STEP	0 €	0 €	0 €
I-T Valorisation électrique	35 000 €	0 €	0 €
I-V Valorisation thermique	0 €	0 €	0 €
I-X Traitement des machefers	0 €	0 €	0 €
I-Y Préparation traitement incinération	0 €	0 €	0 €
I-Z Autres systèmes auxiliaires	2 662 €	0 €	0 €
TOTAL par ligne/ communs	291 662 €	65 000 €	993 000 €

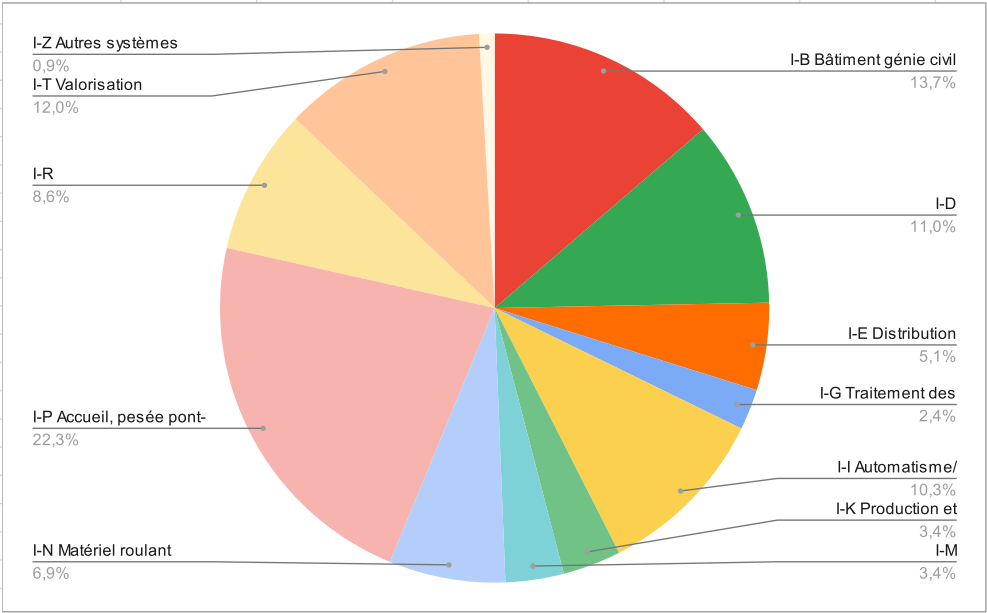

☰ Groupe Fonctionnel All

Immobilisat	Número subsidiaire	Quantité	Société	Désignation de l'immobilisation	Compte de bilan CAP	Catégorie d'immobil.	Centre de coûts	CAP début ex.	Entrée	Transfert	Sortie	CAP actuels	Date mise en serv	Date mise hors se	Amo. début ex.	Amort.exercice	Amo. transfert	Amo. sortie	Amort. cumulé	Val.compt.act.	Durée d'utilisation
1000000000	0,000	1	U387	ASPI CENTRALE-PLAN ECONOMIE CHR.G. 2018	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/6/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000	0,000	1	U387	DEMANDE INVEST INSTAL BARRIERES DE QUAI	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/6/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000	0,000	1	U387	INSTALLATION 106 MATELAS ISOLANTS	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/8/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000	0,000	1	U387	GUILLLOTINE-SECU DEBOURRAGE EXTRACTEUR	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/12/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000	0,000	1	U387	MODELISATION DE LA CHAUDIERE EN 3D	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/6/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000	0,000	1	U387	Element d'OTF 66A1/N18U387024-1-01	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/8/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000	0,000	1	U387	réhabilitation du parc des compres	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000	0,000	1	U387	VISIO LA BEUVIERE BEU371X	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/4/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000	0,000	1	U387	FRAIS AO LA BEUVIERE BEU371X	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/5/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000	0,000	1	U387	CABLAGE LA BEUVIERE BEU371X	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000	0,000	1	U387	CABLAGE LABEUVIERE BEU371X	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	7285,03	0,00	0,00	0,00	7285,03	30/11/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	7285,03	0	
1000000000	0,000	1	U387	STATION BLANCHE LABEU BEU371X	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	4278,00	0,00	0,00	0,00	4278,00	31/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	4278,00	0	
2000000020	1	U387	2008 - RACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	13162000	A3162010	66HBEU371X	13381,59	0,00	0,00	0,00	13381,59	1/1/2009		-13381,59	0,00	0,00	0,00	-13381,59	0,00	1	
2000000020	1	U387	2008 - RACHAT 2 BENNES AUTOMATIQUES1800L	13149000	A3149099	66HBEU371X	1638,55	0,00	0,00	0,00	1638,55	1/1/2009		-1638,55	0,00	0,00	0,00	-1638,55	0,00	3	
2000000020	1	U387	2008 - RACHAT 6 BACS DE RETENTION	13141000	A3141030	66HBEU371X	3185,03	0,00	0,00	0,00	3185,03	1/1/2009		-3185,03	0,00	0,00	0,00	-3185,03	0,00	2	
2000000020	1	U387	2008 - RACHAT BUNGALOWS	13122000	A3122020	66HBEU371X	7675,05	0,00	0,00	0,00	7675,05	1/1/2009		-7675,05	0,00	0,00	0,00	-7675,05	0,00	3	
2000000020	1	U387	MOBILIER BUNGALOW	13161000	A3161099	66HBEU371X	470,03	0,00	0,00	0,00	470,03	1/1/2009		-470,03	0,00	0,00	0,00	-470,03	0,00	2	
2000000020	1	U387	2008 - RACHAT BULL PNEU FR20 &GODET3500L	13153000	A3153050	66HBEU371X	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1/1/2009		-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	1	
2000000030	1	U387	2008 - RACHAT JUMPER 1.5L TDI CITROEN	13151000	A3151099	66HBEU371X	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1/1/2009		-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	1	
2000000030	1	U387	1 SERVEUR NAS IOMEGA 2500	13162000	A3162010	66HBEU371X	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	27/5/2009		-916,00	0,00	0,00	0,00	-916,00	0,00	3	
2000000030	1	U387	GMAO UIOM	13162000	A3162010	66HBEU371X	8309,73	0,00	0,00	0,00	8309,73	1/1/2011		-8309,73	0,00	0,00	0,00	-8309,73	0,00	3	
2000000030	1	U387	ETHYLOTEST	13149000	A3149099	66HBEU371X	914,21	0,00	0,00	0,00	914,21	2/9/2011		-914,21	0,00	0,00	0,00	-914,21	0,00	3	
2000000030	1	U387	DEFIBRILLATEUR	13149000	A3149099	66HBEU371X	1412,37	0,00	0,00	0,00	1412,37	17/1/2012		-1412,37	0,00	0,00	0,00	-1412,37	0,00	3	
2000000030	1	U387	CAMERA IR	13124000	A3124099	66HBEU371X	21300,00	0,00	0,00	0,00	21300,00	30/4/2012		-21300,00	0,00	0,00	0,00	-21300,00	0,00	10	
2000000030	1	U387	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	13149000	A3149099	66HBEU371X	3155,20	0,00	0,00	0,00	3155,20	27/6/2012		-3155,20	0,00	0,00	0,00	-3155,20	0,00	3	
2000000030	1	U387	LICENCES EAM	12120000	A2120099	66HBEU371X	404,99	0,00	0,00	0,00	404,99	7/12/2012		-404,99	0,00	0,00	0,00	-404,99	0,00	3	
2000000030	1	U387	CONCEPTION CONSTRUCTION GENIE CIVIL CVE	13131500	A3131599	66HBEU371X	1586250,00	0,00	0,00	0,00	1586250,00	24/2/2016		-1359240,50	-37834,92	0,00	0,00	-1397075,42	1891745,8	10	
2000000030	1	U387	AUGMENTATION COEF VALO	13131500	A3131599	66HBEU371X	56988,10	0,00	0,00	0,00	56988,10	24/2/2016		-48832,49	-1359,27	0,00	0,00	-50191,76	6796,34	10	
2000000030	1	U387	MISSIONS CONCEPTION ET CONFORMITE ARCHIT	13131500	A3131599	66HBEU371X	17500,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	24/2/2016		-14995,56	-417,41	0,00	0,00	-15412,97	2087,03	10	
2000000030	1	U387	20 VESTIAIRES	13161000	A3161099	66HBEU371X	1926,80	0,00	0,00	0,00	1926,80	29/8/2014		-1926,80	0,00	0,00	0,00	-1926,80	0,00	3	
2000000040	1	U387	UNITE MOBILE DE FILTRATION	13149000	A3149099	66HBEU371X	1768,00	0,00	0,00	0,00	1768,00	5/9/2014		-1768,00	0,00	0,00	0,00	-1768,00	0,00	3	
2000000040	1	U387	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	13131500	A3131599	66HBEU371X	4820,00	0,00	0,00	0,00	4820,00	24/2/2016		-4130,20	-114,97	0,00	0,00	-4245,17	574,83	10	
2000000040	1	U387	CONSTAT AFFICHAGE	13131500	A3131599	66HBEU371X	704,49	0,00	0,00	0,00	704,49	24/2/2016		-603,67	-16,80	0,00	0,00	-620,47	84,02	10	
2000000040	1	U387	AUGMENTATION COEF VALO	13131500	A3131599	66HBEU371X	274356,15	0,00	0,00	0,00	274356,15	24/2/2016		-235092,82	-6543,89	0,00	0,00	-241636,71	32719,44	10	
2000000040	1	U387	MODIFICATION FOUR CHAUDIERE 3	13131500	A3131599	66HBEU371X	1604575,00	0,00	0,00	0,00	1604575,00	24/2/2016		-1374943,00	-38722,00	0,00	0,00	-1413215,00	191360,00	10	
2000000040	1	U387	CONCEPTION ARCHITECTE	13131500	A3131599	66HBEU371X	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	24/2/2016		-7906,67	-214,67	0,00	0,00	-8163,34	1073,33	10	
2000000040	1	U387	TRAVAUX DE GENIE CIVIL	13131500	A3131599	66HBEU371X	4218827,10	0,00	0,00	0,00	4218827,10	24/2/2016		-3615067,40	-100626,62	0,00	0,00	-3716594,02	503133,08	10	
2000000040	1	U387	AVENANTS	13131500	A3131599	66HBEU371X	90365,60	0,00	0,00	0,00	90365,60	24/2/2016		-77433,30	-2155,38	0,00	0,00	-79588,68	10776,92	10	
2000000040	1	U387	PIECES DE PREMIERE URGENCE 100%	13131500	A3131599	66HBEU371X	70450,00	0,00	0,00	0,00	70450,00	24/2/2016		-60367,85	-1680,36	0,00	0,00	-62048,21	8401,79	10	
2000000040	1	U387	MISSION SPS NIVEAU 1	13131500	A3131599	66HBEU371X	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	24/2/2016		-1028,27	-28,62	0,00	0,00	-1056,89	143,11	10	
2000000040	1	U387	MISSION CONTROLE	13131500	A3131599	66HBEU371X	1568,00	0,00	0,00	0,00	1568,00	24/2/2016		-1343,60	-37,40	0,00	0,00	-1381,00	187,00	10	
2000000040	1	U387	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX	13131500	A3131599	66HBEU371X	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	24/2/2016		-257,07	-7,16	0,00	0,00	-264,23	35,77	10	
2000000040	1	U387	MESURES AU POSTE DE TRAVAIL	13131500	A3131599	66HBEU371X	2120,00	0,00	0,00	0,00	2120,00	24/2/2016		-1816,60	-50,57	0,00	0,00	-1867,17	252,83	10	
2000000040	1	U387	POSE PIEZAIR ET ANALYSES	13131500	A3131599	66HBEU371X	2065,00	0,00	0,00	0,00	2065,00	24/2/2016		-1769,47	-49,26	0,00	0,00	-1818,73	246,27	10	
2000000040	1	U387	MESURES CHANTIER GTA EFFAGE	13131500	A3131599	66HBEU371X	4116,00	0,00	0,00	0,00	4116,00	24/2/2016		-3526,96	-98,17	0,00	0,00	-3625,13	490,87	10	
2000000040	1	U387	ANALYSE 3 COMPOSEES	13131500	A3131599	66HBEU371X	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	24/2/2016		-411,30	-11,45	0,00	0,00	-422,75	57,25	10	
2000000040	1	U387	MESURE AMBIANT SOL EN EAU	13131500	A3131599	66HBEU371X	3325,00	0,00	0,00	0,00	3325,00	24/2/2016		-2849,16	-79,31	0,00	0,00	-2928,47	396,53	10	
2000000040	1	U387	MESURE DEBIT TEMPERATURE PRESSION AIR FO	13131500	A3131599	66HBEU371X	3446,00	0,00	0,00	0,00	3446,00	24/2/2016		-2952,84	-82,19	0,00	0,00	-3035,03	410,77	10	
2000000040	1	U387	REFECTION ANGLE COTE FOYER	13131500	A3131599	66HBEU371X	13200,00	0,00	0,00	0,00	13200,00	24/2/2016		-11310,94	-314,84	0,00	0,00	-11625,78	1574,22	10	
2000000040	1	U387	ASSURANCE TOUTS RISQUES MONTAGE ESSAIS	13131500	A3131599	66HBEU371X	35516,01	0,00	0,00	0,00	35516,01	24/2/2016		-30433,29	-847,12	0,00	0,00	-31280,41	4235,60	10	
2000000040	1	U387	3% LEEVEE DES RESERVES AU CAT	13131500	A3131599	66HBEU371X	522032,24	0,00	0,00	0,00	522032,24	24/2/2016		-447323,79	-12451,41	0,00	0,00	-459775,20	62257,04	10	
2000000040	1	U387	AUGMENTATION COEF VALO	13131500	A3131599	66HBEU371X	3563,00	0,00	0,00	0,00	3563,00	24/2/2016		-3053,10	-84,98	0,00	0,00	-3138,08	424,92	10	
2000000040	1	U387	TRVX PESAGE/DOSAGE/STOCKAGE CHARBON	13131500	A3131599	66HBEU371X	47438,50	0,00	0,00	0,00	47438,50	24/2/2016		-40649,54	-1131,49	0,00	0,00	-41781,03	5657,47	10	
2000000040	1	U387	MODIFICATION FOUR CHAUDIERE 3	13131500	A3131599	66HBEU371X	281225,95	0,00	0,00												

Immobilisat	Número subsidiaire	Quantité	Société	Désignation de l'immobilisation	Compte de bilan CAP	Catégorie d'immobil.	Centre de coûts	CAP début ex.	Entrée	Transfert	Sortie	CAP actuels	Date mise en serv	Date mise hors se	Amo. début ex.	Amort.exercice	Amo. transfert	Amo. sortie	Amort. cumulé	Val.compt.act.	Durée d'utilisation
1000000000		0,000	U387	ASPI CENTRALE-PLAN ECONOMIE CHR.G. 2018	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/6/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000		0,000	U387	DEMANDE INVEST INSTAL BARRIERES DE QUAI	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/6/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000		0,000	U387	INSTALLATION 106 MATELAS ISOLANTS	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/8/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000		0,000	U387	GUILLOTINE-SECU DEBOURRAGE EXTRACTEUR	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/12/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000		0,000	U387	MODELISATION DE LA CHAUDIERE EN 3D	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/6/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000		0,000	U387	Element d'OTF 66A1/N18U387024-1-01	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/8/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000		0,000	U387	réhabilitation du parc des compres	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000		0,000	U387	VISIO LA BEUVIERE BEU371X	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/4/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000		0,000	U387	FRAIS AO LA BEUVIERE BEU371X	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/5/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000		0,000	U387	CABLAGE LA BEUVIERE BEU371X	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1000000000		0,000	U387	CABLAGE LABEUVIERE BEU371X	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	7285,03	0,00	0,00	0,00	7285,03	30/11/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	7285,03	0	
1000000000		0,000	U387	STATION BLANCHE LABEU BEU371X	13410000	AUAUC3000	66HBEU371X	4278,00	0,00	0,00	0,00	4278,00	31/12/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	4278,00	0	
2000000020		1	U387	2008 - RACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	13162000	A3162010	66HBEU371X	13381,59	0,00	0,00	0,00	13381,59	1/1/2009		-13381,59	0,00	0,00	0,00	-13381,59	0,00	1
2000000020		1	U387	2008 - RACHAT 2 BENNES AUTOMATIQUES1800L	13149000	A3149099	66HBEU371X	1638,55	0,00	0,00	0,00	1638,55	1/1/2009		-1638,55	0,00	0,00	0,00	-1638,55	0,00	3
2000000020		1	U387	2008 - RACHAT 6 BACS DE RETENTION	13141000	A3141030	66HBEU371X	3185,03	0,00	0,00	0,00	3185,03	1/1/2009		-3185,03	0,00	0,00	0,00	-3185,03	0,00	2
2000000020		1	U387	2008 - RACHAT BUNGALOWS	13122000	A3122020	66HBEU371X	7675,05	0,00	0,00	0,00	7675,05	1/1/2009		-7675,05	0,00	0,00	0,00	-7675,05	0,00	3
2000000020		1	U387	MOBILIER BUNGALOW	13161000	A3161099	66HBEU371X	470,03	0,00	0,00	0,00	470,03	1/1/2009		-470,03	0,00	0,00	0,00	-470,03	0,00	2
2000000020		1	U387	2008 - RACHAT BULL PNEU FR20 &GODET3500L	13153000	A3153050	66HBEU371X	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1/1/2009		-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	1
2000000030		1	U387	2008 - RACHAT JUMPER 1.5L TDI CITROEN	13151000	A3151099	66HBEU371X	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1/1/2009		-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	1
2000000030		1	U387	1 SERVEUR NAS IOMEGA 2500	13162000	A3162010	66HBEU371X	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	27/5/2009		-916,00	0,00	0,00	0,00	-916,00	0,00	3
2000000030		1	U387	GMAO UIOM	13162000	A3162010	66HBEU371X	8309,73	0,00	0,00	0,00	8309,73	1/1/2011		-8309,73	0,00	0,00	0,00	-8309,73	0,00	3
2000000030		1	U387	ETHYLOTEST	13149000	A3149099	66HBEU371X	914,21	0,00	0,00	0,00	914,21	2/9/2011		-914,21	0,00	0,00	0,00	-914,21	0,00	3
2000000030		1	U387	DEFIBRILLATEUR	13149000	A3149099	66HBEU371X	1412,37	0,00	0,00	0,00	1412,37	17/1/2012		-1412,37	0,00	0,00	0,00	-1412,37	0,00	3
2000000030		1	U387	CAMERA IR	13124000	A3124099	66HBEU371X	21300,00	0,00	0,00	0,00	21300,00	30/4/2012		-21300,00	0,00	0,00	0,00	-21300,00	0,00	1
2000000030		1	U387	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	13149000	A3149099	66HBEU371X	3155,20	0,00	0,00	0,00	3155,20	27/6/2012		-3155,20	0,00	0,00	0,00	-3155,20	0,00	3
2000000030		1	U387	LICENCES EAM	12120000	A2120099	66HBEU371X	404,99	0,00	0,00	0,00	404,99	7/12/2012		-404,99	0,00	0,00	0,00	-404,99	0,00	3
2000000030		1	U387	CONCEPTION CONSTRUCTION GENIE CIVIL CVE	13131500	A3131599	66HBEU371X	1586250,00	0,00	0,00	0,00	1586250,00	24/2/2016		-1359240,50	-37834,92	0,00	0,00	-1397075,42	1891745,58	10
2000000030		1	U387	AUGMENTATION COEF VALO	13131500	A3131599	66HBEU371X	56988,10	0,00	0,00	0,00	56988,10	24/2/2016		-48832,49	-1359,27	0,00	0,00	-50191,76	6796,34	10
2000000030		1	U387	MISSIONS CONCEPTION ET CONFORMITE ARCHIT	13131500	A3131599	66HBEU371X	17500,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	24/2/2016		-14995,56	-417,41	0,00	0,00	-15412,97	2087,03	10
2000000030		1	U387	20 VESTIAIRES	13161000	A3161099	66HBEU371X	1926,80	0,00	0,00	0,00	1926,80	29/8/2014		-1926,80	0,00	0,00	0,00	-1926,80	0,00	3
2000000040		1	U387	UNITE MOBILE DE FILTRATION	13149000	A3149099	66HBEU371X	1768,00	0,00	0,00	0,00	1768,00	5/9/2014		-1768,00	0,00	0,00	0,00	-1768,00	0,00	3
2000000040		1	U387	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	13131500	A3131599	66HBEU371X	4820,00	0,00	0,00	0,00	4820,00	24/2/2016		-4130,20	-114,97	0,00	0,00	-4245,17	574,83	10
2000000040		1	U387	CONSTAT AFFICHAGE	13131500	A3131599	66HBEU371X	704,49	0,00	0,00	0,00	704,49	24/2/2016		-603,67	-16,80	0,00	0,00	-620,47	84,02	10
2000000040		1	U387	AUGMENTATION COEF VALO	13131500	A3131599	66HBEU371X	274356,15	0,00	0,00	0,00	274356,15	24/2/2016		-235092,82	-6543,89	0,00	0,00	-241636,71	32719,44	10
2000000040		1	U387	MODIFICATION FOUR CHAUDIERE 3	13131500	A3131599	66HBEU371X	1604575,00	0,00	0,00	0,00	1604575,00	24/2/2016		-1374943,00	-38722,00	0,00	0,00	-1413215,00	191360,00	10
2000000040		1	U387	CONCEPTION ARCHITECTE	13131500	A3131599	66HBEU371X	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	24/2/2016		-7906,67	-214,67	0,00	0,00	-8117,33	1073,33	10
2000000040		1	U387	TRAVAUX DE GENIE CIVIL	13131500	A3131599	66HBEU371X	4218827,10	0,00	0,00	0,00	4218827,10	24/2/2016		-3615067,40	-100626,62	0,00	0,00	-3715694,02	503133,08	10
2000000040		1	U387	AVENANTS	13131500	A3131599	66HBEU371X	90365,60	0,00	0,00	0,00	90365,60	24/2/2016		-77433,30	-2155,38	0,00	0,00	-79588,68	10776,92	10
2000000040		1	U387	PIECES DE PREMIERE URGENCE 100%	13131500	A3131599	66HBEU371X	70450,00	0,00	0,00	0,00	70450,00	24/2/2016		-60367,85	-1680,36	0,00	0,00	-62048,21	8401,79	10
2000000040		1	U387	MISSION SPS NIVEAU 1	13131500	A3131599	66HBEU371X	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	24/2/2016		-1028,27	-28,62	0,00	0,00	-1056,89	143,11	10
2000000040		1	U387	MISSION CONTROLE	13131500	A3131599	66HBEU371X	1568,00	0,00	0,00	0,00	1568,00	24/2/2016		-1343,60	-37,40	0,00	0,00	-1381,00	187,00	10
2000000040		1	U387	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX	13131500	A3131599	66HBEU371X	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	24/2/2016		-257,07	-7,16	0,00	0,00	-264,23	35,77	10
2000000040		1	U387	MESURES AU POSTE DE TRAVAIL	13131500	A3131599	66HBEU371X	2120,00	0,00	0,00	0,00	2120,00	24/2/2016		-1816,60	-50,57	0,00	0,00	-1867,17	252,83	10
2000000040		1	U387	POSE PIEZAIR ET ANALYSES	13131500	A3131599	66HBEU371X	2065,00	0,00	0,00	0,00	2065,00	24/2/2016		-1769,47	-49,26	0,00	0,00	-1818,73	246,27	10
2000000040		1	U387	MESURES CHANTIER GTA EFFAGE	13131500	A3131599	66HBEU371X	4116,00	0,00	0,00	0,00	4116,00	24/2/2016		-3526,96	-98,17	0,00	0,00	-3625,13	490,87	10
2000000040		1	U387	ANALYSE 3 COMPOSEES	13131500	A3131599	66HBEU371X	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	24/2/2016		-411,30	-11,45	0,00	0,00	-422,75	57,25	10
2000000040		1	U387	MESURE AMBIANT SOL EN EAU	13131500	A3131599	66HBEU371X	3325,00	0,00	0,00	0,00	3325,00	24/2/2016		-2849,16	-79,31	0,00	0,00	-2928,47	396,53	10
2000000040		2	U387	MESURE DEBIT TEMPERATURE PRESSION AIR FO	13131500	A3131599	66HBEU371X	3446,00	0,00	0,00	0,00	3446,00	24/2/2016		-2952,84	-82,19	0,00	0,00	-3035,03	410,77	10
2000000040		1	U387	REFECTION ANGLE COTE FOYER	13131500	A3131599	66HBEU371X	13200,00	0,00	0,00	0,00	13200,00	24/2/2016		-11310,94	-314,84	0,00	0,00	-11625,78	1574,22	10
2000000040		1	U387	ASSURANCE TOUTS RISQUES MONTAGE ESSAIS	13131500	A3131599	66HBEU371X	35516,01	0,00	0,00	0,00	35516,01	24/2/2016		-30433,29	-847,12	0,00	0,00	-31280,41	4235,60	10
2000000040		1	U387	3% LEEVEE DES RESERVES AU CAT	13131500	A3131599	66HBEU371X	522032,24	0,00	0,00	0,00	522032,24	24/2/2016		-447323,79	-12451,41	0,00	0,00	-459775,20	62257,04	10
2000000040		1	U387	AUGMENTATION COEF VALO	13131500	A3131599	66HBEU371X	3563,00	0,00	0,00	0,00	3563,00	24/2/2016		-3053,10	-84,98	0,00	0,00	-3138,08	424,92	10
2000000040		1	U387	TRVX PESAGE/DOSAGE/STOCKAGE CHARBON	13131500	A3131599	66HBEU371X	47438,50	0,00	0,00	0,00	47438,50	24/2/2016		-40649,54	-1131,49	0,00	0,00	-41781,03		

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de creation	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qte att.	Qte réelle	Ecart Qte	Prix unitaire	Variation de stock
		4150	GRAISSE 08	GRAISSEUR AUTOMATIQUE SKF LAGD 125 WA2		ARMOIRE 1	UN	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00
											Total 4150	0,00
			ACCO-XXX-001	ACCOUPLEMENT NEUPEX TAILLE 110		MP-E4C4N5	UN	2,00	2,00	0,00	87,55	0,00
			ACCO-XXX-002	ACCOUPLEMENT COMPLET N- EUPEX B280		MP-E4C4N5	UN	2,00	2,00	0,00	647,50	0,00
			ACCO-XXX-003	ACCOUPLEMENT A213 USINE		MP-E05C03	UN	1,00	1,00	0,00	708,70	0,00
			ACCO-XXX-003	ACCOUPLEMENT A213 USINE		MP-E4C4N5	UN	1,00	1,00	0,00	708,70	0,00
			ACCO-XXX-004	ACCOUPLEMENT ND68B + ND86HD28		MP-E4C4N5	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			ACCO-XXX-009	Accouplement P60 pompe PC A1 et 2		MP-E4C4N5	UN	1,00	1,00	0,00	158,30	0,00
			ACCO-XXX-012	ACCOUPLEMENT FLEXACIER 2TL2 - PARTIE 1/2 VIS BAS EF L3		MP-E4C4N5	UN	1,00	1,00	0,00	536,13	0,00
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ACCO-XXX-013	ACCOUPLEMENT FLEXACIER 2T - PARTIE 2/2 VIS BAS EF L3		MP-E4C4N5	UN	1,00	1,00	0,00	428,90	0,00
			ACCO-XXX-016	ACCOUPLEMENT ND108C + ND108K43 + R103		MP-E4C4N5	UN	1,00	1,00	0,00	150,18	0,00
			ACCO-XXX-017	ACCOUPLEMENT plateau pneumabloc PV 50 F.12.10		MP-E4C4N5	UN	2,00	2,00	0,00	52,67	0,00
			ACCO-XXX-020	ACCOUPLEMENT FLEXIDENT J20-75 Pour direction pont 1		MP-E04C03	UN	2,00	2,00	0,00	1 150,00	0,00
			ACCO-XXX-021	ACCOUPLEMENT KTR POLYNORM ADR 090 (ann 78sh, moy AR, ann doigts, moy lasq, 6 vis		MP-E4C4N5	UN	1,00	1,00	0,00	505,73	0,00
			ACCO-XXX-022	ACCOUPLEMENT V13.1 PLATEAU COFLEX CV75 F 30.20. COLMANT		MP-E05C03	UN	2,00	2,00	0,00	91,61	0,00
			ACCO-XXX-024	ACCOUPLEMENT Broyeur bicar:		MP-E4C4N4	UN	1,00	1,00	0,00	26,30	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
				KG5.011								
			ACCO-XXX-025	ELEMENT ELASTIQUE POUR ACCOUPLEMENT V 190		MP-E3C2N1	UN	6,00	6,00	0,00	212,19	0,00
			ACCO-XXX-026	Accouplement rotex réf 8672006100 GTA1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 016,00	0,00
			ACCOU-GTA1-001	Replacement parts kit including LRLKN 140 - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 750,00	0,00
			ACCOU-GTA1-002	Replacement parts kit including ZTF 73- Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 550,00	0,00
			ACCR-XXX-001	ACCROCHE FLAMME		MP-E2C2N3	UN	10,00	10,00	0,00	576,00	0,00
			ACCU-XXX-002	ACCUMULATEUR OLAER PLQ 0.7L 330/90		MP-E5C2N3	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			ACTI-XXX-001	ACTIONNEUR WOODWARD TYPE TG13		EMPL-BOI-001	UN	1,00	1,00	0,00	5 105,91	0,00
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ACTI-XXX-003	ACTIONNEUR 1/4 TOUR DBLE EFFET AT200 DA		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
			ADAP-XXX-001	ADAPTATEUR D'E/S DÉCENTRALISÉES PR API		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	1 173,07	0,00
			ALIM-XXX-001	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 12514 TYPE C		MP-E6C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ALIM-XXX-004	ALIMENTATION		MP-E1C1N0	UN	1,00	1,00	0,00	93,10	0,00
			ALIM-XXX-007	ALIMENTATION STABILISEE 24V 24DC 5A		MP-E1C1N0	UN	1,00	1,00	0,00	146,94	0,00
			ALLU-XXX-001	ALLUMEUR ZAO 90M		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	2 223,75	0,00
			ALTER-GTA1-001	Oil ring complete Z-L14-180 - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 400,00	0,00
			ALTER-GTA1-002	Floating labyrinth seal complete DIA 180 mm - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	850,00	0,00
			ALTER-GTA1-003	AG Bolt on baffle complete 14-180 - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 000,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ALTER-GTA1-004	AG Machine seal complete ZF 14-200 2 tlg - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	3 500,00	0,00
			ALTER-GTA1-005	AG Machine seal complete ZF 14-200 2 tlg - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 500,00	0,00
			ALTER-GTA1-006	Floating labyrinth seal complete 180 mm - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 400,00	0,00
			ALTER-GTA1-007	Floating labyrinth seal complete 160 mm - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 000,00	0,00
			ALTER-GTA1-008	AG Bolt on baffle complete 14-180 - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 000,00	0,00
			ALTER-GTA1-009	AG Machine seal complete ZM 14-200 - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	3 500,00	0,00
			ALTER-GTA1-010	Grouding carbon - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	6,00	6,00	0,00	155,00	0,00
			AMPO-HAL-006	SPOT CHEMINÉE PAR64 1000W G38		MP-E1C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			AMPO-SOX-002	AMPOULE SODIUM NA-SOX35// A2T-100 PHILIPS		MP-E1C2N6	UN	11,00	11,00	0,00	40,34	0,00
			AMPO-XXX-001	AMPOULE 24V B22 (MAZDA 60W 75 W		MP-E1C2N6	UN	11,00	11,00	0,00	3,19	0,00
			AMPO-XXX-003	AMPOULE 46W B22 230V		MP-E1C3N4	UN	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
			AMPO-XXX-004	AMPOULE RENFORCE BA95 60W E27 230V		MP-E1C3N4	UN	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
			AMPO-XXX-007	AMPOULE S25X221 230V 40 W 260L		MP-E1C2N6	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			AMPO-XXX-011	AMPOULE 24V E27 (MAZDA 60W)		MP-E1C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			AMPO-XXX-017	AMPOULE LINO 38X310 60W		MP-E1C2N6	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
			ANNX-ROT-001	Anneaux rotex pour acc pompe attelée GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	24,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ANTI-XXX-001	ANTI DEVIREUR COUPLEUR W		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	509,92	0,00
			ARBR-XXX-004	ARBRE pour ventilateur de tirage en matiere C35		MF-E03C03	UN	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00
			ARBR-XXX-020	Arbre diam 80 lg 1095 TM cendres		MP-E4C4N4	UN	1,00	1,00	0,00	294,00	0,00
			ARBR-XXX-021	Arbre diam 60 lg 1095 TM cendres		MP-E4C4N4	UN	1,00	1,00	0,00	274,00	0,00
			ARBR-XXX-022	Ligne 3: Arbre de commande canal 3 ; DIA 70X852.4 suivant plan 203/06		MP-E2C1N3	UN	2,00	1,00	-1,00	870,00	-870,00
			ARBR-XXX-023	Ligne 3: Arbre de tension canal 3 ; DIA 70X698 suivant plan 203/3		MP-E2C1N3	UN	2,00	1,00	-1,00	887,00	-887,00
			ARBR-XXX-024	Ligne 3: Arbre de commande canal 2 ; DIA 70X1232.4 suivant plan 203/05		MP-E2C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	790,00	0,00
			ARBR-XXX-025	Ligne 3: Arbre de tension canal 2 ; DIA 70X1078 suivant plan 203/02		MP-E2C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	303,34	0,00
			ARBR-XXX-026	Ligne 3: Arbre de tension canal 1; DIA 70X1030 suivant plan 203/01		MP-E2C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	707,10	0,00
			ARBR-XXX-027	Ligne 3: Arbre de commande canal 1; DIA 70X1184.4 suivant plan 203/04		MP-E2C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	802,30	0,00
			ARRE-URG-001	ARRÊT D'URGENCE CABLE XY2CE1A297 OU CE1A250		MP-E1C2N5	UN	0,00	0,00	0,00	196,07	0,00
			ARRE-URG-002	ARRÊT D'URGENCE XY2CE2A297		MP-E1C2N5	UN	0,00	0,00	0,00	188,39	0,00
			ARRE-URG-003	ARRÊT D'URGENCE XB4BS8445		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00
			ATTA-RAP-001	ATTACHE RAPIDE POUR CHAINE TRIPLE 19.05		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00
			ATTA-RAP-008	MAILLON JONCTION POUR CHAINE TRIPLE 19.05		MP-EMP-BOIT	UN	3,00	3,00	0,00	8,01	0,00
			AXEX-ART-001	AXE D'ARTICULATION DES		MP-E04C02	UN	6,00	6,00	0,00	144,47	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		GRIFFES PLAN 5								
			AXEX-ART-001	AXE D'ARTICULATION DES GRIFFES PLAN 5		MP-E6C2N2	UN	6,00	6,00	0,00	144,47	0,00
			AXEX-BAL-001	AXE BALANCIER DES ZONES 2 ET 4		MP-E4C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	93,90	0,00
			AXEX-BAL-002	AXE BALANCIER TIMON DES ZONES 2 ET 4		MP-E4C3N6	UN	9,00	9,00	0,00	98,86	0,00
			AXEX-BAL-003	AXE BALANCIER DE ZONE		MP-E4C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	270,00	0,00
			AXEX-COM-002	AXE DE COMPACTEUR D45 L300 - TARAUDAGE M16 D'UN COTE, DE L'AUTRE UN CHANFREIN		MP-E4C3N6	UN	4,00	4,00	0,00	48,43	0,00
			AXEX-DYN-001	AXE DYNAMOMÉTRIQUE 3T - 5000-CBHN000015		MP-E06C03	UN	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
			AXEX-DYN-001	AXE DYNAMOMÉTRIQUE 3T - 5000-CBHN000015		MP-E6C3N5	UN	1,00	1,00	0,00	1 200,00	0,00
			AXEX-F 3-001	ARBRE ZONE FOUR 3		MF-E04C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 489,00	0,00
			AXEX-FIX-001	AXE DE FIXATION DES VÉRINS ZONE FOUR 3 D60 LG220 - PLAN 3 - MATIÈRE 42CD4T		MP-E6C2N2	UN	20,00	20,00	0,00	91,00	0,00
			AXEX-FIX-002	AXE DE FIXATION DU VÉRIN SUR POUTRE		MP-E04C03	UN	12,00	12,00	0,00	97,43	0,00
			AXEX-FIX-002	AXE DE FIXATION DU VÉRIN SUR POUTRE		MP-E6C2N2	UN	2,00	2,00	0,00	97,43	0,00
			AXEX-FIX-003	AXE DE FIXATION DU VÉRIN SUR GRIFFE GRAPPIN HRU TYPE 3500 - PLAN N°14		MP-E6C2N2	UN	12,00	12,00	0,00	124,36	0,00
			AXEX-FIX-004	AXE DE FIXATION CHAPE DE VERIN ZONES 1 ET 3 - FOUR 2		MP-E4C3N6	UN	6,00	6,00	0,00	48,75	0,00
			AXEX-FIX-005	AXE DE FIXATION VÉRIN SUR POUTRE		MP-E6C2N2	UN	3,00	3,00	0,00	88,95	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
			AXEX-FIX-006	AXE FIXATION TRAVERSE PLAN 15 - MATIERE 42CE4 PRE TRAITE A 110KG		MP-E6C2N2	UN	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
			AXEX-MOT-002	AXE MOTEUR D60/70 LG1232.4 - MATIERE 42CD4T		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	790,00	0,00
			AXEX-PAL-001	AXE PALOMIER D70 L240 - 25CD4 TRAITÉ		MP-E06C02	UN	7,00	7,00	0,00	188,80	0,00
			AXEX-PAL-003	AXE PALOMIER D70 LG 260 - 25CD4 TRAITÉ		MP-E6C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	245,00	0,00
			AXEX-PON-001	Axe fou D64 X306 (chariot direction) rep 1- Pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	269,00	0,00
			AXEX-PON-002	Axe moteur entraîné D 64 X 374 avec clavette (chariot direction) rep 2- Pont 1		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	432,00	0,00
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	AXEX-PON-003	Axe moteur entraîné D 64 X 594 avec clavette (chariot direction) rep 3- Pont 1		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	514,20	0,00
			AXEX-PON-004	Axe fou D 105X 420 (translation) - Rep 1 pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	545,00	0,00
			AXEX-PON-005	Axe moteur D 105X 640 (translation) - Rep 2 pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	784,00	0,00
			AXEX-TEN-002	AXE TENDEUR D50/60/70 LG1078 - MATIERE 42CD4T		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	790,00	0,00
			AXEX-XXX-001	AXE POUR CHAINE 102 R TYPE R100102		MP-E2C1N1	UN	20,00	20,00	0,00	3,00	0,00
			AXEX-XXX-003	AXE DIAM 50X108		MP-E03C01	UN	49,00	49,00	0,00	120,23	0,00
			AXEX-XXX-003	AXE DIAM 50X108		MP-E2C1N3	UN	7,00	7,00	0,00	120,23	0,00
			AXEX-XXX-005	AXE DIAM 20X50		HANGAR	UN	54,00	54,00	0,00	7,22	0,00
			AXEX-XXX-005	AXE DIAM 20X50		MP-E03C02	UN	200,00	200,00	0,00	7,22	0,00
			AXEX-XXX-008	AXE DIAM 15X153 (POMPE DOSEUSE)		MP-E4C3N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	AXEX-XXX-010	AXE PALONNIER LG 170 SUIVANT PLAN N°16 - MATIERE 42CD4T		MP-E06C02	UN	5,00	5,00	0,00	138,00	0,00
			AXEX-XXX-015	AXE DIAM 50X490		MP-E03C02	UN	6,00	6,00	0,00	74,33	0,00
			AXEX-XXX-015	AXE DIAM 50X490		MP-E4C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	74,33	0,00
			AXEX-XXX-017	AXE D 50 X 108		MP-E4C3N6	UN	5,00	5,00	0,00	132,00	0,00
			AXEX-XXX-018	AXE ROTULE POUSSEUR D80 LG246		MP-E4C3N6	UN	3,00	3,00	0,00	189,07	0,00
			AXEX-XXX-019	AXE BIELLE COMPACTEUR N°2		MP-E4C3N6	UN	2,00	2,00	0,00	240,27	0,00
			AXEX-XXX-020	AXE POUR CHAINE REDLER LIGNE 3 DIAM 25 EN AISI 420		MP-E2C1N3	UN	64,00	64,00	0,00	63,83	0,00
			BAGU-ACI-001	BAGUE ACIER DIAM 100X50,1X35		MP-E03C02	UN	22,00	22,00	0,00	30,69	0,00
			BAGU-ACI-001	BAGUE ACIER DIAM 100X50,1X35		MP-E3C2N7	UN	4,00	4,00	0,00	30,69	0,00
			BAGU-APP-001	BAGUE D'APPUI		MP-E6C2N2	UN	25,00	25,00	0,00	15,86	0,00
			BAGU-ARR-001	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB8/100		MP-E3C3N1	UN	4,00	4,00	0,00	3,17	0,00
			BAGU-ARR-002	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB11.5/100		MP-E3C3N1	UN	7,00	7,00	0,00	2,21	0,00
			BAGU-ARR-003	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB10/140		MP-E3C3N1	UN	6,00	6,00	0,00	3,82	0,00
			BAGU-ARR-004	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB5/140		MP-E3C3N1	UN	16,00	16,00	0,00	2,19	0,00
			BAGU-ARR-005	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB4/120		MP-E4C3N3	UN	6,00	6,00	0,00	3,07	0,00
			BAGU-ARR-006	BAGUE D ARRET PALIER FRB 135/200		MP-E3C3N1	UN	6,00	6,00	0,00	6,23	0,00
			BAGU-ARR-007	BAGUE D ARRET PALIER FRB 9.5/100		MP-E3C3N1	UN	9,00	9,00	0,00	2,94	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
			BAGU-ARR-008	BAGUE D ARRÊT PALIER FRB 4/100		MP-E4C3N3	UN	11,00	11,00	0,00	3,07	0,00
			BAGU-ARR-009	BAGUE D ARRET PALIER FRB 9/90		MP-E3C3N1	UN	7,00	7,00	0,00	3,35	0,00
			BAGU-ARR-010	BAGUE D ARRET PALIER FRB 14/215		MP-E3C3N1	UN	4,00	4,00	0,00	10,17	0,00
			BAGU-ARR-011	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB4/110		MP-E3C3N1	UN	10,00	10,00	0,00	1,80	0,00
			BAGU-ARR-013	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB12.5/140		MP-E3C3N1	UN	2,00	2,00	0,00	4,37	0,00
			BAGU-ARR-016	BAGUE D'ARRET/PALIER FRB15/250		MP-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00
			BAGU-ART-001	BAGUE ERTALON 6XAU 70X60.5X70		MP-E6C3N5	UN	22,00	22,00	0,00	38,00	0,00
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	BAGU-ART-002	BAGUE ERTALON 6XAU 60X50X35		MP-E2C1N3	UN	8,00	8,00	0,00	15,50	0,00
			BAGU-PON-001	Bague etanche W AS 85X 140 X12 - NBR Pour reducteur de translation - Pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	54,31	0,00
			BAGU-PON-002	Bague etanche W BASF 85X 140 X12 - NBR Pour reducteur de translation - Pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	52,01	0,00
			BAGU-PON-003	Bague etanche W AS 70X 110 X10 - NBR Pour reducteur de direction - Pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	56,79	0,00
			BAGU-PON-004	Bague etanche W AS 70X 110 X8 - NBR Pour reducteur de direction - Pont 1		MP-E06C03	UN	5,00	5,00	0,00	52,96	0,00
			BAGU-XXX-002	BAGUE TEFLON DIAM 90X51X40		MP-E03C01	UN	54,00	54,00	0,00	34,67	0,00
			BAGU-XXX-003	BAGUE R 82 / 70 SH		MP-E6C3N4	UN	3,00	3,00	0,00	10,79	0,00
			BAGU-XXX-004	BAGUE D195 D152 EP48 -		MF-E1C2N2	UN	8,00	8,00	0,00	148,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		GALET FOUR TOURNANT								
			BAGU-XXX-005	BAGUE EN ERTALON 6XAU DIAM 60X50,3X64		MP-E03C01	UN	88,00	88,00	0,00	29,39	0,00
			BAGU-XXX-005	BAGUE EN ERTALON 6XAU DIAM 60X50,3X64		MP-E2C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	29,39	0,00
			BAGU-XXX-006	BAGUE 6XAU DIAM 60X50,5X35		MP-E03C01	UN	12,00	12,00	0,00	23,67	0,00
			BAGU-XXX-006	BAGUE 6XAU DIAM 60X50,5X35		MP-E3C3N1	UN	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00
			BAGU-XXX-007	BAGUE D195 D148 EP48 - GALET FOUR TOURNANT		MF-E1C1N3	UN	4,00	4,00	0,00	168,78	0,00
			BAGU-XXX-008	BAGUE DE TOC D 24/18 X 60 MM		MP-E4C3N3	UN	4,00	4,00	0,00	11,35	0,00
			BAGU-XXX-009	BAGUE BRONZE 56X40,5X26		MP-EMP-BOIT	UN	10,00	10,00	0,00	59,80	0,00
			BAGU-XXX-010	BAGUE METAFRAM Ø52 Ø43 LG60		MP-E4C3N6	UN	4,00	4,00	0,00	148,00	0,00
			BAGU-XXX-012	BAGUE R 11 / 70 SH		MP-E6C3N4	UN	9,00	9,00	0,00	0,30	0,00
			BAGU-XXX-013	BAGUE R 24 / 70 SH		MP-E6C3N4	UN	13,00	13,00	0,00	0,57	0,00
			BAGU-XXX-014	BAGUE R 19 / 70 SH		MP-E5C1N3	UN	100,00	100,00	0,00	0,64	0,00
			BAGU-XXX-015	BAGUE R 13 / 70 SH (JOINT BRIDE DE VERIN)		MP-E6C2N4	UN	101,00	101,00	0,00	2,14	0,00
			BAGU-XXX-017	BAGUE R31 / 70 SH		MP-E6C3N4	UN	4,00	4,00	0,00	0,95	0,00
			BAGU-XXX-023	BAGUE R 38/70 SH		MP-E6C3N4	UN	4,00	4,00	0,00	2,13	0,00
			BAGU-XXX-025	BAGUE BS 27		MP-E5C1N3	UN	14,00	14,00	0,00	0,78	0,00
			BAGU-XXX-026	BAGUE BS 21		MP-E5C1N3	UN	16,00	16,00	0,00	0,75	0,00
			BAGU-XXX-027	BAGUE BS 17		MP-E5C1N3	UN	22,00	22,00	0,00	0,61	0,00
			BAGU-XXX-028	BAGUE MANCHON POUR VIS SOUS SILO BICARBONATE L3		MF-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	321,98	0,00
			BAGU-XXX-029	BAGUE graphites GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	40,00	40,00	0,00	23,00	0,00
			BAGU-XXX-030	BAGUE carbone en 2 partie dia 70 GTA1		GTA1-ARM- MECA	UN	10,00	9,00	-1,00	651,00	-651,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024.

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	BAGU-XXX-031	BAGUE carbone en 3 partie dia 70 GTA1		GTA1-ARM- MECA	UN	22,00	21,00	-1,00	477,00	-477,00
			BAGU-XXX-032	BAGUE carbone en 2 partie dia 35 GTA1		GTA1-ARM- MECA	UN	10,00	9,00	-1,00	482,00	-482,00
			BAGU-XXX-033	BAGUE carbone en 3 partie dia 35 GTA1		GTA1-ARM- MECA	UN	22,00	21,00	-1,00	366,00	-366,00
			BAGU-XXX-034	Bague R 82 / 70 sh (fond couvercle réservoir groupe hydraulique grappin)		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	16,68	0,00
			BALA-XXX-001	BALAIS A12S 16X32X32		MP-E6C3N5	UN	11,00	11,00	0,00	40,74	0,00
			BALA-XXX-002	BALAIS A12S 20X40X40		MP-E6C3N5	UN	2,00	2,00	0,00	127,32	0,00
			BALA-XXX-003	BALAIS TACHY S13 3.1X4.1X12.5		MP-E6C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00
			BALA-XXX-004	BALAI AVEC TRESSE - PUISSANCE		MP-E6C3N3	UN	12,00	12,00	0,00	57,42	0,00
			BALA-XXX-005	BALAIS A12S 16X32X40		MP-E6C3N5	UN	7,00	7,00	0,00	83,24	0,00
			BALA-XXX-006	BALAIS FROTTEUR MC 7703 4.5 x 3 x 13		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00
			BALA-XXX-007	BALAIS B815 12X20X25		MP-E6C3N4	UN	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00
			BALA-XXX-008	CHARBON C080 AVEC PORTE CHARBON		MP-E6C3N5	UN	10,00	10,00	0,00	59,46	0,00
			BAND-XXX-001	BANDE TISSÉE VERRE 40X3 - 30M		MP-E4C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	51,00	0,00
			BARR-GRI-007	BLOC SIMPLE LARG 300 - MATIERE Z40 CrNiSi 27/4 - F3		MF-E3C3N2	UN	44,00	44,00	0,00	194,00	0,00
			BARR-GRI-008	BLOC SIMPLE LARG 300 AVEC PASSAGE D'AIR - MATIERE Z40 CrNiSi 27/4 - F3		MF-E3C3N2	UN	43,00	43,00	0,00	190,00	0,00
			BARR-GRI-009	BLOC A LEVRE LARG 300 - MATIERE Z40 CrNiSi 27/4 - F3		MF-E3C3N3	UN	5,00	5,00	0,00	222,00	0,00
			BARR-GRI-010	BLOC FIN DE GRILLE - MATIERE		MF-E3C3N3	UN	4,00	4,00	0,00	190,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		Z40 CrNiSi 27/4 - F3								
			BARR-GRI-011	Pastille d'obturation pour barreau à lèvre NG et joues SAR3		MF-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
			BARR-GRI-012	Support pour barreau standard largeur 298 mm - mécanique de grille F3		MF-E03C01	UN	20,00	20,00	0,00	38,00	0,00
			BARR-GRI-013	Support de châssis fixe (long) réf 04865 - mécanique de grille F3		MF-E1C1N1	UN	20,00	20,00	0,00	45,00	0,00
			BARR-GRI-014	Palonnier de châssis mobile pour section 180X180 mm Ref 02833 - mécanique de grille F3		MF-E1C1N1	UN	20,00	20,00	0,00	210,00	0,00
			BARR-GRI-015	Palier pour châssis mobile ref 00187 - mécanique de grille F3		MF-E1C1N1	UN	30,00	30,00	0,00	8,70	0,00
			BARR-NEZ-001	BARREAU À NEZ REFROIDI		MF-E1C3N2	UN	45,00	35,00	-10,00	202,00	-2 020,00
			BARR-NEZ-002	FACE AVANT DEMONTABLE POUR BARREAU À NEZ REFROIDI		MF-E1C3N2	UN	5,00	5,00	0,00	47,00	0,00
			BARR-NEZ-003	FACE AVANT DEMONTABLE POUR ANCIEN BARREAU À NEZ REFROIDI		MF-E1C3N2	UN	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
			BARR-XXX-001	barrières de quai		MF-E1C1N1	UN	4,00	4,00	0,00	1 850,00	0,00
			BATT-XXX-002	BATTERIE VAPEUR RECHAUFFEUR D'AIR F2		MF-E01C01	UN	6,00	6,00	0,00	388,00	0,00
			BATT-XXX-003	BATT. LITHIUM 3V PR PROCESSEUR LOGIX5000		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
			BAVE-XXX-001	BAVETTE 60 SH LARGEUR 200 EPAISSEUR 10		MF-E04C01	M	50,00	50,00	0,00	9,00	0,00
			BIEL-XXX-001	BIELLE FOUR 3 ENTRAXE 300 MM MATIERE E36.3		MF-E03C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 121,12	0,00
			BIEL-XXX-002	BIELLE COMPACTEUR FOUR 2		HANGAR	UN	1,00	0,00	-1,00	425,00	-425,00
			BILL-XXX-001	BILLE D'ACIER 3" POUR		MP-E04C01	UN	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		GUIDAGE FOUR M76,20								
			BILL-XXX-001	BILLE D'ACIER 3" POUR GUIDAGE FOUR M76,20		MP-E4C3N6	UN	8,00	8,00	0,00	63,55	0,00
			BLOC-ADD-001	BLOC ADDITIF CONT 1F+1 LA1DN11		MP-E1C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	6,37	0,00
			BLOC-ADD-003	BLOC ADDITIF CONT 2F+2 LA1DN22		MP-E1C3N4	UN	5,00	5,00	0,00	8,19	0,00
			BLOC-ADD-005	BLOC DE CONTACTS ADDITIF 2F FR LADN20		MP-E1C3N4	UN	8,00	8,00	0,00	4,85	0,00
			BLOC-ADD-006	BLOC ADDITIF CONT LAF6Z1		MP-E1C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BLOC-ADD-007	BLOC DE CONTACTS ADDITIF 2F FR LADN31		MP-E08C01	UN	3,00	3,00	0,00	6,32	0,00
			BLOC-ADD-010	BLOC ADDITIF LAD7 SCHLAD7B106		MP-E2C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	4,77	0,00
			BLOC-AUX-001	BLOC AUX. 2 NO 2P T0-T3		MP-E1C2N5	UN	5,00	5,00	0,00	5,92	0,00
			BLOC-CON-001	BLOC CONTACT FRONTAL 1NO 1NF - GVAE11	*		UN	5,00	5,00	0,00	3,69	0,00
			BLOC-CON-002	BLOC CONTACT FRONTAL 4F LADN40		MF-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	7,99	0,00
			BLOC-CON-002	BLOC CONTACT FRONTAL 4F LADN40		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	7,99	0,00
			BLOC-CON-003	Harmony - bloc contact - 1F - ZBE 101		MP-E01C02	UN	5,00	5,00	0,00	1,89	0,00
			BLOC-CON-004	Harmony - bloc contact - 1O - ZBE 102	*		UN	5,00	5,00	0,00	1,89	0,00
			BLOC-RES-001	BLOC DE RÉSISTANCE DE LEVAGE		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	4 080,00	0,00
			BLOC-TEM-001	BLOC CONT T LA3DR2		MP-E1C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	29,38	0,00
			BLOC-TEM-003	BLOC CONTACT TEMPORISE		MP-E1C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	25,92	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		LADT2								
			BLOC-TEM-004	BLOC CONTACT TEMPORISE LADT4		MP-E1C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	31,69	0,00
			BLOC-XXX-001	BLOC 32 SORTIES 24VC TSXDST3292		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	369,41	0,00
			BLOC-XXX-002	BLOC 32 ENTRÉES REGR. TSXDET3242		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	351,32	0,00
			BLOC-XXX-004	BLOC FIXATION REGISTRE AIR COMBURANT		MF-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
			BOBI-ELE-001	BOBINE 220V 50/ LX1D6M7		MP-E1C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	54,52	0,00
			BOBI-ELE-002	BOBINE 24V 50/60 LX1D4B7		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	17,57	0,00
			BOBI-ELE-003	BOBINE 110V 50/ LX1D4F7		MP-E1C1N2	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			BOBI-ELE-005	BOBINE 110V LX6D40110		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			BOBI-ELE-006	BOBINE FF110V LX1FF110		MP-E1C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	37,40	0,00
			BOBI-ELE-008	BOBINE FG110V LX1FG110		MP-E1C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	28,92	0,00
			BOBI-ELE-010	BOBINE ÉLECTRIQUE DANFOSS		MP-E01C02	UN	4,00	4,00	0,00	53,70	0,00
			BOBI-ELE-011	BOBINE 24 VAC 400127-081		MP-E7C2N2	UN	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00
			BOBI-ELE-014	BOBINE FH 220V LX1FH2202		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	41,58	0,00
			BOBI-ELE-015	BOBINE 240 V 400127-091		MP-E1C1N3	UN	6,00	6,00	0,00	23,83	0,00
			BOBI-ELE-016	BOBINE CONT. 220V 50-60HZ T2 \$SIEMENS\$		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			BOBI-ELE-017	BOBINE 100 V		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			BOBI-ELE-018	BOBINE 220V PR		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	75,32	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024.

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		DISTRIBUTEUR D1VW4CNTP70								
			BOBI-ELE-019	BOBINE 24 V DC 430.04166		MP-E1C1N3	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
			BOBI-ELE-022	BOBINE VICKERS 220 V 50 HZ PR DG4V 5 20		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	117,00	0,00
			BOBI-ELE-023	BOBINE 24V 50-60HZ LX1D6B7		MP-E1C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	27,17	0,00
			BOBI-ELE-024	BOBINE JOUVENEL 430.04416		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
			BOBI-ELE-025	BOBINE 220 V 50/60 HZ LX1D2M7		MP-E1C1N2	UN	10,00	10,00	0,00	16,54	0,00
			BOBI-ELE-027	BOBINE 400425.117		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			BOBI-ELE-031	BOBINE LXF.220 A 230VC Pour levage pont 1		MP-E6C2N1	UN	2,00	2,00	0,00	52,26	0,00
			BOBI-MXA-001	BOBINE DE MAINTIEN MXA POUR DISJONCTEUR TGBT		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			BOIT-BIL-001	BOÎTE À BILLE - CHÂSSIS MOBILE - CÔTÉ GAUCHE		MF-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	230,00	0,00
			BOIT-BIL-002	BOÎTE À BILLE - CHÂSSIS MOBILE - CÔTÉ DROIT		MF-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	214,00	0,00
			BOIT-BIL-003	BOÎTE À BILLE - SOUDÉE - CÔTÉ GAUCHE		MF-E01C01	UN	3,00	3,00	0,00	145,00	0,00
			BOIT-BIL-004	BOÎTE À BILLE - SOUDÉE - CÔTÉ DROIT		MF-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	145,00	0,00
			BOIT-COI-001	BOÎTE À COIN POUR CÂBLE D 15 MM		MP-E06C03	UN	6,00	6,00	0,00	181,67	0,00
			BOIT-COI-001	BOÎTE À COIN POUR CÂBLE D 15 MM		MP-E6C3N6	UN	0,00	0,00	0,00	181,67	0,00
			BOIT-ROT-001	BOÎTE À ROTULE COMPACTEUR		MP-E4C3N5	UN	4,00	4,00	0,00	568,00	0,00
			BOIT-XXX-002	BOITIER E 736-3 - 11 BROCHES		MP-E6C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	361,23	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	BOIT-XXX-014	Boîtier de mise en vitesse LG 730 inox 304 (VENTURI)		MF-E03C03	UN	1,00	1,00	0,00	1 035,00	0,00
			BORN-XXX-001	Bornier (36 bornes à vis) pour module automate ControlLogix 1756 "Allen-Bradley" "1756-TBCH/A"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	53,52	0,00
			BORN-XXX-002	Bornier (20 bornes à ressort) pour module automate ControlLogix 1756 "Allen-Bradley" "1756-TBSH/A"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	42,07	0,00
			BORN-XXX-007	BORNIER DE TERRE LA7D3064		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			BORN-XXX-008	BORNIER POUR LR LA7D1064		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			BORN-XXX-011	BORNIER POUR LR LA7D2064		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	12,71	0,00
			BOTL-GAZ-001	BOUTEILLE DE GAZ À 2% O2/N2		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	264,53	0,00
			BOUT-POU-001	BOUTON POUSSOIR XB4BA3351		MP-E1C3N3	UN	4,00	4,00	0,00	5,78	0,00
			BOUX-XXX-001	BOUCHON RP		MF-E02C03	UN	9,00	9,00	0,00	42,00	0,00
			BRAS-BAL-001	BRAS BALANCIER DE ZONE		MB-E01C03	UN	4,00	4,00	0,00	240,00	0,00
			BRAS-XXX-001	BRAS SUPPORT BYGEL EB2-77-922 - ECLATEUR L3		MP-E06C04	UN	3,00	2,00	-1,00	235,00	-235,00
			BRAS-XXX-001	BRAS SUPPORT BYGEL EB2-77-922 - ECLATEUR L3		MP-E7C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	269,00	0,00
			BRID-XXX-002	BRIDE COULISSANTE EN FONTE TYPE BOAC - POUR SONDE TEMPERATURE D21.3		MP-E2C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
			BRID-XXX-006	BRIDES PLEINES DN65 PN100		MF-E02C04	UN	5,00	5,00	0,00	317,00	0,00
			BRID-XXX-007	BRIDES PLEINES DN50 PN100		MF-E02C04	UN	5,00	5,00	0,00	235,00	0,00
			BRID-XXX-008	Bride a collerette DN2" class 300		MB-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	80,75	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	BRID-XXX-016	CONTRE BRIDE DN80 PN100 DEM		MF-E02C04	UN	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
			BRID-XXX-017	CONTRE BRIDE DN 25 PN 160 FS		MF-E02C04	UN	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
			BRIQ-XXX-001	RÉFRACTAIRE MAXIAL 310 FE 12/15		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
			BRIQ-XXX-002	RÉFRACTAIRE MAXIAL 310 FE 11/15		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
			BRIQ-XXX-003	RÉFRACTAIRE MAXIAL 310 FE 10/15		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
			BRIQ-XXX-004	RÉFRACTAIRE MAXIAL 310 FE 9/15		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
			BRIQ-XXX-005	RÉFRACTAIRE ELEKTRA N REPERE 425		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
			BRIQ-XXX-006	RÉFRACTAIRE MAXIAL310 2-150 (250X124X150		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BRIQ-XXX-007	RÉFRACTAIRE MAXIAL 300 C FZ 1173		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
			BRIQ-XXX-008	RÉFRACTAIRE LEGRAL 26/7 2K15 (187X150X64		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00
			BRIQ-XXX-011	RÉFRA SIC CARCIAL 90 MV 2K15 (187X150X64		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BRIQ-XXX-012	RÉFRACTAIRE SIC CARCIAL 90 MV 3FE12		HANGAR	UN	13,00	13,00	0,00	20,80	0,00
			BRIQ-XXX-013	RÉFRACTAIRE SIC CARCIAL 90 MV 3FE11		HANGAR	UN	16,00	16,00	0,00	22,00	0,00
			BRIQ-XXX-014	RÉFRACT. LEGRAL ISOLANTE 26/7 250X124X64		HANGAR	UN	99,00	99,00	0,00	2,90	0,00
			BRIQ-XXX-030	Brique refractaire de Qualité 13.09 dimansion 220X110X60		HANGAR	UN	300,00	300,00	0,00	2,32	0,00
			BRIQ-XXX-030	Brique refractaire de Qualité 13.09		MF-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		dimansion 220X110X60								
			BRIQ-XXX-031	Brique refractaire de Qualité KE 65 230X114X64		HANGAR	UN	2 959,00	2 959,00	0,00	6,71	0,00
			BRIQ-XXX-031	Brique refractaire de Qualité KE 65 230X114X64		MB-E01C03	UN	1 205,00	1 205,00	0,00	6,71	0,00
			BRIQ-XXX-032	Brique refractaire de Qualité PS6 220 X110X60		HANGAR	UN	184,00	184,00	0,00	1,77	0,00
			BRIQ-XXX-032	Brique refractaire de Qualité PS6 220 X110X60		MF-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00
			BRIQ-XXX-033	Brique refractaire de Qualité panneaux isolant EP 70mm Rep 23: Paroi carneau		HANGAR	UN	227,00	227,00	0,00	19,43	0,00
			BRIQ-XXX-033	Brique refractaire de Qualité panneaux isolant EP 70mm Rep 23: Paroi carneau		MF-E01C03	UN	73,00	73,00	0,00	19,43	0,00
			BRIQ-XXX-034	Brique refractaire de Qualité bio EP 25 mm		MF-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00
			BRIQ-XXX-035	Brique refractaire de Qualité SIC repère 7122		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
			BRIQ-XXX-035	Brique refractaire de Qualité SIC repère 7122		MF-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
			BRIQ-XXX-036	Brique refractaire de Qualité KE 65 250X150X64		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00
			BRIQ-XXX-036	Brique refractaire de Qualité KE 65 250X150X64		MB-E01C03	UN	1 220,00	1 220,00	0,00	10,64	0,00
			BRIQ-XXX-037	Dalle refractaire de Qualité KE 65 300X300X64		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00
			BRIQ-XXX-037	Dalle refractaire de Qualité KE 65 300X300X64		MB-E01C03	UN	297,00	297,00	0,00	21,36	0,00
			BRIQ-XXX-038	Brique refractaire de Qualité KE 65 1GG4		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	BRIQ-XXX-038	Brique refractaire de Qualité KE 65 1GG4		MB-E01C03	UN	380,00	380,00	0,00	16,16	0,00
			BRIQ-XXX-039	Brique refractaire de Qualité KE 65 1GG10		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00
			BRIQ-XXX-039	Brique refractaire de Qualité KE 65 1GG10		MB-E01C03	UN	370,00	370,00	0,00	16,16	0,00
			BRIQ-XXX-040	Brique refractaire de Qualité KE 65 1BL76		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	125,41	0,00
			BRIQ-XXX-040	Brique refractaire de Qualité KE 65 1BL76		MF-E01C03	UN	60,00	60,00	0,00	125,41	0,00
			BRIQ-XXX-041	Bloc cimentiers repère 620		HANGAR	UN	144,00	144,00	0,00	13,50	0,00
			BRIQ-XXX-042	Bloc cimentiers repère 320		HANGAR	UN	144,00	144,00	0,00	12,45	0,00
			BRIQ-XXX-043	Bloc cimentiers repère 416		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00
			BRIQ-XXX-043	Bloc cimentiers repère 416		MB-E01C03	UN	424,00	424,00	0,00	12,51	0,00
			BRIQ-XXX-044	Bloc cimentiers repère 316		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00
			BRIQ-XXX-044	Bloc cimentiers repère 316		MF-E01C03	UN	223,00	223,00	0,00	12,47	0,00
			BRIQ-XXX-045	Brique d'ancrages céramique		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00
			BRIQ-XXX-045	Brique d'ancrages céramique		MF-E01C03	UN	105,00	105,00	0,00	29,02	0,00
			BRIQ-XXX-046	Brique refractaire de Qualité SIC repère 7123		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
			BRIQ-XXX-046	Brique refractaire de Qualité SIC repère 7123		MB-E01C03	UN	120,00	120,00	0,00	34,50	0,00
			BRIQ-XXX-047	Brique refractaire de Qualité SIC repère 7124		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
			BRIQ-XXX-047	Brique refractaire de Qualité SIC repère 7124		MF-E01C03	UN	110,00	110,00	0,00	38,50	0,00
			BRIQ-XXX-048	freute refractaire de Qualité bio EP. 6 mm		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00
			BRIQ-XXX-049	Four 3: blocs Iso 422 C85M: Four tournant		MF-E1C1N1	UN	4 156,00	4 156,00	0,00	16,82	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	BRIQ-XXX-050	Four 3: Blocs Iso 322 C85M : four tournant		MF-E1C1N1	UN	120,00	120,00	0,00	23,32	0,00
			BRIQ-XXX-051	Four 3: Plaquettes S41 220x110x30 : Four tournant		MF-E1C1N1	UN	3 410,00	3 410,00	0,00	1,35	0,00
			BRIQ-XXX-052	Four 3: Tuile PRE 785 type ES30 en pas de 90		MF-E1C1N1	UN	660,00	660,00	0,00	17,15	0,00
			BRIQ-XXX-053	Four 3: Tuile ES 34		MF-E1C1N1	UN	450,00	450,00	0,00	6,77	0,00
			BRIQ-XXX-054	Four 3: Ancrage rivet 16X35 en acier doux		MF-E1C1N1	UN	1 300,00	1 300,00	0,00	0,58	0,00
			BRIQ-XXX-055	Four 3: Blocs de rives.		MF-E1C1N1	UN	5,00	5,00	0,00	88,44	0,00
			BRIQ-XXX-056	Four 3: Ancrage pour brique réfractaire de 520mm : Carneau.		MB-E01C03	UN	60,00	60,00	0,00	21,33	0,00
			BROS-XXX-001	brosse de terre 6210 - 40X30 avec support fil laiton et tige M10		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	58,00	0,00
			BUSE-XXX-001	BUSE FLOMAX INOX 310SS		MP-E02C01	UN	3,00	3,00	0,00	1 794,21	0,00
			BUSE-XXX-003	BUSE FULLJET INOX BSPT B1/4HH-SS10		MP-E5C1N1	UN	2,00	2,00	0,00	22,96	0,00
			CABL-AUT-002	Câble de 1m pour module de redondance pour automate ControlLogix "Allen-Bradley" "1757SRC1"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	115,47	0,00
			CABL-ELE-001	CÂBLE TRA 24G2.5 PA 302078 - PONT 1		MB-E01C01	M	0,00	0,00	0,00	34,07	0,00
			CABL-ELE-001	CÂBLE TRA 24G2.5 PA 302078 - PONT 1		MF-E01C01	M	0,00	0,00	0,00	34,07	0,00
			CABL-ELE-002	CÂBLE TRA 19G2.5 + 5g1.5 - RXP-D - PONT 2		MF-E01C01	M	68,00	68,00	0,00	83,46	0,00
			CABL-LIA-001	Câble de liaison série pour PLC 500 "Allen Bradley" "1747-CP3"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CABL-LIA-002	Câble de liaison série pour Panel View "Allen-Bradley" "2711-NC13"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CABL-THE-001	CABLE - Pour thermocouple type S		MP-E2C3N3	M	1,00	1,00	0,00	275,22	0,00
			CABL-VIB-006	RALLONGE DE CABLE POUR CAPTEUR VIBRATION - GTA1		MF-E01C01	PCE	2,00	2,00	0,00	470,00	0,00
			CABL-XXX-001	CÂBLE CASAR/30M/TOURNÉ À DROITE/M18		MB-E01C03	UN	2,00	2,00	0,00	769,50	0,00
			CABL-XXX-002	CÂBLE CASAR/30M/TOURNÉ À GAUCHE/M18		MF-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	860,00	0,00
			CABL-XXX-003	CÂBLE CASAR/52,70 M/TOURNÉ À DROITE/M15		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	860,00	0,00
			CABL-XXX-004	CÂBLE CASAR/52,70 M/TOURNÉ À GAUCHE/M15		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	860,00	0,00
			CABL-XXX-009	CÂBLE MANCHETTE PSR - 3.8MT - 2936010100		MF-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	791,00	0,00
			CABL-XXX-010	CÂBLE MANCHETTE CENDRE - 4.9MT - 4202000870		MF-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
			CABL-XXX-013	CÂBLE ET CONNECTEUR POUR GRILLE FOUR 3		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	119,55	0,00
			CAIS-XXX-001	CAISSON EXTÉRIEUR 260 MM IP66		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	110,79	0,00
			CALC-DEB-001	CALCULATEUR DEBIT FP-3011-1-0		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CALC-DEB-002	CALCULATEUR DEBIT FP-3011N-1-1		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CALE-XXX-001	CALE DE 6 MM		MF-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
			CALE-XXX-002	CALE DE 9 MM		MF-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00
			CANO-XXX-001	CANON HURRICANE RC TELECOMMANDE		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	4 950,00	0,00
			CAPO-XXX-001	CAPOT DE VENTILATEUR POUR TYPE 63 4 Trous		MP-E4C3N6	UN	5,00	5,00	0,00	35,50	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CAPO-XXX-002	CAPOT DE VENTILATEUR POUR R73DT80L4		MP-E4C3N6	UN	6,00	6,00	0,00	48,07	0,00
			CAPO-XXX-004	CAPOT DE VENTILATEUR M2AA132		MP-E2C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	72,00	0,00
			CAPO-XXX-005	CAPOT DE VENTILATEUR FLSC 100 (220mm de long sur 90 mm de haut		MP-E4C3N6	UN	4,00	4,00	0,00	85,50	0,00
			CAPT-POS-001	NU - MOD DE RECOPIE POS2-3-4-5-6-7-8-11 P		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	275,44	0,00
			CAPT-PRE-001	CAPTEUR DE PRESSION CERABAR T PMP131		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	149,94	0,00
			CAPT-PRE-002	CAPTEUR DE PRESSION VEGABAR 52 - MAYFRAN		MP-E1C3N6	UN	0,00	0,00	0,00	653,02	0,00
			CAPT-PRE-003	CAPTEUR DE PRESSION CERABAR T PMP131-A1B01AIT		MP-E2C3N2	UN	0,00	0,00	0,00	149,94	0,00
			CAPT-PRE-004	CAPTEUR DE PRESSION CERABAR T PMC131		MF-E03C02	UN	2,00	2,00	0,00	135,29	0,00
			CAPT-PRE-005	CAPTEUR DE PRESSION VEGABAR 82 - REDLER		*	UN	4,00	4,00	0,00	329,26	0,00
			CAPT-PRE-008	CAPTEUR DE PRESSION OPTIBAR DP 7060 C		MF-E03C02	UN	1,00	1,00	0,00	658,60	0,00
			CAPT-PRE-009	CAPTEUR DE PRESSION SIEMENS SITRANS P320 0-60 BARS POUR GTA 1.		GTA1-ARM- ELEC	UN	1,00	1,00	0,00	950,92	0,00
			CAPT-PRE-010	CAPTEUR DE PRESSION VEGABAR 81 4 ... 20 mA/ HARTCapteur de pression avec séparateur		*	UN	1,00	1,00	0,00	520,29	0,00
			CAPT-VIB-001	CAPTEUR DE VIBRATION QD-1051 - GTA1		MF-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	1 590,00	0,00
			CAPT-VIB-002	CAPTEUR DE VIBRATION DS - 1051/03/105/010/1/9 - GTA1		MF-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	875,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CAPT-XXX-001	CAPTEUR APPEEL POUR PONT PR1570 - DE3ABC		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	415,33	0,00
			CARD-XXX-001	MACHOIRE ET CROISILLON DE CARDAN AVEC ROULEMENTS ET CIRCLIPS - PONT ROULANT		MP-E6C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	231,00	0,00
			CART-ALI-002	Carte d'alimentation 5VDC et 24VDC pour automate SFX+ "AR SEFRAM" "ALIM"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CART-AUT-001	CARTE AUTOMATE		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	809,75	0,00
			CART-AUT-002	NU - CARTE AUTOMATE		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	693,34	0,00
			CART-AUT-003	Module de 8 sorties TOR pour automate "ICP DAS" "I-8064W-G CR" pour préleveur de dioxine L2/L3 Tecora		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	390,00	0,00
			CART-AUT-004	NU - CARTE AUTOMATE		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	693,34	0,00
			CART-AUT-005	Module interface pour entrées/sorties analogique avec résistance 250 ohm et fusible rapide "Allen-Bradley" "1771-RTP3"		BUREAU ARM. 1	UN	2,00	2,00	0,00	219,32	0,00
			CART-AUT-006	NU - CARTE INPUT ANA		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CART-AUT-007	NU - CARTE OUTPUT DC		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	2 031,72	0,00
			CART-AUT-009	NU - CARTE AUTOMATE MODULE ANALOGIQUE SÉRIE N - 1771-NOC		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	1 601,00	0,00
			CART-AUT-010	CARTE AUTOMATE DE SORTIE PONT OM N°2 - ABE7 R16S210		MP-E6C3N5	UN	3,00	3,00	0,00	71,73	0,00
			CART-AUT-013	NU - CARTE 1785-BEM AB-AUT SÉRIE B		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	785,11	0,00
			CART-AUT-014	NU - CARTE 1785-BCM AB-AUT SÉRIE C		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	910,12	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CART-AUT-015	NU - CARTE 1747-L541 PROCESSEUR SLC5/04		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	1 002,80	0,00
			CART-AUT-016	NU - CARTE 1746-P2 ALIMENTATION PRIMAIRE 120/		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00
			CART-AUT-017	NU - CARTE 1746-NIO41 MODULE MIXTE 2 E(V/A)		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	538,20	0,00
			CART-AUT-019	Pc. Siemens PLC complete article no: 286800-0378		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	3 900,00	0,00
			CART-AUT-020	Touch panel, article no° 286800-0379. Dublix		MP-E05C02	UN	1,00	1,00	0,00	2 800,00	0,00
			CART-AUT-021	Machinery drive article no: 286800-0380 Dublix		MP-E05C02	UN	1,00	1,00	0,00	840,00	0,00
			CART-AUT-022	Swivel inlet 1 inch, 61.0mm, article no: 286300-0009		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	430,00	0,00
			CART-AUT-023	carte Allen-Bradley analog output, 10V et 4/20mA, 4 points.Référence : 1756-OF4 version A		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	1 066,97	0,00
			CART-PON-001	Carte MASTER-K 103454/2 EBX F.C. pour lecteur de badge pont bascule		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	1 537,00	0,00
			CART-REG-001	Carte régulation UHT4 pour électrofiltre		MP-E1C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	3 879,07	0,00
			CART-REG-002	CARTE VW3 G46101 ADDITIF VISU RÉGLAGE		MP-E1C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	53,25	0,00
			CART-SOR-001	Module de 8 sorties TOR pour automate SFX+ "AR SEFRAM" "SAC1C"		BUREAU ARM. 1	UN	3,00	3,00	0,00	257,64	0,00
			CART-XXX-002	Carte CONT.rec J44 pour TGS "Techniphone" "CONT.rec J44"		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
			CART-XXX-004	CARTE SIGREC TGSII		MP-E1C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	350,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CART-XXX-005	Carte INTREC J52 pour TGS "Techniphone" "INTREC J52"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	350,00	0,00
			CART-XXX-006	Carte mère microprocesseur SFX+ avec écran "AR SEFRAM" "SFX_UC-99/12-V4"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CART-XXX-007	Carte SIG.rec J48 pour TGS "Techniphone" "INTREC J52"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	350,00	0,00
			CART-XXX-008	CARTE VW3A16201		MP-E1C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	70,21	0,00
			CART-XXX-009	CARTE ANDREA POUR PORTIQUE SAPHYMO		MP-E1C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	567,00	0,00
			CART-XXX-010	Module 32 sorties TOR pour automate ControlLogix 12/24V DC "Allen-Bradley" "1756-OB32"		BUREAU ARM. 1	UN	2,00	2,00	0,00	402,00	0,00
			CART-XXX-011	Module 32 entrées TOR pour automate ControlLogix 12/31,2V DC "Allen-Bradley" "1756-IB32"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	280,00	0,00
			CART-XXX-013	Cartouche échangeur cationique bouteille d'un litre plein pour dispositif Catcon		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
			CART-XXX-016	CARTE ENTREE IO 4E ANA ROCKWELL UNITE UREE		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	295,20	0,00
			CART-XXX-017	CARTE PID POUR HYDRAULIQUE GRILLE FOUR 3		MP-E5C2N5	UN	0,00	0,00	0,00	1 186,16	0,00
			CHA3-POT-001	POT DE GRENAILLAGE SURCHAUFFEURS CHAUDIERE 3		MF-E03C01	UN	4,00	4,00	0,00	592,00	0,00
			CHAI-XXX-001	CHAÎNE 05B-1		MP-E4C4N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CHAI-XXX-002	CHAÎNE DE 19,05 SIMPLE - 12B1		MP-E4C4N4	M	21,00	21,00	0,00	8,72	0,00
			CHAI-XXX-003	CHAÎNE 2 MAILLES DN35 PAS 175X52.5		MP-E4C4N4	UN	2,00	2,00	0,00	270,00	0,00
			CHAI-XXX-004	CHAÎNE BS SIMPLE 16B-1-25,45		MP-E4C4N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CHAI-XXX-005	CHAÎNE TRIPLE BS 19,05		MP-E05C03	M	5,00	5,00	0,00	75,44	0,00
			CHAI-XXX-006	CHAÎNE DOUBLE BS 19,05		MP-E4C4N4	M	6,00	6,00	0,00	15,16	0,00
			CHAI-XXX-008	CHAÎNE TM102 - RENFORCEE - REPERE 831 - AXE D14MM		MF-E02C03	M	50,00	50,00	0,00	3,00	0,00
			CHAI-XXX-009	CHAÎNE 08B	*		UN	7,00	7,00	0,00	49,40	0,00
			CHAI-XXX-011	CHAÎNE 32B1-B SIMPLE 50.8 SEDIS 22T POUR ÉLÉVATEUR		MP-E08C01	UN	5,00	5,00	0,00	218,00	0,00
			CHAP-VER-001	CHAPE POUR VÉRIN DES ZONES 1 ET 2		MF-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
			CHAP-VER-002	CHAPE POUR VÉRIN DE GRAPPIN D35 PAS 1.5/D68		MP-E6C3N2	UN	3,00	3,00	0,00	208,00	0,00
			CHAR-XXX-001	CHARBON de mise à la masse rotor alternateur du GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	55,00	0,00
			CIRC-XXX-001	CIRCUIT BATY		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	543,63	0,00
			CIRC-XXX-002	CIRCUIT C.R.I. IMPRIMÉ CRI101		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	556,74	0,00
			CIRX-CLI-003	CIRCLIPS PR POMPE HEGA3205		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	8,30	0,00
			CIRX-CLI-007	CIRCLIPS 479.162		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,80	0,00
			CIRX-CLI-014	CIRCLIPS I26		MP-E6C3N3	UN	8,00	8,00	0,00	0,94	0,00
			CIRX-CLI-022	CIRCLIPS I 25		MP-E6C3N3	UN	4,00	4,00	0,00	0,80	0,00
			CIRX-CLI-023	CIRCLIPS EXTÉRIEUR D70		MP-E4C4N6	UN	2,00	2,00	0,00	3,19	0,00
			CIRX-CLI-024	CIRCLIPS pour VFR GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	48,50	0,00
			CIRX-CLI-025	CIRCLIPS INOX DIAM 25 POUR CHAINE REDLER LIGNE 3		MP-E2C1N3	UN	50,00	50,00	0,00	1,30	0,00
			CLAP-XXX-004	KIT CLAPET ANTI RETOUR AJR 6219 0668 00		MP-E7C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	109,36	0,00
			CLAP-XXX-005	KIT CLAPET ANTI RETOUR HUILE 6219 0669 00		MP-E7C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	189,64	0,00
			CLAP-XXX-006	CLAPET ANTI RETOUR PILOTE DOUBLE C8		MP-E6C3N7	UN	2,00	2,00	0,00	540,95	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CLAP-XXX-007	CLAPET SCHROEDER - POMPE ALIM F2 - SSV 10 50 63 50 50 25 0-1		MF-E03C01	UN	3,00	3,00	0,00	2 560,62	0,00
			CLAP-XXX-008	CLAPET 717101 DN65 PN100		MP-E3C3N1	UN	1,00	1,00	0,00	765,29	0,00
			CLAP-XXX-009	CLAPET 717101 DN80 PN100		MP-E2C3N1	UN	3,00	3,00	0,00	396,36	0,00
			CLAP-XXX-011	CLAPET TYPE SANDWICH DN100		MP-E5C3N1	UN	1,00	1,00	0,00	157,08	0,00
			CLAP-XXX-012	CLAPET INOX ASPIRATION		MP-E2C3N1	UN	2,00	2,00	0,00	172,76	0,00
			CLAP-XXX-013	CLAPET INOX REFOULEMENT		MP-E2C3N1	UN	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00
			CLAP-XXX-014	CLAPET DE REGULATION POUR GRAPPIN		MP-E6C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	887,50	0,00
			CLAP-XXX-016	CLAP NON RET BATTANT ARTIC PN100 DN100		HANGAR	UN	1,00	1,00	0,00	2 282,67	0,00
			CLAV-PON-001	Clavette DIN 6885 10X8X25		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	2,50	0,00
			CLCT-XXX-002	COLLECTEUR REFRACTAIRE CARBURE SILICIUM FOUR 3		HANGAR	M	1,00	1,00	0,00	312,00	0,00
			CLCT-XXX-002	COLLECTEUR REFRACTAIRE CARBURE SILICIUM FOUR 3		MP-E01C01	M	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
			CODE-DUB-001	Codeur pour nettoyage humide Dublix		MP-E05C03	UN	1,00	1,00	0,00	792,00	0,00
			CODE-DUB-002	Codeur pour nettoyage humide Dublix Partie tambour		MP-E05C03	UN	3,00	3,00	0,00	653,67	0,00
			CODE-XXX-001	CODEUR POUR MECANIQUE DE GRILLE FOUR 3		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	492,31	0,00
			COFF-CDE-001	COFFRET DE COMMANDE L390		MP-E1C1N1	UN	3,00	3,00	0,00	640,00	0,00
			COFF-XXX-002	COFFRET ÉLECTRONIQUE CRANE BOY 85-230VAC		MP-E6C3N7	UN	2,00	2,00	0,00	672,00	0,00
			COMB-XXX-001	COMBINATEUR XKBA1133CA		MP-E06C03	UN	0,00	0,00	0,00	613,74	0,00
			COMB-XXX-001	COMBINATEUR		MP-E6C3N5	UN	7,00	7,00	0,00	613,74	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		XKBA1133CA								
			COMM-MGN-001	COMMUTATEUR MAGNETIQUE IGEMA M510-1-60		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	328,00	0,00
			COMP-EAU-003	COMPT. EAU VOLUM. À PISTON ROTATIF VEGA		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			COMP-XXX-001	COMPRESSEUR GA30 10B-400V+N		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	12 260,00	0,00
			CONE-XXX-001	CONE DE TRANSLATION PONT ROULANT D125 L100		MP-E6C2N2	UN	2,00	1,00	-1,00	255,45	-255,45
			CONE-XXX-002	CONÉ DE PROTECTION DE L'INDICATEUR DE NIVEAU MANCHETTE PSR		MF-E03C02	UN	1,00	1,00	0,00	1 214,00	0,00
			CONT-AUX-002	CONTACT AUXILIAIRE NF SIEMENS 10AV 240V 3RH1921 - 1CA10		MP-E1C2N5	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-AUX-005	CONTACT AUXILIAIRE 40 VIS		MP-E1C2N3	UN	5,00	5,00	0,00	6,64	0,00
			CONT-INV-001	CONTACT INVERSEUR 25A110V50 LC2D2501F7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-INV-002	CONTACT INVERSEUR 110V LC1F185		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	197,04	0,00
			CONT-INV-006	CONTACTEUR INVERSEUR 32A 1F 10 24V CC LC2D32BD 15KW		MP-E1C2N4	UN	3,00	3,00	0,00	152,82	0,00
			CONT-INV-007	CONTACTEUR INVERSEUR 38A 1F 10 24V CC LC2D38BD		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	156,84	0,00
			CONT-INV-008	CONTACTEUR INVERSEUR 38A 1F 10 24V AC SCHLC2D38B7		MP-E1C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	91,26	0,00
			CONT-NIV-003	CONTRÔLEUR DE NIVEAU À MEMBRANE A100		MP-E1C1N5	UN	2,00	2,00	0,00	125,00	0,00
			CONT-XXX-001	CONTACTEUR 9A 1F 24V LC1D09BD		MP-E1C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	12,40	0,00
			CONT-XXX-002	CONTACTEUR AUX. 24V 50/60		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	40,18	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		CAD50B7								
			CONT-XXX-004	CONTACTEUR 25A 1O 1F 110V LC1D2501F7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	25,66	0,00
			CONT-XXX-005	CONTACTEUR DE PERCEUSE A COLONNE		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-006	CONTACTEUR 220 V LC1D25P7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-009	CONTACTEUR AUX. 24V CA2DN22B7		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00
			CONT-XXX-011	CONTACTEUR EVERLINK 3P AC 50A LC1D50AP7		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00
			CONT-XXX-013	CONT. 80A 1O+1F 230V LC1D80P7		MP-E1C2N4	UN	3,00	3,00	0,00	97,65	0,00
			CONT-XXX-016	CONTACTEUR AUX 220V CA2DK122M		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-018	CONTACTEUR 24 V 7,5KW LC1D18BD		MP-E1C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	36,50	0,00
			CONT-XXX-019	CONTACTEUR 40A 1O+1F 230V LC1D40P7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-022	CONT 32A 1O+1F 24V CC LC1D32BD 15KW		MP-E1C2N4	UN	4,00	4,00	0,00	57,26	0,00
			CONT-XXX-023	CONTACTEUR 265A LC1F265		MP-E1C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-024	CONTACTEUR 115A LC1F115		MP-E1C2N4	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-025	CONTACTEUR 9A 1F 24V LP1D0910BD		MP-E1C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	50,61	0,00
			CONT-XXX-026	CONTACTEUR LC1D1115 230VAC 55KW		MP-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	131,10	0,00
			CONT-XXX-028	CONTACTEUR AUX 4F VIS 48V CA2KN40E7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	16,03	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CONT-XXX-029	CONTACTEUR AUXILLIAIRE 220V CA2DN22M7		MP-E1C2N4	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-032	CONTACTEUR 115A 4P 22 LC1F1154M5		MP-E1C2N4	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-035	CONT. 38A 1O+1F 24V CC LC1D38BD		MP-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	66,04	0,00
			CONT-XXX-037	CONTACT NIVEAU À FLOTTEUR XL1AC12		MP-E7C1N7	UN	7,00	7,00	0,00	299,34	0,00
			CONT-XXX-039	CONTACTEUR AUXILLIAIRE 110V CA2DN1319F		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-040	CONT. 40A 1O+1F 400V LC1D4011Q7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	64,75	0,00
			CONT-XXX-041	CONT. AUX. 220V CAD32M7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	22,02	0,00
			CONT-XXX-042	Cont 12A 1F 1O 24V LC1D12BD		MP-E1C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	23,21	0,00
			CONT-XXX-048	CONTACTEUR AUX. 230 V CAD32P7		MP-E1C2N4	UN	3,00	3,00	0,00	15,28	0,00
			CONT-XXX-051	CONT. 25A 1F 48V LC1D25E7 11KW		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	42,69	0,00
			CONT-XXX-052	CONTACTEUR 24V LC1D32B7		MP-E1C2N4	UN	4,00	4,00	0,00	41,26	0,00
			CONT-XXX-060	CONTACTEUR 50A 1F 1O 230V LC1D50AP7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	48,12	0,00
			CONT-XXX-068	CONTACTEUR SCHLC1F150 pour levage pont 1		MP-E6C2N1	UN	0,00	0,00	0,00	163,33	0,00
			CONT-XXX-069	LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V		MP-E01C02	UN	6,00	6,00	0,00	14,40	0,00
			CONT-XXX-080	Tesys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 25 A - 24 V DC bobina		MP-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	43,07	0,00
			CONV-FRE-001	CONVERTISSEUR FRÉQ.		MP-E6C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	584,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		ATV66D12N4 7.5 KW								
			CONV-FRE-003	DIGIDRIVE 400/480V SE 2.5T 6.4A 1.5KW		MP-E1C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONV-FRE-004	CONVERTISSEUR FRÉQ. ATV61HD22N4 22KW		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 059,23	0,00
			CONV-FRE-005	CONVERTISSEUR FRÉQUENCE ATV16 4KW		MP-E6C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	428,00	0,00
			CONV-FRE-006	CONVERTISSEUR FRÉQUENCE ATV31 0.75KW 500V - ATV31C075N4		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	442,79	0,00
			CONV-FRE-007	CONVERTISSEUR FRÉQUENCE ATV18 5KW		MP-E1C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	547,76	0,00
			CONV-FRE-008	CONVERTISSEUR FRÉQ. ATV66 37KW		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	1 800,10	0,00
			CONV-FRE-010	CONVERTISSEUR FRÉQUENCE ATV16 2,2 KW		MP-E1C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	263,50	0,00
			CONV-FRE-012	CONVERTISSEUR FRÉQ. ATV61HU30N4 3KW		MP-E1C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONV-FRE-017	CONVERTISSEUR FRÉQUENCE ATV31 C075N4 500V 2,2 KW		MP-E1C3N1	UN	2,00	2,00	0,00	472,55	0,00
			CONV-FRE-020	CONVERTISSEUR FRÉQUENCE ATV31 240V 0.75		MP-E1C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	236,64	0,00
			CONV-FRE-021	CONVERTISSEUR FRÉQ. ATV61HU55N4 5.5KW		MP-E1C3N1	UN	2,00	2,00	0,00	892,66	0,00
			CONV-XXX-001	CONVERTISSEUR RKS-4		MP-E2C3N2	UN	0,00	0,00	0,00	558,73	0,00
			CONV-XXX-002	CONVERTISSEUR SFERE ALIM 220 VAC		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	282,03	0,00
			CONV-XXX-003	CONVERTISSEUR UNIVERSEL PROGRAMMABLE		MP-E2C3N3	UN	5,00	5,00	0,00	306,42	0,00
			CONV-XXX-006	CONVERT. DE SEUIL ÉLECTRONIQUE TYPE ADI		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	259,16	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CONV-XXX-007	CONVERTISSEUR EP TYPE TEIP11		MP-E1C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	439,05	0,00
			CONV-XXX-008	CONVERTISSEUR DE TEMPÉRATURE TS102		MP-E1C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	215,28	0,00
			CONV-XXX-009	CONVERT. VICKERS 4-20 MA EMM AMP 702 K20		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	271,00	0,00
			CONV-XXX-011	CONVERTISSEUR NUMERIQUE UNIVERSEL CNL35L / A / R3		MP-E2C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
			CONV-XXX-012	CONVERTISSEUR ANA ISOLE 24VDC - SCHRMCA61BD		MP-E1C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	81,60	0,00
			CONV-XXX-013	CONVERTISSEUR MECANIQUE DE GRILLE FOUR 3		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	136,93	0,00
			COQU-XXX-001	NU - COQUILLE PROTECTION ÉP 4 1"1/4-L260		MF-E02C04	UN	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00
			COQU-XXX-002	NU - COQUILLE PROTECTION TUBE SURC CONV F3 - 1"1/2 (DN40-L600-EP4)		MF-E02C04	UN	100,00	100,00	0,00	14,49	0,00
			COQU-XXX-003	NU - COQUILLE PROTECTION CHAUDIÈRE 2 PLAN 2061		MF-E02C03	UN	26,00	26,00	0,00	21,60	0,00
			COQU-XXX-004	NU - COQUILLE DE PROTECTION 3" (DN80-L1200-EP4) - CHAUDIERE 2		MF-E02C03	UN	100,00	100,00	0,00	48,40	0,00
			COQU-XXX-006	L3 - COQUILLE DE PROTECTION FER U CHAUDIERE 3		MF-E02C03	UN	63,00	63,00	0,00	138,48	0,00
			COQU-XXX-007	NU - SUR-COQUILLE SURC CONV F3 - 2" (DN50-L600-EP4)		MF-E02C03	UN	27,00	27,00	0,00	24,49	0,00
			COQU-XXX-007	NU - SUR-COQUILLE SURC CONV F3 - 2" (DN50-L600-EP4)		MF-E02C04	UN	224,00	224,00	0,00	24,49	0,00
			COQU-XXX-009	NU - SUR-COQUILLE SURC CONV F3 EN INOX - 2" (DN50-L600-EP4)		MF-E02C03	UN	118,00	118,00	0,00	134,94	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024.

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	COQU-XXX-010	L3 - COQUILLE DE PROTECTION Inox Surchauffeur CHAUDIERE 3		MF-E02C03	UN	82,00	82,00	0,00	167,20	0,00
			COQU-XXX-011	L3 - Etrier support surchauffeur M20+Ecrous Inox Surchauffeur CHAUDIERE 3		MF-E1C1N1	UN	23,00	23,00	0,00	59,15	0,00
			CORD-XXX-001	CORDE NITRILE DIAMÈTRE 7		MP-E4C4N6	M	1,00	1,00	0,00	5,95	0,00
			CORD-XXX-002	CORDE torique viton DIAMÈTRE 7 - GTA 1		GTA1-ARM- MECA	M	7,00	7,00	0,00	17,00	0,00
			CORD-XXX-003	CORDE torique viton DIAMÈTRE 4 - GTA 1		GTA1-ARM- MECA	M	2,00	2,00	0,00	9,00	0,00
			CORP-XXX-009	CORPS VANNE STRATA K600		MP-E5C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	282,75	0,00
			COUD-XXX-002	coude 90° Ø50 ep2mm inox304 R 500mm (conduite charbon actif)		MF-E01C03	UN	3,00	3,00	0,00	215,00	0,00
			COUP-XXX-001	COUPELLE SOUPAPE SORTIE TURBINE		MP-E4C4N2	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			COUP-XXX-002	COUPLEUR W KIT RECHANGE SANS MOTEUR SANS ANTIDEVIREUR.SANS MOYEU REGLAGE C=0.3		MP-E6C3N4	UN	2,00	2,00	0,00	1 276,00	0,00
			COUR-CRA-009	COURROIE CRANTÉE XPA 3150		MP-EMP-COUR	UN	5,00	5,00	0,00	20,35	0,00
			COUR-CRA-014	COURROIE CRANTÉE XPA 1500		MP-EMP-COUR	UN	2,00	2,00	0,00	5,53	0,00
			COUR-CRA-016	COURROIE CRANTÉE SPB 2120 MN		MP-EMP-COUR	UN	1,00	1,00	0,00	8,87	0,00
			COUR-CRA-017	COURROIE SPA 2500		MP-EMP-COUR	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			COUR-CRA-018	COURROIE SPB 2500		MP-EMP-COUR	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			COUR-CRA-019	COURROIE CRANTÉE 4326 14MGT POUR AEROCONDENSEUR GTA1		MP-EMP-COUR	UN	3,00	3,00	0,00	253,71	0,00
			COUR-CRA-020	COURROIE CRANTÉE XPZ 1600		MP-EMP-COUR	UN	16,00	16,00	0,00	4,37	0,00
			COUR-SUR-001	COURROIE SPZ 1800		MP-EMP-COUR	UN	2,00	2,00	0,00	98,62	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de creation	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	COUR-XXX-001	COURROIE SPA 3150		MP-EMP-COUR	UN	4,00	4,00	0,00	21,33	0,00
			COUR-XXX-002	COURROIE TEXROPE SPA 1750		MP-EMP-COUR	UN	2,00	2,00	0,00	9,28	0,00
			COUR-XXX-003	COURROIE CRANTEE XPA 1250		MP-EMP-COUR	UN	2,00	2,00	0,00	8,14	0,00
			COUR-XXX-004	COURROIE CRANTEE XPA 1550		MP-EMP-COUR	UN	15,00	15,00	0,00	9,60	0,00
			COUR-XXX-005	COURROIE SPA 2732		MP-EMP-COUR	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			COUR-XXX-006	COURROIE XPA 1550/3		MP-EMP-COUR	UN	2,00	2,00	0,00	9,56	0,00
			COUR-XXX-007	COURROIE SPA 1457		MP-EMP-COUR	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			COUR-XXX-008	COURROIE 1637		MP-EMP-COUR	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			COUR-XXX-009	COURROIE SPZ 3150		MP-EMP-COUR	UN	9,00	9,00	0,00	13,00	0,00
			COUR-XXX-010	COURROIE SPA2032		MP-EMP-COUR	UN	4,00	4,00	0,00	10,74	0,00
			COUR-XXX-011	COURROIE SPA 1632 (Air 4)		MP-EMP-COUR	UN	10,00	10,00	0,00	16,03	0,00
			COUR-XXX-013	COURROIE CRANTEE 240H100		MP-EMP-COUR	UN	1,00	1,00	0,00	8,35	0,00
			COUR-XXX-014	COURROIE XPB 2120		MP-EMP-COUR	UN	7,00	7,00	0,00	19,12	0,00
			COUR-XXX-016	COURROIE SPA4000		MP-EMP-COUR	UN	1,00	1,00	0,00	17,01	0,00
			COUR-XXX-018	COURROIE SPZ 1220		MP-EMP-COUR	UN	5,00	5,00	0,00	2,89	0,00
			COUR-XXX-019	COURROIE SPA 2120		MP-EMP-COUR	UN	10,00	10,00	0,00	10,12	0,00
			COUR-XXX-024	COURROIE SPA 2120		MP-EMP-COUR	UN	16,00	16,00	0,00	10,33	0,00
			COUR-XXX-028	COURROIE SPB 3350		MP-EMP-COUR	UN	1,00	1,00	0,00	34,09	0,00
			COUR-XXX-029	COURROIE SPB 4000		MP-EMP-COUR	UN	8,00	8,00	0,00	30,30	0,00
			COUR-XXX-030	COURROIE XPA1462 (air secondaire)		MP-EMP-COUR	UN	4,00	4,00	0,00	11,81	0,00
			COUS-XXX-001	1/2 COUSSINET D80/60 X 120 MM Echappement GTA1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	2 275,00	0,00
			COUS-XXX-007	Turbine 1 jeu de coussinets - 10001092		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			COUS-XXX-008	Turbine 1 jeu de coussinets à butée intégrée - 10000488		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	COUS-XXX-009	Turbine 1 jeu de coussinets haute et basse vitesse - 10010416		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			COUS-XXX-010	Turbine 1 jeu de coussinets interchangeable - *****		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			COUT-XXX-001	2K400 COUTEAU BROYEUR		MP-E2C3N3	UN	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00
			COUV-XXX-001	COUVERCLE PVC ARMATURE FILTRE DEMINEE POUR NW50/62/75		MP-E5C3N4	UN	6,00	6,00	0,00	7,87	0,00
			COUV-XXX-002	COUVERCLE DE FILTRE APRES POMPES REFROIDISSEMENT EAU FUMEEES L2		MP-E5C1N1	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CTCH-FIL-001	CARTOUCHE FILTRE P/D 800P 2258 2900 27		MP-E7C2N5	UN	3,00	2,00	-1,00	195,72	-195,72
			CTCH-FIL-002	CARTOUCHE FILTRE P/D 3 2258 2900 16		MP-E7C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	105,26	0,00
			CTCH-FIL-003	CARTOUCHE MIOFILTRE 210 MIC 150	*		UN	2,00	2,00	0,00	35,00	0,00
			CTCH-FIL-004	ELÉMENT ULTIPOR HC7500SKP8H		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	254,18	0,00
			CTCH-FIL-007	CARTOUCHE FILTRE P/D 800S		MP-E06C03	UN	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
			CTCH-FIL-008	CARTOUCHE UC2418		MP-E6C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CTCH-FIL-010	CARTOUCHE 5884-10		MP-E6C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	30,74	0,00
			CTCH-FIL-011	CARTOUCHE AIR MIC EFFICACITÉ 30 µ		MP-E7C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	88,00	0,00
			CTCH-FIL-016	CARTOUCHE FILTRE R 8 10 20		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
			DEBI-XXX-001	DÉBITMÈTRE ALTOMÈTER SC 80 AS7F		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			DEBI-XXX-002	DÉBITMÈTRE PROMAG 50H04		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	4 012,70	0,00
			DEBI-XXX-003	DÉBITMÈTRE DEMINEE - CAPTEUR A PALETTE LOW		MP-E5C3N4	UN	2,00	2,00	0,00	680,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de creation	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		FLOW 3-2536-PO								
			DEBI-XXX-004	DÉBITMÈTRE VORTEX DIGITAL DN 150 - DY150-NWLBD5-2N/ KF1/DSN		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	5 913,64	0,00
			DEBI-XXX-010	DÉBITMÈTRE SERIE PSM-21/FG-3/4"BSP		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	199,00	0,00
			DECL-TET-003	DÉCLENCHEUR TM16D 4P4D 29055		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	52,26	0,00
			DECL-TET-005	DÉCLENCHEUR TM160D 4P4D 30450		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			DECL-TRI-001	DÉCLENCHEUR TM250D 3P3D 31430		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	202,13	0,00
			DECL-TRI-003	DÉCLENCHEUR TM100D		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	69,44	0,00
			DECL-TRI-007	DÉCLENCHEUR TM40D 3P3D 29033		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	61,71	0,00
			DECL-XXX-001	DÉCLENCHEUR STR23SE 32420		MP-E1C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	411,53	0,00
			DELF-CON-001	Jeu de toles deflectrice pour convecteur -- P265GH		MF-E02C03	CAM	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
			DELF-SUR-001	Jeu de toles deflectrice pour surchauffeur -Plan 5149406-PLN 0700 - P265GH		MF-E01C02	CAM	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
			DEMA-POM-001	DÉMARREUR POMPE ALIMENTAIRE PA-4		MP-E6C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	2 129,00	0,00
			DEMA-RAL-001	DEMARREUR RALENTISSEUR ALTISTAR250A		MP-E6C3N1	UN	1,00	1,00	0,00	2 194,80	0,00
			DEMA-RAL-002	RÉPARATION DÉMARREUR ALTISTAR 110A		MP-E6C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	464,10	0,00
			DEMA-RAL-003	DEMARREUR RALENTISSEUR ALTISTAR 47A/5		MP-E1C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	744,04	0,00
			DEMA-RAL-005	DEMARREUR RALENTISSEUR ALTISTAR 32A/5		MP-E6C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	590,91	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	DEMA-SEC-001	DÉMARREUR + SECT. 9A +3 LE4D096Q7		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00
			DEMA-XXX-001	DÉMARREUR ATS23-C10N ou ALTISTART 48 ATS48C14Q		MP-E6C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	1 279,88	0,00
			DENT-XXX-001	DENT DE GRAPPIN HRU TYPE 3500 MEC 3-4		ATELIER	UN	2,00	2,00	0,00	1 880,00	0,00
			DERI-XXX-001	DÉRIVATION EN TPR CONTROLNET AV CÂBLE 1M		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	73,50	0,00
			DETD-XXX-001	DETENDEUR INOX TYPE PRV 2" ECHELLE PRESSION 4/10B REF 244042 - DETENDEUR DEMINEE		MP-E7C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	735,52	0,00
			DETD-XXX-002	DETENDEUR EAU POUR SYSTEME DUBLIX L3 - D05F EL		MP-E5C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00
			DETE-NIV-001	DÉTECTEUR DE NIVEAU A BARREAU VIBRANT VEGAVIB 61		MP-E1C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	596,46	0,00
			DETE-NIV-003	DÉTECTEUR PALETTE 230VAC NEMA4		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	612,00	0,00
			DETE-NIV-004	WE61.GXAEFRAMX VEGAWAVE 61	*		UN	1,00	1,00	0,00	513,01	0,00
			DETE-ROT-001	DÉTECTEUR À PALETTE ROTATIVE 24 VAC		MP-E1C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	354,67	0,00
			DETE-ROT-002	DÉTECTEUR À PALETTE 24 VDC - MANCHE PSR		MP-E02C02	UN	2,00	2,00	0,00	146,38	0,00
			DETE-ROT-002	DÉTECTEUR À PALETTE 24 VDC - MANCHE PSR		MP-E1C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	146,38	0,00
			DETE-ROT-005	DÉTECTEUR DE NIVEAU A PALETTE ROTATIVE TYPE DRO XSP 110/220V		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	386,00	0,00
			DETE-ROT-006	DÉTECTEUR DE NIVEAU A PALETTE ROTATIVE TYPE ILTA0-S 24/48 VAC P 3W		MP-E1C3N5	UN	2,00	2,00	0,00	128,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	DETE-ROT-007	DETECTEUR DE NIVEAU A PALETTE ROTATIVE Vegapal RN3001 AW11FA183A	*		UN	5,00	5,00	0,00	490,69	0,00
			DETE-XXX-001	DÉTECTEUR D30 2 FILS 24 A 240 V~ - XSAV11801		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			DETE-XXX-002	DÉTECTEUR PNP SN=15 MM D30 3 FILS 10 A 58 V - - XS630B1PAL2		MP-E1C1N3	UN	3,00	3,00	0,00	26,44	0,00
			DETE-XXX-003	DÉTECTEUR SN=15 MM D30 2 FILS 20 A 264 V~ - XS630B1MAL2		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	32,65	0,00
			DETE-XXX-004	DÉTECTEUR PNP SN=8 MM D18 3 FILS 10 A 58 V - - XS618B1PAL2		MP-E1C1N3	UN	3,00	3,00	0,00	21,62	0,00
			DETE-XXX-005	DÉTECTEUR SN=8 MM D18 2 FILS 20 A 264 V~ - XS618B1MAL2		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	30,29	0,00
			DETE-XXX-006	DÉTECTEUR XSAV12801		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	68,70	0,00
			DETE-XXX-007	DÉTECTEUR 12-48 XSAV11373		MP-E1C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00
			DETE-XXX-008	DETECTEUR INDUCTIF DC NBB5-18GM50-E2-V1 - ULTRASONS		MP-E1C1N4	UN	7,00	7,00	0,00	297,64	0,00
			DETE-XXX-011	DETECT DIA3010-ZPKG/SS-000- K		MP-E1C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	188,80	0,00
			DETE-XXX-012	DETECTEUR FUMÉES JUPE CHARBON ACTIF		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	150,00	0,00
			DETE-XXX-015	DETECTEUR SICK POUR BARRIERE DE QUAI WTT 12 L- B2562		MP-E1C1N3	UN	4,00	4,00	0,00	246,00	0,00
			DETE-XXX-016	Ultrasonic sensor for funnel, article no 286600-0002		MP-E01C03	UN	3,00	3,00	0,00	640,00	0,00
			DIAB-XXX-002	DIABOLOS 1202 8840 02		MP-E08C01	UN	6,00	6,00	0,00	27,33	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	DIAB-XXX-003	DIABOLOS Dia 50 LG 83 Pour mouflage pont 1		MP-E06C03	UN	12,00	12,00	0,00	99,00	0,00
			DIOD-XXX-001	DIODE DIRECTE ALTERNATEUR (diode laisse passer de la cosse vers le filetage)		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			DIOD-XXX-002	DIODE INDIRECTE ALTERNATEUR (diode laisse passer du filetage vers la cosse)		EMPL-BOI-002	UN	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			DIOD-XXX-003	Turbine 1 jeu de 6 diodes		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			DISJ-BIP-005	DISJ. BIP C60N 2P 2D 6A COURBE C 24200	*		UN	1,00	1,00	0,00	25,55	0,00
			DISJ-BIP-008	DISJ. BIP NG125L 2P 10A COURBE C		MP-E1C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	103,41	0,00
			DISJ-BIP-019	Multi9 C60 - disjoncteur - 2P - courbe D - 8A - 10kA - 480Y/277V - UL1077		MP-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	79,12	0,00
			DISJ-TET-001	DISJ. TETRA. NS160L 4P SD 30410		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			DISJ-TET-002	DISJ. TETRA. NS100L 4P SD 29010		MP-E1C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	258,76	0,00
			DISJ-TET-003	DISJ. TETRA. NS100H 4P SD 29009		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	172,39	0,00
			DISJ-TET-004	DISJ. TETRA. NS100N 4P SD 29008		MP-E1C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	99,76	0,00
			DISJ-TRI-003	DISJ. TRI. N250L 3P SD 31405		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	643,65	0,00
			DISJ-TRI-004	DISJ. TRI. N100L 3P SD 29005		MP-E1C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	221,47	0,00
			DISJ-TRI-005	DISJ. TRI. N160L 3P SD 30405		MP-E1C1N2	UN	4,00	4,00	0,00	310,19	0,00
			DISJ-TRI-007	DISJ. TRI. N400L 3P SD 32405		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	764,27	0,00
			DISJ-TRI-017	DISJ. TRI.MULTI9 C60N.C10 10A 400V		MP-E1C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	37,67	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	DISJ-XXX-002	DISJONCTEUR INTERRUPTEUR TELEMECANIQUE LUB32 TeSys LUCA32FU REGLAGE DE 8 A 32A		MP-E1C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	41,21	0,00
			DISJ-XXX-003	DISJONCTEUR MOT. MTH 2,5-4 A GV2ME08		MP-E1C2N3	UN	4,00	4,00	0,00	20,30	0,00
			DISJ-XXX-004	DISJONCTEUR MOT. MTH 1,6-2,5A GV2ME07		MP-E1C2N3	UN	7,00	7,00	0,00	24,99	0,00
			DISJ-XXX-005	DISJONCTEUR MOT. MTH 1-1,6A GV2ME06		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00
			DISJ-XXX-006	DISJONCTEUR MOT. 1,5 - 2,50A		MP-E1C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	30,01	0,00
			DISJ-XXX-007	DISJONCTEUR MOT. MTH 0.25-0.40A GV2ME03		MP-E1C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	21,72	0,00
			DISJ-XXX-009	DISJONCTEUR MOT. MTH 0.40-0.63A GV2ME04		MP-E1C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	21,72	0,00
			DISJ-XXX-010	DISJONCTEUR MOT. MTH 24-32 TELE GV2P32		MP-E1C2N3	UN	4,00	4,00	0,00	56,65	0,00
			DISJ-XXX-012	DISJONCTEUR MOT. MAGN. 4A GV2L08		MP-E1C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	26,54	0,00
			DISJ-XXX-017	Disjoncteur moteur GV2ME 6 à 10 A 3P 3d déclencheur magnétothermique - GV2ME14		MP-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	29,97	0,00
			DISP-XXX-002	DISPOSITIF D'ECLAIRAGE LED POUR INDICATEURS NIVEAU EAU IGEMA		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
			DISP-XXX-002	DISPOSITIF D'ECLAIRAGE LED POUR INDICATEURS NIVEAU EAU IGEMA		MP-E2C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
			DISQ-FRE-001	DISQUE FREIN BMG 2/4		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	100,05	0,00
			DISQ-FRE-002	DISQUE FREIN 355V30 nu		MP-E6C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	1 346,00	0,00
			DISQ-RUPT-001	DISQUE DE RUPTURE GTA1 -		GTA1-ARM- MECA	UN	5,00	5,00	0,00	1 116,81	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		MODELE HOV-FS-SC - DN400 - 16" - ø400 P=1.5ba								
			DISQ-XXX-001	DISQUE STABILISATEUR D131 D52 EP3 - INOX 310		MP-E2C3N2	UN	10,00	10,00	0,00	75,00	0,00
			DIST-HYD-001	DIST. NG6 PMH0009 - VIS SILO PSR		HANGAR	UN	1,00	1,00	0,00	629,00	0,00
			DIST-ROT-002	DIST. ROTATIF MST806 CÉRAMIQUE SILO1.2		MF-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00
			DIST-XXX-002	DISTRIBUTEUR NG6 D1VW4CNTP70		MP-E5C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	158,56	0,00
			DIST-XXX-003	DIST. G1/4 5/2NF MS G551A097S3YZ		MP-E7C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	70,00	0,00
			DIST-XXX-004	DIST. PROPORTIONNEL KDG4V533C50NZMU730		MP-E5C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	725,21	0,00
			DIST-XXX-005	DIST. 3/2 + 5/2 MS G551A001S3YZ		MP-E5C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	50,84	0,00
			DIST-XXX-006	ELECTRODIST. KDG4V32C13NZMUH760		MP-E5C1N2	UN	4,00	4,00	0,00	299,10	0,00
			DIST-XXX-008	DISTRIBUTEUR KTG4V32B20NZMUH760		MP-E5C1N2	UN	4,00	4,00	0,00	340,50	0,00
			DIST-XXX-009	DISTRIBUTEUR NG6 D1VW1CNTP70		MP-E5C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	158,56	0,00
			DIST-XXX-010	DISTRIBUTEUR 24V D3W4CJJ23		MP-E5C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			DIST-XXX-012	DISTRIBUTEUR D3W1ENTP.30		MP-E5C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	172,31	0,00
			DIST-XXX-013	DISTRIBUTEUR D3W4CNTP.30		MP-E5C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	224,62	0,00
			DIST-XXX-014	DISTRIBUTEUR 5/2 ISO1		MP-E7C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	168,57	0,00
			DIST-XXX-017	DISTRIBUTEUR NG10 4/2 CRANTE 24VCC -		MP-E5C2N2	UN	2,00	2,00	0,00	74,29	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		DG4V52NJMUH620								
			DIST-XXX-019	DISTRIBUTEUR STRATA EAU DEMINERALISE burkert 00267737		MP-E5C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
			DIST-XXX-021	DISTRIBUTEUR ALU NBR 5/2 G1/8 DN4 10B		MP-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	214,18	0,00
			DIST-XXX-023	DISTRIBUTEUR FOUR 3 MECANIQUE DE GRILLE		MP-E5C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	2 849,24	0,00
			DYNA-XXX-002	DYNAMO TACHYMÉTRIQUE TDPH 439-6H-30K		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	1 860,00	0,00
			ECHE-XXX-001	ECHELLE INDICATRICE A VOLETS MAGNETIQUES TYPE AL1-G		MP-E6C1N1	UN	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
			ECLA-XXX-001	ECLATEUR SPRIDARKALOTT EB4-77-3383 - ECLATEUR L3		MP-E06C04	UN	2,00	1,00	-1,00	377,50	-377,50
			ECLA-XXX-002	ECLATEUR FOUR 2		MP-E06C04	UN	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
			ECLU-XXX-001	ECLUSE TYPE MLD 400 EXI		MF-E02C02	UN	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00
			ECLU-XXX-002	ECLUSE ROTATIVE HT350S		MF-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	3 022,50	0,00
			ECLU-XXX-003	ECLUSE DU FILTRE A MANCHE		MF-E02C04	UN	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00
			ECRO-M36-001	ECROU À CRÉNEAUX HKM36		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	7,19	0,00
			ECRO-XXX-009	ECROU M30 À CRÉNEAUX		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ELE-DVS-24	EMBOUT SIMPLE 1.5MM² NOIR		ARMOIRE 1	UN	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
			ELEC-PER-002	ELECTRO PERCUTEUR EP 60		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	1 675,00	0,00
			ELEM-ACC-001	Element pneumabloc caoutch PV 50		MP-E4C4N5	UN	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00
			ELEM-CON-002	ELÉMENT DE CONTACT ZCKD21		MP-E1C2N3	UN	15,00	15,00	0,00	13,64	0,00
			ELEM-FIL-001	ELÉMENT FILTRANT CFE100/10S=CU100M10 10µ		MP-E6C2N4	UN	5,00	5,00	0,00	141,67	0,00
			ELEM-FIL-002	ELÉMENT FILTRANT 2901 0192 00		MP-E7C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	185,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ELEM-FIL-005	MANCHON JETABLE POLYESTER 50µ POUR NW50/62/75 - POCHETTE DE 5		MP-E5C3N4	UN	3,00	0,00	-3,00	17,80	-53,40
			ELEM-FIL-007	ELEMENT FILTRANT EAU DEMINE		MP-E04C01	UN	4,00	4,00	0,00	34,60	0,00
			ELEM-FIL-008	ELÉMENT FILTRANT MAHLE PI 2130 PS 3		MP-E04C01	UN	1,00	1,00	0,00	190,00	0,00
			ELEM-FIL-008	ELÉMENT FILTRANT MAHLE PI 2130 PS 3		MP-E5C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
			ELEM-FIL-009	ELÉMENT FILTRANT MAHLE PI 4145 PS 25		MP-E5C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
			ELEM-FIL-011	ELÉMENT FILTRANT MAHLE PX37 13 2 SMX25		MP-E6C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	99,37	0,00
			ELVA-GAZ-001	ELECTROVANNE GAZ RÉAR. MANU DN150 + FDC		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 106,08	0,00
			ELVA-XXX-001	ELECTROV. 2/2 NF-2 SCE210.100A230 (220V)		MP-E7C2N2	UN	2,00	2,00	0,00	350,32	0,00
			ELVA-XXX-002	ELECTROVANNE AIR - 6014D20 - BRULEUR D'ALLUMAGE FOUR 2		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	86,21	0,00
			ELVA-XXX-003	ELECTROV. 5282 A25 BBMSGM86-0-230/56-08		MP-E7C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	93,39	0,00
			ELVA-XXX-005	ELECTROV. 2/2 NF-11/4 SCE210D008A230		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ELVA-XXX-007	ELECTROVANNE 285 A 12		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	375,00	0,00
			ELVA-XXX-017	ELECTROVANNE POUR RAMONAGE HUMIDE REFROIDISSEMENT		MP-E5C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00
			ELVA-XXX-018	ELECTROVANNE POUR RAMONAGE HUMIDE LAVAGE		MP-E5C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	409,21	0,00
			ELVA-XXX-019	ELECTROVANNE		MP-E5C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	481,23	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		ALIMENTATION EAU CHAINE REDLER								
			EMBA-PNE-001	EMBASE PNEUMATIQUE		MP-E7C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	10,08	0,00
			EMBA-PNE-004	EMBASE SIMPLE LATÉRAL G3/8 35500382		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00
			EMBA-RSX-002	Harmony Relay RXM - embase contacts mixés - racc bornes à vis	*		UN	6,00	6,00	0,00	2,44	0,00
			EMBA-XXX-001	EMBASE SCM4CO WEIDMULLER		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00
			EMBA-XXX-002	EMBASE SIMPLE RXZE2M114		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	3,22	0,00
			EMBA-XXX-003	EMBASE UNIVERSELLE POUR CONTRANS I		MP-E1C2N5	UN	8,00	8,00	0,00	85,80	0,00
			EMBA-XXX-004	EMBASE LOGIQUE RXZE2S111M		MP-E1C1N1	UN	10,00	0,00	-10,00	3,47	-34,70
			ENRO-XXX-001	Piece de rechange pour enrouleur pont 1: Train d'engrenage type 3		MP-E6C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	308,29	0,00
			ENRO-XXX-002	Piece de rechange pour enrouleur pont 1: Kit de rechange puissance P080		MP-E6C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	493,13	0,00
			ENRO-XXX-003	Piece de rechange pour enrouleur pont 1: Kit de rechange contrôle C080		MP-E6C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	214,31	0,00
			ENRO-XXX-005	ENROULEUR BNA13.1WO.SL4/3T.P080+5.C080		MB-E01C04	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			ENSE-XXX-001	ENSEMBLE TAMIS MS100 JOINT & BOUCHON		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	163,40	0,00
			EPIN-CONV2-001	EPINGLE CONVECTEUR CHAUDIERE 2 - DIAMETRE 38MM - EPAISSEUR 4.5MM - 16MO3		MF-E02C02	UN	1,00	1,00	0,00	3 500,00	0,00
			EPIN-CONV3-001	EPINGLE CONVECTEUR		MF-E01C01	UN	18,00	18,00	0,00	1 467,28	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		CHAUDIERE 3 - DIAMETRE 33,7MM - EPAISSEUR 4MM - TU37C								
			EPIN-SURCH-001	EPINGLE SURCHAUFFEUR CHAUDIERE 3 - DIAMETRE 33,7MM - EPAISSEUR 4MM		MF-E01C01	UN	6,00	6,00	0,00	3 075,00	0,00
			EQUI-XXX-001	EQUIPT. MOBILE PURGEUR AMSTRONG FIO 216		MP-E5C3N1	UN	6,00	6,00	0,00	650,34	0,00
			ETAN-XXX-001	ETANCHEITE TPU		MP-E2C3N2	UN	4,00	4,00	0,00	602,00	0,00
			ETRI-SUR-001	Etrier de maintien épingle SH Plan 519406- INOX 310S		MF-E02C03	CAM	14,00	14,00	0,00	295,00	0,00
			ETRI-XXX-010	ETRIER POUR TAMPON TP		MF-E02C03	UN	4,00	4,00	0,00	63,81	0,00
			F-ELO-INS10	REGULATEUR MOD112 G1/2 0-10B SS MANO		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00
			F-ELO-INS12	PRESSOSTAT G1/4 + VISU 0.5-10B		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	139,21	0,00
			F-ELO-INS20	MANOMETRE INOX BAIN 7211 D 100 1/2 P 0-60		MP-E2C2N4	UN	4,00	4,00	0,00	72,21	0,00
			F-ELO-INS4	MANOMETRE 0-10B INX BAIN 2101-D100-RV		MP-E2C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	28,40	0,00
			F-ELO-INS8	MANOMETRE INOX CAPSULE SEC		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	60,33	0,00
			FDCX-XXX-005	TETE FIN DE COURSE A LEVIER A GALET ZCKD21		MP-E1C2N5	UN	15,00	15,00	0,00	14,62	0,00
			FDCX-XXX-009	FIN DE COURSE D4N1131 (Fin de course manchettes cendres)	*		UN	3,00	3,00	0,00	15,60	0,00
			FDCX-XXX-010	Élément de contact pour fin de course four 2	*		UN	10,00	10,00	0,00	47,49	0,00
			FEUT-XXX-003	FEUTRE POUR SÉCHEUR CD 37 1202 8858 02		MP-E08C01	UN	4,00	0,00	-4,00	8,40	-33,60
			FICH-XXX-001	FICHE DROITE E 738-34 - 11		MP-E6C3N4	UN	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		BROCHES - MALE								
			FICH-XXX-002	FICHE DROITE E 738-34 - 11 BROCHES - FEMELLE		MP-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	588,00	0,00
			FICH-XXX-002	FICHE DROITE E 738-34 - 11 BROCHES - FEMELLE		MP-E6C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	588,00	0,00
			FICH-XXX-003	FICHE DROITE E 738-34 - 11 BROCHES - ISOLANT male		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00
			FICH-XXX-006	FICHE INCLINÉE 3P+T 32A 380V PLAST		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	983,20	0,00
			FICH-XXX-008	FICHE INCLINÉE DN20C Socle metal IP66/67 19C +T		MP-E6C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	384,09	0,00
			FICH-XXX-009	FICHE Boitier metal bleu size .5 + manchon incline 70D M40		MP-E6C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	241,41	0,00
			FICH-XXX-010	FICHE DN20C Connecteur 19C+T size 5		MP-E6C3N3	UN	3,00	3,00	0,00	689,79	0,00
			FICH-XXX-011	FICHE poignée droite elastomere noir size .5 + presse étoupe 25-35mm		MP-E6C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	115,46	0,00
			FILT-AIR-001	FILTRE À AIR 2903 1012 00		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00
			FILT-AIR-004	FILTRE À AIR DONALDSON - DOP78-2104 (compresseur Rollair 100)		MP-E7C2N6	UN	6,00	6,00	0,00	88,40	0,00
			FILT-AIR-005	Turbine 1 filtre condenseur de buées - 10000544		GTA1-ARM- MECA	UN	10,00	10,00	0,00	123,92	0,00
			FILT-AIR-006	FILTRE À AIR POUR COMPRESSEUR 1613 8720 00		MP-E7C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	46,95	0,00
			FILT-AIR-007	FILTRE À AIR POUR MANCHES DE DEPOTAGE - KFNC3008 - TYPE PV		MP-E7C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	520,00	0,00
			FILT-AIR-008	FILTRE AIR PRIMAIRE 0991270700		MP-E08C01	UN	12,00	12,00	0,00	67,48	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	FILT-AIR-010	FILTRE À AIR PALL HC0293SEE5		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	75,31	0,00
			FILT-AIR-011	FILTRE À AIR PALL HH3050C12RF40V		MP-E7C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	38,23	0,00
			FILT-AIR-012	FILTRE À AIR POUR CENTRALE VESDA SALLE API		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	296,90	0,00
			FILT-HUI-001	FILTRE À HUILE - FSH 56367 (compresseur Rollair 100)		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00
			FILT-HUI-003	Turbine 1 filtre à huile principal - 10006401		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	135,90	0,00
			FILT-HUI-004	ELÉMENT FILTRANT UCC UC R. 6131		MP-E6C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	68,36	0,00
			FILT-HUI-007	FILTRE MPA 150-90		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	72,50	0,00
			FILT-HUI-008	MIOFILTRE 1/4" GAZ		MP-E06C03	UN	3,00	0,00	-3,00	31,92	-95,76
			FILT-HUI-010	FILTRE ASPIRATION MS 100 COMPLET		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	397,13	0,00
			FILT-HYD-002	FILTRE HYDRAULIQUE parker R6131QA-KU314		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00
			FILT-HYD-003	FILTRE HYDRAULIQUE UCR 6131		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	390,05	0,00
			FILT-HYD-005	FILTRE HYDRAULIQUE ELEMENT FILTRANT HIFI TYP A MAHLE		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00
			FILT-HYD-006	FILTRE HYDRAULIQUE PARKER TYPE PALL RETOUR		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
			FILT-PUR-001	FILTRE À PURGE POUR DISCONNECTEUR DN50		MP-E5C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			FILT-TAM-001	FILTRE À TAMIS DN80 ECARTEMENT 380 MM		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	1 572,98	0,00
			FILT-TAM-002	FILTRE À TAMIS DN100 ECARTEMENT 432 MM		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	2 262,50	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	FILT-XXX-002	FILTRE DN65 PN15 POMPE ALIMENTAIRE F2		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FILT-XXX-003	FILTRE 40µM		MP-E7C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	253,80	0,00
			FILT-XXX-007	FILTRE PD32 2901 0527 00		MF-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
			FILT-XXX-010	FILTRE PALL TYPE SRT UH319CG2413HBB		MP-E6C2N4	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			FILT-XXX-014	FILTRE FESTO 159618 LF-3/4-D-MAXI-A		MP-E7C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	173,69	0,00
			FILT-XXX-015	FILTRE DETENDEUR REG 25 MIC GAZ 1/2 10B + MANO		MP-E7C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	45,82	0,00
			FILT-XXX-032	FILTRE AIR SOUFFLANTE GRENAILLAGE		MP-E04C01	UN	4,00	4,00	0,00	35,40	0,00
			FLEC-XXX-001	FLECTORS CAOUTCHOUC REF: 3FA025		MP-E4C4N6	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			FLEC-XXX-003	ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE HRC 145/150		MP-E4C4N6	UN	2,00	2,00	0,00	39,52	0,00
			FLEC-XXX-005	FLECTOR POUR ACCOUPLEMENT TRASCO N°48		MP-E4C4N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			FLEC-XXX-007	FLECTOR POUR ACCOUPLEMENT TRASCO N°42		MP-E4C4N6	UN	1,00	1,00	0,00	17,18	0,00
			FLEC-XXX-008	FLECTOR POUR ACCOUPLEMENT TRASCO N°38		MP-E4C4N6	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			FLEC-XXX-009	FLECTORS CAOUTCHOUC REF: 3FA063		MP-E4C4N6	UN	6,00	5,00	-1,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-001	FLEXIBLE 23 M POUR SYSTEME DE DOUCHE DDJET		MP-E5C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	2 000,00	0,00
			FLEX-XXX-002	FLEXIBLE COUDE SR2 16 EM 18LJF7/8 90L520		MP-E6C1N2	UN	4,00	4,00	0,00	29,20	0,00
			FLEX-XXX-003	FLEXIBLE AVEC COUDE DN12 L400		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	34,40	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	FLEX-XXX-004	FLEXIBLE SR2 16 EF 21G L800		MP-E6C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	31,25	0,00
			FLEX-XXX-005	FLEXIBLE 1\$ L1000		MP-E6C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-007	FLEX SR2T19 JF 1\$/16 JF 131/16 90 L950		MP-E6C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	18,88	0,00
			FLEX-XXX-011	FLEXIBLE AVEC COUDE 1\$ L1200		MP-E6C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-012	FLEXIBLE 1\$ L1400 PROTÉGÉ		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-014	FLEXIBLE 5/8\$ DN16 L1500		MP-E6C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-015	FLEXIBLE DN19 L1600		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-017	FLEXIBLE SR2T16EF21GL630 ZONE FI-F2		MP-E7C1N4	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-025	FLEXIBLE DN 12 L1600		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-026	FLEXIBLE DN 12 L2000		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-027	FLEXIBLE DN 16 L500		MP-E7C1N4	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-036	FLEXIBLE S4N25 CF1\$ 90LG EF33G LG1100		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	86,81	0,00
			FLOT-XXX-001	FLOTTEUR TYPE 4 AVEC SYSTEME AIMANT		MP-E2C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	372,00	0,00
			FLOT-XXX-002	FLOTTEUR TYPE 413D		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00
			FLOT-XXX-003	INTERRUPTEUR A FLOTTEUR NIVELCO MT5 A07		MP-E1C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	51,84	0,00
			FLOT-XXX-004	FLOTTEUR + BOUCHON ZL1AC01		MP-E7C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	35,03	0,00
			FLOT-XXX-005	FLOTTEUR POIRE DE NIVEAU		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	177,00	0,00
			FLOT-XXX-006	FLOTTEUR POUR PURGEUR ARMSTRONG 216		MP-E5C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	481,90	0,00
			FREI-XXX-001	FREIN BMG4HF 10NM 400V 167DC - 8672067		MP-E6C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	547,00	0,00
			FUSI-COU-001	FUSIBLE À COUTEAU FERRAZ		MP-E1C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		GG00L								
			FUSI-COU-002	FUSIBLE À COUTEAU AM 250A 170 65		MP-E1C1N4	UN	12,00	12,00	0,00	18,28	0,00
			FUSI-COU-003	FUSIBLE À COUTEAU GL 160A		MP-E1C1N4	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
			FUSI-COU-004	FUSIBLE À COUTEAU FERRAZ GG 160A 500V		MP-E1C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			FUSI-COU-005	FUSIBLE À COUTEAU LEGRAND AM315A 500V T2		MP-E1C1N4	UN	6,00	6,00	0,00	19,10	0,00
			FUSI-COU-006	FUSIBLE À COUTEAU FERRAZ GG2/400A		MP-E1C1N4	UN	9,00	9,00	0,00	17,65	0,00
			FUSI-COU-007	FUSIBLE À COUTEAU HPC.T0.200A VOYANT		MP-E1C1N4	UN	11,00	11,00	0,00	5,49	0,00
			FUSI-COU-008	FUSIBLE À COUTEAU FERRAZ AM315A 500V T2		MP-E1C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			FUSI-COU-011	FUSIBLE A COUTEAU GG 500V 315A		MP-E1C1N3	UN	6,00	6,00	0,00	10,14	0,00
			FUSI-COU-012	FUSIBLE COUTEAU UR 660V 1000A T.3 TYPE DIN/43620		MP-E1C1N4	UN	4,00	4,00	0,00	228,00	0,00
			FUSI-COU-013	FUSIBLE COUTEAU 170M8554D 1250A 690V Taille 3		MP-E1C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	173,50	0,00
			FUSI-XXX-001	FUSIBLE 16A AM 133 16 10x38		MP-E1C1N4	UN	37,00	0,00	-37,00	1,31	-48,51
			FUSI-XXX-002	FUSIBLE 2A AM 10x38		MP-E1C1N4	UN	38,00	0,00	-38,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-003	FUSIBLE 4A AM 130 04 10x38		MP-E1C1N4	UN	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-004	FUSIBLE 6A AM 10x38		MP-E1C1N4	UN	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-005	FUSIBLE 12A AM 10x38		MP-E1C1N4	UN	3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-007	FUSIBLE 25A AM 130 25 10x38		MP-E1C1N4	UN	14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-009	FUSIBLE 2A AM 123 02/ 120 02 8.5x31.5		MP-E1C1N4	UN	27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-012	FUSIBLE 2A Q094452 14x51		MP-E1C1N4	UN	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	FUSI-XXX-015	FUSIBLE 8A 141 08/ 140 08 14x51		MP-E1C1N4	UN	14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-018	FUSIBLE 16A 14.3x51		MP-E1C1N4	UN	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-019	FUSIBLE 20A 141 20 14x51		MP-E1C1N4	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-020	FUSIBLE 25A 141 25/ 140 25 14x51		MP-E1C1N4	UN	15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-021	FUSIBLE 32A 14x51 AM		MP-E1C1N4	UN	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-022	FUSIBLE 2A 6x32		MP-E1C1N4	UN	13,00	0,00	-13,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-023	FUSIBLE 10A 6x32		MP-E1C1N4	UN	16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-025	FUSIBLE 0.25A 5x20		MP-E1C1N4	UN	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-026	FUSIBLE 0.5A 5x20		MP-E1C1N4	UN	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-028	FUSIBLE 1.6A 5x20		MP-E1C1N4	UN	32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-029	FUSIBLE 5A 5x20		MP-E1C1N4	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-030	FUSIBLE 6.3A 5x20		MP-E1C1N4	UN	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-031	FUSIBLE 10A 5x20		MP-E1C1N4	UN	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-032	FUSIBLE 16A 5x20		MP-E1C1N4	UN	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-033	FUSIBLE 50A 150 50 22x58		MP-E1C1N4	UN	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-034	FUSIBLE 63A 151 63 22x58		MP-E1C1N4	UN	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-035	FUSIBLE 80A 150 80 22x58		MP-E1C1N4	UN	28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-036	FUSIBLE 100A 153 96 151 95 150 96 22x58		MP-E1C1N4	UN	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-037	FUSIBLE 125A 151 97 22x58		MP-E1C1N4	UN	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-038	FUSIBLE 1A 133 01 10x38		MP-E1C1N4	UN	9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-039	FUSIBLE 2A GG 133 02 10x38		MP-E1C1N4	UN	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-040	FUSIBLE 2A GG 143 02 14x51		MP-E1C1N4	UN	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-041	FUSIBLE 4A GG 145 06 14x51		MP-E1C1N4	UN	3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-042	FUSIBLE 6A GG 145 06 143 06		MP-E1C1N4	UN	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		14x51								
			FUSI-XXX-043	FUSIBLE 10A GG 143 10 14x51		MP-E1C1N4	UN	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-044	FUSIBLE 25A GG 143 25 14x51		MP-E1C1N4	UN	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-045	FUSIBLE 32A GG 145 32 14x51		MP-E1C1N4	UN	18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-046	FUSIBLE 40A GG 145 40 14x51		MP-E1C1N4	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-047	FUSIBLE 0.25A FUSION RAPIDE 5x9		MP-E1C1N4	UN	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-048	FUSIBLE 0.5A FUSION RAPIDE 5x9		MP-E1C1N4	UN	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-049	FUSIBLE 3.15A FUSION RAPIDE 5x9		MP-E1C1N4	UN	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-050	FUSIBLE 5A FUSION RAPIDE 5x9		MP-E1C1N4	UN	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-052	FUSIBLE 8A 5x20		MP-E1C1N4	UN	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-055	FUSIBLE 20A 5x20		MP-E1C1N4	UN	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-057	FUSIBLE 40A 140 40 14x51		MP-E1C1N4	UN	3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-059	PROTISTOR 690V - 500A		MP-E6C3N5	UN	5,00	5,00	0,00	113,56	0,00
			FUSI-XXX-060	FUSIBLE CYLINDRIQUE AM 690V 14*51 25A		MP-E1C1N4	UN	20,00	0,00	-20,00	0,93	-18,59
			FUSI-XXX-061	FUSIBLE 2A VERRE 5*20 250V 5SF		MP-E1C1N3	UN	20,00	0,00	-20,00	0,15	-3,04
			FUSI-XXX-070	FUSIBLE 10A AM 10x38		MP-E1C1N3	UN	20,00	0,00	-20,00	1,54	-30,74
			FUXI-XXX-001	FUSIBLE HAUTE TENSION - K209999 FR2 4/63P		MP-E08C01	UN	3,00	3,00	0,00	277,67	0,00
			GALE-XXX-001	GALET DIAM 130		MP-E03C01	UN	40,00	40,00	0,00	184,49	0,00
			GALE-XXX-001	GALET DIAM 130		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	184,49	0,00
			GALE-XXX-002	GALET DIAM 130 F3		MP-E03C01	UN	34,00	34,00	0,00	163,18	0,00
			GALE-XXX-002	GALET DIAM 130 F3		MP-E2C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	163,18	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	GALE-XXX-003	GALET Ø150X90 AVEC ROULEMENT À BILLES		MP-E4C3N5	UN	25,00	25,00	0,00	248,00	0,00
			GALE-XXX-004	GALET Ø150X81 AVEC ROULEMENT À BILLES		MF-E02C01	UN	3,00	3,00	0,00	235,00	0,00
			GALE-XXX-005	GALET D 130 - 220/6		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
			GALE-XXX-006	GALET D 130 - 202/3		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
			GALE-XXX-007	Galet moteur et libre D 250X 100 (chariot d'orientation) Rep 6 pour le pont 1		MP-E06C03	UN	0,00	0,00	0,00	716,75	0,00
			GALE-XXX-008	Galet attaque directe D 400X 100 (translation) Rep 6 pour le pont 1		MP-E06C03	UN	4,00	4,00	0,00	1 318,76	0,00
			GARN-XXX-005	GARNITURE GA11-30C 2901 5005 00		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	143,00	0,00
			GLAC-TRA-001	GLACE À TRANSPARENCE 420X34X17		MP-E7C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	165,87	0,00
			GLAC-TRA-002	GLACE À TRANSPARENCE 320 X 34 X 17 MM		MP-E7C2N3	UN	18,00	18,00	0,00	32,60	0,00
			GODE-XXX-002	GODET 33 AISI 304 - Elevateur 0		MF-E01C01	UN	50,00	50,00	0,00	124,00	0,00
			GOUJ-XXX-001	GOUJON D'ACCOUPLEMENT D14 LG70		MP-E4C4N3	UN	4,00	4,00	0,00	24,00	0,00
			GREN-POT-001	Pot de grenaille plan 519406- PLN 0700 inox 310S		MF-E02C02	CAM	0,00	0,00	0,00	1 377,50	0,00
			GRIF-GRI-001	GRIFFE GRAPPIN HRU TYPE 3500 Méc 3-4		MF-E02C03	UN	13,00	13,00	0,00	2 040,49	0,00
			GRPE-XXX-001	GROUPE MOTOCOUPLEUR TYPE W COMPLET		MP-E6C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	2 377,85	0,00
			GRPE-XXX-002	GROUPE SOUPAPE RÉGLAGE ET DÉCLENCH. GTA		MF-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	22 370,00	0,00
			GUID-TRI-001	GUIDE TRINGLE ZL1AC12		MP-E7C2N3	UN	3,00	2,00	-1,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	GUID-XXX-002	PRÉ-GUIDE - REP 45 - EL 2		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	94,00	0,00
			GUID-XXX-003	GUIDE N°4V (TÉFLON) - REP 5 - EL 2		MP-E5C2N5	UN	3,00	3,00	0,00	105,73	0,00
			GUID-XXX-004	GUIDE N°8V (TÉFLON) - REP 6 - EL 2		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			GUID-XXX-009	GUIDE N°1H - REP 48 - EL 2		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			GUID-XXX-012	GUIDE N°5V - REP 53 - EL 2		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	166,00	0,00
			GUID-XXX-013	GUIDE CHAÎNE - REP 55 - EL 2		MP-E5C2N5	UN	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00
			GUID-XXX-016	GUIDE DE DÉVERSEMENT - REP 47 - EL 1		MP-E5C2N5	UN	0,00	0,00	0,00	159,92	0,00
			GUID-XXX-017	GUIDE SUPÉRIEUR - REP 48 - EL 1		MP-E5C2N5	UN	2,00	1,00	-1,00	134,73	-134,73
			GUID-XXX-023	Guide REHA 52X15 Lg 164 pour moufflage pont 1		MP-E06C03	UN	8,00	8,00	0,00	75,00	0,00
			HUBL-XXX-008	HUBLOT de Four		MP-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00
			IMPE-XXX-001	IMPÉDENCE LIMIT. ZX 20159		MP-E1C3N6	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			INDI-COL-001	INDICATEUR DE COLMATAGE P7669914		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDI-COL-003	INDICATEUR COLMATAGE 1613 7912 01		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	0,00	-1,00	31,00	-31,00
			INDI-NIV-002	INDICATEUR NIVEAU À PALETTE ILTA0 24/48V		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
			INDI-NIV-007	INDICATEUR DE NIVEAU A PALETTE ROTATIVE 24 V DC ILTD024		MP-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	583,20	0,00
			INDI-NIV-008	INDICATEUR DE NIVEAU 24/48V - 50HZ SANS PALETTE - ILTA0-S		MF-E03C02	UN	3,00	3,00	0,00	166,67	0,00
			INST-XXX-001	1/4" PRESSURE GAUGE 0/10 BAR		MP-E2C1N2	UN	8,00	8,00	0,00	62,30	0,00
			INST-XXX-002	1/4" PRESSURE GAUGE 0/6 BAR		MP-E2C1N2	UN	8,00	8,00	0,00	49,10	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	INST-XXX-003	PRESSURE SENSOR A-10 G1/4 0-10BAR		MP-E2C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	234,50	0,00
			INST-XXX-004	PRESSURE SENSOR A-10 G1/4 0-6BAR		MP-E2C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	242,30	0,00
			INST-XXX-005	1/2" PRESSURE REGULATOR 0.5-7B 4000L/MIN		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	122,30	0,00
			INST-XXX-006	FILTRE 40µm 3/4" 12B 5000L/MIN		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	244,00	0,00
			INST-XXX-007	1/4" PRESSURE REGULATOR 0.05-2.5B 1800L/MIN		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	361,50	0,00
			INST-XXX-008	PRESSURE SENSOR G1/4 0-2.5B		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	287,90	0,00
			INTE-XXX-001	INTERRUPTEUR DE POSITION XC1AC117		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00
			INTE-XXX-003	FIN DE COURSE DE POSITION XCKM106H29		MP-E1C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	17,83	0,00
			INTE-XXX-004	INTERRUPTEUR PAL 25A COF NON UL VCF1GE		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	22,76	0,00
			INTE-XXX-005	INTERRUPTEUR DE POSITION XC1AC117		MP-E1C2N5	UN	7,00	7,00	0,00	81,40	0,00
			INTE-XXX-007	INTERRUPTEUR DE POSITION XCRE18		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	76,54	0,00
			INTE-XXX-012	INTERRUPTEUR MÉTALLIQUE XCSE5311		MP-E1C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	158,87	0,00
			INTE-XXX-013	SCHXCKVR54D1H29 XCKVR Interrupteur de position (croisillon pont)		MP-E06C02	UN	2,00	2,00	0,00	84,61	0,00
			INTF-REL-001	INTERFACE RELAIS LA4DFB		MP-E1C2N5	UN	8,00	8,00	0,00	22,66	0,00
			INVE-XXX-001	INVERSEUR 18 A 220 V LC2D1801M7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	82,98	0,00
			ISOL-XXX-001	ISOLATEUR TRONÇONNIQUES		MB-E01C01	UN	3,00	3,00	0,00	578,54	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		REP 06								
			ISOL-XXX-002	ISOLATEUR SUPPORT PALIER REP 01		MB-E01C01	UN	3,00	3,00	0,00	256,67	0,00
			ISOL-XXX-003	ISOLATEUR TOURNANT REP 03		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	676,11	0,00
			ISOL-XXX-004	ISOLATEUR : AMPLIFICATEUR TURCK		MP-E1C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	273,00	0,00
			JEUX-CON-001	JEU CONTACTS LA5F 4P LA5FG441		MP-E6C3N5	UN	3,00	3,00	0,00	165,42	0,00
			JOIN-BEN-001	JOIN POUR DURITE FM1\$1/2		MP-E6C3N4	UN	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00
			JOIN-COM-001	JOINT 0661 1038 00		MP-E08C01	UN	5,00	0,00	-5,00	3,43	-17,15
			JOIN-COM-004	JOINT 1202 7002 00		MP-E7C2N2	UN	14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00
			JOIN-COM-006	JOINT 0663.2111.24		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	23,80	0,00
			JOIN-DIS-001	JOINT PR DISTRIBUTEUR PARKER D41VW		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	18,90	0,00
			JOIN-DIS-002	JOINT PR DISTRIBUTEUR DG4V5-2C		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-DIS-011	POCHETTE DE JOINTS POUR DISTRIBUTEUR PARKER D1VW4CVTT70GB		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	31,01	0,00
			JOIN-DIS-012	POCHETTE DE JOINTS POUR DISTRIBUTEUR PARKER D41VW9C3N1P70		MP-E6C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	32,64	0,00
			JOIN-ELF-001	JOINT REP 5 - (PETIT)		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00
			JOIN-ELF-002	JOINT REP 6 - (GRAND)		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00
			JOIN-FIL-001	POCH. JOINT PR FILTRE VCC MP63-12-42-122		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-FIL-002	POCH. JT FILTRE MALHE PI3630 P763718-4		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	23,17	0,00
			JOIN-FIL-003	POCH. JT FILTRE DUO PI215-57 P830502-1		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-GAZ-001	JOINT C4400 140X80X2		MP-E2C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
			JOIN-GLA-001	JOINT DE GLACE 420X34X1 (NOIR)		MP-E7C2N3	UN	4,00	4,00	0,00	13,42	0,00
			JOIN-GLA-002	JOINT DE GLACE 320 X 34 X 1 MM - NOIR		MP-E7C2N3	UN	15,00	15,00	0,00	3,75	0,00
			JOIN-HUI-001	Turbine 1 - joint graphite 183*203*3.5 pour la vanne sécurité - 1000850		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	22,50	0,00
			JOIN-HUI-002	Turbine 1 - joint klinger 270*250*2 pour la vanne sécurité - 10002592		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-HUI-003	Turbine 1 - joint omk-mr 250*229*7.7 pour la vanne sécurité - 10007395		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-HUI-004	Turbine 1 - joint compact 30.38*6.3 viton pour la vanne sécurité - 1000874		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	76,00	0,00
			JOIN-HUI-005	Turbine 1 - joint cuivre 1/4 pour la vanne sécurité - 1003370		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-HUI-006	Turbine 1 - défecteur 30*38.6*7 p6 viton pour la vanne sécurité - 1000875		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	28,00	0,00
			JOIN-HUI-007	Turbine 1 - O-ring 40*3 pour la vanne sécurité - 1000876		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	13,00	0,00
			JOIN-HUI-008	Turbine 1 - O-ring 42*3 pour la vanne sécurité - 1000877		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	13,00	0,00
			JOIN-HUI-010	Turbine 1 - Grand joint torique viton		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	85,50	0,00
			JOIN-HUI-011	Turbine 1 - Grand joint torique viton GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	11,00	0,00
			JOIN-LEV-001	JOINT À LÈVRE 32 X 52 X 10 P792627		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-LEV-002	JOINT À LÈVRE SIMPLE 60X80X8 P772016		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-003	JOINT TYPE IEL 20X40X10 P722119		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	4,15	0,00
			JOIN-LEV-004	JT ARBRE TOURNANT 25X35X7 GC IE P722670		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-005	JOINT DOUBLE LEVRE 60X80X8		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00
			JOIN-LEV-007	JOINT ARBRE TOURNANT 30X42X8 P725143		MP-EMP-BOIT	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-008	JOINT TYPE IE 30 X 52 X 7 P722912		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-009	JOINT TYPE IEL 35X56X10 P721192		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-010	JT TYPE IEL DOUBLE LÈV. 35X52X10-P725747		MP-EMP-BOIT	UN	3,00	3,00	0,00	5,27	0,00
			JOIN-LEV-011	JOINT TYPE IE 35 X 52 X 10 P722526		MP-EMP-BOIT	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-012	JOINT TYPE IEL 35X55X10 P792741		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	5,27	0,00
			JOIN-LEV-013	JOINT TYPE IE 42 X 56 X 7		MP-EMP-BOIT	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-015	JOINT ARBRE TOURNANT 45X60X7 METAL		MP-EMP-BOIT	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-016	JOINT TYPE IE 45 X 60 X 10 P722516		MP-EMP-BOIT	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-017	JT TYPE IE DOUBLE LÈV. 45X60X10-P792543		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-018	JOINT TYPE IE 35X52X7 P792531		MP-EMP-BOIT	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-019	JOINT ARBRE TOURNANT 50X65X8 P722710		MP-EMP-BOIT	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-LEV-020	JOINT ARBRE TOURNANT 50X70X10 VIAS		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-021	JOINT TYPE IEL 55X80X8 P792557		MP-EMP-BOIT	UN	3,00	3,00	0,00	0,89	0,00
			JOIN-LEV-022	JOINT TYPE IEL 60X110X13 P792674		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-023	JOINT TYPE IE 65X85X10 P722591		MP-EMP-BOIT	UN	12,00	12,00	0,00	2,50	0,00
			JOIN-LEV-024	JOINT ARBRE TOURNANT 70X110X13 NITRILE		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-025	JT TYPE IE DOUBLE LÈV. 75X100X10		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00
			JOIN-LEV-026	JOINT TYPE IEL 80X100X10 P722186		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	10,52	0,00
			JOIN-LEV-027	JOINT TYPE IEL 90X110X12 P772063		MP-EMP-BOIT	UN	16,00	16,00	0,00	8,19	0,00
			JOIN-LEV-028	JOINT TYPE IEL 100X120X12 P722993		MP-EMP-BOIT	UN	17,00	17,00	0,00	4,10	0,00
			JOIN-LEV-029	JOINT TYPE IE 50 X 80 X 10 P792774		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-030	JOINT ARBRE TOURNANT 160X190X15 (722313)		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	16,81	0,00
			JOIN-LEV-032	JOINT TYPE IE 58X56X10		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-033	JOINT TYPE IE 85X110X12		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-034	JOINT TYPE IE 100X120X13		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-035	JOINT TYPE IE 120X140X13		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-036	JOINT TYPE IE 55X42X7		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LIM-001	JOINT PR LIMITEUR DE DÉBIT Z2F FS1023		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	37,44	0,00
			JOIN-LIM-004	POCHETTE DE JOINTS PR		MP-E06C03	UN	0,00	0,00	0,00	39,38	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		LIMITEUR DE DÉBIT FM2DDKN5								
			JOIN-PAL-002	JOINT DE PALIER 518G	TSN	MP-E3C2N8	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-PAL-003	JOINT DE PALIER 609A	TSN	MP-E3C1N8	UN	8,00	6,00	-2,00	0,00	0,00
			JOIN-PAL-004	JOINT DE PALIER 611G	TSNA	MP-E3C1N8	UN	2,00	2,00	0,00	6,75	0,00
			JOIN-PAL-005	JOINT DE PALIER 210A	TSN	MP-E3C1N8	UN	4,00	4,00	0,00	4,55	0,00
			JOIN-PAL-006	JOINT DE PALIER TSNA611A		MP-E3C1N8	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-PAL-007	JOINT DE PALIER TSNA611C		MP-E3C1N8	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-PAL-008	JOINT DE PALIER	TSN513C	MP-E3C1N8	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00
			JOIN-PAL-009	JOINT DE PALIER TSN517A		MP-E3C1N8	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-PAL-010	JOINT DE PALIER 613L	TSN	MP-E05C02	UN	1,00	1,00	0,00	8,45	0,00
			JOIN-PAL-010	JOINT DE PALIER 613L	TSN	MP-E3C1N8	UN	9,00	9,00	0,00	8,45	0,00
			JOIN-PAL-011	JOINT DE PALIER TSNA613C		MP-E3C1N8	UN	2,00	2,00	0,00	10,58	0,00
			JOIN-PAL-013	JOINT DE PALIER DIAM 100	TSN 522 G	MP-E3C1N8	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-PAL-014	JOINT DE PALIER TSNA509G		MP-E3C1N8	UN	9,00	9,00	0,00	4,28	0,00
			JOIN-PAL-015	JOINT DE PALIER 609L	TSN	MP-E3C1N8	UN	20,00	20,00	0,00	8,61	0,00
			JOIN-PAL-016	JOINT DE PALIER 615G	TSN	MP-E3C1N8	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-PAL-017	JOINT DE PALIER 510C	TSN	MP-E3C1N8	UN	4,00	4,00	0,00	7,72	0,00
			JOIN-PAL-018	JOINT DE PALIER 513L	TSN	MP-E3C1N8	UN	3,00	3,00	0,00	9,32	0,00
			JOIN-PAL-019	JOINT DE PALIER 524G	TSN	MP-E3C1N8	UN	21,00	21,00	0,00	16,07	0,00
			JOIN-PAL-021	JOINT DE PALIER 613A	TSN	MP-E3C1N8	UN	2,00	2,00	0,00	16,96	0,00
			JOIN-PAL-022	JOINT DE PALIER TSN 612L		MP-E4C3N7	UN	2,00	2,00	0,00	7,86	0,00
			JOIN-PAL-023	JOINT DE PALIER TSN 616		MP-E3C2N7	UN	2,00	2,00	0,00	11,17	0,00
			JOIN-PAL-024	JOINT DE PALIER TSN 528		MP-E03C01	UN	2,00	2,00	0,00	22,33	0,00
			JOIN-PAL-026	JOINT POUR PALIER 611L		*	UN	3,00	3,00	0,00	8,40	0,00
			JOIN-POM-001	JOINT PR POMPE PARKER PV046 SKPV046N20		MP-E2C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	95,10	0,00
			JOIN-REG-001	JT RÉGULATEUR VICKERS FCG032822V6 919213		MP-EMP-BOIT	UN	5,00	5,00	0,00	15,27	0,00
			JOIN-SPI-003	JOINT KLINGERSIL C4324 48X20X1		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,31	0,00
			JOIN-SPI-007	JOINT KLINGERSIL C4324 84X55X2		MP-E08C01	UN	2,00	2,00	0,00	0,77	0,00
			JOIN-SPI-008	JOINT KLINGERSIL C4324 84X32X1		MP-E08C01	UN	19,00	19,00	0,00	0,62	0,00
			JOIN-SPI-009	JOINT KLINGERSIL C4324 84X32X2		MP-E08C01	UN	11,00	11,00	0,00	0,77	0,00
			JOIN-SPI-041	JOINT CAOUTCHOUC NOIR 48X20X1		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-SPI-042	JOINT CAOUTCHOUC NOIR 48X84X2		MP-EMP-BOIT	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-SPI-043	JOINT CAOUTCHOUC NOIR 95X50X2		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-SPI-044	JOINT CAOUTCHOUC NOIR 84X53X2		MP-EMP-BOIT	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-SUR-001	JOINT DE BRIDE PN100 DN100 EP2		MP-E2C3N3	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			JOIN-SUR-002	JOINT DE BRIDE PN100 DN80 EP2		MP-E2C3N3	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			JOIN-TOR-002	JOINT TORIQUE 0663 7134 00		MP-EMP-BOIT	UN	54,00	54,00	0,00	4,92	0,00
			JOIN-TOR-003	JOINT TORIQUE 0663 2107 78		MP-EMP-BOIT	UN	26,00	26,00	0,00	3,17	0,00
			JOIN-TOR-007	JOINT TOR NBR 70 SHORES 58.42X2.62		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
			JOIN-TOR-009	JOINT TORIQUE 0663 3133 00		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-TOR-011	JOINT TORIQUE 17,00X2,50		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-TOR-012	JOINT TORIQUE 19,00X2,50		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-TOR-013	JOINT TORIQUE 0663 7136 00		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	2,06	0,00
			JOIN-TOR-016	JOINT TORIQUE PR POMPE HEGA3205		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	15,25	0,00
			JOIN-TOR-018	JOINT TORIQUE 9.52 X 1.78		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-TOR-030	JT TORIQUE CA NITRILE DINT 63,09X3,53		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
			JOIN-TOR-032	JT TORIQUE CA NITRILE DINT 31,34X3,53		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
			JOIN-VAP-001	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 106X128X3,2		ARMOIRE 2 - N1	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-VAP-002	JOINT SPIRALÉ EMBOITEMENT SIMPLE 160X170X194X3.2		ARMOIRE 2 - N1	UN	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00
			JOIN-VAP-003	Turbine 1 - joint vanne admission sk2208 60*44*5.9 - 10010646		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	424,10	0,00
			JOIN-VAP-004	Turbine 1 - joint vanne admission sk3102 60*53*11.8 - 10010647		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	644,64	0,00
			JOIN-VAP-005	Turbine 1 - joint vanne admission		GTA1-ARM- MECA	UN	14,00	14,00	0,00	34,30	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		spirale 149*139*3.5 - 10003554								
			JOIN-VAP-006	Turbine 1 - joint vanne admission graphique 29*29*3.5 - 10010293		GTA1-ARM- MECA	UN	5,00	5,00	0,00	14,40	0,00
			JOIN-VAP-007	Turbine 1 - joint vanne admission sk2208 31*19*3.9 - 10010659		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	292,56	0,00
			JOIN-VAP-008	Turbine 1 - joint vanne admission sk3102 31*24*11.8 - 10010657		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	432,17	0,00
			JOIN-VAP-009	Turbine 1 - joint vanne admission Gasket and seal Kit 3XK80S-4XK80-K80S d12XD22X40 10030590		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	140,72	0,00
			JOIN-VAP-010	Turbine 1 - joint vanne admission Spiraltherm gasket D150PN063C 10002036		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	285,23	0,00
			JOIN-VAP-101	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 24 X 34 X 2.5		ARMOIRE 2 - N2	UN	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
			JOIN-VAP-102	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 29 X 39 X 2,5		ARMOIRE 2 - N2	UN	54,00	54,00	0,00	2,09	0,00
			JOIN-VAP-103	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 36 X 50 X 2.5		ARMOIRE 2 - N2	UN	50,00	50,00	0,00	2,15	0,00
			JOIN-VAP-104	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 43 X 57 X 2.5		ARMOIRE 2 - N2	UN	20,00	20,00	0,00	8,10	0,00
			JOIN-VAP-105	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 51 X 65 X 2,5		ARMOIRE 2 - N2	UN	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
			JOIN-VAP-106	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 61 X 75 X 2,5		ARMOIRE 2 - N2	UN	19,00	19,00	0,00	3,40	0,00
			JOIN-VAP-107	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 73 X 87 X 2.5		ARMOIRE 2 - N2	UN	23,00	23,00	0,00	3,79	0,00
			JOIN-VAP-108	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 95 X 109 X 2,5		ARMOIRE 2 - N2	UN	41,00	41,00	0,00	5,16	0,00
			JOIN-VAP-109	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 106		ARMOIRE 2 - N2	UN	24,00	24,00	0,00	6,12	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		X 120 X 2.5								
			JOIN-VAP-110	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 129 X 149 X 2.5		ARMOIRE 2 - N2	UN	41,00	41,00	0,00	7,10	0,00
			JOIN-VAP-111	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 155X175X2.5		ARMOIRE 2 - N2	UN	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
			JOIN-VAP-112	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 183 X 203 X 3,2		ARMOIRE 2 - N2	UN	27,00	27,00	0,00	10,20	0,00
			JOIN-VAP-113	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 239 X 259 X 3.2		ARMOIRE 2 - N2	UN	41,00	41,00	0,00	11,40	0,00
			JOIN-VAP-114	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 292 X 312 X 3.2		ARMOIRE 2 - N2	UN	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
			JOIN-VAP-155	JOINT AUTOCLAVE GRAPHITE VAPEUR 102 X 86 X 7 X 3 MM		ARMOIRE 1 - N2	UN	30,00	30,00	0,00	10,00	0,00
			JOIN-VAP-202	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 25.5 X 35 X 2.5		ARMOIRE 2 - N3	UN	53,00	53,00	0,00	1,57	0,00
			JOIN-VAP-203	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 33,5X43X2,5		ARMOIRE 2 - N3	UN	5,00	5,00	0,00	7,50	0,00
			JOIN-VAP-204	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 38 X 48 X 3.2		ARMOIRE 2 - N3	UN	43,00	43,00	0,00	14,00	0,00
			JOIN-VAP-205	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 47,5X57,5X2,5		ARMOIRE 2 - N3	UN	17,00	17,00	0,00	9,47	0,00
			JOIN-VAP-206	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 54 X 63.5 X 2.5		ARMOIRE 2 - N3	UN	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00
			JOIN-VAP-207	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 73 X 82,5X 3.2		ARMOIRE 2 - N3	UN	18,00	18,00	0,00	14,70	0,00
			JOIN-VAP-208	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 85.5 X 95.5 X 2.5		ARMOIRE 2 - N3	UN	13,00	13,00	0,00	2,69	0,00
			JOIN-VAP-209	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 108 X 117.5 X 3.2		ARMOIRE 2 - N3	UN	30,00	30,00	0,00	14,71	0,00
			JOIN-VAP-210	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 132 X 144.5 X 2.5		ARMOIRE 2 - N3	UN	58,00	58,00	0,00	13,25	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-VAP-211	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 160.5 X 173 X 4.5		ARMOIRE 2 - N3	UN	22,00	22,00	0,00	18,20	0,00
			JOIN-VAP-212	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 190.5 X 203.5 X 3.2		ARMOIRE 2 - N3	UN	32,00	32,00	0,00	18,09	0,00
			JOIN-VAP-213	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 238 X 254 X 3.2		ARMOIRE 2 - N3	UN	13,00	13,00	0,00	12,04	0,00
			JOIN-VAP-214	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 286 X 305 X 3.2		ARMOIRE 1 - N1	UN	44,00	44,00	0,00	28,34	0,00
			JOIN-VAP-302	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 25.5 X 35 X 2.5		ARMOIRE 2 - N4	UN	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00
			JOIN-VAP-303	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 33 X 43 X 2.5		ARMOIRE 2 - N4	UN	28,00	28,00	0,00	2,50	0,00
			JOIN-VAP-304	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 38 X 51 X 2.5		ARMOIRE 2 - N4	UN	10,00	10,00	0,00	8,00	0,00
			JOIN-VAP-305	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 48 X 63.5 X 3.2		ARMOIRE 2 - N4	UN	29,00	29,00	0,00	5,06	0,00
			JOIN-VAP-306	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 54 X 73 X 2.5		ARMOIRE 2 - N4	UN	14,00	14,00	0,00	9,72	0,00
			JOIN-VAP-307	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 73 X 92 X 3.2		ARMOIRE 2 - N4	UN	31,00	31,00	0,00	3,28	0,00
			JOIN-VAP-308	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 86 X 105 X 3.2		ARMOIRE 2 - N4	UN	24,00	24,00	0,00	4,15	0,00
			JOIN-VAP-309	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 108 X 127 X 2.5		ARMOIRE 2 - N4	UN	17,00	17,00	0,00	6,20	0,00
			JOIN-VAP-310	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 132 X 157 X 3.2		ARMOIRE 2 - N4	UN	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00
			JOIN-VAP-311	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 160.5 X 186 X 3.2		ARMOIRE 2 - N4	UN	14,00	14,00	0,00	13,57	0,00
			JOIN-VAP-312	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 190 X 216 X 3.2		ARMOIRE 2 - N4	UN	19,00	19,00	0,00	8,43	0,00
			JOIN-VAP-313	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 238		ARMOIRE 2 - N4	UN	18,00	18,00	0,00	12,95	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		X 270 X 3.2								
			JOIN-VAP-314	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 324 X 3.2	286	ARMOIRE 2 - N4	UN	8,00	8,00	0,00	26,45	0,00
			JOIN-VAP-401	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 38 X 2.5	25	ARMOIRE 2 - N5	UN	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00
			JOIN-VAP-402	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 40 X 2.5	25	ARMOIRE 2 - N5	UN	10,00	10,00	0,00	2,19	0,00
			JOIN-VAP-403	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 70 X 2.5	28	ARMOIRE 2 - N5	UN	9,00	9,00	0,00	30,23	0,00
			JOIN-VAP-404	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 47 X 2.5	35	ARMOIRE 2 - N5	UN	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00
			JOIN-VAP-405	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 75 X 2.5	35	ARMOIRE 2 - N5	UN	13,00	13,00	0,00	5,08	0,00
			JOIN-VAP-407	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 84 X 107 X 3.2	66 X	ARMOIRE 1 - N5	UN	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00
			JOIN-VAP-408	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 110 X 3.2	65 X	ARMOIRE 1 - N5	UN	26,00	26,00	0,00	8,52	0,00
			JOIN-VAP-409	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 79.5 X 3	64.5 X	ARMOIRE 1 - N5	UN	10,00	10,00	0,00	4,30	0,00
			JOIN-VAP-410	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 126 X 3.2	72 X	ARMOIRE 1 - N5	UN	29,00	29,00	0,00	9,05	0,00
			JOIN-VAP-411	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 135 X 3.2	75 X	ARMOIRE 1 - N5	UN	11,00	11,00	0,00	15,17	0,00
			JOIN-VAP-412	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 145 X 3.2	90 X	ARMOIRE 1 - N4	UN	6,00	6,00	0,00	21,60	0,00
			JOIN-VAP-414	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 190 X 3.2	100	ARMOIRE 1 - N4	UN	19,00	19,00	0,00	31,42	0,00
			JOIN-VAP-415	JOINT SPIRALE VAPEUR X 158 X 3.2	102	ARMOIRE 1 - N4	UN	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
			JOIN-VAP-416	JOINT SPIRALE VAPEUR X 132 X 3.2	105	ARMOIRE 1 - N4	UN	9,00	9,00	0,00	12,28	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-VAP-417	JOINT SPIRALE VAPEUR 120 X 150 X 3.2		ARMOIRE 1 - N4	UN	13,00	13,00	0,00	12,40	0,00
			JOIN-VAP-418	JOINT SPIRALE VAPEUR 120 X 190 X 3.2		ARMOIRE 1 - N5	UN	33,00	33,00	0,00	23,73	0,00
			JOIN-VAP-419	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 125 X 145 X 3		ARMOIRE 1 - N5	UN	39,00	39,00	0,00	9,95	0,00
			JOIN-VAP-420	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 129.5 X 144.5 X 3.2		ARMOIRE 1 - N4	UN	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00
			JOIN-VAP-421	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 129.5 X 146.5 X 3.2		ARMOIRE 1 - N5	UN	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00
			JOIN-VAP-422	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 130 X 185 X 3		ARMOIRE 1 - N3	UN	11,00	11,00	0,00	23,14	0,00
			JOIN-VAP-423	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 150 X 171 X 3.2		ARMOIRE 1 - N3	UN	73,00	73,00	0,00	15,63	0,00
			JOIN-VAP-424	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 163X227X2,5		ARMOIRE 1 - N3	UN	11,00	11,00	0,00	21,63	0,00
			JOIN-VAP-425	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 165 X 215 X 2.5		MP-E07C01	UN	6,00	6,00	0,00	25,00	0,00
			JOIN-VAP-426	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 170 X 210 X 2.5		ARMOIRE 1 - N3	UN	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00
			JOIN-VAP-427	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 190 X 210 X 3.2		ARMOIRE 1 - N3	UN	1,00	1,00	0,00	12,23	0,00
			JOIN-VAP-428	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 200 X 270 X 3.2		MP-E07C01	UN	4,00	4,00	0,00	33,50	0,00
			JOIN-VAP-432	JOINT SPIRALE VAPEUR 375X412X3.2		ARMOIRE 2 - N2	UN	5,00	5,00	0,00	29,50	0,00
			JOIN-VAP-500	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 129 X 149 X 3.2		ARMOIRE 2 - N1	UN	25,00	25,00	0,00	7,10	0,00
			JOIN-VAP-501	JOINT SPIRALÉ VAP 300 X 400 X 25 X 4.5		ARMOIRE 1 - N3	UN	2,00	2,00	0,00	83,40	0,00
			JOIN-VAP-502	JOINT SPIRALÉ VAP 300 X 400		MP-E7C1N6	UN	5,00	5,00	0,00	108,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		X 40 X 4.5								
			JOIN-VAP-503	JOINT POUR BOUCHON RP 35 X 45,4X2.5		ARMOIRE 2 - N6	UN	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00
			JOIN-VAP-504	JOINT TP 86X116X162X3 EN GRAPHITE EXPANSÉ		MP-E7C1N6	UN	15,00	15,00	0,00	30,00	0,00
			JOIN-VAP-505	JOINT SPIRALE INOX GRAPHITE 413X393X4.5 - BALLON BP4		ARMOIRE 2 - N3	UN	6,00	6,00	0,00	35,70	0,00
			JOIN-VAP-506	JOINT SPIRALE V2J INOX GRAPHITE ANNEAU EXT ACIER INT INOX 3/4" 300/600LBS		ARMOIRE 1 - N5	UN	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00
			JOIN-VAP-507	JOINT SPIRALE VAPEUR 510X590X4.5		ARMOIRE 1 - N6	UN	17,00	17,00	0,00	83,25	0,00
			JOIN-VAP-508	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 510x600		ARMOIRE 1 - N6	UN	5,00	5,00	0,00	83,80	0,00
			JOIN-VAP-509	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 184 X 203 X 2.5		ARMOIRE 2 - N3	UN	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00
			JOIN-VAP-510	BAGUE GRAPHITE EXPANSE MATRICE D45.3X34.7X16 JOINT CHAUDIERE 2 AUTOCLAVE		ARMOIRE 1 - N5	UN	20,00	20,00	0,00	66,10	0,00
			JOIN-XXX-001	POCHETTE JOINTS C8 DISTRIBUTEUR PRINCIPAL		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	50,73	0,00
			JOIN-XXX-003	POCHETTE JOINTS C8 DISTRIBUTEUR PILOTE		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	35,91	0,00
			JOIN-XXX-004	POCHETTE JOINTS POUR SOUPAPE VICKERS OG2V6CW10 - 614930		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00
			JOIN-XXX-005	JEU DE JOINT VANNE GAZ MRK RO WE		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	76,87	0,00
			JOIN-XXX-007	JOINT O-RING - 0663.9868.00		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	2,92	0,00
			JOIN-XXX-008	JOINT V-RING NITRILE V-80		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-XXX-010	JOINT SPIRALE INOX/GRAPHITE		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	7,05	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		ANNEAU EXT ACIER INT INOX DN80 PN50								
			JOIN-XXX-012	BANDE SILICONE CELLULAIRE 20X20 15SH BEIGE - JOINT POUR PORTES FILTRES A MANCHES	MF-E02C03	M	60,00	60,00	0,00	9,57	0,00	
			JOIN-XXX-012	BANDE SILICONE CELLULAIRE 20X20 15SH BEIGE - JOINT POUR PORTES FILTRES A MANCHES	MP-E02C01	M	125,00	125,00	0,00	9,57	0,00	
			JOIN-XXX-013	JOINT SET - 1613.8057.80	MP-E7C2N3	UN	7,00	7,00	0,00	45,56	0,00	
			JOIN-XXX-014	POCHETTE DE JOINTS POUR VERIN PNEUMATIQUE PES (II ET III) D80	MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00	
			JOIN-XXX-015	JOINT POUR FOUR TOURNANT	MP-E04C02	UN	12,00	12,00	0,00	614,58	0,00	
			JOIN-XXX-016	POCHETTE DE JOINTS POUR GRAPPIN	MP-EMP-BOIT	UN	7,00	7,00	0,00	160,08	0,00	
			JOIN-XXX-019	POCH. DE JOINTS SURETÉ CG 06 F 50	MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	
			JOIN-XXX-022	JOINT KLINGERSIL C4324 47X35X2	MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
			JOIN-XXX-023	JOINT KLINGERSIL C4324 47X55X2	MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	
			JOIN-XXX-030	JOINT SPIRALE sans anneaux GTA 1 Bloc soupapes	GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	15,00	0,00	
			JOIN-XXX-031	JOINT SPIRALE sans anneaux GTA 1 joint turbine	GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	41,00	0,00	
			JOIN-XXX-051	POCH. DE JOINTS LIMITEUR DÉBIT 920.084	MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	44,32	0,00	
			JOIN-XXX-054	POCHETTE JOINTS POMPE 25VQ	MP-E6C3N6	UN	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00	

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-XXX-055	POCHETTE JOINTS CLAPET DOUBLE		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	23,10	0,00
			JOUE-XXX-001	JOUE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEURE DROITE		MF-E03C01	UN	5,00	5,00	0,00	235,00	0,00
			JOUE-XXX-002	JOUE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEURE GAUCHE		MF-E03C01	UN	7,00	7,00	0,00	206,43	0,00
			JOUE-XXX-003	JOUE D'ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEURE DROITE		MF-E03C01	UN	9,00	9,00	0,00	158,22	0,00
			JOUE-XXX-004	JOUE D'ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEURE GAUCHE		MF-E02C03	UN	3,00	3,00	0,00	166,00	0,00
			JOUE-XXX-005	JOUE D'ÉTANCHÉITÉ MILIEU DROITE		HANGAR	UN	3,00	3,00	0,00	140,67	0,00
			JOUE-XXX-006	JOUE D'ÉTANCHÉITÉ MILIEU GAUCHE		MF-E03C01	UN	4,00	4,00	0,00	137,00	0,00
			KITX-CON-001	Kit inverseur SCHLA D9R1V		MP-E1C3N4	UN	2,00	2,00	0,00	5,28	0,00
			KITX-XXX-002	KIT FILTRE 75/100 +80/100 G6+7 - 6259 0920 00		MP-E7C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	225,02	0,00
			KITX-XXX-006	KIT SOUPAPE VIDANGE - PURGEUR AUTO POUR FILTRE PD170 - 2901.0563.00		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	101,00	0,00
			KITX-XXX-009	KIT VANNE THERMOS RLR75/100 G6 - 6259.0922.00		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	205,66	0,00
			KITX-XXX-010	KIT K2 12000H 18-22 IN - 2901 0020 02		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	625,14	0,00
			KITX-XXX-012	KIT PIÈCES D'USURE POUR BEKOMAT 21		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	60,00	0,00
			KITX-XXX-013	KIT PIÈCES D'USURE POUR BEKOMAT 12		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	116,00	0,00
			KITX-XXX-014	KIT FILTRE 2901 0000 00		MP-E7C2N4	UN	4,00	4,00	0,00	90,07	0,00
			KITX-XXX-016	KIT K4 ENTRETIEN - 2901 0060 00		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	1 123,29	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	KITX-XXX-019	KIT POUR VANNE REGULATION Contournement GTA1 : joint		GTA1-ARM- MECA	UN	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
			KITX-XXX-020	KIT POUR VANNE REGULATION Contournement GTA1 : clapet		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	6 816,00	0,00
			KITX-XXX-021	KIT POUR VANNE REGULATION Contournement GTA1 : buse		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 575,00	0,00
			KLAX-XXX-001	AVERTISSEUR INDUSTRIEL 24V		MP-E1C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			LABY-XXX-001	Turbine 1 jeu de labyrinthe d'étanchéité - 10010408		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			LANC-REF-001	CANNE LANCE DE PULVERISATION D'EAU REFROIDISSEMENT DES FUMEEES L2		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	9 970,00	0,00
			LANC-XXX-002	LANCE DENOX - LIGNE 3		MP-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00
			LIMI-DEB-002	LIMITEUR DE DÉBIT QV06 24	*		UN	1,00	1,00	0,00	195,23	0,00
			LIMI-DEB-004	LIMITEUR DÉBIT KBFTG4V-3-2B13N-Z-M1- PE7H711		MP-E5C2N2	UN	0,00	0,00	0,00	1 185,58	0,00
			LIMI-PRE-001	LIMITEUR DE PRESSION C8		MP-E6C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	804,65	0,00
			LIMI-SUR-001	LIMITEUR DE SURTENSION CARDEW 250VCA		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	130,52	0,00
			MAIL-CHA-001	MAILLOIN DE CHAÎNE AU PAS DE 111 MM		MF-E03C03	UN	700,00	700,00	0,00	8,31	0,00
			MAIL-CHA-002	MAILLOIN POUR CHAINE TM 102 R 18NCD5-C+T		MP-E4C4N4	UN	68,00	68,00	0,00	103,90	0,00
			MAIL-CHA-004	MAILLOIN DE CHAÎNE AU PAS DE 140 MM type R 100104 Ligne 3		MP-E2C1N3	UN	200,00	200,00	0,00	19,43	0,00
			MAIL-CHA-005	MAILLOIN DE CHAÎNE AU PAS DE 140 MM type R 100104 avec porte racleurLigne 3		MP-E2C1N3	UN	10,00	10,00	0,00	56,80	0,00
			MAIL-CHA-006	DOUBLE CHAINE POUR CHAÎNE		MP-E2C1N3	UN	46,00	46,00	0,00	641,50	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		N°3 De la ligne 3 TM 102 R 18NCD5-C+T avec racleur déjà monté								
			MAIL-CHA-007	MAILLON POUR CHAÎNE R100104 en 20 MC5- C+T - 55/58 HRC		MF-E1C1N1	UN	150,00	150,00	0,00	13,00	0,00
			MAIL-CHA-008	Axes 25 mm - acier 42 CD4 - traités 1 circlips monté		MF-E1C1N1	UN	150,00	150,00	0,00	3,95	0,00
			MAIL-CHA-009	Chaîne redler ligne 3: circlips acier		MF-E1C1N1	UN	150,00	150,00	0,00	0,30	0,00
			MAIL-CHA-010	Tronçon de chaîne de decendrage en 1ml - FOUR 3		MF-E02C02	UN	34,08	34,08	0,00	278,00	0,00
			MAIL-CHA-011	PLAT D'USURE DE GLISSEMENT EN DURSTEEL 510 SECTION 100x15 EN LONGUEUR DE 3ML		MF-E02C02	UN	84,00	84,00	0,00	208,00	0,00
			MAIL-CHA-012	DOUBLE CHAÎNE POUR CHAÎNE N°2 De la ligne 3 TM 102 R 18NCD5-C+T avec racleur déjà monté		MP-E2C1N3	UN	15,19	15,19	0,00	748,00	0,00
			MAIL-CHA-013	DOUBLE CHAÎNE POUR CHAÎNE N°1 De la ligne 3 TM 102 R 18NCD5-C+T avec racleur déjà monté		MP-E2C1N3	UN	21,31	21,31	0,00	747,00	0,00
			MANC-LAN-001	MANCHETTE INOX 316SS LG415 MM		MP-E7C1N3	UN	3,00	3,00	0,00	507,30	0,00
			MANC-VAN-001	MANCHON DN150 ANTI ABRASION		MF-E04C01	UN	3,00	3,00	0,00	236,15	0,00
			MANC-XXX-001	MANCHON DE SERRAGE SKF H313		MP-E3C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	15,36	0,00
			MANC-XXX-002	MANCHON DE SERRAGE H2309		MP-E3C2N3	UN	6,00	6,00	0,00	11,23	0,00
			MANC-XXX-003	MANCHON DE SERRAGE H311		MP-E3C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	12,99	0,00
			MANC-XXX-004	MANCHON DE SERRAGE H3124		MP-E3C2N6	UN	6,00	6,00	0,00	55,26	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	MANC-XXX-006	MANCHON DE SERRAGE H2313		MP-E3C2N6	UN	5,00	5,00	0,00	25,35	0,00
			MANC-XXX-007	MANCHON DE SERRAGE H211		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	11,45	0,00
			MANC-XXX-008	MANCHON /ROULEMENT CONIQUE H309		MP-E3C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	7,53	0,00
			MANC-XXX-009	MANCHON DE SERRAGE H316		MP-E3C2N6	UN	4,00	4,00	0,00	32,47	0,00
			MANC-XXX-010	MANCHE DEPOTAGE PSR-CENDRE - BOUCHE DE SORTIE INOX - 106855		MF-E03C02	UN	2,00	2,00	0,00	1 768,50	0,00
			MANC-XXX-011	MANCHON DE SERRAGE H2311		MP-E05C02	UN	2,00	2,00	0,00	16,46	0,00
			MANC-XXX-011	MANCHON DE SERRAGE H2311		MP-E3C2N6	UN	6,00	6,00	0,00	16,46	0,00
			MANC-XXX-017	MANCHON ANNEAU ROUGE EPDM P100 PN16		MP-E08C01	UN	2,00	2,00	0,00	71,79	0,00
			MANC-XXX-018	MANCHON ANNEAU ROUGE EPDM P125 PN10		MP-E08C01	UN	2,00	2,00	0,00	93,47	0,00
			MANC-XXX-019	MANCHE D180 H6000MM FEUTRE PTFE 702 MPS		MB-E01C01	UN	193,00	193,00	0,00	205,94	0,00
			MANC-XXX-020	MANCHON DE SERRAGE H322		MP-E3C2N6	UN	8,00	8,00	0,00	15,20	0,00
			MANC-XXX-021	MANCHON DILATOFLEX K LG130MM DN150 GZ		MP-E2C3N4	UN	2,00	2,00	0,00	378,78	0,00
			MANC-XXX-022	MANCHON DE SERRAGE SKF H 2316		MP-E03C01	UN	1,00	1,00	0,00	30,38	0,00
			MANC-XXX-022	MANCHON DE SERRAGE SKF H 2316		MP-E3C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	30,38	0,00
			MANC-XXX-028	MANCHON DE SERRAGE SKF H 3128		MP-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	111,07	0,00
			MANC-XXX-030	MANCHON FLENDER RUPEX 320 (Accouplement TIRAGE L3)	*		UN	1,00	1,00	0,00	474,72	0,00
			MANC-XXX-031	Manchette PROPUR Ø200 - L500		MP-E04C03	UN	1,00	1,00	0,00	181,63	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		(manchette silo bicar)								
			MANI-XXX-005	MANILLE HR TYPE AXE BOUL. GOUPILLÉ 17T Pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	109,10	0,00
			MANI-XXX-005	MANILLE HR TYPE AXE BOUL. GOUPILLÉ 17T Pont 1		MP-E6C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	109,10	0,00
			MANI-XXX-006	MANILLE HR TYPE AXE BOUL. GOUPILLÉ 25T Pont 2		MP-E06C02	UN	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00
			MANI-XXX-006	MANILLE HR TYPE AXE BOUL. GOUPILLÉ 25T Pont 2		MP-E6C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	393,00	0,00
			MANO-XXX-001	MANOMÈTRE ROND D40 FIXATION DORSALE 1/8 0-16B	*		UN	2,00	2,00	0,00	10,11	0,00
			MANO-XXX-002	MANOMÈTRE MALE D21 0-15 B AIR COMPRIME		MP-E2C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	28,80	0,00
			MANO-XXX-003	MANOMÈTRE G1/2 0-10B	*		UN	2,00	2,00	0,00	9,33	0,00
			MARC-XXX-001	MARCHE D'ESCALIER GALVA A CHAUD TOLMIXTE 737x317x35		ATELIER	UN	6,00	6,00	0,00	33,60	0,00
			MART-XXX-004	MARTEAUX (EF 1,2&3)		MP-E4C3N3	UN	27,00	27,00	0,00	59,34	0,00
			MAYF-XXX-001	TAPIS METALLIQUE - 2 METRES		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	70 335,00	0,00
			MAYF-XXX-003	ARBRE DE RETOUR COMPLET		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	2 403,00	0,00
			MAYF-XXX-004	JEU COMPLET DE GUIDE RAIL		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	7 490,00	0,00
			MAYF-XXX-005	JEU COMPLET DE RAILS SUPPORT CHAINES		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
			MAYF-XXX-006	ARBRE D'ENTRAINEMENT COMPLET		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	5 695,00	0,00
			MAYF-XXX-007	PLAQUE DE TAPIS AVEC AILETTES TYPE 6315		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
			MAYF-XXX-008	AXE TAPIS TYPE 6315		MF-E02C03	UN	2,00	2,00	0,00	35,00	0,00
			MAYF-XXX-009	DOUBLE MAILLON TYPE 610		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
			MAYF-XXX-010	PLAQUETTE LATERAL EXTERIEUR TYPE 610		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	MAYF-XXX-011	PLAQUETTE LATERAL INTERIEUR TYPE 610		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
			MAYF-XXX-012	GOUPILLE COTTERPIN		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			MAYF-XXX-013	Boite étanche de palier retour tapis Mayfran		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00
			MEMB-ACT-001	MENBRANE D'ACTIONNEUR 302 AMB302		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	137,66	0,00
			MEMB-VAN-002	MEMB. PR VANNE GEMU EPDM 2 " DN50 - V1, V2, V3, V8, V13, V26		MP-E5C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	53,50	0,00
			MEMB-VAN-004	MEMB. PR VANNE GEMU EPDM 1"1/4 A 1"1/2 - DN32 A DN40 - V7, V10, V11		MP-E5C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	46,50	0,00
			MEMB-VAN-006	690 25SAK 21		MP-E5C2N2	UN	2,00	2,00	0,00	80,00	0,00
			MEMB-VAN-008	690 50SAK 23/N KIT		MP-E5C2N3	UN	5,00	5,00	0,00	88,00	0,00
			MODU-REL-001	MODULE RELAIS DE SEUILS CONTRANS 1		MP-E1C2N5	UN	6,00	6,00	0,00	164,30	0,00
			MODU-XXX-001	MODULE RES. FREIN IP30 VW3A66701		MP-E1C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	1 643,00	0,00
			MODU-XXX-002	NU - MODULE VW3RRD104		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	691,54	0,00
			MODU-XXX-006	NU - MODULE PLC-5/40 CONTROLLER 48 K WORD		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODU-XXX-007	Résist. de freinage 100 ohm (Puissance nominal=200W) (Puissance disponible=40		MP-E1C3N6	UN	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00
			MODU-XXX-009	- Modules 8 relais d'interface d'extension "1492-XIM24-8R"		BUREAU ARM. 1	UN	2,00	2,00	0,00	172,00	0,00
			MODU-XXX-010	- MOD. INTERFACE BORNIER 40 CONT. 16RELAIS		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	163,00	0,00
			MODU-XXX-012	NU - MODULE DE COMMUNICATION 2 VOIES		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	1 145,58	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		DH+/RIO								
			MODU-XXX-013	Module 8 entrées ANA "1756-IF8"		BUREAU ARM. 1	UN	2,00	2,00	0,00	1 475,00	0,00
			MODU-XXX-014	- MODULE 8 SORTIES ANALOG COURANT/TENSION		BUREAU ARM. 1	UN	2,00	2,00	0,00	1 310,55	0,00
			MODU-XXX-015	- MODULE DE REDONDANCE PR PROCESSEUR LOGIX		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	3 537,55	0,00
			MODU-XXX-016	- MODULE COMMUNICATION MODBUS PR PROSOFT		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	2 639,81	0,00
			MODU-XXX-017	- MODULE 1794-OF8IH Flex 8 points Analog Output Module GTA 1		GTA1-ARM- ELEC	UN	1,00	1,00	0,00	733,00	0,00
			MODU-XXX-018	- MODULE 1794-PS3 Flex Power Supply GTA 1		GTA1-ARM- ELEC	UN	2,00	2,00	0,00	127,52	0,00
			MODU-XXX-019	- MODULE 1794-OB32P Flex 32 points Digital Output Module GTA 1		GTA1-ARM- ELEC	UN	1,00	1,00	0,00	190,85	0,00
			MODU-XXX-020	- MODULE 1794-AENT EtherNet/IP Adaptor GTA 1		GTA1-ARM- ELEC	UN	1,00	1,00	0,00	240,35	0,00
			MODU-XXX-021	- MODULE 1794-IF8IH Flex I/O 8 Analog Input GTA 1		GTA1-ARM- ELEC	UN	1,00	1,00	0,00	525,25	0,00
			MODX-XXX-001	MODBUS		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOTE-ELE-003	MOTEUR LS63 0.25 KW 1500T/MN B35		MB-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	622,00	0,00
			MOTE-ELE-006	MOTEUR ABB MBT160MA-2 11 KW 3000 T/MN - AIR TERTIAIRE		MB-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	706,44	0,00
			MOTE-ELE-007	MOTEUR ABB 18.5KW 2950 TR/MN		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	940,00	0,00
			MOTE-ELE-009	MOTEUR 8PLS160M 5.5KW B3 750T/MN 400D - AERO HP		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	1 797,17	0,00
			MOTE-ELE-010	MOTEUR LS112M3 5.5 KW 1500T/MN		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	MOTE-ELE-011	MOTEUR OMT 400CM3		MP-E5C2N1	UN	0,00	0,00	0,00	1 544,00	0,00
			MOTE-ELE-012	MOTEUR 5.5 KW 1500T/MN		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	2 210,10	0,00
			MOTE-ELE-013	MOTEUR ABB M2QA180M2A 22KW B3 3000T/MN ARBRE D48 - BROYEUR L2		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	875,00	0,00
			MOTE-ELE-017	MOTEUR FLS200 22 KW 400/690V 1000T/MN B3 CLASSE F - MOTEUR AERO BP4		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			MOTE-ELE-019	MOTEUR DFV100L4-BMG/HF/ TH // PR1 TRANSLATION		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	390,00	0,00
			MOTE-ELE-021	MOTEUR ABB M2AA160L2B3 18.5KW-3000T/MN - AIR SECONDAIRE		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	1 342,30	0,00
			MOTE-ELE-022	MOTEUR 15 KW IE2 Claveté Grappin de pont		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	495,00	0,00
			MOTE-ELE-024	MOTEUR 15KW 1500T B3 50HZ CARCASSE ALU		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	2 823,10	0,00
			MOTE-ELE-028	MOTEUR RT 180 L 22 KW 1500 TR/MN		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	2 400,00	0,00
			MOTE-ELE-029	MOTEUR ALU 7,5 KW 2P 3000T/MN 4/6V		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			MOTE-ELE-030	MOTEUR FONTE 11 KW 2P 3000T/MN 4/6V		MB-E01C03	UN	2,00	2,00	0,00	825,00	0,00
			MOTE-ELE-031	MOTEUR 22 KW 400/690V 3000T/MN B3 - MOTEUR AERO HP		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 482,00	0,00
			MOTE-ELE-032	MOTEUR ALU 2,2 KW 4P 1500T/MN 2/4V		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	241,00	0,00
			MOTE-ELE-033	MOTEUR LS180 15KW 380V 3000T/MN - TP PSR		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	1 375,55	0,00
			MOTE-ELE-035	MOTEUR FLS100LK 0.75KW B5		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	624,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		F215 750TM								
			MOTE-ELE-036	MOTEUR CMA80G 0.75 KW 1500T/MN B5 - DEVOUTEUR		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
			MOTE-ELE-037	MOTEUR FA160LX4 - BENNE PONT ROULANT		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00
			MOTE-ELE-038	MOTEUR ABB 3KW 3000 T/M B35 2/4		MB-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	1 283,64	0,00
			MOTE-ELE-039	MOTEUR 4KW 3000 T/M EXTRACTEUR BUJEE GTA		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	2 239,00	0,00
			MOTE-ELE-040	MOTEUR 0.75KW - 230/400V 50HZ (COUPLEUR W)		MP-E6C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	579,00	0,00
			MOTE-ELE-042	MOTEUR 1LE1001-1AA42-2FA4 3KW 300T/MN 230/400V B5 - SELECTEUR BICAR		MP-E2C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00
			MOTE-ELE-043	MOTEUR DRE90M4BE2HF/FG/TH 1.1KW 1420TR/MIN FREIN BE2 - FREIN MVT DIRECTION PR01		MB-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	628,10	0,00
			MOTE-ELE-044	Moteur frein KA 67/DT80n2/sh8/hf/7 1.1 KW 2700tr/min SEW Frein Pont 2		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	685,00	0,00
			MOTE-ELE-045	MOTEUR UNELEC 45 KW 1500 T/MN		MB-E01C04	UN	0,00	0,00	0,00	2 144,36	0,00
			MOTE-ELE-048	MOTEUR 4P LS132M 9KW B3 400D EFF2		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	743,50	0,00
			MOTE-ELE-050	MOTEUR ALMO 5.5KW 1000T - GRENAILLAGE F2		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	1 062,00	0,00
			MOTE-ELE-051	MOTEUR ALMO 9KW 1500T - CONVOYEUR C1 ET C2		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 070,00	0,00
			MOTE-ELE-053	MOTEUR TAPIS MAYFAN		MF-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	345,00	0,00
			MOTE-ELE-054	MOTEUR 0.55KW- LS100LT -		MB-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	573,88	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		MOTEUR DU MOTOREDUCTEUR DEVOUTEUR BICAR L3								
			MOTE-ELE-056	MOTEUR A BALOURDS 0.65KW 1500T - GRENAILLAGE F3		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	676,38	0,00
			MOTE-ELE-057	MOTEUR 15KW 8 POLES V5 T 400/690 V IP55 POUR AERO GTA M+M		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 947,50	0,00
			MOTE-ELE-060	MOTEUR RM87 DRE90L4 // TC1 - TC2		MB-E02C01	UN	2,00	2,00	0,00	385,00	0,00
			MOTE-ELE-061	EXTRACTEUR D'AIR COMPRESSEUR - 2.2KW 3000TR - SIEMENS		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 497,60	0,00
			MOTE-ELE-062	MOTEUR 3Kw - 1500tr - B3 moteur du selecteur bicar secour		MB-E01C03	UN	2,00	2,00	0,00	521,23	0,00
			MOTE-ELE-063	MOTEUR 400Kw - 1500tr - B3 moteur pour ventilateur de tirage Ligne 3		MP-E03C02	UN	1,00	1,00	0,00	14 900,00	0,00
			MOTE-ELE-064	MOTEUR 110Kw - 2982tr - B3 moteur pour pompe alimentaire PA4 Ligne 3		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	5 257,00	0,00
			MOTE-ELE-065	MOTEUR 160Kw - 1500tr - B3 moteur pour ventilateur de tirage L2 et Air primaire L3		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	9 490,96	0,00
			MOTE-ELE-066	MOTEUR 55KW Moteur pour pompe alimentaire four 2		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	4 961,40	0,00
			MOTO-XXX-001	MOTORÉDUCTEUR USOCOM R87DT100LS4 2.2KW		MB-E01C01	UN	2,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
			MOTO-XXX-002	Motoréducteur à arbre // SW - pour la translation du pont OM n°1		MB-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	2 304,50	0,00
			MOTO-XXX-003	MOTOREDUCTEUR SAS ROTATIF PSR - MOTEUR 1.1 KW 1000 T/MN		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	555,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	MOTO-XXX-004	MOTORÉDUCTEUR LS OT3533 7.5KW 1450T/MN		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	3 485,00	0,00
			MOTO-XXX-005	MOTORÉDUCTEUR SEW R77DRS80M4 11,1 KW		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00
			MOTO-XXX-006	MOTORÉDUCTEUR À COUPLE CONIQUE KF77 R43		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	1 448,11	0,00
			MOTO-XXX-007	MOTOREDUCTEUR ROSSI MRCI 160 7.5 KW 1500T/MN - CHAINE REDLER		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	1 750,00	0,00
			MOTO-XXX-008	RÉDUCTEUR ROUE ET VIS SANS FIN CAVEX		MF-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
			MOTO-XXX-010	MOTORÉDUCTEUR À COUPLE CONIQUE KA67/T		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 618,98	0,00
			MOTO-XXX-013	MOTOREDUCTEUR A ARBRE CREUX KA106R73 DT80 1500T/MN 0.75KW - TAPIS MAYFRAN		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00
			MOTO-XXX-014	MOTORÉDUCTEUR À COUPLE CONIQUE SEW ref KH87 DR90L4		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 890,00	0,00
			MOTO-XXX-015	MOTORÉDUCTEUR R87 DRN123S4 - POUR VIS SOUS EF LIGNE 3		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00
			MOTO-XXX-022	MOTORÉDUCTEUR SK25F-90L/4		MB-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	697,00	0,00
			MOTO-XXX-024	MOTORÉDUCTEUR MB2301 B50G 80 PR 4PLS71		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	929,33	0,00
			MOTO-XXX-028	MOTORÉDUCTEUR CB3433 R80.1 B3S/4PLS100		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			MOTO-XXX-029	MOTORÉDUCTEUR SEW R803DT 100LS4 2.2KW		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	678,59	0,00
			MOTO-XXX-030	MOTORÉDUCTEUR CB2603 R62.5 B3S 4P LS 4KW		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	MOTO-XXX-032	MOTOREDUCTEUR COMPLET DEVOUTEUR		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	1 636,00	0,00
			MOTO-XXX-033	MOTOREDUCTEUR COMPLET DOSEUR		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	1 812,00	0,00
			MOTO-XXX-034	MOTOREDUCTEUR COMPLET VIS SECOUR	*		UN	1,00	1,00	0,00	794,31	0,00
			MOTO-XXX-035	MOTORÉDUCTEUR PONT ROULANT		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			MOTO-XXX-036	MOTORÉDUCTEUR 1420T/MN - VIS BAS CHAUDIERE 3		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	800,70	0,00
			MOTO-XXX-037	MOTORÉDUCTEUR LEROY SOMER CB2503 5 b/0 vis filtre à manche		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	1 070,00	0,00
			MOTO-XXX-038	MOTORÉDUCTEUR Walter Flender de type MI70/A20/20 chariot nettoyage Dublix		MP-E05C03	UN	1,00	1,00	0,00	2 293,00	0,00
			MOTO-XXX-039	MOTORÉDUCTEUR Otis 3533 24.3 R_K LD H B3 MI 4P LSES 160L 15kW IFT/IE3 B14380D/400D/415D/690Y-460D 50-60Hz - Convoyeur C2		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	5 660,00	0,00
			MOTO-XXX-040	MOTOREDUCTEUR PONT	*		UN	1,00	1,00	0,00	1 657,00	0,00
			MOYE-XXX-001	MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 48		MP-E3C2N7	UN	1,00	1,00	0,00	5,31	0,00
			MOYE-XXX-002	MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 75		MP-E3C2N7	UN	1,00	1,00	0,00	35,09	0,00
			MOYE-XXX-004	MOYEU 2517/40		MP-E3C2N7	UN	1,00	1,00	0,00	5,65	0,00
			MOYE-XXX-005	MOYEU SUPPORT TOURTEAUX DIAM 60		MP-E3C2N7	UN	8,00	8,00	0,00	215,81	0,00
			MOYE-XXX-006	MOYEU AMOVIBLE 4040 AL60		MP-E3C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	23,00	0,00
			MOYE-XXX-007	MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 48		MP-E3C2N7	UN	3,00	3,00	0,00	9,05	0,00
			MOYE-XXX-008	MOYEU AMOVIBLE 3020 60		MP-E3C2N7	UN	1,00	1,00	0,00	16,79	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	MOYE-XXX-009	MOYEU AMOVIBLE 2517/60		MP-E3C2N7	UN	1,00	1,00	0,00	5,31	0,00
			MOYE-XXX-010	MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 42		MP-E3C2N7	UN	4,00	4,00	0,00	9,60	0,00
			MOYE-XXX-011	MOYEU AMOVIBLE 2012 AL 38		MP-E3C2N7	UN	10,00	10,00	0,00	5,02	0,00
			MOYE-XXX-012	MOYEU ENTRE BMG2/4		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	148,68	0,00
			MOYE-XXX-016	MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 38		MP-E3C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	5,31	0,00
			MOYE-XXX-017	MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 35		MP-E3C2N6	UN	4,00	4,00	0,00	15,81	0,00
			MOYE-XXX-018	MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 50		MP-E3C2N6	UN	6,00	6,00	0,00	25,79	0,00
			MOYE-XXX-022	MOYEU AMOVIBLE 2517-28 ECO - Convoyeur navette C3		MP-E3C2N6	UN	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00
			MOYE-XXX-027	MOYEU amovible Eco 1210-25 Eco		MP-E4C4N4	UN	2,00	2,00	0,00	2,59	0,00
			MOYE-XXX-028	MOYEU amovible 2012-25 4MP		MF-E3C1N3	UN	8,00	8,00	0,00	4,03	0,00
			MOYE-XXX-0289	MOYEU amovible 2012-30 4MP		MF-E3C2N2	UN	8,00	8,00	0,00	4,03	0,00
			MOYE-XXX-030	MOYEU POUR ACCOUPLEMENT V190		MP-E3C2N5	UN	14,00	14,00	0,00	100,03	0,00
			MOYE-XXX-050	MOYEU AMOVIBLE 3020 40		MF-E3C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	17,05	0,00
			MOYE-XXX-051	MOYEU AMOVIBLE 3020 42 (Broyeur secours...)		MP-E1C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	15,42	0,00
			MOYE-XXX-052	MOYEU AMOVIBLE 3020 pour VIVA VS290 (Accouplement V0)		MP-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	29,91	0,00
			MOYE-XXX-053	MOYEU AMOVIBLE 3020 AL55	*		UN	2,00	2,00	0,00	298,80	0,00
			MOYE-XXX-054	MOYEU AMOVIBLE 3020 AL65	*		UN	1,00	1,00	0,00	570,96	0,00
			NEZX-CHU-001	NEZ DE CHUTE GRAND MODÈLE MJO258		MF-E01C02	UN	239,00	239,00	0,00	67,59	0,00
			NEZX-CHU-002	NEZ DE CHUTE PETIT MODÈLE MJO259		MF-E01C01	UN	56,00	56,00	0,00	147,87	0,00
			NEZX-VOU-001	NEZ DE VOUTE - COQUILLE DE COLLECTEUR		MF-E03C01	UN	11,00	11,00	0,00	430,91	0,00
			OBJE-CAM-001	OBJECTIF POUR CAMERA		MP-E1C1N5	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		5-100MM GGM CC1V5100DIR								
			OBJE-CAM-002	OBJECTIF POUR CAMERA 5-50MM LVF 4000C D0550		MP-E1C1N5	UN	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
			OBJE-XXX-002	OBJECTIF A FOCAL VARIABLE 10-40MM		MP-E1C1N1	UN	1,00	0,00	-1,00	119,84	-119,84
			PALE-XXX-001	PALETTE INSERRABLE 1 AUBE (1-4145)		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
			PALE-XXX-003	PALE EN POLYURÉTHANNE		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00
			PALI-SUP-002	PALIER SUPPORT BROYEUR- VENTILATEUR L3		MB-E01C01	UN	5,00	5,00	0,00	553,66	0,00
			PALI-XXX-003	PALIER SNL 511-609		MP-E3C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	42,79	0,00
			PALI-XXX-005	NU - PALIER COULISSEAU TENDEUR TU 50 FM		MP-E3C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00
			PALI-XXX-006	PALIER Y FY512M		MP-E3C1N2	UN	4,00	4,00	0,00	19,90	0,00
			PALI-XXX-007	PALIER RÉCEPTEUR COMPLET		MP-E3C1N2	UN	15,00	15,00	0,00	35,42	0,00
			PALI-XXX-010	PALIER SNL 524-620		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	248,75	0,00
			PALI-XXX-011	PALIER GG 51180		MP-E3C1N2	UN	7,00	7,00	0,00	656,18	0,00
			PALI-XXX-012	PALIER INA RCJ 100 Arbre moteur May fran		MP-E3C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	508,17	0,00
			PALI-XXX-013	PALIER POUR ARBRE DE RETOUR IMA RME80		MP-E3C1N2	UN	8,00	8,00	0,00	244,68	0,00
			PALI-XXX-015	PALIER FYH UCF 210 - PALIER D50 AVEC ROULEMENT YET 210		MP-E05C01	UN	1,00	1,00	0,00	21,88	0,00
			PALI-XXX-018	NU - PALIER COULISSEAU TENDEUR TU 40 FM		MP-E3C1N2	UN	9,00	9,00	0,00	28,03	0,00
			PALI-XXX-019	ROULT ET PALIER Y SY60TF		MP-E3C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	54,03	0,00
			PALI-XXX-020	PALIER Y FYTB510M		MP-E3C1N2	UN	6,00	6,00	0,00	12,98	0,00
			PALI-XXX-021	PALIER Y FY510M		MP-E3C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	12,71	0,00
			PALI-XXX-022	PALIER FYH UCF 212 - PALIER		MP-E3C1N2	UN	10,00	10,00	0,00	41,28	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		D60 AVEC ROULEMENT YET 212								
			PALI-XXX-025	PALIER + ROULEMENT UCFC210		MP-E3C1N2	UN	6,00	6,00	0,00	26,66	0,00
			PALI-XXX-026	PALIER SDGC 4130 GBL		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	3 100,80	0,00
			PALI-XXX-027	PALIER SDGC 4130 GAL		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 662,00	0,00
			PALI-XXX-028	PALIER DE LONGERON		MF-E01C03	UN	78,00	78,00	0,00	6,95	0,00
			PALI-XXX-029	PALIER SKF 516-613		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	93,48	0,00
			PALI-XXX-029	PALIER SKF 516-613		MB-E02C01	UN	5,00	5,00	0,00	93,48	0,00
			PALI-XXX-030	PALIER EXTREMITE VIS CENDRE SILO 1 - XSP055BV		MF-E03C02	UN	1,00	1,00	0,00	417,00	0,00
			PALI-XXX-031	PALIER EXTREMITE VIS CENDRE SILO 1 - XSP055AZ		MF-E03C02	UN	1,00	1,00	0,00	409,00	0,00
			PALI-XXX-033	PALIER SNL513-611		MB-E02C01	UN	4,00	4,00	0,00	52,29	0,00
			PALI-XXX-034	PALIER POUR COKE DE LIGNITE		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	576,00	0,00
			PALI-XXX-035	PALIER Y FYTB30TF		MP-E3C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	15,85	0,00
			PALI-XXX-036	PALIER SNL 522 619		MB-E02C01	UN	6,00	6,00	0,00	53,98	0,00
			PALI-XXX-038	PALIER UCT 212		MP-E3C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	43,79	0,00
			PALI-XXX-041	PALIER UCP 309 FYH		MP-E3C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	42,24	0,00
			PALI-XXX-043	PALIER SKF SNL518-615		MB-E02C01	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			PALI-XXX-045	PALIER SY 40 FM		MP-E3C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			PALI-XXX-048	PALIER UCFL211D1		MP-E3C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	46,99	0,00
			PALI-XXX-049	PALIER SNL 519-616		MP-E3C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	106,80	0,00
			PALI-XXX-050	PALIER SNL, SNH 528		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	478,41	0,00
			PALI-XXX-050	PALIER SNL, SNH 528		MP-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	478,41	0,00
			PALI-XXX-055	GTA1 : Labyrinthes d'étanchéité huiles paliers		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	1 631,73	0,00
			PALO-XXX-001	PALONNIER PONT ROULANT		MP-E06C02	UN	2,00	2,00	0,00	360,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		110X30 LG 390 + BAGUE BRONZE + 2 BAGUES IR30								
			PANE-XXX-002	PANEL VIEW 2711-T5A8L1 550 MONOCHROMEDH+		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	1 232,80	0,00
			PANN-XXX-001	PANNEAU TRICOT METALLIQUE 610X610X50MM		MF-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
			PATT-FIX-001	PATTE DE FIXATION DE LONGERON		MP-E4C2N2	UN	13,00	13,00	0,00	31,00	0,00
			PHAR-XXX-001	PHARE EXT PILOTE T2 RA CP OUVERT SHP 250		MP-E1C1N6	UN	2,00	2,00	0,00	320,59	0,00
			PIEC-ANG-001	PIÈCE ANGLE POUR TRANSITION 20.4-1-7028 - 011432		MF-E03C01	UN	15,00	15,00	0,00	365,34	0,00
			PIEC-EXT-001	PIÈCE D'EXTRÉMITÉ DU ROTATIF - 011431		MF-E01C02	UN	48,00	48,00	0,00	427,00	0,00
			PIEC-GRI-002	PIÈCE GRIFFE GRAPP 1200X800 EP 10 ABRO32		MF-E02C01	UN	5,00	5,00	0,00	302,00	0,00
			PIEC-GRI-003	PIÈCE GRIFFE GRAPP 300X290 EP 32 ABRO32		MF-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	78,00	0,00
			PIEC-GRI-004	PIÈCE GRIFFE GRAPP 1210X620 EP10 ABRO32		MF-E02C01	UN	10,00	10,00	0,00	166,00	0,00
			PIEC-TRA-001	PIÈCE DE TRANSITION DROITE - 011429		MF-E02C01	UN	2,00	2,00	0,00	977,25	0,00
			PIEC-TRA-002	PIÈCE DE TRANSITION GAUCHE - 011430		MF-E03C01	UN	2,00	2,00	0,00	977,25	0,00
			PIEC-TRA-003	PIÈCE DE TRANSITION CENTRALE - 011428		MF-E03C01	UN	2,00	2,00	0,00	907,00	0,00
			PIEC-XXX-001	PIECE DEMONTAGE PLAN 11 - MATIERE 42CE4 PRE TRAITE A 110KG		MP-E4C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	31,72	0,00
			PIGN-XXX-001	PIGNON AMLOCK 19 DTS 25.4		MP-E4C4N3	UN	1,00	1,00	0,00	120,13	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		DOUB								
			PIGN-XXX-002	PIGNON ACIER 19 DTS 12B-2 - POUR ECLUSE EF L3		MP-E4C4N3	UN	1,00	1,00	0,00	15,75	0,00
			PIGN-XXX-008	PIGNON ACIER PRÉ ALÉSÉ 12B3 19 DENTS		MP-E4C4N3	UN	2,00	2,00	0,00	18,84	0,00
			PIGN-XXX-010	PIGNON MOYEU AMOV 19 DENTS		MP-E4C4N3	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			PIGN-XXX-011	PIGNON 22 DENTS MOTO REDUCTEUR TRANSLATION PONT 1	*		UN	1,00	1,00	0,00	118,96	0,00
			PINC-XXX-002	PINCE 5K 50V ES719650		ATELIER	UN	1,00	1,00	0,00	5 025,00	0,00
			PLAQ-ARR-001	PLAQUE D'ARRÊT DE L'AXE D'ARTICULATION		MP-E6C3N3	UN	12,00	12,00	0,00	23,55	0,00
			PLAQ-GAL-001	PLAQUE DE ROULEMENT POUR GALET		MP-E4C3N4	UN	9,00	9,00	0,00	28,00	0,00
			PLAQ-LAT-001	PLAQUE LATÉRALE INTERMÉDIAIRE MJO253		MF-E01C03	UN	15,00	15,00	0,00	200,00	0,00
			PLAQ-LAT-002	PLAQUE LATÉRALE SUPÉRIEURE GAUCHE MJO255		MF-E01C03	UN	7,00	7,00	0,00	152,80	0,00
			PLAQ-LAT-003	PLAQUE LATÉRALE SUPÉRIEURE DROITE MJO254		MF-E01C03	UN	5,00	5,00	0,00	168,50	0,00
			PLAQ-LAT-004	PLAQUE LATÉRALE INFÉRIEURE DROITE MJO257		MF-E01C03	UN	4,00	4,00	0,00	177,62	0,00
			PLAQ-LAT-005	PLAQUE LATÉRALE INFÉRIEURE GAUCHE MJO256		MF-E01C03	UN	3,00	3,00	0,00	191,75	0,00
			PLAQ-TRO-001	PLAQUE À TROUS MONROX SIC 60		MF-E02C03	UN	20,00	20,00	0,00	346,25	0,00
			PLAQ-XXX-001	PLAQUETTE WS1-1 STU 4C (JEU DE 2)		MP-E6C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	151,97	0,00
			PLAQ-XXX-012	PLAQUE D'APPUI HP DOSEUR INOX		MP-E2C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	171,67	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	PLAQ-XXX-013	PLAQUE D'APPUI HP CÔTÉ HUILE		MP-E2C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	174,00	0,00
			PLAQ-XXX-016	PLAQUE PERFORÉE LINA 12.5 300		MP-E4C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	13,85	0,00
			PLAT-USU-001	PLAQUE GLISSIÈRE PETITE 210X40X10		MP-E05C04	UN	8,00	8,00	0,00	52,73	0,00
			PLAT-USU-001	PLAQUE GLISSIÈRE PETITE 210X40X10		MP-E4C3N3	UN	7,00	7,00	0,00	52,73	0,00
			PLAT-USU-002	PLAQUE GLISSIÈRE GRANDE 320X60X10		MP-E4C3N3	UN	74,00	74,00	0,00	68,24	0,00
			PLAT-USU-003	PLAQUE GLISSIÈRE MOYENNE 320X40X10		MP-E4C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	61,00	0,00
			PLAT-XXX-001	PLATINE SORTIE 110V		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	365,73	0,00
			PLAT-XXX-002	PLATINE POUR ARMOIRE DE COMMANDE		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			PLAT-XXX-005	PLAT DE GLISSEMENT RAINE 70X10 ACIER Z120M12		MF-E02C03	UN	25,00	25,00	0,00	36,00	0,00
			PLOT-XXX-004	PLOT AMORTISSEUR BRAS RÉACTION		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00
			POID-XXX-001	CONTREPOIDS LESTÉ ZL1AC03		MP-E7C1N1	UN	7,00	7,00	0,00	17,50	0,00
			POMP-ALI-001	PA5 - POMPE SIHI HKGB 65119 AB 5002 AV 02 - POMPE ALIMENTAIRE F3		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	9 253,34	0,00
			POMP-ALI-002	PA4 - POMPE KSB MULTITEC D65		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	19 277,33	0,00
			POMP-ALI-006	POMPE MTCD 50/14B 031 - POMPE ALIMENTAIRE F2		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 703,00	0,00
			POMP-DOS-001	POMPE MROY XA INOX 10L/H 56B - XA112G1H56/4S - POMPE PHOSPHATE		MF-E03C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 712,25	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	POMP-HYD-003	POMPE PVQ20B2RSE 1S20CM711		MP-E5C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			POMP-HYD-004	POMPE A PISTONS VICKERS 46CC CP PV046R1K1T1NMMC4545 - GROUPE HYDRAULIQUE		MP-E6C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	2 524,52	0,00
			POMP-HYD-005	POMPE 25 VQ 14		MP-E5C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	1 058,78	0,00
			POMP-HYD-006	POMPE A PALETTE - PVR 29 RS 20 CC 11		MP-E2C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	2 558,47	0,00
			POMP-HYD-009	POCHETTE DE JOINTS - CG2V6CW10		MP-E5C1N1	UN	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00
			POMP-HYD-010	NIVEAU VISUEL AVEC THERMOMETRE - M10 - ENTRAXE 127		MP-E5C1N1	UN	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00
			POMP-HYD-011	PRISE DE PRESSION A CLAPET M16*2 - G1/4 FORME C		MP-E5C1N1	UN	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00
			POMP-HYD-012	ELEMENT FILTRE DE RETOUR TYPE UCR6131		MP-E5C1N1	UN	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00
			POMP-SUR-003	POMPE MOVITEC VF 10.16 7.5KW 9M3/H DN25		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			POMP-XXX-001	POMPE CRN 10-07 A-FGJ-G-E- HQQE 3X 400D 50 HZ - POMPE DEMINEE		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	3 186,00	0,00
			POMP-XXX-003	POMPE HMP-M 32/125 - SOMEFLU		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	2 218,00	0,00
			POMP-XXX-005	POMPE DE SURPRESSEUR KSB TYPE MOVITEC VF18-5 5.5 KW		MP-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 751,00	0,00
			POMP-XXX-006	POMPE KSB TYPE ETPB040-040-140 Fosse may fran		MF-E02C03	UN	1,00	1,00	0,00	2 510,00	0,00
			POMP-XXX-007	POMPE KSB TYPE AMAREX F50-210/032ULG-140 pour bassin 200m3		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	1 694,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	POMP-XXX-022	Pompe haute pression en ligne Movitec V F002/14- B1D13ES080D5UW		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	401,84	0,00
			POMP-XXX-023	Pompe de reprise de bache BCR 3000 TR/min 15 Kw		MB-E01C04	UN	0,00	0,00	0,00	2 940,65	0,00
			PORT-FIL-001	PORTE Filtre CINTROPUR NW 500 - Filtre strata		MP-E5C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	321,24	0,00
			PORT-RAC-001	PORTE-RACLEUR À SOUDER 75X40X10 -2 TROUS		MF-E03C03	UN	100,00	100,00	0,00	5,70	0,00
			PORT-XXX-001	PORTE D'ÉLECTROFILTRE		HANGAR	UN	1,00	1,00	0,00	490,00	0,00
			POSI-XXX-003	ACTIONNEUR / POSITIONNEUR KINETROL - 090-420 EL		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	467,33	0,00
			POSI-XXX-003	ACTIONNEUR / POSITIONNEUR KINETROL - 090-420 EL		MB-E02C01	UN	2,00	2,00	0,00	467,33	0,00
			POSI-XXX-005	POSITIONNEUR EN CROIX 2 POSITIONS FCR006 PONT 1		MP-E6C3N2	UN	0,00	0,00	0,00	468,72	0,00
			POST-XXX-001	POSTE D'ALARME XASE35		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			POUL-COM-001	POULIE COMPRESSEUR POUR GA15-7,5		MP-E4C4N2	UN	1,00	1,00	0,00	225,80	0,00
			POUL-SUR-001	POULIE SPZ DIA 125 2 GORGES ALÉSAGE 38		MP-E4C4N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			POUL-SUR-002	POULIE SPZ DIA 132 2 GORGES ALÉSAGE 35		MP-E4C4N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			POUL-XXX-001	POULIE 3SPA450 / 3020		MP-E4C3N1	UN	1,00	1,00	0,00	47,34	0,00
			POUL-XXX-002	POULIE 6SPA112 2012		MP-E4C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			POUL-XXX-004	POULIE 3SPA112 2012		MP-E4C4N2	UN	3,00	3,00	0,00	18,38	0,00
			POUL-XXX-005	POULIE 3SPB212D / 2517		MP-E4C4N2	UN	1,00	1,00	0,00	41,14	0,00
			POUL-XXX-006	POULIE 3SPB250D / 3020		MP-E4C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	51,74	0,00
			POUL-XXX-008	POULIE MAGIC-GRIP T 4SPA500 80		MP-E4C4N1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	POUL-XXX-012	POULIE 4SPA150D / 2517		MP-E3C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	31,87	0,00
			POUL-XXX-013	POULIE 4SPA450D / 3020		MP-E4C3N1	UN	1,00	1,00	0,00	118,40	0,00
			POUL-XXX-015	POULIE AVEC MOYEU D30 REP 10 - AF 6338E4		MP-E4C4N2	UN	1,00	1,00	0,00	140,00	0,00
			POUL-XXX-016	POULIE MOYEU AMOVIBLE 3SPA132 / 2012		MP-E4C4N2	UN	1,00	1,00	0,00	10,06	0,00
			POUL-XXX-017	POULIE MOYEU AMOVIBLE 3SPA150 2517		MP-E4C4N2	UN	2,00	2,00	0,00	12,99	0,00
			POUL-XXX-019	POULIE MAGIC LOCK BKH MGL 3SPA140 2517		MP-E4C4N2	UN	2,00	2,00	0,00	10,04	0,00
			POUL-XXX-020	POULIE HTD30 14M 55 POUR MOTEUR AEROCONDENSEUR GTA1		MP-E4C4N3	UN	2,00	2,00	0,00	84,00	0,00
			POUL-XXX-024	POULIE 4SPA160 2517		MP-E4C4N2	UN	3,00	3,00	0,00	17,82	0,00
			POUL-XXX-025	POULIE 4SPA280 3020		MP-E4C4N2	UN	2,00	2,00	0,00	29,61	0,00
			POUL-XXX-026	POULIE DE RENVOI EN NYLON - MANCHES PSR / CENDRE		MB-E01C01	UN	6,00	6,00	0,00	40,00	0,00
			PRES-DIF-001	PRESSOSTAT DIFFÉRENTIEL FILTRE MDPP 1000		MP-E1C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			PRES-ETP-001	Turbine 1 - set de presse étoupe pour vanne de sécurité - 10007511		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			PRES-ETP-002	Turbine 1 - set de presse étoupe pour vanne d'admission - 10002024		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			PRES-XXX-001	PRESSOSTAT DIFFÉRENTIEL MDPP 1000		MP-E2C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	176,00	0,00
			PRES-XXX-005	PRESSOSTAT XMLA 10 BAR EC - SCHMLA010AS11		MP-E2C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	51,70	0,00
			PRES-XXX-006	PRESSOSTAT RELATIF SÉRIE F -50-10 MBAR		MP-E2C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	300,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	PRES-XXX-007	PRESSOSTAT NFA 16 B 30 GAZ 1/2M -60MB		MP-E1C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			PRES-XXX-010	PRESSOSTAT GAZ PLAGE 2.5 A 50MB TYPE DG50 B3		MP-E2C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	72,70	0,00
			PRES-XXX-012	PRESSOSTAT GEORGIN FP6KX		MP-E1C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	422,50	0,00
			PRIS-SOC-001	PRISE SOCLE 24V 16A 2P		MP-E04C04	UN	1,00	1,00	0,00	743,10	0,00
			PRIS-SOC-002	PRISE MINIMESS 3/8		MP-E5C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00
			PRIS-XXX-002	FICHE MALE 3P + N + T 32A		MP-E1C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	13,67	0,00
			PRIS-XXX-003	PRISE POUR COFFRET CHANTIER S.EU 32A 3P + T 400V PLAST 44		MP-E1C1N5	UN	3,00	0,00	-3,00	14,22	-42,66
			PRIS-XXX-004	PRISE POUR COFFRET CHANTIER S.TAB 16A 2P + T 220V PLAST IP44		MP-E1C1N5	UN	8,00	0,00	-8,00	9,22	-73,80
			PRIS-XXX-005	FICHE D 16A 2P + T 230V CAOUT 44		MP-E1C3N3	UN	1,00	0,00	-1,00	18,45	-18,45
			PRIS-XXX-006	FICHE D 32A 3P + T 4000V PLAST 44		MP-E1C3N3	UN	1,00	0,00	-1,00	15,80	-15,80
			PRIS-XXX-009	EMBASE PRISE FEMELLE HYPRA BLEU 2P+T 16A		MP-E1C1N5	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			PRIS-XXX-010	PRISE MOBILE FEMELLE HYPRA ROUGE 3P+T 63A		MP-E1C1N5	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			PROC-XXX-001	PROC. LOGIX 5555 AV EXTENSION MÉMOIRE		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	9 347,93	0,00
			PROG-XXX-001	PROGRAMMATEUR DIGIDRIVE SE 5.5 T 4 KW		MP-E1C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			PROT-VER-001	PROTECTEUR DE VÉRIN 80X50		MF-E1C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	170,00	0,00
			PURG-AUT-004	PURGEUR GESTRA UNA 27H DN 40 PN 63 Duplex AO 16 acier 1.5419 brides DN 40 PN 63		MP-E5C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	3 761,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	PURG-XXX-001	PURGEUR TD62M PN100 DN15		MB-E02C01	UN	5,00	5,00	0,00	1 550,00	0,00
			PURG-XXX-004	PURGEUR TYPE TD62 EXTRÉMITÉS À SOUDER SW		MP-E5C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	753,10	0,00
			PURG-XXX-009	PURGEUR BK28 DN15 BRIDES PN100		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 342,00	0,00
			PURG-XXX-012	PURGEUR TYPE TD62 EXTRÉMITÉS À SOUDER SW		MP-E5C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	726,25	0,00
			RACC-F1/2"-F1/2"-ACI	Raccord Femelle Femelle 1/2" acier		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RACC-M1/2"-F1"-ACI	Raccord Mâle 1/2" Femelle 1" acier		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RACC-M1/2"-M1/2"-ACI	Raccord Mâle Mâle 1/2" acier		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RACL-XXX-002	RACLEUR CHAÎNE FOUR 2 - LG 305 - ERTACETAL POM C BLANC		MP-E03C02	UN	20,00	20,00	0,00	29,47	0,00
			RACL-XXX-002	RACLEUR CHAÎNE FOUR 2 - LG 305 - ERTACETAL POM C BLANC		MP-E2C1N2	UN	6,00	6,00	0,00	29,47	0,00
			RACL-XXX-003	RACLEUR FRANÇOIS 3 - L 260 ABROO		MP-E03C02	UN	10,00	10,00	0,00	31,75	0,00
			RACL-XXX-003	RACLEUR FRANÇOIS 3 - L 260 ABROO		MP-E2C1N2	UN	10,00	10,00	0,00	31,75	0,00
			RACL-XXX-004	RACLEUR FRANÇOIS 2 - L 640		MP-E03C01	UN	30,00	30,00	0,00	41,58	0,00
			RACL-XXX-004	RACLEUR FRANÇOIS 2 - L 640		MP-E2C1N2	UN	7,00	7,00	0,00	41,58	0,00
			RACL-XXX-005	RACLEUR FRANÇOIS 1 - L 600		MP-E03C01	UN	10,00	10,00	0,00	52,58	0,00
			RACL-XXX-005	RACLEUR FRANÇOIS 1 - L 600		MP-E2C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	52,58	0,00
			RACL-XXX-006	RACLEUR CHAÎNE FOUR 3 - LG 600 - ERTACETAL POM C BLANC		MP-E2C2N2	UN	2,00	2,00	0,00	17,20	0,00
			RACL-XXX-007	RACLEUR PR CHAÎNE REDLER LG 305		MP-E2C1N2	UN	21,00	21,00	0,00	25,79	0,00
			RACL-XXX-008	RACLEUR CHAÎNE FOUR 3 - LG 640 - ERTACETAL POM C BLANC		MP-E2C1N2	UN	32,00	32,00	0,00	62,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	RACL-XXX-009	RACLEUR CHAINE FOUR 3 - LG 260 - ERTACETAL POM C BLANC		MP-E2C2N2	UN	17,00	17,00	0,00	18,00	0,00
			RACL-XXX-010	RACLEUR LAME U100 - 1000mm "BELLE BANNE"		MF-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	661,00	0,00
			REAX-XXX-001	RÉA EN ACIER S355K2G3 À GORGE LAMINÉE D450/510 AVEC MOYEU EN ACIER S355		MB-E01C01	UN	3,00	3,00	0,00	837,33	0,00
			RECE-XXX-002	RÉCEPTEUR DE DÉTECTEUR MICRO-ONDE GMSRU101SA22		MP-E2C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	1 770,00	0,00
			REDU-DOS-003	RÉD. VARVEL FRS60/PCPC/25 R1/100 PAM80B5		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	246,40	0,00
			REDU-GTA1-001	Gasket for inspection door- Réducteur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	150,00	0,00
			REDU-GTA1-002	Gasket - 7075006001 - Reducteur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	70,00	0,00
			REDU-GTA1-003	Gasket - 7998016150 - Reducteur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	71,00	0,00
			REDU-GTA1-004	Gasket - 7998040040 - Reducteur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	55,00	0,00
			REDU-GTA1-005	Temperature sensor - Reducteur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	3,00	3,00	0,00	900,00	0,00
			REDU-XXX-001	REDUCTEUR SRS06040G525 I=40 - SN63315 - VIS DOSEUSE BICAR		MP-E2C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	420,80	0,00
			REDU-XXX-002	REDUCTEUR LS PB2420 VITESSE 20.8 - CONVOYEUR C2		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 465,00	0,00
			REDU-XXX-004	REDUCTEUR SRS06080G525 I=80 - VIS devouteur BICAR		MP-E02C03	UN	1,00	1,00	0,00	345,36	0,00
			REDU-XXX-005	REDUCTEUR Four tournant : GROUPE COMBINE FLENDER - CCUA 280 N° 421403080		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	4 950,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	REFR-POT-001	Pot de refroidisseur pour prise d'échantillon vapeur type SCS2		MP-E5C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	1 275,00	0,00
			REGU-XXX-002	RÉGULATEUR BK28/29 DN15/25 370281		MP-EMP-BOIT	UN	6,00	6,00	0,00	373,29	0,00
			REGU-XXX-003	RÉGULATEUR ELEKTRONIKON 2902 0021 00		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	1 005,00	0,00
			REGU-XXX-004	RÉGULATEUR DE PRESSION FRS 503		MP-E2C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	236,25	0,00
			REGU-XXX-005	RÉGULATEUR AC20		MP-E2C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	3 711,50	0,00
			RELA-RHX-001	RELAIS INSTANTANNÉ RHN412B		MP-E1C2N5	UN	8,00	8,00	0,00	22,62	0,00
			RELA-RHX-004	RELAIS INSTANTANNÉ RHN411M		MP-E08C01	UN	7,00	7,00	0,00	26,85	0,00
			RELA-RHX-006	RELAIS INSTANTANNÉ RHN421E		MP-E1C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	27,68	0,00
			RELA-RHX-007	RELAIS INSTANTANNÉ 48V-50HZ RHN411E		MP-E1C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	18,81	0,00
			RELA-RHX-008	RELAIS TRAVAIL 24V MIXTE - RHT418B		MP-E1C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	101,41	0,00
			RELA-RHX-009	RELAIS INSTANTANNÉ 24v dc - SCHRSB2A080BD		MP-E1C1N2	UN	10,00	10,00	0,00	1,96	0,00
			RELA-RHX-010	Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochab - test+DEL - 4OF - 6A - 230VAC	*		UN	3,00	3,00	0,00	4,22	0,00
			RELA-RHX-011	Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochab - test+DEL - 4OF - 6A - 24VDC	*		UN	3,00	3,00	0,00	3,30	0,00
			RELA-RHX-012	Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochab - test+DEL - 4OF - 6A - 24VAC	*		UN	3,00	3,00	0,00	4,22	0,00
			RELA-THE-001	RELAIS THERMIQUE 30-40A		MP-E1C1N2	UN	6,00	6,00	0,00	58,28	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		LRD3355A66								
			RELA-THE-005	RELAIS THERMIQUE 4-6A LR2D1310		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	24,10	0,00
			RELA-THE-010	RELAIS THERMIQUE 30-40A LR2D3355		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	52,83	0,00
			RELA-THE-011	RELAIS THERMIQUE D35 23A A 32A		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			RELA-THE-013	RELAIS THERMIQUE 80-104A LRD3365		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	51,17	0,00
			RELA-THE-015	RELAIS THERMIQUE 2.5-4 A LRD08		MP-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	26,64	0,00
			RELA-THE-017	RELAIS THERMIQUE T2.28 C-40.0A		MP-E1C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	58,74	0,00
			RELA-THE-019	RELAIS THERMIQUE 23-32A LRD32		MP-E1C1N2	UN	7,00	7,00	0,00	43,69	0,00
			RELA-THE-020	RELAIS THERMIQUE 1-1,6A LRD06		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	31,97	0,00
			RELA-THE-022	RELAIS THERMIQUE 5.5-8 A LRD12		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	22,63	0,00
			RELA-THE-023	RELAIS THERMIQUE 9-13 A LRD16		MP-E1C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00
			RELA-THE-024	RELAIS THERMIQUE 0.63-1 A LRD05		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	24,74	0,00
			RELA-THE-025	RELAIS THERMIQUE T2.22-32A		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	45,44	0,00
			RELA-THE-026	RELAIS THERMIQUE T2.36-45A		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	54,68	0,00
			RELA-THE-027	RELAIS THERMIQUE 17-25A LRD1522		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	48,18	0,00
			RELA-THE-028	RELAIS THERMIQUE 20-38A SCHLR97D38B		MP-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	43,14	0,00
			RELA-THE-029	RELAIS THERMIQUE 30-38A		MP-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	40,49	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		SCHLRD35								
			RELA-XXX-001	RELAIS DE FLAMME		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	433,12	0,00
			RELA-XXX-002	RELAIS OMRON MY4 24V DC - POUR EMBA RXZ 001		MP-E1C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	2,30	0,00
			RELA-XXX-006	RELAIS TELEMECANIQUE TYPE XPS-AF SERIE B 24VAC/DC XPSAF5130		MP-E08C01	UN	2,00	2,00	0,00	80,36	0,00
			RELA-XXX-011	RELAIS PROTEC 80-104 LRD4365		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	80,04	0,00
			RELA-XXX-012	RELAIS SOUS INTENSITE - SCHRM35JA32MW		MP-E1C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	77,41	0,00
			RESI-CHA-001	RÉSISTANCE CHAUFFAGE TREMIES		MP-E1C2N6	UN	10,00	10,00	0,00	116,93	0,00
			RESI-CHA-002	RÉSISTANCE CHAUFFAGE ISO.THERMOPLONGEUR		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	110,98	0,00
			RESI-XXX-001	RÉSISTANCE 4000W400V DEXT47 LST890 LC650		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00
			RESI-XXX-002	RÉSISTANCE 2000W / 230V CS3,6W + MS10		MP-E08C01	UN	3,00	3,00	0,00	59,15	0,00
			RESI-XXX-003	RÉSISTANCE VULCANIC 1789-10		MP-E1C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			RESS-VIB-002	RESSORT D20 POUR VIBRATEUR A1/A2	*		UN	10,00	10,00	0,00	189,00	0,00
			RESS-XXX-001	RESSORT SOUPAPE D1580190CRV		MP-E4C4N7	UN	1,00	1,00	0,00	490,00	0,00
			RESS-XXX-003	RESSORT POUR MOU DE CABLE - MANCHE DE CHARGEMENT		MF-E03C02	UN	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
			RESS-XXX-004	RESSORT PILOTAGE INTÉRIEUR		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	10,68	0,00
			RESS-XXX-005	RESSORT PILOTAGE		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	33,93	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		EXTÉRIEUR								
			RESS-XXX-006	RESSORT DE TRACTION NU RENFORCÉ		MP-E6C3N3	UN	3,00	3,00	0,00	123,69	0,00
			RESS-XXX-007	RESSORT RSS12 POUR CRIBLE GRENAILLAGE		MP-E4C4N7	UN	13,00	13,00	0,00	148,69	0,00
			RESS-XXX-008	RESSORT POUR TABLE VIBRANTE SORTIE FOUR		MF-E04C01	UN	9,00	9,00	0,00	149,40	0,00
			RESS-XXX-009	RESSORT POUR TABLE VIBRANTE SORTIE CONVOYEUR		MF-E04C01	UN	2,00	2,00	0,00	198,40	0,00
			RESS-XXX-010	Système de compression pour joue AG - Mécanique de grille four 3		MF-E03C01	UN	28,00	28,00	0,00	290,00	0,00
			RESS-XXX-011	Rallonge de piston de système de compression - Mécanique du four 3		MF-E03C01	UN	28,00	28,00	0,00	10,00	0,00
			ROBI-COU-001	ROBINET DE COUPURE 1/4\$ GAZ MF		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	23,71	0,00
			ROBI-SOU-009	ROBINET RA501T DN15 PN160 - VAP 30B 300		MB-E02C01	UN	5,00	5,00	0,00	568,00	0,00
			ROBI-SOU-010	ROBINET SOUPAPE RA 40 DN 20		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	180,00	0,00
			ROBI-XXX-001	ROBINET DN15 PN100		MB-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	399,50	0,00
			ROBI-XXX-002	ROBINET DN50 PN100		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	877,50	0,00
			ROBI-XXX-007	ROBINET TYPE DN80 214/300		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROBI-XXX-009	ROBINET À SOUPAPE PN64 DN50		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	730,00	0,00
			ROBI-XXX-010	ROBINET À PISTON KLINGER KVN PN16		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	386,61	0,00
			ROND-ARR-001	RONDELLE D'ARRÊT		MP-E06C02	UN	12,00	12,00	0,00	18,68	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ROND-ARR-002	RONDELLE D'ARRÊT D45 D17 EP10 - PLAN N°7		MP-E6C2N2	UN	3,00	3,00	0,00	16,00	0,00
			ROND-COM-001	RONDELLE ETANCHEITE 0661.1000.40		MP-E7C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	4,15	0,00
			ROND-XXX-001	RONDELLE TEFLON DIAM 90X51X5		MP-E03C01	UN	56,00	56,00	0,00	19,18	0,00
			ROND-XXX-001	RONDELLE TEFLON DIAM 90X51X5		MP-E2C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00
			ROND-XXX-002	RONDELLE ACIER DIAM 100X10		MP-E03C01	UN	61,00	61,00	0,00	15,90	0,00
			ROND-XXX-002	RONDELLE ACIER DIAM 100X10		MP-E2C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	15,90	0,00
			ROND-XXX-003	RONDELLES ACIER DIAM 100X21X10		MP-E03C01	UN	22,00	22,00	0,00	15,61	0,00
			ROND-XXX-003	RONDELLES ACIER DIAM 100X21X10		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	15,61	0,00
			ROND-XXX-004	RONDELLE ACIER D 90 X 10		MP-E2C1N3	UN	11,00	11,00	0,00	15,00	0,00
			ROND-XXX-005	RONDELLE TEFLON DIAM 90X51X40		MP-E2C1N3	UN	10,00	10,00	0,00	16,00	0,00
			ROTO-GTA-001	ROTOR TURBINE		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	27 315,00	0,00
			ROTO-XXX-002	ROTOR DU BROEUR LIGNE 3		MF-E04C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROTO-XXX-003	ROTOR DU BROEUR SECOURS		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	3 445,00	0,00
			ROTU-TIM-001	ROTULE SA50ES-2RS		MP-E4C3N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			ROTU-XXX-003	ROTULE GE50ES2RS		MP-E3C1N3	UN	14,00	14,00	0,00	28,25	0,00
			ROTU-XXX-004	ROTULE GE35ES2RS		MP-E3C1N3	UN	3,00	3,00	0,00	16,45	0,00
			ROTU-XXX-005	ROTULE GIHR-K SIR40SE DO INA		MP-E3C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	112,86	0,00
			ROTU-XXX-006	ROTULE GE 120 ES-2RS		MP-E3C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	340,48	0,00
			ROTU-XXX-007	ROTULE GE 50 LO		MP-E3C1N3	UN	5,00	5,00	0,00	32,90	0,00
			ROTU-XXX-008	ROTULE GE40 DO 2RS		MP-E2C3N3	UN	8,00	8,00	0,00	19,25	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ROTU-XXX-012	ROTULE GE 140 ES		MP-E3C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	373,21	0,00
			ROTU-XXX-013	ROTULE GE45FO2RS		MP-E3C1N3	UN	3,00	3,00	0,00	50,53	0,00
			ROTU-XXX-014	ROTULE GE 45 DO 2RS		MP-E3C1N7	UN	4,00	4,00	0,00	25,32	0,00
			ROUE-XXX-001	ROUE 7 DENTS POUR CHAINE TM102 RENFORCEE - REPERE 831		MF-E02C03	UN	2,00	2,00	0,00	658,00	0,00
			ROUE-XXX-002	ROUE 7 PANS POUR CHAINE TM102 RENFORCEE - REPERE 831		MF-E02C03	UN	2,00	2,00	0,00	638,00	0,00
			ROUE-XXX-003	ROUE FONTE 38 DENTS 12B-2		MP-E4C4N3	UN	2,00	2,00	0,00	56,83	0,00
			ROUE-XXX-004	ROUE DENTÉES - EL1		MF-E02C03	UN	4,00	4,00	0,00	572,16	0,00
			ROUE-XXX-005	ROUE DENTÉE - REP 6		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
			ROUE-XXX-007	ROUE FONTE 76 DENTS 19.05 TRIPLE MOYEU AMOVIBLE - VIS FAM L2		MP-E4C4N3	UN	1,00	1,00	0,00	214,66	0,00
			ROUE-XXX-009	ROUE 8 DENTS TM 142 N POUR CHAINE REDLER LIGNE 3		MP-E2C1N3	UN	12,00	12,00	0,00	758,03	0,00
			ROUL-BIL-001	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6314/C3		MP-E3C1N7	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-002	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6214-ZZ		MP-E3C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-003	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6214/C3		MP-E3C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	11,77	0,00
			ROUL-BIL-004	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6214		MP-E3C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	22,93	0,00
			ROUL-BIL-007	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6216 2RS C3		MP-E3C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	43,05	0,00
			ROUL-BIL-008	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6313 2RS C3		MP-E3C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	43,96	0,00
			ROUL-BIL-009	ROULEMENT RIGIDE À BILLES		MP-E3C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	66,47	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		6314-2RS1								
			ROUL-BIL-010	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6312		MP-E3C2N6	UN	4,00	4,00	0,00	30,81	0,00
			ROUL-BIL-011	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6014-2RS1/C3		MP-E6C3N5	UN	5,00	5,00	0,00	18,06	0,00
			ROUL-BIL-012	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6310-2Z/C3		MP-E3C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	16,30	0,00
			ROUL-BIL-013	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6212-2Z/C3		MP-E3C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-014	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6305/C3		MP-E3C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	3,26	0,00
			ROUL-BIL-015	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6213-2Z/C3		MP-E3C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-016	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6211-2Z/C3		MP-E3C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-017	ROULEMENT ROTULE/BILLES 2217K		MP-E3C2N3	UN	8,00	8,00	0,00	56,14	0,00
			ROUL-BIL-018	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6008-2RS1		MP-E3C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-019	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6306-2Z		MP-E3C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	7,33	0,00
			ROUL-BIL-020	ROULEMENT BIL. CONT. OBLIQ. 3210ATN9		MP-E3C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	30,31	0,00
			ROUL-BIL-021	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6306-C3		MP-E3C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	5,70	0,00
			ROUL-BIL-022	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6208-2RS1		MP-E3C2N6	UN	10,00	10,00	0,00	3,82	0,00
			ROUL-BIL-023	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6203-DDU		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	2,12	0,00
			ROUL-BIL-024	ROULEMENT BIL. CONT. OBLIQ. 3211A		MP-E3C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	46,48	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ROUL-BIL-025	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6204-2RS / C3		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	2,49	0,00
			ROUL-BIL-026	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6210-2Z/C3		MP-E3C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	9,02	0,00
			ROUL-BIL-027	ROULEMENT BIL. PONT. OBLIQ. 3310A/C3		MP-E3C2N3	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-029	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6213-2RS1/C3		MP-E3C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	28,83	0,00
			ROUL-BIL-030	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6309-2RS1/C3		MP-E3C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	13,80	0,00
			ROUL-BIL-031	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6303-DDUCM		MP-E3C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	3,23	0,00
			ROUL-BIL-032	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6212-2RS1/C3		MP-E3C1N6	UN	2,00	2,00	0,00	20,85	0,00
			ROUL-BIL-033	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6312-2Z-C3		MP-E3C1N7	UN	2,00	2,00	0,00	25,11	0,00
			ROUL-BIL-034	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6205-2Z/C3		MP-E3C1N5	UN	3,00	3,00	0,00	8,10	0,00
			ROUL-BIL-038	ROUL. RIGIDE À BILLE 6004-2RS		MP-E3C1N6	UN	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00
			ROUL-BIL-040	ROUL. RIGIDE À BILLE 6209-2RS/C3		MP-E3C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	9,56	0,00
			ROUL-BIL-041	ROUL. RIGIDE À BILLE 6315/C3		MP-E3C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-042	ROUL. RIGIDE À BILLE 6213 2RS		MP-E3C1N6	UN	6,00	6,00	0,00	20,63	0,00
			ROUL-BIL-043	ROUL. RIGIDE À BILLE 6317/C3 Moteur pompe alimentaire ligne 3		MP-E03C05	UN	2,00	2,00	0,00	90,90	0,00
			ROUL-BIL-044	ROUL. RIGIDE À BILLE 6311 2RS1		MP-E3C1N7	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-045	ROUL. RIGIDE À BILLE		MP-E3C1N6	UN	5,00	5,00	0,00	3,37	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		6006-2RS								
			ROUL-BIL-047	ROUL. RIGIDE À BILLE 1213 EKTN9		MP-E3C2N5	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-048	ROULEMENT ROTULE/BILLES 2309 ETN9		MP-E3C1N6	UN	2,00	2,00	0,00	47,49	0,00
			ROUL-BIL-050	ROULEMENT ROTULE/BILLES 1211 EKTN9		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	29,11	0,00
			ROUL-BIL-051	ROULEMENT ROTULE/BILLES SKF 2212 EKTN9		MP-E3C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	42,71	0,00
			ROUL-BIL-052	ROULEMENT RIGIDE A BILLE 2316 K		MP-E3C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	224,16	0,00
			ROUL-ROU-001	ROULEMENT ROTULE/ROULEAU 22224EK		MP-E3C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	235,34	0,00
			ROUL-ROU-002	ROULEMENT À ROULEAUX NJ215E		MP-E3C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-ROU-003	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22211EK		MP-E3C2N4	UN	7,00	7,00	0,00	55,43	0,00
			ROUL-ROU-004	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22313EK		MP-E2C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	102,41	0,00
			ROUL-ROU-005	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 21310E		MP-E3C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	48,23	0,00
			ROUL-ROU-006	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22217EK		MP-E2C2N2	UN	5,00	5,00	0,00	70,76	0,00
			ROUL-ROU-007	ROULEMENT ROTUROULEAUX 22308CC/W33		MP-E3C2N5	UN	3,00	3,00	0,00	64,26	0,00
			ROUL-ROU-008	ROULEMENT ROULEAUX CYL. N306ECP		MP-E3C2N5	UN	8,00	8,00	0,00	21,39	0,00
			ROUL-ROU-009	ROULEMENT ROULEAUX CYL. NJ2211ECP/C3		MP-E2C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	41,19	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ROUL-ROU-012	ROULEMENT ROTULE/ROULEAU 22224EK/C3		MP-E3C2N2	UN	4,00	4,00	0,00	235,34	0,00
			ROUL-ROU-013	ROULEMENT À ROULEAUX N307ECP		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	29,62	0,00
			ROUL-ROU-014	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22311EK		MP-E3C2N5	UN	4,00	4,00	0,00	62,56	0,00
			ROUL-ROU-015	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 24130CC/W33		MF-E02C01	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-ROU-016	ROULEMENT ROULEAUX CYL. NJ222ECP		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	140,74	0,00
			ROUL-ROU-017	ROULEMENT ROULEAUX CON. TIMKEN 30222M		MF-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-ROU-018	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22311EK/C3		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	83,48	0,00
			ROUL-ROU-019	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22309 EK		MP-E3C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	49,71	0,00
			ROUL-ROU-020	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22222 EK		MP-E3C2N5	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-ROU-021	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 2222 KM		MP-E3C2N5	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-ROU-022	ROULEMENT ROULEAUX GRAE 60 NPP B		MP-E3C1N6	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-ROU-023	ROULEMENT ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2212ECP		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	45,33	0,00
			ROUL-ROU-024	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22212E		MP-E2C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	58,39	0,00
			ROUL-ROU-025	ROULEMENT 2311K		MP-E3C1N7	UN	2,00	2,00	0,00	71,18	0,00
			ROUL-ROU-027	ROULEMENT		MP-E3C2N5	UN	4,00	4,00	0,00	90,60	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		ROTULE/ROULEAUX 22216 EK								
			ROUL-ROU-028	ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES SKF 22228		MF-E3C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	463,23	0,00
			ROUL-ROU-028	ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES SKF 22228		MP-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	463,23	0,00
			ROUL-XXX-001	ROULEMENT SKF YET208		MP-E3C1N5	UN	18,00	18,00	0,00	10,28	0,00
			ROUL-XXX-002	ROULEMENT SKF YAR207-2F		MP-E3C1N4	UN	7,00	7,00	0,00	8,59	0,00
			ROUL-XXX-003	ROULEMENT 2309TN		MP-E3C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	39,78	0,00
			ROUL-XXX-004	ROULEMENT ROTULE/ROULEAU 22213EK		MP-E05C02	UN	4,00	4,00	0,00	54,73	0,00
			ROUL-XXX-004	ROULEMENT ROTULE/ROULEAU 22213EK		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	54,73	0,00
			ROUL-XXX-006	ROULEMENT AUTO ALIGNEUR UC 318		MP-E3C1N4	UN	9,00	9,00	0,00	224,72	0,00
			ROUL-XXX-007	ROULEMENT NTN 6208LL		MP-E3C1N4	UN	7,00	7,00	0,00	13,72	0,00
			ROUL-XXX-008	ROULEMENT SKF 6010		MP-E3C2N5	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-XXX-009	ROULEMENT FAG 3310/C3		MP-E3C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-XXX-013	ROULEMENT 2309 EK/C3		MP-E3C2N5	UN	10,00	10,00	0,00	53,59	0,00
			ROUL-XXX-015	ROULEMENT YET 210		MP-E3C1N5	UN	3,00	3,00	0,00	23,01	0,00
			ROUL-XXX-023	ROULEMENT 1309KTVC3		MP-E3C2N5	UN	4,00	4,00	0,00	16,10	0,00
			ROUL-XXX-024	ROULEMENT ROTULE/ROULEAU 22309 CCK		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	45,47	0,00
			ROUL-XXX-025	ROULEMENT YET 211		MP-E3C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	33,49	0,00
			ROUL-XXX-027	ROULEMENT AUTO ALIGNEUR UC 324		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	538,00	0,00
			ROUL-XXX-028	ROULEMENT NTN NJ 208		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	27,17	0,00
			ROUL-XXX-030	ROULEMENT 2210		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	35,00	0,00
			ROUL-XXX-031	ROULEMENT NTN 1210		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	23,57	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ROUL-XXX-032	ROULEMENT AUTO ALIGNEUR UC 311		MP-E3C1N3	UN	5,00	5,00	0,00	76,11	0,00
			ROUL-XXX-033	ROULEMENT YET 212		MP-E05C02	UN	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00
			ROUL-XXX-033	ROULEMENT YET 212		MP-E3C1N5	UN	2,00	2,00	0,00	32,95	0,00
			ROUL-XXX-034	ROULEMENT RIGIDES BILLES 6218-2RS1		MP-E3C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	48,32	0,00
			ROUL-XXX-035	ROULEMENT 6209 ZZ C4		MP-E3C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	26,15	0,00
			ROUL-XXX-036	ROULEMENT 6309 ZZ C5		MP-E3C1N7	UN	2,00	2,00	0,00	29,00	0,00
			ROUL-XXX-037	ROULEMENT ROULEAUX CON. 30222J2		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	56,26	0,00
			ROUL-XXX-039	ROULEMENT ROTULES/BILLE 2313 K/C3		MP-E3C2N3	UN	6,00	6,00	0,00	112,47	0,00
			ROUL-XXX-041	ROULEMENT ROULEAUX CYL NJ313ECP/C4		MP-E3C2N5	UN	4,00	4,00	0,00	88,80	0,00
			ROUL-XXX-042	ROULEMENT SL06024 E ZONE 3 F.3		MP-E3C1N1	UN	2,00	2,00	0,00	842,75	0,00
			ROUL-XXX-043	ROULEMENT SL05024 C4		MP-E3C1N1	UN	5,00	5,00	0,00	1 123,31	0,00
			ROUL-XXX-047	ROULEMENT AUTO ALIGNEUR UC 309		MP-E3C1N1	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-XXX-048	ROULEMENT AUTO ALIGNEUR UC 211		MP-E3C1N1	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-XXX-049	ROULEMENT ROTULE/ROULEAU 22208 E/C3		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	455,22	0,00
			ROUL-XXX-051	Roulement conique SKF 30205 - Pont 1 sur le réducteur de direction		MP-E6C3N5	UN	2,00	2,00	0,00	5,06	0,00
			ROUL-XXX-052	Roulement conique SKF 30204 - Pont 1 sur le réducteur de direction		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	6,90	0,00
			ROUL-XXX-053	Roulement conique SKF 30206		MP-E6C3N5	UN	2,00	2,00	0,00	5,56	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		- Pont 1 sur le réducteur de translation								
			ROUL-XXX-054	Roulement conique SKF 30306 - Pont 1 sur le réducteur de translation		MP-E6C3N5	UN	1,00	1,00	0,00	7,88	0,00
			ROUL-XXX-055	Roulement à billes SKF 6018-2Z - Pont 1 sur le réducteur de translation		MP-E6C3N5	UN	2,00	2,00	0,00	41,26	0,00
			ROUL-XXX-056	Roulement à billes SKF FYJ 100TF, Roulement avant du May Fran		MP-E03C02	UN	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
			ROUX-XXX-001	ROUL. D89X360 AXE D20 MÉPLATÉ ÉP 14X10		MF-E04C02	UN	18,00	18,00	0,00	13,91	0,00
			ROUX-XXX-002	ROULEAU ANTICOLMATANT D133 / 1115		MF-E04C02	UN	72,00	72,00	0,00	112,33	0,00
			ROUX-XXX-003	ROUL. D89X430 AXE D20 MÉPLATÉ EP 14X10		MF-E04C02	UN	14,00	14,00	0,00	18,49	0,00
			ROUX-XXX-011	ROUL. D133/1315 ANTICOL. AXE D20 MP14X16		MF-E04C02	UN	13,00	13,00	0,00	83,06	0,00
			ROUX-XXX-015	ROUL. D133X875 ANTICOL. AXE D20 MP14X16		MF-E04C02	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			ROUX-XXX-017	ROULEAU D89X290 AXE DE 20		MF-E04C02	UN	24,00	24,00	0,00	13,10	0,00
			RUBA-XXX-008	RUBAN CHAUFFANT AUTORÉGULANT HORS GEL 26W/M 20 XTV2 CT T2		MP-E08C01	UN	8,00	8,00	0,00	15,16	0,00
			SACS-FIL-002	SAC DE FILTRATION - BAC DESHUILEUR OSW55		MP-E1C3N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			SECH-XXX-003	SÉCHEUR FRIGORIFIQUE 230V MONO 265M3/H		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	2 705,00	0,00
			SECT-FOU-001	SECTEUR FOUR TOURNANT		MF-E02C04	UN	14,00	14,00	0,00	687,14	0,00
			SECT-XXX-001	BLOC INTERRUPTEUR FUSIBLE		MP-E1C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		125A GS1K03								
			SECT-XXX-002	SECTIONNEUR 50A 3P+1F GK1EV		MP-E1C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00
			SECT-XXX-004	INT SECTIONNEUR FUSIBLE 3X160A - GS1LD3 NH0		MP-E1C2N3	UN	4,00	4,00	0,00	118,95	0,00
			SECT-XXX-006	SECTIONNEUR 125A 3P+1 GK1FV		MP-E1C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	12,28	0,00
			SECT-XXX-007	SECTIONNEUR VISITOP 3P 63A		MP-E1C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	53,71	0,00
			SECT-XXX-008	SECTIONNEUR TRI 25A LS1D253		MP-E1C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	39,19	0,00
			SECT-XXX-009	INTER SECT VISTOP 3P 32		MP-E1C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	41,34	0,00
			SEGM-PIS-001	SEGMENT DE PISTE 1613 6969 00		MP-E4C4N3	UN	1,00	1,00	0,00	26,00	0,00
			SELE-XXX-002	SELECTEUR 6 CON XR2AB06K40		MP-E6C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	548,28	0,00
			SEPA-XXX-001	KIT SÉPARATEUR 2901 0343 01		MP-E7C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	238,90	0,00
			SEPA-XXX-002	KIT SÉPARATEUR K5 2901 0343 00		MP-E08C01	UN	3,00	3,00	0,00	306,47	0,00
			SEPA-XXX-004	KIT SÉPARATEUR D'HUILE 2901 0779 00		MP-E7C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	260,00	0,00
			SEQU-XXX-001	SÉQUENCEUR ÉLECTRONIQUE PARAMÉT. SDNPP		MP-E7C1N6	UN	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00
			SEQU-XXX-002	SÉQUENCEUR D'ÉTALONNAGE AUTOMATIQUE		MP-E1C3N6	UN	2,00	2,00	0,00	918,00	0,00
			SERR-CAB-001	SERRE CABLE ACIER D18		MP-E06C02	UN	20,00	20,00	0,00	6,00	0,00
			SERR-XXX-002	SERRURE ANTIPANIQUE GRIS		ATELIER	UN	0,00	0,00	0,00	229,11	0,00
			SERV-XXX-003	SERVOMOTEUR BRULEURS	*		UN	1,00	1,00	0,00	2 107,45	0,00
			SIEG-XXX-001	SIEGE DE PILOTAGE		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	78,21	0,00
			SIEG-XXX-002	SIEGE PONTIER ISRI - 6000/577 TISSU + APPUI TETE		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	SILE-XXX-001	SILENCIEUX ECHAPPEMENT INOX G1/4 34600419		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00
			SILT-XXX-002	SILENTBLOC BECA P533652-75		MP-E4C3N3	UN	3,00	3,00	0,00	27,80	0,00
			SILT-XXX-003	SILENTBLOC D100X25 - M12 - 70SH		MP-E06C03	UN	18,00	18,00	0,00	152,84	0,00
			SILT-XXX-003	SILENTBLOC D100X25 - M12 - 70SH		MP-E4C3N5	UN	0,00	0,00	0,00	152,84	0,00
			SILT-XXX-005	SILENTBLOC STABIFIX AR 530185 60		MP-E4C3N4	UN	3,00	3,00	0,00	89,16	0,00
			SILT-XXX-007	SILENTBLOC RADIAFLEX FIXATION A TROUS TARAUDS D60 P520528		MP-E6C2N3	UN	6,00	6,00	0,00	41,04	0,00
			SILT-XXX-008	SILENTBLOC BECA P533609-75		MP-E4C3N4	UN	4,00	4,00	0,00	17,00	0,00
			SIRE-ELE-002	SIRÈNE TYPE TIP120		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			SOCL-XXX-005	SOCLE INCL. 3P+T 63 A 380 V PLAST		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			SOCL-XXX-006	SOCLE INCL. 3P+T 63 A 400 V PLAST		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			SOND-GTA-001	Sonde de température pour le GTA 1 : GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	3,00	3,00	0,00	950,00	0,00
			SOND-OXY-001	SONDE 02 COMPLETE - REF OXT4ADR-4-0-0-12-04 (SANS ACCESSOIRE DE MONTAGE) N°SER		MP-E2C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	4 022,00	0,00
			SOND-RES-001	SONDE RESISTANCE A VISSER PT100		MP-E2C3N1	UN	10,00	10,00	0,00	112,43	0,00
			SOND-RES-002	SONDE À RÉSISTANCE PT100 - TYPE SP 1006 I / DAN/CNL40		MP-E2C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	274,00	0,00
			SOND-RES-004	SONDE RESISTANCE A VISSER PT100 AV CONV. L500MM		MP-E03C02	UN	2,00	2,00	0,00	285,00	0,00
			SOND-TEM-001	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE		MP-E2C3N4	UN	5,00	5,00	0,00	186,83	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVERIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		CK 000AR AISI310 DIAM 21.3MM - LG 3 M								
			SOND-TEM-002	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE CK AISI310 DIAM 21.3MM - LG 2.1 M		MP-E03C03	UN	10,00	10,00	0,00	218,64	0,00
			SOND-TEM-002	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE CK AISI310 DIAM 21.3MM - LG 2.1 M		MP-E2C2N1	UN	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00
			SOND-TEM-003	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE CK 1000AR AISI310 DIAM 21.3MM - LG 1 M		MP-E03C03	UN	26,00	25,00	-1,00	91,46	-91,46
			SOND-TEM-003	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE CK 1000AR AISI310 DIAM 21.3MM - LG 1 M		MP-E2C2N1	UN	0,00	0,00	0,00	100,19	0,00
			SOND-TEM-004	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE CK 1200AR AISI310 DIAM 21.3MM - LG 1.2 M		MP-E03C04	UN	14,00	14,00	0,00	109,97	0,00
			SOND-TEM-004	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE CK 1200AR AISI310 DIAM 21.3MM - LG 1.2 M		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	109,97	0,00
			SOND-TEM-006	PT100 - L300MM - D6 -- TYPE SP 1006 I/DAN		MP-E2C3N3	UN	3,00	3,00	0,00	104,00	0,00
			SOND-TEM-012	THERMOCOUPLE TYPE S L 1200MM DIAM 24MM		MP-E2C3N4	UN	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
			SOND-XXX-003	SONDE DE CONDUCTIVITE POUR LES STRATA		MP-E5C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00
			SOUP-XXX-002	SOUPAPE DE SURETE 11.5B 1/2		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	113,00	0,00
			SOUP-XXX-003	BALLON F3 - SOUPAPE PN 50 DN 80 3K4 300X150 P350 P34K2350A-D-VC2V2		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	379,00	0,00
			SOUP-XXX-005	SURCHAUFFEUR F2 - SOUPAPE RES. DN25 PN64 EDF/DN40		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	88,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		PN25 FS								
			SOUP-XXX-006	Soupape SURCHAUFFEUR chaudière 3 1 1/2" class 600 VF7313-30-AM/V		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	4 910,00	0,00
			SOUP-XXX-015	BALLON F2 - SOUPAPE RSBD DN80 PN160		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	239,00	0,00
			SPIR-XXX-001	SPIRE COKE DE LIGNITE LG 762 D37		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	557,00	0,00
			SPIR-XXX-003	VIS SPIRE DE DOSAGE POUR MICRODOSEUR L3		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
			SPIR-XXX-007	SPIRE COKE DE LIGNITE LG 762 D24		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	528,00	0,00
			SPIR-XXX-008	Spire en acier Hauteur 4000mm ep. 10 Dia 300mm Pour la vis de l'électrofiltre li		MF-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	3 902,40	0,00
			SPIR-XXX-009	Spire en acier pour vis V2 avant le crible		MF-E1C3N1	UN	10,00	10,00	0,00	53,20	0,00
			SUPP-CAI-003	SUPPORT MURAL PR CAISSON CAMÉRA CHBC2020		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	31,68	0,00
			SUPP-ECL-001	SUPPORT ÉCLATEUR HALLARE EB4-77-3209 - L3		MP-E06C04	UN	3,00	3,00	0,00	140,80	0,00
			SUPP-ECL-001	SUPPORT ÉCLATEUR HALLARE EB4-77-3209 - L3		MP-E7C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	140,80	0,00
			SUPP-GAL-001	SUPPORT GALET		MF-E1C3N3	UN	16,00	16,00	0,00	196,96	0,00
			SUPP-GAL-003	SUPPORT GALET pour four 2		MF-E01C01	UN	8,00	4,00	-4,00	115,00	-460,00
			SUPP-GAL-004	SUPPORT GALET pour four 2 Fixation gauche		MF-E01C01	UN	4,00	2,00	-2,00	220,00	-440,00
			SUPP-GAL-005	SUPPORT GALET pour four 2 Fixation droite		MF-E01C01	UN	4,00	2,00	-2,00	220,00	-440,00
			SUPP-GAL-006	SUPPORT GALET pour four 2 rampe de roulement avec plaque		MF-E01C01	UN	14,00	14,00	0,00	86,43	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		de guidage et plat d'usure démontable								
			SUPP-GAL-007	SUPPORT GALET pour four 2 rampe de roulement lisse avec plat d'usure démontable		MF-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	160,00	0,00
			SUPP-GAL-008	Plaque d'usure pour châssis mobile 220X335X15mm four 3 réf 06312		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUPP-TRA-001	SUPPORT DE TRANSITION INFÉRIEUR		MF-E02C01	UN	74,00	74,00	0,00	144,41	0,00
			SUPP-TRA-002	SUPPORT DE TRANSITION SUPÉRIEUR		MF-E03C01	UN	35,00	35,00	0,00	145,00	0,00
			SURP-GRE-001	SURPRESSEUR GRENAILLAGE LIGNE 3		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	9 764,90	0,00
			SYST-PRO-001	VIGITHERM HEITO		MP-E1C1N5	UN	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00
			TAMB-XXX-002	TAMBOUR POUR C1-C2		MF-E04C01	UN	1,00	1,00	0,00	280,00	0,00
			TAMB-XXX-003	TAMBOUR POUR C5 L950		MF-E04C01	UN	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00
			TAMB-XXX-007	TAMBOUR MOTEUR OV 500/65 P D 445 L 1100		MF-E04C02	UN	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00
			TAMP-XXX-001	TAMPON CAOUTCHOUC N-EUPEX 110		MP-E4C4N6	UN	8,00	8,00	0,00	2,60	0,00
			TAMP-XXX-003	TAMPON NEUPEX T80		MP-E4C4N6	UN	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
			TAMP-XXX-006	TAMPON NEUPEX T160		MP-E4C4N6	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			TAMP-XXX-007	PLOT NEUPEX TAILLE 140		MP-E4C4N6	UN	14,00	14,00	0,00	4,12	0,00
			TAMP-XXX-008	TAMPON NEUPEX T280		MP-E4C4N6	UN	7,00	7,00	0,00	20,56	0,00
			TEND-COM-001	TENDEUR COMPRESSEUR - KIT SERVICE K3 2901 0342 00		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
			TERM-XXX-001	TERMINAISON THERMO TYPE E-06		MP-E2C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	8,30	0,00
			TERM-XXX-003	SYSTEME RCCORD RAPIDE +		MP-E1C2N1	UN	3,00	3,00	0,00	33,12	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		TERMINAISON + SUPPORT								
			TETE-XXX-001	TETE VOYANT LUMINEUX BLANC ZB4BV01		MP-E1C3N4	UN	5,00	5,00	0,00	1,65	0,00
			TETE-XXX-002	TETE VOYANT LUMINEUX VERT ZB4BV03		MP-E1C3N4	UN	5,00	5,00	0,00	1,65	0,00
			TETE-XXX-003	TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE ZB4BV04		MP-E1C3N4	UN	2,00	2,00	0,00	1,65	0,00
			TETE-XXX-004	TETE POUR BOUTON TOURNANT 2 POSITIONS ZB4BD2		MP-E1C3N4	UN	2,00	2,00	0,00	4,37	0,00
			TETE-XXX-006	TETE BOUTON POUSSOIR NOIR ZB4BA2		MP-E1C3N4	UN	4,00	4,00	0,00	2,30	0,00
			TETE-XXX-007	TETE BOUTON POUSSOIR VERT ZB4BA3		MP-E1C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	2,30	0,00
			TETE-XXX-010	TETE POUR SYSTEME DE DOUCHE DDJET		MP-E5C2N5	UN	3,00	3,00	0,00	1 150,00	0,00
			TETE-XXX-015	TETE BOUTON POUSSOIR ROUGE ZB4BJ7	*		UN	1,00	1,00	0,00	11,39	0,00
			THER-XXX-006	THERMORÉSISTANCE PALIER GTA		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
			THYR-XXX-001	THYRISTOR PRESS PAK		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	613,91	0,00
			THYR-XXX-002	CARTE COMMANDE THYRISTOR STV64C33Q PONT ROULANT PR01		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	454,00	0,00
			TIGE-M24-001	RONDELLE 12.9 M24		MP-E4C2N4	UN	200,00	200,00	0,00	0,15	0,00
			TIGE-M24-002	VIS PLUS ECROU 12.9 M24X70		MP-E4C2N4	UN	100,00	100,00	0,00	1,29	0,00
			TIGE-M27-001	TIGE 12.9 M27X240		MP-E4C2N4	UN	24,00	24,00	0,00	18,26	0,00
			TIGE-M27-002	RONDELLE 12.9 M27		MP-E4C2N4	UN	50,00	50,00	0,00	0,59	0,00
			TIGE-M27-003	ECROU 12.9 M27		MP-E4C2N3	UN	23,00	23,00	0,00	3,15	0,00
			TIGE-M30-001	TIGE B7 M30X180 + 2 ECROUS		MP-E4C2N3	UN	90,00	90,00	0,00	4,89	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		2H								
			TIGE-M36-001	TIGE B7 M36X250 + 2 ECROUS 2H		MP-E4C2N3	UN	40,00	40,00	0,00	10,33	0,00
			TIMO-XXX-002	TIMON LG 1180 AVEC ROTULE SKF SA50		MF-E01C01	UN	3,00	3,00	0,00	655,00	0,00
			TOIL-XXX-001	TOILE INOX 304 - CRIBLE GRENAILLAGE - 1218*562 - MAILLE 12*12		MP-E08C01	UN	5,00	5,00	0,00	398,80	0,00
			TOIL-XXX-002	TOILE INOX 304 - CRIBLE GRENAILLAGE - 1218*562 - MAILLE 4*4		MP-E08C01	UN	5,00	5,00	0,00	402,00	0,00
			TOLE-XXX-001	TÔLE DURETAL 35 ÉP 29 1700X460 RINT 1414		HANGAR	UN	3,00	3,00	0,00	1 941,79	0,00
			TOLE-XXX-002	TÔLE DURETAL 35 ÉP 19 1400X200		HANGAR	UN	1,00	1,00	0,00	322,62	0,00
			TOUX-XXX-001	JEU DE TOURTEAUX : 4 PIECES EN 2 PARTIES ÉP 15 PERCEES DE 6 TROUS 12.5		MP-E2C1N3	UN	10,00	10,00	0,00	131,86	0,00
			TRAN-ALI-001	TRANSFORMATEUR ALIMENTATION		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	358,56	0,00
			TRAN-XXX-004	TRANSFORMATEUR 230/400-24V 40VA		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	29,29	0,00
			TRAN-XXX-009	TRANSFO 230-400/115-230V 250 VA		MF-E1C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	166,10	0,00
			TREM-XXX-001	TRÉMIE D'ALIMENTATION SUR MICRODOSEUR		MF-E02C02	UN	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			TRES-XXX-001	TRESSE CÉRAMIQUE NICKEL-CHROME D30 - BOBINE 20M		MP-E4C4N6	UN	2,00	2,00	0,00	232,70	0,00
			TRES-XXX-005	TRESSE 6X6 EVCOTREX 3078 (56GR/ML)		MP-E4C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	220,80	0,00
			TRES-XXX-007	TRESSE 10X10 EVCOTREX 3078		MP-E4C4N6	UN	1,00	1,00	0,00	210,24	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		(160GR/ML)								
			TRSM-NIV-001	TRANSMETTEUR DE NIVEAU MRK110-S - Niveau ballon		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	1 323,00	0,00
			TRSM-NIV-002	TRANSMETTEUR DE NIVEAU Sitrans LU150- Niveau pour cuve acide/soude		MF-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	428,35	0,00
			TRSM-NIV-003	TRANSMETTEUR DE NIVEAU BALLON CHAUDIERE DF85.AXD1ADMHXKIMKX VEGADIF 85		MP-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	418,50	0,00
			TRSM-NIV-004	TRANSMETTEUR DE NIVEAU CUVE 70 M3		MP-E01C02	UN	4,00	4,00	0,00	627,61	0,00
			TRSM-PRE-001	TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE 265DS 900-0 MMH2O		MP-E1C2N6	UN	0,00	0,00	0,00	797,25	0,00
			TRSM-PRE-004	TRANSM. PRES. DIFF. PTSDDD1331201A611010		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	908,60	0,00
			TRSM-PRE-005	TRANSM. PRES. DIFF. PTSDDC1331201A611010		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	908,60	0,00
			TRSM-PRE-006	TRANSM. PRES. DIFF. PTSDDD13312010211010		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	637,24	0,00
			TRSM-PRE-007	TRANSMETTEUR DE PRESSION CERABAR PMP131-A1B01A2Q		MP-E1C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	690,80	0,00
			TRSM-PRE-011	TRANSM. 3051 CD 3 A02 A1 A 0-750MMCE		MP-E1C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			TRSM-PRE-012	TRANSMETTEUR PRESSION DP5 E22 E3		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			TRSM-PRE-013	TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE 266DSHFSSA2A1/EWL5		MP-E1C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	714,00	0,00
			TRSM-PRE-014	TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE A8DMC121-1-0		MP-E1C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	TRSM-PRE-015	TRANSMETTEUR DE PRESSION RELATIVE CERABAR PMC131- A11F1A15		MP-E1C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			TRSM-PRE-016	TRANSMETTEUR DE PRESSION RELATIVE CERABAR PMC131- A15F1D12		MP-E1C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			TRSM-PRE-017	TRANSMETTEUR DE PRESSION RELATIVE CERABAR Cerabar PMP11	*		UN	1,00	1,00	0,00	156,14	0,00
			TUBE-XXX-001	LONGERON FOUR 2 - TUBE MECANIQUE 70MMX45MMXEP12,5X2200MM		MF-E03C03	UN	12,00	12,00	0,00	76,47	0,00
			TUBE-XXX-002	TUBES A AILETTES 25,40 X 2,11 P 235 GH NFA 49215 57,00 ALU 400/M		MF-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00
			TUBE-XXX-004	TUBE INOX 310 REFRACTAIRE - DN150 SCH40S - EP 10		ATELIER	M	5,00	5,00	0,00	651,33	0,00
			TUBE-XXX-005	TUBE CHAUDIERE 6M DIAMETRE 33 - CHAUDIERE 3		MF-E02C01	M	6,00	6,00	0,00	93,88	0,00
			TUBE-XXX-006	TUBE CHAUDIERE 6M DIAMETRE 38 - CHAUDIERE 2		MF-E02C01	M	4,00	4,00	0,00	93,88	0,00
			TUBE-XXX-008	TUBE CHAUDIERE 6M DIAMETRE 76.1 EP 5 MM - CHAUDIERE 3		ATELIER	M	5,00	5,00	0,00	535,00	0,00
			TUBE-XXX-009	CROSSE ECONOMISEUR N°3 - TUBE EB P265GH TC1 33.7 EP 4 LG 6ML		MP-E08C01	UN	48,00	48,00	0,00	72,79	0,00
			TUBE-XXX-010	TUBE REFRACTAIRE CARBURE DE SILICIUM FOUR 3		MF-E3C3N1	M	4,00	4,00	0,00	466,00	0,00
			TUBE-XXX-011	TUBE CHAUDIERE 4M DIAMETRE 33.7 - CHAUDIERE 3		MF-E02C01	M	5,00	5,00	0,00	54,68	0,00
			TUBE-XXX-012	TUBE CHAUDIERE ENSEMBLE		MF-E03C02	M	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		DEVOYES AU NIVEAU GRENAILLAGE - CHAUDIERE 3								
			TUBE-XXX-013	TUBE CHAUDIERE Défecteur CHAUDIERE 3 : nappe 4 tubes cintrés et 1 tube droit		MF-E02C02	M	1,00	1,00	0,00	5 750,00	0,00
			TUYA-XXX-001	TUYAU ORINOCO DIA 50X70	*		M	1,00	1,00	0,00	852,84	0,00
			TUYA-XXX-004	Crosse épingle convecteur		MF-E04C01	UN	4,00	4,00	0,00	1 116,00	0,00
			TUYA-XXX-011	TUYAU INOX DN 100 sur les descentes ramonage humide		MF-E1C2N2	CAM	8,00	8,00	0,00	706,38	0,00
			VALV-XXX-001	VALVE CONTRÔLE DÉBIT 4WE10D32/CG24NDL		MP-E5C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	288,00	0,00
			VALV-XXX-004	VALVE 1613 7699 01		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
			VANN-GUI-003	VANNE GUIL. TRAVERSANTE TYPE L GN10 DN80		MP-E7C1N5	UN	4,00	4,00	0,00	449,60	0,00
			VANN-PAP-001	VANNE PAPILLON TYPE WAFER DN80 GN10		MP-E5C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	196,95	0,00
			VANN-REG-001	VANNE DE RÉGULATION ELECTROPNEUMATIQUE TYPE 241-7 DN15 PN16 KVS4		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	2 178,09	0,00
			VANN-REG-002	VANNE DÉSURCHAUFFE SORTIE GTA DN25 PN100		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	7 410,48	0,00
			VANN-REG-003	VANNE DN 3" PN16 - LV11		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	1 480,00	0,00
			VANN-REG-004	VANNE EZ DN40PN100 DEF/DEF - LV02 ALIMENTATION CHAUD 2		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00
			VANN-REG-005	VANNE MAXFLO NT D2\$ CORPS ACIER CARBONE		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	2 022,69	0,00
			VANN-REG-007	VANNE EZ DN25 PN100 DEM/DEM + DVC2000 AC + REG67CFR - PV27 DETENTE EVENT CHAUD 3		MB-E01C03	UN	3,00	3,00	0,00	1 293,67	0,00
			VANN-REG-014	VANNE MASONEILAN TYPE		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	980,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		4100 3\$ - DN80								
			VANN-REG-016	VANNE 1\$1/2 TYPE ET 600 RTJ DEF		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	490,00	0,00
			VANN-REG-018	VANNE DE DÉTENTE BP04 CONTOURNEMENT GTA - PV87 - 6" - DN150 PN100		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	11 074,00	0,00
			VANN-REG-019	VANNE 667 ED 3" PN100 - PV 03		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	1 836,37	0,00
			VANN-REG-020	DN25 PN100 DELF + DVC6010/AC - PV37 VANNE DESURCHAUFFE CHAUDIERE 3		MB-E01C04	UN	4,00	4,00	0,00	2 512,00	0,00
			VANN-REG-021	VANNE DN50 PN100 DEM/DEM - ALIMENTATION CHAUDIERE 3 LV03		MB-E01C02	UN	3,00	3,00	0,00	1 590,33	0,00
			VANN-REG-025	VANNE FISHER Type ED 3" - TV70.7		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	1 260,00	0,00
			VANN-REG-027	VANNE SEREG TVDS2 Désurchauffe de la chaudière 2		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	482,71	0,00
			VANN-REG-030	VANNE FISCHER TV88 Désurchauffe aéro BP04		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	11 935,00	0,00
			VANN-SOU-002	VANNE A SOUDER A PASSAGE DIRECT - VCAI800R - DN20		MB-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	114,25	0,00
			VANN-XXX-002	VANNE PASSAGE DIRECT PN25 FIG VPZZ25		MB-E02C01	UN	2,00	2,00	0,00	963,00	0,00
			VANN-XXX-004	VANNE DN20 PN40		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			VANN-XXX-005	VANNE SAMSON 3372 DN15 PN16 3,6 B		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			VANN-XXX-006	VANNE PN160 DN25		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			VANN-XXX-008	VANNE G1/2\$ DIAM 50 MM		MP-E7C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	590,00	0,00
			VANN-XXX-013	VANNE VPZZ600 - DN25 ISOPN100 - DOUBLE EMBOÏTEMENT		MB-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	871,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	VANN-XXX-015	VANNE À PASSAGE DIRECT 6\$ DN150 PN100		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	1 575,00	0,00
			VANN-XXX-016	VANNE À PASSAGE DIRECT DN 80 PN100		MP-E5C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	418,00	0,00
			VANN-XXX-017	VANNE VPZZ100 - DN25 - DOUBLE EMBOITEMENT FEMELLE		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	901,00	0,00
			VANN-XXX-018	VANNE A COIN VCA100 - DN80 PN100 - DEM		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	1 515,00	0,00
			VANN-XXX-019	VANNE A COIN - DN65 PN100		MB-E01C01	UN	3,00	3,00	0,00	1 262,33	0,00
			VANN-XXX-021	VANNE A SIEGE - DN50 PN100		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	405,00	0,00
			VANN-XXX-022	VANNE A SIEGE - DN50 PN40		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	395,00	0,00
			VANN-XXX-031	VANNE À OPERCULE PN100DN125 DEF/DEF		MB-E02C01	UN	3,00	3,00	0,00	2 371,00	0,00
			VARI-XXX-003	L3 - VARIATEUR ATV630 11KW 400V BRULEURS D11N4		MP-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	889,78	0,00
			VARI-XXX-003	L3 - VARIATEUR ATV630 11KW 400V BRULEURS D11N4		MP-E6C2N1	UN	1,00	1,00	0,00	889,78	0,00
			VARI-XXX-006	VARIATEUR UMV 4301 15KW		MP-E1C3N1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			VARI-XXX-007	VARIATEUR POWER FLEX 40 480V 3PH 10.5A		MP-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 160,00	0,00
			VARI-XXX-007	VARIATEUR POWER FLEX 40 480V 3PH 10.5A		MP-E2C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00
			VARI-XXX-008	VARIATEUR ATV61 5.5KW 7.5HP 480V		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	965,60	0,00
			VARI-XXX-009	VARIATEUR ATV61 HD 22 N4 22KW 30HP 480V TRI		MP-E1C3N5	UN	1,00	1,00	0,00	1 524,70	0,00
			VARI-XXX-010	VARIATEUR ATV320 1,1 Kw 400V 3PH Pour le pont 2		MP-E6C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	250,86	0,00
			VARI-XXX-011	VARIATEUR ATV320 5,5Kw 400V		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	509,06	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		3Ph pour le Pont 2								
			VARI-XXX-012	VARIATEUR ATV930 IP21 90Kw 480 V Levage pont 1		MP-E6C2N1	UN	1,00	1,00	0,00	4 860,25	0,00
			VARI-XXX-013	VARIATEURPower Flex 525 18.5 Kw 25B-D037N114 - Variateur pour aéro GTA 1		GTA1-ARM- ELEC	UN	1,00	1,00	0,00	1 432,80	0,00
			VARS-XXX-001	VARISTANCE GTA		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
			VASQ-XXX-002	VASQUE DRAKKAR 2 2X58 META		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00
			VENT-XXX-001	VENTILATEUR 1354825 POUR DFT90S4BMGHF		MP-E4C3N7	UN	3,00	3,00	0,00	16,74	0,00
			VENT-XXX-002	VENTILATION FORCEE K21R 80 VFW80 - VIS DOSEUSE BICAR		MP-E2C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			VENT-XXX-003	VENTILATEUR POUR DV100 - 01865889		MP-E4C3N7	UN	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00
			VENT-XXX-004	VENTILATEUR PSR - FK RT 800 D00 ADX ST - 15KW - 3000TR/MIN		MP-E4C3N7	UN	1,00	1,00	0,00	7 811,00	0,00
			VENT-XXX-006	VENTILATEUR		MP-E4C3N7	UN	1,00	1,00	0,00	142,00	0,00
			VENT-XXX-007	VENTILATION FORCEE VF EDR71 IEC EX ATEX - VIS DOSEUSE CA COKE		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	999,00	0,00
			VENT-XXX-011	VENTILATEUR MOTEUR BENNE PR		MP-E4C3N7	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			VENT-XXX-014	VENTILATEUR POUR MOTEUR LS71		MP-E4C3N7	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			VENT-XXX-016	VENTILATEUR POUR M2VA71		MP-E4C3N7	UN	3,00	3,00	0,00	34,00	0,00
			VENT-XXX-017	VENTILATEUR POUR K25R63		MP-E4C3N7	UN	1,00	1,00	0,00	36,00	0,00
			VERI-XXX-001	VÉRIN DE GRAPPIN ALE:80 TIGE 50 C:300		MB-E01C01	UN	8,00	8,00	0,00	908,50	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	VERI-XXX-002	VÉRIN 45/80/100 COURSE 160 (TOURILLON) - ZONES 2&4 FOUR 2		MB-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	1 177,96	0,00
			VERI-XXX-003	VÉRIN ALÉS 100 TIGE 56 C 180 - ZONES FOUR 3		MB-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	886,42	0,00
			VERI-XXX-004	VÉRIN ALÉSAGE 65/125/145 COURSE 800 - POUSSOIR FOUR 2		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	1 477,60	0,00
			VERI-XXX-005	VÉRIN 140/200/230 COURSE 440 - COMPACTEUR		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	3 267,50	0,00
			VERI-XXX-006	VÉRIN PES 40 0 100 DM 450 00 009		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VERI-XXX-007	VÉRIN CNOMO 437 01 334		MP-E7C1N5	UN	0,00	0,00	0,00	332,67	0,00
			VERI-XXX-008	VÉRIN 45/80/100 COURSE 180 (PATTES FIXA) - ZONES FOUR 2		MB-E01C01	UN	7,00	7,00	0,00	947,86	0,00
			VERI-XXX-009	VÉRIN PNEUMATIQUE D80 COURSE 290 - G450A8K290A00		MP-E7C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	142,29	0,00
			VERI-XXX-011	VÉRIN PNEUMATIQUE D 32 COURSE 100		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	75,80	0,00
			VERI-XXX-012	VÉRIN PNEUMATIQUE D 60 COURSE 400 pour Filtre a manche ligne 2 et May fran		MF-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00
			VERI-XXX-013	Verin pneumatique clapet tremie VERIN D.E.ISO 6431 167 D100 C400MM 1671040000.	*		UN	1,00	1,00	0,00	513,71	0,00
			VERR-VIT-001	VERRE VITROCERAM EP.4 MM 190X70 CM		MP-E04C02	UN	2,00	2,00	0,00	5,00	0,00
			VERR-XXX-008	VERRE DE REGARD		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	54,37	0,00
			VESS-XXX-001	VESSIE 7.5 L MONTEE		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	764,75	0,00
			VESS-XXX-001	VESSIE 7.5 L MONTEE		MP-E6C3N6	UN	0,00	0,00	0,00	764,75	0,00
			VIBR-XXX-004	VIBREUR REMEX JV206850 2.8		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 069,47	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		KW 960 T/MN								
			VIBR-XXX-005	VIBREUR MAT 4280/4409 CONVOYEUR MACHEFERS		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	1 005,00	0,00
			VISX-GRI-001	LOT DE VISSERIE POUR PIECE GRILLE F3		MF-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
			VISX-XXX-002	VIS BAS CHAUDIÈRE 22 SPIRES PAS 150 À DROITE		MF-E04C01	UN	1,00	1,00	0,00	3 430,00	0,00
			VISX-XXX-004	VIS ELECTROFILTRE F3 - D300 LG10M SPIRE PAS PROGRESSIF DE 240 A 310 MM		HANGAR	UN	1,00	1,00	0,00	10 302,10	0,00
			VISX-XXX-006	VIS SOUS SILO BICARBONATE L3 SPIRE 100 LG8950		MF-E02C01	UN	2,00	2,00	0,00	3 492,00	0,00
			VISX-XXX-007	VIS CHAUDIERE 3 V13.1 LONG 6120 DIA 250MM		HANGAR	UN	1,00	1,00	0,00	3 007,00	0,00
			VITR-XXX-002	VERRE SECURIT 8MM COINS RONDS 340X195		ATELIER	UN	17,00	17,00	0,00	26,69	0,00
			VITR-XXX-003	VERRE SECURIT ÉP.4 MM 155X210		MP-E04C02	UN	15,00	15,00	0,00	12,27	0,00
			VITR-XXX-004	VERRE VITROCERAM EP.4 MM 170X135		MP-E04C02	UN	23,00	23,00	0,00	15,92	0,00
			VITR-XXX-005	VERRE SECURIT 8MM COINS RONDS 220X140		MP-E04C02	UN	2,00	2,00	0,00	22,70	0,00
			VOYA-XXX-004	VOYANT VERT		MP-E1C3N4	UN	14,00	14,00	0,00	58,80	0,00
			VOYA-XXX-005	VOYANT ROUGE		MP-E1C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	58,80	0,00
			VOYA-XXX-008	VOYANT LUMINEUX ROUGE XB4BV64		MP-E1C3N3	UN	3,00	3,00	0,00	4,30	0,00
Total 4510											-9 444,90	
			JOIN-XXX-060	GTA1 Soupape admission 1 : support ring 22x5 REP: 10000235		GTA1-ARM- MECA	UN	8,00	8,00	0,00	44,00	0,00
			JOIN-XXX-061	GTA1 Soupape admission 1 : joint		GTA1-ARM- MECA	UN	3,00	3,00	0,00	24,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE


Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24			gasket 29x39x3.5								
			JOIN-XXX-062	GTA1 Soupape admission 1 : joint d12xD22x40		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	140,72	0,00
			JOIN-XXX-063	GTA1 Soupape admission 1 : joint Carbon D70/D54x5.9		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	644,64	0,00
			JOIN-XXX-064	GTA1 Soupape admission 1 : joint Carbon D70 D78x202		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	424,10	0,00
			JOIN-XXX-066	GTA1 Soupape admission 2 : joint gasket d12xD22x40 Rep 10030590		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	213,95	0,00
			JOIN-XXX-067	GTA1 Soupape admission 2 : joint D35/D23,9		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	292,56	0,00
			JOIN-XXX-068	GTA1 Soupape admission 2 : joint D35/D28x11,8		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	432,17	0,00
			JOIN-XXX-069	GTA1 Soupape admission 2 : joint DN150PN063C/I		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	285,23	0,00
			JOIN-XXX-070	GTA1 Vanne VFR : joint DN150 D30x105		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	92,40	0,00
			JOIN-XXX-071	GTA1 Vanne VFR : joint d20xD30x40		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	255,33	0,00
			JOIN-XXX-072	GTA1 Vanne VFR : joint DN100-350 D78x40		GTA1-ARM- MECA	UN	0,00	0,00	0,00	475,20	0,00
			JOIN-XXX-073	GTA1 Vanne VFR : joint DN 150 D30x5		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	50,00	0,00
			JOIN-XXX-074	Pochette de joints C8 limiteur de pression		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	27,08	0,00
			POMP-GTA1-001	GTA1 pompe a huile: Main oil pump KF4/180G20B POB 7DP1/266 KF4/180		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	2 761,25	0,00
			SOUP-GTA1-001	GTA1 Soupape admission 2 : NGRV 30mm		GTA1-ARM- MECA	UN	68,00	68,00	0,00	58,05	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Le 12/12/2024


Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24		SOUP-GTA1-002	GTA1 Soupape admission 1 : NGRV 70mm		GTA1-ARM- MECA	UN	65,00	65,00	0,00	43,81	0,00
			VANN-GTA1-001	GTA1 Matériel pour vanne d'arrêt VRF Spare parts QSAV Steam Side		GTA1-ARM- MECA	UN	109,00	109,00	0,00	276,47	0,00
			VANN-XXX-040	GTA1 vanne admission 1 : Tige de soupape D26x222		GTA1-ARM- MECA	UN	0,00	0,00	0,00	280,99	0,00
			VANN-XXX-041	GTA1 vanne admission 1 : Bouchon de soupape D78x202		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	890,11	0,00
			VANN-XXX-044	GTA1 : Siège vanne admission 2 : d48x188		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	594,41	0,00
			VANN-XXX-045	GTA1 : Siège vanne admission 1 : Boulonnerie G3/4 hex 27x35		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	88,20	0,00
			VANN-XXX-046	GTA1 : Vanne VFR : boulonnerie Hex M8x25		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	0,44	0,00
			VANN-XXX-047	Traitement d'eau strata: Vanne à membrane commande pneumatique DN 20; ref R690 20D 4291 EDM		MP-E05C03	UN	4,00	4,00	0,00	118,20	0,00
			VANN-XXX-048	Traitement d'eau strata: Vanne à membrane commande pneumatique DN 50; ref R690 50D30 4291 HDN		MP-E5C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	240,26	0,00
			VANN-XXX-049	Traitement d'eau strata: Vanne à membrane commande pneumatique DN 32; ref R690 32D30 4291 FDN		MP-E5C3N3	UN	4,00	4,00	0,00	160,82	0,00
											Total	0,00
											Total	-9 444,90

Les montants d'inventaires sont affectés à la nature analytique 4158 et ne transitent pas par interface, en cas d'inventaire inachevé et si Ecart < 2, il s'agit d'un prix estimatif qui peut-être différent
une fois l'inventaire approuvé

Ecart d'inventaire > 0 --> la valeur du stock augmente / Ecart d'inventaire < 0 --> la valeur du stock diminue

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de creation	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qte att.	Qte réelle	Ecart Qte	Prix unitaire	Variation de stock
		4150	GRAISSE 08	GRAISSEUR AUTOMATIQUE SKF LAGD 125 WA2		ARMOIRE 1	UN	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00
											Total 4150	0,00
			ACCO-XXX-001	ACCOUPLEMENT NEUPEX TAILLE 110		MP-E4C4N5	UN	2,00	2,00	0,00	87,55	0,00
			ACCO-XXX-002	ACCOUPLEMENT COMPLET N- EUPEX B280		MP-E4C4N5	UN	2,00	2,00	0,00	647,50	0,00
			ACCO-XXX-003	ACCOUPLEMENT A213 USINE		MP-E05C03	UN	1,00	1,00	0,00	708,70	0,00
			ACCO-XXX-003	ACCOUPLEMENT A213 USINE		MP-E4C4N5	UN	1,00	1,00	0,00	708,70	0,00
			ACCO-XXX-004	ACCOUPLEMENT ND68B + ND86HD28		MP-E4C4N5	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			ACCO-XXX-009	Accouplement P60 pompe PC A1 et 2		MP-E4C4N5	UN	1,00	1,00	0,00	158,30	0,00
			ACCO-XXX-012	ACCOUPLEMENT FLEXACIER 2TL2 - PARTIE 1/2 VIS BAS EF L3		MP-E4C4N5	UN	1,00	1,00	0,00	536,13	0,00
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ACCO-XXX-013	ACCOUPLEMENT FLEXACIER 2T - PARTIE 2/2 VIS BAS EF L3		MP-E4C4N5	UN	1,00	1,00	0,00	428,90	0,00
			ACCO-XXX-016	ACCOUPLEMENT ND108C + ND108K43 + R103		MP-E4C4N5	UN	1,00	1,00	0,00	150,18	0,00
			ACCO-XXX-017	ACCOUPLEMENT plateau pneumabloc PV 50 F.12.10		MP-E4C4N5	UN	2,00	2,00	0,00	52,67	0,00
			ACCO-XXX-020	ACCOUPLEMENT FLEXIDENT J20-75 Pour direction pont 1		MP-E04C03	UN	2,00	2,00	0,00	1 150,00	0,00
			ACCO-XXX-021	ACCOUPLEMENT KTR POLYNORM ADR 090 (ann 78sh, moy AR, ann doigts, moy lasq, 6 vis		MP-E4C4N5	UN	1,00	1,00	0,00	505,73	0,00
			ACCO-XXX-022	ACCOUPLEMENT V13.1 PLATEAU COFLEX CV75 F 30.20. COLMANT		MP-E05C03	UN	2,00	2,00	0,00	91,61	0,00
			ACCO-XXX-024	ACCOUPLEMENT Broyeur bicar:		MP-E4C4N4	UN	1,00	1,00	0,00	26,30	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
				KG5.011								
			ACCO-XXX-025	ELEMENT ELASTIQUE POUR ACCOUPLEMENT V 190		MP-E3C2N1	UN	6,00	6,00	0,00	212,19	0,00
			ACCO-XXX-026	Accouplement rotex réf 8672006100 GTA1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 016,00	0,00
			ACCOU-GTA1-001	Replacement parts kit including LRLKN 140 - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 750,00	0,00
			ACCOU-GTA1-002	Replacement parts kit including ZTF 73- Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 550,00	0,00
			ACCR-XXX-001	ACCROCHE FLAMME		MP-E2C2N3	UN	10,00	10,00	0,00	576,00	0,00
			ACCU-XXX-002	ACCUMULATEUR OLAER PLQ 0.7L 330/90		MP-E5C2N3	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			ACTI-XXX-001	ACTIONNEUR WOODWARD TYPE TG13		EMPL-BOI-001	UN	1,00	1,00	0,00	5 105,91	0,00
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ACTI-XXX-003	ACTIONNEUR 1/4 TOUR DBLE EFFET AT200 DA		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
			ADAP-XXX-001	ADAPTATEUR D'E/S DÉCENTRALISÉES PR API		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	1 173,07	0,00
			ALIM-XXX-001	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 12514 TYPE C		MP-E6C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ALIM-XXX-004	ALIMENTATION		MP-E1C1N0	UN	1,00	1,00	0,00	93,10	0,00
			ALIM-XXX-007	ALIMENTATION STABILISEE 24V 24DC 5A		MP-E1C1N0	UN	1,00	1,00	0,00	146,94	0,00
			ALLU-XXX-001	ALLUMEUR ZAO 90M		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	2 223,75	0,00
			ALTER-GTA1-001	Oil ring complete Z-L14-180 - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 400,00	0,00
			ALTER-GTA1-002	Floating labyrinth seal complete DIA 180 mm - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	850,00	0,00
			ALTER-GTA1-003	AG Bolt on baffle complete 14-180 - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 000,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ALTER-GTA1-004	AG Machine seal complete ZF 14-200 2 tlg - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	3 500,00	0,00
			ALTER-GTA1-005	AG Machine seal complete ZF 14-200 2 tlg - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 500,00	0,00
			ALTER-GTA1-006	Floating labyrinth seal complete 180 mm - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 400,00	0,00
			ALTER-GTA1-007	Floating labyrinth seal complete 160 mm - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 000,00	0,00
			ALTER-GTA1-008	AG Bolt on baffle complete 14-180 - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 000,00	0,00
			ALTER-GTA1-009	AG Machine seal complete ZM 14-200 - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	3 500,00	0,00
			ALTER-GTA1-010	Grouding carbon - Alternateur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	6,00	6,00	0,00	155,00	0,00
			AMPO-HAL-006	SPOT CHEMINÉE PAR64 1000W G38		MP-E1C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			AMPO-SOX-002	AMPOULE SODIUM NA-SOX35// A2T-100 PHILIPS		MP-E1C2N6	UN	11,00	11,00	0,00	40,34	0,00
			AMPO-XXX-001	AMPOULE 24V B22 (MAZDA 60W 75 W		MP-E1C2N6	UN	11,00	11,00	0,00	3,19	0,00
			AMPO-XXX-003	AMPOULE 46W B22 230V		MP-E1C3N4	UN	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
			AMPO-XXX-004	AMPOULE RENFORCE BA95 60W E27 230V		MP-E1C3N4	UN	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
			AMPO-XXX-007	AMPOULE S25X221 230V 40 W 260L		MP-E1C2N6	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			AMPO-XXX-011	AMPOULE 24V E27 (MAZDA 60W)		MP-E1C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			AMPO-XXX-017	AMPOULE LINO 38X310 60W		MP-E1C2N6	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
			ANNX-ROT-001	Anneaux rotex pour acc pompe attelée GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	24,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ANTI-XXX-001	ANTI DEVIREUR COUPLEUR W		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	509,92	0,00
			ARBR-XXX-004	ARBRE pour ventilateur de tirage en matiere C35		MF-E03C03	UN	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00
			ARBR-XXX-020	Arbre diam 80 lg 1095 TM cendres		MP-E4C4N4	UN	1,00	1,00	0,00	294,00	0,00
			ARBR-XXX-021	Arbre diam 60 lg 1095 TM cendres		MP-E4C4N4	UN	1,00	1,00	0,00	274,00	0,00
			ARBR-XXX-022	Ligne 3: Arbre de commande canal 3 ; DIA 70X852.4 suivant plan 203/06		MP-E2C1N3	UN	2,00	1,00	-1,00	870,00	-870,00
			ARBR-XXX-023	Ligne 3: Arbre de tension canal 3 ; DIA 70X698 suivant plan 203/3		MP-E2C1N3	UN	2,00	1,00	-1,00	887,00	-887,00
			ARBR-XXX-024	Ligne 3: Arbre de commande canal 2 ; DIA 70X1232.4 suivant plan 203/05		MP-E2C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	790,00	0,00
			ARBR-XXX-025	Ligne 3: Arbre de tension canal 2 ; DIA 70X1078 suivant plan 203/02		MP-E2C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	303,34	0,00
			ARBR-XXX-026	Ligne 3: Arbre de tension canal 1; DIA 70X1030 suivant plan 203/01		MP-E2C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	707,10	0,00
			ARBR-XXX-027	Ligne 3: Arbre de commande canal 1; DIA 70X1184.4 suivant plan 203/04		MP-E2C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	802,30	0,00
			ARRE-URG-001	ARRÊT D'URGENCE CABLE XY2CE1A297 OU CE1A250		MP-E1C2N5	UN	0,00	0,00	0,00	196,07	0,00
			ARRE-URG-002	ARRÊT D'URGENCE XY2CE2A297		MP-E1C2N5	UN	0,00	0,00	0,00	188,39	0,00
			ARRE-URG-003	ARRÊT D'URGENCE XB4BS8445		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00
			ATTA-RAP-001	ATTACHE RAPIDE POUR CHAINE TRIPLE 19.05		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00
			ATTA-RAP-008	MAILLON JONCTION POUR CHAINE TRIPLE 19.05		MP-EMP-BOIT	UN	3,00	3,00	0,00	8,01	0,00
			AXEX-ART-001	AXE D'ARTICULATION DES		MP-E04C02	UN	6,00	6,00	0,00	144,47	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		GRIFFES PLAN 5								
			AXEX-ART-001	AXE D'ARTICULATION DES GRIFFES PLAN 5		MP-E6C2N2	UN	6,00	6,00	0,00	144,47	0,00
			AXEX-BAL-001	AXE BALANCIER DES ZONES 2 ET 4		MP-E4C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	93,90	0,00
			AXEX-BAL-002	AXE BALANCIER TIMON DES ZONES 2 ET 4		MP-E4C3N6	UN	9,00	9,00	0,00	98,86	0,00
			AXEX-BAL-003	AXE BALANCIER DE ZONE		MP-E4C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	270,00	0,00
			AXEX-COM-002	AXE DE COMPACTEUR D45 L300 - TARAUDAGE M16 D'UN COTE, DE L'AUTRE UN CHANFREIN		MP-E4C3N6	UN	4,00	4,00	0,00	48,43	0,00
			AXEX-DYN-001	AXE DYNAMOMÉTRIQUE 3T - 5000-CBHN000015		MP-E06C03	UN	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
			AXEX-DYN-001	AXE DYNAMOMÉTRIQUE 3T - 5000-CBHN000015		MP-E6C3N5	UN	1,00	1,00	0,00	1 200,00	0,00
			AXEX-F 3-001	ARBRE ZONE FOUR 3		MF-E04C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 489,00	0,00
			AXEX-FIX-001	AXE DE FIXATION DES VÉRINS ZONE FOUR 3 D60 LG220 - PLAN 3 - MATIÈRE 42CD4T		MP-E6C2N2	UN	20,00	20,00	0,00	91,00	0,00
			AXEX-FIX-002	AXE DE FIXATION DU VÉRIN SUR POUTRE		MP-E04C03	UN	12,00	12,00	0,00	97,43	0,00
			AXEX-FIX-002	AXE DE FIXATION DU VÉRIN SUR POUTRE		MP-E6C2N2	UN	2,00	2,00	0,00	97,43	0,00
			AXEX-FIX-003	AXE DE FIXATION DU VÉRIN SUR GRIFFE GRAPPIN HRU TYPE 3500 - PLAN N°14		MP-E6C2N2	UN	12,00	12,00	0,00	124,36	0,00
			AXEX-FIX-004	AXE DE FIXATION CHAPE DE VERIN ZONES 1 ET 3 - FOUR 2		MP-E4C3N6	UN	6,00	6,00	0,00	48,75	0,00
			AXEX-FIX-005	AXE DE FIXATION VÉRIN SUR POUTRE		MP-E6C2N2	UN	3,00	3,00	0,00	88,95	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
			AXEX-FIX-006	AXE FIXATION TRAVERSE PLAN 15 - MATIERE 42CE4 PRE TRAITE A 110KG		MP-E6C2N2	UN	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
			AXEX-MOT-002	AXE MOTEUR D60/70 LG1232.4 - MATIERE 42CD4T		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	790,00	0,00
			AXEX-PAL-001	AXE PALOMIER D70 L240 - 25CD4 TRAITÉ		MP-E06C02	UN	7,00	7,00	0,00	188,80	0,00
			AXEX-PAL-003	AXE PALOMIER D70 LG 260 - 25CD4 TRAITÉ		MP-E6C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	245,00	0,00
			AXEX-PON-001	Axe fou D64 X306 (chariot direction) rep 1- Pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	269,00	0,00
			AXEX-PON-002	Axe moteur entraîné D 64 X 374 avec clavette (chariot direction) rep 2- Pont 1		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	432,00	0,00
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	AXEX-PON-003	Axe moteur entraîné D 64 X 594 avec clavette (chariot direction) rep 3- Pont 1		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	514,20	0,00
			AXEX-PON-004	Axe fou D 105X 420 (translation) - Rep 1 pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	545,00	0,00
			AXEX-PON-005	Axe moteur D 105X 640 (translation) - Rep 2 pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	784,00	0,00
			AXEX-TEN-002	AXE TENDEUR D50/60/70 LG1078 - MATIERE 42CD4T		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	790,00	0,00
			AXEX-XXX-001	AXE POUR CHAINE 102 R TYPE R100102		MP-E2C1N1	UN	20,00	20,00	0,00	3,00	0,00
			AXEX-XXX-003	AXE DIAM 50X108		MP-E03C01	UN	49,00	49,00	0,00	120,23	0,00
			AXEX-XXX-003	AXE DIAM 50X108		MP-E2C1N3	UN	7,00	7,00	0,00	120,23	0,00
			AXEX-XXX-005	AXE DIAM 20X50		HANGAR	UN	54,00	54,00	0,00	7,22	0,00
			AXEX-XXX-005	AXE DIAM 20X50		MP-E03C02	UN	200,00	200,00	0,00	7,22	0,00
			AXEX-XXX-008	AXE DIAM 15X153 (POMPE DOSEUSE)		MP-E4C3N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	AXEX-XXX-010	AXE PALONNIER LG 170 SUIVANT PLAN N°16 - MATIERE 42CD4T		MP-E06C02	UN	5,00	5,00	0,00	138,00	0,00
			AXEX-XXX-015	AXE DIAM 50X490		MP-E03C02	UN	6,00	6,00	0,00	74,33	0,00
			AXEX-XXX-015	AXE DIAM 50X490		MP-E4C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	74,33	0,00
			AXEX-XXX-017	AXE D 50 X 108		MP-E4C3N6	UN	5,00	5,00	0,00	132,00	0,00
			AXEX-XXX-018	AXE ROTULE POUSSEUR D80 LG246		MP-E4C3N6	UN	3,00	3,00	0,00	189,07	0,00
			AXEX-XXX-019	AXE BIELLE COMPACTEUR N°2		MP-E4C3N6	UN	2,00	2,00	0,00	240,27	0,00
			AXEX-XXX-020	AXE POUR CHAINE REDLER LIGNE 3 DIAM 25 EN AISI 420		MP-E2C1N3	UN	64,00	64,00	0,00	63,83	0,00
			BAGU-ACI-001	BAGUE ACIER DIAM 100X50,1X35		MP-E03C02	UN	22,00	22,00	0,00	30,69	0,00
			BAGU-ACI-001	BAGUE ACIER DIAM 100X50,1X35		MP-E3C2N7	UN	4,00	4,00	0,00	30,69	0,00
			BAGU-APP-001	BAGUE D'APPUI		MP-E6C2N2	UN	25,00	25,00	0,00	15,86	0,00
			BAGU-ARR-001	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB8/100		MP-E3C3N1	UN	4,00	4,00	0,00	3,17	0,00
			BAGU-ARR-002	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB11.5/100		MP-E3C3N1	UN	7,00	7,00	0,00	2,21	0,00
			BAGU-ARR-003	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB10/140		MP-E3C3N1	UN	6,00	6,00	0,00	3,82	0,00
			BAGU-ARR-004	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB5/140		MP-E3C3N1	UN	16,00	16,00	0,00	2,19	0,00
			BAGU-ARR-005	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB4/120		MP-E4C3N3	UN	6,00	6,00	0,00	3,07	0,00
			BAGU-ARR-006	BAGUE D ARRET PALIER FRB 135/200		MP-E3C3N1	UN	6,00	6,00	0,00	6,23	0,00
			BAGU-ARR-007	BAGUE D ARRET PALIER FRB 9.5/100		MP-E3C3N1	UN	9,00	9,00	0,00	2,94	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
			BAGU-ARR-008	BAGUE D ARRÊT PALIER FRB 4/100		MP-E4C3N3	UN	11,00	11,00	0,00	3,07	0,00
			BAGU-ARR-009	BAGUE D ARRET PALIER FRB 9/90		MP-E3C3N1	UN	7,00	7,00	0,00	3,35	0,00
			BAGU-ARR-010	BAGUE D ARRET PALIER FRB 14/215		MP-E3C3N1	UN	4,00	4,00	0,00	10,17	0,00
			BAGU-ARR-011	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB4/110		MP-E3C3N1	UN	10,00	10,00	0,00	1,80	0,00
			BAGU-ARR-013	BAGUE D'ARRÊT/PALIER FRB12.5/140		MP-E3C3N1	UN	2,00	2,00	0,00	4,37	0,00
			BAGU-ARR-016	BAGUE D'ARRET/PALIER FRB15/250		MP-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00
			BAGU-ART-001	BAGUE ERTALON 6XAU 70X60.5X70		MP-E6C3N5	UN	22,00	22,00	0,00	38,00	0,00
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	BAGU-ART-002	BAGUE ERTALON 6XAU 60X50X35		MP-E2C1N3	UN	8,00	8,00	0,00	15,50	0,00
			BAGU-PON-001	Bague etanche W AS 85X 140 X12 - NBR Pour reducteur de translation - Pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	54,31	0,00
			BAGU-PON-002	Bague etanche W BASF 85X 140 X12 - NBR Pour reducteur de translation - Pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	52,01	0,00
			BAGU-PON-003	Bague etanche W AS 70X 110 X10 - NBR Pour reducteur de direction - Pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	56,79	0,00
			BAGU-PON-004	Bague etanche W AS 70X 110 X8 - NBR Pour reducteur de direction - Pont 1		MP-E06C03	UN	5,00	5,00	0,00	52,96	0,00
			BAGU-XXX-002	BAGUE TEFLON DIAM 90X51X40		MP-E03C01	UN	54,00	54,00	0,00	34,67	0,00
			BAGU-XXX-003	BAGUE R 82 / 70 SH		MP-E6C3N4	UN	3,00	3,00	0,00	10,79	0,00
			BAGU-XXX-004	BAGUE D195 D152 EP48 -		MF-E1C2N2	UN	8,00	8,00	0,00	148,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		GALET FOUR TOURNANT								
			BAGU-XXX-005	BAGUE EN ERTALON 6XAU DIAM 60X50,3X64		MP-E03C01	UN	88,00	88,00	0,00	29,39	0,00
			BAGU-XXX-005	BAGUE EN ERTALON 6XAU DIAM 60X50,3X64		MP-E2C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	29,39	0,00
			BAGU-XXX-006	BAGUE 6XAU DIAM 60X50,5X35		MP-E03C01	UN	12,00	12,00	0,00	23,67	0,00
			BAGU-XXX-006	BAGUE 6XAU DIAM 60X50,5X35		MP-E3C3N1	UN	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00
			BAGU-XXX-007	BAGUE D195 D148 EP48 - GALET FOUR TOURNANT		MF-E1C1N3	UN	4,00	4,00	0,00	168,78	0,00
			BAGU-XXX-008	BAGUE DE TOC D 24/18 X 60 MM		MP-E4C3N3	UN	4,00	4,00	0,00	11,35	0,00
			BAGU-XXX-009	BAGUE BRONZE 56X40,5X26		MP-EMP-BOIT	UN	10,00	10,00	0,00	59,80	0,00
			BAGU-XXX-010	BAGUE METAFRAM Ø52 Ø43 LG60		MP-E4C3N6	UN	4,00	4,00	0,00	148,00	0,00
			BAGU-XXX-012	BAGUE R 11 / 70 SH		MP-E6C3N4	UN	9,00	9,00	0,00	0,30	0,00
			BAGU-XXX-013	BAGUE R 24 / 70 SH		MP-E6C3N4	UN	13,00	13,00	0,00	0,57	0,00
			BAGU-XXX-014	BAGUE R 19 / 70 SH		MP-E5C1N3	UN	100,00	100,00	0,00	0,64	0,00
			BAGU-XXX-015	BAGUE R 13 / 70 SH (JOINT BRIDE DE VERIN)		MP-E6C2N4	UN	101,00	101,00	0,00	2,14	0,00
			BAGU-XXX-017	BAGUE R31 / 70 SH		MP-E6C3N4	UN	4,00	4,00	0,00	0,95	0,00
			BAGU-XXX-023	BAGUE R 38/70 SH		MP-E6C3N4	UN	4,00	4,00	0,00	2,13	0,00
			BAGU-XXX-025	BAGUE BS 27		MP-E5C1N3	UN	14,00	14,00	0,00	0,78	0,00
			BAGU-XXX-026	BAGUE BS 21		MP-E5C1N3	UN	16,00	16,00	0,00	0,75	0,00
			BAGU-XXX-027	BAGUE BS 17		MP-E5C1N3	UN	22,00	22,00	0,00	0,61	0,00
			BAGU-XXX-028	BAGUE MANCHON POUR VIS SOUS SILO BICARBONATE L3		MF-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	321,98	0,00
			BAGU-XXX-029	BAGUE graphites GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	40,00	40,00	0,00	23,00	0,00
			BAGU-XXX-030	BAGUE carbone en 2 partie dia 70 GTA1		GTA1-ARM- MECA	UN	10,00	9,00	-1,00	651,00	-651,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024.

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	BAGU-XXX-031	BAGUE carbone en 3 partie dia 70 GTA1		GTA1-ARM- MECA	UN	22,00	21,00	-1,00	477,00	-477,00
			BAGU-XXX-032	BAGUE carbone en 2 partie dia 35 GTA1		GTA1-ARM- MECA	UN	10,00	9,00	-1,00	482,00	-482,00
			BAGU-XXX-033	BAGUE carbone en 3 partie dia 35 GTA1		GTA1-ARM- MECA	UN	22,00	21,00	-1,00	366,00	-366,00
			BAGU-XXX-034	Bague R 82 / 70 sh (fond couvercle réservoir groupe hydraulique grappin)		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	16,68	0,00
			BALA-XXX-001	BALAIS A12S 16X32X32		MP-E6C3N5	UN	11,00	11,00	0,00	40,74	0,00
			BALA-XXX-002	BALAIS A12S 20X40X40		MP-E6C3N5	UN	2,00	2,00	0,00	127,32	0,00
			BALA-XXX-003	BALAIS TACHY S13 3.1X4.1X12.5		MP-E6C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00
			BALA-XXX-004	BALAI AVEC TRESSE - PUISSANCE		MP-E6C3N3	UN	12,00	12,00	0,00	57,42	0,00
			BALA-XXX-005	BALAIS A12S 16X32X40		MP-E6C3N5	UN	7,00	7,00	0,00	83,24	0,00
			BALA-XXX-006	BALAIS FROTTEUR MC 7703 4.5 x 3 x 13		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00
			BALA-XXX-007	BALAIS B815 12X20X25		MP-E6C3N4	UN	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00
			BALA-XXX-008	CHARBON C080 AVEC PORTE CHARBON		MP-E6C3N5	UN	10,00	10,00	0,00	59,46	0,00
			BAND-XXX-001	BANDE TISSÉE VERRE 40X3 - 30M		MP-E4C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	51,00	0,00
			BARR-GRI-007	BLOC SIMPLE LARG 300 - MATIERE Z40 CrNiSi 27/4 - F3		MF-E3C3N2	UN	44,00	44,00	0,00	194,00	0,00
			BARR-GRI-008	BLOC SIMPLE LARG 300 AVEC PASSAGE D'AIR - MATIERE Z40 CrNiSi 27/4 - F3		MF-E3C3N2	UN	43,00	43,00	0,00	190,00	0,00
			BARR-GRI-009	BLOC A LEVRE LARG 300 - MATIERE Z40 CrNiSi 27/4 - F3		MF-E3C3N3	UN	5,00	5,00	0,00	222,00	0,00
			BARR-GRI-010	BLOC FIN DE GRILLE - MATIERE		MF-E3C3N3	UN	4,00	4,00	0,00	190,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		Z40 CrNiSi 27/4 - F3								
			BARR-GRI-011	Pastille d'obturation pour barreau à lèvres NG et joues SAR3		MF-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
			BARR-GRI-012	Support pour barreau standard largeur 298 mm - mécanique de grille F3		MF-E03C01	UN	20,00	20,00	0,00	38,00	0,00
			BARR-GRI-013	Support de châssis fixe (long) réf 04865 - mécanique de grille F3		MF-E1C1N1	UN	20,00	20,00	0,00	45,00	0,00
			BARR-GRI-014	Palonnier de châssis mobile pour section 180X180 mm Ref 02833 - mécanique de grille F3		MF-E1C1N1	UN	20,00	20,00	0,00	210,00	0,00
			BARR-GRI-015	Palier pour châssis mobile ref 00187 - mécanique de grille F3		MF-E1C1N1	UN	30,00	30,00	0,00	8,70	0,00
			BARR-NEZ-001	BARREAU À NEZ REFROIDI		MF-E1C3N2	UN	45,00	35,00	-10,00	202,00	-2 020,00
			BARR-NEZ-002	FACE AVANT DEMONTABLE POUR BARREAU À NEZ REFROIDI		MF-E1C3N2	UN	5,00	5,00	0,00	47,00	0,00
			BARR-NEZ-003	FACE AVANT DEMONTABLE POUR ANCIEN BARREAU À NEZ REFROIDI		MF-E1C3N2	UN	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
			BARR-XXX-001	barrières de quai		MF-E1C1N1	UN	4,00	4,00	0,00	1 850,00	0,00
			BATT-XXX-002	BATTERIE VAPEUR RECHAUFFEUR D'AIR F2		MF-E01C01	UN	6,00	6,00	0,00	388,00	0,00
			BATT-XXX-003	BATT. LITHIUM 3V PR PROCESSEUR LOGIX5000		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
			BAVE-XXX-001	BAVETTE 60 SH LARGEUR 200 EPAISSEUR 10		MF-E04C01	M	50,00	50,00	0,00	9,00	0,00
			BIEL-XXX-001	BIELLE FOUR 3 ENTRAXE 300 MM MATIERE E36.3		MF-E03C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 121,12	0,00
			BIEL-XXX-002	BIELLE COMPACTEUR FOUR 2		HANGAR	UN	1,00	0,00	-1,00	425,00	-425,00
			BILL-XXX-001	BILLE D'ACIER 3" POUR		MP-E04C01	UN	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		GUIDAGE FOUR M76,20								
			BILL-XXX-001	BILLE D'ACIER 3" POUR GUIDAGE FOUR M76,20		MP-E4C3N6	UN	8,00	8,00	0,00	63,55	0,00
			BLOC-ADD-001	BLOC ADDITIF CONT 1F+1 LA1DN11		MP-E1C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	6,37	0,00
			BLOC-ADD-003	BLOC ADDITIF CONT 2F+2 LA1DN22		MP-E1C3N4	UN	5,00	5,00	0,00	8,19	0,00
			BLOC-ADD-005	BLOC DE CONTACTS ADDITIF 2F FR LADN20		MP-E1C3N4	UN	8,00	8,00	0,00	4,85	0,00
			BLOC-ADD-006	BLOC ADDITIF CONT LAF6Z1		MP-E1C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BLOC-ADD-007	BLOC DE CONTACTS ADDITIF 2F FR LADN31		MP-E08C01	UN	3,00	3,00	0,00	6,32	0,00
			BLOC-ADD-010	BLOC ADDITIF LAD7 SCHLAD7B106		MP-E2C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	4,77	0,00
			BLOC-AUX-001	BLOC AUX. 2 NO 2P T0-T3		MP-E1C2N5	UN	5,00	5,00	0,00	5,92	0,00
			BLOC-CON-001	BLOC CONTACT FRONTAL 1NO 1NF - GVAE11	*		UN	5,00	5,00	0,00	3,69	0,00
			BLOC-CON-002	BLOC CONTACT FRONTAL 4F LADN40		MF-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	7,99	0,00
			BLOC-CON-002	BLOC CONTACT FRONTAL 4F LADN40		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	7,99	0,00
			BLOC-CON-003	Harmony - bloc contact - 1F - ZBE 101		MP-E01C02	UN	5,00	5,00	0,00	1,89	0,00
			BLOC-CON-004	Harmony - bloc contact - 1O - ZBE 102	*		UN	5,00	5,00	0,00	1,89	0,00
			BLOC-RES-001	BLOC DE RÉSISTANCE DE LEVAGE		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	4 080,00	0,00
			BLOC-TEM-001	BLOC CONT T LA3DR2		MP-E1C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	29,38	0,00
			BLOC-TEM-003	BLOC CONTACT TEMPORISE		MP-E1C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	25,92	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		LADT2								
			BLOC-TEM-004	BLOC CONTACT TEMPORISE LADT4		MP-E1C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	31,69	0,00
			BLOC-XXX-001	BLOC 32 SORTIES 24VC TSXDST3292		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	369,41	0,00
			BLOC-XXX-002	BLOC 32 ENTRÉES REGR. TSXDET3242		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	351,32	0,00
			BLOC-XXX-004	BLOC FIXATION REGISTRE AIR COMBURANT		MF-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
			BOBI-ELE-001	BOBINE 220V 50/ LX1D6M7		MP-E1C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	54,52	0,00
			BOBI-ELE-002	BOBINE 24V 50/60 LX1D4B7		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	17,57	0,00
			BOBI-ELE-003	BOBINE 110V 50/ LX1D4F7		MP-E1C1N2	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			BOBI-ELE-005	BOBINE 110V LX6D40110		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			BOBI-ELE-006	BOBINE FF110V LX1FF110		MP-E1C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	37,40	0,00
			BOBI-ELE-008	BOBINE FG110V LX1FG110		MP-E1C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	28,92	0,00
			BOBI-ELE-010	BOBINE ÉLECTRIQUE DANFOSS		MP-E01C02	UN	4,00	4,00	0,00	53,70	0,00
			BOBI-ELE-011	BOBINE 24 VAC 400127-081		MP-E7C2N2	UN	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00
			BOBI-ELE-014	BOBINE FH 220V LX1FH2202		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	41,58	0,00
			BOBI-ELE-015	BOBINE 240 V 400127-091		MP-E1C1N3	UN	6,00	6,00	0,00	23,83	0,00
			BOBI-ELE-016	BOBINE CONT. 220V 50-60HZ T2 \$SIEMENS\$		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			BOBI-ELE-017	BOBINE 100 V		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			BOBI-ELE-018	BOBINE 220V PR		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	75,32	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024.

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		DISTRIBUTEUR D1VW4CNTP70								
			BOBI-ELE-019	BOBINE 24 V DC 430.04166		MP-E1C1N3	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
			BOBI-ELE-022	BOBINE VICKERS 220 V 50 HZ PR DG4V 5 20		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	117,00	0,00
			BOBI-ELE-023	BOBINE 24V 50-60HZ LX1D6B7		MP-E1C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	27,17	0,00
			BOBI-ELE-024	BOBINE JOUVENEL 430.04416		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
			BOBI-ELE-025	BOBINE 220 V 50/60 HZ LX1D2M7		MP-E1C1N2	UN	10,00	10,00	0,00	16,54	0,00
			BOBI-ELE-027	BOBINE 400425.117		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			BOBI-ELE-031	BOBINE LXF.220 A 230VC Pour levage pont 1		MP-E6C2N1	UN	2,00	2,00	0,00	52,26	0,00
			BOBI-MXA-001	BOBINE DE MAINTIEN MXA POUR DISJONCTEUR TGBT		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			BOIT-BIL-001	BOÎTE À BILLE - CHÂSSIS MOBILE - CÔTÉ GAUCHE		MF-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	230,00	0,00
			BOIT-BIL-002	BOÎTE À BILLE - CHÂSSIS MOBILE - CÔTÉ DROIT		MF-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	214,00	0,00
			BOIT-BIL-003	BOÎTE À BILLE - SOUDÉE - CÔTÉ GAUCHE		MF-E01C01	UN	3,00	3,00	0,00	145,00	0,00
			BOIT-BIL-004	BOÎTE À BILLE - SOUDÉE - CÔTÉ DROIT		MF-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	145,00	0,00
			BOIT-COI-001	BOÎTE À COIN POUR CÂBLE D 15 MM		MP-E06C03	UN	6,00	6,00	0,00	181,67	0,00
			BOIT-COI-001	BOÎTE À COIN POUR CÂBLE D 15 MM		MP-E6C3N6	UN	0,00	0,00	0,00	181,67	0,00
			BOIT-ROT-001	BOÎTE À ROTULE COMPACTEUR		MP-E4C3N5	UN	4,00	4,00	0,00	568,00	0,00
			BOIT-XXX-002	BOITIER E 736-3 - 11 BROCHES		MP-E6C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	361,23	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	BOIT-XXX-014	Boîtier de mise en vitesse LG 730 inox 304 (VENTURI)		MF-E03C03	UN	1,00	1,00	0,00	1 035,00	0,00
			BORN-XXX-001	Bornier (36 bornes à vis) pour module automate ControlLogix 1756 "Allen-Bradley" "1756-TBCH/A"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	53,52	0,00
			BORN-XXX-002	Bornier (20 bornes à ressort) pour module automate ControlLogix 1756 "Allen-Bradley" "1756-TBSH/A"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	42,07	0,00
			BORN-XXX-007	BORNIER DE TERRE LA7D3064		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			BORN-XXX-008	BORNIER POUR LR LA7D1064		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			BORN-XXX-011	BORNIER POUR LR LA7D2064		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	12,71	0,00
			BOTL-GAZ-001	BOUTEILLE DE GAZ À 2% O2/N2		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	264,53	0,00
			BOUT-POU-001	BOUTON POUSSOIR XB4BA3351		MP-E1C3N3	UN	4,00	4,00	0,00	5,78	0,00
			BOUX-XXX-001	BOUCHON RP		MF-E02C03	UN	9,00	9,00	0,00	42,00	0,00
			BRAS-BAL-001	BRAS BALANCIER DE ZONE		MB-E01C03	UN	4,00	4,00	0,00	240,00	0,00
			BRAS-XXX-001	BRAS SUPPORT BYGEL EB2-77-922 - ECLATEUR L3		MP-E06C04	UN	3,00	2,00	-1,00	235,00	-235,00
			BRAS-XXX-001	BRAS SUPPORT BYGEL EB2-77-922 - ECLATEUR L3		MP-E7C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	269,00	0,00
			BRID-XXX-002	BRIDE COULISSANTE EN FONTE TYPE BOAC - POUR SONDE TEMPERATURE D21.3		MP-E2C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
			BRID-XXX-006	BRIDES PLEINES DN65 PN100		MF-E02C04	UN	5,00	5,00	0,00	317,00	0,00
			BRID-XXX-007	BRIDES PLEINES DN50 PN100		MF-E02C04	UN	5,00	5,00	0,00	235,00	0,00
			BRID-XXX-008	Bride a collerette DN2" class 300		MB-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	80,75	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	BRID-XXX-016	CONTRE BRIDE DN80 PN100 DEM		MF-E02C04	UN	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
			BRID-XXX-017	CONTRE BRIDE DN 25 PN 160 FS		MF-E02C04	UN	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
			BRIQ-XXX-001	RÉFRACTAIRE MAXIAL 310 FE 12/15		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
			BRIQ-XXX-002	RÉFRACTAIRE MAXIAL 310 FE 11/15		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
			BRIQ-XXX-003	RÉFRACTAIRE MAXIAL 310 FE 10/15		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
			BRIQ-XXX-004	RÉFRACTAIRE MAXIAL 310 FE 9/15		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
			BRIQ-XXX-005	RÉFRACTAIRE ELEKTRA N REPERE 425		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
			BRIQ-XXX-006	RÉFRACTAIRE MAXIAL310 2-150 (250X124X150		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BRIQ-XXX-007	RÉFRACTAIRE MAXIAL 300 C FZ 1173		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
			BRIQ-XXX-008	RÉFRACTAIRE LEGRAL 26/7 2K15 (187X150X64		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00
			BRIQ-XXX-011	RÉFRA SIC CARCIAL 90 MV 2K15 (187X150X64		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BRIQ-XXX-012	RÉFRACTAIRE SIC CARCIAL 90 MV 3FE12		HANGAR	UN	13,00	13,00	0,00	20,80	0,00
			BRIQ-XXX-013	RÉFRACTAIRE SIC CARCIAL 90 MV 3FE11		HANGAR	UN	16,00	16,00	0,00	22,00	0,00
			BRIQ-XXX-014	RÉFRACT. LEGRAL ISOLANTE 26/7 250X124X64		HANGAR	UN	99,00	99,00	0,00	2,90	0,00
			BRIQ-XXX-030	Brique refractaire de Qualité 13.09 dimansion 220X110X60		HANGAR	UN	300,00	300,00	0,00	2,32	0,00
			BRIQ-XXX-030	Brique refractaire de Qualité 13.09		MF-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		dimansion 220X110X60								
			BRIQ-XXX-031	Brique refractaire de Qualité KE 65 230X114X64		HANGAR	UN	2 959,00	2 959,00	0,00	6,71	0,00
			BRIQ-XXX-031	Brique refractaire de Qualité KE 65 230X114X64		MB-E01C03	UN	1 205,00	1 205,00	0,00	6,71	0,00
			BRIQ-XXX-032	Brique refractaire de Qualité PS6 220 X110X60		HANGAR	UN	184,00	184,00	0,00	1,77	0,00
			BRIQ-XXX-032	Brique refractaire de Qualité PS6 220 X110X60		MF-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00
			BRIQ-XXX-033	Brique refractaire de Qualité panneaux isolant EP 70mm Rep 23: Paroi carneau		HANGAR	UN	227,00	227,00	0,00	19,43	0,00
			BRIQ-XXX-033	Brique refractaire de Qualité panneaux isolant EP 70mm Rep 23: Paroi carneau		MF-E01C03	UN	73,00	73,00	0,00	19,43	0,00
			BRIQ-XXX-034	Brique refractaire de Qualité bio EP 25 mm		MF-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00
			BRIQ-XXX-035	Brique refractaire de Qualité SIC repère 7122		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
			BRIQ-XXX-035	Brique refractaire de Qualité SIC repère 7122		MF-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
			BRIQ-XXX-036	Brique refractaire de Qualité KE 65 250X150X64		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00
			BRIQ-XXX-036	Brique refractaire de Qualité KE 65 250X150X64		MB-E01C03	UN	1 220,00	1 220,00	0,00	10,64	0,00
			BRIQ-XXX-037	Dalle refractaire de Qualité KE 65 300X300X64		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00
			BRIQ-XXX-037	Dalle refractaire de Qualité KE 65 300X300X64		MB-E01C03	UN	297,00	297,00	0,00	21,36	0,00
			BRIQ-XXX-038	Brique refractaire de Qualité KE 65 1GG4		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	BRIQ-XXX-038	Brique refractaire de Qualité KE 65 1GG4		MB-E01C03	UN	380,00	380,00	0,00	16,16	0,00
			BRIQ-XXX-039	Brique refractaire de Qualité KE 65 1GG10		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00
			BRIQ-XXX-039	Brique refractaire de Qualité KE 65 1GG10		MB-E01C03	UN	370,00	370,00	0,00	16,16	0,00
			BRIQ-XXX-040	Brique refractaire de Qualité KE 65 1BL76		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	125,41	0,00
			BRIQ-XXX-040	Brique refractaire de Qualité KE 65 1BL76		MF-E01C03	UN	60,00	60,00	0,00	125,41	0,00
			BRIQ-XXX-041	Bloc cimentiers repère 620		HANGAR	UN	144,00	144,00	0,00	13,50	0,00
			BRIQ-XXX-042	Bloc cimentiers repère 320		HANGAR	UN	144,00	144,00	0,00	12,45	0,00
			BRIQ-XXX-043	Bloc cimentiers repère 416		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00
			BRIQ-XXX-043	Bloc cimentiers repère 416		MB-E01C03	UN	424,00	424,00	0,00	12,51	0,00
			BRIQ-XXX-044	Bloc cimentiers repère 316		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00
			BRIQ-XXX-044	Bloc cimentiers repère 316		MF-E01C03	UN	223,00	223,00	0,00	12,47	0,00
			BRIQ-XXX-045	Brique d'ancrages céramique		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00
			BRIQ-XXX-045	Brique d'ancrages céramique		MF-E01C03	UN	105,00	105,00	0,00	29,02	0,00
			BRIQ-XXX-046	Brique refractaire de Qualité SIC repère 7123		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
			BRIQ-XXX-046	Brique refractaire de Qualité SIC repère 7123		MB-E01C03	UN	120,00	120,00	0,00	34,50	0,00
			BRIQ-XXX-047	Brique refractaire de Qualité SIC repère 7124		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
			BRIQ-XXX-047	Brique refractaire de Qualité SIC repère 7124		MF-E01C03	UN	110,00	110,00	0,00	38,50	0,00
			BRIQ-XXX-048	freute refractaire de Qualité bio EP. 6 mm		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00
			BRIQ-XXX-049	Four 3: blocs Iso 422 C85M: Four tournant		MF-E1C1N1	UN	4 156,00	4 156,00	0,00	16,82	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	BRIQ-XXX-050	Four 3: Blocs Iso 322 C85M : four tournant		MF-E1C1N1	UN	120,00	120,00	0,00	23,32	0,00
			BRIQ-XXX-051	Four 3: Plaquettes S41 220x110x30 : Four tournant		MF-E1C1N1	UN	3 410,00	3 410,00	0,00	1,35	0,00
			BRIQ-XXX-052	Four 3: Tuile PRE 785 type ES30 en pas de 90		MF-E1C1N1	UN	660,00	660,00	0,00	17,15	0,00
			BRIQ-XXX-053	Four 3: Tuile ES 34		MF-E1C1N1	UN	450,00	450,00	0,00	6,77	0,00
			BRIQ-XXX-054	Four 3: Ancrage rivet 16X35 en acier doux		MF-E1C1N1	UN	1 300,00	1 300,00	0,00	0,58	0,00
			BRIQ-XXX-055	Four 3: Blocs de rives.		MF-E1C1N1	UN	5,00	5,00	0,00	88,44	0,00
			BRIQ-XXX-056	Four 3: Ancrage pour brique réfractaire de 520mm : Carneau.		MB-E01C03	UN	60,00	60,00	0,00	21,33	0,00
			BROS-XXX-001	brosse de terre 6210 - 40X30 avec support fil laiton et tige M10		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	58,00	0,00
			BUSE-XXX-001	BUSE FLOMAX INOX 310SS		MP-E02C01	UN	3,00	3,00	0,00	1 794,21	0,00
			BUSE-XXX-003	BUSE FULLJET INOX BSPT B1/4HH-SS10		MP-E5C1N1	UN	2,00	2,00	0,00	22,96	0,00
			CABL-AUT-002	Câble de 1m pour module de redondance pour automate ControlLogix "Allen-Bradley" "1757SRC1"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	115,47	0,00
			CABL-ELE-001	CÂBLE TRA 24G2.5 PA 302078 - PONT 1		MB-E01C01	M	0,00	0,00	0,00	34,07	0,00
			CABL-ELE-001	CÂBLE TRA 24G2.5 PA 302078 - PONT 1		MF-E01C01	M	0,00	0,00	0,00	34,07	0,00
			CABL-ELE-002	CÂBLE TRA 19G2.5 + 5g1.5 - RXP-D - PONT 2		MF-E01C01	M	68,00	68,00	0,00	83,46	0,00
			CABL-LIA-001	Câble de liaison série pour PLC 500 "Allen Bradley" "1747-CP3"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CABL-LIA-002	Câble de liaison série pour Panel View "Allen-Bradley" "2711-NC13"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CABL-THE-001	CABLE - Pour thermocouple type S		MP-E2C3N3	M	1,00	1,00	0,00	275,22	0,00
			CABL-VIB-006	RALLONGE DE CABLE POUR CAPTEUR VIBRATION - GTA1		MF-E01C01	PCE	2,00	2,00	0,00	470,00	0,00
			CABL-XXX-001	CÂBLE CASAR/30M/TOURNÉ À DROITE/M18		MB-E01C03	UN	2,00	2,00	0,00	769,50	0,00
			CABL-XXX-002	CÂBLE CASAR/30M/TOURNÉ À GAUCHE/M18		MF-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	860,00	0,00
			CABL-XXX-003	CÂBLE CASAR/52,70 M/TOURNÉ À DROITE/M15		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	860,00	0,00
			CABL-XXX-004	CÂBLE CASAR/52,70 M/TOURNÉ À GAUCHE/M15		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	860,00	0,00
			CABL-XXX-009	CÂBLE MANCHETTE PSR - 3.8MT - 2936010100		MF-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	791,00	0,00
			CABL-XXX-010	CÂBLE MANCHETTE CENDRE - 4.9MT - 4202000370		MF-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
			CABL-XXX-013	CÂBLE ET CONNECTEUR POUR GRILLE FOUR 3		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	119,55	0,00
			CAIS-XXX-001	CAISSON EXTÉRIEUR 260 MM IP66		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	110,79	0,00
			CALC-DEB-001	CALCULATEUR DEBIT FP-3011-1-0		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CALC-DEB-002	CALCULATEUR DEBIT FP-3011N-1-1		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CALE-XXX-001	CALE DE 6 MM		MF-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
			CALE-XXX-002	CALE DE 9 MM		MF-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00
			CANO-XXX-001	CANON HURRICANE RC TELECOMMANDE		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	4 950,00	0,00
			CAPO-XXX-001	CAPOT DE VENTILATEUR POUR TYPE 63 4 Trous		MP-E4C3N6	UN	5,00	5,00	0,00	35,50	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CAPO-XXX-002	CAPOT DE VENTILATEUR POUR R73DT80L4		MP-E4C3N6	UN	6,00	6,00	0,00	48,07	0,00
			CAPO-XXX-004	CAPOT DE VENTILATEUR M2AA132		MP-E2C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	72,00	0,00
			CAPO-XXX-005	CAPOT DE VENTILATEUR FLSC 100 (220mm de long sur 90 mm de haut		MP-E4C3N6	UN	4,00	4,00	0,00	85,50	0,00
			CAPT-POS-001	NU - MOD DE RECOPIE POS2-3-4-5-6-7-8-11 P		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	275,44	0,00
			CAPT-PRE-001	CAPTEUR DE PRESSION CERABAR T PMP131		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	149,94	0,00
			CAPT-PRE-002	CAPTEUR DE PRESSION VEGABAR 52 - MAYFRAN		MP-E1C3N6	UN	0,00	0,00	0,00	653,02	0,00
			CAPT-PRE-003	CAPTEUR DE PRESSION CERABAR T PMP131-A1B01AIT		MP-E2C3N2	UN	0,00	0,00	0,00	149,94	0,00
			CAPT-PRE-004	CAPTEUR DE PRESSION CERABAR T PMC131		MF-E03C02	UN	2,00	2,00	0,00	135,29	0,00
			CAPT-PRE-005	CAPTEUR DE PRESSION VEGABAR 82 - REDLER		*	UN	4,00	4,00	0,00	329,26	0,00
			CAPT-PRE-008	CAPTEUR DE PRESSION OPTIBAR DP 7060 C		MF-E03C02	UN	1,00	1,00	0,00	658,60	0,00
			CAPT-PRE-009	CAPTEUR DE PRESSION SIEMENS SITRANS P320 0-60 BARS POUR GTA 1.		GTA1-ARM- ELEC	UN	1,00	1,00	0,00	950,92	0,00
			CAPT-PRE-010	CAPTEUR DE PRESSION VEGABAR 81 4 ... 20 mA/ HARTCapteur de pression avec séparateur		*	UN	1,00	1,00	0,00	520,29	0,00
			CAPT-VIB-001	CAPTEUR DE VIBRATION QD-1051 - GTA1		MF-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	1 590,00	0,00
			CAPT-VIB-002	CAPTEUR DE VIBRATION DS - 1051/03/105/010/1/9 - GTA1		MF-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	875,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CAPT-XXX-001	CAPTEUR APPEEL POUR PONT PR1570 - DE3ABC		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	415,33	0,00
			CARD-XXX-001	MACHOIRE ET CROISILLON DE CARDAN AVEC ROULEMENTS ET CIRCLIPS - PONT ROULANT		MP-E6C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	231,00	0,00
			CART-ALI-002	Carte d'alimentation 5VDC et 24VDC pour automate SFX+ "AR SEFRAM" "ALIM"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CART-AUT-001	CARTE AUTOMATE		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	809,75	0,00
			CART-AUT-002	NU - CARTE AUTOMATE		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	693,34	0,00
			CART-AUT-003	Module de 8 sorties TOR pour automate "ICP DAS" "I-8064W-G CR" pour préleveur de dioxine L2/L3 Tecora		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	390,00	0,00
			CART-AUT-004	NU - CARTE AUTOMATE		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	693,34	0,00
			CART-AUT-005	Module interface pour entrées/sorties analogique avec résistance 250 ohm et fusible rapide "Allen-Bradley" "1771-RTP3"		BUREAU ARM. 1	UN	2,00	2,00	0,00	219,32	0,00
			CART-AUT-006	NU - CARTE INPUT ANA		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CART-AUT-007	NU - CARTE OUTPUT DC		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	2 031,72	0,00
			CART-AUT-009	NU - CARTE AUTOMATE MODULE ANALOGIQUE SÉRIE N - 1771-NOC		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	1 601,00	0,00
			CART-AUT-010	CARTE AUTOMATE DE SORTIE PONT OM N°2 - ABE7 R16S210		MP-E6C3N5	UN	3,00	3,00	0,00	71,73	0,00
			CART-AUT-013	NU - CARTE 1785-BEM AB-AUT SÉRIE B		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	785,11	0,00
			CART-AUT-014	NU - CARTE 1785-BCM AB-AUT SÉRIE C		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	910,12	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
			CART-AUT-015	NU - CARTE 1747-L541 PROCESSEUR SLC5/04		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	1 002,80	0,00
			CART-AUT-016	NU - CARTE 1746-P2 ALIMENTATION PRIMAIRE 120/		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00
			CART-AUT-017	NU - CARTE 1746-NIO41 MODULE MIXTE 2 E(V/A)		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	538,20	0,00
			CART-AUT-019	Pc. Siemens PLC complete article no: 286800-0378		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	3 900,00	0,00
			CART-AUT-020	Touch panel, article no° 286800-0379. Dublix		MP-E05C02	UN	1,00	1,00	0,00	2 800,00	0,00
			CART-AUT-021	Machinery drive article no: 286800-0380 Dublix		MP-E05C02	UN	1,00	1,00	0,00	840,00	0,00
			CART-AUT-022	Swivel inlet 1 inch, 61.0mm, article no: 286300-0009		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	430,00	0,00
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CART-AUT-023	carte Allen-Bradley analog output, 10V et 4/20mA, 4 points.Référence : 1756-OF4 version A		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	1 066,97	0,00
			CART-PON-001	Carte MASTER-K 103454/2 EBX F.C. pour lecteur de badge pont basculé		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	1 537,00	0,00
			CART-REG-001	Carte régulation UHT4 pour électrofiltre		MP-E1C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	3 879,07	0,00
			CART-REG-002	CARTE VW3 G46101 ADDITIF VISU RÉGLAGE		MP-E1C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	53,25	0,00
			CART-SOR-001	Module de 8 sorties TOR pour automate SFX+ "AR SEFRAM" "SAC1C"		BUREAU ARM. 1	UN	3,00	3,00	0,00	257,64	0,00
			CART-XXX-002	Carte CONT.rec J44 pour TGS "Techniphone" "CONT.rec J44"		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
			CART-XXX-004	CARTE SIGREC TGSII		MP-E1C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	350,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CART-XXX-005	Carte INTREC J52 pour TGS "Techniphone" "INTREC J52"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	350,00	0,00
			CART-XXX-006	Carte mère microprocesseur SFX+ avec écran "AR SEFRAM" "SFX_UC-99/12-V4"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CART-XXX-007	Carte SIG.rec J48 pour TGS "Techniphone" "INTREC J52"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	350,00	0,00
			CART-XXX-008	CARTE VW3A16201		MP-E1C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	70,21	0,00
			CART-XXX-009	CARTE ANDREA POUR PORTIQUE SAPHYMO		MP-E1C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	567,00	0,00
			CART-XXX-010	Module 32 sorties TOR pour automate ControlLogix 12/24V DC "Allen-Bradley" "1756-OB32"		BUREAU ARM. 1	UN	2,00	2,00	0,00	402,00	0,00
			CART-XXX-011	Module 32 entrées TOR pour automate ControlLogix 12/31,2V DC "Allen-Bradley" "1756-IB32"		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	280,00	0,00
			CART-XXX-013	Cartouche échangeur cationique bouteille d'un litre plein pour dispositif Catcon		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
			CART-XXX-016	CARTE ENTREE IO 4E ANA ROCKWELL UNITE UREE		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	295,20	0,00
			CART-XXX-017	CARTE PID POUR HYDRAULIQUE GRILLE FOUR 3		MP-E5C2N5	UN	0,00	0,00	0,00	1 186,16	0,00
			CHA3-POT-001	POT DE GRENAILLAGE SURCHAUFFEURS CHAUDIERE 3		MF-E03C01	UN	4,00	4,00	0,00	592,00	0,00
			CHAI-XXX-001	CHAÎNE 05B-1		MP-E4C4N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CHAI-XXX-002	CHAÎNE DE 19,05 SIMPLE - 12B1		MP-E4C4N4	M	21,00	21,00	0,00	8,72	0,00
			CHAI-XXX-003	CHAÎNE 2 MAILLES DN35 PAS 175X52.5		MP-E4C4N4	UN	2,00	2,00	0,00	270,00	0,00
			CHAI-XXX-004	CHAÎNE BS SIMPLE 16B-1-25,45		MP-E4C4N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CHAI-XXX-005	CHAÎNE TRIPLE BS 19,05		MP-E05C03	M	5,00	5,00	0,00	75,44	0,00
			CHAI-XXX-006	CHAÎNE DOUBLE BS 19,05		MP-E4C4N4	M	6,00	6,00	0,00	15,16	0,00
			CHAI-XXX-008	CHAÎNE TM102 - RENFORCEE - REPERE 831 - AXE D14MM		MF-E02C03	M	50,00	50,00	0,00	3,00	0,00
			CHAI-XXX-009	CHAÎNE 08B	*		UN	7,00	7,00	0,00	49,40	0,00
			CHAI-XXX-011	CHAÎNE 32B1-B SIMPLE 50.8 SEDIS 22T POUR ÉLÉVATEUR		MP-E08C01	UN	5,00	5,00	0,00	218,00	0,00
			CHAP-VER-001	CHAPE POUR VÉRIN DES ZONES 1 ET 2		MF-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
			CHAP-VER-002	CHAPE POUR VÉRIN DE GRAPPIN D35 PAS 1.5/D68		MP-E6C3N2	UN	3,00	3,00	0,00	208,00	0,00
			CHAR-XXX-001	CHARBON de mise à la masse rotor alternateur du GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	55,00	0,00
			CIRC-XXX-001	CIRCUIT BATY		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	543,63	0,00
			CIRC-XXX-002	CIRCUIT C.R.I. IMPRIMÉ CRI101		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	556,74	0,00
			CIRX-CLI-003	CIRCLIPS PR POMPE HEGA3205		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	8,30	0,00
			CIRX-CLI-007	CIRCLIPS 479.162		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,80	0,00
			CIRX-CLI-014	CIRCLIPS I26		MP-E6C3N3	UN	8,00	8,00	0,00	0,94	0,00
			CIRX-CLI-022	CIRCLIPS I 25		MP-E6C3N3	UN	4,00	4,00	0,00	0,80	0,00
			CIRX-CLI-023	CIRCLIPS EXTÉRIEUR D70		MP-E4C4N6	UN	2,00	2,00	0,00	3,19	0,00
			CIRX-CLI-024	CIRCLIPS pour VFR GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	48,50	0,00
			CIRX-CLI-025	CIRCLIPS INOX DIAM 25 POUR CHAINE REDLER LIGNE 3		MP-E2C1N3	UN	50,00	50,00	0,00	1,30	0,00
			CLAP-XXX-004	KIT CLAPET ANTI RETOUR AJR 6219 0668 00		MP-E7C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	109,36	0,00
			CLAP-XXX-005	KIT CLAPET ANTI RETOUR HUILE 6219 0669 00		MP-E7C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	189,64	0,00
			CLAP-XXX-006	CLAPET ANTI RETOUR PILOTE DOUBLE C8		MP-E6C3N7	UN	2,00	2,00	0,00	540,95	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CLAP-XXX-007	CLAPET SCHROEDER - POMPE ALIM F2 - SSV 10 50 63 50 50 25 0-1		MF-E03C01	UN	3,00	3,00	0,00	2 560,62	0,00
			CLAP-XXX-008	CLAPET 717101 DN65 PN100		MP-E3C3N1	UN	1,00	1,00	0,00	765,29	0,00
			CLAP-XXX-009	CLAPET 717101 DN80 PN100		MP-E2C3N1	UN	3,00	3,00	0,00	396,36	0,00
			CLAP-XXX-011	CLAPET TYPE SANDWICH DN100		MP-E5C3N1	UN	1,00	1,00	0,00	157,08	0,00
			CLAP-XXX-012	CLAPET INOX ASPIRATION		MP-E2C3N1	UN	2,00	2,00	0,00	172,76	0,00
			CLAP-XXX-013	CLAPET INOX REFOULEMENT		MP-E2C3N1	UN	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00
			CLAP-XXX-014	CLAPET DE REGULATION POUR GRAPPIN		MP-E6C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	887,50	0,00
			CLAP-XXX-016	CLAP NON RET BATTANT ARTIC PN100 DN100		HANGAR	UN	1,00	1,00	0,00	2 282,67	0,00
			CLAV-PON-001	Clavette DIN 6885 10X8X25		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	2,50	0,00
			CLCT-XXX-002	COLLECTEUR REFRACTAIRE CARBURE SILICIUM FOUR 3		HANGAR	M	1,00	1,00	0,00	312,00	0,00
			CLCT-XXX-002	COLLECTEUR REFRACTAIRE CARBURE SILICIUM FOUR 3		MP-E01C01	M	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
			CODE-DUB-001	Codeur pour nettoyage humide Dublix		MP-E05C03	UN	1,00	1,00	0,00	792,00	0,00
			CODE-DUB-002	Codeur pour nettoyage humide Dublix Partie tambour		MP-E05C03	UN	3,00	3,00	0,00	653,67	0,00
			CODE-XXX-001	CODEUR POUR MECANIQUE DE GRILLE FOUR 3		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	492,31	0,00
			COFF-CDE-001	COFFRET DE COMMANDE L390		MP-E1C1N1	UN	3,00	3,00	0,00	640,00	0,00
			COFF-XXX-002	COFFRET ÉLECTRONIQUE CRANE BOY 85-230VAC		MP-E6C3N7	UN	2,00	2,00	0,00	672,00	0,00
			COMB-XXX-001	COMBINATEUR XKBA1133CA		MP-E06C03	UN	0,00	0,00	0,00	613,74	0,00
			COMB-XXX-001	COMBINATEUR		MP-E6C3N5	UN	7,00	7,00	0,00	613,74	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		XKBA1133CA								
			COMM-MGN-001	COMMUTATEUR MAGNETIQUE IGEMA M510-1-60		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	328,00	0,00
			COMP-EAU-003	COMPT. EAU VOLUM. À PISTON ROTATIF VEGA		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			COMP-XXX-001	COMPRESSEUR GA30 10B-400V+N		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	12 260,00	0,00
			CONE-XXX-001	CONE DE TRANSLATION PONT ROULANT D125 L100		MP-E6C2N2	UN	2,00	1,00	-1,00	255,45	-255,45
			CONE-XXX-002	CONÉ DE PROTECTION DE L'INDICATEUR DE NIVEAU MANCHETTE PSR		MF-E03C02	UN	1,00	1,00	0,00	1 214,00	0,00
			CONT-AUX-002	CONTACT AUXILIAIRE NF SIEMENS 10AV 240V 3RH1921 - 1CA10		MP-E1C2N5	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-AUX-005	CONTACT AUXILIAIRE 40 VIS		MP-E1C2N3	UN	5,00	5,00	0,00	6,64	0,00
			CONT-INV-001	CONTACT INVERSEUR 25A110V50 LC2D2501F7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-INV-002	CONTACT INVERSEUR 110V LC1F185		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	197,04	0,00
			CONT-INV-006	CONTACTEUR INVERSEUR 32A 1F 1O 24V CC LC2D32BD 15KW		MP-E1C2N4	UN	3,00	3,00	0,00	152,82	0,00
			CONT-INV-007	CONTACTEUR INVERSEUR 38A 1F 1O 24V CC LC2D38BD		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	156,84	0,00
			CONT-INV-008	CONTACTEUR INVERSEUR 38A 1F 1O 24V AC SCHLC2D38B7		MP-E1C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	91,26	0,00
			CONT-NIV-003	CONTRÔLEUR DE NIVEAU À MEMBRANE A100		MP-E1C1N5	UN	2,00	2,00	0,00	125,00	0,00
			CONT-XXX-001	CONTACTEUR 9A 1F 24V LC1D09BD		MP-E1C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	12,40	0,00
			CONT-XXX-002	CONTACTEUR AUX. 24V 50/60		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	40,18	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		CAD50B7								
			CONT-XXX-004	CONTACTEUR 25A 1O 1F 110V LC1D2501F7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	25,66	0,00
			CONT-XXX-005	CONTACTEUR DE PERCEUSE A COLONNE		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-006	CONTACTEUR 220 V LC1D25P7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-009	CONTACTEUR AUX. 24V CA2DN22B7		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00
			CONT-XXX-011	CONTACTEUR EVERLINK 3P AC 50A LC1D50AP7		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00
			CONT-XXX-013	CONT. 80A 1O+1F 230V LC1D80P7		MP-E1C2N4	UN	3,00	3,00	0,00	97,65	0,00
			CONT-XXX-016	CONTACTEUR AUX 220V CA2DK122M		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-018	CONTACTEUR 24 V 7,5KW LC1D18BD		MP-E1C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	36,50	0,00
			CONT-XXX-019	CONTACTEUR 40A 1O+1F 230V LC1D40P7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-022	CONT 32A 1O+1F 24V CC LC1D32BD 15KW		MP-E1C2N4	UN	4,00	4,00	0,00	57,26	0,00
			CONT-XXX-023	CONTACTEUR 265A LC1F265		MP-E1C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-024	CONTACTEUR 115A LC1F115		MP-E1C2N4	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-025	CONTACTEUR 9A 1F 24V LP1D0910BD		MP-E1C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	50,61	0,00
			CONT-XXX-026	CONTACTEUR LC1D1115 230VAC 55KW		MP-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	131,10	0,00
			CONT-XXX-028	CONTACTEUR AUX 4F VIS 48V CA2KN40E7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	16,03	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CONT-XXX-029	CONTACTEUR AUXILLIAIRE 220V CA2DN22M7		MP-E1C2N4	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-032	CONTACTEUR 115A 4P 22 LC1F1154M5		MP-E1C2N4	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-035	CONT. 38A 1O+1F 24V CC LC1D38BD		MP-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	66,04	0,00
			CONT-XXX-037	CONTACT NIVEAU À FLOTTEUR XL1AC12		MP-E7C1N7	UN	7,00	7,00	0,00	299,34	0,00
			CONT-XXX-039	CONTACTEUR AUXILLIAIRE 110V CA2DN1319F		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONT-XXX-040	CONT. 40A 1O+1F 400V LC1D4011Q7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	64,75	0,00
			CONT-XXX-041	CONT. AUX. 220V CAD32M7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	22,02	0,00
			CONT-XXX-042	Cont 12A 1F 1O 24V LC1D12BD		MP-E1C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	23,21	0,00
			CONT-XXX-048	CONTACTEUR AUX. 230 V CAD32P7		MP-E1C2N4	UN	3,00	3,00	0,00	15,28	0,00
			CONT-XXX-051	CONT. 25A 1F 48V LC1D25E7 11KW		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	42,69	0,00
			CONT-XXX-052	CONTACTEUR 24V LC1D32B7		MP-E1C2N4	UN	4,00	4,00	0,00	41,26	0,00
			CONT-XXX-060	CONTACTEUR 50A 1F 1O 230V LC1D50AP7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	48,12	0,00
			CONT-XXX-068	CONTACTEUR SCHLC1F150 pour levage pont 1		MP-E6C2N1	UN	0,00	0,00	0,00	163,33	0,00
			CONT-XXX-069	LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V		MP-E01C02	UN	6,00	6,00	0,00	14,40	0,00
			CONT-XXX-080	Tesys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 25 A - 24 V DC bobina		MP-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	43,07	0,00
			CONV-FRE-001	CONVERTISSEUR FRÉQ.		MP-E6C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	584,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		ATV66D12N4 7.5 KW								
			CONV-FRE-003	DIGIDRIVE 400/480V SE 2.5T 6.4A 1.5KW		MP-E1C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONV-FRE-004	CONVERTISSEUR FRÉQ. ATV61HD22N4 22KW		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 059,23	0,00
			CONV-FRE-005	CONVERTISSEUR FRÉQUENCE ATV16 4KW		MP-E6C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	428,00	0,00
			CONV-FRE-006	CONVERTISSEUR FRÉQUENCE ATV31 0.75KW 500V - ATV31C075N4		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	442,79	0,00
			CONV-FRE-007	CONVERTISSEUR FRÉQUENCE ATV18 5KW		MP-E1C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	547,76	0,00
			CONV-FRE-008	CONVERTISSEUR FRÉQ. ATV66 37KW		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	1 800,10	0,00
			CONV-FRE-010	CONVERTISSEUR FRÉQUENCE ATV16 2,2 KW		MP-E1C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	263,50	0,00
			CONV-FRE-012	CONVERTISSEUR FRÉQ. ATV61HU30N4 3KW		MP-E1C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CONV-FRE-017	CONVERTISSEUR FRÉQUENCE ATV31 C075N4 500V 2,2 KW		MP-E1C3N1	UN	2,00	2,00	0,00	472,55	0,00
			CONV-FRE-020	CONVERTISSEUR FRÉQUENCE ATV31 240V 0.75		MP-E1C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	236,64	0,00
			CONV-FRE-021	CONVERTISSEUR FRÉQ. ATV61HU55N4 5.5KW		MP-E1C3N1	UN	2,00	2,00	0,00	892,66	0,00
			CONV-XXX-001	CONVERTISSEUR RKS-4		MP-E2C3N2	UN	0,00	0,00	0,00	558,73	0,00
			CONV-XXX-002	CONVERTISSEUR SFERE ALIM 220 VAC		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	282,03	0,00
			CONV-XXX-003	CONVERTISSEUR UNIVERSEL PROGRAMMABLE		MP-E2C3N3	UN	5,00	5,00	0,00	306,42	0,00
			CONV-XXX-006	CONVERT. DE SEUIL ÉLECTRONIQUE TYPE ADI		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	259,16	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	CONV-XXX-007	CONVERTISSEUR EP TYPE TEIP11		MP-E1C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	439,05	0,00
			CONV-XXX-008	CONVERTISSEUR DE TEMPÉRATURE TS102		MP-E1C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	215,28	0,00
			CONV-XXX-009	CONVERT. VICKERS 4-20 MA EMM AMP 702 K20		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	271,00	0,00
			CONV-XXX-011	CONVERTISSEUR NUMERIQUE UNIVERSEL CNL35L / A / R3		MP-E2C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
			CONV-XXX-012	CONVERTISSEUR ANA ISOLE 24VDC - SCHRMCA61BD		MP-E1C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	81,60	0,00
			CONV-XXX-013	CONVERTISSEUR MECANIQUE DE GRILLE FOUR 3		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	136,93	0,00
			COQU-XXX-001	NU - COQUILLE PROTECTION ÉP 4 1"1/4-L260		MF-E02C04	UN	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00
			COQU-XXX-002	NU - COQUILLE PROTECTION TUBE SURC CONV F3 - 1"1/2 (DN40-L600-EP4)		MF-E02C04	UN	100,00	100,00	0,00	14,49	0,00
			COQU-XXX-003	NU - COQUILLE PROTECTION CHAUDIÈRE 2 PLAN 2061		MF-E02C03	UN	26,00	26,00	0,00	21,60	0,00
			COQU-XXX-004	NU - COQUILLE DE PROTECTION 3" (DN80-L1200-EP4) - CHAUDIERE 2		MF-E02C03	UN	100,00	100,00	0,00	48,40	0,00
			COQU-XXX-006	L3 - COQUILLE DE PROTECTION FER U CHAUDIERE 3		MF-E02C03	UN	63,00	63,00	0,00	138,48	0,00
			COQU-XXX-007	NU - SUR-COQUILLE SURC CONV F3 - 2" (DN50-L600-EP4)		MF-E02C03	UN	27,00	27,00	0,00	24,49	0,00
			COQU-XXX-007	NU - SUR-COQUILLE SURC CONV F3 - 2" (DN50-L600-EP4)		MF-E02C04	UN	224,00	224,00	0,00	24,49	0,00
			COQU-XXX-009	NU - SUR-COQUILLE SURC CONV F3 EN INOX - 2" (DN50-L600-EP4)		MF-E02C03	UN	118,00	118,00	0,00	134,94	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024.

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	COQU-XXX-010	L3 - COQUILLE DE PROTECTION Inox Surchauffeur CHAUDIERE 3		MF-E02C03	UN	82,00	82,00	0,00	167,20	0,00
			COQU-XXX-011	L3 - Etrier support surchauffeur M20+Ecrous Inox Surchauffeur CHAUDIERE 3		MF-E1C1N1	UN	23,00	23,00	0,00	59,15	0,00
			CORD-XXX-001	CORDE NITRILE DIAMÈTRE 7		MP-E4C4N6	M	1,00	1,00	0,00	5,95	0,00
			CORD-XXX-002	CORDE torique viton DIAMÈTRE 7 - GTA 1		GTA1-ARM- MECA	M	7,00	7,00	0,00	17,00	0,00
			CORD-XXX-003	CORDE torique viton DIAMÈTRE 4 - GTA 1		GTA1-ARM- MECA	M	2,00	2,00	0,00	9,00	0,00
			CORP-XXX-009	CORPS VANNE STRATA K600		MP-E5C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	282,75	0,00
			COUD-XXX-002	coude 90° Ø50 ep2mm inox304 R 500mm (conduite charbon actif)		MF-E01C03	UN	3,00	3,00	0,00	215,00	0,00
			COUP-XXX-001	COUPELLE SOUPAPE SORTIE TURBINE		MP-E4C4N2	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			COUP-XXX-002	COUPLEUR W KIT RECHANGE SANS MOTEUR SANS ANTIDEVIREUR.SANS MOYEU REGLAGE C=0.3		MP-E6C3N4	UN	2,00	2,00	0,00	1 276,00	0,00
			COUR-CRA-009	COURROIE CRANTÉE XPA 3150		MP-EMP-COUR	UN	5,00	5,00	0,00	20,35	0,00
			COUR-CRA-014	COURROIE CRANTÉE XPA 1500		MP-EMP-COUR	UN	2,00	2,00	0,00	5,53	0,00
			COUR-CRA-016	COURROIE CRANTÉE SPB 2120 MN		MP-EMP-COUR	UN	1,00	1,00	0,00	8,87	0,00
			COUR-CRA-017	COURROIE SPA 2500		MP-EMP-COUR	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			COUR-CRA-018	COURROIE SPB 2500		MP-EMP-COUR	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			COUR-CRA-019	COURROIE CRANTÉE 4326 14MGT POUR AEROCONDENSEUR GTA1		MP-EMP-COUR	UN	3,00	3,00	0,00	253,71	0,00
			COUR-CRA-020	COURROIE CRANTÉE XPZ 1600		MP-EMP-COUR	UN	16,00	16,00	0,00	4,37	0,00
			COUR-SUR-001	COURROIE SPZ 1800		MP-EMP-COUR	UN	2,00	2,00	0,00	98,62	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de creation	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	COUR-XXX-001	COURROIE SPA 3150		MP-EMP-COUR	UN	4,00	4,00	0,00	21,33	0,00
			COUR-XXX-002	COURROIE TEXROPE SPA 1750		MP-EMP-COUR	UN	2,00	2,00	0,00	9,28	0,00
			COUR-XXX-003	COURROIE CRANTEE XPA 1250		MP-EMP-COUR	UN	2,00	2,00	0,00	8,14	0,00
			COUR-XXX-004	COURROIE CRANTEE XPA 1550		MP-EMP-COUR	UN	15,00	15,00	0,00	9,60	0,00
			COUR-XXX-005	COURROIE SPA 2732		MP-EMP-COUR	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			COUR-XXX-006	COURROIE XPA 1550/3		MP-EMP-COUR	UN	2,00	2,00	0,00	9,56	0,00
			COUR-XXX-007	COURROIE SPA 1457		MP-EMP-COUR	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			COUR-XXX-008	COURROIE 1637		MP-EMP-COUR	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			COUR-XXX-009	COURROIE SPZ 3150		MP-EMP-COUR	UN	9,00	9,00	0,00	13,00	0,00
			COUR-XXX-010	COURROIE SPA2032		MP-EMP-COUR	UN	4,00	4,00	0,00	10,74	0,00
			COUR-XXX-011	COURROIE SPA 1632 (Air 4)		MP-EMP-COUR	UN	10,00	10,00	0,00	16,03	0,00
			COUR-XXX-013	COURROIE CRANTEE 240H100		MP-EMP-COUR	UN	1,00	1,00	0,00	8,35	0,00
			COUR-XXX-014	COURROIE XPB 2120		MP-EMP-COUR	UN	7,00	7,00	0,00	19,12	0,00
			COUR-XXX-016	COURROIE SPA4000		MP-EMP-COUR	UN	1,00	1,00	0,00	17,01	0,00
			COUR-XXX-018	COURROIE SPZ 1220		MP-EMP-COUR	UN	5,00	5,00	0,00	2,89	0,00
			COUR-XXX-019	COURROIE SPA 2120		MP-EMP-COUR	UN	10,00	10,00	0,00	10,12	0,00
			COUR-XXX-024	COURROIE SPA 2120		MP-EMP-COUR	UN	16,00	16,00	0,00	10,33	0,00
			COUR-XXX-028	COURROIE SPB 3350		MP-EMP-COUR	UN	1,00	1,00	0,00	34,09	0,00
			COUR-XXX-029	COURROIE SPB 4000		MP-EMP-COUR	UN	8,00	8,00	0,00	30,30	0,00
			COUR-XXX-030	COURROIE XPA1462 (air secondaire)		MP-EMP-COUR	UN	4,00	4,00	0,00	11,81	0,00
			COUS-XXX-001	1/2 COUSSINET D80/60 X 120 MM Echappement GTA1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	2 275,00	0,00
			COUS-XXX-007	Turbine 1 jeu de coussinets - 10001092		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			COUS-XXX-008	Turbine 1 jeu de coussinets à butée intégrée - 10000488		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	COUS-XXX-009	Turbine 1 jeu de coussinets haute et basse vitesse - 10010416		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			COUS-XXX-010	Turbine 1 jeu de coussinets interchangeable - *****		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			COUT-XXX-001	2K400 COUTEAU BROYEUR		MP-E2C3N3	UN	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00
			COUV-XXX-001	COUVERCLE PVC ARMATURE FILTRE DEMINEE POUR NW50/62/75		MP-E5C3N4	UN	6,00	6,00	0,00	7,87	0,00
			COUV-XXX-002	COUVERCLE DE FILTRE APRES POMPES REFROIDISSEMENT EAU FUMEEES L2		MP-E5C1N1	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CTCH-FIL-001	CARTOUCHE FILTRE P/D 800P 2258 2900 27		MP-E7C2N5	UN	3,00	2,00	-1,00	195,72	-195,72
			CTCH-FIL-002	CARTOUCHE FILTRE P/D 3 2258 2900 16		MP-E7C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	105,26	0,00
			CTCH-FIL-003	CARTOUCHE MIOFILTRE 210 MIC 150	*		UN	2,00	2,00	0,00	35,00	0,00
			CTCH-FIL-004	ELÉMENT ULTIPOR HC7500SKP8H		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	254,18	0,00
			CTCH-FIL-007	CARTOUCHE FILTRE P/D 800S		MP-E06C03	UN	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
			CTCH-FIL-008	CARTOUCHE UC2418		MP-E6C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			CTCH-FIL-010	CARTOUCHE 5884-10		MP-E6C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	30,74	0,00
			CTCH-FIL-011	CARTOUCHE AIR MIC EFFICACITÉ 30 µ		MP-E7C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	88,00	0,00
			CTCH-FIL-016	CARTOUCHE FILTRE R 8 10 20		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
			DEBI-XXX-001	DÉBITMÈTRE ALTOMÈTRE SC 80 AS7F		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			DEBI-XXX-002	DÉBITMÈTRE PROMAG 50H04		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	4 012,70	0,00
			DEBI-XXX-003	DÉBITMÈTRE DEMINEE - CAPTEUR A PALETTE LOW		MP-E5C3N4	UN	2,00	2,00	0,00	680,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de creation	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		FLOW 3-2536-PO								
			DEBI-XXX-004	DÉBITMÈTRE VORTEX DIGITAL DN 150 - DY150-NWLBD5-2N/ KF1/DSN		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	5 913,64	0,00
			DEBI-XXX-010	DÉBITMÈTRE SERIE PSM-21/FG-3/4"BSP		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	199,00	0,00
			DECL-TET-003	DÉCLENCHEUR TM16D 4P4D 29055		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	52,26	0,00
			DECL-TET-005	DÉCLENCHEUR TM160D 4P4D 30450		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			DECL-TRI-001	DÉCLENCHEUR TM250D 3P3D 31430		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	202,13	0,00
			DECL-TRI-003	DÉCLENCHEUR TM100D		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	69,44	0,00
			DECL-TRI-007	DÉCLENCHEUR TM40D 3P3D 29033		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	61,71	0,00
			DECL-XXX-001	DÉCLENCHEUR STR23SE 32420		MP-E1C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	411,53	0,00
			DELF-CON-001	Jeu de toles deflectrice pour convecteur -- P265GH		MF-E02C03	CAM	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
			DELF-SUR-001	Jeu de toles deflectrice pour surchauffeur -Plan 5149406-PLN 0700 - P265GH		MF-E01C02	CAM	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
			DEMA-POM-001	DÉMARREUR POMPE ALIMENTAIRE PA-4		MP-E6C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	2 129,00	0,00
			DEMA-RAL-001	DEMARREUR RALENTISSEUR ALTISTAR250A		MP-E6C3N1	UN	1,00	1,00	0,00	2 194,80	0,00
			DEMA-RAL-002	RÉPARATION DÉMARREUR ALTISTAR 110A		MP-E6C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	464,10	0,00
			DEMA-RAL-003	DEMARREUR RALENTISSEUR ALTISTAR 47A/5		MP-E1C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	744,04	0,00
			DEMA-RAL-005	DEMARREUR RALENTISSEUR ALTISTAR 32A/5		MP-E6C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	590,91	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	DEMA-SEC-001	DÉMARREUR + SECT. 9A +3 LE4D096Q7		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00
			DEMA-XXX-001	DÉMARREUR ATS23-C10N ou ALTISTART 48 ATS48C14Q		MP-E6C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	1 279,88	0,00
			DENT-XXX-001	DENT DE GRAPPIN HRU TYPE 3500 MEC 3-4		ATELIER	UN	2,00	2,00	0,00	1 880,00	0,00
			DERI-XXX-001	DÉRIVATION EN TPR CONTROLNET AV CÂBLE 1M		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	73,50	0,00
			DETD-XXX-001	DETENDEUR INOX TYPE PRV 2" ECHELLE PRESSION 4/10B REF 244042 - DETENDEUR DEMINEE		MP-E7C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	735,52	0,00
			DETD-XXX-002	DETENDEUR EAU POUR SYSTEME DUBLIX L3 - D05F EL		MP-E5C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00
			DETE-NIV-001	DÉTECTEUR DE NIVEAU A BARREAU VIBRANT VEGAVIB 61		MP-E1C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	596,46	0,00
			DETE-NIV-003	DÉTECTEUR PALETTE 230VAC NEMA4		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	612,00	0,00
			DETE-NIV-004	WE61.GXAEFRAMX VEGAWAVE 61	*		UN	1,00	1,00	0,00	513,01	0,00
			DETE-ROT-001	DÉTECTEUR À PALETTE ROTATIVE 24 VAC		MP-E1C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	354,67	0,00
			DETE-ROT-002	DÉTECTEUR À PALETTE 24 VDC - MANCHE PSR		MP-E02C02	UN	2,00	2,00	0,00	146,38	0,00
			DETE-ROT-002	DÉTECTEUR À PALETTE 24 VDC - MANCHE PSR		MP-E1C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	146,38	0,00
			DETE-ROT-005	DÉTECTEUR DE NIVEAU A PALETTE ROTATIVE TYPE DRO XSP 110/220V		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	386,00	0,00
			DETE-ROT-006	DÉTECTEUR DE NIVEAU A PALETTE ROTATIVE TYPE ILTA0-S 24/48 VAC P 3W		MP-E1C3N5	UN	2,00	2,00	0,00	128,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	DETE-ROT-007	DETECTEUR DE NIVEAU A PALETTE ROTATIVE Vegapal RN3001 AW11FA183A	*		UN	5,00	5,00	0,00	490,69	0,00
			DETE-XXX-001	DÉTECTEUR D30 2 FILS 24 A 240 V~ - XSAV11801		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			DETE-XXX-002	DÉTECTEUR PNP SN=15 MM D30 3 FILS 10 A 58 V- - XS630B1PAL2		MP-E1C1N3	UN	3,00	3,00	0,00	26,44	0,00
			DETE-XXX-003	DÉTECTEUR SN=15 MM D30 2 FILS 20 A 264 V~ - XS630B1MAL2		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	32,65	0,00
			DETE-XXX-004	DÉTECTEUR PNP SN=8 MM D18 3 FILS 10 A 58 V- - XS618B1PAL2		MP-E1C1N3	UN	3,00	3,00	0,00	21,62	0,00
			DETE-XXX-005	DÉTECTEUR SN=8 MM D18 2 FILS 20 A 264 V~ - XS618B1MAL2		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	30,29	0,00
			DETE-XXX-006	DÉTECTEUR XSAV12801		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	68,70	0,00
			DETE-XXX-007	DÉTECTEUR 12-48 XSAV11373		MP-E1C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00
			DETE-XXX-008	DETECTEUR INDUCTIF DC NBB5-18GM50-E2-V1 - ULTRASONS		MP-E1C1N4	UN	7,00	7,00	0,00	297,64	0,00
			DETE-XXX-011	DETECT DIA3010-ZPKG/SS-000- K		MP-E1C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	188,80	0,00
			DETE-XXX-012	DETECTEUR FUMÉES JUPE CHARBON ACTIF		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	150,00	0,00
			DETE-XXX-015	DETECTEUR SICK POUR BARRIERE DE QUAI WTT 12 L- B2562		MP-E1C1N3	UN	4,00	4,00	0,00	246,00	0,00
			DETE-XXX-016	Ultrasonic sensor for funnel, article no 286600-0002		MP-E01C03	UN	3,00	3,00	0,00	640,00	0,00
			DIAB-XXX-002	DIABOLOS 1202 8840 02		MP-E08C01	UN	6,00	6,00	0,00	27,33	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	DIAB-XXX-003	DIABOLOS Dia 50 LG 83 Pour mouflage pont 1		MP-E06C03	UN	12,00	12,00	0,00	99,00	0,00
			DIOD-XXX-001	DIODE DIRECTE ALTERNATEUR (diode laisse passer de la cosse vers le filetage)		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			DIOD-XXX-002	DIODE INDIRECTE ALTERNATEUR (diode laisse passer du filetage vers la cosse)		EMPL-BOI-002	UN	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			DIOD-XXX-003	Turbine 1 jeu de 6 diodes		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			DISJ-BIP-005	DISJ. BIP C60N 2P 2D 6A COURBE C 24200	*		UN	1,00	1,00	0,00	25,55	0,00
			DISJ-BIP-008	DISJ. BIP NG125L 2P 10A COURBE C		MP-E1C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	103,41	0,00
			DISJ-BIP-019	Multi9 C60 - disjoncteur - 2P - courbe D - 8A - 10kA - 480Y/277V - UL1077		MP-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	79,12	0,00
			DISJ-TET-001	DISJ. TETRA. NS160L 4P SD 30410		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			DISJ-TET-002	DISJ. TETRA. NS100L 4P SD 29010		MP-E1C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	258,76	0,00
			DISJ-TET-003	DISJ. TETRA. NS100H 4P SD 29009		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	172,39	0,00
			DISJ-TET-004	DISJ. TETRA. NS100N 4P SD 29008		MP-E1C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	99,76	0,00
			DISJ-TRI-003	DISJ. TRI. N250L 3P SD 31405		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	643,65	0,00
			DISJ-TRI-004	DISJ. TRI. N100L 3P SD 29005		MP-E1C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	221,47	0,00
			DISJ-TRI-005	DISJ. TRI. N160L 3P SD 30405		MP-E1C1N2	UN	4,00	4,00	0,00	310,19	0,00
			DISJ-TRI-007	DISJ. TRI. N400L 3P SD 32405		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	764,27	0,00
			DISJ-TRI-017	DISJ. TRI.MULTI9 C60N.C10 10A 400V		MP-E1C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	37,67	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	DISJ-XXX-002	DISJONCTEUR INTERRUPTEUR TELEMECANIQUE LUB32 TeSys LUCA32FU REGLAGE DE 8 A 32A		MP-E1C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	41,21	0,00
			DISJ-XXX-003	DISJONCTEUR MOT. MTH 2,5-4 A GV2ME08		MP-E1C2N3	UN	4,00	4,00	0,00	20,30	0,00
			DISJ-XXX-004	DISJONCTEUR MOT. MTH 1,6-2,5A GV2ME07		MP-E1C2N3	UN	7,00	7,00	0,00	24,99	0,00
			DISJ-XXX-005	DISJONCTEUR MOT. MTH 1-1,6A GV2ME06		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00
			DISJ-XXX-006	DISJONCTEUR MOT. 1,5 - 2,50A		MP-E1C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	30,01	0,00
			DISJ-XXX-007	DISJONCTEUR MOT. MTH 0.25-0.40A GV2ME03		MP-E1C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	21,72	0,00
			DISJ-XXX-009	DISJONCTEUR MOT. MTH 0.40-0.63A GV2ME04		MP-E1C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	21,72	0,00
			DISJ-XXX-010	DISJONCTEUR MOT. MTH 24-32 TELE GV2P32		MP-E1C2N3	UN	4,00	4,00	0,00	56,65	0,00
			DISJ-XXX-012	DISJONCTEUR MOT. MAGN. 4A GV2L08		MP-E1C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	26,54	0,00
			DISJ-XXX-017	Disjoncteur moteur GV2ME 6 à 10 A 3P 3d déclencheur magnétothermique - GV2ME14		MP-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	29,97	0,00
			DISP-XXX-002	DISPOSITIF D'ECLAIRAGE LED POUR INDICATEURS NIVEAU EAU IGEMA		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
			DISP-XXX-002	DISPOSITIF D'ECLAIRAGE LED POUR INDICATEURS NIVEAU EAU IGEMA		MP-E2C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
			DISQ-FRE-001	DISQUE FREIN BMG 2/4		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	100,05	0,00
			DISQ-FRE-002	DISQUE FREIN 355V30 nu		MP-E6C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	1 346,00	0,00
			DISQ-RUPT-001	DISQUE DE RUPTURE GTA1 -		GTA1-ARM- MECA	UN	5,00	5,00	0,00	1 116,81	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		MODELE HOV-FS-SC - DN400 - 16" - ø400 P=1.5ba								
			DISQ-XXX-001	DISQUE STABILISATEUR D131 D52 EP3 - INOX 310		MP-E2C3N2	UN	10,00	10,00	0,00	75,00	0,00
			DIST-HYD-001	DIST. NG6 PMH0009 - VIS SILO PSR		HANGAR	UN	1,00	1,00	0,00	629,00	0,00
			DIST-ROT-002	DIST. ROTATIF MST806 CÉRAMIQUE SILO1.2		MF-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00
			DIST-XXX-002	DISTRIBUTEUR NG6 D1VW4CNTP70		MP-E5C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	158,56	0,00
			DIST-XXX-003	DIST. G1/4 5/2NF MS G551A097S3YZ		MP-E7C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	70,00	0,00
			DIST-XXX-004	DIST. PROPORTIONNEL KDG4V533C50NZMU730		MP-E5C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	725,21	0,00
			DIST-XXX-005	DIST. 3/2 + 5/2 MS G551A001S3YZ		MP-E5C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	50,84	0,00
			DIST-XXX-006	ELECTRODIST. KDG4V32C13NZMUH760		MP-E5C1N2	UN	4,00	4,00	0,00	299,10	0,00
			DIST-XXX-008	DISTRIBUTEUR KTG4V32B20NZMUH760		MP-E5C1N2	UN	4,00	4,00	0,00	340,50	0,00
			DIST-XXX-009	DISTRIBUTEUR NG6 D1VW1CNTP70		MP-E5C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	158,56	0,00
			DIST-XXX-010	DISTRIBUTEUR 24V D3W4CJJ23		MP-E5C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			DIST-XXX-012	DISTRIBUTEUR D3W1ENTP.30		MP-E5C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	172,31	0,00
			DIST-XXX-013	DISTRIBUTEUR D3W4CNTP.30		MP-E5C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	224,62	0,00
			DIST-XXX-014	DISTRIBUTEUR 5/2 ISO1		MP-E7C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	168,57	0,00
			DIST-XXX-017	DISTRIBUTEUR NG10 4/2 CRANTE 24VCC -		MP-E5C2N2	UN	2,00	2,00	0,00	74,29	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		DG4V52NJMUH620								
			DIST-XXX-019	DISTRIBUTEUR STRATA EAU DEMINERALISE burkert 00267737		MP-E5C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
			DIST-XXX-021	DISTRIBUTEUR ALU NBR 5/2 G1/8 DN4 10B		MP-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	214,18	0,00
			DIST-XXX-023	DISTRIBUTEUR FOUR 3 MECANIQUE DE GRILLE		MP-E5C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	2 849,24	0,00
			DYNA-XXX-002	DYNAMO TACHYMÉTRIQUE TDPH 439-6H-30K		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	1 860,00	0,00
			ECHE-XXX-001	ECHELLE INDICATRICE A VOLETS MAGNETIQUES TYPE AL1-G		MP-E6C1N1	UN	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
			ECLA-XXX-001	ECLATEUR SPRIDARKALOTT EB4-77-3383 - ECLATEUR L3		MP-E06C04	UN	2,00	1,00	-1,00	377,50	-377,50
			ECLA-XXX-002	ECLATEUR FOUR 2		MP-E06C04	UN	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
			ECLU-XXX-001	ECLUSE TYPE MLD 400 EXI		MF-E02C02	UN	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00
			ECLU-XXX-002	ECLUSE ROTATIVE HT350S		MF-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	3 022,50	0,00
			ECLU-XXX-003	ECLUSE DU FILTRE A MANCHE		MF-E02C04	UN	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00
			ECRO-M36-001	ECROU À CRÉNEAUX HKM36		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	7,19	0,00
			ECRO-XXX-009	ECROU M30 À CRÉNEAUX		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ELE-DVS-24	EMBOUT SIMPLE 1.5MM² NOIR		ARMOIRE 1	UN	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
			ELEC-PER-002	ELECTRO PERCUTEUR EP 60		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	1 675,00	0,00
			ELEM-ACC-001	Element pneumabloc caoutch PV 50		MP-E4C4N5	UN	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00
			ELEM-CON-002	ELÉMENT DE CONTACT ZCKD21		MP-E1C2N3	UN	15,00	15,00	0,00	13,64	0,00
			ELEM-FIL-001	ELÉMENT FILTRANT CFE100/10S=CU100M10 10µ		MP-E6C2N4	UN	5,00	5,00	0,00	141,67	0,00
			ELEM-FIL-002	ELÉMENT FILTRANT 2901 0192 00		MP-E7C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	185,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ELEM-FIL-005	MANCHON JETABLE POLYESTER 50µ POUR NW50/62/75 - POCHETTE DE 5		MP-E5C3N4	UN	3,00	0,00	-3,00	17,80	-53,40
			ELEM-FIL-007	ELEMENT FILTRANT EAU DEMINE		MP-E04C01	UN	4,00	4,00	0,00	34,60	0,00
			ELEM-FIL-008	ELÉMENT FILTRANT MAHLE PI 2130 PS 3		MP-E04C01	UN	1,00	1,00	0,00	190,00	0,00
			ELEM-FIL-008	ELÉMENT FILTRANT MAHLE PI 2130 PS 3		MP-E5C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
			ELEM-FIL-009	ELÉMENT FILTRANT MAHLE PI 4145 PS 25		MP-E5C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
			ELEM-FIL-011	ELÉMENT FILTRANT MAHLE PX37 13 2 SMX25		MP-E6C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	99,37	0,00
			ELVA-GAZ-001	ELECTROVANNE GAZ RÉAR. MANU DN150 + FDC		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 106,08	0,00
			ELVA-XXX-001	ELECTROV. 2/2 NF-2 SCE210.100A230 (220V)		MP-E7C2N2	UN	2,00	2,00	0,00	350,32	0,00
			ELVA-XXX-002	ELECTROVANNE AIR - 6014D20 - BRULEUR D'ALLUMAGE FOUR 2		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	86,21	0,00
			ELVA-XXX-003	ELECTROV. 5282 A25 BBMSGM86-0-230/56-08		MP-E7C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	93,39	0,00
			ELVA-XXX-005	ELECTROV. 2/2 NF-11/4 SCE210D008A230		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ELVA-XXX-007	ELECTROVANNE 285 A 12		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	375,00	0,00
			ELVA-XXX-017	ELECTROVANNE POUR RAMONAGE HUMIDE REFROIDISSEMENT		MP-E5C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00
			ELVA-XXX-018	ELECTROVANNE POUR RAMONAGE HUMIDE LAVAGE		MP-E5C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	409,21	0,00
			ELVA-XXX-019	ELECTROVANNE		MP-E5C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	481,23	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		ALIMENTATION EAU CHAINE REDLER								
			EMBA-PNE-001	EMBASE PNEUMATIQUE		MP-E7C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	10,08	0,00
			EMBA-PNE-004	EMBASE SIMPLE LATÉRAL G3/8 35500382		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00
			EMBA-RSX-002	Harmony Relay RXM - embase contacts mixés - racc bornes à vis	*		UN	6,00	6,00	0,00	2,44	0,00
			EMBA-XXX-001	EMBASE SCM4CO WEIDMULLER		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00
			EMBA-XXX-002	EMBASE SIMPLE RXZE2M114		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	3,22	0,00
			EMBA-XXX-003	EMBASE UNIVERSELLE POUR CONTRANS I		MP-E1C2N5	UN	8,00	8,00	0,00	85,80	0,00
			EMBA-XXX-004	EMBASE LOGIQUE RXZE2S111M		MP-E1C1N1	UN	10,00	0,00	-10,00	3,47	-34,70
			ENRO-XXX-001	Piece de rechange pour enrouleur pont 1: Train d'engrenage type 3		MP-E6C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	308,29	0,00
			ENRO-XXX-002	Piece de rechange pour enrouleur pont 1: Kit de rechange puissance P080		MP-E6C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	493,13	0,00
			ENRO-XXX-003	Piece de rechange pour enrouleur pont 1: Kit de rechange contrôle C080		MP-E6C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	214,31	0,00
			ENRO-XXX-005	ENROULEUR BNA13.1WO.SL4/3T.P080+5.C080		MB-E01C04	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			ENSE-XXX-001	ENSEMBLE TAMIS MS100 JOINT & BOUCHON		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	163,40	0,00
			EPIN-CONV2-001	EPINGLE CONVECTEUR CHAUDIERE 2 - DIAMETRE 38MM - EPAISSEUR 4.5MM - 16MO3		MF-E02C02	UN	1,00	1,00	0,00	3 500,00	0,00
			EPIN-CONV3-001	EPINGLE CONVECTEUR		MF-E01C01	UN	18,00	18,00	0,00	1 467,28	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		CHAUDIERE 3 - DIAMETRE 33,7MM - EPAISSEUR 4MM - TU37C								
			EPIN-SURCH-001	EPINGLE SURCHAUFFEUR CHAUDIERE 3 - DIAMETRE 33,7MM - EPAISSEUR 4MM		MF-E01C01	UN	6,00	6,00	0,00	3 075,00	0,00
			EQUI-XXX-001	EQUIPT. MOBILE PURGEUR AMSTRONG FIO 216		MP-E5C3N1	UN	6,00	6,00	0,00	650,34	0,00
			ETAN-XXX-001	ETANCHEITE TPU		MP-E2C3N2	UN	4,00	4,00	0,00	602,00	0,00
			ETRI-SUR-001	Etrier de maintien épingle SH Plan 519406- INOX 310S		MF-E02C03	CAM	14,00	14,00	0,00	295,00	0,00
			ETRI-XXX-010	ETRIER POUR TAMPON TP		MF-E02C03	UN	4,00	4,00	0,00	63,81	0,00
			F-ELO-INS10	REGULATEUR MOD112 G1/2 0-10B SS MANO		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00
			F-ELO-INS12	PRESSOSTAT G1/4 + VISU 0.5-10B		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	139,21	0,00
			F-ELO-INS20	MANOMETRE INOX BAIN 7211 D 100 1/2 P 0-60		MP-E2C2N4	UN	4,00	4,00	0,00	72,21	0,00
			F-ELO-INS4	MANOMETRE 0-10B INX BAIN 2101-D100-RV		MP-E2C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	28,40	0,00
			F-ELO-INS8	MANOMETRE INOX CAPSULE SEC		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	60,33	0,00
			FDCX-XXX-005	TETE FIN DE COURSE A LEVIER A GALET ZCKD21		MP-E1C2N5	UN	15,00	15,00	0,00	14,62	0,00
			FDCX-XXX-009	FIN DE COURSE D4N1131 (Fin de course manchettes cendres)	*		UN	3,00	3,00	0,00	15,60	0,00
			FDCX-XXX-010	Élément de contact pour fin de course four 2	*		UN	10,00	10,00	0,00	47,49	0,00
			FEUT-XXX-003	FEUTRE POUR SÉCHEUR CD 37 1202 8858 02		MP-E08C01	UN	4,00	0,00	-4,00	8,40	-33,60
			FICH-XXX-001	FICHE DROITE E 738-34 - 11		MP-E6C3N4	UN	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		BROCHES - MALE								
			FICH-XXX-002	FICHE DROITE E 738-34 - 11 BROCHES - FEMELLE		MP-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	588,00	0,00
			FICH-XXX-002	FICHE DROITE E 738-34 - 11 BROCHES - FEMELLE		MP-E6C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	588,00	0,00
			FICH-XXX-003	FICHE DROITE E 738-34 - 11 BROCHES - ISOLANT male		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00
			FICH-XXX-006	FICHE INCLINÉE 3P+T 32A 380V PLAST		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	983,20	0,00
			FICH-XXX-008	FICHE INCLINÉE DN20C Socle metal IP66/67 19C +T		MP-E6C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	384,09	0,00
			FICH-XXX-009	FICHE Boitier metal bleu size .5 + manchon incline 70D M40		MP-E6C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	241,41	0,00
			FICH-XXX-010	FICHE DN20C Connecteur 19C+T size 5		MP-E6C3N3	UN	3,00	3,00	0,00	689,79	0,00
			FICH-XXX-011	FICHE poignée droite elastomere noir size .5 + presse étoupe 25-35mm		MP-E6C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	115,46	0,00
			FILT-AIR-001	FILTRE À AIR 2903 1012 00		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00
			FILT-AIR-004	FILTRE À AIR DONALDSON - DOP78-2104 (compresseur Rollair 100)		MP-E7C2N6	UN	6,00	6,00	0,00	88,40	0,00
			FILT-AIR-005	Turbine 1 filtre condenseur de buées - 10000544		GTA1-ARM- MECA	UN	10,00	10,00	0,00	123,92	0,00
			FILT-AIR-006	FILTRE À AIR POUR COMPRESSEUR 1613 8720 00		MP-E7C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	46,95	0,00
			FILT-AIR-007	FILTRE À AIR POUR MANCHES DE DEPOTAGE - KFNC3008 - TYPE PV		MP-E7C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	520,00	0,00
			FILT-AIR-008	FILTRE AIR PRIMAIRE 0991270700		MP-E08C01	UN	12,00	12,00	0,00	67,48	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	FILT-AIR-010	FILTRE À AIR PALL HC0293SEE5		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	75,31	0,00
			FILT-AIR-011	FILTRE À AIR PALL HH3050C12RF40V		MP-E7C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	38,23	0,00
			FILT-AIR-012	FILTRE À AIR POUR CENTRALE VESDA SALLE API		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	296,90	0,00
			FILT-HUI-001	FILTRE À HUILE - FSH 56367 (compresseur Rollair 100)		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00
			FILT-HUI-003	Turbine 1 filtre à huile principal - 10006401		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	135,90	0,00
			FILT-HUI-004	ELÉMENT FILTRANT UCC UC R. 6131		MP-E6C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	68,36	0,00
			FILT-HUI-007	FILTRE MPA 150-90		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	72,50	0,00
			FILT-HUI-008	MIOFILTRE 1/4" GAZ		MP-E06C03	UN	3,00	0,00	-3,00	31,92	-95,76
			FILT-HUI-010	FILTRE ASPIRATION MS 100 COMPLET		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	397,13	0,00
			FILT-HYD-002	FILTRE HYDRAULIQUE parker R6131QA-KU314		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00
			FILT-HYD-003	FILTRE HYDRAULIQUE UCR 6131		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	390,05	0,00
			FILT-HYD-005	FILTRE HYDRAULIQUE ELEMENT FILTRANT HIFI TYP A MAHLE		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00
			FILT-HYD-006	FILTRE HYDRAULIQUE PARKER TYPE PALL RETOUR		MP-E6C2N4	UN	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
			FILT-PUR-001	FILTRE À PURGE POUR DISCONNECTEUR DN50		MP-E5C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			FILT-TAM-001	FILTRE À TAMIS DN80 ECARTEMENT 380 MM		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	1 572,98	0,00
			FILT-TAM-002	FILTRE À TAMIS DN100 ECARTEMENT 432 MM		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	2 262,50	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	FILT-XXX-002	FILTRE DN65 PN15 POMPE ALIMENTAIRE F2		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FILT-XXX-003	FILTRE 40µM		MP-E7C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	253,80	0,00
			FILT-XXX-007	FILTRE PD32 2901 0527 00		MF-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
			FILT-XXX-010	FILTRE PALL TYPE SRT UH319CG2413HBB		MP-E6C2N4	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			FILT-XXX-014	FILTRE FESTO 159618 LF-3/4-D-MAXI-A		MP-E7C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	173,69	0,00
			FILT-XXX-015	FILTRE DETENDEUR REG 25 MIC GAZ 1/2 10B + MANO		MP-E7C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	45,82	0,00
			FILT-XXX-032	FILTRE AIR SOUFFLANTE GRENAILLAGE		MP-E04C01	UN	4,00	4,00	0,00	35,40	0,00
			FLEC-XXX-001	FLECTORS CAOUTCHOUC REF: 3FA025		MP-E4C4N6	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			FLEC-XXX-003	ACCOUPLEMENT ÉLASTIQUE HRC 145/150		MP-E4C4N6	UN	2,00	2,00	0,00	39,52	0,00
			FLEC-XXX-005	FLECTOR POUR ACCOUPLEMENT TRASCO N°48		MP-E4C4N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			FLEC-XXX-007	FLECTOR POUR ACCOUPLEMENT TRASCO N°42		MP-E4C4N6	UN	1,00	1,00	0,00	17,18	0,00
			FLEC-XXX-008	FLECTOR POUR ACCOUPLEMENT TRASCO N°38		MP-E4C4N6	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			FLEC-XXX-009	FLECTORS CAOUTCHOUC REF: 3FA063		MP-E4C4N6	UN	6,00	5,00	-1,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-001	FLEXIBLE 23 M POUR SYSTEME DE DOUCHE DDJET		MP-E5C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	2 000,00	0,00
			FLEX-XXX-002	FLEXIBLE COUDE SR2 16 EM 18LJF7/8 90L520		MP-E6C1N2	UN	4,00	4,00	0,00	29,20	0,00
			FLEX-XXX-003	FLEXIBLE AVEC COUDE DN12 L400		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	34,40	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	FLEX-XXX-004	FLEXIBLE SR2 16 EF 21G L800		MP-E6C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	31,25	0,00
			FLEX-XXX-005	FLEXIBLE 1\$ L1000		MP-E6C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-007	FLEX SR2T19 JF 1\$/16 JF 131/16 90 L950		MP-E6C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	18,88	0,00
			FLEX-XXX-011	FLEXIBLE AVEC COUDE 1\$ L1200		MP-E6C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-012	FLEXIBLE 1\$ L1400 PROTÉGÉ		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-014	FLEXIBLE 5/8\$ DN16 L1500		MP-E6C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-015	FLEXIBLE DN19 L1600		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-017	FLEXIBLE SR2T16EF21GL630 ZONE FI-F2		MP-E7C1N4	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-025	FLEXIBLE DN 12 L1600		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-026	FLEXIBLE DN 12 L2000		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-027	FLEXIBLE DN 16 L500		MP-E7C1N4	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			FLEX-XXX-036	FLEXIBLE S4N25 CF1\$ 90LG EF33G LG1100		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	86,81	0,00
			FLOT-XXX-001	FLOTTEUR TYPE 4 AVEC SYSTEME AIMANT		MP-E2C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	372,00	0,00
			FLOT-XXX-002	FLOTTEUR TYPE 413D		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00
			FLOT-XXX-003	INTERRUPTEUR A FLOTTEUR NIVELCO MT5 A07		MP-E1C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	51,84	0,00
			FLOT-XXX-004	FLOTTEUR + BOUCHON ZL1AC01		MP-E7C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	35,03	0,00
			FLOT-XXX-005	FLOTTEUR POIRE DE NIVEAU		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	177,00	0,00
			FLOT-XXX-006	FLOTTEUR POUR PURGEUR ARMSTRONG 216		MP-E5C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	481,90	0,00
			FREI-XXX-001	FREIN BMG4HF 10NM 400V 167DC - 8672067		MP-E6C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	547,00	0,00
			FUSI-COU-001	FUSIBLE À COUTEAU FERRAZ		MP-E1C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		GG00L								
			FUSI-COU-002	FUSIBLE À COUTEAU AM 250A 170 65		MP-E1C1N4	UN	12,00	12,00	0,00	18,28	0,00
			FUSI-COU-003	FUSIBLE À COUTEAU GL 160A		MP-E1C1N4	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
			FUSI-COU-004	FUSIBLE À COUTEAU FERRAZ GG 160A 500V		MP-E1C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			FUSI-COU-005	FUSIBLE À COUTEAU LEGRAND AM315A 500V T2		MP-E1C1N4	UN	6,00	6,00	0,00	19,10	0,00
			FUSI-COU-006	FUSIBLE À COUTEAU FERRAZ GG2/400A		MP-E1C1N4	UN	9,00	9,00	0,00	17,65	0,00
			FUSI-COU-007	FUSIBLE À COUTEAU HPC.T0.200A VOYANT		MP-E1C1N4	UN	11,00	11,00	0,00	5,49	0,00
			FUSI-COU-008	FUSIBLE À COUTEAU FERRAZ AM315A 500V T2		MP-E1C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			FUSI-COU-011	FUSIBLE A COUTEAU GG 500V 315A		MP-E1C1N3	UN	6,00	6,00	0,00	10,14	0,00
			FUSI-COU-012	FUSIBLE COUTEAU UR 660V 1000A T.3 TYPE DIN/43620		MP-E1C1N4	UN	4,00	4,00	0,00	228,00	0,00
			FUSI-COU-013	FUSIBLE COUTEAU 170M8554D 1250A 690V Taille 3		MP-E1C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	173,50	0,00
			FUSI-XXX-001	FUSIBLE 16A AM 133 16 10x38		MP-E1C1N4	UN	37,00	0,00	-37,00	1,31	-48,51
			FUSI-XXX-002	FUSIBLE 2A AM 10x38		MP-E1C1N4	UN	38,00	0,00	-38,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-003	FUSIBLE 4A AM 130 04 10x38		MP-E1C1N4	UN	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-004	FUSIBLE 6A AM 10x38		MP-E1C1N4	UN	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-005	FUSIBLE 12A AM 10x38		MP-E1C1N4	UN	3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-007	FUSIBLE 25A AM 130 25 10x38		MP-E1C1N4	UN	14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-009	FUSIBLE 2A AM 123 02/ 120 02 8.5x31.5		MP-E1C1N4	UN	27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-012	FUSIBLE 2A Q094452 14x51		MP-E1C1N4	UN	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	FUSI-XXX-015	FUSIBLE 8A 141 08/ 140 08 14x51		MP-E1C1N4	UN	14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-018	FUSIBLE 16A 14.3x51		MP-E1C1N4	UN	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-019	FUSIBLE 20A 141 20 14x51		MP-E1C1N4	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-020	FUSIBLE 25A 141 25/ 140 25 14x51		MP-E1C1N4	UN	15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-021	FUSIBLE 32A 14x51 AM		MP-E1C1N4	UN	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-022	FUSIBLE 2A 6x32		MP-E1C1N4	UN	13,00	0,00	-13,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-023	FUSIBLE 10A 6x32		MP-E1C1N4	UN	16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-025	FUSIBLE 0.25A 5x20		MP-E1C1N4	UN	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-026	FUSIBLE 0.5A 5x20		MP-E1C1N4	UN	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-028	FUSIBLE 1.6A 5x20		MP-E1C1N4	UN	32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-029	FUSIBLE 5A 5x20		MP-E1C1N4	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-030	FUSIBLE 6.3A 5x20		MP-E1C1N4	UN	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-031	FUSIBLE 10A 5x20		MP-E1C1N4	UN	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-032	FUSIBLE 16A 5x20		MP-E1C1N4	UN	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-033	FUSIBLE 50A 150 50 22x58		MP-E1C1N4	UN	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-034	FUSIBLE 63A 151 63 22x58		MP-E1C1N4	UN	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-035	FUSIBLE 80A 150 80 22x58		MP-E1C1N4	UN	28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-036	FUSIBLE 100A 153 96 151 95 150 96 22x58		MP-E1C1N4	UN	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-037	FUSIBLE 125A 151 97 22x58		MP-E1C1N4	UN	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-038	FUSIBLE 1A 133 01 10x38		MP-E1C1N4	UN	9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-039	FUSIBLE 2A GG 133 02 10x38		MP-E1C1N4	UN	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-040	FUSIBLE 2A GG 143 02 14x51		MP-E1C1N4	UN	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-041	FUSIBLE 4A GG 145 06 14x51		MP-E1C1N4	UN	3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-042	FUSIBLE 6A GG 145 06 143 06		MP-E1C1N4	UN	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		14x51								
			FUSI-XXX-043	FUSIBLE 10A GG 143 10 14x51		MP-E1C1N4	UN	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-044	FUSIBLE 25A GG 143 25 14x51		MP-E1C1N4	UN	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-045	FUSIBLE 32A GG 145 32 14x51		MP-E1C1N4	UN	18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-046	FUSIBLE 40A GG 145 40 14x51		MP-E1C1N4	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-047	FUSIBLE 0.25A FUSION RAPIDE 5x9		MP-E1C1N4	UN	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-048	FUSIBLE 0.5A FUSION RAPIDE 5x9		MP-E1C1N4	UN	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-049	FUSIBLE 3.15A FUSION RAPIDE 5x9		MP-E1C1N4	UN	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-050	FUSIBLE 5A FUSION RAPIDE 5x9		MP-E1C1N4	UN	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-052	FUSIBLE 8A 5x20		MP-E1C1N4	UN	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-055	FUSIBLE 20A 5x20		MP-E1C1N4	UN	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-057	FUSIBLE 40A 140 40 14x51		MP-E1C1N4	UN	3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00
			FUSI-XXX-059	PROTISTOR 690V - 500A		MP-E6C3N5	UN	5,00	5,00	0,00	113,56	0,00
			FUSI-XXX-060	FUSIBLE CYLINDRIQUE AM 690V 14*51 25A		MP-E1C1N4	UN	20,00	0,00	-20,00	0,93	-18,59
			FUSI-XXX-061	FUSIBLE 2A VERRE 5*20 250V 5SF		MP-E1C1N3	UN	20,00	0,00	-20,00	0,15	-3,04
			FUSI-XXX-070	FUSIBLE 10A AM 10x38		MP-E1C1N3	UN	20,00	0,00	-20,00	1,54	-30,74
			FUXI-XXX-001	FUSIBLE HAUTE TENSION - K209999 FR2 4/63P		MP-E08C01	UN	3,00	3,00	0,00	277,67	0,00
			GALE-XXX-001	GALET DIAM 130		MP-E03C01	UN	40,00	40,00	0,00	184,49	0,00
			GALE-XXX-001	GALET DIAM 130		MP-E6C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	184,49	0,00
			GALE-XXX-002	GALET DIAM 130 F3		MP-E03C01	UN	34,00	34,00	0,00	163,18	0,00
			GALE-XXX-002	GALET DIAM 130 F3		MP-E2C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	163,18	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	GALE-XXX-003	GALET Ø150X90 AVEC ROULEMENT À BILLES		MP-E4C3N5	UN	25,00	25,00	0,00	248,00	0,00
			GALE-XXX-004	GALET Ø150X81 AVEC ROULEMENT À BILLES		MF-E02C01	UN	3,00	3,00	0,00	235,00	0,00
			GALE-XXX-005	GALET D 130 - 220/6		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
			GALE-XXX-006	GALET D 130 - 202/3		HANGAR	UN	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
			GALE-XXX-007	Galet moteur et libre D 250X 100 (chariot d'urection) Rep 6 pour le pont 1		MP-E06C03	UN	0,00	0,00	0,00	716,75	0,00
			GALE-XXX-008	Galet attaque directe D 400X 100 (translation) Rep 6 pour le pont 1		MP-E06C03	UN	4,00	4,00	0,00	1 318,76	0,00
			GARN-XXX-005	GARNITURE GA11-30C 2901 5005 00		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	143,00	0,00
			GLAC-TRA-001	GLACE À TRANSPARENCE 420X34X17		MP-E7C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	165,87	0,00
			GLAC-TRA-002	GLACE À TRANSPARENCE 320 X 34 X 17 MM		MP-E7C2N3	UN	18,00	18,00	0,00	32,60	0,00
			GODE-XXX-002	GODET 33 AISI 304 - Elevateur 0		MF-E01C01	UN	50,00	50,00	0,00	124,00	0,00
			GOUJ-XXX-001	GOUJON D'ACCOUPLEMENT D14 LG70		MP-E4C4N3	UN	4,00	4,00	0,00	24,00	0,00
			GREN-POT-001	Pot de grenaille plan 519406- PLN 0700 inox 310S		MF-E02C02	CAM	0,00	0,00	0,00	1 377,50	0,00
			GRIF-GRI-001	GRIFFE GRAPPIN HRU TYPE 3500 Méc 3-4		MF-E02C03	UN	13,00	13,00	0,00	2 040,49	0,00
			GRPE-XXX-001	GROUPE MOTOCOUPLEUR TYPE W COMPLET		MP-E6C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	2 377,85	0,00
			GRPE-XXX-002	GROUPE SOUPAPE RÉGLAGE ET DÉCLENCH. GTA		MF-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	22 370,00	0,00
			GUID-TRI-001	GUIDE TRINGLE ZL1AC12		MP-E7C2N3	UN	3,00	2,00	-1,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	GUID-XXX-002	PRÉ-GUIDE - REP 45 - EL 2		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	94,00	0,00
			GUID-XXX-003	GUIDE N°4V (TÉFLON) - REP 5 - EL 2		MP-E5C2N5	UN	3,00	3,00	0,00	105,73	0,00
			GUID-XXX-004	GUIDE N°8V (TÉFLON) - REP 6 - EL 2		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			GUID-XXX-009	GUIDE N°1H - REP 48 - EL 2		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			GUID-XXX-012	GUIDE N°5V - REP 53 - EL 2		MP-E5C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	166,00	0,00
			GUID-XXX-013	GUIDE CHAÎNE - REP 55 - EL 2		MP-E5C2N5	UN	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00
			GUID-XXX-016	GUIDE DE DÉVERSEMENT - REP 47 - EL 1		MP-E5C2N5	UN	0,00	0,00	0,00	159,92	0,00
			GUID-XXX-017	GUIDE SUPÉRIEUR - REP 48 - EL 1		MP-E5C2N5	UN	2,00	1,00	-1,00	134,73	-134,73
			GUID-XXX-023	Guide REHA 52X15 Lg 164 pour moufflage pont 1		MP-E06C03	UN	8,00	8,00	0,00	75,00	0,00
			HUBL-XXX-008	HUBLOT de Four		MP-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00
			IMPE-XXX-001	IMPÉDENCE LIMIT. ZX 20159		MP-E1C3N6	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			INDI-COL-001	INDICATEUR DE COLMATAGE P7669914		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDI-COL-003	INDICATEUR COLMATAGE 1613 7912 01		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	0,00	-1,00	31,00	-31,00
			INDI-NIV-002	INDICATEUR NIVEAU À PALETTE ILTA0 24/48V		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
			INDI-NIV-007	INDICATEUR DE NIVEAU A PALETTE ROTATIVE 24 V DC ILTD024		MP-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	583,20	0,00
			INDI-NIV-008	INDICATEUR DE NIVEAU 24/48V - 50HZ SANS PALETTE - ILTA0-S		MF-E03C02	UN	3,00	3,00	0,00	166,67	0,00
			INST-XXX-001	1/4" PRESSURE GAUGE 0/10 BAR		MP-E2C1N2	UN	8,00	8,00	0,00	62,30	0,00
			INST-XXX-002	1/4" PRESSURE GAUGE 0/6 BAR		MP-E2C1N2	UN	8,00	8,00	0,00	49,10	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	INST-XXX-003	PRESSURE SENSOR A-10 G1/4 0-10BAR		MP-E2C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	234,50	0,00
			INST-XXX-004	PRESSURE SENSOR A-10 G1/4 0-6BAR		MP-E2C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	242,30	0,00
			INST-XXX-005	1/2" PRESSURE REGULATOR 0.5-7B 4000L/MIN		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	122,30	0,00
			INST-XXX-006	FILTRE 40µm 3/4" 12B 5000L/MIN		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	244,00	0,00
			INST-XXX-007	1/4" PRESSURE REGULATOR 0.05-2.5B 1800L/MIN		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	361,50	0,00
			INST-XXX-008	PRESSURE SENSOR G1/4 0-2.5B		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	287,90	0,00
			INTE-XXX-001	INTERRUPTEUR DE POSITION XC1AC117		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00
			INTE-XXX-003	FIN DE COURSE DE POSITION XCKM106H29		MP-E1C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	17,83	0,00
			INTE-XXX-004	INTERRUPTEUR PAL 25A COF NON UL VCF1GE		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	22,76	0,00
			INTE-XXX-005	INTERRUPTEUR DE POSITION XC1AC117		MP-E1C2N5	UN	7,00	7,00	0,00	81,40	0,00
			INTE-XXX-007	INTERRUPTEUR DE POSITION XCRE18		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	76,54	0,00
			INTE-XXX-012	INTERRUPTEUR MÉTALLIQUE XCSE5311		MP-E1C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	158,87	0,00
			INTE-XXX-013	SCHXCKVR54D1H29 XCKVR Interrupteur de position (croisillon pont)		MP-E06C02	UN	2,00	2,00	0,00	84,61	0,00
			INTF-REL-001	INTERFACE RELAIS LA4DFB		MP-E1C2N5	UN	8,00	8,00	0,00	22,66	0,00
			INVE-XXX-001	INVERSEUR 18 A 220 V LC2D1801M7		MP-E1C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	82,98	0,00
			ISOL-XXX-001	ISOLATEUR TRONÇONNIQUES		MB-E01C01	UN	3,00	3,00	0,00	578,54	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		REP 06								
			ISOL-XXX-002	ISOLATEUR SUPPORT PALIER REP 01		MB-E01C01	UN	3,00	3,00	0,00	256,67	0,00
			ISOL-XXX-003	ISOLATEUR TOURNANT REP 03		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	676,11	0,00
			ISOL-XXX-004	ISOLATEUR : AMPLIFICATEUR TURCK		MP-E1C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	273,00	0,00
			JEUX-CON-001	JEU CONTACTS LA5F 4P LA5FG441		MP-E6C3N5	UN	3,00	3,00	0,00	165,42	0,00
			JOIN-BEN-001	JOIN POUR DURITE FM1\$1/2		MP-E6C3N4	UN	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00
			JOIN-COM-001	JOINT 0661 1038 00		MP-E08C01	UN	5,00	0,00	-5,00	3,43	-17,15
			JOIN-COM-004	JOINT 1202 7002 00		MP-E7C2N2	UN	14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00
			JOIN-COM-006	JOINT 0663.2111.24		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	23,80	0,00
			JOIN-DIS-001	JOINT PR DISTRIBUTEUR PARKER D41VW		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	18,90	0,00
			JOIN-DIS-002	JOINT PR DISTRIBUTEUR DG4V5-2C		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-DIS-011	POCHETTE DE JOINTS POUR DISTRIBUTEUR PARKER D1VW4CVTT70GB		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	31,01	0,00
			JOIN-DIS-012	POCHETTE DE JOINTS POUR DISTRIBUTEUR PARKER D41VW9C3N1P70		MP-E6C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	32,64	0,00
			JOIN-ELF-001	JOINT REP 5 - (PETIT)		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00
			JOIN-ELF-002	JOINT REP 6 - (GRAND)		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00
			JOIN-FIL-001	POCH. JOINT PR FILTRE VCC MP63-12-42-122		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-FIL-002	POCH. JT FILTRE MALHE PI3630 P763718-4		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	23,17	0,00
			JOIN-FIL-003	POCH. JT FILTRE DUO PI215-57 P830502-1		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-GAZ-001	JOINT C4400 140X80X2		MP-E2C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
			JOIN-GLA-001	JOINT DE GLACE 420X34X1 (NOIR)		MP-E7C2N3	UN	4,00	4,00	0,00	13,42	0,00
			JOIN-GLA-002	JOINT DE GLACE 320 X 34 X 1 MM - NOIR		MP-E7C2N3	UN	15,00	15,00	0,00	3,75	0,00
			JOIN-HUI-001	Turbine 1 - joint graphite 183*203*3.5 pour la vanne sécurité - 1000850		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	22,50	0,00
			JOIN-HUI-002	Turbine 1 - joint klinger 270*250*2 pour la vanne sécurité - 10002592		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-HUI-003	Turbine 1 - joint omk-mr 250*229*7.7 pour la vanne sécurité - 10007395		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-HUI-004	Turbine 1 - joint compact 30.38*6.3 viton pour la vanne sécurité - 1000874		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	76,00	0,00
			JOIN-HUI-005	Turbine 1 - joint cuivre 1/4 pour la vanne sécurité - 1003370		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-HUI-006	Turbine 1 - défecteur 30*38.6*7 p6 viton pour la vanne sécurité - 1000875		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	28,00	0,00
			JOIN-HUI-007	Turbine 1 - O-ring 40*3 pour la vanne sécurité - 1000876		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	13,00	0,00
			JOIN-HUI-008	Turbine 1 - O-ring 42*3 pour la vanne sécurité - 1000877		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	13,00	0,00
			JOIN-HUI-010	Turbine 1 - Grand joint torique viton		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	85,50	0,00
			JOIN-HUI-011	Turbine 1 - Grand joint torique viton GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	11,00	0,00
			JOIN-LEV-001	JOINT À LÈVRE 32 X 52 X 10 P792627		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-LEV-002	JOINT À LÈVRE SIMPLE 60X80X8 P772016		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-003	JOINT TYPE IEL 20X40X10 P722119		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	4,15	0,00
			JOIN-LEV-004	JT ARBRE TOURNANT 25X35X7 GC IE P722670		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-005	JOINT DOUBLE LEVRE 60X80X8		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00
			JOIN-LEV-007	JOINT ARBRE TOURNANT 30X42X8 P725143		MP-EMP-BOIT	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-008	JOINT TYPE IE 30 X 52 X 7 P722912		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-009	JOINT TYPE IEL 35X56X10 P721192		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-010	JT TYPE IEL DOUBLE LÈV. 35X52X10-P725747		MP-EMP-BOIT	UN	3,00	3,00	0,00	5,27	0,00
			JOIN-LEV-011	JOINT TYPE IE 35 X 52 X 10 P722526		MP-EMP-BOIT	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-012	JOINT TYPE IEL 35X55X10 P792741		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	5,27	0,00
			JOIN-LEV-013	JOINT TYPE IE 42 X 56 X 7		MP-EMP-BOIT	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-015	JOINT ARBRE TOURNANT 45X60X7 METAL		MP-EMP-BOIT	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-016	JOINT TYPE IE 45 X 60 X 10 P722516		MP-EMP-BOIT	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-017	JT TYPE IE DOUBLE LÈV. 45X60X10-P792543		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-018	JOINT TYPE IE 35X52X7 P792531		MP-EMP-BOIT	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-019	JOINT ARBRE TOURNANT 50X65X8 P722710		MP-EMP-BOIT	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-LEV-020	JOINT ARBRE TOURNANT 50X70X10 VIAS		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-021	JOINT TYPE IEL 55X80X8 P792557		MP-EMP-BOIT	UN	3,00	3,00	0,00	0,89	0,00
			JOIN-LEV-022	JOINT TYPE IEL 60X110X13 P792674		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-023	JOINT TYPE IE 65X85X10 P722591		MP-EMP-BOIT	UN	12,00	12,00	0,00	2,50	0,00
			JOIN-LEV-024	JOINT ARBRE TOURNANT 70X110X13 NITRILE		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-025	JT TYPE IE DOUBLE LÈV. 75X100X10		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00
			JOIN-LEV-026	JOINT TYPE IEL 80X100X10 P722186		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	10,52	0,00
			JOIN-LEV-027	JOINT TYPE IEL 90X110X12 P772063		MP-EMP-BOIT	UN	16,00	16,00	0,00	8,19	0,00
			JOIN-LEV-028	JOINT TYPE IEL 100X120X12 P722993		MP-EMP-BOIT	UN	17,00	17,00	0,00	4,10	0,00
			JOIN-LEV-029	JOINT TYPE IE 50 X 80 X 10 P792774		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-030	JOINT ARBRE TOURNANT 160X190X15 (722313)		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	16,81	0,00
			JOIN-LEV-032	JOINT TYPE IE 58X56X10		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-033	JOINT TYPE IE 85X110X12		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-034	JOINT TYPE IE 100X120X13		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-035	JOINT TYPE IE 120X140X13		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LEV-036	JOINT TYPE IE 55X42X7		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-LIM-001	JOINT PR LIMITEUR DE DÉBIT Z2F FS1023		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	37,44	0,00
			JOIN-LIM-004	POCHETTE DE JOINTS PR		MP-E06C03	UN	0,00	0,00	0,00	39,38	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		LIMITEUR DE DÉBIT FM2DDKN5								
			JOIN-PAL-002	JOINT DE PALIER 518G	TSN	MP-E3C2N8	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-PAL-003	JOINT DE PALIER 609A	TSN	MP-E3C1N8	UN	8,00	6,00	-2,00	0,00	0,00
			JOIN-PAL-004	JOINT DE PALIER 611G	TSNA	MP-E3C1N8	UN	2,00	2,00	0,00	6,75	0,00
			JOIN-PAL-005	JOINT DE PALIER 210A	TSN	MP-E3C1N8	UN	4,00	4,00	0,00	4,55	0,00
			JOIN-PAL-006	JOINT DE PALIER TSNA611A		MP-E3C1N8	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-PAL-007	JOINT DE PALIER TSNA611C		MP-E3C1N8	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-PAL-008	JOINT DE PALIER	TSN513C	MP-E3C1N8	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00
			JOIN-PAL-009	JOINT DE PALIER TSN517A		MP-E3C1N8	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-PAL-010	JOINT DE PALIER 613L	TSN	MP-E05C02	UN	1,00	1,00	0,00	8,45	0,00
			JOIN-PAL-010	JOINT DE PALIER 613L	TSN	MP-E3C1N8	UN	9,00	9,00	0,00	8,45	0,00
			JOIN-PAL-011	JOINT DE PALIER TSNA613C		MP-E3C1N8	UN	2,00	2,00	0,00	10,58	0,00
			JOIN-PAL-013	JOINT DE PALIER DIAM 100	TSN 522 G	MP-E3C1N8	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-PAL-014	JOINT DE PALIER TSNA509G		MP-E3C1N8	UN	9,00	9,00	0,00	4,28	0,00
			JOIN-PAL-015	JOINT DE PALIER 609L	TSN	MP-E3C1N8	UN	20,00	20,00	0,00	8,61	0,00
			JOIN-PAL-016	JOINT DE PALIER 615G	TSN	MP-E3C1N8	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-PAL-017	JOINT DE PALIER 510C	TSN	MP-E3C1N8	UN	4,00	4,00	0,00	7,72	0,00
			JOIN-PAL-018	JOINT DE PALIER 513L	TSN	MP-E3C1N8	UN	3,00	3,00	0,00	9,32	0,00
			JOIN-PAL-019	JOINT DE PALIER 524G	TSN	MP-E3C1N8	UN	21,00	21,00	0,00	16,07	0,00
			JOIN-PAL-021	JOINT DE PALIER 613A	TSN	MP-E3C1N8	UN	2,00	2,00	0,00	16,96	0,00
			JOIN-PAL-022	JOINT DE PALIER TSN 612L		MP-E4C3N7	UN	2,00	2,00	0,00	7,86	0,00
			JOIN-PAL-023	JOINT DE PALIER TSN 616		MP-E3C2N7	UN	2,00	2,00	0,00	11,17	0,00
			JOIN-PAL-024	JOINT DE PALIER TSN 528		MP-E03C01	UN	2,00	2,00	0,00	22,33	0,00
			JOIN-PAL-026	JOINT POUR PALIER 611L		*	UN	3,00	3,00	0,00	8,40	0,00
			JOIN-POM-001	JOINT PR POMPE PARKER PV046 SKPV046N20		MP-E2C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	95,10	0,00
			JOIN-REG-001	JT RÉGULATEUR VICKERS FCG032822V6 919213		MP-EMP-BOIT	UN	5,00	5,00	0,00	15,27	0,00
			JOIN-SPI-003	JOINT KLINGERSIL C4324 48X20X1		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,31	0,00
			JOIN-SPI-007	JOINT KLINGERSIL C4324 84X55X2		MP-E08C01	UN	2,00	2,00	0,00	0,77	0,00
			JOIN-SPI-008	JOINT KLINGERSIL C4324 84X32X1		MP-E08C01	UN	19,00	19,00	0,00	0,62	0,00
			JOIN-SPI-009	JOINT KLINGERSIL C4324 84X32X2		MP-E08C01	UN	11,00	11,00	0,00	0,77	0,00
			JOIN-SPI-041	JOINT CAOUTCHOUC NOIR 48X20X1		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-SPI-042	JOINT CAOUTCHOUC NOIR 48X84X2		MP-EMP-BOIT	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-SPI-043	JOINT CAOUTCHOUC NOIR 95X50X2		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-SPI-044	JOINT CAOUTCHOUC NOIR 84X53X2		MP-EMP-BOIT	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-SUR-001	JOINT DE BRIDE PN100 DN100 EP2		MP-E2C3N3	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			JOIN-SUR-002	JOINT DE BRIDE PN100 DN80 EP2		MP-E2C3N3	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			JOIN-TOR-002	JOINT TORIQUE 0663 7134 00		MP-EMP-BOIT	UN	54,00	54,00	0,00	4,92	0,00
			JOIN-TOR-003	JOINT TORIQUE 0663 2107 78		MP-EMP-BOIT	UN	26,00	26,00	0,00	3,17	0,00
			JOIN-TOR-007	JOINT TOR NBR 70 SHORES 58.42X2.62		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
			JOIN-TOR-009	JOINT TORIQUE 0663 3133 00		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-TOR-011	JOINT TORIQUE 17,00X2,50		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-TOR-012	JOINT TORIQUE 19,00X2,50		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-TOR-013	JOINT TORIQUE 0663 7136 00		MP-EMP-BOIT	UN	4,00	4,00	0,00	2,06	0,00
			JOIN-TOR-016	JOINT TORIQUE PR POMPE HEGA3205		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	15,25	0,00
			JOIN-TOR-018	JOINT TORIQUE 9.52 X 1.78		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-TOR-030	JT TORIQUE CA NITRILE DINT 63,09X3,53		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
			JOIN-TOR-032	JT TORIQUE CA NITRILE DINT 31,34X3,53		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
			JOIN-VAP-001	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 106X128X3,2		ARMOIRE 2 - N1	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-VAP-002	JOINT SPIRALÉ EMBOITEMENT SIMPLE 160X170X194X3.2		ARMOIRE 2 - N1	UN	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00
			JOIN-VAP-003	Turbine 1 - joint vanne admission sk2208 60*44*5.9 - 10010646		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	424,10	0,00
			JOIN-VAP-004	Turbine 1 - joint vanne admission sk3102 60*53*11.8 - 10010647		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	644,64	0,00
			JOIN-VAP-005	Turbine 1 - joint vanne admission		GTA1-ARM- MECA	UN	14,00	14,00	0,00	34,30	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		spirale 149*139*3.5 - 10003554								
			JOIN-VAP-006	Turbine 1 - joint vanne admission graphique 29*29*3.5 - 10010293		GTA1-ARM- MECA	UN	5,00	5,00	0,00	14,40	0,00
			JOIN-VAP-007	Turbine 1 - joint vanne admission sk2208 31*19*3.9 - 10010659		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	292,56	0,00
			JOIN-VAP-008	Turbine 1 - joint vanne admission sk3102 31*24*11.8 - 10010657		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	432,17	0,00
			JOIN-VAP-009	Turbine 1 - joint vanne admission Gasket and seal Kit 3XK80S-4XK80-K80S d12XD22X40 10030590		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	140,72	0,00
			JOIN-VAP-010	Turbine 1 - joint vanne admission Spiraltherm gasket D150PN063C 10002036		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	285,23	0,00
			JOIN-VAP-101	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 24 X 34 X 2.5		ARMOIRE 2 - N2	UN	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
			JOIN-VAP-102	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 29 X 39 X 2,5		ARMOIRE 2 - N2	UN	54,00	54,00	0,00	2,09	0,00
			JOIN-VAP-103	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 36 X 50 X 2.5		ARMOIRE 2 - N2	UN	50,00	50,00	0,00	2,15	0,00
			JOIN-VAP-104	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 43 X 57 X 2.5		ARMOIRE 2 - N2	UN	20,00	20,00	0,00	8,10	0,00
			JOIN-VAP-105	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 51 X 65 X 2,5		ARMOIRE 2 - N2	UN	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
			JOIN-VAP-106	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 61 X 75 X 2,5		ARMOIRE 2 - N2	UN	19,00	19,00	0,00	3,40	0,00
			JOIN-VAP-107	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 73 X 87 X 2.5		ARMOIRE 2 - N2	UN	23,00	23,00	0,00	3,79	0,00
			JOIN-VAP-108	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 95 X 109 X 2,5		ARMOIRE 2 - N2	UN	41,00	41,00	0,00	5,16	0,00
			JOIN-VAP-109	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 106		ARMOIRE 2 - N2	UN	24,00	24,00	0,00	6,12	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		X 120 X 2.5								
			JOIN-VAP-110	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 129 X 149 X 2.5		ARMOIRE 2 - N2	UN	41,00	41,00	0,00	7,10	0,00
			JOIN-VAP-111	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 155X175X2.5		ARMOIRE 2 - N2	UN	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
			JOIN-VAP-112	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 183 X 203 X 3,2		ARMOIRE 2 - N2	UN	27,00	27,00	0,00	10,20	0,00
			JOIN-VAP-113	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 239 X 259 X 3.2		ARMOIRE 2 - N2	UN	41,00	41,00	0,00	11,40	0,00
			JOIN-VAP-114	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 292 X 312 X 3.2		ARMOIRE 2 - N2	UN	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
			JOIN-VAP-155	JOINT AUTOCLAVE GRAPHITE VAPEUR 102 X 86 X 7 X 3 MM		ARMOIRE 1 - N2	UN	30,00	30,00	0,00	10,00	0,00
			JOIN-VAP-202	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 25.5 X 35 X 2.5		ARMOIRE 2 - N3	UN	53,00	53,00	0,00	1,57	0,00
			JOIN-VAP-203	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 33,5X43X2,5		ARMOIRE 2 - N3	UN	5,00	5,00	0,00	7,50	0,00
			JOIN-VAP-204	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 38 X 48 X 3.2		ARMOIRE 2 - N3	UN	43,00	43,00	0,00	14,00	0,00
			JOIN-VAP-205	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 47,5X57,5X2,5		ARMOIRE 2 - N3	UN	17,00	17,00	0,00	9,47	0,00
			JOIN-VAP-206	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 54 X 63.5 X 2.5		ARMOIRE 2 - N3	UN	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00
			JOIN-VAP-207	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 73 X 82,5X 3.2		ARMOIRE 2 - N3	UN	18,00	18,00	0,00	14,70	0,00
			JOIN-VAP-208	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 85.5 X 95.5 X 2.5		ARMOIRE 2 - N3	UN	13,00	13,00	0,00	2,69	0,00
			JOIN-VAP-209	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 108 X 117.5 X 3.2		ARMOIRE 2 - N3	UN	30,00	30,00	0,00	14,71	0,00
			JOIN-VAP-210	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 132 X 144.5 X 2.5		ARMOIRE 2 - N3	UN	58,00	58,00	0,00	13,25	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-VAP-211	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 160.5 X 173 X 4.5		ARMOIRE 2 - N3	UN	22,00	22,00	0,00	18,20	0,00
			JOIN-VAP-212	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 190.5 X 203.5 X 3.2		ARMOIRE 2 - N3	UN	32,00	32,00	0,00	18,09	0,00
			JOIN-VAP-213	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 238 X 254 X 3.2		ARMOIRE 2 - N3	UN	13,00	13,00	0,00	12,04	0,00
			JOIN-VAP-214	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 286 X 305 X 3.2		ARMOIRE 1 - N1	UN	44,00	44,00	0,00	28,34	0,00
			JOIN-VAP-302	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 25.5 X 35 X 2.5		ARMOIRE 2 - N4	UN	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00
			JOIN-VAP-303	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 33 X 43 X 2.5		ARMOIRE 2 - N4	UN	28,00	28,00	0,00	2,50	0,00
			JOIN-VAP-304	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 38 X 51 X 2.5		ARMOIRE 2 - N4	UN	10,00	10,00	0,00	8,00	0,00
			JOIN-VAP-305	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 48 X 63.5 X 3.2		ARMOIRE 2 - N4	UN	29,00	29,00	0,00	5,06	0,00
			JOIN-VAP-306	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 54 X 73 X 2.5		ARMOIRE 2 - N4	UN	14,00	14,00	0,00	9,72	0,00
			JOIN-VAP-307	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 73 X 92 X 3.2		ARMOIRE 2 - N4	UN	31,00	31,00	0,00	3,28	0,00
			JOIN-VAP-308	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 86 X 105 X 3.2		ARMOIRE 2 - N4	UN	24,00	24,00	0,00	4,15	0,00
			JOIN-VAP-309	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 108 X 127 X 2.5		ARMOIRE 2 - N4	UN	17,00	17,00	0,00	6,20	0,00
			JOIN-VAP-310	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 132 X 157 X 3.2		ARMOIRE 2 - N4	UN	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00
			JOIN-VAP-311	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 160.5 X 186 X 3.2		ARMOIRE 2 - N4	UN	14,00	14,00	0,00	13,57	0,00
			JOIN-VAP-312	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 190 X 216 X 3.2		ARMOIRE 2 - N4	UN	19,00	19,00	0,00	8,43	0,00
			JOIN-VAP-313	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 238		ARMOIRE 2 - N4	UN	18,00	18,00	0,00	12,95	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		X 270 X 3.2								
			JOIN-VAP-314	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 324 X 3.2	286	ARMOIRE 2 - N4	UN	8,00	8,00	0,00	26,45	0,00
			JOIN-VAP-401	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 38 X 2.5	25	ARMOIRE 2 - N5	UN	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00
			JOIN-VAP-402	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 40 X 2.5	25	ARMOIRE 2 - N5	UN	10,00	10,00	0,00	2,19	0,00
			JOIN-VAP-403	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 70 X 2.5	28	ARMOIRE 2 - N5	UN	9,00	9,00	0,00	30,23	0,00
			JOIN-VAP-404	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 47 X 2.5	35	ARMOIRE 2 - N5	UN	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00
			JOIN-VAP-405	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 75 X 2.5	35	ARMOIRE 2 - N5	UN	13,00	13,00	0,00	5,08	0,00
			JOIN-VAP-407	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 84 X 107 X 3.2	66 X	ARMOIRE 1 - N5	UN	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00
			JOIN-VAP-408	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 110 X 3.2	65 X	ARMOIRE 1 - N5	UN	26,00	26,00	0,00	8,52	0,00
			JOIN-VAP-409	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 79.5 X 3	64.5 X	ARMOIRE 1 - N5	UN	10,00	10,00	0,00	4,30	0,00
			JOIN-VAP-410	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 126 X 3.2	72 X	ARMOIRE 1 - N5	UN	29,00	29,00	0,00	9,05	0,00
			JOIN-VAP-411	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 135 X 3.2	75 X	ARMOIRE 1 - N5	UN	11,00	11,00	0,00	15,17	0,00
			JOIN-VAP-412	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 145 X 3.2	90 X	ARMOIRE 1 - N4	UN	6,00	6,00	0,00	21,60	0,00
			JOIN-VAP-414	JOINT SPIRALÉ VAPEUR X 190 X 3.2	100	ARMOIRE 1 - N4	UN	19,00	19,00	0,00	31,42	0,00
			JOIN-VAP-415	JOINT SPIRALE VAPEUR X 158 X 3.2	102	ARMOIRE 1 - N4	UN	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
			JOIN-VAP-416	JOINT SPIRALE VAPEUR X 132 X 3.2	105	ARMOIRE 1 - N4	UN	9,00	9,00	0,00	12,28	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-VAP-417	JOINT SPIRALE VAPEUR 120 X 150 X 3.2		ARMOIRE 1 - N4	UN	13,00	13,00	0,00	12,40	0,00
			JOIN-VAP-418	JOINT SPIRALE VAPEUR 120 X 190 X 3.2		ARMOIRE 1 - N5	UN	33,00	33,00	0,00	23,73	0,00
			JOIN-VAP-419	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 125 X 145 X 3		ARMOIRE 1 - N5	UN	39,00	39,00	0,00	9,95	0,00
			JOIN-VAP-420	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 129.5 X 144.5 X 3.2		ARMOIRE 1 - N4	UN	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00
			JOIN-VAP-421	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 129.5 X 146.5 X 3.2		ARMOIRE 1 - N5	UN	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00
			JOIN-VAP-422	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 130 X 185 X 3		ARMOIRE 1 - N3	UN	11,00	11,00	0,00	23,14	0,00
			JOIN-VAP-423	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 150 X 171 X 3.2		ARMOIRE 1 - N3	UN	73,00	73,00	0,00	15,63	0,00
			JOIN-VAP-424	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 163X227X2,5		ARMOIRE 1 - N3	UN	11,00	11,00	0,00	21,63	0,00
			JOIN-VAP-425	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 165 X 215 X 2.5		MP-E07C01	UN	6,00	6,00	0,00	25,00	0,00
			JOIN-VAP-426	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 170 X 210 X 2.5		ARMOIRE 1 - N3	UN	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00
			JOIN-VAP-427	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 190 X 210 X 3.2		ARMOIRE 1 - N3	UN	1,00	1,00	0,00	12,23	0,00
			JOIN-VAP-428	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 200 X 270 X 3.2		MP-E07C01	UN	4,00	4,00	0,00	33,50	0,00
			JOIN-VAP-432	JOINT SPIRALE VAPEUR 375X412X3.2		ARMOIRE 2 - N2	UN	5,00	5,00	0,00	29,50	0,00
			JOIN-VAP-500	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 129 X 149 X 3.2		ARMOIRE 2 - N1	UN	25,00	25,00	0,00	7,10	0,00
			JOIN-VAP-501	JOINT SPIRALÉ VAP 300 X 400 X 25 X 4.5		ARMOIRE 1 - N3	UN	2,00	2,00	0,00	83,40	0,00
			JOIN-VAP-502	JOINT SPIRALÉ VAP 300 X 400		MP-E7C1N6	UN	5,00	5,00	0,00	108,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		X 40 X 4.5								
			JOIN-VAP-503	JOINT POUR BOUCHON RP 35 X 45,4X2.5		ARMOIRE 2 - N6	UN	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00
			JOIN-VAP-504	JOINT TP 86X116X162X3 EN GRAPHITE EXPANSÉ		MP-E7C1N6	UN	15,00	15,00	0,00	30,00	0,00
			JOIN-VAP-505	JOINT SPIRALE INOX GRAPHITE 413X393X4.5 - BALLON BP4		ARMOIRE 2 - N3	UN	6,00	6,00	0,00	35,70	0,00
			JOIN-VAP-506	JOINT SPIRALE V2J INOX GRAPHITE ANNEAU EXT ACIER INT INOX 3/4" 300/600LBS		ARMOIRE 1 - N5	UN	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00
			JOIN-VAP-507	JOINT SPIRALE VAPEUR 510X590X4.5		ARMOIRE 1 - N6	UN	17,00	17,00	0,00	83,25	0,00
			JOIN-VAP-508	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 510x600		ARMOIRE 1 - N6	UN	5,00	5,00	0,00	83,80	0,00
			JOIN-VAP-509	JOINT SPIRALÉ VAPEUR 184 X 203 X 2.5		ARMOIRE 2 - N3	UN	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00
			JOIN-VAP-510	BAGUE GRAPHITE EXPANSE MATRICE D45.3X34.7X16 JOINT CHAUDIERE 2 AUTOCLAVE		ARMOIRE 1 - N5	UN	20,00	20,00	0,00	66,10	0,00
			JOIN-XXX-001	POCHETTE JOINTS C8 DISTRIBUTEUR PRINCIPAL		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	50,73	0,00
			JOIN-XXX-003	POCHETTE JOINTS C8 DISTRIBUTEUR PILOTE		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	35,91	0,00
			JOIN-XXX-004	POCHETTE JOINTS POUR SOUPAPE VICKERS OG2V6CW10 - 614930		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00
			JOIN-XXX-005	JEU DE JOINT VANNE GAZ MRK RO WE		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	76,87	0,00
			JOIN-XXX-007	JOINT O-RING - 0663.9868.00		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	2,92	0,00
			JOIN-XXX-008	JOINT V-RING NITRILE V-80		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JOIN-XXX-010	JOINT SPIRALE INOX/GRAPHITE		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	7,05	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		ANNEAU EXT ACIER INT INOX DN80 PN50								
			JOIN-XXX-012	BANDE SILICONE CELLULAIRE 20X20 15SH BEIGE - JOINT POUR PORTES FILTRES A MANCHES	MF-E02C03	M	60,00	60,00	0,00	9,57	0,00	
			JOIN-XXX-012	BANDE SILICONE CELLULAIRE 20X20 15SH BEIGE - JOINT POUR PORTES FILTRES A MANCHES	MP-E02C01	M	125,00	125,00	0,00	9,57	0,00	
			JOIN-XXX-013	JOINT SET - 1613.8057.80	MP-E7C2N3	UN	7,00	7,00	0,00	45,56	0,00	
			JOIN-XXX-014	POCHETTE DE JOINTS POUR VERIN PNEUMATIQUE PES (II ET III) D80	MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00	
			JOIN-XXX-015	JOINT POUR FOUR TOURNANT	MP-E04C02	UN	12,00	12,00	0,00	614,58	0,00	
			JOIN-XXX-016	POCHETTE DE JOINTS POUR GRAPPIN	MP-EMP-BOIT	UN	7,00	7,00	0,00	160,08	0,00	
			JOIN-XXX-019	POCH. DE JOINTS SURETÉ CG 06 F 50	MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	
			JOIN-XXX-022	JOINT KLINGERSIL C4324 47X35X2	MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
			JOIN-XXX-023	JOINT KLINGERSIL C4324 47X55X2	MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	
			JOIN-XXX-030	JOINT SPIRALE sans anneaux GTA 1 Bloc soupapes	GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	15,00	0,00	
			JOIN-XXX-031	JOINT SPIRALE sans anneaux GTA 1 joint turbine	GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	41,00	0,00	
			JOIN-XXX-051	POCH. DE JOINTS LIMITEUR DÉBIT 920.084	MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	44,32	0,00	
			JOIN-XXX-054	POCHETTE JOINTS POMPE 25VQ	MP-E6C3N6	UN	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00	

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	JOIN-XXX-055	POCHETTE JOINTS CLAPET DOUBLE		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	23,10	0,00
			JOUE-XXX-001	JOUE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEURE DROITE		MF-E03C01	UN	5,00	5,00	0,00	235,00	0,00
			JOUE-XXX-002	JOUE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEURE GAUCHE		MF-E03C01	UN	7,00	7,00	0,00	206,43	0,00
			JOUE-XXX-003	JOUE D'ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEURE DROITE		MF-E03C01	UN	9,00	9,00	0,00	158,22	0,00
			JOUE-XXX-004	JOUE D'ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEURE GAUCHE		MF-E02C03	UN	3,00	3,00	0,00	166,00	0,00
			JOUE-XXX-005	JOUE D'ÉTANCHÉITÉ MILIEU DROITE		HANGAR	UN	3,00	3,00	0,00	140,67	0,00
			JOUE-XXX-006	JOUE D'ÉTANCHÉITÉ MILIEU GAUCHE		MF-E03C01	UN	4,00	4,00	0,00	137,00	0,00
			KITX-CON-001	Kit inverseur SCHLA D9R1V		MP-E1C3N4	UN	2,00	2,00	0,00	5,28	0,00
			KITX-XXX-002	KIT FILTRE 75/100 +80/100 G6+7 - 6259 0920 00		MP-E7C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	225,02	0,00
			KITX-XXX-006	KIT SOUPE VIDANGE - PURGEUR AUTO POUR FILTRE PD170 - 2901.0563.00		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	101,00	0,00
			KITX-XXX-009	KIT VANNE THERMOS RLR75/100 G6 - 6259.0922.00		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	205,66	0,00
			KITX-XXX-010	KIT K2 12000H 18-22 IN - 2901 0020 02		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	625,14	0,00
			KITX-XXX-012	KIT PIÈCES D'USURE POUR BEKOMAT 21		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	60,00	0,00
			KITX-XXX-013	KIT PIÈCES D'USURE POUR BEKOMAT 12		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	116,00	0,00
			KITX-XXX-014	KIT FILTRE 2901 0000 00		MP-E7C2N4	UN	4,00	4,00	0,00	90,07	0,00
			KITX-XXX-016	KIT K4 ENTRETIEN - 2901 0060 00		MP-EMP-BOIT	UN	0,00	0,00	0,00	1 123,29	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	KITX-XXX-019	KIT POUR VANNE REGULATION Contournement GTA1 : joint		GTA1-ARM- MECA	UN	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
			KITX-XXX-020	KIT POUR VANNE REGULATION Contournement GTA1 : clapet		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	6 816,00	0,00
			KITX-XXX-021	KIT POUR VANNE REGULATION Contournement GTA1 : buse		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	1 575,00	0,00
			KLAX-XXX-001	AVERTISSEUR INDUSTRIEL 24V		MP-E1C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			LABY-XXX-001	Turbine 1 jeu de labyrinthe d'étanchéité - 10010408		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			LANC-REF-001	CANNE LANCE DE PULVERISATION D'EAU REFROIDISSEMENT DES FUMEEES L2		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	9 970,00	0,00
			LANC-XXX-002	LANCE DENOX - LIGNE 3		MP-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00
			LIMI-DEB-002	LIMITEUR DE DÉBIT QV06 24	*		UN	1,00	1,00	0,00	195,23	0,00
			LIMI-DEB-004	LIMITEUR DÉBIT KBFTG4V-3-2B13N-Z-M1- PE7H711		MP-E5C2N2	UN	0,00	0,00	0,00	1 185,58	0,00
			LIMI-PRE-001	LIMITEUR DE PRESSION C8		MP-E6C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	804,65	0,00
			LIMI-SUR-001	LIMITEUR DE SURTENSION CARDEW 250VCA		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	130,52	0,00
			MAIL-CHA-001	MAILLON DE CHAÎNE AU PAS DE 111 MM		MF-E03C03	UN	700,00	700,00	0,00	8,31	0,00
			MAIL-CHA-002	MAILLON POUR CHAINE TM 102 R 18NCD5-C+T		MP-E4C4N4	UN	68,00	68,00	0,00	103,90	0,00
			MAIL-CHA-004	MAILLON DE CHAÎNE AU PAS DE 140 MM type R 100104 Ligne 3		MP-E2C1N3	UN	200,00	200,00	0,00	19,43	0,00
			MAIL-CHA-005	MAILLON DE CHAÎNE AU PAS DE 140 MM type R 100104 avec porte racleurLigne 3		MP-E2C1N3	UN	10,00	10,00	0,00	56,80	0,00
			MAIL-CHA-006	DOUBLE CHAINE POUR CHAÎNE		MP-E2C1N3	UN	46,00	46,00	0,00	641,50	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		N°3 De la ligne 3 TM 102 R 18NCD5-C+T avec racleur déjà monté								
			MAIL-CHA-007	MAILLON POUR CHAÎNE R100104 en 20 MC5- C+T - 55/58 HRC		MF-E1C1N1	UN	150,00	150,00	0,00	13,00	0,00
			MAIL-CHA-008	Axes 25 mm - acier 42 CD4 - traités 1 circlips monté		MF-E1C1N1	UN	150,00	150,00	0,00	3,95	0,00
			MAIL-CHA-009	Chaîne redler ligne 3: circlips acier		MF-E1C1N1	UN	150,00	150,00	0,00	0,30	0,00
			MAIL-CHA-010	Tronçon de chaîne de decendrage en 1ml - FOUR 3		MF-E02C02	UN	34,08	34,08	0,00	278,00	0,00
			MAIL-CHA-011	PLAT D'USURE DE GLISSEMENT EN DURSTEEL 510 SECTION 100x15 EN LONGUEUR DE 3ML		MF-E02C02	UN	84,00	84,00	0,00	208,00	0,00
			MAIL-CHA-012	DOUBLE CHAÎNE POUR CHAÎNE N°2 De la ligne 3 TM 102 R 18NCD5-C+T avec racleur déjà monté		MP-E2C1N3	UN	15,19	15,19	0,00	748,00	0,00
			MAIL-CHA-013	DOUBLE CHAÎNE POUR CHAÎNE N°1 De la ligne 3 TM 102 R 18NCD5-C+T avec racleur déjà monté		MP-E2C1N3	UN	21,31	21,31	0,00	747,00	0,00
			MANC-LAN-001	MANCHETTE INOX 316SS LG415 MM		MP-E7C1N3	UN	3,00	3,00	0,00	507,30	0,00
			MANC-VAN-001	MANCHON DN150 ANTI ABRASION		MF-E04C01	UN	3,00	3,00	0,00	236,15	0,00
			MANC-XXX-001	MANCHON DE SERRAGE SKF H313		MP-E3C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	15,36	0,00
			MANC-XXX-002	MANCHON DE SERRAGE H2309		MP-E3C2N3	UN	6,00	6,00	0,00	11,23	0,00
			MANC-XXX-003	MANCHON DE SERRAGE H311		MP-E3C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	12,99	0,00
			MANC-XXX-004	MANCHON DE SERRAGE H3124		MP-E3C2N6	UN	6,00	6,00	0,00	55,26	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	MANC-XXX-006	MANCHON DE SERRAGE H2313		MP-E3C2N6	UN	5,00	5,00	0,00	25,35	0,00
			MANC-XXX-007	MANCHON DE SERRAGE H211		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	11,45	0,00
			MANC-XXX-008	MANCHON /ROULEMENT CONIQUE H309		MP-E3C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	7,53	0,00
			MANC-XXX-009	MANCHON DE SERRAGE H316		MP-E3C2N6	UN	4,00	4,00	0,00	32,47	0,00
			MANC-XXX-010	MANCHE DEPOTAGE PSR-CENDRE - BOUCHE DE SORTIE INOX - 106855		MF-E03C02	UN	2,00	2,00	0,00	1 768,50	0,00
			MANC-XXX-011	MANCHON DE SERRAGE H2311		MP-E05C02	UN	2,00	2,00	0,00	16,46	0,00
			MANC-XXX-011	MANCHON DE SERRAGE H2311		MP-E3C2N6	UN	6,00	6,00	0,00	16,46	0,00
			MANC-XXX-017	MANCHON ANNEAU ROUGE EPDM P100 PN16		MP-E08C01	UN	2,00	2,00	0,00	71,79	0,00
			MANC-XXX-018	MANCHON ANNEAU ROUGE EPDM P125 PN10		MP-E08C01	UN	2,00	2,00	0,00	93,47	0,00
			MANC-XXX-019	MANCHE D180 H6000MM FEUTRE PTFE 702 MPS		MB-E01C01	UN	193,00	193,00	0,00	205,94	0,00
			MANC-XXX-020	MANCHON DE SERRAGE H322		MP-E3C2N6	UN	8,00	8,00	0,00	15,20	0,00
			MANC-XXX-021	MANCHON DILATOFLEX K LG130MM DN150 GZ		MP-E2C3N4	UN	2,00	2,00	0,00	378,78	0,00
			MANC-XXX-022	MANCHON DE SERRAGE SKF H 2316		MP-E03C01	UN	1,00	1,00	0,00	30,38	0,00
			MANC-XXX-022	MANCHON DE SERRAGE SKF H 2316		MP-E3C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	30,38	0,00
			MANC-XXX-028	MANCHON DE SERRAGE SKF H 3128		MP-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	111,07	0,00
			MANC-XXX-030	MANCHON FLENDER RUPEX 320 (Accouplement TIRAGE L3)	*		UN	1,00	1,00	0,00	474,72	0,00
			MANC-XXX-031	Manchette PROPUR Ø200 - L500		MP-E04C03	UN	1,00	1,00	0,00	181,63	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		(manchette silo bicar)								
			MANI-XXX-005	MANILLE HR TYPE AXE BOUL. GOUPILLÉ 17T Pont 1		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	109,10	0,00
			MANI-XXX-005	MANILLE HR TYPE AXE BOUL. GOUPILLÉ 17T Pont 1		MP-E6C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	109,10	0,00
			MANI-XXX-006	MANILLE HR TYPE AXE BOUL. GOUPILLÉ 25T Pont 2		MP-E06C02	UN	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00
			MANI-XXX-006	MANILLE HR TYPE AXE BOUL. GOUPILLÉ 25T Pont 2		MP-E6C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	393,00	0,00
			MANO-XXX-001	MANOMÈTRE ROND D40 FIXATION DORSALE 1/8 0-16B	*		UN	2,00	2,00	0,00	10,11	0,00
			MANO-XXX-002	MANOMÈTRE MALE D21 0-15 B AIR COMPRIME		MP-E2C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	28,80	0,00
			MANO-XXX-003	MANOMÈTRE G1/2 0-10B	*		UN	2,00	2,00	0,00	9,33	0,00
			MARC-XXX-001	MARCHE D'ESCALIER GALVA A CHAUD TOLMIXTE 737x317x35		ATELIER	UN	6,00	6,00	0,00	33,60	0,00
			MART-XXX-004	MARTEAUX (EF 1,2&3)		MP-E4C3N3	UN	27,00	27,00	0,00	59,34	0,00
			MAYF-XXX-001	TAPIS METALLIQUE - 2 METRES		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	70 335,00	0,00
			MAYF-XXX-003	ARBRE DE RETOUR COMPLET		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	2 403,00	0,00
			MAYF-XXX-004	JEU COMPLET DE GUIDE RAIL		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	7 490,00	0,00
			MAYF-XXX-005	JEU COMPLET DE RAILS SUPPORT CHAINES		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
			MAYF-XXX-006	ARBRE D'ENTRAINEMENT COMPLET		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	5 695,00	0,00
			MAYF-XXX-007	PLAQUE DE TAPIS AVEC AILETTES TYPE 6315		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
			MAYF-XXX-008	AXE TAPIS TYPE 6315		MF-E02C03	UN	2,00	2,00	0,00	35,00	0,00
			MAYF-XXX-009	DOUBLE MAILLON TYPE 610		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
			MAYF-XXX-010	PLAQUETTE LATERAL EXTERIEUR TYPE 610		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	MAYF-XXX-011	PLAQUETTE LATERAL INTERIEUR TYPE 610		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
			MAYF-XXX-012	GOUPILLE COTTERPIN		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			MAYF-XXX-013	Boite étanche de palier retour tapis Mayfran		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00
			MEMB-ACT-001	MENBRANE D'ACTIONNEUR 302 AMB302		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	137,66	0,00
			MEMB-VAN-002	MEMB. PR VANNE GEMU EPDM 2 " DN50 - V1, V2, V3, V8, V13, V26		MP-E5C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	53,50	0,00
			MEMB-VAN-004	MEMB. PR VANNE GEMU EPDM 1"1/4 A 1"1/2 - DN32 A DN40 - V7, V10, V11		MP-E5C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	46,50	0,00
			MEMB-VAN-006	690 25SAK 21		MP-E5C2N2	UN	2,00	2,00	0,00	80,00	0,00
			MEMB-VAN-008	690 50SAK 23/N KIT		MP-E5C2N3	UN	5,00	5,00	0,00	88,00	0,00
			MODU-REL-001	MODULE RELAIS DE SEUILS CONTRANS 1		MP-E1C2N5	UN	6,00	6,00	0,00	164,30	0,00
			MODU-XXX-001	MODULE RES. FREIN IP30 VW3A66701		MP-E1C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	1 643,00	0,00
			MODU-XXX-002	NU - MODULE VW3RRD104		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	691,54	0,00
			MODU-XXX-006	NU - MODULE PLC-5/40 CONTROLLER 48 K WORD		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODU-XXX-007	Résist. de freinage 100 ohm (Puissance nominal=200W) (Puissance disponible=40		MP-E1C3N6	UN	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00
			MODU-XXX-009	- Modules 8 relais d'interface d'extension "1492-XIM24-8R"		BUREAU ARM. 1	UN	2,00	2,00	0,00	172,00	0,00
			MODU-XXX-010	- MOD. INTERFACE BORNIER 40 CONT. 16RELAIS		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	163,00	0,00
			MODU-XXX-012	NU - MODULE DE COMMUNICATION 2 VOIES		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	1 145,58	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		DH+/RIO								
			MODU-XXX-013	Module 8 entrées ANA "1756-IF8"		BUREAU ARM. 1	UN	2,00	2,00	0,00	1 475,00	0,00
			MODU-XXX-014	- MODULE 8 SORTIES ANALOG COURANT/TENSION		BUREAU ARM. 1	UN	2,00	2,00	0,00	1 310,55	0,00
			MODU-XXX-015	- MODULE DE REDONDANCE PR PROCESSEUR LOGIX		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	3 537,55	0,00
			MODU-XXX-016	- MODULE COMMUNICATION MODBUS PR PROSOFT		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	2 639,81	0,00
			MODU-XXX-017	- MODULE 1794-OF8IH Flex 8 points Analog Output Module GTA 1		GTA1-ARM- ELEC	UN	1,00	1,00	0,00	733,00	0,00
			MODU-XXX-018	- MODULE 1794-PS3 Flex Power Supply GTA 1		GTA1-ARM- ELEC	UN	2,00	2,00	0,00	127,52	0,00
			MODU-XXX-019	- MODULE 1794-OB32P Flex 32 points Digital Output Module GTA 1		GTA1-ARM- ELEC	UN	1,00	1,00	0,00	190,85	0,00
			MODU-XXX-020	- MODULE 1794-AENT EtherNet/IP Adaptor GTA 1		GTA1-ARM- ELEC	UN	1,00	1,00	0,00	240,35	0,00
			MODU-XXX-021	- MODULE 1794-IF8IH Flex I/O 8 Analog Input GTA 1		GTA1-ARM- ELEC	UN	1,00	1,00	0,00	525,25	0,00
			MODX-XXX-001	MODBUS		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOTE-ELE-003	MOTEUR LS63 0.25 KW 1500T/MN B35		MB-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	622,00	0,00
			MOTE-ELE-006	MOTEUR ABB MBT160MA-2 11 KW 3000 T/MN - AIR TERTIAIRE		MB-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	706,44	0,00
			MOTE-ELE-007	MOTEUR ABB 18.5KW 2950 TR/MN		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	940,00	0,00
			MOTE-ELE-009	MOTEUR 8PLS160M 5.5KW B3 750T/MN 400D - AERO HP		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	1 797,17	0,00
			MOTE-ELE-010	MOTEUR LS112M3 5.5 KW 1500T/MN		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	MOTE-ELE-011	MOTEUR OMT 400CM3		MP-E5C2N1	UN	0,00	0,00	0,00	1 544,00	0,00
			MOTE-ELE-012	MOTEUR 5.5 KW 1500T/MN		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	2 210,10	0,00
			MOTE-ELE-013	MOTEUR ABB M2QA180M2A 22KW B3 3000T/MN ARBRE D48 - BROYEUR L2		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	875,00	0,00
			MOTE-ELE-017	MOTEUR FLS200 22 KW 400/690V 1000T/MN B3 CLASSE F - MOTEUR AERO BP4		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			MOTE-ELE-019	MOTEUR DFV100L4-BMG/HF/ TH // PR1 TRANSLATION		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	390,00	0,00
			MOTE-ELE-021	MOTEUR ABB M2AA160L2B3 18.5KW-3000T/MN - AIR SECONDAIRE		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	1 342,30	0,00
			MOTE-ELE-022	MOTEUR 15 KW IE2 Claveté Grappin de pont		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	495,00	0,00
			MOTE-ELE-024	MOTEUR 15KW 1500T B3 50HZ CARCASSE ALU		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	2 823,10	0,00
			MOTE-ELE-028	MOTEUR RT 180 L 22 KW 1500 TR/MN		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	2 400,00	0,00
			MOTE-ELE-029	MOTEUR ALU 7,5 KW 2P 3000T/MN 4/6V		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			MOTE-ELE-030	MOTEUR FONTE 11 KW 2P 3000T/MN 4/6V		MB-E01C03	UN	2,00	2,00	0,00	825,00	0,00
			MOTE-ELE-031	MOTEUR 22 KW 400/690V 3000T/MN B3 - MOTEUR AERO HP		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 482,00	0,00
			MOTE-ELE-032	MOTEUR ALU 2,2 KW 4P 1500T/MN 2/4V		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	241,00	0,00
			MOTE-ELE-033	MOTEUR LS180 15KW 380V 3000T/MN - TP PSR		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	1 375,55	0,00
			MOTE-ELE-035	MOTEUR FLS100LK 0.75KW B5		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	624,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		F215 750TM								
			MOTE-ELE-036	MOTEUR CMA80G 0.75 KW 1500T/MN B5 - DEVOUTEUR		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
			MOTE-ELE-037	MOTEUR FA160LX4 - BENNE PONT ROULANT		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00
			MOTE-ELE-038	MOTEUR ABB 3KW 3000 T/M B35 2/4		MB-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	1 283,64	0,00
			MOTE-ELE-039	MOTEUR 4KW 3000 T/M EXTRACTEUR BUJEE GTA		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	2 239,00	0,00
			MOTE-ELE-040	MOTEUR 0.75KW - 230/400V 50HZ (COUPLEUR W)		MP-E6C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	579,00	0,00
			MOTE-ELE-042	MOTEUR 1LE1001-1AA42-2FA4 3KW 300T/MN 230/400V B5 - SELECTEUR BICAR		MP-E2C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00
			MOTE-ELE-043	MOTEUR DRE90M4BE2HF/FG/TH 1.1KW 1420TR/MIN FREIN BE2 - FREIN MVT DIRECTION PR01		MB-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	628,10	0,00
			MOTE-ELE-044	Moteur frein KA 67/DT80n2/sh8/hf/7 1.1 KW 2700tr/min SEW Frein Pont 2		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	685,00	0,00
			MOTE-ELE-045	MOTEUR UNELEC 45 KW 1500 T/MN		MB-E01C04	UN	0,00	0,00	0,00	2 144,36	0,00
			MOTE-ELE-048	MOTEUR 4P LS132M 9KW B3 400D EFF2		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	743,50	0,00
			MOTE-ELE-050	MOTEUR ALMO 5.5KW 1000T - GRENAILLAGE F2		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	1 062,00	0,00
			MOTE-ELE-051	MOTEUR ALMO 9KW 1500T - CONVOYEUR C1 ET C2		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 070,00	0,00
			MOTE-ELE-053	MOTEUR TAPIS MAYFAN		MF-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	345,00	0,00
			MOTE-ELE-054	MOTEUR 0.55KW- LS100LT -		MB-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	573,88	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		MOTEUR DU MOTOREDUCTEUR DEVOUTEUR BICAR L3								
			MOTE-ELE-056	MOTEUR A BALOURDS 0.65KW 1500T - GRENAILLAGE F3		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	676,38	0,00
			MOTE-ELE-057	MOTEUR 15KW 8 POLES V5 T 400/690 V IP55 POUR AERO GTA M+M		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 947,50	0,00
			MOTE-ELE-060	MOTEUR RM87 DRE90L4 // TC1 - TC2		MB-E02C01	UN	2,00	2,00	0,00	385,00	0,00
			MOTE-ELE-061	EXTRACTEUR D'AIR COMPRESSEUR - 2.2KW 3000TR - SIEMENS		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 497,60	0,00
			MOTE-ELE-062	MOTEUR 3Kw - 1500tr - B3 <i>moteur du selecteur bicar secour</i>		MB-E01C03	UN	2,00	2,00	0,00	521,23	0,00
			MOTE-ELE-063	MOTEUR 400Kw - 1500tr - B3 <i>moteur pour ventilateur de tirage Ligne 3</i>		MP-E03C02	UN	1,00	1,00	0,00	14 900,00	0,00
			MOTE-ELE-064	MOTEUR 110Kw - 2982tr - B3 <i>moteur pour pompe alimentaire PA4 Ligne 3</i>		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	5 257,00	0,00
			MOTE-ELE-065	MOTEUR 160Kw - 1500tr - B3 <i>moteur pour ventilateur de tirage L2 et Air primaire L3</i>		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	9 490,96	0,00
			MOTE-ELE-066	MOTEUR 55KW Moteur pour pompe alimentaire four 2		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	4 961,40	0,00
			MOTO-XXX-001	MOTORÉDUCTEUR USOCOM R87DT100LS4 2.2KW		MB-E01C01	UN	2,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
			MOTO-XXX-002	Motoréducteur à arbre // SW - pour la translation du pont OM n°1		MB-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	2 304,50	0,00
			MOTO-XXX-003	MOTOREDUCTEUR SAS ROTATIF PSR - MOTEUR 1.1 KW 1000 T/MN		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	555,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	MOTO-XXX-004	MOTORÉDUCTEUR LS OT3533 7.5KW 1450T/MN		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	3 485,00	0,00
			MOTO-XXX-005	MOTORÉDUCTEUR SEW R77DRS80M4 11,1 KW		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00
			MOTO-XXX-006	MOTORÉDUCTEUR À COUPLE CONIQUE KF77 R43		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	1 448,11	0,00
			MOTO-XXX-007	MOTOREDUCTEUR ROSSI MRCI 160 7.5 KW 1500T/MN - CHAINE REDLER		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	1 750,00	0,00
			MOTO-XXX-008	RÉDUCTEUR ROUE ET VIS SANS FIN CAVEX		MF-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
			MOTO-XXX-010	MOTORÉDUCTEUR À COUPLE CONIQUE KA67/T		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 618,98	0,00
			MOTO-XXX-013	MOTOREDUCTEUR A ARBRE CREUX KA106R73 DT80 1500T/MN 0.75KW - TAPIS MAYFRAN		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00
			MOTO-XXX-014	MOTORÉDUCTEUR À COUPLE CONIQUE SEW ref KH87 DR90L4		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 890,00	0,00
			MOTO-XXX-015	MOTORÉDUCTEUR R87 DRN123S4 - POUR VIS SOUS EF LIGNE 3		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00
			MOTO-XXX-022	MOTORÉDUCTEUR SK25F-90L/4		MB-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	697,00	0,00
			MOTO-XXX-024	MOTORÉDUCTEUR MB2301 B50G 80 PR 4PLS71		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	929,33	0,00
			MOTO-XXX-028	MOTORÉDUCTEUR CB3433 R80.1 B3S/4PLS100		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			MOTO-XXX-029	MOTORÉDUCTEUR SEW R803DT 100LS4 2.2KW		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	678,59	0,00
			MOTO-XXX-030	MOTORÉDUCTEUR CB2603 R62.5 B3S 4P LS 4KW		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	MOTO-XXX-032	MOTOREDUCTEUR COMPLET DEVOUTEUR		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	1 636,00	0,00
			MOTO-XXX-033	MOTOREDUCTEUR COMPLET DOSEUR		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	1 812,00	0,00
			MOTO-XXX-034	MOTOREDUCTEUR COMPLET VIS SECOUR	*		UN	1,00	1,00	0,00	794,31	0,00
			MOTO-XXX-035	MOTORÉDUCTEUR PONT ROULANT		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			MOTO-XXX-036	MOTORÉDUCTEUR 1420T/MN - VIS BAS CHAUDIERE 3		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	800,70	0,00
			MOTO-XXX-037	MOTORÉDUCTEUR LEROY SOMER CB2503 5 b/0 vis filtre à manche		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	1 070,00	0,00
			MOTO-XXX-038	MOTORÉDUCTEUR Walter Flender de type MI70/A20/20 chariot nettoyage Dublix		MP-E05C03	UN	1,00	1,00	0,00	2 293,00	0,00
			MOTO-XXX-039	MOTORÉDUCTEUR Otis 3533 24.3 R_K LD H B3 MI 4P LSES 160L 15kW IFT/IE3 B14380D/400D/415D/690Y-460D 50-60Hz - Convoyeur C2		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	5 660,00	0,00
			MOTO-XXX-040	MOTOREDUCTEUR PONT	*		UN	1,00	1,00	0,00	1 657,00	0,00
			MOYE-XXX-001	MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 48		MP-E3C2N7	UN	1,00	1,00	0,00	5,31	0,00
			MOYE-XXX-002	MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 75		MP-E3C2N7	UN	1,00	1,00	0,00	35,09	0,00
			MOYE-XXX-004	MOYEU 2517/40		MP-E3C2N7	UN	1,00	1,00	0,00	5,65	0,00
			MOYE-XXX-005	MOYEU SUPPORT TOURTEAUX DIAM 60		MP-E3C2N7	UN	8,00	8,00	0,00	215,81	0,00
			MOYE-XXX-006	MOYEU AMOVIBLE 4040 AL60		MP-E3C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	23,00	0,00
			MOYE-XXX-007	MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 48		MP-E3C2N7	UN	3,00	3,00	0,00	9,05	0,00
			MOYE-XXX-008	MOYEU AMOVIBLE 3020 60		MP-E3C2N7	UN	1,00	1,00	0,00	16,79	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	MOYE-XXX-009	MOYEU AMOVIBLE 2517/60		MP-E3C2N7	UN	1,00	1,00	0,00	5,31	0,00
			MOYE-XXX-010	MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 42		MP-E3C2N7	UN	4,00	4,00	0,00	9,60	0,00
			MOYE-XXX-011	MOYEU AMOVIBLE 2012 AL 38		MP-E3C2N7	UN	10,00	10,00	0,00	5,02	0,00
			MOYE-XXX-012	MOYEU ENTRE BMG2/4		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	148,68	0,00
			MOYE-XXX-016	MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 38		MP-E3C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	5,31	0,00
			MOYE-XXX-017	MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 35		MP-E3C2N6	UN	4,00	4,00	0,00	15,81	0,00
			MOYE-XXX-018	MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 50		MP-E3C2N6	UN	6,00	6,00	0,00	25,79	0,00
			MOYE-XXX-022	MOYEU AMOVIBLE 2517-28 ECO - Convoyeur navette C3		MP-E3C2N6	UN	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00
			MOYE-XXX-027	MOYEU amovible Eco 1210-25 Eco		MP-E4C4N4	UN	2,00	2,00	0,00	2,59	0,00
			MOYE-XXX-028	MOYEU amovible 2012-25 4MP		MF-E3C1N3	UN	8,00	8,00	0,00	4,03	0,00
			MOYE-XXX-0289	MOYEU amovible 2012-30 4MP		MF-E3C2N2	UN	8,00	8,00	0,00	4,03	0,00
			MOYE-XXX-030	MOYEU POUR ACCOUPLEMENT V190		MP-E3C2N5	UN	14,00	14,00	0,00	100,03	0,00
			MOYE-XXX-050	MOYEU AMOVIBLE 3020 40		MF-E3C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	17,05	0,00
			MOYE-XXX-051	MOYEU AMOVIBLE 3020 42 (Broyeur secours...)		MP-E1C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	15,42	0,00
			MOYE-XXX-052	MOYEU AMOVIBLE 3020 pour VIVA VS290 (Accouplement V0)		MP-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	29,91	0,00
			MOYE-XXX-053	MOYEU AMOVIBLE 3020 AL55	*		UN	2,00	2,00	0,00	298,80	0,00
			MOYE-XXX-054	MOYEU AMOVIBLE 3020 AL65	*		UN	1,00	1,00	0,00	570,96	0,00
			NEZX-CHU-001	NEZ DE CHUTE GRAND MODÈLE MJO258		MF-E01C02	UN	239,00	239,00	0,00	67,59	0,00
			NEZX-CHU-002	NEZ DE CHUTE PETIT MODÈLE MJO259		MF-E01C01	UN	56,00	56,00	0,00	147,87	0,00
			NEZX-VOU-001	NEZ DE VOUTE - COQUILLE DE COLLECTEUR		MF-E03C01	UN	11,00	11,00	0,00	430,91	0,00
			OBJE-CAM-001	OBJECTIF POUR CAMERA		MP-E1C1N5	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		5-100MM GGM CC1V5100DIR								
			OBJE-CAM-002	OBJECTIF POUR CAMERA 5-50MM LVF 4000C D0550		MP-E1C1N5	UN	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
			OBJE-XXX-002	OBJECTIF A FOCAL VARIABLE 10-40MM		MP-E1C1N1	UN	1,00	0,00	-1,00	119,84	-119,84
			PALE-XXX-001	PALETTE INSERRABLE 1 AUBE (1-4145)		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
			PALE-XXX-003	PALE EN POLYURÉTHANNE		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00
			PALI-SUP-002	PALIER SUPPORT BROYEUR- VENTILATEUR L3		MB-E01C01	UN	5,00	5,00	0,00	553,66	0,00
			PALI-XXX-003	PALIER SNL 511-609		MP-E3C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	42,79	0,00
			PALI-XXX-005	NU - PALIER COULISSEAU TENDEUR TU 50 FM		MP-E3C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00
			PALI-XXX-006	PALIER Y FY512M		MP-E3C1N2	UN	4,00	4,00	0,00	19,90	0,00
			PALI-XXX-007	PALIER RÉCEPTEUR COMPLET		MP-E3C1N2	UN	15,00	15,00	0,00	35,42	0,00
			PALI-XXX-010	PALIER SNL 524-620		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	248,75	0,00
			PALI-XXX-011	PALIER GG 51180		MP-E3C1N2	UN	7,00	7,00	0,00	656,18	0,00
			PALI-XXX-012	PALIER INA RCJ 100 Arbre moteur May fran		MP-E3C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	508,17	0,00
			PALI-XXX-013	PALIER POUR ARBRE DE RETOUR IMA RME80		MP-E3C1N2	UN	8,00	8,00	0,00	244,68	0,00
			PALI-XXX-015	PALIER FYH UCF 210 - PALIER D50 AVEC ROULEMENT YET 210		MP-E05C01	UN	1,00	1,00	0,00	21,88	0,00
			PALI-XXX-018	NU - PALIER COULISSEAU TENDEUR TU 40 FM		MP-E3C1N2	UN	9,00	9,00	0,00	28,03	0,00
			PALI-XXX-019	ROULT ET PALIER Y SY60TF		MP-E3C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	54,03	0,00
			PALI-XXX-020	PALIER Y FYTB510M		MP-E3C1N2	UN	6,00	6,00	0,00	12,98	0,00
			PALI-XXX-021	PALIER Y FY510M		MP-E3C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	12,71	0,00
			PALI-XXX-022	PALIER FYH UCF 212 - PALIER		MP-E3C1N2	UN	10,00	10,00	0,00	41,28	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		D60 AVEC ROULEMENT YET 212								
			PALI-XXX-025	PALIER + ROULEMENT UCFC210		MP-E3C1N2	UN	6,00	6,00	0,00	26,66	0,00
			PALI-XXX-026	PALIER SDGC 4130 GBL		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	3 100,80	0,00
			PALI-XXX-027	PALIER SDGC 4130 GAL		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 662,00	0,00
			PALI-XXX-028	PALIER DE LONGERON		MF-E01C03	UN	78,00	78,00	0,00	6,95	0,00
			PALI-XXX-029	PALIER SKF 516-613		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	93,48	0,00
			PALI-XXX-029	PALIER SKF 516-613		MB-E02C01	UN	5,00	5,00	0,00	93,48	0,00
			PALI-XXX-030	PALIER EXTREMITE VIS CENDRE SILO 1 - XSP055BV		MF-E03C02	UN	1,00	1,00	0,00	417,00	0,00
			PALI-XXX-031	PALIER EXTREMITE VIS CENDRE SILO 1 - XSP055AZ		MF-E03C02	UN	1,00	1,00	0,00	409,00	0,00
			PALI-XXX-033	PALIER SNL513-611		MB-E02C01	UN	4,00	4,00	0,00	52,29	0,00
			PALI-XXX-034	PALIER POUR COKE DE LIGNITE		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	576,00	0,00
			PALI-XXX-035	PALIER Y FYTB30TF		MP-E3C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	15,85	0,00
			PALI-XXX-036	PALIER SNL 522 619		MB-E02C01	UN	6,00	6,00	0,00	53,98	0,00
			PALI-XXX-038	PALIER UCT 212		MP-E3C1N2	UN	5,00	5,00	0,00	43,79	0,00
			PALI-XXX-041	PALIER UCP 309 FYH		MP-E3C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	42,24	0,00
			PALI-XXX-043	PALIER SKF SNL518-615		MB-E02C01	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			PALI-XXX-045	PALIER SY 40 FM		MP-E3C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			PALI-XXX-048	PALIER UCFL211D1		MP-E3C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	46,99	0,00
			PALI-XXX-049	PALIER SNL 519-616		MP-E3C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	106,80	0,00
			PALI-XXX-050	PALIER SNL, SNH 528		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	478,41	0,00
			PALI-XXX-050	PALIER SNL, SNH 528		MP-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	478,41	0,00
			PALI-XXX-055	GTA1 : Labyrinthes d'étanchéité huiles paliers		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	1 631,73	0,00
			PALO-XXX-001	PALONNIER PONT ROULANT		MP-E06C02	UN	2,00	2,00	0,00	360,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		110X30 LG 390 + BAGUE BRONZE + 2 BAGUES IR30								
			PANE-XXX-002	PANEL VIEW 2711-T5A8L1 550 MONOCHROMEDH+		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	1 232,80	0,00
			PANN-XXX-001	PANNEAU TRICOT METALLIQUE 610X610X50MM		MF-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
			PATT-FIX-001	PATTE DE FIXATION DE LONGERON		MP-E4C2N2	UN	13,00	13,00	0,00	31,00	0,00
			PHAR-XXX-001	PHARE EXT PILOTE T2 RA CP OUVERT SHP 250		MP-E1C1N6	UN	2,00	2,00	0,00	320,59	0,00
			PIEC-ANG-001	PIÈCE ANGLE POUR TRANSITION 20.4-1-7028 - 011432		MF-E03C01	UN	15,00	15,00	0,00	365,34	0,00
			PIEC-EXT-001	PIÈCE D'EXTRÉMITÉ DU ROTATIF - 011431		MF-E01C02	UN	48,00	48,00	0,00	427,00	0,00
			PIEC-GRI-002	PIÈCE GRIFFE GRAPP 1200X800 EP 10 ABRO32		MF-E02C01	UN	5,00	5,00	0,00	302,00	0,00
			PIEC-GRI-003	PIÈCE GRIFFE GRAPP 300X290 EP 32 ABRO32		MF-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	78,00	0,00
			PIEC-GRI-004	PIÈCE GRIFFE GRAPP 1210X620 EP10 ABRO32		MF-E02C01	UN	10,00	10,00	0,00	166,00	0,00
			PIEC-TRA-001	PIÈCE DE TRANSITION DROITE - 011429		MF-E02C01	UN	2,00	2,00	0,00	977,25	0,00
			PIEC-TRA-002	PIÈCE DE TRANSITION GAUCHE - 011430		MF-E03C01	UN	2,00	2,00	0,00	977,25	0,00
			PIEC-TRA-003	PIÈCE DE TRANSITION CENTRALE - 011428		MF-E03C01	UN	2,00	2,00	0,00	907,00	0,00
			PIEC-XXX-001	PIECE DEMONTAGE PLAN 11 - MATIERE 42CE4 PRE TRAITE A 110KG		MP-E4C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	31,72	0,00
			PIGN-XXX-001	PIGNON AMLOCK 19 DTS 25.4		MP-E4C4N3	UN	1,00	1,00	0,00	120,13	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		DOUB								
			PIGN-XXX-002	PIGNON ACIER 19 DTS 12B-2 - POUR ECLUSE EF L3		MP-E4C4N3	UN	1,00	1,00	0,00	15,75	0,00
			PIGN-XXX-008	PIGNON ACIER PRÉ ALÉSÉ 12B3 19 DENTS		MP-E4C4N3	UN	2,00	2,00	0,00	18,84	0,00
			PIGN-XXX-010	PIGNON MOYEU AMOV 19 DENTS		MP-E4C4N3	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			PIGN-XXX-011	PIGNON 22 DENTS MOTO REDUCTEUR TRANSLATION PONT 1	*		UN	1,00	1,00	0,00	118,96	0,00
			PINC-XXX-002	PINCE 5K 50V ES719650		ATELIER	UN	1,00	1,00	0,00	5 025,00	0,00
			PLAQ-ARR-001	PLAQUE D'ARRÊT DE L'AXE D'ARTICULATION		MP-E6C3N3	UN	12,00	12,00	0,00	23,55	0,00
			PLAQ-GAL-001	PLAQUE DE ROULEMENT POUR GALET		MP-E4C3N4	UN	9,00	9,00	0,00	28,00	0,00
			PLAQ-LAT-001	PLAQUE LATÉRALE INTERMÉDIAIRE MJO253		MF-E01C03	UN	15,00	15,00	0,00	200,00	0,00
			PLAQ-LAT-002	PLAQUE LATÉRALE SUPÉRIEURE GAUCHE MJO255		MF-E01C03	UN	7,00	7,00	0,00	152,80	0,00
			PLAQ-LAT-003	PLAQUE LATÉRALE SUPÉRIEURE DROITE MJO254		MF-E01C03	UN	5,00	5,00	0,00	168,50	0,00
			PLAQ-LAT-004	PLAQUE LATÉRALE INFÉRIEURE DROITE MJO257		MF-E01C03	UN	4,00	4,00	0,00	177,62	0,00
			PLAQ-LAT-005	PLAQUE LATÉRALE INFÉRIEURE GAUCHE MJO256		MF-E01C03	UN	3,00	3,00	0,00	191,75	0,00
			PLAQ-TRO-001	PLAQUE À TROUS MONROX SIC 60		MF-E02C03	UN	20,00	20,00	0,00	346,25	0,00
			PLAQ-XXX-001	PLAQUETTE WS1-1 STU 4C (JEU DE 2)		MP-E6C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	151,97	0,00
			PLAQ-XXX-012	PLAQUE D'APPUI HP DOSEUR INOX		MP-E2C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	171,67	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	PLAQ-XXX-013	PLAQUE D'APPUI HP CÔTÉ HUILE		MP-E2C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	174,00	0,00
			PLAQ-XXX-016	PLAQUE PERFORÉE LINA 12.5 300		MP-E4C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	13,85	0,00
			PLAT-USU-001	PLAQUE GLISSIÈRE PETITE 210X40X10		MP-E05C04	UN	8,00	8,00	0,00	52,73	0,00
			PLAT-USU-001	PLAQUE GLISSIÈRE PETITE 210X40X10		MP-E4C3N3	UN	7,00	7,00	0,00	52,73	0,00
			PLAT-USU-002	PLAQUE GLISSIÈRE GRANDE 320X60X10		MP-E4C3N3	UN	74,00	74,00	0,00	68,24	0,00
			PLAT-USU-003	PLAQUE GLISSIÈRE MOYENNE 320X40X10		MP-E4C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	61,00	0,00
			PLAT-XXX-001	PLATINE SORTIE 110V		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	365,73	0,00
			PLAT-XXX-002	PLATINE POUR ARMOIRE DE COMMANDE		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			PLAT-XXX-005	PLAT DE GLISSEMENT RAINE 70X10 ACIER Z120M12		MF-E02C03	UN	25,00	25,00	0,00	36,00	0,00
			PLOT-XXX-004	PLOT AMORTISSEUR BRAS RÉACTION		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00
			POID-XXX-001	CONTREPOIDS LESTÉ ZL1AC03		MP-E7C1N1	UN	7,00	7,00	0,00	17,50	0,00
			POMP-ALI-001	PA5 - POMPE SIHI HKGB 65119 AB 5002 AV 02 - POMPE ALIMENTAIRE F3		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	9 253,34	0,00
			POMP-ALI-002	PA4 - POMPE KSB MULTITEC D65		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	19 277,33	0,00
			POMP-ALI-006	POMPE MTCD 50/14B 031 - POMPE ALIMENTAIRE F2		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 703,00	0,00
			POMP-DOS-001	POMPE MROY XA INOX 10L/H 56B - XA112G1H56/4S - POMPE PHOSPHATE		MF-E03C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 712,25	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	POMP-HYD-003	POMPE PVQ20B2RSE 1S20CM711		MP-E5C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			POMP-HYD-004	POMPE A PISTONS VICKERS 46CC CP PV046R1K1T1NMMC4545 - GROUPE HYDRAULIQUE		MP-E6C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	2 524,52	0,00
			POMP-HYD-005	POMPE 25 VQ 14		MP-E5C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	1 058,78	0,00
			POMP-HYD-006	POMPE A PALETTE - PVR 29 RS 20 CC 11		MP-E2C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	2 558,47	0,00
			POMP-HYD-009	POCHETTE DE JOINTS - CG2V6CW10		MP-E5C1N1	UN	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00
			POMP-HYD-010	NIVEAU VISUEL AVEC THERMOMETRE - M10 - ENTRAXE 127		MP-E5C1N1	UN	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00
			POMP-HYD-011	PRISE DE PRESSION A CLAPET M16*2 - G1/4 FORME C		MP-E5C1N1	UN	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00
			POMP-HYD-012	ELEMENT FILTRE DE RETOUR TYPE UCR6131		MP-E5C1N1	UN	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00
			POMP-SUR-003	POMPE MOVITEC VF 10.16 7.5KW 9M3/H DN25		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			POMP-XXX-001	POMPE CRN 10-07 A-FGJ-G-E- HQQE 3X 400D 50 HZ - POMPE DEMINEE		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	3 186,00	0,00
			POMP-XXX-003	POMPE HMP-M 32/125 - SOMEFLU		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	2 218,00	0,00
			POMP-XXX-005	POMPE DE SURPRESSEUR KSB TYPE MOVITEC VF18-5 5.5 KW		MP-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	2 751,00	0,00
			POMP-XXX-006	POMPE KSB TYPE ETPB040-040-140 Fosse may fran		MF-E02C03	UN	1,00	1,00	0,00	2 510,00	0,00
			POMP-XXX-007	POMPE KSB TYPE AMAREX F50-210/032ULG-140 pour bassin 200m3		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	1 694,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	POMP-XXX-022	Pompe haute pression en ligne Movitec V F002/14- B1D13ES080D5UW		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	401,84	0,00
			POMP-XXX-023	Pompe de reprise de bache BCR 3000 TR/min 15 Kw		MB-E01C04	UN	0,00	0,00	0,00	2 940,65	0,00
			PORT-FIL-001	PORTE Filtre CINTROPUR NW 500 - Filtre strata		MP-E5C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	321,24	0,00
			PORT-RAC-001	PORTE-RACLEUR À SOUDER 75X40X10 -2 TROUS		MF-E03C03	UN	100,00	100,00	0,00	5,70	0,00
			PORT-XXX-001	PORTE D'ÉLECTROFILTRE		HANGAR	UN	1,00	1,00	0,00	490,00	0,00
			POSI-XXX-003	ACTIONNEUR / POSITIONNEUR KINETROL - 090-420 EL		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	467,33	0,00
			POSI-XXX-003	ACTIONNEUR / POSITIONNEUR KINETROL - 090-420 EL		MB-E02C01	UN	2,00	2,00	0,00	467,33	0,00
			POSI-XXX-005	POSITIONNEUR EN CROIX 2 POSITIONS FCR006 PONT 1		MP-E6C3N2	UN	0,00	0,00	0,00	468,72	0,00
			POST-XXX-001	POSTE D'ALARME XASE35		MP-E1C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			POUL-COM-001	POULIE COMPRESSEUR POUR GA15-7,5		MP-E4C4N2	UN	1,00	1,00	0,00	225,80	0,00
			POUL-SUR-001	POULIE SPZ DIA 125 2 GORGES ALÉSAGE 38		MP-E4C4N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			POUL-SUR-002	POULIE SPZ DIA 132 2 GORGES ALÉSAGE 35		MP-E4C4N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			POUL-XXX-001	POULIE 3SPA450 / 3020		MP-E4C3N1	UN	1,00	1,00	0,00	47,34	0,00
			POUL-XXX-002	POULIE 6SPA112 2012		MP-E4C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			POUL-XXX-004	POULIE 3SPA112 2012		MP-E4C4N2	UN	3,00	3,00	0,00	18,38	0,00
			POUL-XXX-005	POULIE 3SPB212D / 2517		MP-E4C4N2	UN	1,00	1,00	0,00	41,14	0,00
			POUL-XXX-006	POULIE 3SPB250D / 3020		MP-E4C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	51,74	0,00
			POUL-XXX-008	POULIE MAGIC-GRIP T 4SPA500 80		MP-E4C4N1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	POUL-XXX-012	POULIE 4SPA150D / 2517		MP-E3C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	31,87	0,00
			POUL-XXX-013	POULIE 4SPA450D / 3020		MP-E4C3N1	UN	1,00	1,00	0,00	118,40	0,00
			POUL-XXX-015	POULIE AVEC MOYEU D30 REP 10 - AF 6338E4		MP-E4C4N2	UN	1,00	1,00	0,00	140,00	0,00
			POUL-XXX-016	POULIE MOYEU AMOVIBLE 3SPA132 / 2012		MP-E4C4N2	UN	1,00	1,00	0,00	10,06	0,00
			POUL-XXX-017	POULIE MOYEU AMOVIBLE 3SPA150 2517		MP-E4C4N2	UN	2,00	2,00	0,00	12,99	0,00
			POUL-XXX-019	POULIE MAGIC LOCK BKH MGL 3SPA140 2517		MP-E4C4N2	UN	2,00	2,00	0,00	10,04	0,00
			POUL-XXX-020	POULIE HTD30 14M 55 POUR MOTEUR AEROCONDENSEUR GTA1		MP-E4C4N3	UN	2,00	2,00	0,00	84,00	0,00
			POUL-XXX-024	POULIE 4SPA160 2517		MP-E4C4N2	UN	3,00	3,00	0,00	17,82	0,00
			POUL-XXX-025	POULIE 4SPA280 3020		MP-E4C4N2	UN	2,00	2,00	0,00	29,61	0,00
			POUL-XXX-026	POULIE DE RENVOI EN NYLON - MANCHES PSR / CENDRE		MB-E01C01	UN	6,00	6,00	0,00	40,00	0,00
			PRES-DIF-001	PRESSOSTAT DIFFÉRENTIEL FILTRE MDPP 1000		MP-E1C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			PRES-ETP-001	Turbine 1 - set de presse étoupe pour vanne de sécurité - 10007511		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			PRES-ETP-002	Turbine 1 - set de presse étoupe pour vanne d'admission - 10002024		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			PRES-XXX-001	PRESSOSTAT DIFFÉRENTIEL MDPP 1000		MP-E2C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	176,00	0,00
			PRES-XXX-005	PRESSOSTAT XMLA 10 BAR EC - SCHMLA010AS11		MP-E2C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	51,70	0,00
			PRES-XXX-006	PRESSOSTAT RELATIF SÉRIE F -50-10 MBAR		MP-E2C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	300,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	PRES-XXX-007	PRESSOSTAT NFA 16 B 30 GAZ 1/2M -60MB		MP-E1C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			PRES-XXX-010	PRESSOSTAT GAZ PLAGE 2.5 A 50MB TYPE DG50 B3		MP-E2C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	72,70	0,00
			PRES-XXX-012	PRESSOSTAT GEORGIN FP6KX		MP-E1C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	422,50	0,00
			PRIS-SOC-001	PRISE SOCLE 24V 16A 2P		MP-E04C04	UN	1,00	1,00	0,00	743,10	0,00
			PRIS-SOC-002	PRISE MINIMESS 3/8		MP-E5C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00
			PRIS-XXX-002	FICHE MALE 3P + N + T 32A		MP-E1C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	13,67	0,00
			PRIS-XXX-003	PRISE POUR COFFRET CHANTIER S.EU 32A 3P + T 400V PLAST 44		MP-E1C1N5	UN	3,00	0,00	-3,00	14,22	-42,66
			PRIS-XXX-004	PRISE POUR COFFRET CHANTIER S.TAB 16A 2P + T 220V PLAST IP44		MP-E1C1N5	UN	8,00	0,00	-8,00	9,22	-73,80
			PRIS-XXX-005	FICHE D 16A 2P + T 230V CAOUT 44		MP-E1C3N3	UN	1,00	0,00	-1,00	18,45	-18,45
			PRIS-XXX-006	FICHE D 32A 3P + T 4000V PLAST 44		MP-E1C3N3	UN	1,00	0,00	-1,00	15,80	-15,80
			PRIS-XXX-009	EMBASE PRISE FEMELLE HYPRA BLEU 2P+T 16A		MP-E1C1N5	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			PRIS-XXX-010	PRISE MOBILE FEMELLE HYPRA ROUGE 3P+T 63A		MP-E1C1N5	UN	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
			PROC-XXX-001	PROC. LOGIX 5555 AV EXTENSION MÉMOIRE		BUREAU ARM. 1	UN	1,00	1,00	0,00	9 347,93	0,00
			PROG-XXX-001	PROGRAMMATEUR DIGIDRIVE SE 5.5 T 4 KW		MP-E1C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			PROT-VER-001	PROTECTEUR DE VÉRIN 80X50		MF-E1C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	170,00	0,00
			PURG-AUT-004	PURGEUR GESTRA UNA 27H DN 40 PN 63 Duplex AO 16 acier 1.5419 brides DN 40 PN 63		MP-E5C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	3 761,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	PURG-XXX-001	PURGEUR TD62M PN100 DN15		MB-E02C01	UN	5,00	5,00	0,00	1 550,00	0,00
			PURG-XXX-004	PURGEUR TYPE TD62 EXTRÉMITÉS À SOUDER SW		MP-E5C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	753,10	0,00
			PURG-XXX-009	PURGEUR BK28 DN15 BRIDES PN100		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 342,00	0,00
			PURG-XXX-012	PURGEUR TYPE TD62 EXTRÉMITÉS À SOUDER SW		MP-E5C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	726,25	0,00
			RACC-F1/2"-F1/2"-ACI	Raccord Femelle Femelle 1/2" acier		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RACC-M1/2"-F1"-ACI	Raccord Mâle 1/2" Femelle 1" acier		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RACC-M1/2"-M1/2"-ACI	Raccord Mâle Mâle 1/2" acier		BUREAU ARM. 1	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RACL-XXX-002	RACLEUR CHAÎNE FOUR 2 - LG 305 - ERTACETAL POM C BLANC		MP-E03C02	UN	20,00	20,00	0,00	29,47	0,00
			RACL-XXX-002	RACLEUR CHAÎNE FOUR 2 - LG 305 - ERTACETAL POM C BLANC		MP-E2C1N2	UN	6,00	6,00	0,00	29,47	0,00
			RACL-XXX-003	RACLEUR FRANÇOIS 3 - L 260 ABROO		MP-E03C02	UN	10,00	10,00	0,00	31,75	0,00
			RACL-XXX-003	RACLEUR FRANÇOIS 3 - L 260 ABROO		MP-E2C1N2	UN	10,00	10,00	0,00	31,75	0,00
			RACL-XXX-004	RACLEUR FRANÇOIS 2 - L 640		MP-E03C01	UN	30,00	30,00	0,00	41,58	0,00
			RACL-XXX-004	RACLEUR FRANÇOIS 2 - L 640		MP-E2C1N2	UN	7,00	7,00	0,00	41,58	0,00
			RACL-XXX-005	RACLEUR FRANÇOIS 1 - L 600		MP-E03C01	UN	10,00	10,00	0,00	52,58	0,00
			RACL-XXX-005	RACLEUR FRANÇOIS 1 - L 600		MP-E2C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	52,58	0,00
			RACL-XXX-006	RACLEUR CHAÎNE FOUR 3 - LG 600 - ERTACETAL POM C BLANC		MP-E2C2N2	UN	2,00	2,00	0,00	17,20	0,00
			RACL-XXX-007	RACLEUR PR CHAÎNE REDLER LG 305		MP-E2C1N2	UN	21,00	21,00	0,00	25,79	0,00
			RACL-XXX-008	RACLEUR CHAÎNE FOUR 3 - LG 640 - ERTACETAL POM C BLANC		MP-E2C1N2	UN	32,00	32,00	0,00	62,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	RACL-XXX-009	RACLEUR CHAINE FOUR 3 - LG 260 - ERTACETAL POM C BLANC		MP-E2C2N2	UN	17,00	17,00	0,00	18,00	0,00
			RACL-XXX-010	RACLEUR LAME U100 - 1000mm "BELLE BANNE"		MF-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	661,00	0,00
			REAX-XXX-001	RÉA EN ACIER S355K2G3 À GORGE LAMINÉE D450/510 AVEC MOYEU EN ACIER S355		MB-E01C01	UN	3,00	3,00	0,00	837,33	0,00
			RECE-XXX-002	RÉCEPTEUR DE DÉTECTEUR MICRO-ONDE GMSRU101SA22		MP-E2C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	1 770,00	0,00
			REDU-DOS-003	RÉD. VARVEL FRS60/PCPC/25 R1/100 PAM80B5		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	246,40	0,00
			REDU-GTA1-001	Gasket for inspection door- Réducteur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	150,00	0,00
			REDU-GTA1-002	Gasket - 7075006001 - Reducteur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	70,00	0,00
			REDU-GTA1-003	Gasket - 7998016150 - Reducteur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	71,00	0,00
			REDU-GTA1-004	Gasket - 7998040040 - Reducteur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	55,00	0,00
			REDU-GTA1-005	Temperature sensor - Reducteur GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	3,00	3,00	0,00	900,00	0,00
			REDU-XXX-001	REDUCTEUR SRS06040G525 I=40 - SN63315 - VIS DOSEUSE BICAR		MP-E2C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	420,80	0,00
			REDU-XXX-002	REDUCTEUR LS PB2420 VITESSE 20.8 - CONVOYEUR C2		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 465,00	0,00
			REDU-XXX-004	REDUCTEUR SRS06080G525 I=80 - VIS devouteur BICAR		MP-E02C03	UN	1,00	1,00	0,00	345,36	0,00
			REDU-XXX-005	REDUCTEUR Four tournant : GROUPE COMBINE FLENDER - CCUA 280 N° 421403080		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	4 950,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	REFR-POT-001	Pot de refroidisseur pour prise d'échantillon vapeur type SCS2		MP-E5C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	1 275,00	0,00
			REGU-XXX-002	RÉGULATEUR BK28/29 DN15/25 370281		MP-EMP-BOIT	UN	6,00	6,00	0,00	373,29	0,00
			REGU-XXX-003	RÉGULATEUR ELEKTRONIKON 2902 0021 00		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	1 005,00	0,00
			REGU-XXX-004	RÉGULATEUR DE PRESSION FRS 503		MP-E2C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	236,25	0,00
			REGU-XXX-005	RÉGULATEUR AC20		MP-E2C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	3 711,50	0,00
			RELA-RHX-001	RELAIS INSTANTANNÉ RHN412B		MP-E1C2N5	UN	8,00	8,00	0,00	22,62	0,00
			RELA-RHX-004	RELAIS INSTANTANNÉ RHN411M		MP-E08C01	UN	7,00	7,00	0,00	26,85	0,00
			RELA-RHX-006	RELAIS INSTANTANNÉ RHN421E		MP-E1C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	27,68	0,00
			RELA-RHX-007	RELAIS INSTANTANNÉ 48V-50HZ RHN411E		MP-E1C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	18,81	0,00
			RELA-RHX-008	RELAIS TRAVAIL 24V MIXTE - RHT418B		MP-E1C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	101,41	0,00
			RELA-RHX-009	RELAIS INSTANTANNÉ 24v dc - SCHRSB2A080BD		MP-E1C1N2	UN	10,00	10,00	0,00	1,96	0,00
			RELA-RHX-010	Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochab - test+DEL - 4OF - 6A - 230VAC	*		UN	3,00	3,00	0,00	4,22	0,00
			RELA-RHX-011	Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochab - test+DEL - 4OF - 6A - 24VDC	*		UN	3,00	3,00	0,00	3,30	0,00
			RELA-RHX-012	Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochab - test+DEL - 4OF - 6A - 24VAC	*		UN	3,00	3,00	0,00	4,22	0,00
			RELA-THE-001	RELAIS THERMIQUE 30-40A		MP-E1C1N2	UN	6,00	6,00	0,00	58,28	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		LRD3355A66								
			RELA-THE-005	RELAIS THERMIQUE 4-6A LR2D1310		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	24,10	0,00
			RELA-THE-010	RELAIS THERMIQUE 30-40A LR2D3355		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	52,83	0,00
			RELA-THE-011	RELAIS THERMIQUE D35 23A A 32A		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			RELA-THE-013	RELAIS THERMIQUE 80-104A LRD3365		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	51,17	0,00
			RELA-THE-015	RELAIS THERMIQUE 2.5-4 A LRD08		MP-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	26,64	0,00
			RELA-THE-017	RELAIS THERMIQUE T2.28 C-40.0A		MP-E1C1N2	UN	3,00	3,00	0,00	58,74	0,00
			RELA-THE-019	RELAIS THERMIQUE 23-32A LRD32		MP-E1C1N2	UN	7,00	7,00	0,00	43,69	0,00
			RELA-THE-020	RELAIS THERMIQUE 1-1,6A LRD06		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	31,97	0,00
			RELA-THE-022	RELAIS THERMIQUE 5.5-8 A LRD12		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	22,63	0,00
			RELA-THE-023	RELAIS THERMIQUE 9-13 A LRD16		MP-E1C1N2	UN	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00
			RELA-THE-024	RELAIS THERMIQUE 0.63-1 A LRD05		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	24,74	0,00
			RELA-THE-025	RELAIS THERMIQUE T2.22-32A		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	45,44	0,00
			RELA-THE-026	RELAIS THERMIQUE T2.36-45A		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	54,68	0,00
			RELA-THE-027	RELAIS THERMIQUE 17-25A LRD1522		MP-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	48,18	0,00
			RELA-THE-028	RELAIS THERMIQUE 20-38A SCHLR97D38B		MP-E01C02	UN	2,00	2,00	0,00	43,14	0,00
			RELA-THE-029	RELAIS THERMIQUE 30-38A		MP-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	40,49	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		SCHLRD35								
			RELA-XXX-001	RELAIS DE FLAMME		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	433,12	0,00
			RELA-XXX-002	RELAIS OMRON MY4 24V DC - POUR EMBA RXZ 001		MP-E1C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	2,30	0,00
			RELA-XXX-006	RELAIS TELEMECANIQUE TYPE XPS-AF SERIE B 24VAC/DC XPSAF5130		MP-E08C01	UN	2,00	2,00	0,00	80,36	0,00
			RELA-XXX-011	RELAIS PROTEC 80-104 LRD4365		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	80,04	0,00
			RELA-XXX-012	RELAIS SOUS INTENSITE - SCHRM35JA32MW		MP-E1C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	77,41	0,00
			RESI-CHA-001	RÉSISTANCE CHAUFFAGE TREMIES		MP-E1C2N6	UN	10,00	10,00	0,00	116,93	0,00
			RESI-CHA-002	RÉSISTANCE CHAUFFAGE ISO.THERMOPLONGEUR		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	110,98	0,00
			RESI-XXX-001	RÉSISTANCE 4000W400V DEXT47 LST890 LC650		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00
			RESI-XXX-002	RÉSISTANCE 2000W / 230V CS3,6W + MS10		MP-E08C01	UN	3,00	3,00	0,00	59,15	0,00
			RESI-XXX-003	RÉSISTANCE VULCANIC 1789-10		MP-E1C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			RESS-VIB-002	RESSORT D20 POUR VIBRATEUR A1/A2	*		UN	10,00	10,00	0,00	189,00	0,00
			RESS-XXX-001	RESSORT SOUPAPE D1580190CRV		MP-E4C4N7	UN	1,00	1,00	0,00	490,00	0,00
			RESS-XXX-003	RESSORT POUR MOU DE CABLE - MANCHE DE CHARGEMENT		MF-E03C02	UN	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
			RESS-XXX-004	RESSORT PILOTAGE INTÉRIEUR		MP-EMP-BOIT	UN	1,00	1,00	0,00	10,68	0,00
			RESS-XXX-005	RESSORT PILOTAGE		MP-EMP-BOIT	UN	2,00	2,00	0,00	33,93	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		EXTÉRIEUR								
			RESS-XXX-006	RESSORT DE TRACTION NU RENFORCÉ		MP-E6C3N3	UN	3,00	3,00	0,00	123,69	0,00
			RESS-XXX-007	RESSORT RSS12 POUR CRIBLE GRENAILLAGE		MP-E4C4N7	UN	13,00	13,00	0,00	148,69	0,00
			RESS-XXX-008	RESSORT POUR TABLE VIBRANTE SORTIE FOUR		MF-E04C01	UN	9,00	9,00	0,00	149,40	0,00
			RESS-XXX-009	RESSORT POUR TABLE VIBRANTE SORTIE CONVOYEUR		MF-E04C01	UN	2,00	2,00	0,00	198,40	0,00
			RESS-XXX-010	Système de compression pour joue AG - Mécanique de grille four 3		MF-E03C01	UN	28,00	28,00	0,00	290,00	0,00
			RESS-XXX-011	Rallonge de piston de système de compression - Mécanique du four 3		MF-E03C01	UN	28,00	28,00	0,00	10,00	0,00
			ROBI-COU-001	ROBINET DE COUPURE 1/4\$ GAZ MF		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	23,71	0,00
			ROBI-SOU-009	ROBINET RA501T DN15 PN160 - VAP 30B 300		MB-E02C01	UN	5,00	5,00	0,00	568,00	0,00
			ROBI-SOU-010	ROBINET SOUPAPE RA 40 DN 20		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	180,00	0,00
			ROBI-XXX-001	ROBINET DN15 PN100		MB-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	399,50	0,00
			ROBI-XXX-002	ROBINET DN50 PN100		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	877,50	0,00
			ROBI-XXX-007	ROBINET TYPE DN80 214/300		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROBI-XXX-009	ROBINET À SOUPAPE PN64 DN50		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	730,00	0,00
			ROBI-XXX-010	ROBINET À PISTON KLINGER KVN PN16		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	386,61	0,00
			ROND-ARR-001	RONDELLE D'ARRÊT		MP-E06C02	UN	12,00	12,00	0,00	18,68	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ROND-ARR-002	RONDELLE D'ARRÊT D45 D17 EP10 - PLAN N°7		MP-E6C2N2	UN	3,00	3,00	0,00	16,00	0,00
			ROND-COM-001	RONDELLE ETANCHEITE 0661.1000.40		MP-E7C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	4,15	0,00
			ROND-XXX-001	RONDELLE TEFLON DIAM 90X51X5		MP-E03C01	UN	56,00	56,00	0,00	19,18	0,00
			ROND-XXX-001	RONDELLE TEFLON DIAM 90X51X5		MP-E2C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00
			ROND-XXX-002	RONDELLE ACIER DIAM 100X10		MP-E03C01	UN	61,00	61,00	0,00	15,90	0,00
			ROND-XXX-002	RONDELLE ACIER DIAM 100X10		MP-E2C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	15,90	0,00
			ROND-XXX-003	RONDELLES ACIER DIAM 100X21X10		MP-E03C01	UN	22,00	22,00	0,00	15,61	0,00
			ROND-XXX-003	RONDELLES ACIER DIAM 100X21X10		MP-E2C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	15,61	0,00
			ROND-XXX-004	RONDELLE ACIER D 90 X 10		MP-E2C1N3	UN	11,00	11,00	0,00	15,00	0,00
			ROND-XXX-005	RONDELLE TEFLON DIAM 90X51X40		MP-E2C1N3	UN	10,00	10,00	0,00	16,00	0,00
			ROTO-GTA-001	ROTOR TURBINE		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	27 315,00	0,00
			ROTO-XXX-002	ROTOR DU BROEUR LIGNE 3		MF-E04C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROTO-XXX-003	ROTOR DU BROEUR SECOURS		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	3 445,00	0,00
			ROTU-TIM-001	ROTULE SA50ES-2RS		MP-E4C3N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			ROTU-XXX-003	ROTULE GE50ES2RS		MP-E3C1N3	UN	14,00	14,00	0,00	28,25	0,00
			ROTU-XXX-004	ROTULE GE35ES2RS		MP-E3C1N3	UN	3,00	3,00	0,00	16,45	0,00
			ROTU-XXX-005	ROTULE GIHR-K SIR40SE DO INA		MP-E3C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	112,86	0,00
			ROTU-XXX-006	ROTULE GE 120 ES-2RS		MP-E3C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	340,48	0,00
			ROTU-XXX-007	ROTULE GE 50 LO		MP-E3C1N3	UN	5,00	5,00	0,00	32,90	0,00
			ROTU-XXX-008	ROTULE GE40 DO 2RS		MP-E2C3N3	UN	8,00	8,00	0,00	19,25	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ROTU-XXX-012	ROTULE GE 140 ES		MP-E3C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	373,21	0,00
			ROTU-XXX-013	ROTULE GE45FO2RS		MP-E3C1N3	UN	3,00	3,00	0,00	50,53	0,00
			ROTU-XXX-014	ROTULE GE 45 DO 2RS		MP-E3C1N7	UN	4,00	4,00	0,00	25,32	0,00
			ROUE-XXX-001	ROUE 7 DENTS POUR CHAINE TM102 RENFORCEE - REPERE 831		MF-E02C03	UN	2,00	2,00	0,00	658,00	0,00
			ROUE-XXX-002	ROUE 7 PANS POUR CHAINE TM102 RENFORCEE - REPERE 831		MF-E02C03	UN	2,00	2,00	0,00	638,00	0,00
			ROUE-XXX-003	ROUE FONTE 38 DENTS 12B-2		MP-E4C4N3	UN	2,00	2,00	0,00	56,83	0,00
			ROUE-XXX-004	ROUE DENTÉES - EL1		MF-E02C03	UN	4,00	4,00	0,00	572,16	0,00
			ROUE-XXX-005	ROUE DENTÉE - REP 6		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
			ROUE-XXX-007	ROUE FONTE 76 DENTS 19.05 TRIPLE MOYEU AMOVIBLE - VIS FAM L2		MP-E4C4N3	UN	1,00	1,00	0,00	214,66	0,00
			ROUE-XXX-009	ROUE 8 DENTS TM 142 N POUR CHAINE REDLER LIGNE 3		MP-E2C1N3	UN	12,00	12,00	0,00	758,03	0,00
			ROUL-BIL-001	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6314/C3		MP-E3C1N7	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-002	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6214-ZZ		MP-E3C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-003	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6214/C3		MP-E3C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	11,77	0,00
			ROUL-BIL-004	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6214		MP-E3C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	22,93	0,00
			ROUL-BIL-007	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6216 2RS C3		MP-E3C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	43,05	0,00
			ROUL-BIL-008	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6313 2RS C3		MP-E3C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	43,96	0,00
			ROUL-BIL-009	ROULEMENT RIGIDE À BILLES		MP-E3C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	66,47	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		6314-2RS1								
			ROUL-BIL-010	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6312		MP-E3C2N6	UN	4,00	4,00	0,00	30,81	0,00
			ROUL-BIL-011	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6014-2RS1/C3		MP-E6C3N5	UN	5,00	5,00	0,00	18,06	0,00
			ROUL-BIL-012	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6310-2Z/C3		MP-E3C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	16,30	0,00
			ROUL-BIL-013	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6212-2Z/C3		MP-E3C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-014	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6305/C3		MP-E3C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	3,26	0,00
			ROUL-BIL-015	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6213-2Z/C3		MP-E3C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-016	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6211-2Z/C3		MP-E3C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-017	ROULEMENT ROTULE/BILLES 2217K		MP-E3C2N3	UN	8,00	8,00	0,00	56,14	0,00
			ROUL-BIL-018	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6008-2RS1		MP-E3C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-019	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6306-2Z		MP-E3C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	7,33	0,00
			ROUL-BIL-020	ROULEMENT BIL. CONT. OBLIQ. 3210ATN9		MP-E3C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	30,31	0,00
			ROUL-BIL-021	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6306-C3		MP-E3C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	5,70	0,00
			ROUL-BIL-022	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6208-2RS1		MP-E3C2N6	UN	10,00	10,00	0,00	3,82	0,00
			ROUL-BIL-023	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6203-DDU		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	2,12	0,00
			ROUL-BIL-024	ROULEMENT BIL. CONT. OBLIQ. 3211A		MP-E3C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	46,48	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ROUL-BIL-025	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6204-2RS / C3		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	2,49	0,00
			ROUL-BIL-026	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6210-2Z/C3		MP-E3C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	9,02	0,00
			ROUL-BIL-027	ROULEMENT BIL. PONT. OBLIQ. 3310A/C3		MP-E3C2N3	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-029	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6213-2RS1/C3		MP-E3C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	28,83	0,00
			ROUL-BIL-030	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6309-2RS1/C3		MP-E3C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	13,80	0,00
			ROUL-BIL-031	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6303-DDUCM		MP-E3C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	3,23	0,00
			ROUL-BIL-032	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6212-2RS1/C3		MP-E3C1N6	UN	2,00	2,00	0,00	20,85	0,00
			ROUL-BIL-033	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6312-2Z-C3		MP-E3C1N7	UN	2,00	2,00	0,00	25,11	0,00
			ROUL-BIL-034	ROULEMENT RIGIDE À BILLES 6205-2Z/C3		MP-E3C1N5	UN	3,00	3,00	0,00	8,10	0,00
			ROUL-BIL-038	ROUL. RIGIDE À BILLE 6004-2RS		MP-E3C1N6	UN	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00
			ROUL-BIL-040	ROUL. RIGIDE À BILLE 6209-2RS/C3		MP-E3C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	9,56	0,00
			ROUL-BIL-041	ROUL. RIGIDE À BILLE 6315/C3		MP-E3C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-042	ROUL. RIGIDE À BILLE 6213 2RS		MP-E3C1N6	UN	6,00	6,00	0,00	20,63	0,00
			ROUL-BIL-043	ROUL. RIGIDE À BILLE 6317/C3 Moteur pompe alimentaire ligne 3		MP-E03C05	UN	2,00	2,00	0,00	90,90	0,00
			ROUL-BIL-044	ROUL. RIGIDE À BILLE 6311 2RS1		MP-E3C1N7	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-045	ROUL. RIGIDE À BILLE		MP-E3C1N6	UN	5,00	5,00	0,00	3,37	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		6006-2RS								
			ROUL-BIL-047	ROUL. RIGIDE À BILLE 1213 EKTN9		MP-E3C2N5	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-BIL-048	ROULEMENT ROTULE/BILLES 2309 ETN9		MP-E3C1N6	UN	2,00	2,00	0,00	47,49	0,00
			ROUL-BIL-050	ROULEMENT ROTULE/BILLES 1211 EKTN9		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	29,11	0,00
			ROUL-BIL-051	ROULEMENT ROTULE/BILLES SKF 2212 EKTN9		MP-E3C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	42,71	0,00
			ROUL-BIL-052	ROULEMENT RIGIDE A BILLE 2316 K		MP-E3C2N3	UN	3,00	3,00	0,00	224,16	0,00
			ROUL-ROU-001	ROULEMENT ROTULE/ROULEAU 22224EK		MP-E3C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	235,34	0,00
			ROUL-ROU-002	ROULEMENT À ROULEAUX NJ215E		MP-E3C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-ROU-003	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22211EK		MP-E3C2N4	UN	7,00	7,00	0,00	55,43	0,00
			ROUL-ROU-004	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22313EK		MP-E2C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	102,41	0,00
			ROUL-ROU-005	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 21310E		MP-E3C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	48,23	0,00
			ROUL-ROU-006	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22217EK		MP-E2C2N2	UN	5,00	5,00	0,00	70,76	0,00
			ROUL-ROU-007	ROULEMENT ROTUROULEAUX 22308CC/W33		MP-E3C2N5	UN	3,00	3,00	0,00	64,26	0,00
			ROUL-ROU-008	ROULEMENT ROULEAUX CYL. N306ECP		MP-E3C2N5	UN	8,00	8,00	0,00	21,39	0,00
			ROUL-ROU-009	ROULEMENT ROULEAUX CYL. NJ2211ECP/C3		MP-E2C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	41,19	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ROUL-ROU-012	ROULEMENT ROTULE/ROULEAU 22224EK/C3		MP-E3C2N2	UN	4,00	4,00	0,00	235,34	0,00
			ROUL-ROU-013	ROULEMENT À ROULEAUX N307ECP		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	29,62	0,00
			ROUL-ROU-014	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22311EK		MP-E3C2N5	UN	4,00	4,00	0,00	62,56	0,00
			ROUL-ROU-015	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 24130CC/W33		MF-E02C01	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-ROU-016	ROULEMENT ROULEAUX CYL. NJ222ECP		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	140,74	0,00
			ROUL-ROU-017	ROULEMENT ROULEAUX CON. TIMKEN 30222M		MF-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-ROU-018	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22311EK/C3		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	83,48	0,00
			ROUL-ROU-019	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22309 EK		MP-E3C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	49,71	0,00
			ROUL-ROU-020	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22222 EK		MP-E3C2N5	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-ROU-021	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 2222 KM		MP-E3C2N5	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-ROU-022	ROULEMENT ROULEAUX GRAE 60 NPP B		MP-E3C1N6	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-ROU-023	ROULEMENT ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2212ECP		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	45,33	0,00
			ROUL-ROU-024	ROULEMENT ROTULE/ROULEAUX 22212E		MP-E2C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	58,39	0,00
			ROUL-ROU-025	ROULEMENT 2311K		MP-E3C1N7	UN	2,00	2,00	0,00	71,18	0,00
			ROUL-ROU-027	ROULEMENT		MP-E3C2N5	UN	4,00	4,00	0,00	90,60	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		ROTULE/ROULEAUX 22216 EK								
			ROUL-ROU-028	ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES SKF 22228		MF-E3C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	463,23	0,00
			ROUL-ROU-028	ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES SKF 22228		MP-E03C01	UN	0,00	0,00	0,00	463,23	0,00
			ROUL-XXX-001	ROULEMENT SKF YET208		MP-E3C1N5	UN	18,00	18,00	0,00	10,28	0,00
			ROUL-XXX-002	ROULEMENT SKF YAR207-2F		MP-E3C1N4	UN	7,00	7,00	0,00	8,59	0,00
			ROUL-XXX-003	ROULEMENT 2309TN		MP-E3C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	39,78	0,00
			ROUL-XXX-004	ROULEMENT ROTULE/ROULEAU 22213EK		MP-E05C02	UN	4,00	4,00	0,00	54,73	0,00
			ROUL-XXX-004	ROULEMENT ROTULE/ROULEAU 22213EK		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	54,73	0,00
			ROUL-XXX-006	ROULEMENT AUTO ALIGNEUR UC 318		MP-E3C1N4	UN	9,00	9,00	0,00	224,72	0,00
			ROUL-XXX-007	ROULEMENT NTN 6208LL		MP-E3C1N4	UN	7,00	7,00	0,00	13,72	0,00
			ROUL-XXX-008	ROULEMENT SKF 6010		MP-E3C2N5	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-XXX-009	ROULEMENT FAG 3310/C3		MP-E3C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-XXX-013	ROULEMENT 2309 EK/C3		MP-E3C2N5	UN	10,00	10,00	0,00	53,59	0,00
			ROUL-XXX-015	ROULEMENT YET 210		MP-E3C1N5	UN	3,00	3,00	0,00	23,01	0,00
			ROUL-XXX-023	ROULEMENT 1309KTV C3		MP-E3C2N5	UN	4,00	4,00	0,00	16,10	0,00
			ROUL-XXX-024	ROULEMENT ROTULE/ROULEAU 22309 CCK		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	45,47	0,00
			ROUL-XXX-025	ROULEMENT YET 211		MP-E3C2N4	UN	2,00	2,00	0,00	33,49	0,00
			ROUL-XXX-027	ROULEMENT AUTO ALIGNEUR UC 324		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	538,00	0,00
			ROUL-XXX-028	ROULEMENT NTN NJ 208		MP-E3C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	27,17	0,00
			ROUL-XXX-030	ROULEMENT 2210		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	35,00	0,00
			ROUL-XXX-031	ROULEMENT NTN 1210		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	23,57	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	ROUL-XXX-032	ROULEMENT AUTO ALIGNEUR UC 311		MP-E3C1N3	UN	5,00	5,00	0,00	76,11	0,00
			ROUL-XXX-033	ROULEMENT YET 212		MP-E05C02	UN	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00
			ROUL-XXX-033	ROULEMENT YET 212		MP-E3C1N5	UN	2,00	2,00	0,00	32,95	0,00
			ROUL-XXX-034	ROULEMENT RIGIDES BILLES 6218-2RS1		MP-E3C1N4	UN	3,00	3,00	0,00	48,32	0,00
			ROUL-XXX-035	ROULEMENT 6209 ZZ C4		MP-E3C1N4	UN	1,00	1,00	0,00	26,15	0,00
			ROUL-XXX-036	ROULEMENT 6309 ZZ C5		MP-E3C1N7	UN	2,00	2,00	0,00	29,00	0,00
			ROUL-XXX-037	ROULEMENT ROULEAUX CON. 30222J2		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	56,26	0,00
			ROUL-XXX-039	ROULEMENT ROTULES/BILLE 2313 K/C3		MP-E3C2N3	UN	6,00	6,00	0,00	112,47	0,00
			ROUL-XXX-041	ROULEMENT ROULEAUX CYL NJ313ECP/C4		MP-E3C2N5	UN	4,00	4,00	0,00	88,80	0,00
			ROUL-XXX-042	ROULEMENT SL06024 E ZONE 3 F.3		MP-E3C1N1	UN	2,00	2,00	0,00	842,75	0,00
			ROUL-XXX-043	ROULEMENT SL05024 C4		MP-E3C1N1	UN	5,00	5,00	0,00	1 123,31	0,00
			ROUL-XXX-047	ROULEMENT AUTO ALIGNEUR UC 309		MP-E3C1N1	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-XXX-048	ROULEMENT AUTO ALIGNEUR UC 211		MP-E3C1N1	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			ROUL-XXX-049	ROULEMENT ROTULE/ROULEAU 22208 E/C3		MP-E3C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	455,22	0,00
			ROUL-XXX-051	Roulement conique SKF 30205 - Pont 1 sur le réducteur de direction		MP-E6C3N5	UN	2,00	2,00	0,00	5,06	0,00
			ROUL-XXX-052	Roulement conique SKF 30204 - Pont 1 sur le réducteur de direction		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	6,90	0,00
			ROUL-XXX-053	Roulement conique SKF 30206		MP-E6C3N5	UN	2,00	2,00	0,00	5,56	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		- Pont 1 sur le réducteur de translation								
			ROUL-XXX-054	Roulement conique SKF 30306 - Pont 1 sur le réducteur de translation		MP-E6C3N5	UN	1,00	1,00	0,00	7,88	0,00
			ROUL-XXX-055	Roulement à billes SKF 6018-2Z - Pont 1 sur le réducteur de translation		MP-E6C3N5	UN	2,00	2,00	0,00	41,26	0,00
			ROUL-XXX-056	Roulement à billes SKF FYJ 100TF, Roulement avant du May Fran		MP-E03C02	UN	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
			ROUX-XXX-001	ROUL. D89X360 AXE D20 MÉPLATÉ ÉP 14X10		MF-E04C02	UN	18,00	18,00	0,00	13,91	0,00
			ROUX-XXX-002	ROULEAU ANTICOLMATANT D133 / 1115		MF-E04C02	UN	72,00	72,00	0,00	112,33	0,00
			ROUX-XXX-003	ROUL. D89X430 AXE D20 MÉPLATÉ EP 14X10		MF-E04C02	UN	14,00	14,00	0,00	18,49	0,00
			ROUX-XXX-011	ROUL. D133/1315 ANTICOL. AXE D20 MP14X16		MF-E04C02	UN	13,00	13,00	0,00	83,06	0,00
			ROUX-XXX-015	ROUL. D133X875 ANTICOL. AXE D20 MP14X16		MF-E04C02	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			ROUX-XXX-017	ROULEAU D89X290 AXE DE 20		MF-E04C02	UN	24,00	24,00	0,00	13,10	0,00
			RUBA-XXX-008	RUBAN CHAUFFANT AUTORÉGULANT HORS GEL 26W/M 20 XTV2 CT T2		MP-E08C01	UN	8,00	8,00	0,00	15,16	0,00
			SACS-FIL-002	SAC DE FILTRATION - BAC DESHUILEUR OSW55		MP-E1C3N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			SECH-XXX-003	SÉCHEUR FRIGORIFIQUE 230V MONO 265M3/H		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	2 705,00	0,00
			SECT-FOU-001	SECTEUR FOUR TOURNANT		MF-E02C04	UN	14,00	14,00	0,00	687,14	0,00
			SECT-XXX-001	BLOC INTERRUPTEUR FUSIBLE		MP-E1C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		125A GS1K03								
			SECT-XXX-002	SECTIONNEUR 50A 3P+1F GK1EV		MP-E1C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00
			SECT-XXX-004	INT SECTIONNEUR FUSIBLE 3X160A - GS1LD3 NH0		MP-E1C2N3	UN	4,00	4,00	0,00	118,95	0,00
			SECT-XXX-006	SECTIONNEUR 125A 3P+1 GK1FV		MP-E1C2N3	UN	2,00	2,00	0,00	12,28	0,00
			SECT-XXX-007	SECTIONNEUR VISITOP 3P 63A		MP-E1C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	53,71	0,00
			SECT-XXX-008	SECTIONNEUR TRI 25A LS1D253		MP-E1C1N3	UN	1,00	1,00	0,00	39,19	0,00
			SECT-XXX-009	INTER SECT VISTOP 3P 32		MP-E1C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	41,34	0,00
			SEGM-PIS-001	SEGMENT DE PISTE 1613 6969 00		MP-E4C4N3	UN	1,00	1,00	0,00	26,00	0,00
			SELE-XXX-002	SELECTEUR 6 CON XR2AB06K40		MP-E6C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	548,28	0,00
			SEPA-XXX-001	KIT SÉPARATEUR 2901 0343 01		MP-E7C2N5	UN	2,00	2,00	0,00	238,90	0,00
			SEPA-XXX-002	KIT SÉPARATEUR K5 2901 0343 00		MP-E08C01	UN	3,00	3,00	0,00	306,47	0,00
			SEPA-XXX-004	KIT SÉPARATEUR D'HUILE 2901 0779 00		MP-E7C2N5	UN	1,00	1,00	0,00	260,00	0,00
			SEQU-XXX-001	SÉQUENCEUR ÉLECTRONIQUE PARAMÉT. SDNPP		MP-E7C1N6	UN	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00
			SEQU-XXX-002	SÉQUENCEUR D'ÉTALONNAGE AUTOMATIQUE		MP-E1C3N6	UN	2,00	2,00	0,00	918,00	0,00
			SERR-CAB-001	SERRE CABLE ACIER D18		MP-E06C02	UN	20,00	20,00	0,00	6,00	0,00
			SERR-XXX-002	SERRURE ANTIPANIQUE GRIS		ATELIER	UN	0,00	0,00	0,00	229,11	0,00
			SERV-XXX-003	SERVOMOTEUR BRULEURS	*		UN	1,00	1,00	0,00	2 107,45	0,00
			SIEG-XXX-001	SIEGE DE PILOTAGE		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	78,21	0,00
			SIEG-XXX-002	SIEGE PONTIER ISRI - 6000/577 TISSU + APPUI TETE		MB-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	SILE-XXX-001	SILENCIEUX ECHAPPEMENT INOX G1/4 34600419		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00
			SILT-XXX-002	SILENTBLOC BECA P533652-75		MP-E4C3N3	UN	3,00	3,00	0,00	27,80	0,00
			SILT-XXX-003	SILENTBLOC D100X25 - M12 - 70SH		MP-E06C03	UN	18,00	18,00	0,00	152,84	0,00
			SILT-XXX-003	SILENTBLOC D100X25 - M12 - 70SH		MP-E4C3N5	UN	0,00	0,00	0,00	152,84	0,00
			SILT-XXX-005	SILENTBLOC STABIFIX AR 530185 60		MP-E4C3N4	UN	3,00	3,00	0,00	89,16	0,00
			SILT-XXX-007	SILENTBLOC RADIAFLEX FIXATION A TROUS TARAUDS D60 P520528		MP-E6C2N3	UN	6,00	6,00	0,00	41,04	0,00
			SILT-XXX-008	SILENTBLOC BECA P533609-75		MP-E4C3N4	UN	4,00	4,00	0,00	17,00	0,00
			SIRE-ELE-002	SIRÈNE TYPE TIP120		MP-E1C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			SOCL-XXX-005	SOCLE INCL. 3P+T 63 A 380 V PLAST		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			SOCL-XXX-006	SOCLE INCL. 3P+T 63 A 400 V PLAST		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			SOND-GTA-001	Sonde de température pour le GTA 1 : GTA 1		GTA1-ARM- MECA	UN	3,00	3,00	0,00	950,00	0,00
			SOND-OXY-001	SONDE 02 COMPLETE - REF OXT4ADR-4-0-0-0-12-04 (SANS ACCESSOIRE DE MONTAGE) N°SER		MP-E2C1N3	UN	0,00	0,00	0,00	4 022,00	0,00
			SOND-RES-001	SONDE RESISTANCE A VISSER PT100		MP-E2C3N1	UN	10,00	10,00	0,00	112,43	0,00
			SOND-RES-002	SONDE À RÉSISTANCE PT100 - TYPE SP 1006 I / DAN/CNL40		MP-E2C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	274,00	0,00
			SOND-RES-004	SONDE RESISTANCE A VISSER PT100 AV CONV. L500MM		MP-E03C02	UN	2,00	2,00	0,00	285,00	0,00
			SOND-TEM-001	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE		MP-E2C3N4	UN	5,00	5,00	0,00	186,83	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVERIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		CK 000AR AISI310 DIAM 21.3MM - LG 3 M								
			SOND-TEM-002	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE CK AISI310 DIAM 21.3MM - LG 2.1 M		MP-E03C03	UN	10,00	10,00	0,00	218,64	0,00
			SOND-TEM-002	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE CK AISI310 DIAM 21.3MM - LG 2.1 M		MP-E2C2N1	UN	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00
			SOND-TEM-003	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE CK 1000AR AISI310 DIAM 21.3MM - LG 1 M		MP-E03C03	UN	26,00	25,00	-1,00	91,46	-91,46
			SOND-TEM-003	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE CK 1000AR AISI310 DIAM 21.3MM - LG 1 M		MP-E2C2N1	UN	0,00	0,00	0,00	100,19	0,00
			SOND-TEM-004	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE CK 1200AR AISI310 DIAM 21.3MM - LG 1.2 M		MP-E03C04	UN	14,00	14,00	0,00	109,97	0,00
			SOND-TEM-004	THERMOCOUPLE NiCr NIA TYPE CK 1200AR AISI310 DIAM 21.3MM - LG 1.2 M		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	109,97	0,00
			SOND-TEM-006	PT100 - L300MM - D6 -- TYPE SP 1006 I/DAN		MP-E2C3N3	UN	3,00	3,00	0,00	104,00	0,00
			SOND-TEM-012	THERMOCOUPLE TYPE S L 1200MM DIAM 24MM		MP-E2C3N4	UN	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
			SOND-XXX-003	SONDE DE CONDUCTIVITE POUR LES STRATA		MP-E5C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00
			SOUP-XXX-002	SOUPAPE DE SURETE 11.5B 1/2		MP-E08C01	UN	1,00	1,00	0,00	113,00	0,00
			SOUP-XXX-003	BALLON F3 - SOUPAPE PN 50 DN 80 3K4 300X150 P350 P34K2350A-D-VC2V2		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	379,00	0,00
			SOUP-XXX-005	SURCHAUFFEUR F2 - SOUPAPE RES. DN25 PN64 EDF/DN40		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	88,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		PN25 FS								
			SOUP-XXX-006	Soupape SURCHAUFFEUR chaudière 3 1 1/2" class 600 VF7313-30-AM/V		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	4 910,00	0,00
			SOUP-XXX-015	BALLON F2 - SOUPAPE RSBD DN80 PN160		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	239,00	0,00
			SPIR-XXX-001	SPIRE COKE DE LIGNITE LG 762 D37		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	557,00	0,00
			SPIR-XXX-003	VIS SPIRE DE DOSAGE POUR MICRODOSEUR L3		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
			SPIR-XXX-007	SPIRE COKE DE LIGNITE LG 762 D24		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	528,00	0,00
			SPIR-XXX-008	Spire en acier Hauteur 4000mm ep. 10 Dia 300mm Pour la vis de l'électrofiltre li		MF-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	3 902,40	0,00
			SPIR-XXX-009	Spire en acier pour vis V2 avant le crible		MF-E1C3N1	UN	10,00	10,00	0,00	53,20	0,00
			SUPP-CAI-003	SUPPORT MURAL PR CAISSON CAMÉRA CHBC2020		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	31,68	0,00
			SUPP-ECL-001	SUPPORT ÉCLATEUR HALLARE EB4-77-3209 - L3		MP-E06C04	UN	3,00	3,00	0,00	140,80	0,00
			SUPP-ECL-001	SUPPORT ÉCLATEUR HALLARE EB4-77-3209 - L3		MP-E7C1N4	UN	2,00	2,00	0,00	140,80	0,00
			SUPP-GAL-001	SUPPORT GALET		MF-E1C3N3	UN	16,00	16,00	0,00	196,96	0,00
			SUPP-GAL-003	SUPPORT GALET pour four 2		MF-E01C01	UN	8,00	4,00	-4,00	115,00	-460,00
			SUPP-GAL-004	SUPPORT GALET pour four 2 Fixation gauche		MF-E01C01	UN	4,00	2,00	-2,00	220,00	-440,00
			SUPP-GAL-005	SUPPORT GALET pour four 2 Fixation droite		MF-E01C01	UN	4,00	2,00	-2,00	220,00	-440,00
			SUPP-GAL-006	SUPPORT GALET pour four 2 rampe de roulement avec plaque		MF-E01C01	UN	14,00	14,00	0,00	86,43	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		de guidage et plat d'usure démontable								
			SUPP-GAL-007	SUPPORT GALET pour four 2 rampe de roulement lisse avec plat d'usure démontable		MF-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	160,00	0,00
			SUPP-GAL-008	Plaque d'usure pour châssis mobile 220X335X15mm four 3 réf 06312		MF-E02C03	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUPP-TRA-001	SUPPORT DE TRANSITION INFÉRIEUR		MF-E02C01	UN	74,00	74,00	0,00	144,41	0,00
			SUPP-TRA-002	SUPPORT DE TRANSITION SUPÉRIEUR		MF-E03C01	UN	35,00	35,00	0,00	145,00	0,00
			SURP-GRE-001	SURPRESSEUR GRENAILLAGE LIGNE 3		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	9 764,90	0,00
			SYST-PRO-001	VIGITHERM HEITO		MP-E1C1N5	UN	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00
			TAMB-XXX-002	TAMBOUR POUR C1-C2		MF-E04C01	UN	1,00	1,00	0,00	280,00	0,00
			TAMB-XXX-003	TAMBOUR POUR C5 L950		MF-E04C01	UN	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00
			TAMB-XXX-007	TAMBOUR MOTEUR OV 500/65 P D 445 L 1100		MF-E04C02	UN	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00
			TAMP-XXX-001	TAMPON CAOUTCHOUC N-EUPEX 110		MP-E4C4N6	UN	8,00	8,00	0,00	2,60	0,00
			TAMP-XXX-003	TAMPON NEUPEX T80		MP-E4C4N6	UN	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
			TAMP-XXX-006	TAMPON NEUPEX T160		MP-E4C4N6	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			TAMP-XXX-007	PLOT NEUPEX TAILLE 140		MP-E4C4N6	UN	14,00	14,00	0,00	4,12	0,00
			TAMP-XXX-008	TAMPON NEUPEX T280		MP-E4C4N6	UN	7,00	7,00	0,00	20,56	0,00
			TEND-COM-001	TENDEUR COMPRESSEUR - KIT SERVICE K3 2901 0342 00		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
			TERM-XXX-001	TERMINAISON THERMO TYPE E-06		MP-E2C1N3	UN	2,00	2,00	0,00	8,30	0,00
			TERM-XXX-003	SYSTEME RCCORD RAPIDE +		MP-E1C2N1	UN	3,00	3,00	0,00	33,12	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		TERMINAISON + SUPPORT								
			TETE-XXX-001	TETE VOYANT LUMINEUX BLANC ZB4BV01		MP-E1C3N4	UN	5,00	5,00	0,00	1,65	0,00
			TETE-XXX-002	TETE VOYANT LUMINEUX VERT ZB4BV03		MP-E1C3N4	UN	5,00	5,00	0,00	1,65	0,00
			TETE-XXX-003	TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE ZB4BV04		MP-E1C3N4	UN	2,00	2,00	0,00	1,65	0,00
			TETE-XXX-004	TETE POUR BOUTON TOURNANT 2 POSITIONS ZB4BD2		MP-E1C3N4	UN	2,00	2,00	0,00	4,37	0,00
			TETE-XXX-006	TETE BOUTON POUSSOIR NOIR ZB4BA2		MP-E1C3N4	UN	4,00	4,00	0,00	2,30	0,00
			TETE-XXX-007	TETE BOUTON POUSSOIR VERT ZB4BA3		MP-E1C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	2,30	0,00
			TETE-XXX-010	TETE POUR SYSTEME DE DOUCHE DDJET		MP-E5C2N5	UN	3,00	3,00	0,00	1 150,00	0,00
			TETE-XXX-015	TETE BOUTON POUSSOIR ROUGE ZB4BJ7	*		UN	1,00	1,00	0,00	11,39	0,00
			THER-XXX-006	THERMORÉSISTANCE PALIER GTA		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
			THYR-XXX-001	THYRISTOR PRESS PAK		MP-E1C1N5	UN	1,00	1,00	0,00	613,91	0,00
			THYR-XXX-002	CARTE COMMANDE THYRISTOR STV64C33Q PONT ROULANT PR01		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	454,00	0,00
			TIGE-M24-001	RONDELLE 12.9 M24		MP-E4C2N4	UN	200,00	200,00	0,00	0,15	0,00
			TIGE-M24-002	VIS PLUS ECROU 12.9 M24X70		MP-E4C2N4	UN	100,00	100,00	0,00	1,29	0,00
			TIGE-M27-001	TIGE 12.9 M27X240		MP-E4C2N4	UN	24,00	24,00	0,00	18,26	0,00
			TIGE-M27-002	RONDELLE 12.9 M27		MP-E4C2N4	UN	50,00	50,00	0,00	0,59	0,00
			TIGE-M27-003	ECROU 12.9 M27		MP-E4C2N3	UN	23,00	23,00	0,00	3,15	0,00
			TIGE-M30-001	TIGE B7 M30X180 + 2 ECROUS		MP-E4C2N3	UN	90,00	90,00	0,00	4,89	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		2H								
			TIGE-M36-001	TIGE B7 M36X250 + 2 ECROUS 2H		MP-E4C2N3	UN	40,00	40,00	0,00	10,33	0,00
			TIMO-XXX-002	TIMON LG 1180 AVEC ROTULE SKF SA50		MF-E01C01	UN	3,00	3,00	0,00	655,00	0,00
			TOIL-XXX-001	TOILE INOX 304 - CRIBLE GRENAILLAGE - 1218*562 - MAILLE 12*12		MP-E08C01	UN	5,00	5,00	0,00	398,80	0,00
			TOIL-XXX-002	TOILE INOX 304 - CRIBLE GRENAILLAGE - 1218*562 - MAILLE 4*4		MP-E08C01	UN	5,00	5,00	0,00	402,00	0,00
			TOLE-XXX-001	TÔLE DURETAL 35 ÉP 29 1700X460 RINT 1414		HANGAR	UN	3,00	3,00	0,00	1 941,79	0,00
			TOLE-XXX-002	TÔLE DURETAL 35 ÉP 19 1400X200		HANGAR	UN	1,00	1,00	0,00	322,62	0,00
			TOUX-XXX-001	JEU DE TOURTEAUX : 4 PIECES EN 2 PARTIES ÉP 15 PERCEES DE 6 TROUS 12.5		MP-E2C1N3	UN	10,00	10,00	0,00	131,86	0,00
			TRAN-ALI-001	TRANSFORMATEUR ALIMENTATION		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	358,56	0,00
			TRAN-XXX-004	TRANSFORMATEUR 230/400-24V 40VA		MP-E1C1N1	UN	1,00	1,00	0,00	29,29	0,00
			TRAN-XXX-009	TRANSFO 230-400/115-230V 250 VA		MF-E1C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	166,10	0,00
			TREM-XXX-001	TRÉMIE D'ALIMENTATION SUR MICRODOSEUR		MF-E02C02	UN	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			TRES-XXX-001	TRESSE CÉRAMIQUE NICKEL-CHROME D30 - BOBINE 20M		MP-E4C4N6	UN	2,00	2,00	0,00	232,70	0,00
			TRES-XXX-005	TRESSE 6X6 EVCOTREX 3078 (56GR/ML)		MP-E4C3N6	UN	1,00	1,00	0,00	220,80	0,00
			TRES-XXX-007	TRESSE 10X10 EVCOTREX 3078		MP-E4C4N6	UN	1,00	1,00	0,00	210,24	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		(160GR/ML)								
			TRSM-NIV-001	TRANSMETTEUR DE NIVEAU MRK110-S - Niveau ballon		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	1 323,00	0,00
			TRSM-NIV-002	TRANSMETTEUR DE NIVEAU Sitrans LU150- Niveau pour cuve acide/soude		MF-E1C1N2	UN	2,00	2,00	0,00	428,35	0,00
			TRSM-NIV-003	TRANSMETTEUR DE NIVEAU BALLON CHAUDIERE DF85.AXD1ADMHXKIMKX VEGADIF 85		MP-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	418,50	0,00
			TRSM-NIV-004	TRANSMETTEUR DE NIVEAU CUVE 70 M3		MP-E01C02	UN	4,00	4,00	0,00	627,61	0,00
			TRSM-PRE-001	TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE 265DS 900-0 MMH2O		MP-E1C2N6	UN	0,00	0,00	0,00	797,25	0,00
			TRSM-PRE-004	TRANSM. PRES. DIFF. PTSDDD1331201A611010		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	908,60	0,00
			TRSM-PRE-005	TRANSM. PRES. DIFF. PTSDDC1331201A611010		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	908,60	0,00
			TRSM-PRE-006	TRANSM. PRES. DIFF. PTSDDD13312010211010		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	637,24	0,00
			TRSM-PRE-007	TRANSMETTEUR DE PRESSION CERABAR PMP131-A1B01A2Q		MP-E1C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	690,80	0,00
			TRSM-PRE-011	TRANSM. 3051 CD 3 A02 A1 A 0-750MMCE		MP-E1C2N6	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			TRSM-PRE-012	TRANSMETTEUR PRESSION DP5 E22 E3		MP-E1C2N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			TRSM-PRE-013	TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE 266DSHFSSA2A1/EWL5		MP-E1C2N6	UN	3,00	3,00	0,00	714,00	0,00
			TRSM-PRE-014	TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE A8DMC121-1-0		MP-E1C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	TRSM-PRE-015	TRANSMETTEUR DE PRESSION RELATIVE CERABAR PMC131- A11F1A15		MP-E1C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			TRSM-PRE-016	TRANSMETTEUR DE PRESSION RELATIVE CERABAR PMC131- A15F1D12		MP-E1C1N6	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			TRSM-PRE-017	TRANSMETTEUR DE PRESSION RELATIVE CERABAR Cerabar PMP11	*		UN	1,00	1,00	0,00	156,14	0,00
			TUBE-XXX-001	LONGERON FOUR 2 - TUBE MECANIQUE 70MMX45MMXEP12,5X2200MM		MF-E03C03	UN	12,00	12,00	0,00	76,47	0,00
			TUBE-XXX-002	TUBES A AILETTES 25,40 X 2,11 P 235 GH NFA 49215 57,00 ALU 400/M		MF-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00
			TUBE-XXX-004	TUBE INOX 310 REFRACTAIRE - DN150 SCH40S - EP 10		ATELIER	M	5,00	5,00	0,00	651,33	0,00
			TUBE-XXX-005	TUBE CHAUDIERE 6M DIAMETRE 33 - CHAUDIERE 3		MF-E02C01	M	6,00	6,00	0,00	93,88	0,00
			TUBE-XXX-006	TUBE CHAUDIERE 6M DIAMETRE 38 - CHAUDIERE 2		MF-E02C01	M	4,00	4,00	0,00	93,88	0,00
			TUBE-XXX-008	TUBE CHAUDIERE 6M DIAMETRE 76.1 EP 5 MM - CHAUDIERE 3		ATELIER	M	5,00	5,00	0,00	535,00	0,00
			TUBE-XXX-009	CROSSE ECONOMISEUR N°3 - TUBE EB P265GH TC1 33.7 EP 4 LG 6ML		MP-E08C01	UN	48,00	48,00	0,00	72,79	0,00
			TUBE-XXX-010	TUBE REFRACTAIRE CARBURE DE SILICIUM FOUR 3		MF-E3C3N1	M	4,00	4,00	0,00	466,00	0,00
			TUBE-XXX-011	TUBE CHAUDIERE 4M DIAMETRE 33.7 - CHAUDIERE 3		MF-E02C01	M	5,00	5,00	0,00	54,68	0,00
			TUBE-XXX-012	TUBE CHAUDIERE ENSEMBLE		MF-E03C02	M	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		DEVOYES AU NIVEAU GRENAILLAGE - CHAUDIERE 3								
			TUBE-XXX-013	TUBE CHAUDIERE Défecteur CHAUDIERE 3 : nappe 4 tubes cintrés et 1 tube droit		MF-E02C02	M	1,00	1,00	0,00	5 750,00	0,00
			TUYA-XXX-001	TUYAU ORINOCO DIA 50X70	*		M	1,00	1,00	0,00	852,84	0,00
			TUYA-XXX-004	Crosse épingle convecteur		MF-E04C01	UN	4,00	4,00	0,00	1 116,00	0,00
			TUYA-XXX-011	TUYAU INOX DN 100 sur les descentes ramonage humide		MF-E1C2N2	CAM	8,00	8,00	0,00	706,38	0,00
			VALV-XXX-001	VALVE CONTRÔLE DÉBIT 4WE10D32/CG24NDL		MP-E5C1N2	UN	1,00	1,00	0,00	288,00	0,00
			VALV-XXX-004	VALVE 1613 7699 01		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
			VANN-GUI-003	VANNE GUIL. TRAVERSANTE TYPE L GN10 DN80		MP-E7C1N5	UN	4,00	4,00	0,00	449,60	0,00
			VANN-PAP-001	VANNE PAPILLON TYPE WAFER DN80 GN10		MP-E5C3N2	UN	2,00	2,00	0,00	196,95	0,00
			VANN-REG-001	VANNE DE RÉGULATION ELECTROPNEUMATIQUE TYPE 241-7 DN15 PN16 KVS4		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	2 178,09	0,00
			VANN-REG-002	VANNE DÉSURCHAUFFE SORTIE GTA DN25 PN100		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	7 410,48	0,00
			VANN-REG-003	VANNE DN 3" PN16 - LV11		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	1 480,00	0,00
			VANN-REG-004	VANNE EZ DN40PN100 DEF/DEF - LV02 ALIMENTATION CHAUD 2		MB-E01C02	UN	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00
			VANN-REG-005	VANNE MAXFLO NT D2\$ CORPS ACIER CARBONE		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	2 022,69	0,00
			VANN-REG-007	VANNE EZ DN25 PN100 DEM/DEM + DVC2000 AC + REG67CFR - PV27 DETENTE EVENT CHAUD 3		MB-E01C03	UN	3,00	3,00	0,00	1 293,67	0,00
			VANN-REG-014	VANNE MASONEILAN TYPE		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	980,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		4100 3\$ - DN80								
			VANN-REG-016	VANNE 1\$1/2 TYPE ET 600 RTJ DEF		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	490,00	0,00
			VANN-REG-018	VANNE DE DÉTENTE BP04 CONTOURNEMENT GTA - PV87 - 6" - DN150 PN100		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	11 074,00	0,00
			VANN-REG-019	VANNE 667 ED 3" PN100 - PV 03		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	1 836,37	0,00
			VANN-REG-020	DN25 PN100 DELF + DVC6010/AC - PV37 VANNE DESURCHAUFFE CHAUDIERE 3		MB-E01C04	UN	4,00	4,00	0,00	2 512,00	0,00
			VANN-REG-021	VANNE DN50 PN100 DEM/DEM - ALIMENTATION CHAUDIERE 3 LV03		MB-E01C02	UN	3,00	3,00	0,00	1 590,33	0,00
			VANN-REG-025	VANNE FISHER Type ED 3" - TV70.7		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	1 260,00	0,00
			VANN-REG-027	VANNE SEREG TVDS2 Désurchauffe de la chaudière 2		MB-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	482,71	0,00
			VANN-REG-030	VANNE FISCHER TV88 Désurchauffe aéro BP04		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	11 935,00	0,00
			VANN-SOU-002	VANNE A SOUDER A PASSAGE DIRECT - VCAI800R - DN20		MB-E01C01	UN	0,00	0,00	0,00	114,25	0,00
			VANN-XXX-002	VANNE PASSAGE DIRECT PN25 FIG VPZZ25		MB-E02C01	UN	2,00	2,00	0,00	963,00	0,00
			VANN-XXX-004	VANNE DN20 PN40		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			VANN-XXX-005	VANNE SAMSON 3372 DN15 PN16 3,6 B		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			VANN-XXX-006	VANNE PN160 DN25		MB-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			VANN-XXX-008	VANNE G1/2\$ DIAM 50 MM		MP-E7C2N4	UN	1,00	1,00	0,00	590,00	0,00
			VANN-XXX-013	VANNE VPZZ600 - DN25 ISOPN100 - DOUBLE EMBOÏTEMENT		MB-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	871,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	VANN-XXX-015	VANNE À PASSAGE DIRECT 6\$ DN150 PN100		MB-E01C02	UN	1,00	1,00	0,00	1 575,00	0,00
			VANN-XXX-016	VANNE À PASSAGE DIRECT DN 80 PN100		MP-E5C3N2	UN	1,00	1,00	0,00	418,00	0,00
			VANN-XXX-017	VANNE VPZZ100 - DN25 - DOUBLE EMBOITEMENT FEMELLE		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	901,00	0,00
			VANN-XXX-018	VANNE A COIN VCAI100 - DN80 PN100 - DEM		MB-E01C03	UN	1,00	1,00	0,00	1 515,00	0,00
			VANN-XXX-019	VANNE A COIN - DN65 PN100		MB-E01C01	UN	3,00	3,00	0,00	1 262,33	0,00
			VANN-XXX-021	VANNE A SIEGE - DN50 PN100		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	405,00	0,00
			VANN-XXX-022	VANNE A SIEGE - DN50 PN40		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	395,00	0,00
			VANN-XXX-031	VANNE À OPERCULE PN100DN125 DEF/DEF		MB-E02C01	UN	3,00	3,00	0,00	2 371,00	0,00
			VARI-XXX-003	L3 - VARIATEUR ATV630 11KW 400V BRULEURS D11N4		MP-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	889,78	0,00
			VARI-XXX-003	L3 - VARIATEUR ATV630 11KW 400V BRULEURS D11N4		MP-E6C2N1	UN	1,00	1,00	0,00	889,78	0,00
			VARI-XXX-006	VARIATEUR UMV 4301 15KW		MP-E1C3N1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			VARI-XXX-007	VARIATEUR POWER FLEX 40 480V 3PH 10.5A		MP-E02C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 160,00	0,00
			VARI-XXX-007	VARIATEUR POWER FLEX 40 480V 3PH 10.5A		MP-E2C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00
			VARI-XXX-008	VARIATEUR ATV61 5.5KW 7.5HP 480V		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	965,60	0,00
			VARI-XXX-009	VARIATEUR ATV61 HD 22 N4 22KW 30HP 480V TRI		MP-E1C3N5	UN	1,00	1,00	0,00	1 524,70	0,00
			VARI-XXX-010	VARIATEUR ATV320 1,1 Kw 400V 3PH Pour le pont 2		MP-E6C2N3	UN	0,00	0,00	0,00	250,86	0,00
			VARI-XXX-011	VARIATEUR ATV320 5,5Kw 400V		MP-E6C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	509,06	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		3Ph pour le Pont 2								
			VARI-XXX-012	VARIATEUR ATV930 IP21 90Kw 480 V Levage pont 1		MP-E6C2N1	UN	1,00	1,00	0,00	4 860,25	0,00
			VARI-XXX-013	VARIATEURPower Flex 525 18.5 Kw 25B-D037N114 - Variateur pour aéro GTA 1		GTA1-ARM- ELEC	UN	1,00	1,00	0,00	1 432,80	0,00
			VARS-XXX-001	VARISTANCE GTA		EMPL-BOI-001	UN	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
			VASQ-XXX-002	VASQUE DRAKKAR 2 2X58 META		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00
			VENT-XXX-001	VENTILATEUR 1354825 POUR DFT90S4BMGHF		MP-E4C3N7	UN	3,00	3,00	0,00	16,74	0,00
			VENT-XXX-002	VENTILATION FORCEE K21R 80 VFW80 - VIS DOSEUSE BICAR		MP-E2C3N3	UN	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			VENT-XXX-003	VENTILATEUR POUR DV100 - 01865889		MP-E4C3N7	UN	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00
			VENT-XXX-004	VENTILATEUR PSR - FK RT 800 D00 ADX ST - 15KW - 3000TR/MIN		MP-E4C3N7	UN	1,00	1,00	0,00	7 811,00	0,00
			VENT-XXX-006	VENTILATEUR		MP-E4C3N7	UN	1,00	1,00	0,00	142,00	0,00
			VENT-XXX-007	VENTILATION FORCEE VF EDR71 IEC EX ATEX - VIS DOSEUSE CA COKE		MP-E2C3N3	UN	1,00	1,00	0,00	999,00	0,00
			VENT-XXX-011	VENTILATEUR MOTEUR BENNE PR		MP-E4C3N7	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			VENT-XXX-014	VENTILATEUR POUR MOTEUR LS71		MP-E4C3N7	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			VENT-XXX-016	VENTILATEUR POUR M2VA71		MP-E4C3N7	UN	3,00	3,00	0,00	34,00	0,00
			VENT-XXX-017	VENTILATEUR POUR K25R63		MP-E4C3N7	UN	1,00	1,00	0,00	36,00	0,00
			VERI-XXX-001	VÉRIN DE GRAPPIN ALE:80 TIGE 50 C:300		MB-E01C01	UN	8,00	8,00	0,00	908,50	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510	VERI-XXX-002	VÉRIN 45/80/100 COURSE 160 (TOURILLON) - ZONES 2&4 FOUR 2		MB-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	1 177,96	0,00
			VERI-XXX-003	VÉRIN ALÉS 100 TIGE 56 C 180 - ZONES FOUR 3		MB-E01C01	UN	4,00	4,00	0,00	886,42	0,00
			VERI-XXX-004	VÉRIN ALÉSAGE 65/125/145 COURSE 800 - POUSSOIR FOUR 2		MB-E01C01	UN	2,00	2,00	0,00	1 477,60	0,00
			VERI-XXX-005	VÉRIN 140/200/230 COURSE 440 - COMPACTEUR		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	3 267,50	0,00
			VERI-XXX-006	VÉRIN PES 40 0 100 DM 450 00 009		MP-E08C01	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VERI-XXX-007	VÉRIN CNOMO 437 01 334		MP-E7C1N5	UN	0,00	0,00	0,00	332,67	0,00
			VERI-XXX-008	VÉRIN 45/80/100 COURSE 180 (PATTES FIXA) - ZONES FOUR 2		MB-E01C01	UN	7,00	7,00	0,00	947,86	0,00
			VERI-XXX-009	VÉRIN PNEUMATIQUE D80 COURSE 290 - G450A8K290A00		MP-E7C2N2	UN	1,00	1,00	0,00	142,29	0,00
			VERI-XXX-011	VÉRIN PNEUMATIQUE D 32 COURSE 100		MP-E7C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	75,80	0,00
			VERI-XXX-012	VÉRIN PNEUMATIQUE D 60 COURSE 400 pour Filtre a manche ligne 2 et May fran		MF-E01C03	UN	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00
			VERI-XXX-013	Verin pneumatique clapet tremie VERIN D.E.ISO 6431 167 D100 C400MM 1671040000.	*		UN	1,00	1,00	0,00	513,71	0,00
			VERR-VIT-001	VERRE VITROCERAM EP.4 MM 190X70 CM		MP-E04C02	UN	2,00	2,00	0,00	5,00	0,00
			VERR-XXX-008	VERRE DE REGARD		MP-E2C2N3	UN	1,00	1,00	0,00	54,37	0,00
			VESS-XXX-001	VESSIE 7.5 L MONTEE		MP-E06C03	UN	2,00	2,00	0,00	764,75	0,00
			VESS-XXX-001	VESSIE 7.5 L MONTEE		MP-E6C3N6	UN	0,00	0,00	0,00	764,75	0,00
			VIBR-XXX-004	VIBREUR REMEX JV206850 2.8		MB-E01C01	UN	1,00	1,00	0,00	1 069,47	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24	4510		KW 960 T/MN								
			VIBR-XXX-005	VIBREUR MAT 4280/4409 CONVOYEUR MACHEFERS		MB-E01C04	UN	1,00	1,00	0,00	1 005,00	0,00
			VISX-GRI-001	LOT DE VISSERIE POUR PIECE GRILLE F3		MF-E02C01	UN	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
			VISX-XXX-002	VIS BAS CHAUDIÈRE 22 SPIRES PAS 150 À DROITE		MF-E04C01	UN	1,00	1,00	0,00	3 430,00	0,00
			VISX-XXX-004	VIS ELECTROFILTRE F3 - D300 LG10M SPIRE PAS PROGRESSIF DE 240 A 310 MM		HANGAR	UN	1,00	1,00	0,00	10 302,10	0,00
			VISX-XXX-006	VIS SOUS SILO BICARBONATE L3 SPIRE 100 LG8950		MF-E02C01	UN	2,00	2,00	0,00	3 492,00	0,00
			VISX-XXX-007	VIS CHAUDIERE 3 V13.1 LONG 6120 DIA 250MM		HANGAR	UN	1,00	1,00	0,00	3 007,00	0,00
			VITR-XXX-002	VERRE SECURIT 8MM COINS RONDS 340X195		ATELIER	UN	17,00	17,00	0,00	26,69	0,00
			VITR-XXX-003	VERRE SECURIT ÉP.4 MM 155X210		MP-E04C02	UN	15,00	15,00	0,00	12,27	0,00
			VITR-XXX-004	VERRE VITROCERAM EP.4 MM 170X135		MP-E04C02	UN	23,00	23,00	0,00	15,92	0,00
			VITR-XXX-005	VERRE SECURIT 8MM COINS RONDS 220X140		MP-E04C02	UN	2,00	2,00	0,00	22,70	0,00
			VOYA-XXX-004	VOYANT VERT		MP-E1C3N4	UN	14,00	14,00	0,00	58,80	0,00
			VOYA-XXX-005	VOYANT ROUGE		MP-E1C3N4	UN	1,00	1,00	0,00	58,80	0,00
			VOYA-XXX-008	VOYANT LUMINEUX ROUGE XB4BV64		MP-E1C3N3	UN	3,00	3,00	0,00	4,30	0,00
Total 4510											-9 444,90	
			JOIN-XXX-060	GTA1 Soupape admission 1 : support ring 22x5 REP: 10000235		GTA1-ARM- MECA	UN	8,00	8,00	0,00	44,00	0,00
			JOIN-XXX-061	GTA1 Soupape admission 1 : joint		GTA1-ARM- MECA	UN	3,00	3,00	0,00	24,00	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE


Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24			gasket 29x39x3.5								
			JOIN-XXX-062	GTA1 Soupape admission 1 : joint d12xD22x40		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	140,72	0,00
			JOIN-XXX-063	GTA1 Soupape admission 1 : joint Carbon D70/D54x5.9		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	644,64	0,00
			JOIN-XXX-064	GTA1 Soupape admission 1 : joint Carbon D70 D78x202		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	424,10	0,00
			JOIN-XXX-066	GTA1 Soupape admission 2 : joint gasket d12xD22x40 Rep 10030590		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	213,95	0,00
			JOIN-XXX-067	GTA1 Soupape admission 2 : joint D35/D23,9		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	292,56	0,00
			JOIN-XXX-068	GTA1 Soupape admission 2 : joint D35/D28x11,8		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	432,17	0,00
			JOIN-XXX-069	GTA1 Soupape admission 2 : joint DN150PN063C/I		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	285,23	0,00
			JOIN-XXX-070	GTA1 Vanne VFR : joint DN150 D30x105		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	92,40	0,00
			JOIN-XXX-071	GTA1 Vanne VFR : joint d20xD30x40		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	255,33	0,00
			JOIN-XXX-072	GTA1 Vanne VFR : joint DN100-350 D78x40		GTA1-ARM- MECA	UN	0,00	0,00	0,00	475,20	0,00
			JOIN-XXX-073	GTA1 Vanne VFR : joint DN 150 D30x5		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	50,00	0,00
			JOIN-XXX-074	Pochette de joints C8 limiteur de pression		MP-E06C03	UN	1,00	1,00	0,00	27,08	0,00
			POMP-GTA1-001	GTA1 pompe a huile: Main oil pump KF4/180G20B POB 7DP1/266 KF4/180		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	2 761,25	0,00
			SOUP-GTA1-001	GTA1 Soupape admission 2 : NGRV 30mm		GTA1-ARM- MECA	UN	68,00	68,00	0,00	58,05	0,00

Aperçu inventaire Approuvé n°1282377

Il faut éditer le rapport valorisation de stock AVANT et APRES le rapport d'inventaire avant de la transmettre à la COMPTA

Inventaire novembre 2024

LABEUVRIERE

Le 12/12/2024


Date de création	Date d'approb.	Nature Analytique	Code art.	Desc. art.	Remarque	Casier	UDM	Qté att.	Qté réelle	Ecart Qté	Prix unitaire	Variation de stock
21 nov. 24	12 déc. 24		SOUP-GTA1-002	GTA1 Soupape admission 1 : NGRV 70mm		GTA1-ARM- MECA	UN	65,00	65,00	0,00	43,81	0,00
			VANN-GTA1-001	GTA1 Matériel pour vanne d'arrêt VRF Spare parts QSAV Steam Side		GTA1-ARM- MECA	UN	109,00	109,00	0,00	276,47	0,00
			VANN-XXX-040	GTA1 vanne admission 1 : Tige de soupape D26x222		GTA1-ARM- MECA	UN	0,00	0,00	0,00	280,99	0,00
			VANN-XXX-041	GTA1 vanne admission 1 : Bouchon de soupape D78x202		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	890,11	0,00
			VANN-XXX-044	GTA1 : Siège vanne admission 2 : d48x188		GTA1-ARM- MECA	UN	1,00	1,00	0,00	594,41	0,00
			VANN-XXX-045	GTA1 : Siège vanne admission 1 : Boulonnerie G3/4 hex 27x35		GTA1-ARM- MECA	UN	2,00	2,00	0,00	88,20	0,00
			VANN-XXX-046	GTA1 : Vanne VFR : boulonnerie Hex M8x25		GTA1-ARM- MECA	UN	4,00	4,00	0,00	0,44	0,00
			VANN-XXX-047	Traitement d'eau strata: Vanne à membrane commande pneumatique DN 20; ref R690 20D 4291 EDM		MP-E05C03	UN	4,00	4,00	0,00	118,20	0,00
			VANN-XXX-048	Traitement d'eau strata: Vanne à membrane commande pneumatique DN 50; ref R690 50D30 4291 HDN		MP-E5C3N3	UN	2,00	2,00	0,00	240,26	0,00
			VANN-XXX-049	Traitement d'eau strata: Vanne à membrane commande pneumatique DN 32; ref R690 32D30 4291 FDN		MP-E5C3N3	UN	4,00	4,00	0,00	160,82	0,00
											Total	0,00
											Total	-9 444,90

Les montants d'inventaires sont affectés à la nature analytique 4158 et ne transitent pas par interface, en cas d'inventaire inachevé et si Ecart < 2, il s'agit d'un prix estimatif qui peut-être différent
une fois l'inventaire approuvé

Ecart d'inventaire > 0 --> la valeur du stock augmente / Ecart d'inventaire < 0 --> la valeur du stock diminue

ENREGISTREMENT RVD – NNO – CVE LABEUVRIERE

CERTIFICAT D'ACCEPTATION

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N° 2024-006

Valable du 02/01/2024 au 31/12/2024

	PRODUCTEUR / DÉTENTEUR	TRANSPORTEUR / COLLECTEUR
RAISON SOCIALE :	VEOLIA	Transport MAUFFREY
ADRESSE :	Rue de la sucrerie 59113 SECLIN	ZI rue Pierre Jacquart 62440 HARNES
NOM DU RESPONSABLE :	M. Bruno RIDOU.	

IDENTIFICATION DU DÉCHET

DÉSIGNATION : **DRATS Déchet Résiduel Après Tri à la Source**CODE EUROPÉEN DÉCHET : **20 03 01**CODE D/R : **R1**CONDITIONNEMENT : **VRAC**QUANTITÉ PRÉVUE : **1 500 Tonne(s)****VALNOR**

Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière
Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47
Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z
TVA : FR 76.410.301.162

Gilles GAUTIER
Directeur

CAP 2024005 + CAP 2024006



ENREGISTREMENT RVD - NNO - CVE LABELVRIERE

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ACCEPTATION EN CVE

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

N° producteur :

Raison Sociale : VRU MDF Sejin
 Adresse : Rue de la Sureauie
 Code Postal : 59413 Ville : SECLIN N°SIRET : 7655504100470
 Portable : 0629544423 Fax : Code NAF : 38112
 E-mail :
 Nom du responsable à contacter : MR BILLY BRUNE
 Activité de l'établissement : Tai et transfert de déchets DRATS
 L'activité est-elle soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ? Oui ☒ Non ☐

CLIENT (si différent du producteur)

N° client:

Raison Sociale : VALNOR
 Adresse : Rue Jean de Sars
 Code Postal : 62122 Ville : Labelvrière N°SIRET : 4103011620019
 Portable : 0321565517 Fax : Code NAF : 38212
 E-mail : florent.dupuy@veolia.com
 Nom du responsable à contacter : D. Gilos Gantier

TRANSPORTEUR / COLLECTEUR

N° transporteur:

Raison Sociale : DELCSTREZ
 Adresse : 126 Ave Denis Dugues 62860 ELORBAIX MAUFFREY
 Code Postal : 59000 Ville : N°SIRET :
 Portable : 0629544423 Fax : Code NAF :
 E-mail :
 Nom du responsable à contacter :

1 - Type de véhicule

☐ Camion- benne ☐ Semi-remorque ☐ Camion + remorque ☐ Autres :

2 - Equipement

☐ Benne Type OM ☒ Benne à fond mouvant
☐ Benne type-DI (multi-benne, ...)

Un protocole de déchargement doit être établi avec l'entreprise de transport avant toute réception sur site.

QUANTITES

Tonnage prévisionnel

Tonnes

3000t/h

Densité:

☒ Annuel : Fréquence de livraison : 3 semaines Nombre d'années : années

☐ Ponctuel : Livraison du au

Type de conditionnement du déchet : (palettes, bobines...)

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

IDENTIFICATION DU DECHET

Demande d'acceptation initiale ?

☐ Oui☒ Non (renouvellement *) :Désignation du déchet : *Déchets résiduels après tri à la source.*

Code nomenclature selon le décret 2002-540 :

21010304

Processus de production du déchet :

Composition du déchet (constituants chimiques et/ou matériaux) et teneurs approximatives (%):

	Présence (O/N)	Qualité à détailler	% dans le gisement
Plastiques (PVC, PE, ...)			
Inertes			
Plâtre			
Déchet spécifique			

Aspect physique :

☒ Solide☐ Pulvérulents☐ Pâteux - Boues

* Le renouvellement de l'acceptation du gisement se fait de manière tacite sur la durée du contrat si le produit n'évolue pas au cours du temps. Un renouvellement est prévu en cas de signature d'un nouveau contrat ou si au cours de l'année, le CVE a rencontré des problèmes (techniques ou organisationnels) pour traiter le gisement.

OBSERVATIONS

1 - Présentation du client

Activité

Tonnage annuel déchets

% valo matière et agro

2- Contraintes particulières

3 - Motivations du client

FICHE D'ACCEPTATION PRI ALABLE

RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

Le producteur ou le détenteur soussigné certifie avoir connaissance de sa responsabilité au titre du code de l'Environnement Livre V, Titre IV « Prévention des Pollutions, des Risques et des Nuisances » - « Déchets » (ex loi du 15 juillet 1975) et s'engage à procurer toute information utile à la bonne élimination de son déchet ;

- s'engage à fournir toute information nécessaire quant à l'identification du déchet et à livrer un produit conforme aux spécifications de cette fiche.

- s'engage à porter à la connaissance des partenaires du circuit d'élimination tout changement qui interviendrait sur le déchet modifiant les indications stipulées sur la fiche d'identification,

- s'assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur (assurances, signalisation du véhicule, bâchage des bennes, signature du protocole de déchargement, déclaration pour le transport de déchets ...).

Fait à : SECLIN

Cachet du producteur

Le : 07/02/24

Nom et Fonction du responsable : Responsable d'exploitation

Signature :

COORDONNEES CLIENT A FACTURER

Raison Sociale : VRUUDF Seclin

Adresse : CDR 2909 - TSA 40005

Code Postal : 59155 Ville : Seclin N°SIRET : 7455501400470

Fax : Code NAF : 38442

Nom du responsable : PRIMO RIBO

E-mail :

Portable :

Cachet du client à facturer :

Date et lieu : Seclin 07/02/24

Signature :

ACCEPTATION / REFUS

☐ DECISION EN ATTENTE

Motif :

le

☒ ACCEPTATION

☐ REFUS

Conditions particulières de réception :

Motif :

Justification ou information complémentaire :

☐ Dépassement de seuil d'admission

☐ Déchets interdits sur le site

☐ Impossibilité technique de réception

Commentaire :

Nom du responsable de l'admission : VALNOR

Date et lieu : 01/01/2024

Signature : Gilles GAUTIER
Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière
Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47

Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z

I.V.A. N° FR 76 410 301 162

Cette fiche doit être validée par le responsable avant toute réception sur site. Dans le cas contraire, l'accès du site vous sera refusé.

DEMARRAGE DE LA PRESTATION

Date de démarrage

01/01/2024

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ANNEXE

Préambule : Tous les déchets sont soumis à la procédure d'information préalable.

CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION DES DECHETS ET DECHETS AUTORISES

Les déchets doivent avoir une taille < 50cm

Les DIB en mélange sont uniquement acceptés sur les CVE

LES NIVEAUX DE VERIFICATION

1. Caractérisation de base

[...] elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux.

[...]

2) Informations à fournir :

source et origine du déchet; Informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);

DECHETS INTERDITS

- déchets dangereux définis par le « décret n°2002-540 du 18 avril 2002 » ;
- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.) ;
- déchets radioactifs,
- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées ou dont la siccité est inférieure à 30% ;
- les déchets qui se liquéfient à basse température
- les matières non refroidies dont la température serait susceptible de provoquer un incendie ;
- les déchets liquides même en récipients clos ;
- les pneumatiques ;
- les déchets qui de par leur dimension, leur poids ou leur matière ne pourraient être traités dans l'installation ;
- les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers ;
- les déchets pétroliers ;
- les produits volatiles et/ou toxiques ;
- les bouteilles de gaz ;
- les récipients ayant contenu ou contenant des produits inflammables ;
- les explosifs ;
- les produits quelle que soit leur quantité qui pourraient mettre en péril le personnel ou les installations. .
- et, en règle générale, tout déchet industriel nécessitant réglementairement un traitement spécifique agréé.

HYGIENE ET SECURITE

En application de l'arrêté du 26 avril 1996 issu des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail concernant les règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, nos conditions générales de livraison intègrent tous les éléments devant être renseignés dans un **protocole de sécurité** (risques et mesures de prévention).

Elles comportent également différentes dispositions afin d'éviter tout accident environnemental lors d'intervention sur nos sites.

Nous comptons sur votre aide et votre participation pour améliorer la prévention des risques professionnels et des accidents environnementaux lors de ces opérations de déchargement de déchets.

ENREGISTREMENT RVD – NNO – CVE LABEUVRIERE

CERTIFICAT D'ACCEPTATION

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N° 2024-007

Valable du 01/01/2024 au 31/12/2024

	PRODUCTEUR / DÉTENTEUR	TRANSPORTEUR / COLLECTEUR
RAISON SOCIALE :	CYCLAMED	VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE
ADRESSE :	60 ter rue de Bellevue 92100 Boulogne Billancourt	Rur de la sucrerie 59113 Seclin
NOM DU RESPONSABLE :	Mme Nadine CHAYA	M. Sébastien GUYOT

IDENTIFICATION DU DÉCHET

DÉSIGNATION : Médicaments non utilisés

CODE EUROPÉEN DÉCHET : 20 01 32

CODE D/R : R1

CONDITIONNEMENT : VRAC

QUANTITÉ PRÉVUE : 1 500 Tonne(s)

Gilles GAUTIER

Directeur


Rue Jean de Selve - 62122 Labeuvrière
Tél : 03.21.56.25.47 - Fax : 03.21.56.28.48
Site : 410.367162.00419 - NAF page 1 sur 1

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ACCEPTATION EN CVE

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

N° producteur :

Raison Sociale : CYCLAMED

Adresse : 60 T RUE DE BELLEVUE BOULOGNE BILLANCOURT

Code Postal : 92100

Ville :

N°SIRET : 39316301900044

Téléphone :

Fax :

Code NAF :

Portable :

E-mail :

Nom du responsable à contacter : Nadine CHAYA

Activité de l'établissement : AUTRES TERTIAIRES

L'activité est-elle soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ? Oui ☐ Non ☐
CLIENT (si différent du producteur)

N° client :

Raison Sociale : VALNOR

Adresse : Rue Jean de Sars

Code Postal : 69122

Ville : Labouvrière

N°SIRET : 4403011620019

Téléphone : 03 21 56 55 47

Fax :

Code NAF : 3821Z

Portable :

E-mail : florence.dupuy@vedia.com

Nom du responsable à contacter : D. Gilos Gauthier

TRANSPORTEUR / COLLECTEUR

N° transporteur :

Raison Sociale : VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE

Adresse : RUE DE LA SUCRERIE

Code Postal : 59113

Ville : SECLIN

N°SIRET : 74555011100470

Téléphone :

Fax :

Code NAF :

Portable :

E-mail :

Nom du responsable à contacter : Sébastien GUYOT

1 - Type de véhicule
☒ Camion-benne

☐ Semi-remorque

☐ Camion + remorque

☐ Autres :

2 - Equipement
☐ Benne Type OM

☐ Benne à fond mouvant

☒ Benne type-DI (multi-benne, ...)

Un protocole de déchargement doit être établi avec l'entreprise de transport avant toute réception sur site.

QUANTITES
Tonnage prévisionnel

hebd

Tonnes

1500

☒ Annuel : Fréquence de livraison : Nombre d'années 1 années

☐ Ponctuel : Livraison du au

Densité :

Type de conditionnement du déchet : (palettes, bobines...)

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

IDENTIFICATION DU DECHET

Demande d'acceptation initiale ? ☐ Oui ☒ Non (renouvellement *) :

Désignation du déchet : ... MÉDICAMENTS NON UTILISÉS

Code nomenclature selon le décret 2002-540 :

2 10 10 1 3 2

Processus de production du déchet :

Médicaments non utilisés retournés par les patients dans les officines et récupérés par les grossistes/répartiteurs

Composition du déchet (constituants chimiques et/ou matériaux) et teneurs approximatives (%):

	Présence (O/N)	Qualité à détailler	% dans le gisement
Plastiques (PVC, PE, ...)	Oui		6.64%
Inertes papier carton	Oui		14.62%
Plâtre métaux	Oui		5.50%
Déchet spécifique verre	Oui		8.78%

Aspect physique :

- ☒ Solide
☐ Pulvérulents
☐ Pâteux – Boues

* Le renouvellement de l'acceptation du gisement se fait de manière tacite sur la durée du contrat si le produit n'évolue pas au cours du temps. Un renouvellement est prévu en cas de signature d'un nouveau contrat ou si au cours de l'année, le CVE a rencontré des problèmes (techniques ou organisationnels) pour traiter le gisement.

OBSERVATIONS

1 – Présentation du client

Activité
 Tonnage annuel déchets
 % valo matière et agro

2- Contraintes particulières

3 – Motivations du client

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

Le producteur ou le détenteur soussigné certifie avoir connaissance de sa responsabilité au titre du code de l'Environnement Livre V, Titre IV « Prévention des Pollutions, des Risques et des Nuisances » - « Déchets » (ex loi du 15 juillet 1975) et s'engage à procurer toute information utile à la bonne élimination de son déchet ;

- s'engage à fournir toute information nécessaire quant à l'identification du déchet et à livrer un produit conforme aux spécifications de cette fiche.

- s'engage à porter à la connaissance des partenaires du circuit d'élimination tout changement qui interviendrait sur le déchet modifiant les indications stipulées sur la fiche d'identification,

- s'assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur (assurances, signalisation du véhicule, bâchage des bennes, signature du protocole de déchargement, déclaration pour le transport de déchets ...).

Fait à : Boulogne-Billancourt.....

Le : 29/12/2023.....

Cachet du producteur

Nom et Fonction du responsable : Laurent Wilmouth.....

Signature :

Directeur Général

ASSOCIATION CYCLAMED
60 ter, rue de Bellevue
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél : 01 46 10 97 51
association@cyclamed.org

COORDONNEES CLIENT A FACTURER

Raison Sociale : VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE.....

Adresse : CDF 29029 TSA 40005.....

Code Postal : 69155.....

Ville : VAUX EN VELIN CEDEX.....

N°SIRET : 74555011100421.....

Tél :

Fax :

Code NAF :

Nom du responsable :

E-mail :

Portable :

Cachet du client à facturer :

Date et lieu :

Signature :

ACCEPTATION / REFUS

☐ DECISION EN ATTENTE

Motif :

le

☒ ACCEPTATION

☐ REFUS

Conditions particulières de réception : RAS.....

Motif :

Justification ou information complémentaire :

☐ Dépassement de seuil d'admission

☐ Déchets interdits sur le site

☐ Impossibilité technique de réception

Commentaire :

Nom du responsable de l'admission : Gilles Gauthier.....

Date et lieu :

Signature :

Rue Jean de Sars - 92122 Labeuvrière
Tél : 01 21 56 55 47 - Fax : 03 21 56 55 47
Site : 412 551 102 00419 NAF : 80.00

Cette fiche doit être validée par le responsable avant toute réception sur site. Dans le cas contraire, l'accès du site vous sera refusé.

DEMARRAGE DE LA PRESTATION

Date de démarrage

Prestation déjà démarrée

01/01/2024

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ANNEXE

Préambule : Tous les déchets sont soumis à la procédure d'information préalable.

CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION DES DECHETS ET DECHETS AUTORISES

Les déchets doivent avoir une taille < 50cm

Les DIB en mélange sont uniquement acceptés sur les CVE

LES NIVEAUX DE VERIFICATION**1. Caractérisation de base**

[...] elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux.

[...]

2) Informations à fournir :

source et origine du déchet; informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);

DECHETS INTERDITS

- *déchets dangereux définis par le « décret n°2002-540 du 18 avril 2002 » ;*
- *déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;*
- *les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.) ;*
- *déchets radioactifs,*
- *déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées ou dont la siccité est inférieure à 30% ;*
- *les déchets qui se liquéfient à basse température*
- *les matières non refroidies dont la température serait susceptible de provoquer un incendie ;*
- *les déchets liquides même en récipients clos ;*
- *les pneumatiques ;*
- *les déchets qui de par leur dimension, leur poids ou leur matière ne pourraient être traités dans l'installation ;*
- *les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers ;*
- *les déchets pétroliers ;*
- *les produits volatiles et/ou toxiques ;*
- *les bouteilles de gaz ;*
- *les récipients ayant contenu ou contenant des produits inflammables ;*
- *les explosifs ;*
- *les produits quelle que soit leur quantité qui pourraient mettre en péril le personnel ou les installations. .*
- *et, en règle générale, tout déchet industriel nécessitant réglementairement un traitement spécifique agréé.*

HYGIENE ET SECURITE

En application de l'arrêté du 26 avril 1996 issu des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail concernant les règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, nos conditions générales de livraison intègrent tous les éléments devant être renseignés dans un **protocole de sécurité** (risques et mesures de prévention).

Elles comportent également différentes dispositions afin d'éviter tout accident environnemental lors d'intervention sur nos sites.

Nous comptons sur votre aide et votre participation pour améliorer la prévention des risques professionnels et des accidents environnementaux lors de ces opérations de déchargement de déchets.

ENREGISTREMENT RVD – NNO – CVE LABEUVRIERE

CERTIFICAT D'ACCEPTATION

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N° 2024-008

Valable du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTENTEUR**RAISON SOCIALE :** VEOLIA SAINT POL SUR TERNOISE**ADRESSE :** Route d'Ostreville
62130 Saint Pol sur Ternoise**NOM DU RESPONSABLE :** M. Gaëtan DAILLET**IDENTIFICATION DU DÉCHET****DÉSIGNATION :** Ordures ménagères**CODE EUROPÉEN DÉCHET :** 20 03 01**CODE D/R :** R1**CONDITIONNEMENT :** VRAC**QUANTITÉ PRÉVUE :** 500 Tonne(s)**Gilles GAUTIER**
Directeur**VALNOR**Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière
Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47
Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z
TVA : FR 76.410.301.162

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ACCEPTATION EN CVE

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

N° producteur :

Raison Sociale : Veolia Saint Pol / Ternais
 Adresse : Rue d'Osterville
 Code Postal : 62130 Ville : Saint Pol/Ternais N°SIRET : 57202552605382
 Portable : 0685514903 E-mail : gaetan.daillet@veolia.com
 Nom du responsable à contacter : Daillet Gaetan
 Activité de l'établissement :
 L'activité est-elle soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ? Oui ☐ Non ☐

CLIENT (si différent du producteur)

N° client :

Raison Sociale : VALNOR
 Adresse : Rue Jean de Sars
 Code Postal : 62122 Ville : Labouvrière N°SIRET : 41030116200119
 Portable : 0321565542 E-mail : flavie.dubray@veolia.com
 Nom du responsable à contacter : N. Gilos Gauthier

TRANSPORTEUR / COLLECTEUR

N° transporteur :

Raison Sociale : Ch Nord
 Adresse : Albi de Belgique
 Code Postal : 62128 Ville : Wancourt N°SIRET : 3270339550051
 Portable : 0321247350 E-mail :
 Nom du responsable à contacter :

1 - Type de véhicule

☐ Camion- benne

☐ Semi-remorque

☐ Camion + remorque

☒ Autres : FIA

2 - Equipement

☐ Benne Type OM

☐ Benne à fond mouvant

☐ Benne type-DI (multi-benne, ...)

Un protocole de déchargement doit être établi avec l'entreprise de transport avant toute réception sur site.

QUANTITES

Tonnage prévisionnel

Tonnes

☐ Annuel : Fréquence de livraison : Nombre d'années : années

☐ Ponctuel : Livraison du au

Densité :

Type de conditionnement du déchet : (palettes, bobines...)

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

IDENTIFICATION DU DECHET

Demande d'acceptation initiale ? ☐ Oui ☐ Non (renouvellement *) :Désignation du déchet : *Ordures Ménagères*

Code nomenclature selon le décret 2002-540 :

--	--	--	--	--	--

Processus de production du déchet :

Composition du déchet (constituants chimiques et/ou matériaux) et teneurs approximatives (%):

	Présence (O/N)	Qualité à détailler	% dans le gisement
Plastiques (PVC, PE, ...)			
Inertes			
Plâtre			
Déchet spécifique			

Aspect physique :

- ☐ Solide
☐ Pulvérulents
☐ Pâteux – Boues

* Le renouvellement de l'acceptation du gisement se fait de manière tacite sur la durée du contrat si le produit n'évolue pas au cours du temps. Un renouvellement est prévu en cas de signature d'un nouveau contrat ou si au cours de l'année, le CVE a rencontré des problèmes (techniques ou organisationnels) pour traiter le gisement.

OBSERVATIONS

1 – Présentation du client

Activité

Tonnage annuel déchets

% valo matière et agro

2- Contraintes particulières

3 – Motivations du client

FICHE D'ACCEPTATION PRE ALABLE

RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

Le producteur ou le détenteur soussigné certifie avoir connaissance de sa responsabilité au titre du code de l'Environnement Livre V, Titre IV « Prévention des Pollutions, des Risques et des Nuisances » - « Déchets » (ex loi du 15 juillet 1975) et s'engage à procurer toute information utile à la bonne élimination de son déchet ;

- s'engage à fournir toute information nécessaire quant à l'identification du déchet et à livrer un produit conforme aux spécifications de cette fiche.

- s'engage à porter à la connaissance des partenaires du circuit d'élimination tout changement qui interviendrait sur le déchet modifiant les indications stipulées sur la fiche d'identification,

- s'assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur (assurances, signalisation du véhicule, bâchage des bennes, signature du protocole de déchargement, déclaration pour le transport de déchets ...).

Fait à : Saint-Pol/Ternoise

Cachet du producteur

Le : 04.03.2024

Nom et Fonction du responsable : Daillet Gilette

Signature :



COORDONNEES CLIENT A FACTURER

Raison Sociale : Veolia Saint Pol/Ternoise

Adresse : Rue L'Ostreville

Code Postal : 59130 Ville : Saint Pol/Ternoise N°SIRET : 53202552605302

Téléphone : Fax : Code NAF :

Nom du responsable : Daillet Gilette

E-mail : gilette.daillet@veolia.com

Portable : 0685 5139 03

Cachet du client à facturer :

Date et lieu : 04.03.2024

Signature :



ACCEPTATION / REFUS

☐ DECISION EN ATTENTE

Motif :

le

☒ ACCEPTATION

☐ REFUS

Conditions particulières de réception :

Motif :

Justification ou information complémentaire :

☐ Dépassement de seuil d'admission

☐ Déchets Interdits sur le site

☐ Impossibilité technique de réception

Commentaire :

VALNOR

Nom du responsable de l'admission :

Gilles GAUTIER

Rue Jean de Sars - 62122 Labevrière

Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47

Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z

TVA : FR 76.410.301.162

Signature :



Cette fiche doit être validée par le responsable avant toute réception sur site. Dans le cas contraire, l'accès du site vous sera refusé.

DEMARRAGE DE LA PRESTATION

Date de démarrage

01/01/2024

ANNEXE

Préambule : Tous les déchets sont soumis à la procédure d'information préalable.

CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION DES DECHETS ET DECHETS AUTORISES

Les déchets doivent avoir une taille < 50cm

Les DIB en mélange sont uniquement acceptés sur les CVE

LES NIVEAUX DE VERIFICATION

1. Caractérisation de base

[...] elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux.
[...]

2) Informations à fournir :

source et origine du déchet; informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);

DECHETS INTERDITS

- déchets dangereux définis par le « décret n°2002-540 du 18 avril 2002 » ;
- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.) ;
- déchets radioactifs,
- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées ou dont la siccité est inférieure à 30% ;
- les déchets qui se liquéfient à basse température
- les matières non refroidies dont la température serait susceptible de provoquer un incendie ;
- les déchets liquides même en récipients clos ;
- les pneumatiques ;
- les déchets qui de par leur dimension, leur poids ou leur matière ne pourraient être traités dans l'installation ;
- les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers ;
- les déchets pétroliers ;
- les produits volatiles et/ou toxiques ;
- les bouteilles de gaz ;
- les récipients ayant contenu ou contenant des produits inflammables ;
- les explosifs ;
- les produits quelle que soit leur quantité qui pourraient mettre en péril le personnel ou les installations. .
- et, en règle générale, tout déchet industriel nécessitant réglementairement un traitement spécifique agréé.

HYGIENE ET SECURITE

En application de l'arrêté du 26 avril 1996 issu des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail concernant les règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, nos conditions générales de livraison intègrent tous les éléments devant être renseignés dans un **protocole de sécurité** (risques et mesures de prévention).

Elles comportent également différentes dispositions afin d'éviter tout accident environnemental lors d'intervention sur nos sites.

Nous comptons sur votre aide et votre participation pour améliorer la prévention des risques professionnels et des accidents environnementaux lors de ces opérations de déchargement de déchets.

CERTIFICAT D'ACCEPTATION

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N° 2024-009

Valable du 02/01/2024 au 31/12/2024

DÉTENTEUR

	PRODUCTEUR / DÉTENTEUR	TRANSPORTEUR / COLLECTEUR
RAISON SOCIALE :	CYCLAMED ALLIANCE	VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE
ADRESSE :	Avenue d'Espagne 80090 AMIENS	Rue du Fief 80080 AMIENS
NOM DU RESPONSABLE :	M. Frédéric PELLE	M. Bruno RIDOU

IDENTIFICATION DU DÉCHET

DÉSIGNATION : Médicaments non utilisés

CODE EUROPÉEN DÉCHET : 20 01 32

CODE D/R : R1


CONDITIONNEMENT : VRAC

QUANTITÉ PRÉVUE : 100 Tonne(s)

VALNOR

Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière
Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47
Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z
TVA : FR 76.410.301.162

Gilles GAUTIER
Directeur





ENREGISTREMENT RVD - NNO - CVE LABEURIERE

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ACCEPTATION EN CVE

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR / DETENTEUR		N° producteur :
Raison Sociale : <u>ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION</u>		
Adresse : <u>AVENUE D'ESPAGNE</u>		
Code Postal : <u>80090</u>	Ville : <u>AMIENS</u>	N°SIRET : <u>42121813200155</u>
Téléphone : <u>0322332914</u>	Fax :	Code NAF : <u>4646Z</u>
Portable : <u>0625232160</u>	E-mail : <u>frederic.pelle@alliance-healthcare.fr</u>	
Nom du responsable à contacter : <u>Frédéric PELLE</u>		
Activité de l'établissement : <u>Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques</u>		
L'activité est-elle soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ? Oui ☐ Non ☐		

CLIENT (si différent du producteur)		N° client :
Raison Sociale : <u>VALNOR</u>		
Adresse : <u>Rue Jean de Sars</u>		
Code Postal : <u>62122</u>	Ville : <u>Labouvrière</u>	N°SIRET : <u>4403011620019</u>
Téléphone : <u>0321565542</u>	Fax :	Code NAF : <u>3821Z</u>
Portable :	E-mail : <u>flavio.dupuy@veolia.com</u>	
Nom du responsable à contacter : <u>N. Gilos Gantier</u>		

TRANSPORTEUR / COLLECTEUR		N° transporteur :
Raison Sociale : <u>VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE</u>		
Adresse : <u>RUE DU FIEF</u>		
Code Postal : <u>80080</u>	Ville : <u>AMIENS</u>	N°SIRET : <u>74555011100074</u>
Téléphone :	Fax : <u>Bruno Rido</u>	Code NAF : <u>3811Z</u>
Portable :	E-mail : <u>sebastien.guyot@veolia.com</u>	
Nom du responsable à contacter : <u>Sébastien GUYOT</u> <u>Bruno Rido</u>		
1 - Type de véhicule		
☒ Camion- benne	☐ Semi-remorque	☐ Camion + remorque
☐ Autres :		
2 - Equipement		
☐ Benne Type OM	☐ Benne à fond mouvant	
☒ Benne type-DI (multi-benne, ...)		

Un protocole de déchargement doit être établi avec l'entreprise de transport avant toute réception sur site.

QUANTITES	
Tonnage prévisionnel	
Tonnes <u>100</u>	☒ Annuel : Fréquence de livraison : Nombre d'années : <u>1</u> années
	☐ Ponctuel : Livraison du au
Densité :	Type de conditionnement du déchet : (palettes, bobines...)

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

IDENTIFICATION DU DECHET

Demande d'acceptation initiale ?

☐ Oui

Non (renouvellement *) :

Désignation du déchet : ... **MEDICAMENTS NON UTILISÉS**

Code nomenclature selon le décret 2002-540 :

2 0 0 1 3 2

Processus de production du déchet :

Médicaments non utilisés retournés par les patients dans les officines et récupérés par les grossistes/répartiteurs.

Composition du déchet (constituants chimiques et/ou matériaux) et teneurs approximatives (%):

	Présence (O/N)	Qualité à détailler	% dans le gisement
Plastiques (PVC, PE, ...)	oui		6%
Inertes papier/carton	oui		15%
Plâtre métaux	oui		5.50%
Déchet spécifique verre	oui		9%

Aspect physique :

☒ Solide☐ Pulvérulents☐ Pâteux – Boues

* Le renouvellement de l'acceptation du gisement se fait de manière tacite sur la durée du contrat si le produit n'évolue pas au cours du temps. Un renouvellement est prévu en cas de signature d'un nouveau contrat ou si au cours de l'année, le CVE a rencontré des problèmes (techniques ou organisationnels) pour traiter le gisement.

OBSERVATIONS

1 – Présentation du client

Activité

Tonnage annuel déchets

% valo matière et agro

2- Contraintes particulières**3 – Motivations du client**

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

Le producteur ou le détenteur soussigné certifie avoir connaissance de sa responsabilité au titre du code de l'Environnement Livre V, Titre IV « Prévention des Pollutions, des Risques et des Nuisances » - « Déchets » (ex loi du 15 juillet 1975) et s'engage à procurer toute information utile à la bonne élimination de son déchet ;

- s'engage à fournir toute information nécessaire quant à l'identification du déchet et à livrer un produit conforme aux spécifications de cette fiche.

- s'engage à porter à la connaissance des partenaires du circuit d'élimination tout changement qui interviendrait sur le déchet modifiant les indications stipulées sur la fiche d'identification,

- s'assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur (assurances, signalisation du véhicule, bâchage des bennes, signature du protocole de déchargement, déclaration pour le transport de déchets ...).

Fait à :

Le :

Cachet du producteur

Nom et Fonction du responsable :

Signature :

COORDONNEES CLIENT A FACTURER

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE

Raison Sociale :

Adresse : CDE 29029 TSA 40005

Code Postal : 69155

Ville : VAUX EN VELIN CEDEX N°SIRET : 74555011100421

Téléphone : Fax : Code NAF : 3811Z

Nom du responsable : E-mail :

Portable : Cachet du client à facturer :

Date et lieu :

Signature :

ACCEPTATION / REFUS

☐ DECISION EN ATTENTE

Motif :

le
.....☒ ACCEPTATION

Conditions particulières de réception :

.....

.....

.....

Justification ou information complémentaire :

.....

.....

☐ REFUS

Motif :

☐ Dépassement de seuil d'admission☐ Déchets interdits sur le site☐ Impossibilité technique de réception

Commentaire :

Nom du responsable de l'admission :

VALNOR

Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière

Tél : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47

Signature : Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z

TVA : FR 76.410.301.162

Date et lieu : 01/01/2024

Cette fiche doit être validée par le responsable avant toute réception sur site. Dans le cas contraire, l'accès du site vous sera refusé.

DEMARRAGE DE LA PRESTATION

Date de démarrage

01/01/2024

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ANNEXE

Préambule : Tous les déchets sont soumis à la procédure d'information préalable.

CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION DES DECHETS ET DECHETS AUTORISES

Les déchets doivent avoir une taille < 50cm

Les DIB en mélange sont uniquement acceptés sur les CVE

LES NIVEAUX DE VERIFICATION

1. Caractérisation de base

[...] elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux.

[...]

2) Informations à fournir :

source et origine du déchet; informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);

DECHETS INTERDITS

- déchets dangereux définis par le « décret n°2002-540 du 18 avril 2002 » ;
- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.) ;
- déchets radioactifs,
- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées ou dont la siccité est inférieure à 30% ;
- les déchets qui se liquéfient à basse température
- les matières non refroidies dont la température serait susceptible de provoquer un incendie ;
- les déchets liquides même en récipients clos ;
- les pneumatiques ;
- les déchets qui de par leur dimension, leur poids ou leur matière ne pourraient être traités dans l'installation ;
- les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers ;
- les déchets pétroliers ;
- les produits volatiles et/ou toxiques ;
- les bouteilles de gaz ;
- les récipients ayant contenu ou contenant des produits inflammables ;
- les explosifs ;
- les produits quelle que soit leur quantité qui pourraient mettre en péril le personnel ou les installations.
- et, en règle générale, tout déchet industriel nécessitant réglementairement un traitement spécifique agréé.

HYGIENE ET SECURITE

En application de l'arrêté du 26 avril 1996 issu des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail concernant les règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, nos conditions générales de livraison intègrent tous les éléments devant être enseignés dans un **protocole de sécurité** (risques et mesures de prévention).

Elles comportent également différentes dispositions afin d'éviter tout accident environnemental lors d'intervention sur nos sites.

Nous comptons sur votre aide et votre participation pour améliorer la prévention des risques professionnels et des accidents environnementaux lors de ces opérations de déchargement de déchets.

CERTIFICAT D'ACCEPTATION

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N° 2024-010

Valable du 01/10/2024 au 31/12/2024

	PRODUCTEUR / DÉTENTEUR / TRANSPORTEUR	FACTURATION À :
RAISON SOCIALE :	BAUDELET ENVIRONNEMENT	VEOLIA VRV HDF SECLIN
ADRESSE :	Lieu-dit Les Prairies 59173 BLARINGHEM	Rue de la sucrerie 59113 SECLIN
NOM DU RESPONSABLE :	contact@baudelet.fr	M. Sylvain LEFEVRE

IDENTIFICATION DU DÉCHET

DÉSIGNATION : DRATS Déchet Résiduel Après Tri à la Source

CODE EUROPÉEN DÉCHET : 20 03 01

CODE D/R : R1

CONDITIONNEMENT : VRAC

QUANTITÉ PRÉVUE : 1 000 Tonne(s)

Nicolas DELAUMENIE
Directeur Adjoint

CERTIFICAT D'ACCEPTATION

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N° 2024-011

Valable du 01/12/2024 au 31/12/2024

	PRODUCTEUR / DÉTENTEUR / TRANSPORTEUR	FACTURATION À :
RAISON SOCIALE :	EDF CENTRE NUCLÉAIRE	VEOLIA VRV HDF DUNKERQUE
ADRESSE :	59820 GRAVELINES	59430 DUNKERQUE
NOM DU RESPONSABLE :		M. Dorian GAILLARD

IDENTIFICATION DU DÉCHETDÉSIGNATION : **DRATS Déchet Résiduel Après Tri à la Source**CODE EUROPÉEN DÉCHET : **20 03 01**CODE D/R : **R1**CONDITIONNEMENT : **BIG BAG**QUANTITÉ PRÉVUE : **1 Tonne(s)****Nicolas DELAUMENIE**
Directeur Adjoint

CERTIFICAT D'ACCEPTATION

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N° 2024-001

Valable du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTENTEUR

RAISON SOCIALE : VEOLIA Amiens

ADRESSE :
21 rue de Fief
80080, AMIENS

NOM DU RESPONSABLE : M. RIDOU Bruno

IDENTIFICATION DU DÉCHET

DÉSIGNATION : DRD Refus de tri

CODE EUROPÉEN DÉCHET : 19 12 12

CODE D/R : R1

CONDITIONNEMENT : VRAC

QUANTITÉ PRÉVUE : 400 Tonne(s)

Gilles GAUTIER
Directeur**VALNOR**Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière
Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47
Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z
TVA : FR 76.410.301.162

CAP 2024001



ENREGISTREMENT RVD - NNO - CVE LABEUVRIERE

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ACCEPTATION EN CVE

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

N° producteur :

Raison Sociale : URUND.F AMIENSAdresse : Rue de ParlemvilleCode Postal : 80080Ville : AMIENSN°SIRET : 7455011100074

Tél :

Fax :

Code NAF :

Portable : 02954 1423

E-mail :

Nom du responsable à contacter : RUDOLPH AMIENSActivité de l'établissement : tr. des déchets DRDL'activité est-elle soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ? Oui ☐ Non ☐**CLIENT (si différent du producteur)**

N° client :

Raison Sociale : VALNORAdresse : Rue Jean de SarsCode Postal : 62122Ville : LabouvrièreN°SIRET : 4403011620019Tél : 0321565562

Fax :

Code NAF : 38212Portable : E-mail : florine.dupuy@veolia.comNom du responsable à contacter : N. Gilles Gautier**TRANSPORTEUR / COLLECTEUR**

N° transporteur :

Raison Sociale : Transport DAVID PILLONAdresse : RAM de BayenCode Postal : 80160Ville : Pachy - BayenN°SIRET : 449549207

Tél :

Fax :

Code NAF :

Portable : E-mail :

Nom du responsable à contacter :

1 - Type de véhicule☐ Camion-benne☐ Semi-remorque☐ Camion + remorque☐ Autres :**2 - Equipement**☐ Benne Type OM☒ Benne à fond mouvant☐ Benne type-DI (multi-benne, ...)

Un protocole de déchargement doit être établi avec l'entreprise de transport avant toute réception sur site.

QUANTITES**Tonnage prévisionnel**

Tonnes

400 T☒ Annuel : Fréquence de livraison : 2x Nombre d'années : 1 années☐ Ponctuel : Livraison du au

Densité :

Type de conditionnement du déchet : (palettes, bobines...)

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

IDENTIFICATION DU DECHET

Demande d'acceptation initiale ?

☐ Oui☒ Non (renouvellement *) :Désignation du déchet : *Refus de tui*

Code nomenclature selon le décret 2002-540 :

1 9 1 2 4 2

Processus de production du déchet :

Composition du déchet (constituants chimiques et/ou matériaux) et teneurs approximatives (%):

	Présence (O/N)	Qualité à détailler	% dans le gisement
Plastiques (PVC, PE, ...)			
Inertes			
Plâtre			
Déchet spécifique			

Aspect physique :

☒ Solide☐ Pulvérulents☐ Pâteux - Boues

* Le renouvellement de l'acceptation du gisement se fait de manière tacite sur la durée du contrat si le produit n'évolue pas au cours du temps. Un renouvellement est prévu en cas de signature d'un nouveau contrat ou si au cours de l'année, le CVE a rencontré des problèmes (techniques ou organisationnels) pour traiter le gisement.

OBSERVATIONS

1 - Présentation du client

Activité

Tonnage annuel déchets

% valo matière et agro

2- Contraintes particulières

3 - Motivations du client

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

Le producteur ou le détenteur soussigné certifie avoir connaissance de sa responsabilité au titre du code de l'Environnement Livre V, Titre IV « Prévention des Pollutions, des Risques et des Nuisances » - « Déchets » (ex loi du 15 juillet 1975) et s'engage à procurer toute information utile à la bonne élimination de son déchet ;

- s'engage à fournir toute information nécessaire quant à l'identification du déchet et à livrer un produit conforme aux spécifications de cette fiche.

- s'engage à porter à la connaissance des partenaires du circuit d'élimination tout changement qui interviendrait sur le déchet modifiant les indications stipulées sur la fiche d'identification,

- s'assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur (assurances, signalisation du véhicule, bâchage des bennes, signature du protocole de déchargement, déclaration pour le transport de déchets ...).

Fait à : AMIENS
Cachet du producteur / détenteur : Veolia Recyclage & Valorisation
Hauts de France
ZI NORD - 21 RUE DU FIEF
80080 AMIENS CEDEX
Tél. : 03 22 54 26 09

Le : 26/02/24
Nom et Fonction du responsable : Responsable d'exploitation
Signature : R. V.

COORDONNEES CLIENT A FACTURER

Raison Sociale : URUNDF AMIENS

Adresse : CDP 29 09 TSA 40065

Code Postal : 69 455 Ville : Valmieu N°SIRET : 745 550 144 000 74

Fax : Code NAF : 3812

Nom du responsable : G. GAUTIER E-mail :

Portable : Cachet du client à facturer :

Date et lieu : 26/02/24

Signature : [Signature]

ACCEPTATION / REFUS

☐ DECISION EN ATTENTE

Motif :

le

☒ ACCEPTATION

☐ REFUS

Conditions particulières de réception :

Motif :

Justification ou information complémentaire :

☐ Dépassement de seuil d'admission

☐ Déchets interdits sur le site

☐ Impossibilité technique de réception

VALNOR

Rue Jean de Sars - 62122

Nom du responsable de l'admission :

Tél. : 06 29 13 99 64 - 03 22 54 26 09

Commentaire :

Date et lieu :

Gilles GAUTIER

Siret : 745 550 144 000 74

Naf : 3821Z

Signature :

PR 76.410.301 162

01/01/2024

Cette fiche doit être validée par le responsable avant toute réception sur site. Dans le cas contraire, l'accès du site vous sera refusé.

DEMARRAGE DE LA PRESTATION

Date de démarrage

01/01/2024

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ANNEXE

Préambule : Tous les déchets sont soumis à la procédure d'information préalable.

CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION DES DECHETS ET DECHETS AUTORISES

Les déchets doivent avoir une taille < 50cm

Les DIB en mélange sont uniquement acceptés sur les CVE

LES NIVEAUX DE VERIFICATION

1. Caractérisation de base

[...] elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux.

[...]

2) Informations à fournir :

source et origine du déchet; Informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);

DECHETS INTERDITS

- déchets dangereux définis par le « décret n°2002-540 du 18 avril 2002 » ;
- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.)» ;
- déchets radioactifs,
- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées ou dont la siccité est inférieure à 30% ;
- les déchets qui se liquéfient à basse température
- les matières non refroidies dont la température serait susceptible de provoquer un incendie ;
- les déchets liquides même en récipients clos ;
- les pneumatiques ;
- les déchets qui de par leur dimension, leur poids ou leur matière ne pourraient être traités dans l'installation ;
- les déblais, gravats, décombrés et débris provenant des travaux publics et particuliers ;
- les déchets pétroliers ;
- les produits volatiles et/ou toxiques ;
- les bouteilles de gaz ;
- les récipients ayant contenu ou contenant des produits inflammables ;
- les explosifs ;
- les produits quelle que soit leur quantité qui pourraient mettre en péril le personnel ou les installations. .
- et, en règle générale, tout déchet industriel nécessitant réglementairement un traitement spécifique agréé.

HYGIENE ET SECURITE

En application de l'arrêté du 26 avril 1996 issu des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail concernant les règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, nos conditions générales de livraison intègrent tous les éléments devant être renseignés dans un **protocole de sécurité** (risques et mesures de prévention).

Elles comportent également différentes dispositions afin d'éviter tout accident environnemental lors d'intervention sur nos sites.

Nous comptons sur votre aide et votre participation pour améliorer la prévention des risques professionnels et des accidents environnementaux lors de ces opérations de déchargement de déchets.

CERTIFICAT D'ACCEPTATION

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N° 2024-002

Valable du 02/01/2024 au 31/12/2024

DÉTENTEUR

RAISON SOCIALE : VEOLIA Amiens

ADRESSE :
21 rue de Fief
80080, AMIENS

NOM DU RESPONSABLE : M. RIDOU Bruno

IDENTIFICATION DU DÉCHET


DÉSIGNATION : DRATS Déchet Résiduel Après Tri à la Source

CODE EUROPÉEN DÉCHET : 20 03 01

CODE D/R : R1

CONDITIONNEMENT : VRAC

QUANTITÉ PRÉVUE : 200 Tonne(s)

VALNORRue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière
Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47
Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z
TVA : FR 76.410.301.162**Gilles GAUTIER**
Directeur



ENREGISTREMENT RVD - NNO - CVE LABEURIERE

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ACCEPTATION EN CVE

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

N° producteur :

Raison Sociale : URVNOF Amiens rue du Fief

Adresse :

Code Postal : 80080 Ville : AMIENS N°SIRET : 74555044100044

Fax : Code NAF :

Portable : 07954 14 23 E-mail :Nom du responsable à contacter : ELHOU ARUNEActivité de l'établissement : trai et transfert des déchets DRATSL'activité est-elle soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ? Oui ☒ Non ☐**CLIENT (si différent du producteur)**

N° client :

Raison Sociale : VALNORAdresse : Rue Jean de SarsCode Postal : 60122 Ville : Labouvrière N°SIRET : 41030116200119Fax : Code NAF : 3821ZPortable : E-mail : florine.dupuy@vedia.comNom du responsable à contacter : D. Gilos Gantier**TRANSPORTEUR / COLLECTEUR**

N° transporteur :

Raison Sociale : Transport DAVID PILONAdresse : 4 rue de BayonneCode Postal : 80160 Ville : Plachy-Suyon N°SIRET : 419519207

Fax : Code NAF :

Portable : E-mail :

Nom du responsable à contacter :

1 - Type de véhicule☐ Camion-benne ☐ Semi-remorque ☐ Camion + remorque ☐ Autres :**2 - Equipement**☐ Benne Type OM ☒ Benne à fond mouvant☐ Benne type-DI (multi-benne, ...)

Un protocole de déchargement doit être établi avec l'entreprise de transport avant toute réception sur site.

QUANTITES**Tonnage prévisionnel**Tonnes 200t ☒ Annuel : Fréquence de livraison : 15 Nombre d'années : 1 années☐ Ponctuel : Livraison du au

Densité : Type de conditionnement du déchet : (palettes, bobines...)

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

IDENTIFICATION DU DECHET

Demande d'acceptation initiale ?

☐ Oui☒ Non (renouvellement *) :Désignation du déchet : *Déchets résiduel après tri à la source.*

Code nomenclature selon le décret 2002-540 :

2 0 1 0 3 0 1 1

Processus de production du déchet :

.....

Composition du déchet (constituants chimiques et/ou matériaux) et teneurs approximatives (%):

	Présence (O/N)	Qualité à détailler	% dans le gisement
Plastiques (PVC, PE, ...)			
Inertes			
Plâtre			
Déchet spécifique			

Aspect physique :

☒ Solide.☐ Pulvérulents☐ Pâteux - Boues

* Le renouvellement de l'acceptation du gisement se fait de manière tacite sur la durée du contrat si le produit n'évolue pas au cours du temps. Un renouvellement est prévu en cas de signature d'un nouveau contrat ou si au cours de l'année, le CVE a rencontré des problèmes (techniques ou organisationnels) pour traiter le gisement.

OBSERVATIONS

1 - Présentation du client

Activité

Tonnage annuel déchets

% valo matière et agro

2- Contraintes particulières

3 - Motivations du client

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

Le producteur ou le détenteur soussigné certifie avoir connaissance de sa responsabilité au titre du code de l'Environnement Livre V, Titre IV « Prévention des Pollutions, des Risques et des Nuisances » - « Déchets » (ex loi du 15 juillet 1975) et s'engage à procurer toute information utile à la bonne élimination de son déchet ;

- s'engage à fournir toute information nécessaire quant à l'identification du déchet et à livrer un produit conforme aux spécifications de cette fiche.
- s'engage à porter à la connaissance des partenaires du circuit d'élimination tout changement qui interviendrait sur le déchet modifiant les indications stipulées sur la fiche d'identification,
- s'assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur (assurances, signalisation du véhicule, bâchage des bennes, signature du protocole de déchargement, déclaration pour le transport de déchets ...).

Fait à : **AMIENS**
 Cachet du producteur : **Veolia Recyclage & Valorisation**
 Hauts de France
 21 NORD - 21 RUE DU FIEF
 80080 AMIENS CEDEX
 Tél. : 03 22 54 26 09

Le : **25/02/24**
 Nom et Fonction du responsable : **responsable d'exploitation**
 Signature : **RIDOU**

COORDONNEES CLIENT A FACTURER

Raison Sociale : **URU HOF AMIENS**
 Adresse : **CDF 2909 TSA 40005**
 Code Postal : **89155** Ville : **Neuvy en Valais** N°SIRET : **745 550 111 000 74**
 Fax : Code NAF : **38142**

Nom du responsable : **BENO RIDOU** E-mail :
 Portable : Cachet du client à facturer :

Date et lieu : **25/02/24**
 Signature :

ACCEPTATION / REFUS

☐ DECISION EN ATTENTE
 le

Motif :

☒ ACCEPTATION

☐ REFUS

Conditions particulières de réception :

Motif :

Justification ou information complémentaire :

☐ Dépassement de seuil d'admission

☐ Déchets interdits sur le site

☐ Impossibilité technique de réception

Commentaire :

Nom du responsable de l'admission : **VALNOR**
 Signature : **Gilles GAUTIER**
 Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière
 Tél. 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47
 Siret 410 301 162 00419 - Naf 38217
 TVA : FR 26 410 301 162

Date et lieu : **01/01/2024**

Cette fiche doit être validée par le responsable avant toute réception sur site. Dans le cas contraire, l'accès du site vous sera refusé.

DEMARRAGE DE LA PRESTATION

Date de démarrage

01/01/2024

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ANNEXE

Préambule : Tous les déchets sont soumis à la procédure d'information préalable.

CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION DES DECHETS ET DECHETS AUTORISES

Les déchets doivent avoir une taille < 50cm

Les DIB en mélange sont uniquement acceptés sur les CVE

LES NIVEAUX DE VERIFICATION

1. Caractérisation de base

[...] elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux.

2) Informations à fournir :

source et origine du déchet; informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);

DECHETS INTERDITS

- déchets dangereux définis par le « décret n°2002-540 du 18 avril 2002 » ;
- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.) ;
- déchets radioactifs,
- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées ou dont la teneur en eau est inférieure à 30% ;
- les déchets qui se liquéfient à basse température
- les matières non refroidies dont la température serait susceptible de provoquer un incendie ;
- les déchets liquides même en récipients clos ;
- les pneumatiques ;
- les déchets qui de par leur dimension, leur poids ou leur matière ne pourraient être traités dans l'installation ;
- les déblais, gravats, décombes et débris provenant des travaux publics et particuliers ;
- les déchets pétroliers ;
- les produits volatils et/ou toxiques ;
- les bouteilles de gaz ;
- les récipients ayant contenu ou contenant des produits inflammables ;
- les explosifs ;
- les produits quelle que soit leur quantité qui pourraient mettre en péril le personnel ou les installations.
- et, en règle générale, tout déchet industriel nécessitant réglementairement un traitement spécifique agréé.

HYGIENE ET SECURITE

En application de l'arrêté du 26 avril 1996 issu des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail concernant les règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, nos conditions générales de livraison intègrent tous les éléments devant être renseignés dans un **protocole de sécurité** (risques et mesures de prévention).

Elles comportent également différentes dispositions afin d'éviter tout accident environnemental lors d'intervention sur nos sites.

Nous comptons sur votre aide et votre participation pour améliorer la prévention des risques professionnels et des accidents environnementaux lors de ces opérations de déchargement de déchets.

CERTIFICAT D'ACCEPTATION

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N° 2024-003

Valable du 02/01/2024 au 31/12/2024


DÉTENTEUR

	PRODUCTEUR / DÉTENTEUR	TRANSPORTEUR / COLLECTEUR
RAISON SOCIALE :	CYCLAMED CERP	VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE
ADRESSE :	29 Avenue Robert Schuman 80100 ABBEVILLE	Rue du Fief 80080 AMIENS
NOM DU RESPONSABLE :	M. Kaled LAHOUEL	M. Bruno RIDOU

IDENTIFICATION DU DÉCHET**DÉSIGNATION :** Médicaments non utilisés**CODE EUROPÉEN DÉCHET :** 20 01 32**CODE D/R :** R1**CONDITIONNEMENT :** VRAC**QUANTITÉ PRÉVUE :** 500 Tonne(s)

VALNOR
Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière
Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47
Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z
TVA : FR 76.410.301.162

Gilles GAUTIER
Directeur



FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ACCEPTATION EN CVE

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR / DETENTEUR		N° producteur :
Raison Sociale : COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE ROUEN		
Adresse : 29 AVENUE ROBERT SCHUMAN		
Code Postal : 80100	Ville : ABBEVILLE	N° SIRET : 49326528400106
Tel : 0322201880	Fax :	Code NAF : 4646Z
Portable :	E-mail : kaledlahouel@cerp-rouen.fr	
Nom du responsable à contacter : Kaled LAHOUEL		
Activité de l'établissement : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques		
L'activité est-elle soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ? Oui ☐ Non ☐		

CLIENT (si différent du producteur)		N° client :
Raison Sociale : VALNOR		
Adresse : Rue Jean de Sars		
Code Postal : 62122	Ville : LABOURRIERE	N° SIRET : 44030116200119
Tel : 0321565542	Fax :	Code NAF : 3821Z
Portable :	E-mail : florence.dupuy@veolia.com	
Nom du responsable à contacter : N. Gilos Gantier		

TRANSPORTEUR / COLLECTEUR		N° transporteur :
Raison Sociale : VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE		
Adresse : RUE DU FIEF		
Code Postal : 80080	Ville : AMIENS	N° SIRET : 74555011100074
Tel :	Fax :	Code NAF : 3811Z
Portable :	E-mail : sebastien.guyot@veolia.com	
Nom du responsable à contacter : Sébastien GUYOT Bruno RIDOU		
1 - Type de véhicule		
☒ Camion- benne	☐ Semi-remorque	☐ Camion + remorque
☐ Autres :		
2 - Equipement		
☐ Benne Type OM	☐ Benne à fond mouvant	
☒ Benne type-DI (multi-benne, ...)		

Un protocole de déchargement doit être établi avec l'entreprise de transport avant toute réception sur site.

QUANTITES	
Tonnage prévisionnel	
Tonnes 500	☒ Annuel : Fréquence de livraison : Nombre d'années : 1 années
	☐ Ponctuel : Livraison du au
Densité :	Type de conditionnement du déchet : (palettes, bobines...)

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

IDENTIFICATION DU DECHET

Demande d'acceptation initiale ?

☐ Oui

Non (renouvellement *) :

Désignation du déchet : ... **MEDICAMENTS NON UTILISÉS**

Code nomenclature selon le décret 2002-540 :

2 0 0 1 3 2

Processus de production du déchet :

Médicaments non utilisés retournés par les patients dans les officines et récupérés par les grossistes/répartiteurs.

Composition du déchet (constituants chimiques et/ou matériaux) et teneurs approximatives (%):

	Présence (O/N)	Qualité à détailler	% dans le gisement
Plastiques (PVC, PE, ...)	oui		6%
Inertes papier/carton	oui		15%
Plâtre métaux	oui		5.50%
Déchet spécifique verre	oui		9%

Aspect physique :

☒ Solide☐ Pulvérulents☐ Pâteux – Boues

* Le renouvellement de l'acceptation du gisement se fait de manière tacite sur la durée du contrat si le produit n'évolue pas au cours du temps. Un renouvellement est prévu en cas de signature d'un nouveau contrat ou si au cours de l'année, le CVE a rencontré des problèmes (techniques ou organisationnels) pour traiter le gisement.

OBSERVATIONS

1 – Présentation du client

Activité

Tonnage annuel déchets

% valo matière et agro

2- Contraintes particulières

3 – Motivations du client

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

Le producteur ou le détenteur soussigné certifie avoir connaissance de sa responsabilité au titre du code de l'Environnement Livre V, Titre IV « Prévention des Pollutions, des Risques et des Nuisances » - « Déchets » (ex loi du 15 juillet 1975) et s'engage à procurer toute information utile à la bonne élimination de son déchet ;

- s'engage à fournir toute information nécessaire quant à l'identification du déchet et à livrer un produit conforme aux spécifications de cette fiche.
- s'engage à porter à la connaissance des partenaires du circuit d'élimination tout changement qui interviendrait sur le déchet modifiant les indications stipulées sur la fiche d'identification,
- s'assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur (assurances, signalisation du véhicule, bâchage des bennes, signature du protocole de déchargement, déclaration pour le transport de déchets ...).

Fait à :

Le :

Cachet du producteur

Nom et Fonction du responsable :

Signature :

COORDONNEES CLIENT A FACTURER

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE

Raison Sociale :

Adresse : CDE 29029 TSA 40005

Code Postal : 69155

Ville : VAUX EN VELIN CEDEX N°SIRET : 74555011100421

Tél : Fax : Code NAF : 3811Z

Nom du responsable : E-mail :

Portable : Cachet du client à facturer :

Date et lieu :

Signature :

ACCEPTATION / REFUS

☐ DECISION EN ATTENTE

Motif :

le
.....☒ ACCEPTATION

Conditions particulières de réception :

.....

Justification ou information complémentaire :

.....

☐ REFUS

Motif :

☐ Dépassement de seuil d'admission☐ Déchets interdits sur le site☐ Impossibilité technique de réception

Commentaire :

Nom du responsable de l'admission :

VALNOR

Date et lieu : 01/01/2024

Signature :

Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière
Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47
Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z
TVA : FR 76 410 301 162

Cette fiche doit être validée par le responsable avant toute réception sur site. Dans le cas contraire, l'accès du site vous sera refusé.

DEMARRAGE DE LA PRESTATION

Date de démarrage

01/01/2024

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ANNEXE

Préambule : Tous les déchets sont soumis à la procédure d'information préalable.

CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION DES DECHETS ET DECHETS AUTORISES

Les déchets doivent avoir une taille < 50cm

Les DIB en mélange sont uniquement acceptés sur les CVE

LES NIVEAUX DE VERIFICATION

1. Caractérisation de base

[...] elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux.

[...]

2) Informations à fournir :

source et origine du déchet; informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);

DECHETS INTERDITS

- *déchets dangereux définis par le « décret n°2002-540 du 18 avril 2002 » ;*
- *déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;*
- *les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.) ;*
- *déchets radioactifs,*
- *déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées ou dont la siccité est inférieure à 30% ;*
- *les déchets qui se liquéfient à basse température*
- *les matières non refroidies dont la température serait susceptible de provoquer un incendie ;*
- *les déchets liquides même en récipients clos ;*
- *les pneumatiques ;*
- *les déchets qui de par leur dimension, leur poids ou leur matière ne pourraient être traités dans l'installation ;*
- *les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers ;*
- *les déchets pétroliers ;*
- *les produits volatiles et/ou toxiques ;*
- *les bouteilles de gaz ;*
- *les récipients ayant contenu ou contenant des produits inflammables ;*
- *les explosifs ;*
- *les produits quelle que soit leur quantité qui pourraient mettre en péril le personnel ou les installations. .*
- *et, en règle générale, tout déchet industriel nécessitant réglementairement un traitement spécifique agréé.*

HYGIENE ET SECURITE

En application de l'arrêté du 26 avril 1996 issu des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail concernant les règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, nos conditions générales de livraison intègrent tous les éléments devant être renseignés dans un **protocole de sécurité** (risques et mesures de prévention).

Elles comportent également différentes dispositions afin d'éviter tout accident environnemental lors d'intervention sur nos sites.

Nous comptons sur votre aide et votre participation pour améliorer la prévention des risques professionnels et des accidents environnementaux lors de ces opérations de déchargement de déchets.

CERTIFICAT D'ACCEPTATION

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N° 2024-004

Valable du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTENTEURRAISON SOCIALE : **VEOLIA Eppeville**

ADRESSE :

**ZI de la grosse borne - Rue Nouvelle 80400 EPPEVILLE
80400 EPPEVILLE**NOM DU RESPONSABLE : **M. RIDOU Bruno****IDENTIFICATION DU DÉCHET**DÉSIGNATION : **DRD Refus de tri**CODE EUROPÉEN DÉCHET : **19 12 12**CODE D/R : **R1**CONDITIONNEMENT : **VRAC**QUANTITÉ PRÉVUE : **250 Tonne(s)****VALNOR**

Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière
Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47
Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z
TVA : FR 76.410.301.162

Gilles GAUTIER*Directeur*



ENREGISTREMENT RVD - NNO - CVE LABEURIERE

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ACCEPTATION EN CVE

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

N° producteur :

Raison Sociale : URV NDF EprevilleAdresse : 21 de la grosse borne rue NouvelleCode Postal : 80400Ville : EprevilleN° SIRET : 7655501400944

Fax :

Code NAF : 38212Portable : 029541423

E-mail :

Nom du responsable à contacter : RUDY RUMActivité de l'établissement : Tri et transfert des déchets DRDL'activité est-elle soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ? Oui ☐ Non ☐

CLIENT (si différent du producteur)

N° client :

Raison Sociale : VAINORAdresse : Rue Jean de SarsCode Postal : 60122Ville : LabouvrièreN° SIRET : 410301620019Fax : 0321565542

Fax :

Code NAF : 38212Portable : E-mail : florino.dupuy@veolia.comNom du responsable à contacter : D. Gilos Gauthier

TRANSPORTEUR / COLLECTEUR

N° transporteur :

Raison Sociale : Transpark DAVID P. BenAdresse : Man de buyaCode Postal : 80460Ville : Plachy BugasN° SIRET : 419149207

Fax :

Code NAF :

Portable :

E-mail :

Nom du responsable à contacter :

1 - Type de véhicule

☐ Camion- benne☐ Semi-remorque☐ Camion + remorque☐ Autres :

2 - Equipement

☐ Benne Type OM☒ Benne à fond mouvant☐ Benne type-DI (multi-benne, ...)

Un protocole de déchargement doit être établi avec l'entreprise de transport avant toute réception sur site.

QUANTITES

Tonnage prévisionnel

Tonnes

250t☐ Annuel : Fréquence de livraison : 15 Nombre d'années : 1 années☐ Ponctuel : Livraison du au

Densité :

Type de conditionnement du déchet : (palettes, bobines...)

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

IDENTIFICATION DU DECHET

Demande d'acceptation initiale ?

☒ Oui☐ Non (renouvellement *) :Désignation du déchet : *Déchet résiduel après tri à la source -*

Code nomenclature selon le décret 2002-540 :

120103101

Processus de production du déchet :

Composition du déchet (constituants chimiques et/ou matériaux) et teneurs approximatives (%):

	Présence (O/N)	Qualité à détailler	% dans le gisement
Plastiques (PVC, PE, ...)			
Inertes			
Plâtre			
Déchet spécifique			

Aspect physique :

☒ Solide☐ Pulvérulents☐ Pâteux - Boues

* Le renouvellement de l'acceptation du gisement se fait de manière tacite sur la durée du contrat si le produit n'évolue pas au cours du temps. Un renouvellement est prévu en cas de signature d'un nouveau contrat ou si au cours de l'année, le CVE a rencontré des problèmes (techniques ou organisationnels) pour traiter le gisement.

OBSERVATIONS

1 - Présentation du client

Activité

Tonnage annuel déchets

% valo matière et agro

2 - Contraintes particulières

3 - Motivations du client

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

Le producteur ou le détenteur soussigné certifie avoir connaissance de sa responsabilité au titre du code de l'Environnement Livre V, Titre IV « Prévention des Pollutions, des Risques et des Nuisances » - « Déchets » (ex loi du 15 juillet 1975) et s'engage à procurer toute information utile à la bonne élimination de son déchet ;

- s'engage à fournir toute information nécessaire quant à l'identification du déchet et à livrer un produit conforme aux spécifications de cette fiche.
- s'engage à porter à la connaissance des partenaires du circuit d'élimination tout changement qui interviendrait sur le déchet modifiant les indications stipulées sur la fiche d'identification,
- s'assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur (assurances, signalisation du véhicule, bâchage des bennes, signature du protocole de déchargement, déclaration pour le transport de déchets ...).

Fait à : AMICUS

Cachet du producteur

Le : 26/02/24

Nom et Fonction du responsable responsable dépollution

Signature : RIDON

COORDONNEES CLIENT A FACTURER

Raison Sociale : URV UHF ARREVILLE

Adresse : CDF 29 09 TSA 40005

Code Postal : 59 155 Ville : Wanneu Velin N°SIRET : 741 550 414 000 79

Fax : Code NAF : 38 112

Nom du responsable : RIDON DRONC

E-mail :

Portable :

Cachet du client à facturer :

Date et lieu : 28/02/24

Signature :

ACCEPTATION / REFUS

☐ DECISION EN ATTENTE

Motif :

le

☒ ACCEPTATION

☐ REFUS

Conditions particulières de réception :

Motif :

Justification ou information complémentaire :

☐ Dépassement de seuil d'admission

☐ Déchets interdits sur le site

☐ Impossibilité technique de réception

Commentaire :

VALNOR

Nom du responsable de l'admission :

Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière

Date et lieu :

01/01/2024

Gilles GAUTIER

Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47

Signature :

Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z

TVA : FR 76.410.301.162

Cette fiche doit être validée par le responsable avant toute réception sur site. Dans le cas contraire, l'accès du site vous sera refusé.

DEMARRAGE DE LA PRESTATION

Date de démarrage

01/01/2024

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ANNEXE

Préambule : Tous les déchets sont soumis à la procédure d'information préalable.

CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION DES DECHETS ET DECHETS AUTORISES

Les déchets doivent avoir une taille < 50cm

Les DIB en mélange sont uniquement acceptés sur les CVE

LES NIVEAUX DE VERIFICATION

1. Caractérisation de base

[...] elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux.

[...]

2) Informations à fournir :

source et origine du déchet; Informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);

DECHETS INTERDITS

- déchets dangereux définis par le « décret n°2002-540 du 18 avril 2002 » ;
- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.) ;
- déchets radioactifs,
- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées ou dont la siccité est inférieure à 30% ;
- les déchets qui se liquéfient à basse température
- les matières non refroidies dont la température serait susceptible de provoquer un incendie ;
- les déchets liquides même en récipients clos ;
- les pneumatiques ;
- les déchets qui de par leur dimension, leur poids ou leur matière ne pourraient être traités dans l'installation ;
- les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers ;
- les déchets pétroliers ;
- les produits volatiles et/ou toxiques ;
- les bouteilles de gaz ;
- les récipients ayant contenu ou contenant des produits inflammables ;
- les explosifs ;
- les produits quelle que soit leur quantité qui pourraient mettre en péril le personnel ou les installations. .
- et, en règle générale, tout déchet industriel nécessitant réglementairement un traitement spécifique agréé.

HYGIENE ET SECURITE

En application de l'arrêté du 26 avril 1996 issu des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail concernant les règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, nos conditions générales de livraison intègrent tous les éléments devant être renseignés dans un **protocole de sécurité** (risques et mesures de prévention).

Elles comportent également différentes dispositions afin d'éviter tout accident environnemental lors d'intervention sur nos sites.

Nous comptons sur votre aide et votre participation pour améliorer la prévention des risques professionnels et des accidents environnementaux lors de ces opérations de déchargement de déchets.

CERTIFICAT D'ACCEPTATION

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N° 2024-005


Valable du 02/01/2024 au 31/12/2024

	PRODUCTEUR / DÉTENTEUR	TRANSPORTEUR / COLLECTEUR
RAISON SOCIALE :	VEOLIA	Transport DELETREZ
ADRESSE :	Rue de la sucrerie 59113 SECLIN	126 Bis Rue Louis Bouquet 62840 FLEURBAIX
NOM DU RESPONSABLE :	M. Bruno RIDOU	M. DELETREZ

IDENTIFICATION DU DÉCHETDÉSIGNATION : **DRATS Déchet Résiduel Après Tri à la Source**CODE EUROPÉEN DÉCHET : **20 03 01**CODE D/R : **R1**CONDITIONNEMENT : **VRAC**QUANTITÉ PRÉVUE : **3 000 Tonne(s)**

VALNOR
Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière
Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47
Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z
TVA : FR 76.410.301.162

Gilles GAUTIER
Directeur



CAP 2024005 + CAP 2024006



ENREGISTREMENT RVD - NNO - CVE LABELVRIERE

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ACCEPTATION EN CVE

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

N° producteur :

Raison Sociale : VRU MDF Sejin
 Adresse : Rue de la Sureauie
 Code Postal : 59413 Ville : SECLIN N°SIRET : 7455504100470
 Portable : 0629544623 Fax : Code NAF : 38112
 E-mail :
 Nom du responsable à contacter : MR RIBAU BRUNO
 Activité de l'établissement : Tai et transfert de déchets DRATS
 L'activité est-elle soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ? Oui ☒ Non ☐

CLIENT (si différent du producteur)

N° client:

Raison Sociale : VALNOR
 Adresse : Rue Jean de Sars
 Code Postal : 62122 Ville : LABOUEVRIERE N°SIRET : 4103011620119
 Portable : 0321565512 Fax : Code NAF : 38212
 E-mail : florence.dupuy@vedra.com
 Nom du responsable à contacter : D. Gilos Gantier

TRANSPORTEUR / COLLECTEUR

N° transporteur:

Raison Sociale : DELCSTREZ MAUFFREY
 Adresse : 126 rue Denis baguet 62860 FLEURBAIX 21 rue Pierre Jacquart 12440 Mores
 Code Postal : 35000 Ville : N°SIRET :
 Portable : 0404812 Code NAF :
 E-mail :
 Nom du responsable à contacter :

1 - Type de véhicule

☐ Camion- benne☐ Semi-remorque☐ Camion + remorque☐ Autres :

2 - Equipement

☐ Benne Type OM☒ Benne à fond mouvant☐ Benne type-DI (multi-benne, ...)

Un protocole de déchargement doit être établi avec l'entreprise de transport avant toute réception sur site.

QUANTITES

Tonnage prévisionnel

Tonnes

3000 t/h

Densité :

☒ Annuel : Fréquence de livraison : 3 semaines Nombre d'années : années☐ Ponctuel : Livraison du au

Type de conditionnement du déchet : (palettes, bobines...)

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

IDENTIFICATION DU DECHET

Demande d'acceptation initiale ?

☐ Oui☒ Non (renouvellement *) :Désignation du déchet : *Déchets résiduels après tri à la source.*

Code nomenclature selon le décret 2002-540 :

210103041

Processus de production du déchet :

Composition du déchet (constituants chimiques et/ou matériaux) et teneurs approximatives (%):

	Présence (O/N)	Qualité à détailler	% dans le gisement
Plastiques (PVC, PE, ...)			
Inertes			
Plâtre			
Déchet spécifique			

Aspect physique :

☒ Solide☐ Pulvérulents☐ Pâteux - Boues

* Le renouvellement de l'acceptation du gisement se fait de manière tacite sur la durée du contrat si le produit n'évolue pas au cours du temps. Un renouvellement est prévu en cas de signature d'un nouveau contrat ou si au cours de l'année, le CVE a rencontré des problèmes (techniques ou organisationnels) pour traiter le gisement.

OBSERVATIONS

1 - Présentation du client

Activité

Tonnage annuel déchets

% valo matière et agro

2- Contraintes particulières

3 - Motivations du client

FICHE D'ACCEPTATION PRÉ-ALABLE

RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR / DETENTEUR

Le producteur ou le détenteur soussigné certifie avoir connaissance de sa responsabilité au titre du code de l'Environnement Livre V, Titre IV « Prévention des Pollutions, des Risques et des Nuisances » - « Déchets » (ex loi du 15 juillet 1975) et s'engage à procurer toute information utile à la bonne élimination de son déchet ;

- s'engage à fournir toute information nécessaire quant à l'identification du déchet et à livrer un produit conforme aux spécifications de cette fiche.
- s'engage à porter à la connaissance des partenaires du circuit d'élimination tout changement qui interviendrait sur le déchet modifiant les indications stipulées sur la fiche d'identification,
- s'assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur (assurances, signalisation du véhicule, bâchage des bennes, signature du protocole de déchargement, déclaration pour le transport de déchets ...).

Fait à : SECLIN
Cachet du producteur

Le : 07/02/24
Nom et Fonction du responsable : Responsable d'exploitation
Signature :

COORDONNEES CLIENT A FACTURER

Raison Sociale : NRUHF Seclin
Adresse : CDF 2909 - TSA 40005
Code Postal : 59155 Ville : Seclin N°SIRET : 7455501400470
Fax : Code NAF : 3811Z

Nom du responsable : PRIMO RIO E-mail :
Portable : Cachet du client à facturer :

Date et lieu : Seclin 07/02/24
Signature :

ACCEPTATION / REFUS

☐ DECISION EN ATTENTE

Motif :

le

☒ ACCEPTATION

☐ REFUS

Conditions particulières de réception :

Motif :

Justification ou information complémentaire :

☐ Dépassement de seuil d'admission

☐ Déchets interdits sur le site

☐ Impossibilité technique de réception

Commentaire :

Nom du responsable de l'admission : VALNOR
Gilles GAUTIER
Rue Jean de Sars - 62122 Labeuvrière
Tél. : 06.29.13.99.64 - 03.21.56.55.47
Signature :
Siret : 410.301.162.00419 - Naf : 3821Z

Date et lieu : 01/01/2024

Cette fiche doit être validée par le responsable avant toute réception sur site. Dans le cas contraire, l'accès du site vous sera refusé.

DEMARRAGE DE LA PRESTATION

Date de démarrage

01/01/2024

FICHE D'ACCEPTATION PREALABLE

ANNEXE

Préambule : Tous les déchets sont soumis à la procédure d'information préalable.

CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION DES DECHETS ET DECHETS AUTORISES

Les déchets doivent avoir une taille < 50cm

Les DIB en mélange sont uniquement acceptés sur les CVE

LES NIVEAUX DE VERIFICATION

1. Caractérisation de base

[...] elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux.

[...]

2) Informations à fournir :

source et origine du déchet; Informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);

DECHETS INTERDITS

- déchets dangereux définis par le « décret n°2002-540 du 18 avril 2002 » ;
- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.) ;
- déchets radioactifs,
- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées ou dont la siccité est inférieure à 30% ;
- les déchets qui se liquéfient à basse température
- les matières non refroidies dont la température serait susceptible de provoquer un incendie ;
- les déchets liquides même en récipients clos ;
- les pneumatiques ;
- les déchets qui de par leur dimension, leur poids ou leur matière ne pourraient être traités dans l'installation ;
- les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers ;
- les déchets pétroliers ;
- les produits volatiles et/ou toxiques ;
- les bouteilles de gaz ;
- les récipients ayant contenu ou contenant des produits inflammables ;
- les explosifs ;
- les produits quelle que soit leur quantité qui pourraient mettre en péril le personnel ou les installations. .
- et, en règle générale, tout déchet industriel nécessitant réglementairement un traitement spécifique agréé.

HYGIENE ET SECURITE

En application de l'arrêté du 26 avril 1996 issu des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail concernant les règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, nos conditions générales de livraison intègrent tous les éléments devant être renseignés dans un **protocole de sécurité** (risques et mesures de prévention).

Elles comportent également différentes dispositions afin d'éviter tout accident environnemental lors d'intervention sur nos sites.

Nous comptons sur votre aide et votre participation pour améliorer la prévention des risques professionnels et des accidents environnementaux lors de ces opérations de déchargement de déchets.

VALNOR

VALNOR LABEUVRIERE
RUE JEAN DE SARS62122 LABEUVRIERE
Siret :41030116200419 Tél :03 59 55 35 35
serviceclient.rvd.nno@veolia.com**CERTIFIÉ
CONFORME****Facture**

CRODA CHOCQUES

1 RUE DE LAPUGNOY

62920 CHOCQUES

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000123958	00035101	FR41348181736	34818173600011

CRODA CHOCQUES
1 RUE DE LAPUGNOY
62920 CHOCQUES FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
LAB00000451	06/02/2024	01/01/2024 - 31/01/2024	4502095554		

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
CVE Labeuvrière FACTURATION Contrat vapeur du 01/01/01	3 596,3400	tonne	16,00	20,00	57 541,44

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	57 541,44 €	11 508,29 €	69 049,73 €

Total H.T	57 541,44 €
Total T.T.C	69 049,73 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
06/04/2024	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003011000002040139538	69 049,73 €
Adresse de règlement	VALNOR LABEUVRIERE			
	6 rue Nathalie Sarraute - TSA 71477			44205 NANTES CEDEX 2

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VALNOR - Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle - 115 RUE CHANZY - 59260 - LEZENNES
CAPITAL: 597 040 € - SIREN: 410301162 - RCS: LILLE METROPOLE - APE: 38.21Z - num T.V.A: FR76410301162

VALNOR

VALNOR LABEUVRIERE
RUE JEAN DE SARS62122 LABEUVRIERE
Siret :41030116200419 Tél :03 59 55 35 35
serviceclient.rvd.nno@veolia.com**CERTIFIÉ
CONFORME****Facture**

CRODA CHOCQUES

1 RUE DE LAPUGNOY

62920 CHOCQUES

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000123958	00035101	FR41348181736	34818173600011

CRODA CHOCQUES
1 RUE DE LAPUGNOY
62920 CHOCQUES FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
LAB00000457	05/03/2024	01/02/2024 - 29/02/2024	4502095554		

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
CVE Labeuvrière FACTURATION Contrat vapeur du 01/01/01	4 226,4100	tonne	16,00	20,00	67 622,56

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	67 622,56 €	13 524,51 €	81 147,07 €

Total H.T	67 622,56 €
Total T.T.C	81 147,07 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
04/05/2024	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003011000002040139538	81 147,07 €
Adresse de règlement	VALNOR LABEUVRIERE			44205 NANTES CEDEX 2
	6 rue Nathalie Sarraute - TSA 71477			

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VALNOR - Société par actions simplifiée unipersonnelle - 115 RUE CHANZY - 59260 - LEZENNES
CAPITAL: 597 040 € - SIREN: 410301162 - RCS: LILLE METROPOLE - APE: 38.21Z - num T.V.A: FR76410301162

VALNOR

VALNOR LABEUVRIERE
RUE JEAN DE SARS62122 LABEUVRIERE
Siret :41030116200419 Tél :03 59 55 35 35
serviceclient.rvd.nno@veolia.com**CERTIFIÉ
CONFORME****Facture**

CRODA CHOCQUES

1 RUE DE LAPUGNOY

62920 CHOCQUES

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000123958	00035101	FR41348181736	34818173600011

CRODA CHOCQUES
1 RUE DE LAPUGNOY
62920 CHOCQUES FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
LAB00000463	04/04/2024	01/03/2024 - 31/03/2024	4502095554		

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
CVE Labeuvrière FACTURATION Contrat vapeur du 01/01/01	4 154,8100	tonne	16,00	20,00	66 476,96

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	66 476,96 €	13 295,39 €	79 772,35 €

Total H.T	66 476,96 €
Total T.T.C	79 772,35 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
03/06/2024	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003011000002040139538	79 772,35 €

Adresse de règlementVALNOR LABEUVRIERE
6 rue Nathalie Sarraute - TSA 71477

44205 NANTES CEDEX 2

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VALNOR - Société par actions simplifiée unipersonnelle - 115 RUE CHANZY - 59260 - LEZENNES
CAPITAL: 597 040 € - SIREN: 410301162 - RCS: LILLE METROPOLE - APE: 38.21Z - num T.V.A: FR76410301162

VALNOR

VALNOR LABEUVRIERE
RUE JEAN DE SARS62122 LABEUVRIERE
Siret :41030116200419 Tél :03 59 55 35 35
serviceclient.rvd.nno@veolia.com**CERTIFIÉ
CONFORME****Facture**

CRODA CHOCQUES

1 RUE DE LAPUGNOY

62920 CHOCQUES

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000123958	00035101	FR41348181736	34818173600011

CRODA CHOCQUES
1 RUE DE LAPUGNOY
62920 CHOCQUES FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
LAB00000472	06/05/2024	01/04/2024 - 30/04/2024	4502095554		

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
CVE Labeuvrière FACTURATION Contrat vapeur du 01/01/01	3 056,5600	tonne	16,00	20,00	48 904,96

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	48 904,96 €	9 780,99 €	58 685,95 €

Total H.T	48 904,96 €
Total T.T.C	58 685,95 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
05/07/2024	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003011000002040139538	58 685,95 €

Adresse de règlementVALNOR LABEUVRIERE
6 rue Nathalie Sarraute - TSA 71477

44205 NANTES CEDEX 2

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VALNOR - Société par actions simplifiée unipersonnelle - 115 RUE CHANZY - 59260 - LEZENNES
CAPITAL: 597 040 € - SIREN: 410301162 - RCS: LILLE METROPOLE - APE: 38.21Z - num T.V.A: FR76410301162

VALNOR

VALNOR LABEUVRIERE
RUE JEAN DE SARS62122 LABEUVRIERE
Siret :41030116200419 Tél :03 59 55 35 35
serviceclient.rvd.nno@veolia.com**CERTIFIÉ
CONFORME****Facture**

CRODA CHOCQUES

1 RUE DE LAPUGNOY

62920 CHOCQUES

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000123958	00035101	FR41348181736	34818173600011

CRODA CHOCQUES
1 RUE DE LAPUGNOY
62920 CHOCQUES FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
LAB00000479	06/06/2024	01/05/2024 - 31/05/2024	4502095554		

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
CVE Labeuvrière FACTURATION Contrat vapeur du 01/01/01	4 341,1900	tonne	16,00	20,00	69 459,04

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	69 459,04 €	13 891,81 €	83 350,85 €

Total H.T	69 459,04 €
Total T.T.C	83 350,85 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
05/08/2024	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003011000002040139538	83 350,85 €

Adresse de règlementVALNOR LABEUVRIERE
6 rue Nathalie Sarraute - TSA 71477

44205 NANTES CEDEX 2

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VALNOR - Société par actions simplifiée unipersonnelle - 115 RUE CHANZY - 59260 - LEZENNES
CAPITAL: 597 040 € - SIREN: 410301162 - RCS: LILLE METROPOLE - APE: 38.21Z - num T.V.A: FR76410301162

VALNOR

VALNOR LABEUVRIERE
RUE JEAN DE SARS62122 LABEUVRIERE
Siret :41030116200419 Tél :03 59 55 35 35
serviceclient.rvd.nno@veolia.com**CERTIFIÉ
CONFORME****Facture**

CRODA CHOCQUES

1 RUE DE LAPUGNOY

62920 CHOCQUES

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000123958	00035101	FR41348181736	34818173600011

CRODA CHOCQUES
1 RUE DE LAPUGNOY
62920 CHOCQUES FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
LAB00000488	04/07/2024	01/06/2024 - 30/06/2024	4502095554		

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
CVE Labeuvrière FACTURATION Contrat vapeur du 01/01/01	3 816,3100	tonne	16,00	20,00	61 060,96

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	61 060,96 €	12 212,19 €	73 273,15 €

Total H.T	61 060,96 €
Total T.T.C	73 273,15 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
02/09/2024	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003011000002040139538	73 273,15 €

Adresse de règlementVALNOR LABEUVRIERE
6 rue Nathalie Sarraute - TSA 71477

44205 NANTES CEDEX 2

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VALNOR - Société par actions simplifiée unipersonnelle - 115 RUE CHANZY - 59260 - LEZENNES
CAPITAL: 597 040 € - SIREN: 410301162 - RCS: LILLE METROPOLE - APE: 38.21Z - num T.V.A: FR76410301162

VALNOR

VALNOR LABEUVRIERE
RUE JEAN DE SARS62122 LABEUVRIERE
Siret :41030116200419 Tél :03 59 55 35 35
serviceclient.rvd.nno@veolia.com**CERTIFIÉ
CONFORME****Facture**

CRODA CHOCQUES

1 RUE DE LAPUGNOY

62920 CHOCQUES

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000123958	00035101	FR41348181736	34818173600011

CRODA CHOCQUES
1 RUE DE LAPUGNOY
62920 CHOCQUES FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
LAB00000495	08/08/2024	01/07/2024 - 31/07/2024	4502095554		

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
CVE Labeuvrière FACTURATION Contrat vapeur du 01/01/01	3 428,5900	tonne	16,00	20,00	54 857,44

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	54 857,44 €	10 971,49 €	65 828,93 €

Total H.T	54 857,44 €
Total T.T.C	65 828,93 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
07/10/2024	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003011000002040139538	65 828,93 €

Adresse de règlementVALNOR LABEUVRIERE
6 rue Nathalie Sarraute - TSA 71477

44205 NANTES CEDEX 2

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VALNOR - Société par actions simplifiée unipersonnelle - 115 RUE CHANZY - 59260 - LEZENNES
CAPITAL: 597 040 € - SIREN: 410301162 - RCS: LILLE METROPOLE - APE: 38.21Z - num T.V.A: FR76410301162

VALNOR

VALNOR LABEUVRIERE
RUE JEAN DE SARS62122 LABEUVRIERE
Siret :41030116200419 Tél :03 59 55 35 35
serviceclient.rvd.nno@veolia.com**CERTIFIÉ
CONFORME****Facture**

CRODA CHOCQUES

1 RUE DE LAPUGNOY

62920 CHOCQUES

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000123958	00035101	FR41348181736	34818173600011

CRODA CHOCQUES
1 RUE DE LAPUGNOY
62920 CHOCQUES FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
LAB00000501	13/09/2024	01/08/2024 - 31/08/2024	4502095554		

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
CVE Labeuvrière FACTURATION Contrat vapeur du 01/01/01	3 639,3400	tonne	16,00	20,00	58 229,44

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	58 229,44 €	11 645,89 €	69 875,33 €

Total H.T	58 229,44 €
Total T.T.C	69 875,33 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
12/11/2024	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003011000002040139538	69 875,33 €

Adresse de règlementVALNOR LABEUVRIERE
6 rue Nathalie Sarraute - TSA 71477

44205 NANTES CEDEX 2

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VALNOR - Société par actions simplifiée unipersonnelle - 115 RUE CHANZY - 59260 - LEZENNES
CAPITAL: 597 040 € - SIREN: 410301162 - RCS: LILLE METROPOLE - APE: 38.21Z - num T.V.A: FR76410301162

VALNOR

VALNOR LABEUVRIERE
RUE JEAN DE SARS62122 LABEUVRIERE
Siret :41030116200419 Tél :03 59 55 35 35
serviceclient.rvd.nno@veolia.com**CERTIFIÉ
CONFORME****Facture**

CRODA CHOCQUES

1 RUE DE LAPUGNOY

62920 CHOCQUES

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000123958	00035101	FR41348181736	34818173600011

CRODA CHOCQUES
1 RUE DE LAPUGNOY
62920 CHOCQUES FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
LAB00000508	08/10/2024	01/09/2024 - 30/09/2024	4502095554		

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
CVE Labeuvrière FACTURATION Contrat vapeur du 01/01/01	4 011,1900	tonne	16,00	20,00	64 179,04

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	64 179,04 €	12 835,81 €	77 014,85 €

Total H.T	64 179,04 €
Total T.T.C	77 014,85 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
07/12/2024	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003011000002040139538	77 014,85 €

Adresse de règlementVALNOR LABEUVRIERE
6 rue Nathalie Sarraute - TSA 71477

44205 NANTES CEDEX 2

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VALNOR - Société par actions simplifiée unipersonnelle - 115 RUE CHANZY - 59260 - LEZENNES
CAPITAL: 597 040 € - SIREN: 410301162 - RCS: LILLE METROPOLE - APE: 38.21Z - num T.V.A: FR76410301162

VALNOR

VALNOR LABEUVRIERE
RUE JEAN DE SARS62122 LABEUVRIERE
Siret :41030116200419 Tél :03 59 55 35 35
serviceclient.rvd.nno@veolia.com**CERTIFIÉ
CONFORME****Facture**

CRODA CHOCQUES

1 RUE DE LAPUGNOY

62920 CHOCQUES

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000123958	00035101	FR41348181736	34818173600011

CRODA CHOCQUES
1 RUE DE LAPUGNOY
62920 CHOCQUES FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
LAB00000514	06/11/2024	01/10/2024 - 31/10/2024	4502095554		

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
<u>CVE Labeuvrière</u> FACTURATION Contrat vapeur du 01/01/01	3 447,1900	tonne	16,00	20,00	55 155,04

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	55 155,04 €	11 031,01 €	66 186,05 €

Total H.T	55 155,04 €
Total T.T.C	66 186,05 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
05/01/2025	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003011000002040139538	66 186,05 €

Adresse de règlementVALNOR LABEUVRIERE
6 rue Nathalie Sarraute - TSA 71477

44205 NANTES CEDEX 2

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VALNOR - Société par actions simplifiée unipersonnelle - 115 RUE CHANZY - 59260 - LEZENNES
CAPITAL: 597 040 € - SIREN: 410301162 - RCS: LILLE METROPOLE - APE: 38.21Z - num T.V.A: FR76410301162

VALNOR

VALNOR LABEUVRIERE
RUE JEAN DE SARS62122 LABEUVRIERE
Siret :41030116200419 Tél :03 59 55 35 35
serviceclient.rvd.nno@veolia.com**CERTIFIÉ
CONFORME****Facture**

CRODA CHOCQUES

1 RUE DE LAPUGNOY

62920 CHOCQUES

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000123958	00035101	FR41348181736	34818173600011

CRODA CHOCQUES
1 RUE DE LAPUGNOY
62920 CHOCQUES FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
LAB00000521	10/12/2024	01/11/2024 - 30/11/2024	4502095554		

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
CVE Labeuvrière FACTURATION Contrat vapeur du 01/01/01	4 152,4400	tonne	16,00	20,00	66 439,04

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	66 439,04 €	13 287,81 €	79 726,85 €

Total H.T	66 439,04 €
Total T.T.C	79 726,85 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
08/02/2025	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003011000002040139538	79 726,85 €

Adresse de règlementVALNOR LABEUVRIERE
6 rue Nathalie Sarraute - TSA 71477

44205 NANTES CEDEX 2

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VALNOR - Société par actions simplifiée unipersonnelle - 115 RUE CHANZY - 59260 - LEZENNES
CAPITAL: 597 040 € - SIREN: 410301162 - RCS: LILLE METROPOLE - APE: 38.21Z - num T.V.A: FR76410301162

VALNOR

VALNOR LABEUVRIERE
RUE JEAN DE SARS62122 LABEUVRIERE
Siret :41030116200419 Tél :03 59 55 35 35
serviceclient.rvd.nno@veolia.com**CERTIFIÉ
CONFORME****Facture**

CRODA CHOCQUES

1 RUE DE LAPUGNOY

62920 CHOCQUES

Client	Compte	TVA U.E	Siret
1000123958	00035101	FR41348181736	34818173600011

CRODA CHOCQUES
1 RUE DE LAPUGNOY
62920 CHOCQUES FRANCE

Folio : 01/01

N° Pièce	Date	Période	Bon de Commande	Code Service	Facture mère
LAB00000529	07/01/2025	01/12/2024 - 31/12/2024	4502095554		

Désignation	Quantité	Unité	Prix unit. H.T	T.V.A	Montant H.T
CVE Labeuvrière FACTURATION Contrat vapeur du 01/01/01	4 606,4100	tonne	16,00	20,00	73 702,56

Retrouvez vos informations sur votre espace client et notre Politique de Protection des Données sur <http://recyclage.veolia.fr/donnees-personnelles.html>

Taux	Base H.T	T.V.A	Prix T.T.C
20,00	73 702,56 €	14 740,51 €	88 443,07 €

Total H.T	73 702,56 €
Total T.T.C	88 443,07 €

Échéance	Règlement	BIC	IBAN	Net à payer
08/03/2025	VIREMENT	SOGEFRPP	FR7630003011000002040139538	88 443,07 €
Adresse de règlement	VALNOR LABEUVRIERE			44205 NANTES CEDEX 2
	6 rue Nathalie Sarraute - TSA 71477			

Tout retard de paiement entrainera le règlement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. La société ne pratique pas l'escompte.

VALNOR - Société par actions simplifiée unipersonnelle - 115 RUE CHANZY - 59260 - LEZENNES
CAPITAL: 597 040 € - SIREN: 410301162 - RCS: LILLE METROPOLE - APE: 38.21Z - num T.V.A: FR76410301162

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous soussignés, **Aon France**, société de courtage d'assurance, n° ORIAS 07 001 560, dont le siège est sis :

31/35 rue de la Fédération
75717 PARIS

Agissant par délégation et pour le compte des assureurs

attestons que la société :

VEOLIA PROPLETE
21 rue la Boétie
75008 Paris

est garantie par les polices, Dommages aux biens, Responsabilités, Pertes financières consécutives et Frais et Pertes annexes, de type « Tous Risques Sauf » portant les numéros 2025/FR/PDBI/0001 et 2025/FR/PDBI/0002 émises par **CODEVE Insurance Company DAC**, Elm Park, Merrion Road, Dublin D04 P231, Ireland, et d'autre part en excédent des Polices émises par CODEVE, la police numéro FR00043561PR, émise par **XL Insurance Company SE**, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, succursale française de **XL Insurance Company SE**, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1D01HP90, Irlande sous le numéro 641686, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie).

*Ces contrats ont été souscrits par **VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A.** agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales, groupements, associations, sociétés civiles immobilières faisant partie du même groupe d'affaire, et notamment pour le compte de :*

VALNOR
Rue Jean de Sars
62122 LABEUVRIERE

Ces polices en ligne garantissent l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers (en propriété ou en location), les risques locatifs, les recours des voisins et des tiers contre notamment les événements suivants :

Incendie – Explosions – Foudre – Bris de machines – Dommages électriques – Fumées – Dégâts des eaux – Tempêtes – Grêle (Dommages de grêle exclus sur le matériel roulant) – Accumulation de la neige sur les toitures – Vandalisme – Emeutes – Mouvements populaires – Malveillance – Chocs de véhicules terrestres – Chutes d'aéronefs et d'engins spatiaux – Vol – Événements naturels – Catastrophes Naturelles en France, (art.L125-1 et suivants du code des Assurances), Actes de Terrorisme et Attentats en France, (art.L126-2 et L126-3 du code des Assurances),

et ce, aux clauses et conditions des contrats cités en référence ci-dessus.

La présente attestation est valable du **1er Janvier 2025** jusqu'au **31 Décembre 2025**, sous réserve des possibilités de suspension et/ou résiliation de la police en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le contrat ou par le Code des Assurances.

CETTE ATTESTATION CONSTITUE UNE PRESOMPTION D'ASSURANCE ET NE SAURAIT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES DU CONTRAT AUQUEL ELLE SE REFERE.

Fait à Paris, le 20/12/2024
pour le compte des Assureurs et par délégation


Aon France
31-35 Rue de la Fédération
75717 Paris Cedex 15
N° ORIAS 07 001 560 - Fax: +33 (0) 47 83 11 11

Aon France

Attestation d'Assurance - Risques Environnementaux

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

VEOLIA ENVIRONNEMENT
21, rue La Boétie
75008 PARIS
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

VALNOR
115 rue Chanzy
59260 LEZENNES
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL002185** garantissant les conséquences pécuniaires des risques environnementaux pouvant lui incomber du fait de l'exploitation des sites assurés et des activités garanties par ce contrat.

Les garanties s'exercent dans le respect de la législation locale et à concurrence des montants ci-après qui s'entendent par sinistre et pour l'ensemble des sinistres imputés à la période d'assurance, sans pouvoir excéder **10 000 000 EUR** pour la période d'assurance :

GARANTIES DE BASE :

RESPONSABILITE CIVILE ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT

10 000 000 EUR

Il est précisé que les montants indiqués ci-dessus s'entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles que mentionnées au contrat et forment la limite des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'assuré, pour l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance.


Période de la police du 01/01/2025 au 31/12/2025 inclus.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 inclus. Elle est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auxquels elle se réfère.


Fait à Paris La Défense, le 13/12/2024

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :

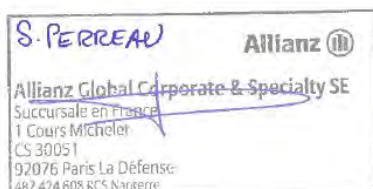

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

VEOLIA ENVIRONNEMENT
21, rue La Boétie
75008 PARIS
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

VALNOR
115 rue Chanzy
59260 LEZENNES
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL002184** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) 10 000 000 EUR Par sinistre

Responsabilité Civile Produits / Après-Livraison / Réception de travaux / Responsabilité Civile Professionnelle

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) 10 000 000 EUR Par année d'assurance

Il est précisé que les montants indiqués ci-dessus s'entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles que mentionnées au contrat et forment la limite des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'assuré, pour l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance.
Période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Fait à Paris La Défense, le 12/12/2024

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :

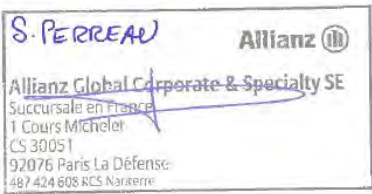

Département du Pas-de-Calais

Extrait du Registre des Délibérations

Arrondissement de BETHUNE

du Bureau Communautaire

21

-ooOoo---

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS LYS ROMANE

Le mardi 24 juin 2025, à 17 H 00, le Bureau Communautaire s'est réuni, en l'Hôtel Communautaire de Béthune, sous la Présidence de Monsieur GACQUERRE Olivier, Président de la Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane en suite d'une convocation en date du 18 juin 2025, dont un exemplaire a été affiché à l'Hôtel Communautaire.

ETAIENT PRESENTS :

GACQUERRE Olivier, LECONTE Maurice, BOSSART Steve, SCAILLIEREZ Philippe, DELELIS Bernard, DAGBERT Julien, THELLIER David, DEROUBAIX Hervé, SOUILLIART Virginie, PÉDRINI Léo, CHRETIEN Bruno, COCQ Bertrand, DEBAS Gregory, DELANNOY Alain, DELECOURT Dominique, DEPAEUW Didier, DRUMETZ Philippe, DUBY Sophie, DUCROCQ Alain, DUHAMEL Marie-Claude, DUPONT Jean-Michel, HENNEBELLE Dominique, GIBSON Pierre-Emmanuel, LECLERCQ Odile, LEFEBVRE Nadine, MANNESSIEZ Danielle, MULLET Rosemonde, MEYFROIDT Sylvie, SELIN Pierre, OGIEZ Gérard, ALLEMAN Joëlle, BERTOUX Maryse, BEVE Jean-Pierre, BLONDEL Marcel, BRAEM Christel, CANLERS Guy, CLAIRET Dany, CRETEL Didier, DASSONVAL Michel, DEBAECKER Olivier, DECOURCELLE Catherine, DELBECQUE Benoît, DELEPINE Michèle, DELETRE Bernard, DEMULIER Jérôme, DERICQUEBOURG Daniel, DESQUIRET Christophe, DESSE Jean-Michel, DOUVRY Jean-Marie, GLUSZAK Franck, HANNEBICQ Franck, HENNEBELLE André, LECOCQ Bernadette, LECOMTE Maurice, LELEU Bertrand, MACKÉ Jean-Marie, MATTON Claudette, NEVEU Jean, PAJOT Ludovic, PICQUE Arnaud, PREVOST Denis, PRUD'HOMME Sandrine, QUESTE Dominique, SANSSEN Jean-Pierre, SGARD Alain, VERWAERDE Patrick

PROCURATIONS :

LAVERSIN Corinne donne procuration à GACQUERRE Olivier, LEMOINE Jacky donne procuration à DAGBERT Julien, GAQUÈRE Raymond donne procuration à DELELIS Bernard, DE CARRION Alain donne procuration à PÉDRINI Léo, IDZIAK Ludovic donne procuration à SCAILLIEREZ Philippe, BARROIS Alain donne procuration à LECOCQ Bernadette, BERTIER Jacky donne procuration à DEROUBAIX Hervé, DERUELLE Karine donne procuration à BOSSART Steve, GAROT Line donne procuration à DELEPINE Michèle, HOCQ René donne procuration à DASSONVAL Michel, JURCZYK Jean-François donne procuration à LECONTE Maurice, LOISON Jasmine donne procuration à BLONDEL Marcel, MALBRANQUE Gérard donne procuration à MACKÉ Jean-Marie, MARIINI Laetitia donne procuration à LEFEBVRE Nadine, OPIGEZ Dorothée donne procuration à CLAIRET Dany, PRUVOST Marcel donne procuration à SANSSEN Jean-Pierre

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

DEBUSNE Emmanuelle, BECUWE Pierre, CASTELL Jean-François, COCQ Marcel, DELANNOY Marie-Josephe, DELHAYE Nicole, DELPLACE Jean-François, FLAHAUT Jacques, FURGEROT Jean-Marc, HERBAUT Emmanuel, LEGRAND Jean-Michel, LEVENT Isabelle, MARCELLAK Serge, MASSART Yvon, PHILIPPE Danièle, ROBIQUET Tanguy, TAILLY Gilles, TRACHE Bruno, VOISEUX Dominique

Monsieur PÉDRINI Lélío est élu Secrétaire,

La séance est ouverte,

Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane,

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

24 juin 2025

COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS, ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES ASSOCIES

**RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE
PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS - ANNÉE 2024**

Monsieur le Président expose à l'Assemblée les éléments suivants :

« Vu le Projet de Territoire, approuvé par délibération n°2022/CC136 du Conseil Communautaire du 06 décembre 2022 :

Priorité n° 2 : S'adapter aux conséquences du changement climatique et protéger la nature.

Enjeu : Protéger les écosystèmes et réduire les polluants atmosphériques et sonores.

En vertu de l'article L 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale présente à son Assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets destiné notamment à l'information des usagers.

Ce rapport a reçu l'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 04 juin 2025.

Conformément à l'article D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport sera transmis, après adoption, à chaque commune membre, et il devra être présenté par le Maire au Conseil Municipal dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Conformément à l'article D 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service sera, en partie, intégré dans le rapport prévu à l'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (rapport annuel d'activités de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale) qui doit être communiqué par le Maire de chaque commune au Conseil Municipal.

Il sera en outre et mis à disposition du public, qui en sera informé par voie d'affichage au siège de la collectivité et mis en ligne sur le site internet. Un exemplaire du rapport annuel sera adressé au Préfet pour information.

Suite à l'avis favorable de la Commission « Services du Quotidien, Administration Générale et Territoriale » du 17 juin 2025, il est proposé à l'Assemblée d'adopter le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, de l'année 2024, ci-annexé. »

Monsieur le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer,

En vertu des délibérations du Conseil communautaire en date des 15 juillet et 29 septembre 2020 de prendre acte de tous rapports prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, et notamment, ceux relatifs à la qualité et au prix du service public, aux délégataires de service public, à l'activité des syndicats mixtes, aux représentants de la collectivité dans les sociétés d'économie mixte locale... hors ceux présentés conjointement au rapport sur les orientations budgétaires.

Sur proposition de son Président,
Le Bureau communautaire,
A la majorité absolue,

ADOpte le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de prévention et de gestion des déchets de l'année 2024, ci-annexé.

PRECISE que la présente délibération sera portée à la connaissance du Conseil communautaire lors de sa prochaine réunion.

INFORME que cette délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux par saisine de son auteur ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la collectivité.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Ont signé au registre des délibérations les membres présents,
Pour extrait conforme,
Par délégation du Président,
Le Conseiller délégué,

Certifié exécutoire par le Président
Compte tenu de la réception en
Sous-préfecture le :

27 JUIN 2025

Et de la publication le : 30 JUIN 2025
Par délégation du Président,
Le Conseiller délégué,



GIBSON Pierre-Emmanuel




GIBSON Pierre-Emmanuel

RAPPORT ANNUEL 2024

DU SERVICE PUBLIC

DE PREVENTION ET DE GESTION

DES DECHETS MENAGERS

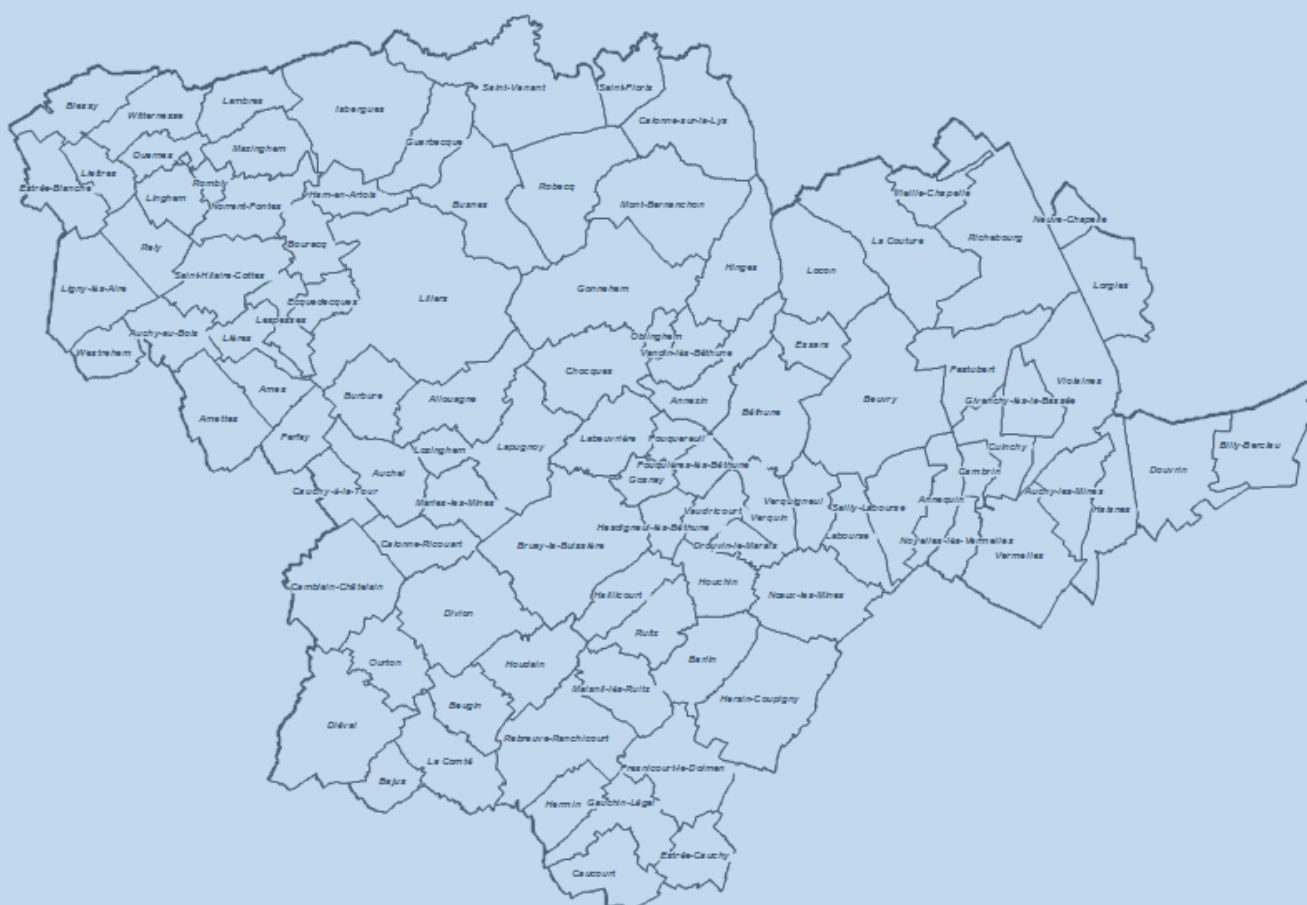

Communauté d'Agglomération
Béthune-Bruay
Artois Lys Romane

SOMMAIRE

Préambule	6
Partie 1 > Les indicateurs techniques Chapitre 1/ Le territoire desservi • <u>1.1 Territoire desservi</u> - 1.1.1 Présentation du périmètre - 1.1.2 Vision globale de l'organisation du service et du lien entre collecte et traitement - 1.1.3 Déchets pris en charge par le service • <u>1.2 Répartition des Compétences</u>	8
Chapitre 2/ La prévention des déchets • <u>2.1 Description des actions</u>	14
Chapitre 3/ La collecte des déchets: organisation • <u>3.1 Pré collecte</u> • <u>3.2 Population desservie</u> • <u>3.3 Equipements liés à la collecte en apport volontaire</u> • <u>3.4 Organisation de la collecte en porte à porte</u> - 3.4.1 Spécification de la collecte - 3.4.2 Fréquence de la collecte • <u>3.5 Focus sur les déchetteries</u> • <u>3.6 Evolution de l'organisation de la collecte</u>	19
Chapitre 4/ La collecte des déchets : bilan	28

Chapitre 5/ Le traitement des déchets: organisation • <u>5.1 Localisation des unités de traitement</u> • <u>5.2 Nature des traitements</u>	29
Chapitre 6/ Le traitement des déchets : bilan • <u>6.1 Tonnages traités et valorisation</u> - 6.1.1 Tonnages traités - 6.1.2 Taux global de valorisation • <u>6.2 Refus de tri et performance</u> - 6.2.1 Définition et enjeux des refus de tri - 6.2.2 Performance énergétique du Centre de Valorisation Energétique (CVE)	32
Chapitre 7/ Impact environnemental et sanitaire	38
Chapitre 8/ L'emploi dans le secteur de la gestion des déchets • <u>8.1 Description de l'emploi dans le secteur des déchets sur le territoire</u> • <u>8.2 Indicateurs liés aux accidents sur les installations</u> - 8.2.1 Taux de fréquence des accidents de travail - 8.2.2 Taux de gravité des accidents avec arrêt	39
Chapitre 9/ La concertation et la gouvernance • <u>9.1 Description des moyens d'information et de concertation</u> • <u>9.2 Suivi des réclamations</u>	41

Partie 2 > Les indicateurs économiques et financiers Chapitre 10/ Modalités d'exploitation du service public de prévention et de gestion des déchets • <u>10.1 Modalités d'exploitation du service public de prévention et de gestion des déchets</u>	45
Chapitre 11/ Budget, coût du service et financement • <u>11.1 Le montant annuel global des dépenses liées au fonctionnement du service de collecte</u> • <u>11.2 Le montant annuel TTC global des dépenses liées au traitement des déchets ménagers et assimilés</u> • <u>11.3 Le montant annuel global des dépenses liées au fonctionnement des déchetteries et des collectes en apport volontaire pour le verre</u> • <u>11.4 Les recettes</u>	48
Chapitre 12/ Structure du coût	52

Préambule

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 5216-5), la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane exerce de plein droit des compétences obligatoires et des compétences optionnelles parmi lesquelles se trouvent la prévention et la réduction à la source, ainsi que la collecte et le traitement des déchets.

LE CONTEXTE JURIDIQUE

Conformément à l'article 1 de la loi n°95-101 du 02 février 1995 de renforcement de la protection de l'environnement dite loi «Barnier», il est entendu que « chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celle relatives aux substances et activités dangereuses »

Une partie de cette loi est traduite dans le Code Général des Collectivités Territoriales (art L2224-17-1 et L 5211-39). La Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane a donc en charge la production d'un rapport annuel dont le contenu obligatoire est explicité dans le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015.

L'ARTICLE L2224-17-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES précise également que "Le Maire présente au Conseil Municipal ou le Président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard 6 mois après la clôture de l'exercice concerné. Le rapport et l'avis du Conseil Municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à disposition du public dans les conditions prévues à l'article L 1411-13 ainsi que sur le site internet de la Collectivité. Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport."



La Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane est un des plus vastes ensembles intercommunaux de France.

Elle réunit 100 communes, près de 280 000 habitants, sur un territoire de quelque 647 km².

Sa particularité principale est de s'articuler autour de deux villes-centre, Béthune et Bruay-La-Buissière, dans un ensemble au caractère rural très marqué (62 communes de moins de 2 000 habitants).

Sa densité de population est forte, à l'image de l'Europe du Nord-Ouest dans laquelle l'agglomération se positionne : 435 habitants au km².

La Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane mène des actions de prévention et exerce la compétence « Prévention, collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » sur le territoire des 100 communes.

Partie 1

Les indicateurs techniques

De quoi parle-t-on?


L'évolution récente du secteur des déchets a généré des changements importants dans leur gestion technique au sein des territoires. La prévention des déchets prend de l'ampleur, comme en témoigne le déploiement de plan et programmes de prévention des déchets ménagers et assimilés au sein des collectivités locales. La prévention vise à éviter la production et la nocivité des déchets, ce qui permet de réduire les coûts et l'impact environnemental liés à leur prise en charge. Des collectes séparées sont également mises en place, les modes de traitement évoluent. L'ensemble de ces facteurs rend parfois le service public de prévention et de gestion des déchets complexe à appréhender pour les usagers.

L'enjeu de cette partie portant sur les indicateurs techniques est de proposer au lecteur une vision d'ensemble du service, de son organisation sur le territoire, des déchets pris en charge, des modes de traitement et des tonnages concernés.

Chapitre 1

1.1 Le territoire desservi

1.1.1 Présentation du périmètre

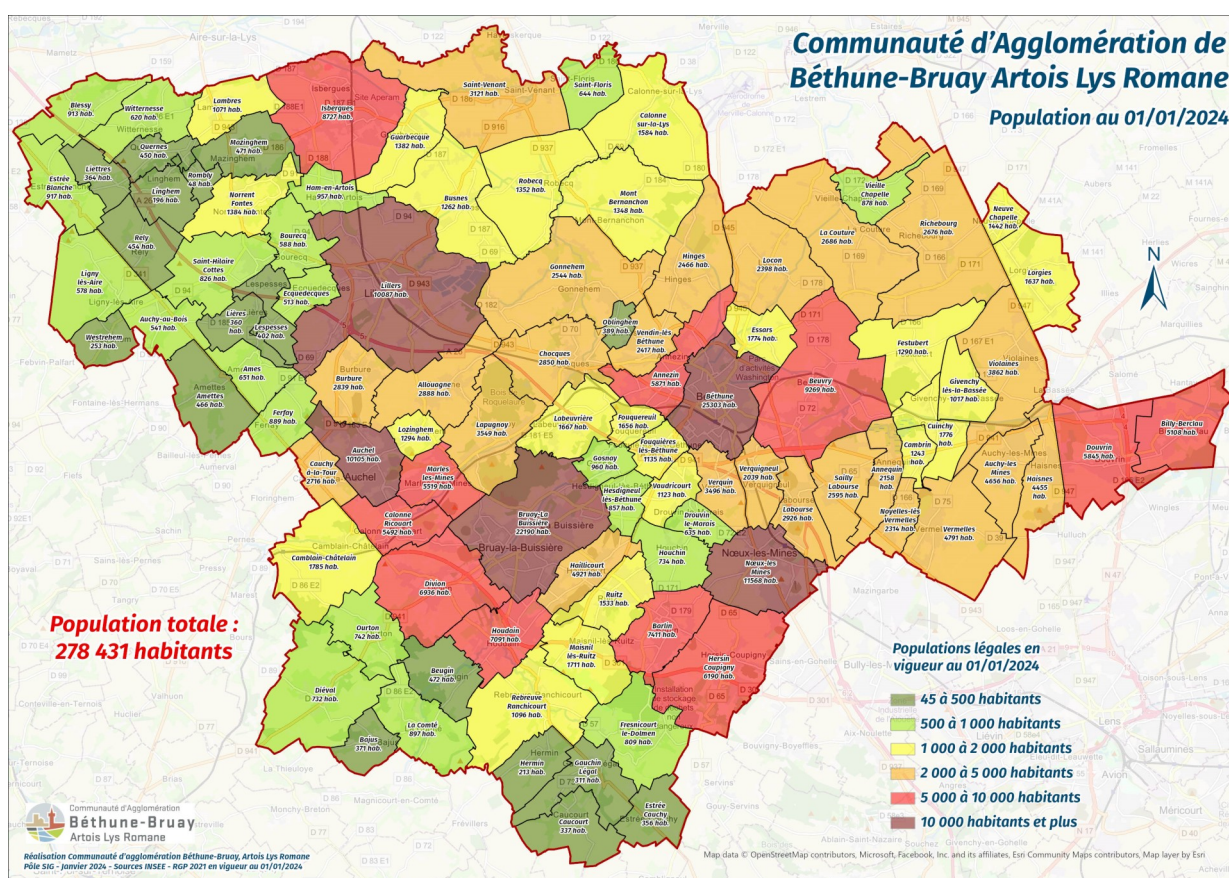

1.1.3 Déchets pris en charge par le service

	Collecte séparée	Apport volontaire	Déchetteries
 ORDURES MÉNAGÈRES	✓	✓	
 PAPIER	✓	✓	✓
 CARTON APLATI		✓	
 PET	✓	✓	
 FER-BLANC		✓	
 alu		✓	
 VERRE		✓	✓
 DÉCHETS DE JARDIN	✓		✓
 FRIGO			✓
 MATÉRIEL ÉLECTRIQUE			✓
 TEXTILES CHAUSSURES		✓	✓
 BOIS			✓
 HUILE VÉGÉTALE			✓
 HUILE MINÉRALE			✓
 FERRAILLE			✓
 MOBILIER			✓
 PILES			✓
 BATTERIES			✓
 PNEUS DÉJANTÉS			✓
 GRAVATS			✓
 AMIANTE / CIMENT	✓		
 DÉCHETS ENCOMBRANTS			✓
 ÉCLAIRAGES ÉCONOMIQUES			✓
 TOUT VENANT INCINÉRABLE			✓

1.1.3 Déchets pris en charge par le service (suite)

	Collecte séparée	Apport volontaire	Déchetteries
 PLÂTRE ET PLASTIQUES DE PLÂTRE			✓
 DÉCHETS DOMESTIQUES SPÉCIFIQUES (DSD)			✓
 Souches			✓ Plate forme de broyage de déchets verts
 BOUTEILLES DE GAZ			✓
 EXTINCTEURS			✓
 RADIOGRAPHIES			✓
 ecomaison Jouets			✓
 aspirateur poussoir			✓
 CARTOUCHES ENCRE			✓

1.2 Répartition des compétences

Missions	Collecte	Traitement
OMR Ordures Ménagères Résiduelles)	Régie Prestation de service pour les CAV, jusque fin avril 2024	CVE (Centre de Valorisation Energétique) Délégation de service public
Recyclables secs	Régie Prestation de service pour les CAV, jusque fin avril 2024	Centre de tri de Ruitz Marché d'exploitation, puis contrats de reprises
Verre	Régie	Contrat de reprise
Déchets verts	Régie	Plateforme de broyage Marché de prestation pour le transport et le compostage
Amiante	Régie	Marché de prestation
Déchetteries	Régie	Filières de recyclage Marchés divers + REP

Chapitre 2

La prévention des déchets

2.1 Description des actions

Economie Circulaire et Prévention des déchets

Les actions opérationnelles de prévention des déchets ou relatives à la mise en œuvre d'une économie circulaire sont initiées et déployées par le Service Prévention des déchets via la stratégie Déchets 2021-2031 et la Feuille de Route Economie Circulaire 2021-2026. Le service travaille sur les thématiques de lutte contre les différents types de gaspillage, sur la préservation des ressources et la prévention des déchets, mais également sur l'exemplarité de la collectivité. Il doit répondre à la réglementation (Loi AGECE de 2020) mais aussi atteindre un objectif territorial : baisser de 15% les déchets ménagers et assimilés d'ici 2031 et valoriser la matière à hauteur de 67 % des produits (déchets) pris en charge par la Communauté d'Agglomération.

Le compostage de proximité

Le compostage individuel

Afin de promouvoir le compostage individuel, l'agglomération a poursuivi en 2024 la vente à tarifs préférentiels de composteurs individuels aux ménages de son territoire (17 € le composteur de 345 litres et 30 € le composteur de 800 litres). 2 025 composteurs (1 223 composteurs de 345 litres et 802 composteurs de 800 litres) ont été distribués à 1 821 foyers du territoire lors des 63 opérations de retrait de composteurs qui ont eu lieu sur le site de démonstration de Béthune, à l'antenne de Lillers et dans les communes de Violaines, Billy-Berclau, Norrent-Fontes, Divion, Gonnehem, Sailly-Labourse et Quernes.

20 stands de sensibilisation du grand public ont été animés par les agents du service prévention déchets et les guides composteurs bénévoles lors des événements suivants : réunions de quartier de Béthune des 18, 20 et 28 mars, Fête de la nature d'Isbergues du 4 mai, Portes ouvertes « Au rendez-vous fermier » du 1^{er} juin de Norrent-Fontes, Fête de la nature d'Hersin-Coupigny du 12 juin, marché d'Isbergues du 22 août, marché de Bruay-La-Buissière du 30 août, Forum des associations de Béthune du 31 août, Grand Prix d'Isbergues du 15 septembre, marché d'Auchel du 17 septembre, Prix des maisons fleuries de Divion du 20 septembre, marché de Béthune du 23 et 27 septembre, Poireaux Folies de Verquin des 5 et 6 octobre, Salon Soupes et Jardins de Marles-les-Mines du 13 octobre, Fête de la pomme de Mazinghem des 19 et 20 octobre, Faîtes de la graine de Festubert du 20 octobre.



4 réunions publiques ont été organisées sur les communes de Sailly-Labourse le 28 août et de Quernes le 27 novembre (couplées à une distribution de composteurs) et sur les communes de Lorgies le 19 mars, et de Caucourt le 17 avril (non couplées à une distribution).

Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt « biodéchets et acteurs économiques », des animations intergénérationnelles sur la thématique des biodéchets ont été réalisées le 9 avril à Amettes au sein de l'EHPAD Saint-Benoît en partenariat avec l'école Saint-Benoît, le 18 juin à Lillers au sein de la Résidence Croizat en partenariat avec l'école Jean Carette, le 23 septembre à Bruay-La-Buissière au sein de l'EHPAD Edith Piaf en partenariat avec l'école Jules Marmottan, le 1^{er} octobre à Barlin au sein de l'EHPAD les Charmilles en partenariat avec l'école Maternelle Maryse Bastié, des sensibilisations aux thématiques des biodéchets ont été animées le 3 octobre à destination du personnel de l'entreprise MOV'NTEC de Ruitz et le 11 octobre à destination des résidents et du personnel de la structure Le Nid du Moulin de Gosnay.

Le 22 octobre un atelier de sensibilisation au compostage a également été réalisé dans le cadre de l'événement « Cap de découvrir l'Agglo » organisé à Loisinord à destination des Conseils Municipaux des Jeunes du territoire.

2.1 Description des actions (suite)

Le compostage de proximité

Le compostage individuel

Enfin dans le cadre de la loi AGEC de 2020 et de la généralisation du tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs, y compris les ménages, entrée en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2024, la première édition d'un village compost a été organisée à Loisinord. L'objectif de cet événement était de rassembler tous les publics du territoire autour d'une seule et même thématique, le compostage. 9 stands ont été animés et des ateliers ont été proposés pour tous les publics : ateliers de création de vermicomposteurs, distribution de composteurs individuels, escape-game « A la recherche de l'or noir », réalisation d'une fresque du compost pour les petits et les grands, fabrication de « têtes à pousser » pour les enfants à l'aide de compost. Cet événement a permis une sensibilisation qualitative de 190 personnes.



En 2024, 19 guides composteurs bénévoles ont aidé à sensibiliser les usagers. 5 nouveaux guides composteurs bénévoles ont été formés via un organisme certifié par l'ADEME lors de la session de formation « Guides composteurs » des 3, 4 et 5 avril et 3 autres lors de la deuxième session organisée les 12, 13 et 14 novembre.

Afin de faire vivre le réseau des guides composteurs bénévoles, 9 réunions de réseau ont également été organisées les 30 janvier, 22 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai, 20 juin, 12 septembre et 7 novembre.

Enfin, afin d'assurer les distributions de composteurs et la sensibilisation des habitants au sein des communes ayant conventionnées avec l'agglomération en ce sens, 6 (5 et 1) guides composteurs communaux ont été formés lors des sessions de formation « Guides composteurs » organisées les 3, 4 et 5 avril et les 12, 13 et 14 novembre.

Le compostage autonome en établissement

Des projets de compostage de gros volumes ont également été développés sur le territoire.

Afin de gérer ces équipements, l'Agglomération a formé via un organisme certifié par l'ADEME, 34 « référents compostage », lors de 3 sessions de formation organisées le 15 mars, le 23 mai et le 16 octobre.

Ces sessions ont permis de former des agents du SIVOM du Béthunois, de L'EHPAD Le Bon Air de Marles-les-Mines, du Restaurant « La Marmite qui chante », de l'association Jardin de l'Espoir de Bruay-La-Buissière mais aussi des communes d'Essars, de La Couture, d'Hermin, de Fouquières-lès-Béthune, de Vendin-lès-Béthune, de Lorgies, de Caucourt, d'Ourton, de Festubert, de Busnes, d'Isbergues, de Mont-Bernenchon et de Quernes. Ces « référents compostage » sont responsables au sein de leur structure de l'alimentation, de la gestion et du suivi du site de compostage de gros volume.

16 nouveaux sites de compostage en établissement ont été installés au sein du restaurant scolaire de Gonnehem le 16 janvier, du restaurant scolaire Marcel Lejosne de Richebourg le 2 février, du cimetière communal de Richebourg le 2 février, du cimetière communal et du restaurant scolaire d'Essars les 8 et 9 avril, du cimetière communal et de l'Espace Pingrenon d'Hermin le 16 avril, du Restaurant scolaire Yves Duteil de Fouquières-lès-Béthune le 19 avril, du Restaurant Scolaire de La Couture le 6 mai, du restaurant scolaire de Lorgies le 7 mai, du cimetière communal et du restaurant scolaire de Caucourt le 31 juillet, de la Cuisine centrale du SIVOM de Verquigneul le 13 août, du cimetière communal de Divion le 6 septembre, du restaurant scolaire (salle Jean Jaurès) de Vendin-lès-Béthune le 19 septembre et du restaurant scolaire d'Ourton le 24 septembre.



Le service Economie Circulaire et Prévention des déchets a effectué 97 visites de suivi des sites de compostage autonome afin de vérifier le bon fonctionnement des équipements mis à disposition par la Communauté d'Agglomération et de répondre aux éventuels questionnements des « référents compostage » des établissements.

2.1 Description des actions (suite)

La lutte contre le gaspillage alimentaire

Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective

Le collège René Cassin de Lillers, le collège Henri Wallon de Divion et ses restaurants scolaires satellites (le collège Sévigné d'Auchel, le restaurant scolaire Kukla de Calonne-Ricouart, le restaurant scolaire Barbusse de Calonne-Ricouart et le restaurant scolaire de Camblain-Châtelain) ont été accompagnés au cours de l'année scolaire 2023-2024 par le service afin de lutter contre le gaspillage alimentaire au sein de l'établissement. Le collège Maurice Piquet d'Isbergues qui avaient déjà été accompagné au cours de l'année scolaire 2022-2023 a souhaité poursuivre ce projet une année supplémentaire.



Au cours du 1er semestre 2024, une réunion de suivi du projet anti-gaspi a été organisée au collège René Cassin de Lillers (le 15 mars), au collège Maurice Piquet d'Isbergues (le 26 mars) et au collège Henri Wallon de Divion (le 3 juin) en présence de représentants du département (62), des responsables de cuisine, des professeurs référents et des élèves associés au projet. L'évènement final s'est déroulé le 13 juin au parc d'Olhain. La matinée était destinée à la présentation des résultats des 3 semaines de pesées, et des actions réalisées tout au long de cette année scolaire afin de lutter contre le gaspillage alimentaire au sein de ces établissements.

Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective

Pour la rentrée scolaire 2024-2025, la Communauté d'Agglomération a proposé un projet pilote et expérimental de lutte contre le gaspillage alimentaire aux communes ayant fait le choix d'une restauration scolaire en gestion directe et autonome. La commune de Lillers avec ses 450 repas en moyenne servis par jour au sein de son restaurant municipal et de ses 5 restaurants satellites et la Commune de la Couture avec environ 180 repas servis par jour, ont répondu favorablement à cette proposition d'accompagnement.

Dans le cadre de ce projet, des formations ont été diligentées les 9, 10, 11, 18, 23 et 24 septembre 2024 à destination des agents en charge de la restauration et des animateurs susceptibles d'intervenir sur le champ de la lutte contre le gaspillage alimentaire auprès des élèves demi-pensionnaires.

5 réunions ont été réalisées les 3 septembre, 1er octobre, 12 et 18 novembre afin de lancer le projet, de distribuer le matériel dédié et de faire un retour sur les premières pesées. Une semaine de pesées a eu lieu du 7 au 11 octobre 2024 au sein des 6 restaurants scolaires sur la base d'un menu commun défini en amont. Un suivi du service a également été effectué par le service Economie circulaire et Prévention des déchets le 7 et le 10 octobre dans le cadre de cet accompagnement.

Enfin, 6 animations anti-gaspi ont été réalisées en complément afin de sensibiliser les élèves demi-pensionnaires (105 enfants de 8 à 10 ans).

Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Dans le cadre de l'évènement « Cap de découvrir l'Agglo » du 22 octobre organisé à Loisinord à destination des Conseils Municipaux des Jeunes, une animation autour du jeu de l'oie « le Gaspirale » a été réalisé afin de sensibiliser les jeunes de ces instances à la lutte contre le gaspillage alimentaire.



2.1 Description des actions (suite)

La lutte contre les déchets dangereux

Afin de promouvoir une consommation responsable, deux animations « ménage au naturel » ont été réalisées les 21 et 30 mai auprès des « familles Zéro Déchet » de Billy-Berclau et des élèves de 6ème du Collège Lavoisier d'Auchel. Une animation « jardin au naturel » a également été réalisée le 18 juin auprès des « familles Zéro Déchet » de Billy-Berclau.

Dans le cadre de la Fête de la petite enfance du SIVOM du Béthunois, un stand « ménage au naturel » a permis de sensibiliser une centaine de personnes au zéro déchet le 1^{er} juin.

La lutte contre le jetable

L'Agglomération met à disposition des 100 communes du territoire, ainsi qu'aux structures demandeuses des autocollants STOP PUB pour une diffusion auprès des habitants. 719 autocollants ont été distribués en 2024.



Le don et le réemploi

Promotion du numérique solidaire et circulaire sur le territoire.

Dans le cadre de la promotion d'un numérique solidaire et circulaire sur le territoire, la Communauté d'Agglomération a conventionné avec 2 acteurs permettant de développer cette thématique : Emmaüs Connect et l'association Junior NIRD (Numérique Inclusif, Responsable et Durable). Ces conventions permettront la promotion du don de matériels informatiques, la sensibilisation des publics à la prévention des équipements électriques et électroniques et devraient permettre de donner de la visibilité à ces acteurs sur le territoire.

L'éco-exemplarité de la collectivité

Sensibilisation des agents communautaires

Afin de rendre les agents de la Communauté d'Agglomération exemplaires, une campagne de communication sur le compostage a été organisée en interne. Une distribution de composteurs à l'Hôtel communautaire a été proposée aux agents résidents sur le territoire. 10 composteurs ont été retirés. Lors de cette remise, 20 agents ont été sensibilisés à la pratique du compostage.

Des actions de sensibilisation à la réduction des déchets à la source ont également été organisées pendant la Semaine Européenne du Développement Durable : un atelier fresque des déchets (9 participants), 3 ateliers « ménage au naturel » (21 participants), 4 ateliers « jeu de l'oie et cuisine anti-gaspillage alimentaire » (16 participants), 2 ateliers « Escape game Biodéchets » (9 participants), 5 ateliers de création de vermicomposteurs (9 participants).



Actions éco-exemplaires



Une Give-Box, présente au sein de l'Hôtel communautaire, permet aux agents de déposer les livres et les petits objets du quotidien qu'ils souhaitent donner et de prendre les objets déposés par d'autres qui pourraient leur être utiles.

Une opération de « collecte solidaire de jouets » a été renouvelée du 22 novembre au 9 décembre 2024 au sein de l'Hôtel communautaire et des antennes de Lillers, de Nœux-les-Mines et d'Annezin. 392 jouets, livres et peluches ont été donnés par les agents de la Communauté d'Agglomération pour un poids total de 126 kg. Ils ont été distribués aux enfants de l'association « Secours Populaire » d'Houdain.

2.1 Description des actions (suite)

La sensibilisation des futurs citoyens à la préservation des déchets et des ressources


Au cours de l'année 2024, 3 animations « compostage » ont été réalisées auprès de 65 élèves des écoles de Lorgies le 26 septembre et de Norrent-Fontes le 17 octobre suite à l'installation d'un composteur au niveau de la restauration scolaire. 2 animations « compostage » ont été réalisées auprès de 29 jeunes des CMJ de Violaines le 13 février et de Vendin-lès-Béthune le 4 juillet. Enfin 1 animation « compostage » a été réalisée au CLSH d'Hersin-Coupigny le 17 avril suite à l'installation d'un composteur à proximité de l'équipement.

5 animations ont été réalisées sur la thématique des déchets et de leur prévention auprès de 60 jeunes du SAVI de Béthune. Des stands ont également été animés le 30 mai dans le cadre de la Green Week du collège Lavoisier d'Auchel (80 élèves de 6ème sensibilisés), les 11 et 13 juin dans le cadre de la Fête de la Nature d'Hersin-Coupigny (200 élèves d'élémentaire sensibilisés), le 10 septembre dans le cadre de la journée citoyenne à l'Arena Béthune-Bruay (210 enfants de CE1-CE2). Des animations ont été proposées aux élèves de 8 classes du territoire les 14 et 15 novembre dans le cadre du Village compost organisé à Loisinord. 193 enfants ont été sensibilisés à la thématique des biodéchets et du compostage.

Les écoles éco-responsables

3 animations sur le gaspillage alimentaire ont été réalisées auprès des élèves d'élémentaire de l'école Yann Arthus Bertrand de Rebreuve-Ranchicourt. Dans le cadre de leur événement final, 5 classes de l'établissement scolaire ont travaillé à la réalisation de 6 affiches à la manière d'Arcimboldo en vue d'une exposition alliant gaspillage alimentaire et Jeux Olympiques. Le vernissage de l'exposition de ces affiches le 7 juin a permis de sensibiliser 30 parents d'élèves.

Un programme école-éco-responsable « Zéro déchet » et « Tous au compost » a été proposé aux écoles du territoire à la rentrée scolaire 2024-2025. 10 écoles du territoire ont été retenues pour mettre en œuvre ces programmes au sein de leur établissement.

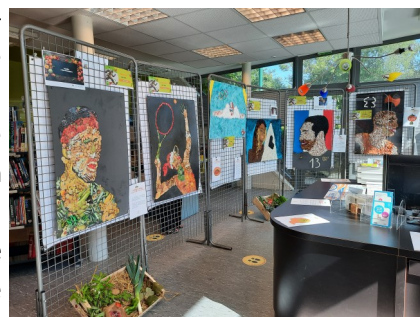

Projet « Cap 2050, Agir pour demain ! »



Dans le cadre du Contrat d'Objectifs pour la Territorialisation de la Troisième Révolution Industrielle (COTTRI), 4 classes de collèges du territoire (102 élèves des collèges de Calonne-Ricouart, Houdain, Norrent-Fontes et Douvrin) ont été accompagnées au cours de l'année scolaire 2023-2024 dans une réflexion portant sur les enjeux écologiques de leur établissement, et de leur environnement proche, à l'horizon 2050. En 2024, Les élèves ont pu bénéficier de 47 animations, ateliers et visites, leur permettant de réfléchir sous le prisme de l'alimentation durable. Grâce à la collaboration d'artistes, quatre livrables ont été réalisés : un défilé de mode, une exposition d'arts plastiques, une chanson et une fresque murale. Toutes ces réalisations ont été présentées le 4 juin lors de l'évènement final.

La préservation des ressources

L'étude de Planification et de Programmation « Matières » (E2PM) territoriale, lancée en 2023 suite à un Appel à Manifestation d'Intérêt publié par l'ADEME, et finalisée en 2024, a permis d'étudier les flux de matières, les forces et les faiblesses des secteurs du BTP, de l'agro-alimentaire, du plastique et des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) du territoire. 10 actions opérationnelles ont été fléchées dans le cadre de cette étude, qui vont permettre de créer et d'animer des réseaux d'acteurs, de sensibiliser, de former et de créer des emplois dans ces secteurs, de développer des exutoires et de permettre des innovations.

Chapitre 3

La collecte des déchets : organisation

3.1 Pré collecte

Plus de doute, Suivez le guide

MÉMO-TRI

À TRIER

Verre
dans la colonne d'apport volontaire

BOUTEILLES, POTS ET BOCALUX
SANS COUVERCLE

LES BONNS GESTES DE TRI

✓ Bien les vider ✓ Inutile de les laver ✓ Sans couvercle

À TRIER

Emballages et papiers
dans le bac à couvercle jaune

EMBALLAGES MÉTAL ET CONSERVES

PAPIERS

EMBALLAGES & BRIQUES EN CARTON

EMBALLAGES EN PLASTIQUE

BOUTELLES ET FLACONS

SACS ET FILMS

BANQUETTES, POTS, BOITES, SACHETS, GOURDES, TUBES...

LES BONNS GESTES DE TRI

✓ Bien les vider ✓ Inutile de les laver ✓ En vrac, pas dans un sac ✓ Compacter pour + de place
Ne pas y jeter les «objets» en plastique. Ce ne sont pas des emballages.

À JETER

Ordures ménagères
dans le bac à couvercle foncé

RESTES DE REPAS

COUCHES, MOUTCHORS, LITIÈRES...

POLYSTYRÈNE

VAISSELLE CASSÉE, PETITS OBJETS

LES BONNS GESTES DE TRI

Compostage des déchets alimentaires, don ou réemploi des objets usagés...
Avant de jeter, je pense à la meilleure des alternatives pour jeter moins !

LE PETIT RÉFLEXE EN +

DÉCHETS COMPOSTABLES

pelures, branchages, épaves, coquilles, restes de repas non carnés, marc de café, sachet de thé...

À VALORISER

Déchets végétaux
dans le bac vert

DÉCHETS VERTS

DEDANS, PAS À CÔTÉ !

Par respect du travail des agents de collecte, je jette tous mes déchets **DANS** les bacs ou les colonnes d'apport volontaire... Les déchets déposés à côté ne seront pas ramassés.

L'amiante - collecte à domicile

ÉTAPES À SUIVRE

1. Appelez le service de collecte au 03 21 57 08 70 pour une prise de rendez-vous.
2. Un agent se rend chez vous, évalue les volumes, vérifie l'accessibilité du camion pour l'enlèvement, vous informe sur les précautions à prendre pour manipuler les déchets amiantés et établit un chiffrage. Si vous acceptez les conditions, l'agent dépose la(s) big-bag(s) nécessaire(s) au conditionnement.
3. Une fois les déchets amiantés conditionnés en la(s) big-bag(s) fermé(s) hermétiquement, un rendez-vous est fixé pour les évacuer.
4. Un camion enlève la(s) big-bag(s).

Afin de limiter les risques encourus par les usagers et les agents de déchetterie, les déchets d'amiante des particuliers sont collectés à domicile. Le dépôt en déchetterie n'est pas autorisé.

Ce dispositif concerne uniquement les particuliers de la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois les Rivières.

Le coût de la prise en charge est forfaitaire et s'élève à 20 € par big-bag. La facture sera envoyée par le Trésor Public.

DÉCHETS D'AMIANTE LIÉS COLLECTÉS

Les filtres pleins, les tubes ondules, les tuyaux, les plaques de cloisonnement, les ardoises en amiante ciment.

Déchets pros et «gros volumes»

La déchetterie «gros volumes» (rue Rabat à Béthune) est ouverte aux professionnels ayant leur siège social sur le territoire de l'Agglomération et aux particuliers.

Accès autorisé aux véhicules de plus de 1000 - Apport limité à 12m³ de déchets par semaine et par type de déchets.

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Le samedi : de 8h30 à 12h30
Fermée tous les dimanches et jours fériés
ATTENTION - Accès payant selon le type de déchets

Les déchets dangereux

Les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers sont des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement en raison de leurs caractéristiques physico-chimiques. La limitation de leur impact sur l'environnement et la santé humaine nécessite un traitement particulier. Ils doivent donc obligatoirement être cités déposés dans les contenants en déchetterie.

Électroménager/mobilier

Éco-participation et pour 1e : les magasins ont l'obligation légale de reprendre gratuitement votre ancien appareil ou meuble lors de l'achat d'un modèle neuf équivalent. C'est la reprise « 1 pour 1 » : 1 appareil recyclé pour 1 appareil acheté.

EN DÉCHETTERIE PAS DANS MON BAC

Je porte mes déchets volumineux et spécifiques en déchetterie

AVANT DE JETER - DON-RÉPARATION - RÉEMPLI -

Les 11 déchetteries acceptent gratuitement :

- les appareils électroménagers
- des pneus
- du bois
- du carton
- de la ferraille
- des gravats
- des encombrants
- des déchets verts
- de mobiliers
- des piles
- de l'huile noire
- de l'huile de friture
- des déchets diffus spécifiques

Accès sur présentation d'un justificatif est domicile, limité aux véhicules de moins de 2000 - Apport limité à 5m³ de déchets par semaine, 200 pour les liquides et 5 pneus.

Horaires d'ouverture
Du mardi au samedi : de 9h20 à 18h
Les dimanches et jours fériés : de 9h20 à 12h
Fermées tous les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai

11 DÉCHETTERIES



Commune	Adresse	Téléphone
Béthune	Rue du 1000	03 21 57 08 70
Beuvry	Rue de la République	03 21 57 08 70
Beuvry-la-Beaumont	Rue de la République	03 21 57 08 70
Beuvry-la-Beaumont	Rue de la République	03 21 57 08 70
Beuvry-la-Beaumont	Rue de la République	03 21 57 08 70
Beuvry-la-Beaumont	Rue de la République	03 21 57 08 70
Beuvry-la-Beaumont	Rue de la République	03 21 57 08 70
Beuvry-la-Beaumont	Rue de la République	03 21 57 08 70
Beuvry-la-Beaumont	Rue de la République	03 21 57 08 70
Beuvry-la-Beaumont	Rue de la République	03 21 57 08 70
Beuvry-la-Beaumont	Rue de la République	03 21 57 08 70

3.2 Population desservie

	Collecte en porte à porte (PAP)	Collecte en points d'apport volontaire (PAV)
	2024	2024
		PAV (180 OM et 129 emballages) 1 PAV /70 hab (environ)
Ménages (en nbre d'habitants)	256 801	21 630
Bénéficiaires n'étant pas des ménages (contrat RS)	2 562	/
	2023	2023
		203 PAV (122 OM et 81 emballages) 1 PAV /70 hab (environ)
Ménages (en nbre d'habitants)	270 602	8 540
Bénéficiaires n'étant pas des ménages (contrat RS)	2 570	/

3.3 Equipements liés à la collecte en apport volontaire 2024

Flux de déchets en apport volontaire

	Nbre de contenants disponibles	Type de contenant	Tonnage collecté ménager	Tonnage collecté non ménager
	2024 : 180 2023 : 122	colonne	2024 : 2258.32 2023 : 1750.98	Pas disponible
	2024 : 129 2023 : 81	colonne	2024 : 318.62 2023 : 221.26	Pas disponible
	2024 : 842 2023 : 853	colonne	2024 : 10 418.84 2023 : 10 494.62	Pas disponible
	2024 : 13 + 5 au sol 2023 : 13 + 5 au sol	Benne en déchetterie + Quai de déchargement à la déchetterie de Béthune, Bruay, Houdain, Isbergues	2024 : 12 517.70 2023 : 10 907.20	Pas disponible
	2024 : 12 +3 2023 : 12	Palox + bennes déchetterie gros volumes	2024 : 2 034.45 2023 : 2 041.84	2020 : 0.00 2023 : 2.93
	2024 : 22 2023 : 22	Colonne Le Relais	2024 : 141.18 2023 : 125.15	Pas disponible
	2024 : 18 + 2 au sol 2023 : 11 + 1 au sol	Benne en déchetterie	2024 : 5 941.64 2023 : 4 917.59	2024 : 976.78 2023 : 785.37
	2024 : 24 2023 : 24	CAV	Clares : 12.88 / 10.85 Noires : 126.99/119.06	0.48 / 0.20 0.36 / 0.27
	2024 : 12 2023 : 12	Benne en déchetterie	2024: 2 091.61 2023 : 2 028.28	2024 : 179.47 2023 : 125.02
	2024 : 11 + 1 au sol 2023 : 11 + 1 au sol	Benne en déchetterie	2024 : 5 866.98 2023 : 5 517.61	2024 : 72.38 2023 : 92.04
	2024 : 23 2023 : 23	Piles: fût Batteries: palox étanche	7.74 / 8.155 8.15 / 11.80	0.00 / 0.00 0.00 / 0.00
	2024 : 11 2023 : 11	Benne en déchetterie + bacs roulants	2024 : 236.79 2023 : 212.29	Pas disponible
	2024 : 20 + 2 au sol 2023 : 20 + 2 au sol	Benne en déchetterie	2024 : 19 568.34 2023 : 19 275.26	2024 : 3 594.97 2023 : 3 131.12
	2024 : 11 + 1 au sol 2023 : 11 + 1 au sol	Benne en déchetterie	2024 : 5 498.78 2023 : 6 531.11	2024 : 2 413.62 2023 : 2 149.04
	2024 : 24 2023 : 24	Contenant dédié	2024 : 4.80 2023 : 4.705	Pas disponible
	2024 : 18 + 1 au sol 2023 : 18 + 1 au sol	Benne de déchetterie	2024: 7 943.22 2023 : 7 400.85	2024 : 596.32 2023 : 517.58
	2024 : 5 2023 : 5	Benne en déchetterie	2024 : 475.70 2023 : 216.98	2024 : 150.24 2023 : 96.12
	2024 : 24 2023 : 24	Benne en déchetterie + bacs roulants	2024 : 1 074.88 2023 : 957.64	2024 : 66.48 2023 : 71.04

3.3 Equipements liés à la collecte en apport volontaire 2023 (suite)

	Nbre de contenants disponibles	Type de contenant	Tonnage collecté ménager	Tonnage collecté non ménager
 Déchets DDS SPECIALISÉS DDS	2024 : 11 2023 : 11	Caisson DDS En déchetterie + hors Eco DDS	2024 : 277.24 2023 : 481.64	2024 : 1.93 2023 : 0.00
 Souches d'arbres	2024 : 1 2023 : 1	Plate forme de broyage	2024 : 0 2023 : 0	2024 : 42.50 2023 : 24.26
 Bouteilles de gaz	2024 : 11 2023 : 11	Rack de rangement	2024 : 14.72 2023 : 11.08	2024 : 0 2023 : 0
 Extincteurs	2024 : 11 2023 : 11	Rack de rangement	2022 : 5.19 2023 : 6.225	2024 : 0 2023 : 0
 Radiographies	2024 : 11 2023 : 11	Caisse	2022 : 0.60 2023 : 0.90	Pas disponible
 ecomaison Jouets	2024 : 11 2023 : non collecté	Caisse	2024 : 49.89 2023 : 0.00	2024 : 0.62 2023 : 0.00
 Nettoyeur vapeur	2024 : 11 2023 : non collecté	Caisse	2024 : 69.98 2023 : 0	2024 : 0.02 2023 : 0.00
 Cartouches encre	2024 : 12 2023 : non collecté	Caisse	2024 : 1.83 2023 : 0	Pas disponible
TOTAUX			2024 : 76 967.02 2023 : 73 253.08	2024 : 8 096.17 2023 : 6 995.11
TOTAL COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE			2024 : 85 063.19 2023 : 80 248.19	


3.4 Organisation de la collecte en porte à porte

- 3.4.1 Spécification de la collecte

Type de déchets collectés en porte à porte

				
Population desservie	256 801 (hors PAV)	256 801 (hors PAV)	278 431	278 431
Tonnages annuels	2024 : 62 526.17 2023 : 64 074.88	2024 : 14 012.00 2023 : 13 921.56	2024 : 35 036.40 2023 : 32 790.50	2024 : 684.79 2023 : 658.96
Distances parcourues pour la collecte (estimation)	2024 : 700 015 2023 : 645 626	2024 : 344 521 2023 : 315 773	2024 : 320 383 2023 : 293 649	Données non disponibles
Couleur du bac concerné	Gris foncé	jaune	Vert	Sur demande en big-bag
Collecte séparative proposée	✓	✓	✓	✓

- 3.4.2 Fréquence de la collecte

				
1x par semaine pour 98 communes 2x par semaine pour Béthune et Lillers (en partie)	1x tous les 14 jours pour 98 communes 1x par semaine pour Béthune et l'hyper centre de Lillers	1x par semaine pour 100 communes, de mi-avril à mi-novembre Sur RDV toute l'année (30€ le forfait de déplacement et 15€ le m³ collecté)	2x par an sur 18 communes	Sur appel pour les 100 communes

3.5 Focus sur les déchetteries

Horaires d'ouverture:


Du mardi au samedi: de 9h20 à 18h

Les dimanches et jours fériés: de 9h20 à 12h

Fermées tous les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai

Conditions d'accès:

Accès limité aux véhicules de moins d'1m90 sur les 7 déchetteries (Haisnes-les La Bassée, Béthune, Bruay-La-Buissière, Calonne-Ricouart, Marles-les-Mines, Nœux-les-Mines, Ruitz). Concernant la déchetterie de Houdain accès aux professionnels et aux véhicules gros volumes avec reconnaissance de plaque minéralogique.

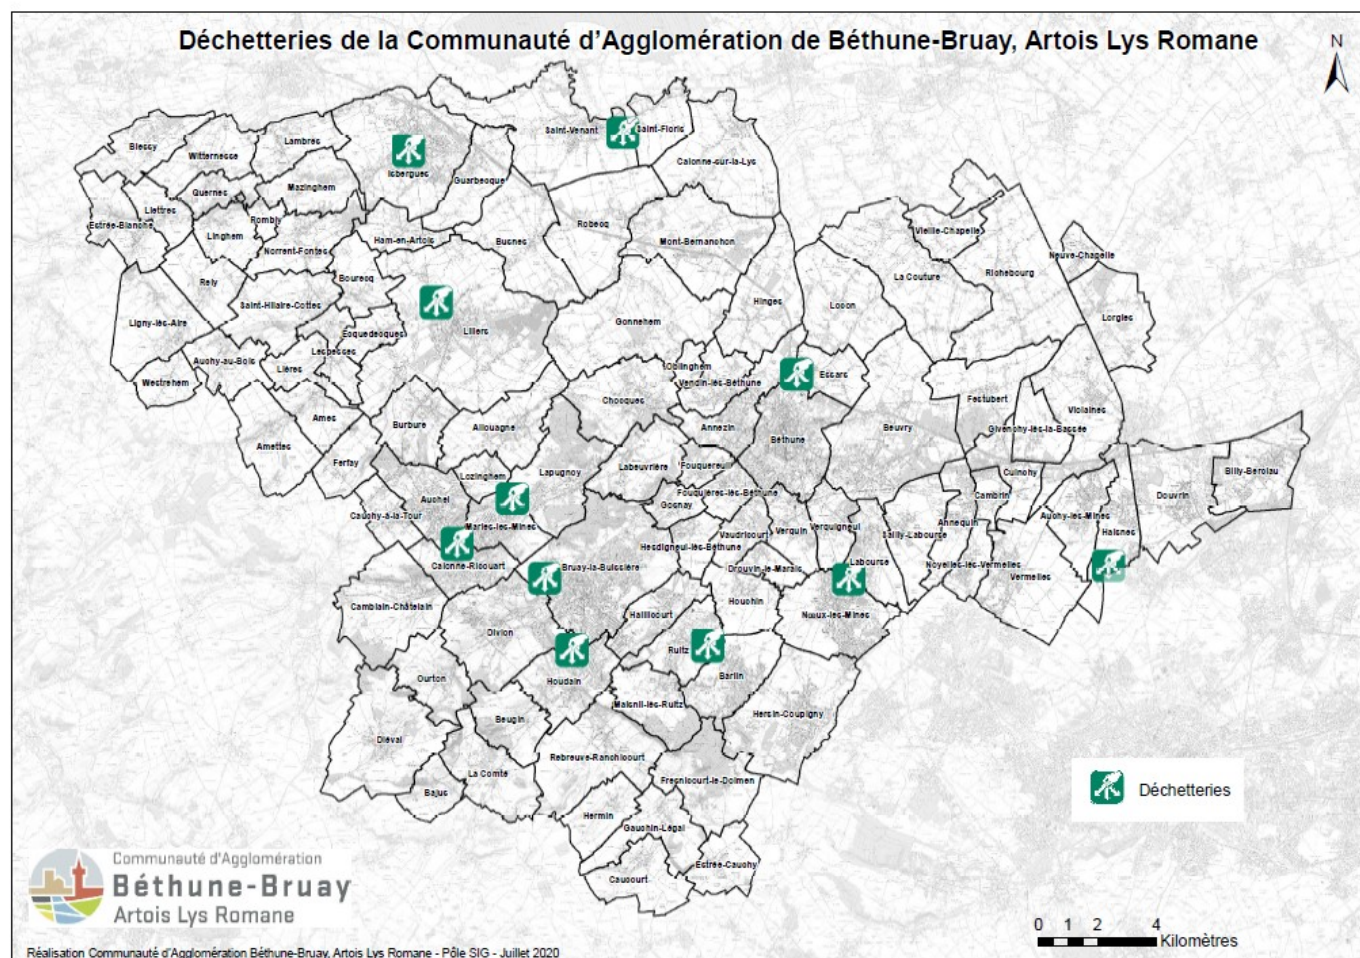

La déchetterie « gros volumes » à Béthune

Ouverte aux professionnels ayant leur siège social sur le territoire de la collectivité et aux particuliers

Horaires d'ouverture:

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le samedi de 8h30 à 12h30

Fermée les dimanches et jours fériés

Conditions d'accès:

Accès autorisé aux véhicules ayant un PTAC < 12 tonnes

Accès autorisé aux véhicules de plus d'1m90

Apport limité à 12m³ par semaine et par type de déchets

Accès payant selon le type de déchets

Les conditions d'accès des déchetteries :

Afin de résoudre la problématique de gestion d'accès aux déchetteries, des portiques ont été mis en place dans 7 des 11 déchetteries dédiées aux habitants. Pour les professionnels, les services communaux et les usagers disposant d'un véhicule de plus de 1,90m de hauteur l'offre d'accès est complétée par une déchetterie « gros volumes » située à Béthune dont les tarifs sont précisés ci-dessous. La déchetterie de Houdain permet également d'accueillir les professionnels et les « gros volumes »

Les propositions d'harmonisation et d'amélioration des déchetteries :

- Installer des portiques sur toutes les déchetteries
- Créer une déchetterie « Gros volumes » sur Isbergues
- Création d'un quai de déchargement pour les déchets verts dans les déchetteries permettant d'augmenter la capacité d'acceptation des déchets
- Sécurisation des déchetteries

En 2024 les tarifs et les quantités admises pour les professionnels à la déchetterie « gros volumes » de Béthune et aux déchetteries de Houdain, Lillers, Saint Venant et Isbergues sont les suivants :

En 2024, les tarifs et les quantités admises pour les particuliers disposants d'un véhicule de plus de 1,90m de hauteur sur la déchetterie « gros volumes de Béthune et de la déchetterie de Houdain sont les suivants :

Déchetterie « gros volumes » de Béthune et professionnels sur Houdain, Isbergues, Lillers et Saint Venant		
Produits	Tarifs en € TTC (taux de TVA en vigueur inclus)	Produit PMCB à partir Novembre 2024
Cartons	Gratuit	Gratuit
Papiers	Gratuit	Gratuit
Ferrailles	Gratuit	Gratuit
Batteries	Gratuit	Gratuit
Piles et Accumulateurs	Gratuit	Gratuit
Tubes néon et Lampes fluo-compact	Gratuit	Gratuit
Appareils Electroménagers (D3E)	Gratuit	Gratuit
Huiles noires	Gratuit	Gratuit
Placoplatre	15 € le m ³	Gratuit
Déchets végétaux	15 € le m ³	15 € le m ³
Bois	15 € le m ³	Gratuit si filière PMCB Sinon 15 € le m ³
Tout Venant Incinérable	25 € le m ³	25 € le m ³
Encombrants	25 € le m ³	25 € le m ³
Gravats	15 € le m ³	Gratuit
Polystyrène	15 € le m ³	15 € le m ³
Eléments contenant de l'amiante	Non-acceptés	Non-acceptés
Pneumatiques	Non-acceptés	Non-acceptés
Déchets Spéciaux	Non-acceptés	Non-acceptés

3.6 Evolution de l'organisation de la collecte

Développement de la collecte en apport volontaire pour les ordures ménagères et les déchets recyclables sur la commune de Béthune

Sur une période allant du 15 juin au 15 septembre 2024, le service collecte de l'Agglomération a déployé des points d'apports volontaires sur l'hypercentre de la ville de Béthune pour donner à chaque foyer béthunois la possibilité de déposer ses déchets dans des points d'apport volontaire.

- 78 Colonnes aériennes sur 31 emplacements
- 12 points de regroupement équipés de bacs 660 litres collectifs.

En complément, une dotation individuelle en bacs roulants a été effectuée pour les foyers en capacité de rentrer leur bacs

Désormais, les déchets en vrac ou en sac ne sont plus admis.

Développement des fractions de tri avec les nouvelles « REP » (Responsabilité Elargie du Producteur) au sein des déchetteries

En 2024, de nouvelles filières se sont mises en place notamment concernant la filière des produits et matériaux de construction et du bâtiment, mais aussi pour les jouets et les articles de sports.

Chapitre 4

La collecte des déchets : bilan

Déchets collectés et évolution des tonnages (porte à porte + apport volontaires)

	 ORDURES MÉNAGÈRES		 VERRE	 DÉCHETS DE JARDIN	 DÉCHETS ENCOMBRANTS
Population desservie	278 431	278 431	278 431	278 431	278 431
Tonnages 2024	64 784	14 330	10 418	47 554	7 912.40
Moyenne en kg/hab/an 2024	232.68	51.47	37.42	170.79	28.42
Tonnages 2023	65 825	14 142	10 509	43 697	8 680
Moyenne en kg/hab/an 2023	235.81	50.67	37.62	156.43	31.10
Évolution en % entre 2024 et 2023	-1.53%	+1.33%	-0.87 %	+8.83%	-8.85%


(1) Tonnages arrondis
(2) Les moyennes sont calculées avec les tonnages non arrondis

Les données démographiques ont été actualisées pour l’année 2024

Chapitre 5

Le traitement des déchets : organisation

5.1 Localisation des unités de traitement

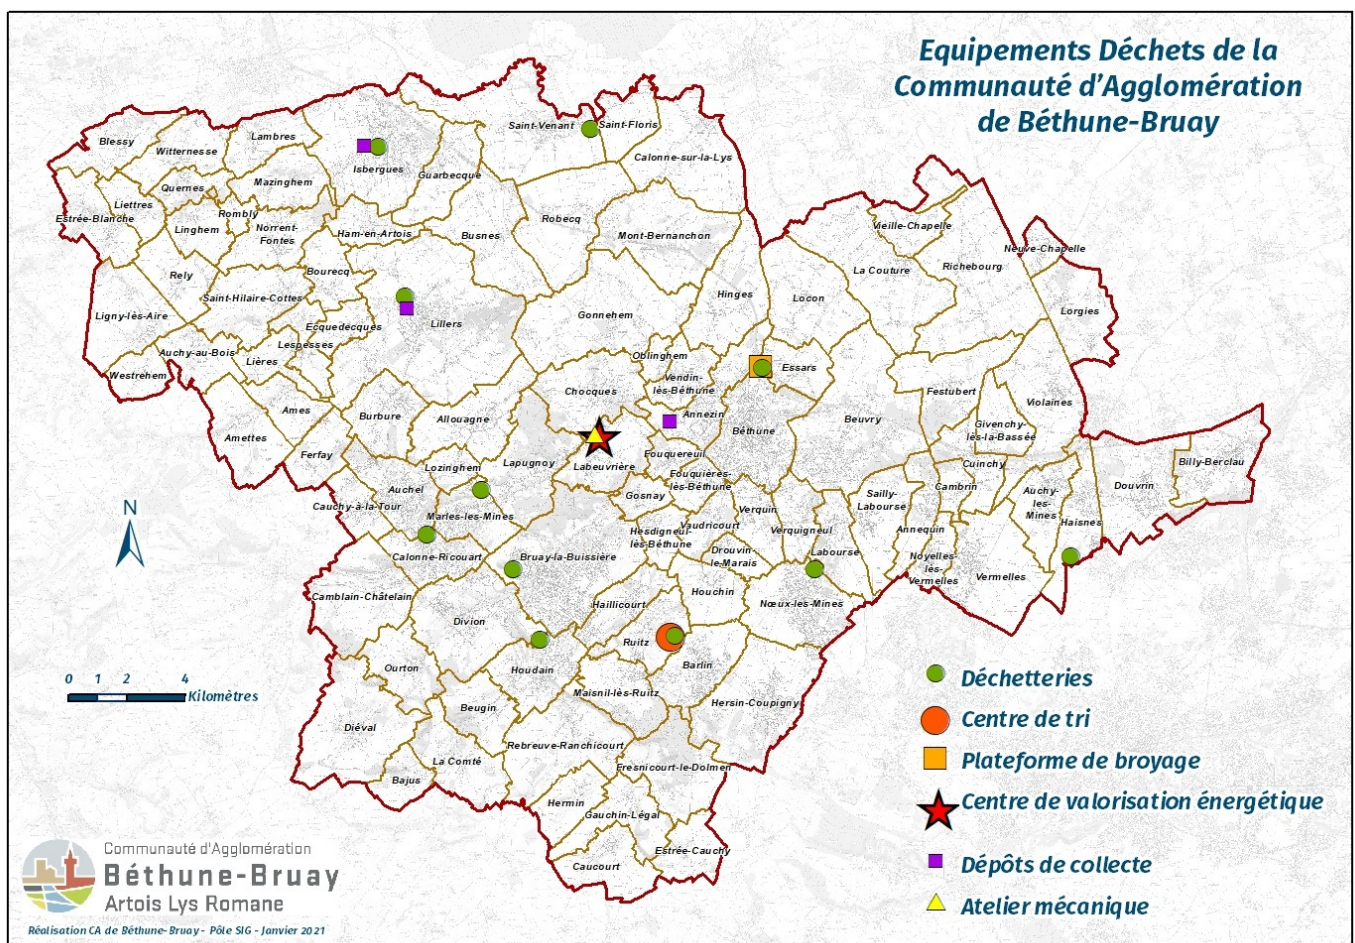

5.2 Nature des traitements

Type de déchets	Lieu (x) de traitement / stockage	Mode de traitement
 ORDURES MÉNAGÈRES	Centre de Valorisation Énergétique (CVE) Labeuvrière	Incinération avec récupération d'énergie
	Centres de Tri Ruitz	Tri Puis filières de recyclage par flux
 DÉCHETS DE JARDIN	Plateforme de broyage Béthune	Plateformes de compostage Graincourt les Havrincourt et Incourt
 FRIGO  MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	Apport en déchetteries	Recyclage Envie 2E Réemploi par la Ressourcerie
 TEXTILES CHAUSSURES	Déchetteries et colonnes	Valorisation Le Relais + La Courte Echelle
 BOIS	Apport en déchetteries	Recyclage Ramery (Harnes) Baudeflet (Blaringhem)
 HUILE MINÉRALE  HUILE VÉGÉTALE	Apport en déchetterie	Huiles noires: Chimirec Huiles claires: B. Trublin
 FERRAILLE	Apport en déchetterie	Recyclage Galloo
 MOBILIER	Apport en déchetterie	Recyclage Eco Maison
 PILES  BATTERIES	Apport en déchetterie	Recyclage Corépille
 PNEUS DÉJANTÉS	Apport en déchetterie	Valorisation Gommage, Ramery et La Vie est Belt
 GRAVATS	Apport en déchetterie	Valorisation SA Verrier & fils / MRL
 DÉCHETS ENCOMBRANTS	Apport en déchetterie	Enfouissement CSR et CET Blaringhem
 ÉCLAIRAGE	Apport en déchetterie	Recyclage Recylum
 TOUT VENANT INCINÉRABLE	Apport en déchetterie	Incinération avec récupération d'énergie — CVE
 PLATRE / PLÂTE	Apport en déchetterie	Baudeflet à Blaringhem + Valo-bat
 PAPIERS / CARTONS	Centre de Tri de Ruitz	Tri Puis filières de valorisation et recyclage

5.2 Nature des traitements (suite)

Type de déchets	Lieu (x) de traitement / stockage	Mode de traitement
 AMIANTE / CIMENT	Apport en déchetterie Transport vers Vanheede	Enfouissement Vanheede
 DÉCHETS DANGEREUX SPÉCIFIQUES (DDS)	Apport en déchetterie	Cadre REP par Eco DDS + ARF
 Souches d'arbres	Apport à la plate forme de déchets verts	Varet
 BOUTEILLES DE GAZ	Apport en déchetterie	Metteurs sur le marché Ets Boistel et Di Services
 EXTINCTEURS	Apport en déchetterie	Di Services
 RADIOGRAPHIES	Apport en déchetterie	Recyclém
 ecomaison Jouets	Apport en déchetterie	Ecomaison
 Aspireur Manuel	Apport en déchetterie	Ecologic
 CARTOUCHES ENCRE	Apport en déchetterie	LVL

Chapitre 6

Le traitement des déchets : bilan

Définitions: La valorisation des déchets

On distingue la valorisation énergétique, matière et organique :

- **valorisation énergétique** : exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets. Cette énergie sert à produire de l'électricité et/ou de la chaleur et/ou de la vapeur;
- **valorisation matière** : utilisation de tout ou partie d'un déchet en remplacement d'un élément ou d'un matériau ;
- **valorisation organique** : utilisation pour amender les sols de compost, digestat ou autres déchets organiques transformés par voie biologique.

6.1 Tonnages traités et valorisation (tous apports confondus)

- 6.1.1 Tonnages traités


	Tonnages collectés	Tonnages valorisés	Type de valorisation	Différence
	2024 : 67 073.23 2023 : 68 114.63	2024 : 70 472.04 2023 : 70 983.78	énergétique	2024 : Refus de tri en valorisation au CVE (3 398.78 T)
	2024 : 14 330.62 2023 : 14 142.82	2024 : 10 762.69 2023 : 11 138.67	matière	2024 : Refus de tri + stock (3 398.78 T + 169.15 T)
 (2)	2024 : 0.00 2023 : 0.00	2024 : 0.00 2023 : 0.00	Aucun (Enfouissement)	
	2024 : 10 418.84 2023 : 10 509.76	2024 : 10 418.84 2023 : 10 509.76	matière	
	2024 : 47 554.10 2023 : 43 697.70	2024 : 47 554.10 2023 : 43 697.70	organique	
 Déchèterie Hors déchets verts et TVI (hors amiante)	2024 : 51 010.17 2023 : 48 955.70	2024 : 48 372.70 2023 : 41 817.74	Matière et énergétique (encombrants CSR)	2024 : Encombrants 2 637.47 T Enfouissement
 Déchèterie TVI	2024 : 8 539.54 2023 : 7 918.43	2024 : 8 539.54 2023 : 7 918.43	énergétique	
	2024 : 684.79 2023 : 658.96	2024 : 0 2023 : 0	Aucun (Enfouissement)	
TOTAUX	2024 : 199 611.32 2023 : 193 998.00	2024 : 196 119.91 2023 : 186 066.08		

(1) Les tonnages Ordures Ménagères collectées concernent les tonnages chez les usagers (PAP + AV) et les déchets des communes


(2) Ne concerne que la collecte des encombrants en porte à porte (arrêtée en 2023)

- 6.1.2 Taux global de valorisation

TAUX GLOBAL DE VALORISATION 2024

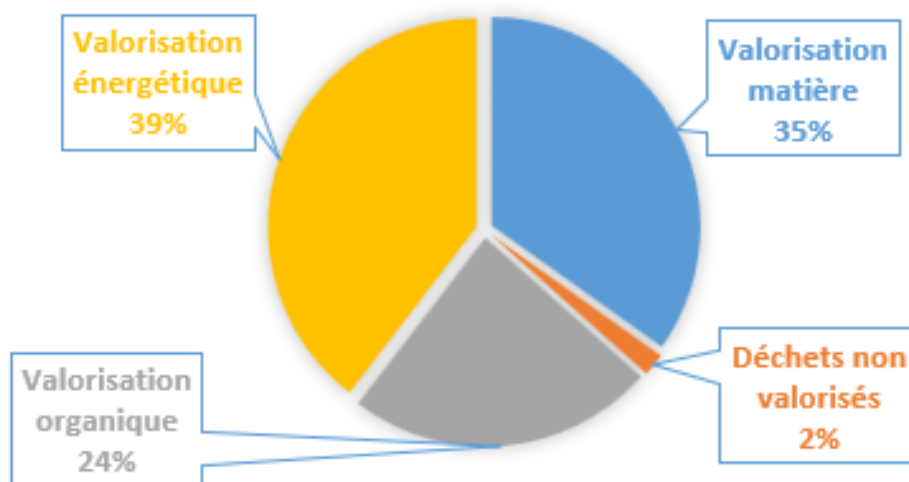

TAUX GLOBAL DE VALORISATION 2023

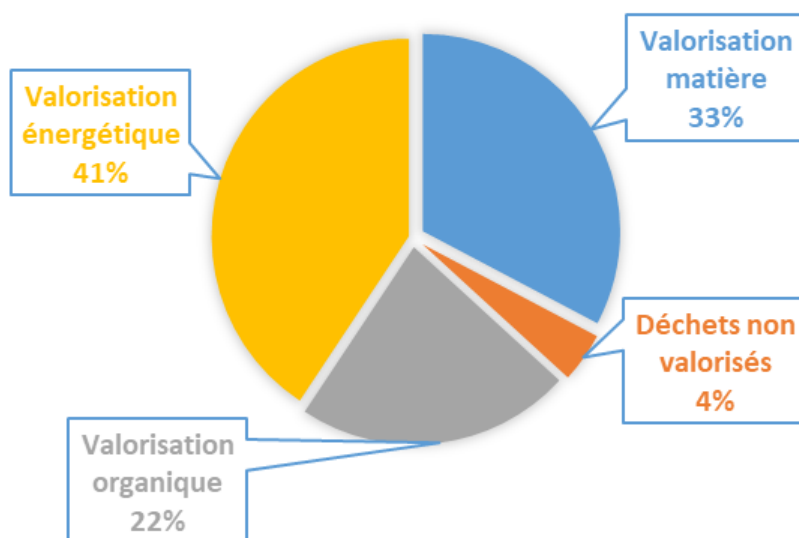

6.2 Refus de tri et performance

- 6.2.1 Définition et enjeux des refus de tri

Définition du refus de tri:
Fraction des déchets qui a soit été soustraite au flux (en centre de tri) avant traitement ou qui est récupérée après un traitement inadapté à leur nature. Les déchets sont non conformes au cahier des charges du centre de tri. Ils seront soit incinérés, soit mis en décharge.

Lors des contrôles de bacs de la collecte sélective effectués en 2024 ont été constatés des résultats suivants:

	2024	2024	2023	2023
Qualité du tri	Nbre de tournées contrôlées	Ratio	Nbre de tournées contrôlées	Ratio
Bonne	96	57%	90	68%
Moyenne (barquettes, polystyrène)	45	27%	34	26%
Mauvaise (Ordures ménagères, déchets souillés...)	26	16%	8	6%

En 2024, 14 330.62 tonnes de déchets ont été collectées pour être apportées dans les Centres de Tri.
3 3498.78 tonnes ont fait l'objet d'un refus de tri, soit 23.72 %

En 2023, 14 142.82 tonnes de déchets ont été collectées pour être apportées dans les Centres de Tri.
2 869.15 tonnes ont fait l'objet d'un refus de tri, soit 20.29 %

L'écart entre le refus de tri et la différence Tonnage collecté - Tonnage valorisé, correspond au stock

- 6.2.2 Performance énergétique du Centre de Valorisation Energétique (CVE)

Formule de Calcul

L'évaluation de la performance énergétique de l'installation est réalisée selon la formule définie par le Bulletin Officiel de Douanes n°6813 du 31 mars 2009, à savoir :

$$Pe = [(2.6 \times Ee.p + 1.1 \times Eth.p) - (2, cnad 6 \times Ee.a + 1,1 \times Eth.a + Ec.a)] / (2.3 \times T) \times 1.089$$

Où :

- Pe** représente la performance énergétique de l'installation ;
 - Ee.p** représente l'électricité produite par l'installation (Mwh/an) ;
 - Eth.p** représente la chaleur produite par l'installation (MWh/an) ;
 - Eth.a** représente l'énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation (MWh/an) ;
 - Ec.a** représente l'énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
 - Ee.a** étant l'énergie électrique externe achetée par l'installation (Mwh/an) ;
 - 2.3** étant un facteur multiplicatif intégrant un PCI générique des déchets de 2044 th/t ;
 - **T** représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année ;
- 1.089 : facteur de correction climatique ajouté par décret 2017 et changement de l'objectif à atteindre (passage de 60 à 65 %).**

Critères Retenus

A partir des caractéristiques techniques de l'installation, les critères suivants ont été retenus pour le calcul de la performance énergétique :

- Ee.p** : l'électricité produite par le GTA ;
- Eth.p** : la chaleur produite pour :
 - o Fourniture de vapeur surchauffée à CRODA
 - o Alimentation réchauffeur d'air de combustion four n°2 (1,5t/h) ;
 - o Alimentation réchauffeur d'air de combustion four n°3 (2,0t/h) ;
- Eth.a** : sans objet sur le CVE ;
- Ec.a** : l'achat d'énergie thermique (Gaz) pour les brûleurs ;
- Ee.a** : l'achat d'énergie électrique pour l'installation ;

Par ailleurs, les données utilisées pour le calcul de la chaleur produite se trouvent ci-dessous.

	Fourniture CRODA	Réchauffeur d'air
Enthalpie de la Vapeur	2 805,50 kJ/kg	2 805,50 kJ/kg
Enthalpie des condensats	250,91 kJ/kg	250,91 kJ/kg
Enthalpie « retenue »	2 554,59 kJ/kg	2 554,59 kJ/kg

Résultats

Les résultats du calcul de la performance énergétique sont les suivants :

	Unité	2020	2021	2022	2023	2024
Tonnage traité	t	88 132	89 878	85 628	82 961	81 731
FQT1 Bâche alimentaire (soutirage)	MWh	17 136	17 861	15 535	11 461	11202
FQT2: Bâche alimentaire	MWh	1 933	1 466	2 373	5 165	4963
FQT3: Réchauffeur d'air L2	MWh	4 271	2 818	3 645	2 498	2469
FQT4: Réchauffeur d'air L3	MWh	6 854	7 158	6 964	73 78	7867
FQT5: Vapeur CRODA	MWh	38 578	43 022	40 570	30 993	38728
FQT6: GMSV	MWh	2 631	2 659	2 473	1 901	2222
FQT7: Brut GTA: production électrique	MWh	20 845	21 785	19 324	17 986	17067
FQT8 BP4	MWh	3 669	3 526	2 329	746	654
FQT 9 : RCU Vapeur	MWh				14 736	14466
Ee.a: énergie électrique externe	MWh	890	743	889	1 287	1138
Eth.a: énergie thermique externe	MWh	-	-	-	-	
Ec.a: énergie combustible externe	MWh	2 427	2 772	2 811	4 715	3678
Pe: performance énergétique	%	70,93%	72,84%	75,41%	69,10%	74,48%

En 2024, la performance énergétique de l'installation est de 74.48 % .

Chapitre 7

Impact environnemental et sanitaire

Consommations de carburant des véhicules de collecte et de transport des déchets en 2024

	Nbre camions	Kms parcourus	Volume gazole en litres
Collecte des déchets en PAP	64	1 220 068	739 034
Transport déchets déchetteries et verre en AV	16	581 179	231 794
TOTAL	80	1 801 247	970 828

En 2024, la distance moyenne parcourue a été de:

- 19 063.56 kms /camion pour les Bennes à Ordures Ménagères (BOM) - 17 828 kms en 2023
- 36 323.69 kms/camion pour les camions de transport des déchets issus des déchetteries et des Points d'Apport Volontaire - 32 262 km en 2023

La consommation moyenne des véhicules en 2024 a été de :

- 60.57 litres/100 kms pour les Bennes à Ordures Ménagères (BOM) de collecte (61.87 litres/100 en 2023)
- 39.88 litres/100 kms pour les camions de transport des déchets issus des déchetteries et PAV (40.50 litres/100 en 2023)

Emissions de CO2 liées à la collecte

	Volume carburant en litres	Type carburant	Emissions CO2 en TéquCO2*/an
Collecte des déchets en porte à porte	2024 : 739 034 2023 : 694 862	- Gazole B30 (avec 30% diester pour la cuve située au Centre technique d'Annezin). - Gazole blanc pour l'antenne d'Isbergues	2024 : 2 115 2023 : 1 956
Transport déchets déchetteries et PAV	2024 : 231 794 2023 : 209 077	Gazole B30 (avec 30% diester) Pour les véhicules effectuant le plein au CT d'Annezin - Gazole blanc pour l'antenne d'Isbergues	2024 : 672 2023 : 600
TOTAL 2024	970 828		2 787
TOTAL 2023	903 939		2 556

En 2024, la régie de collecte des déchets a émis 2 787 TéquCO2*.
(2 556 TéquCO2 en 2023)

* TéquCO2 est l'unité correspondant à 1 tonne équivalent CO2 : 1 TeqCO2 représente un ensemble de gaz à effet de serre ayant le même effet sur le climat qu'une tonne de dioxyde de carbone.

Chapitre 8

L'emploi dans le secteur de la gestion des déchets

8.1 Description de l'emploi dans le secteur des déchets sur le territoire

Le service Collecte des déchets :

En 2024, le service "Collecte des déchets" est composé de 2 responsables et 5 agents administratifs.

Pour la collecte en porte à porte des Ordures Ménagères et la collecte sélective :

- 7 chefs d'équipes
- 195 chauffeurs et ripeurs.
- 2 agents dans l'équipe de lavage,
- 4 agents attachés à la maintenance des bacs

Pour la collecte des déchets verts, l'effectif se compose de 48 agents, dont 10 titulaires et 38 saisonniers.

L'équipe des ambassadeurs du tri est composée d'une coordonnatrice et de 6 ambassadeurs.

Pour les déchetteries et autres services :

- 1 responsable
- 2 chefs d'équipes
- 1 agent dédié au rendez vous de la collecte de l'amiante
- 34 agents de déchetteries,
- 17 chauffeurs de bennes provenant des déchetteries et de la collecte des conteneurs à verre,
- 1 conducteur d'engins à la plateforme de déchets verts,
- 3 agents dédiés au nettoyage des abords des conteneurs à verre

Pour l'entretien des véhicules :

- 1 responsable du garage mécanique
- 1 adjoint au chef d'atelier
- 8 mécaniciens
- 1 apprenti mécanicien (+2 à la rentrée de septembre)
- 1 magasinier
- 1 pompiste
- 1 agent d'entretien

Le service collecte des déchets compte donc 300 agents titulaires et 38 saisonniers

Le service Prévention des Déchets est composé de 8 personnes :

- 1 responsable,
- 2 chargés de mission économie circulaire
- 1 coordonnateur,
- 1 technicien
- 2 médiateurs
- 1 animateur

Une équipe de 19 guides composteurs bénévoles actifs vient en soutien des médiateurs pour les actions de sensibilisation du grand public ou les distributions de composteurs individuels.

8.2 Indicateurs liés aux accidents sur les installations

- 8.2.1 Taux de fréquence des accidents de travail

Définition du taux de fréquence (TF)= (nb d'accidents avec arrêt / heures travaillées) x 1 000 000

Le taux de fréquence est donc égal au nombre d'accidents par million d'heures travaillées

En 2024, il y a eu **18 accidents de travail** qui ont fait l'objet d'un arrêt de travail, ce qui représente **806 journées de travail** pour la collectivité.

En 2023, il y a eu **17 accidents de travail** qui ont fait l'objet d'un arrêt de travail, ce qui représente **942 journées de travail** pour la collectivité.

Le taux de fréquence des accidents avec arrêt est donc, en 2024, de 37 (pour rappel il était de 39 en 2023)



- 8.2.2 Taux de gravité des accidents avec arrêt

Définition du taux de gravité (TG) = (nb de journées perdues par incapacité temporaire/heures travaillées) x 1 000

Le taux de gravité est donc égal au nombre de journées d'absences par millier d'heures travaillées.

En 2024, le taux de gravité s'est élevé à 1.8 (pour rappel il était de 2.2 en 2023)

Chapitre 9

La concertation et la gouvernance

9.1 Description des moyens d'information et de concertation

Les commissions

- **La Commission Consultative des Services Publics Locaux :**

L'article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la création d'une commission consultative des services publics locaux exploités en régie dotée de l'autonomie financière ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée.

Cette commission est présidée par le Président, ou son représentant, et comprend des membres de l'assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations d'utilisateurs des services concernés.

Les membres examinent une fois par an les rapports et documents suivants :

- rapport annuel du délégataire de service public,
- rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères et de prévention des déchets ménagers
- bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.

La commission consultative des Services Publics Locaux a eu lieu le **13 juin 2024**

La sensibilisation au tri

Les usagers du territoire, notamment les particuliers et résidents en habitat collectif, sont sensibilisés par le service « ambassadeurs du tri » lors de différentes actions :

- le contrôle des bacs recyclables avant la collecte
- Le traitement des refus de tri effectué par les équipes de collecte

Concernant la 1ère action, 30 819 bacs ont été contrôlés en 2024 par les agents. Le taux d'erreurs graves est de 3 % et de 2 % pour les erreurs dites légères . 64 % des usagers contrôlés ont été sensibilisés par les ambassadeurs du tri pour rectifier le geste de tri.

En 2024, 2 386 refus de tri ont été relevés par les équipes de collecte. 47% des refus de tri ont été traités c'est-à-dire que l'utilisateur a été sensibilisé par un ambassadeur du tri pour un rappel des consignes de tri. Les équipes de collecte sont informées de la suite donnée en retour. Les usagers ne sont pas les seuls maillons de la chaîne du tri. Les agents de collecte (chauffeurs et ripeurs) bénéficient d'une sensibilisation au tri par 2 actions complémentaires : le contrôle des bennes au vidage au centre de tri et un accompagnement sur le terrain avec au préalable un rappel des consignes tri et la nécessité de vérifier la qualité du tri. 39 contrôles au centre de tri de Ruitz ont été réalisés en 2024 ce qui a permis de sensibiliser l'ensemble des chauffeurs et ripeurs.

En novembre 2024, 2 ambassadeurs du tri ont mené la sensibilisation des équipes des sites de Lillers et d'Isbergues en 2 temps : un rappel des consignes et l'intérêt d'avoir la meilleure qualité du tri pendant 20 minutes suivi d'une application sur le terrain avec les équipes sur une voire deux tournées. Depuis, les équipes de collecte des 2 antennes informent le service ambassadeur du tri des secteurs à contrôler en priorité mais aussi des adresses où l'intervention du service est nécessaire.

Edité chaque mois à près de 123 000 exemplaires, en 2024, 100 % AGGLO a tenu les usagers informés des événements, des projets et des actions de la collectivité.

LA COLLECTE des déchets verts

Le printemps est arrivé, la collecte des déchets verts, gratuite, reprend chaque semaine en porte à porte, du 8 avril au 15 novembre 2024.

Cette collecte concerne :

► Les tontes de pelouse

► Les tailles de haies et d'arbustes

► Les fleurs et feuilles

► Les résidus d'élagage, de débroussaillage

Les déchets verts doivent être déposés en vrac dans le bac, sans sac.

Pour libérer de la place dans le bac, vous pouvez :

► Adopter le mulching pour les tontes de pelouse

► Composter en tas ou en bac. L'Agglo vous propose d'acheter un composteur à prix avantageux. Pour en savoir plus, c'est ici :

Que deviennent mes déchets verts ?

► La plateforme de compostage, installée à Bèthune, recueille les déchets verts de la collecte et des déchetteries. Ils sont broyés et transformés en compost.

À SAVOIR :

Les végétaux ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets (gravats, encombrants, verres, papiers, restes de cuisine...).

LE SERVICE EN PLUS :

Le service est facturé 30 € pour le forfait de déplacement + 15 € du m³. Plus d'infos et demande de devis par mail : collecte@bethunebruy.fr

Retrouvez les calendriers de collecte sur notre site internet : bethunebruy.fr/jours-et-horaires-de-collecte ou en flashant ce code

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Pour un territoire éco-responsable : les actions de l'Agglo en faveur du compostage

Le compostage s'impose comme une solution phare pour réduire nos déchets et favoriser une démarche éco-responsable. Découvrez les multiples initiatives de l'Agglo visant à promouvoir cette pratique vertueuse.

Des composteurs à tarifs préférentiels : simplifiez-vous la vie et valorisez vos déchets !

L'Agglo s'est fixé comme objectif de réduire de 15 % ses déchets. Pour y parvenir, elle mène des opérations comme la mise à disposition de composteurs à tarifs avantageux. Commandez le vôtre et contribuez à réduire le volume de vos ordures ménagères. Deux modèles sont disponibles, l'un d'une capacité de 345 litres au prix de 17 €, l'autre d'une capacité de 800 litres au prix de 30 €. Consultez demandes.bethunebruy.fr pour réserver le vôtre !

Devenez guide composteur bénévole : partagez votre passion pour la nature !

Si le jardinage vous passionne et que vous souhaitez sensibiliser votre entourage au compostage, devenez guide composteur bénévole ! L'Agglo offre une formation gratuite sur trois jours dispensée par un professionnel. Enrichissez vos connaissances et participez activement à des événements locaux, animations scolaires et démonstrations. Contactez le service économie circulaire et prévention des déchets pour connaître les prochaines dates de formation - par mail : dechets@bethunebruy.fr ou appelez le 03 21 61 50 00.

Installation de composteurs collectifs : une démarche innovante pour les acteurs économiques

L'Agglo a lancé un projet ambitieux qui permet de traiter les biodéchets comme des ressources. Les structures sélectionnées (à la manifestation d'intérêt) bénéficient d'un accompagnement pour mettre en place des composteurs collectifs et trier les biodéchets à la source.

Le tri à la source des biodéchets

Les biodéchets sont les déchets alimentaires (comme les restes de repas ou les épluchures par exemple) et les déchets verts. À partir de janvier 2024, dans le cadre de la loi anti-gaspillage, des solutions de tri à la source de ces biodéchets doivent être proposées dans les territoires à destination des habitants. L'Agglo propose déjà des solutions pour les déchets verts, et des premières démarches sont menées pour les biodéchets avec des composteurs collectifs (voir ci-dessus). Pour étendre cette démarche à l'ensemble des habitants, une étude va être lancée en 2024 pour envisager une solution à l'échelle de nos 100 communes.



Rencontre avec Dominique et Hervé, guides composteurs bénévoles passionnés !

Comme vous avez pu le lire précédemment, l'Agglo investit dans la valorisation des déchets, dans le compostage notamment. Et plus de vendre des composteurs à prix avantageux, elle forme des guides composteurs pour accompagner au mieux les habitants. Partons à la rencontre de deux d'entre eux, véritables passionnés et passionnées.

Accompagnés de Nicolas, animateur prévention des déchets de l'Agglo, nous partons à la rencontre de Dominique et Hervé à leur crottoir. Les rencontres, les échanges, le partage. Dès le premier jour, nous échangeons sur les enjeux du compostage, nous partageons nos expériences, nous échangeons sur les enjeux du compostage. Dominique et Hervé nous expliquent comment ils ont commencé à composteur, comment ils ont commencé à composteur, comment ils ont commencé à composteur.

Leur rôle en tant que guide composteur bénévole ?

« Aider les gens à comprendre le compostage, accompagner et conseiller les acquéreurs dans leur démarche. Nous participons aussi à différentes foires ou salons », explique Dominique. « Nous aimons remettre en question les interventions en milieu scolaire car nous sommes persuadés que nous pouvons toucher plus facilement les gens à travers leur enfant », ajoute Hervé. Il faut savoir que rien n'est obligatoire lorsque l'on devient guide composteur bénévole. On donne le temps que l'on peut donner, on se positionne sur les réseaux de distribution quand nous en avons la possibilité », indique Dominique.

Vous pratiquez déjà le compostage, vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et conviviale ? Devenez guide composteur bénévole !

Contactez notre service "prévention déchets" (par mail : prevention.dechets@bethunebruy.fr) et obtenez tous les renseignements nécessaires sur les prochaines formations !

L'AGGLO

VILLAGE COMPOST

Une journée ludique pour découvrir et s'engager dans le compostage

Le 16 novembre, le Stade de Glisse Loisinord à Nauvillers-Mines se transforme en un véritable Village Compost à l'occasion d'une journée dédiée à la découverte et à la promotion du compostage. Ouvert à tous, cet événement promet une expérience enrichissante et divertissante pour toute la famille.


Laissez-vous guider dans l'univers du compostage grâce à une série d'activités. Pour commencer, vous pourrez réserver un composteur, proposé par l'Agglo. C'est l'occasion idéale pour commencer votre propre compostage à domicile. Des ateliers participatifs sont également à l'agenda : imaginez-vous en train de mettre en couleur un dessin géant sur le compostage, un projet artistique collectif qui sensibilise tout en stimulant la créativité. Les jardiniers en herbe pourront se régaler de l'atelier de fabrication de têtes à pousser pour apprendre à utiliser le compost, faire germer les plantes et repartir avec une création vivante. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la gestion des déchets organiques, un atelier dédié vous guidera dans la fabrication de votre propre vermicomposteur,

un outil parfait pour recycler vos déchets alimentaires tout en obtenant un compost riche pour vos plantes. Une conférence vous attend également, offrant des conseils pratiques et des informations approfondies sur le compostage. C'est l'occasion de poser toutes vos questions à des experts et de découvrir les meilleures pratiques pour un compostage efficace. Les amateurs de défis pourront participer à un escape game sur le thème du compostage. Enfin, le stand photobooth vous permettra de capturer des souvenirs amusants de cette journée. De nombreux stands d'information seront présents, tenus par des bénévoles passionnés ainsi que par divers acteurs du compostage, prêts à vous fournir des conseils et des ressources pour intégrer le compostage dans votre quotidien.

Venez découvrir, apprendre et vous amuser au Village Compost au Stade de Glisse de Loisinord. Une journée pleine de découvertes vous attend, avec de nombreuses activités pour petits et grands, et une occasion unique de vous engager pour un avenir plus durable.

Pour toutes les informations détaillées sur l'événement, rendez-vous sur bethunebruy.fr

-15% de déchets d'ici 2032, c'est l'objectif fixé dans le Projet de territoire de l'Agglo



Quand se termine la collecte de déchets verts ?

La collecte de déchets verts est un service qui vous est proposé gratuitement par l'Agglo d'avril à novembre, elle permet de transformer les déchets verts en compost. Cette année, elle se termine le 15 novembre.

- Pour rappel :**
- Les déchets autorisés sont : tontes, tailles de haies, résidus d'élagage, feuilles mortes, déchets floraux.
 - Utilisez le bac vert fourni par l'Agglo et entretenez-le, ne mélangez pas les végétaux avec d'autres déchets, déposez les sur plus de déchetterie.

Pour réduire vos déchets, l'Agglo propose également des solutions de compostage individuel ou collectif. Plus d'infos sur www.bethunebruy.fr/le-compostage

Si vous avez trop de déchets verts, vous pouvez également les déposer toute l'année dans l'une de nos onze déchetteries. Toutes les coordonnées sur www.bethunebruy.fr/dechetteries

N'oubliez pas que brûler les déchets verts est interdit par la loi et mauvais pour l'environnement et la santé !



L'usine de décarbonatation à Houdain : un « adoucisseur géant » pour l'eau de 69 000 habitants

Rendre l'eau potable moins calcaire à l'échelle de 12 communes du territoire, c'est l'objectif de la mise en service, par l'Agglo, de l'usine de décarbonatation à Houdain. À la clé : des économies et une eau de meilleure qualité pour 69 000 habitants !

Dans le cadre de son Projet de territoire, la Communauté d'agglomération investit pour garantir une eau de qualité aux habitants. L'usine de décarbonatation d'Houdain rend l'eau moins calcaire dans 12 communes : Gosnay, Bruay-La-Buissière, Divion (partiellement), Haillicourt, Houdain, Houchin, Ruitz, Maisnil-les-Ruitz, Barlin, Nœux-les-Mines, Fresnicourt-le-Dolmen et Hersin-Coupigny. Le processus choisi est la décarbonatation catalytique, une première dans le Pas-de-Calais. Il permet d'adoucir l'eau, pour un confort renforcé au robinet dans tous les usages de l'eau et des gains de pouvoir d'achat pour les habitants.


Une eau adoucie, c'est :

- ➔ **de bien-être** : pour la peau et les cheveux (réduction du risque d'irritation ou de dessèchements).
- ➔ **de plaisir** : buvez l'eau du robinet et faites des économies en supprimant l'eau en bouteille. Un geste bon pour la planète !
- ➔ **d'économies d'énergie** : la durée de vie de vos appareils électroménagers augmente car le calcaire ne se dépose plus sur les résistances.
- ➔ **d'écologie** : moins de produits d'entretien pour le nettoyage.

Comment ça marche ?

L'eau issue des trois forages est d'abord acheminée dans une bache de stockage puis envoyée dans deux adoucisseurs. Ici, une réaction chimique, combinée à l'injection de sable, permet au calcaire de s'agglomérer autour du sable pour former des billes de calcaire d'un à 2 millimètres de diamètre qui sont ensuite extraites. Elle traverse ensuite un filtre à sable et pierre ponce afin d'éliminer les dernières impuretés puis est envoyée dans le réseau de distribution d'eau potable après une chloration, selon les normes, qui garantit sa qualité sanitaire. ✱

EN CHIFFRES

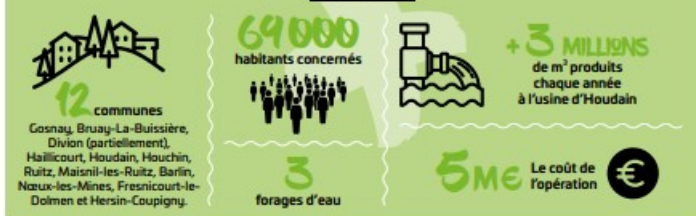

100% Agglo • Octobre 2023

DÉCHETS MÉNAGERS

Reprise en régie de la collecte en point d'apport volontaire

L'Agglomération a décidé de reprendre en régie la collecte des points d'apport volontaire (PAV) pour les ordures ménagères et les déchets recyclables. En reprenant ces activités en régie, la collectivité réaffirme sa volonté de favoriser le recyclage et de préserver l'environnement. Ces changements ne seront pas perceptibles pour les usagers, mais ils permettront d'assurer un contrôle direct sur les opérations de collecte, pour une plus grande réactivité (en cas de bornes pleines, de dysfonctionnement, etc.) ✱



L'Agglo engagée face à l'urgence climatique

3 ACTIONS PHARES

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE



Vers une énergie verte, durable & locale

Projet d'envergure pour notre Agglo 100 % durable : le Centre de Valorisation Énergétique (CVE). L'objectif : produire une énergie 100% durable ! Ce nouvel équipement plus performant sera prochainement construit à Labeuvrière à la place du site actuel. Il sera équipé de 2 fours d'une capacité totale de traitement de 100 000 tonnes de déchets par an pour récupérer et valoriser l'énergie.

Cette énergie propre alimentera l'entreprise CRODA et le réseau de chauffage urbain du béthunois. Un investissement ambitieux, plus respectueux de l'environnement.

EN 4

Un schéma territorial de l'énergie pour repérer les potentiels de développement de l'énergie renouvelable sur le territoire.

BIODIVERSITÉ



Une vallée verte au cœur de l'Agglo

Connaissez-vous la Vallée Carreau ? Cet ancien site minier d'une centaine d'hectares s'étend sur 3 communes : Auchel, Lozinghem et Marles-les-Mines. Aujourd'hui, c'est un lieu de promenade agréable, propice au développement de la biodiversité, complètement réaménagé par l'Agglo. Vous ne connaissez pas encore ce poudron vert de notre territoire ? N'hésitez plus, venez vous y balader ! Des belvédères d'observation (faune paysagère...) vous attendent, ainsi qu'un Terril à Scopie pour visualiser les volumes des terrils 13,14 et 23.

EN 4 Un Plan paysage pour élaborer une stratégie qualitative et concertée d'aménagement du territoire visant à améliorer le cadre de vie.

INONDATIONS



Vous protéger contre les inondations

Depuis le début de mandat, l'Agglo a pris la lutte contre les inondations à bras-armés, pour faire face au changement climatique. Dans le cadre du Programme d'action et de prévention des inondations (PAPI), l'Agglo assure 20 opérations sur son territoire dont l'aménagement de 17 zones d'expansion de crues (ZEC) et de retenues collinaires. D'autres ouvrages sont en cours de construction d'ici 2025. L'Agglo assure aussi l'entretien des cours d'eau. Les nombreux chantiers, qui ont déjà montré leur utilité, notamment lors des épisodes pluvieux récents, ont pu être entrepris dans le cadre de la contribution GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Cette action volontariste est indispensable pour vous protéger des inondations.

SUN OZEN

La ZEC de Gosnay peut stocker à elle seule 230 000 m³ d'eau, soit l'équivalent de plus de 90 piscines olympiques !

ZOOMS



Une stratégie vélo pour le territoire

Pour favoriser les déplacements doux, l'Agglo a lancé une stratégie vélo. L'objectif : multiplier par 4 la part modale du vélo à l'horizon 2030. Pour commencer, l'Agglo réalisera un réseau cyclable intercommunal reliant en priorité les pôles gares aux communes environnantes. Il intégrera au mieux les zones d'activités économiques, les collèges et lycées, ainsi que les principaux équipements culturels, sportifs et de loisirs.

LES COUPS DE POUCE DE L'AGGLO

Tous en selle avec le Pass'mobil'Agglo Lancé en 2022, le Pass'mobil'Agglo soutient financièrement les habitants de l'Agglo pour l'achat d'un vélo. Le principe est simple : tout habitant de l'Agglo peut faire la demande d'aide en ligne sur le site internet, dans la limite de l'enveloppe financière (150 000€ en 2023), puis utiliser le bon d'achat octroyé dans les enseignes partenaires du territoire.



Préserver notre ressource en eau !

Un programme d'investissement de 225 M€ pour le petit cycle de l'eau a été voté par les élus communaux en décembre 2023 : 120 M€ pour l'assainissement et 105 M€ pour l'eau potable. Cette stratégie pour les dix années à venir répond à des enjeux essentiels : moderniser les ouvrages et réseaux dans un état très vétuste, réduire les rejets en milieu naturel, protéger la ressource et garantir une eau de qualité et en quantité suffisante à tous les habitants du territoire.

LES COUPS DE POUCE DE L'AGGLO

Achetez votre récupérateur d'eau de pluie Aidez-nous à préserver la ressource en eau ! Profitez du coup de pouce financier proposé par l'Agglo pour acheter un récupérateur d'eau de pluie. Depuis le 1^{er} octobre 2023, chaque habitant peut demander une aide en ligne de 70€. Une enveloppe de 200 000 € a été allouée pour l'année 2023.

ET AUSSI...

Moins de déchets, + de recyclage, + de réemploi

- Contention des containers de tri, désormais, tous les emballages se trient. Des bons résultats encouragés : - 5 000 t (-4,8%) d'ordures ménagères, + 145 t (+1%) de recyclables
- Le partenariat avec la Communauté urbaine de Dunkerque pour mutualiser le tri et la valorisation des recyclables
- Les déchetteries de Ruitz et Béthune rénovées, le déploiement d'un programme de modernisation des centres de tri et la construction de 2 nouvelles à Camille 6 (Béthune)
- Contention de la contamination et l'harmonisation de la collecte des déchets verts

Des projets pour accélérer notre éco-transition

- La signature d'un Contrat de relance et de transition écologique avec l'État (C2RE)
- Le partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels pour protéger la biodiversité
- Citoyens Brins Carbonez-vous : mobilisation et conduite des habitants vers un avenir plus durable

Fournir une eau de qualité et en quantité suffisante et protéger la nature

- La création d'une régie de l'eau en 2026 pour que l'Agglo gère en direct le service de l'eau potable
- La contribution au projet européen "Water for tomorrow", outil de prévision et de gestion de l'eau potable
- Des expérimentations pour lutter contre les eaux usées à Dourin, Gonnam et pour la réhabilitation des réseaux à Saint-Théran
- Un nouveau canon hydrocaneur, une innovation pour la réhabilitation des eaux usées traitées
- La construction de l'usine de décarbonatation à Houdain et au bassin d'orage pour la bethunoise

Vers une mobilité 100% verte

- Construction de la Bule 8 entre Bruay-La-Buissière et Lillers (secteur de la gare, prioritaire aux bus, pistes pour vélos à la demande)
- Les travaux de la Vallée de la canal d'Iris
- La création du parking-relais TER à Dourin - La Bassée et Béthune
- Un schéma d'aménagement des pôles gares pour faciliter leur accessibilité et leurs offres de services
- Un programme d'implantation de bornes de recharge électrique

EN CHIFFRES

0 % Taux d'enlèvement des ordures ménagères maintenu à zéro alors que

107€ /hab/an Coût de la collecte de tous les déchets

683 505 T. de déchets collectés et traités

7 243 composteurs distribués

17 500 visiteurs à la Vallée Carreau

7 403 enfants sensibilisés à l'environnement lors d'animations

8 264 arbres, arbustes plantés

1 824 visiteurs au salon du réemploi et de la réparation

1 727 nouveaux usages transformés en centres par la Vie est bien

2 015 km de réseau d'eau potable

2 000 km de réseau d'eau usées et pluviales

610 km de cours d'eau à entretenir

23 M€ investis pour la réhabilitation des réseaux et des ouvrages

7 bâtiments communautaires reliés au réseau de chaleur urbain

11 bornes électriques alimentées par panneaux photovoltaïques au siège de l'Agglo

55 bornes publiques de recharge pour véhicules électriques installées sur le territoire

L'AGGLO 100% DURABLE !

9.2 Suivi des demandes et des réclamations

Types de réclamations	Nombre de demandes de renseignements et de réclamations reçues
Non collecte des déchets Demande de renseignements divers (jours de collecte, Enlèvement d'amiante, déchetteries, etc..) Demande de bacs roulants	2024 : 18 000 appels (y compris la conteneurisation de la collecte des déchets verts) + 9 029 mails et demandes via « Mes démarches » 2023 : 20 724 appels (y compris la conteneurisation de la collecte des déchets verts)

Les données sont collectées sur une base reprenant tous les appels réceptionnés au centre technique de collecte d'Annezin.

Partie 2

Les indicateurs économiques et financiers

De quoi parle-t-on?

La gestion des déchets a beaucoup évolué ces dix dernières années (développement des collectes séparées, modernisation et mise aux normes des équipements, nouvelles filières REP, lois Grenelle 1 et 2, loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, etc...), ce qui a conduit à des augmentations des coûts, ou tout au moins à une approche économique de la gestion du service public de prévention et des gestion des déchets plus complexe.

Dans ce contexte, les coûts de la gestion des déchets sont devenus une préoccupation pour les collectivités qui s'interrogent sur les évolutions à venir, sur la manière de maîtriser les coûts et sur la façon de les financer.

Chapitre 10

Modalités d'exploitation du service public de prévention et de gestion des déchets

10.1 Modalités d'exploitation du service public de prévention et de gestion des déchets

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS

					
Fréquence	C 1 pour 98 communes C 2 pour Béthune et Lillers (en partie)	1x tous les 14 jours pour 98 communes . 1x par semaine pour Béthune et l'hyper centre de Lillers	1x par semaine pour 100 communes, de mi-avril à mi-novembre 1 fois par mois du 01 janvier au 30 mars sur 13 communes Sur RDV toute l'année (30€ le forfait de déplacement et 15€ le m3 collecté)	C1 pour Béthune	Déchetteries mobiles : 2 fois par an, durant 1 journée sur 18 communes
Collecte et contenants	PAP et points apport volontaire 99 communes en bacs roulants. Béthune et l'hyper centre ville restent en sacs	PAP et points apport volontaire 99 communes en bacs roulants. Béthune et l'hyper centre ville restent en sacs	Bacs roulants	Points d'apport volontaire Contenant libre pour la collecte en porte à porte sur Béthune (2 premières semaines de janvier 2023)	12 déchetteries
Transport	Régie + marché de prestation pour l'apport volontaire (jusqu'au 30/04/25)	Régie + marché de prestation pour l'apport volontaire (jusqu'au 30/04/24)	Régie	Régie	Régie
Traitement	Valorisation énergétique	Tri	Broyage et valorisation matière (compost)	Valorisation matière, recyclage	Divers traitements Valorisation matière, énergétique, et différentes filières de recyclage

POPULATION DESSERVIE ET QUANTITES DE DECHETS COLLECTES PAR LA COLLECTIVITE
RESTITUTION (ménagers et non ménagers, porte à porte et apport volontaire)

	 ORDURES MÉNAGÈRES		 DÉCHETS de JARDIN	 VERRE
Population Desservie (*)	278 431	278 431	278 431	278 431
Tonnage	2024 : 67 073.26 2023 : 68 114.63 (y compris les communes)	2024 : 14 330.62 2023 : 14 142.82	2024 : 35 036.40 2023 : 32 790.50 (Hors déchetteries)	2024 : 10 418.84 2023 : 10 509.76
Kg/habitant Agglomération (*)	2024 : 240.90 2023 : 244.01	2024 : 51.47 2023 : 50.67	2024 : 125.84 2023 : 117.38	2024 : 37.42 2023 : 37.62

	 Déchèterie	 AMIANTE / CIMENT	Tous flux
Population desservie	278 431	278 431	278 431
Tonnage	2024 : 72 067.41 2023 : 67 781.33	2024 : 684.79 2023 : 658.96	2024 : 199 611.32 2023 : 193 998
Kg/habitant agglomération	2024 : 258.83 2023 : 242.82	2024 : 2.46 2023 : 2.36	2024 : 716.91 2023 : 694.98

Les ratios / habitant 2024 ont été effectués par rapport à la démographie connue.

Chapitre 11

Budget, coût du service et financement

11.1 Le montant annuel global des dépenses liées au fonctionnement du service de collecte des ménagers et assimilées en porte à porte et apport volontaire

Personnels		Dépenses 2024	Dépenses 2023
	Salaires	12 931 327,63 €	12 974 323,59 €
	Vêtements de travail	144 781,56 €	136 636,24 €
	Formation	15 270,79 €	20 203,00 €
	Sous Total	13 091 379,98 €	13 131 162,83 €
Pré-collecte			
	gestion des bacs	845 985,50 €	964 733,56 €
	Acquisition compos- teurs	180 667,61 €	182 941,00 €
	Guide du tri + Com- munication	5 421,59 €	13 052,00 €
Véhicules			
	Carburants	1 280 166,29 €	1 262 977,43 €
	Assurances	117 579,00 €	87 602,60 €
	Taxes	12 516,49 €	11 985,38 €
	Travaux et pièces	969 057,01 €	890 750,24 €
	Atelier mécanique (y compris salaires)	673 763,72 €	605 896,43 €
	Location Camions, VL et VU	93 413,95 €	175 209,00 €
	Amortissements	1 156 888,50 €	1 004 072,00 €
	Sous Total	4 303 384,96 €	4 038 493,09 €
Frais généraux			
	Téléphone	19 000,00 €	19 000,00 €
	Electricité et chauffage	163 867,85 €	117 104,00 €
	Eau	15 000,46 €	16 699,00 €
	Assurances bâtiments etc.)	23 979,52 €	28 979,67 €
	Entretien Bâtiments et VL (patrimoine et moyens généraux)	29 292,87 €	32 131,00 €
	Espaces extérieurs	850,00 €	11 769,00 €
	Etude	0,00 €	0,00 €
	Amortissements divers	30 444,87 €	38 264,00 €
	Divers	112 002,00 €	31 326,00 €
	Sous Total	394 437,57 €	295 272,67 €
coût de collecte des PAV		95 351,00 €	237 268,00 €
Dépenses Collecte		18 916 628,20 €	18 862 923,14 €

11.2 Le montant annuel TTC global des dépenses liées au traitement des déchets ménagers et assimilés

	Dépenses 2024	Dépenses 2023
CVE (tous apports PAP et AV)	8 224 301,39 €	7 270 783,00 €
Centre de Tri	3 570 769,00 €	3 708 645,00 €
Centre de stockage	0,00 €	0,00 €
Déchets verts	1 540 461,52 €	1 585 987,19 €
TGAP CVE	1 153 783,00 €	1 113 164,00 €
Taxe foncière	83 744,00 €	86 332,00 €
TOTAL Traitement	14 573 058,91 €	13 764 911,19 €

11.3 Le montant annuel global des dépenses liées au fonctionnement des déchetteries et de la collectes en apport volontaire pour le verre

Personnels		Dépenses 2024	Dépenses 2023
	Salaires	3 527 070,51 €	3 265 144,96 €
	Vêtements de travail	39 780,24 €	34 159,06 €
	Formation	5 244,00 €	6 205,20 €
	Sous Total	3 572 094,75 €	3 305 509,22 €
Camions et engins			
	Carburants	429 991,47 €	410 903,62 €
	Assurances	40 603,00 €	30 154,91 €
	Taxes	4 569,51 €	4 375,62 €
	Location VL, VU et camions	56 878,32 €	51 577,41 €
	Travaux et pièces	259 234,51 €	322 709,78 €
	Atelier mécanique (y compris salaires)	245 977,23 €	221 200,29 €
	Amortissements camions et grosses réparations	206 702,06 €	111 599,00 €
	Amortissements aménagement et matériels déchetteries	276 036,37 €	189 498,00 €
	Amortissement chargeuse	19 413,56 €	19 350,00 €
	Amortissement PAV	108 266,24 €	86 072,00 €
	Sous Total	1 647 672,27 €	1 447 440,62 €
Frais généraux			
	Téléphone	15 000,00 €	15 000,00 €
	Electricité, eau	60 192,89 €	115 124,40 €
	Assurances bâtiments etc.)	5 849,65 €	5 569,70 €
	Maintenance et Espaces verts	145 172,11 €	102 079,20 €
	Gardiennage	95 614,46 €	93 458,38 €
	Entretien Bâtiments et VL (patrimoine et moyens généraux) + divers	66 864,30 €	23 323,92 €
	Big Bag	11 136,00 €	12 549,00 €
	Entretien Bâtiments et réseaux	118 828,47 €	58 623,60 €
	Sondes pour les PAV	45 982,00 €	42 596,02 €
	Etudes	0,00 €	0,00 €
	Divers	10 278,13 €	3 914,40 €
	Sous Total	574 918,01 €	472 238,62 €
TRAITEMENT			
	Centre de stockage & CSR	890 570,00 €	1 210 644,64 €
	Autres traitements	843 835,62 €	617 007,47 €
	Déchets verts (broyage + traitement)	550 371,48 €	527 551,56 €
	Sous Total	2 284 777,10 €	2 355 203,67 €
DEPENSES DECHETTERIES		8 079 462,13 €	7 580 392,13 €

11.4 Les recettes

Ventes des produits		Recettes 2023	Recettes 2022
	Papiers	364 763,00 €	300 520,00 €
	Cartons	265 714,00 €	207 221,00 €
	Plastiques	396 037,00 €	257 085,00 €
	Acier	56 592,00 €	66 312,00 €
	Alu	68 287,00 €	71 337,00 €
	Verre	304 108,00 €	294 030,00 €
	Tetra	1 534,00 €	1 563,00 €
	Ferraille	414 297,00 €	286 572,00 €
	Huiles blanches	4 676,00 €	3 867,00 €
	Batteries	4 444,00 €	5 940,00 €
	Bacs usagés	7 189,99 €	12 400,00 €
	Sous Total	1 887 641,99 €	1 506 847,00 €
Soutien Eco-organismes			
	CITEO (recyclage et verre)	5 122 588,00 €	4 251 139,00 €
	CITEO « papier »	306 173,00 €	271 462,00 €
	CITEO incinération	150 001,00 €	35 545,00 €
	EcoDDS	21 773,00 €	23 237,00 €
	EcoMobilier	175 175,00 €	143 960,62 €
	Ecosysteme	165 897,00 €	147 906,00 €
	Soutien textile + piles	270,00 €	0,00 €
	Sous Total	5 941 877,00 €	4 873 249,62 €
Redevances			
	Accès déchetterie "Gros Volumes" + Déchetterie de Houdain	161 318,00 €	143 134,00 €
	Recettes Amiante	30 840,00 €	41 700,00 €
	Recette RDV déchets verts	1 488,00 €	0,00 €
	CVE Redevances	0,00 €	0,00 €
	Redevances Spéciale	2 191 366,35 €	2 185 793,00 €
	Remboursement assurances	29 107,00 €	87 379,75 €
	Vente de composteurs	40 350,46 €	57 068,00 €
	Sous Total	2 454 469,81 €	2 515 074,75 €
TOTAL DES RECETTES		10 283 988,80 €	8 895 171,37 €

Chapitre 12

Structure du coût

Coût aidé du Service Collecte et Traitement des Déchets ménagers et assimilés

TOTAL DES DEPENSES EN 2024	41 569 149 €
TOTAL DES RECETTES EN 2024	10 283 988 €
COUT NET	31 285 160 €

Soit **112.36 € par habitant** pour l'année 2024

et

156.73 € la tonne de déchets ménagers et assimilés prise en charge par la Communauté d'Agglomération

TOTAL DES DEPENSES EN 2023	40 208 226 €
TOTAL DES RECETTES EN 2023	8 895 171 €
COUT NET	31 313 055 €

Soit **112.18 € par habitant** pour l'année 2023

et

161.41 € la tonne de déchets ménagers et assimilés prise en charge par la Communauté d'Agglomération

En résumé 2024 / 2023 :

Stabilisation des dépenses pour la collecte en porte à porte

Augmentation des dépenses pour le fonctionnement des déchetteries et de la plate forme : + 500 000 €, + 6.5 % , à rapporter aux 6.3% d'augmentation du tonnage collecté.

Coût de traitement au CVE en augmentation : + 1 000 000 €

Augmentation des recettes (vente de produits et soutiens Eco organismes) : + 1 390 000 €